

Změnový list číslo		248
Identifikace akce		
Název akce:	Výstavba Multifunkční sportovní a kulturní haly v Brně	
Číslo akce SMVS:	-	
Objednatel:	I. Statutární město Brno II. ARENA BRNO, a. s. III. Brněnské komunikace a.s. IV. Teplárny Brno, a.s.	
Zastoupen:	Objednatелеm	
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5	
SPST:	Společnost INVIN, RUBY, INFRAM a CM	
Projektant:	Projektová dokumentace 1 - Arch.Design, s.r.o. a A PLUS a.s. Projektová dokumentace 2 - PK OSSENDORF s.r.o.	
Předmět změnového listu		
Doplnění chybějících hlásičů EPS pod tribuny		
Část díla dotčená změnovým listem		
D.1.4.09 - EPS a NZS ,D.1.4.08 - ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE-SLABOPROUD		
Popis změny, popis technického řešení		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Pod prefabrikovanými konstrukcemi tribun na úrovni 1.NP, 2.NP a 5.NP nejsou v Projektové dokumentaci 1 navrženy žádné automatické hlásiče požáru.		
Nové řešení :		
Změnou dochází k doplnění bodových multisenzorových hlásičů (EPS) pod prefabrikovanými konstrukcemi tribun na úrovni 1.NP, 2.NP a 5.NP.		
Zdůvodnění změny :		
Potřeba provedení změny (Nového řešení) vyplývá z ČSN EN 73 0875 a dále z nutnosti dodržení platné dokumentace PBŘ, která použití EPS vyžaduje. Z výše uvedeného vyplývá, že se jedná o změnu, která je potřebná pro provedení a provoz Díla (bez doplnění uvedených automatických EPS multisenzorů není možné Dílo užívat řádným způsobem, a to mj. z legislativních důvodů) a která je dána okolností (nedostatek Původního řešení spočívající v absenci automatických hlásičů požáru v řešených částech Díla), kterou zadavatel i přes vynaložení náležité péče nemohl předvídat, protože se jedná o nepodstatnou změnu závazku podle § 222 odst. 6 ZZVZ.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :		
Má vliv na výkresovou dokumentaci D.1.4.09.		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD :		
Záznam o změně je uveden v zápisu z KD ze dne 20.5.2025, pod bodem 84/3.		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín: ne		
Vliv na kvalitu: změny nemají vliv na výslednou kvalitu díla		
Vliv na cenu: dochází ke zvýšení ceny díla dle Přílohy 1 ZL 248		
Přílohy:		
1. Rozpočet změny		
2. CN dodavatele		
3. Grafická příloha s pozicemi doplňovaných hlásičů		
Odpočty z ceny díla - §222 odst. 4 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč	
Odpočty z ceny díla - §222 odst. 5 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč	
Odpočty z ceny díla - §222 odst. 6 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč	
Odpočty z ceny díla - §222 odst. 7 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč	
Přípočty z ceny díla - §222 odst. 4 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč	
Přípočty z ceny díla - §222 odst. 5 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč	
Přípočty z ceny díla - §222 odst. 6 ZZVZ (Kč bez DPH):	335 466,90 Kč	
Přípočty z ceny díla - §222 odst. 7 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč	
Odpočty z ceny díla - celkem (Kč bez DPH):	0,00 Kč	
Přípočty z ceny díla - celkem (Kč bez DPH):	335 466,90 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	335 466,90 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla s DPH:	405 914,95 Kč	
Za zhotovitele:		Za zhotovitele:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MSKP, Multifunkční hala Brno - Změnové listy
Objekt:

Soupis: ZL 248 - Doplnění chybějících hlásičů EPS pod tribuny

Místo: Výstaviště Brno Datum: 07.07.2025
Zadavatel: SMB, ARENA, BKOM, TB Projektant: Arch.Design, s.r.o.,
Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel: HOCHTIEF CZ a. s. APLUS, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 335 466,90

D		D1	Elektrická požární signalizace		315 076,00			
1	M	1409015R	Multisenzorový hlásič	ks	108,000	1 258,00	135 864,00	SOD
2	M	1409017R	Hlásičová patice základní provedení	ks	108,000	482,00	52 056,00	SOD
3	M	1409018R	Popisný štítek pro patici bodových hlásičů	ks	108,000	52,00	5 616,00	SOD
4	M	1409056R	Kabel hlásičové linky 2x2x0,8	m	642,000	53,00	34 026,00	SOD
5	M	1409064R	Kabelová přichytka, rozestup 0,5 m	ks	82,000	35,00	2 870,00	SOD
6	M	1409065R	Pevná elektroinstalační bezhalogenová trubka, průměr 25mm	m	592,000	129,00	76 368,00	SOD
7	M	1409066R	Ohebná elektroinstalační bezhalogenová samozhašivá trubka, průměr 25mm	m	4,000	74,00	296,00	SOD
8	M	1409069R	Komplexní zkoušky vyhrazeného požární bezpečnostního zařízení	hod	3,000	665,00	1 995,00	SOD
9	M	1409070R	Oživení systému	hod	4,000	665,00	2 660,00	SOD
10	M	1409071R	Programování systému	hod	5,000	665,00	3 325,00	SOD

D		D4	Ostatní		7 118,90			
11	M	1409133R	Protipožární ucpávky	m2	0,300	9 231,00	2 769,30	SOD
12	K	1409135R	Stavební přípomoce a koordinace s ostatními profesemi	hod	5,000	544,00	2 720,00	SOD
13	K	1409142R	Doprava	km	100,000	14,00	1 400,00	SOD
14	K	1409144R	Přesun hmot	tun	0,200	1 148,00	229,60	SOD

D		D20	Projekční práce		9 702,00			
15	K	220890084R00	Účast projektanta na stavbě	hod	14,000	693,00	9 702,00	SOD/Dodatek

D		D6	Grafická nadstavba		3 570,00			
16	M	1408108R	Integrace systémů třetích stran - EPS	hod	5,000	714,00	3 570,00	SOD
VV			položka z rozpočtu D1.4.08 - Elektronické komunikace - Slaboproud					
VV			5		5,000			

MSKP nové hlásiče EPS pod tribunami



Komu

Odesílatel je mimo vaši organizaci.


Dobrý den. Zasílám počty nových hlásičů pod tribunami.

1.NP - 26x

2.NP - 40x

5.NP - 36x

V 1.PP u byly v DPS.

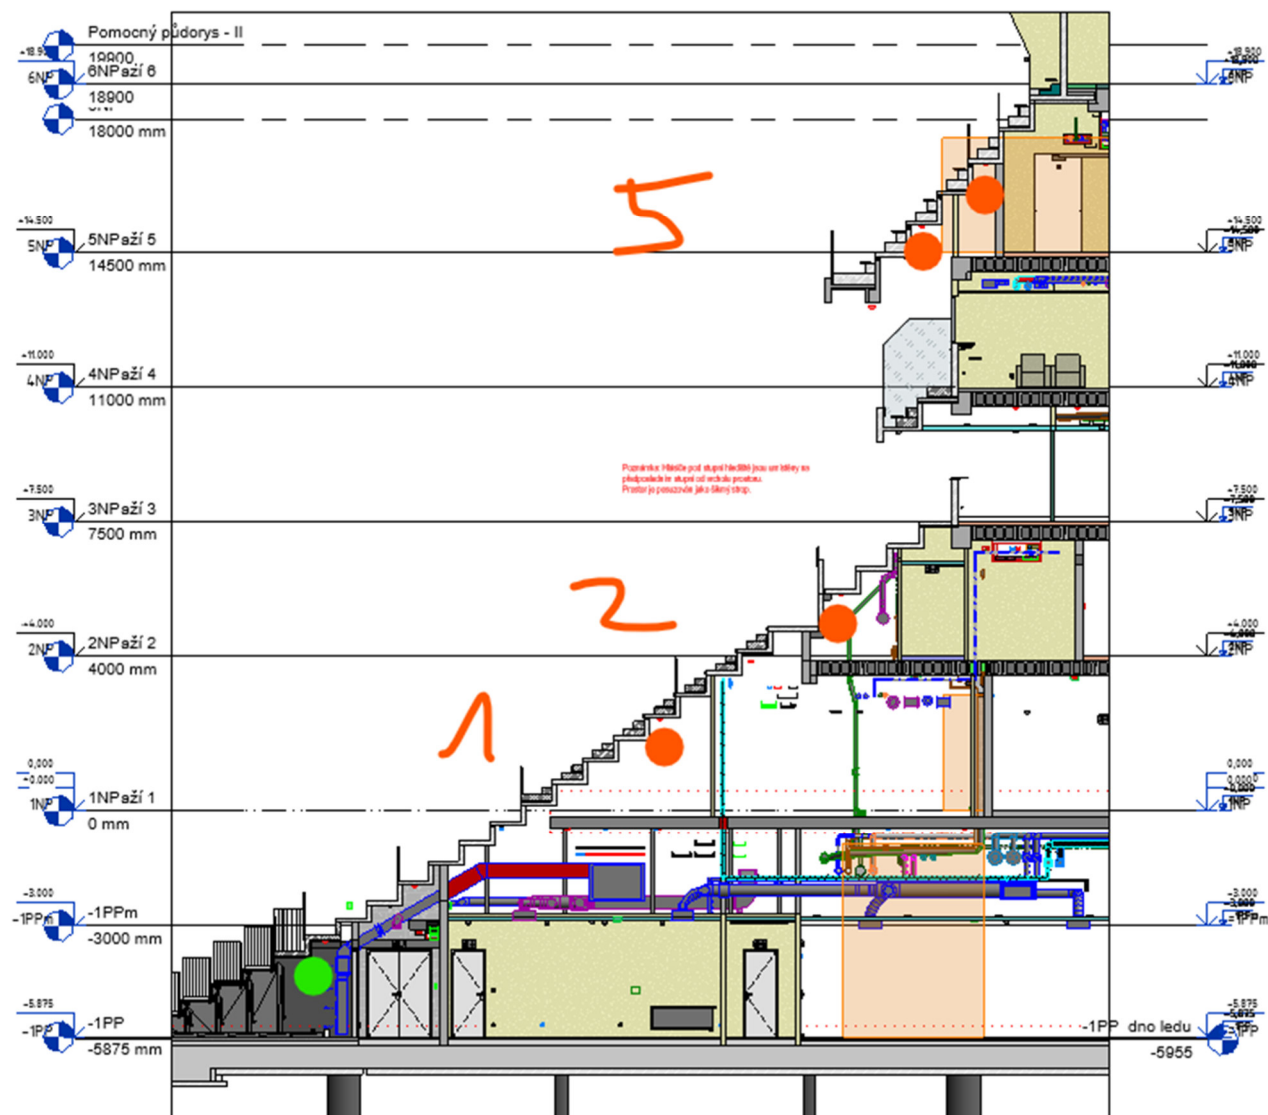

S pozdravem

AZ elektroprojekce, s.r.o.

tel.:

e-mail:

<http://www.azep.cz>


Doplnění 2x hlásičů do 3.NP, 2x do 4.NP a 2x do 5.NP, vznikl zde samostatný prostor pro umístění rozvaděče MaR a VZT jednotky. Tzn. musí se doplnit i hlásiče. Celkem tedy 6ks a souvisí to s dodatkem 4, kde to zpracovatel DPS opomněl:

Dobrý den,
Ano oddělení příčku udeláme. Prosim MaR o sdružení ať máme to na jedné straně.
Děkuji s pozdravem

3. 7. 2025 v 17:22 odesílatel [redacted] napsal:

Dobrý den, Vracím se ještě k bodu z jednání.

Doplnil jsem hlásiče do 4 nových prostorů s VZT jednotkou a rozvaděčem MaR. 2x v 3.NP a 2x v 4.NP. V některých těchto prostorech leze rozvaděč MaR mimo prostor. Zvětší se prostor? Jinak při přesunu rozvaděče MaR potřebuji informaci o změně.
V 5.NP jsou dva salony s VZT jednotkou bez příčky. Bude doplněna? Bude přesunut rozvaděč MaR?

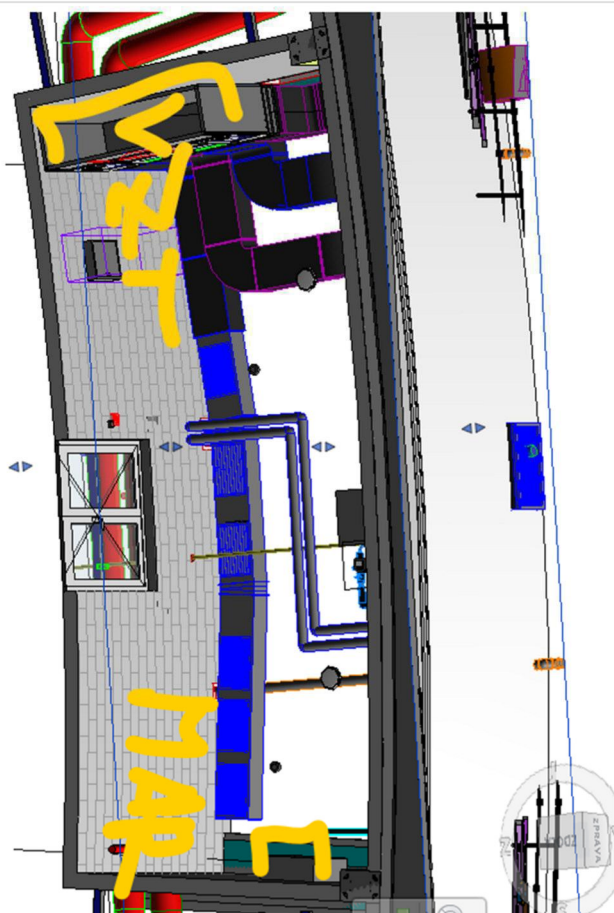

S pozdravem

AZ elektroprojekce, s.r.o.
tel.: [redacted]
e-mail: [redacted]
<http://www.azep.cz>