



MĚSTO PÍSEK

## Dodatek č. 2 smlouvy o dílo

(dále jen „dodatek“)

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

### 1. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

##### **Město Písek**

Sídlo: Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek

Zastoupené: JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou města

IČ: 00249998

DIČ: CZ00249998

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Č. účtu: 127271/0100

Zástupce ve věcech technických (stavba):

- XXX, odbor investic a rozvoje, XXX, tel.: XXX
- XXX, odbor investic a rozvoje, XXX, tel.: XXX
- XXX, odbor investic a rozvoje, XXX, tel.: XXX
- XXX, odbor investic a rozvoje, XXX, tel.: XXX

Zástupce ve věcech technických (technologie):

- Bazény a wellness s.r.o., IČ: 27941931, Nad Šutkou 41e, Praha 8  
o zástupce: XXX, XXX, kontakt: XXX

Technický dozor investora (stavba):

- REALSTAV MB spol. s r.o., IČ: 25685210, Klaudiánova 124, Mladá Boleslav  
o zástupce: XXX, XXX, tel.: XXX  
o zástupce: XXX, XXX, tel.: XXX

Odborní konzultanti (poradci) objednatele:

- Stavba: XXX, XXX, tel.: XXX
- Technologie: XXX, XXX, tel.: XXX
- Technický dohled (budoucí správa areálu): Městské služby Písek s.r.o., IČ: 26016541, XXX, XXX, tel.: XXX

(dále jen jako „objednatel“)

## 1.2 Zhotovitel:

**společnost pod označením „HOCHTIEF – EDIKT – bazén Písek“, jejímiž společníky jsou:**

**HOCHTIEF CZ a. s.** (vedoucí společník)

Sídlo: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

Zastoupen: Ing. Tomášem Korandou, předsedou představenstva a Davidem Alonsem Rodríguezem, členem představenstva

IČO: 466 78 468

DIČ: CZ46678468

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Č. účtu: 1388138317/2700

Zástupce ve věcech technických: XXX, výrobní ředitel závodu nebo XXX, vedoucí projektového týmu

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 6229

a

**EDIKT a.s.** (druhý společník)

Sídlo: Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice

Zastoupen: Ing. Tomášem Votavou, předsedou představenstva

IČO: 251 72 328

DIČ: CZ25172328

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Č. účtu: 1388138317/2700

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, sp. zn. B 904

(dále jen jako „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. smlouvy objednatele 202401576/SML a č. smlouvy zhotovitele S00105/INV/2024/96 uzavřené dne 18. 12. 2024 ve znění dodatku č. 1 ze dne 1. 8. 2025 takto:

### 3. Předmět smlouvy (díla)

Čl. 3. Předmět smlouvy (díla) ve znění dodatku č. 1 se mění v rozsahu, který je specifikován ve změnových listech ZL\_04, ZL\_10, ZL\_11, ZL\_12\_rev. E, ZL\_13, ZL\_14 a ZL\_15, ZL\_16\_rev. A, ZL\_17 a ZL\_19\_rev. A, které jsou přílohou tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.

### 7. Cena díla a fakturace

V čl. 7. Cena díla a fakturace se odst. 7.1. nahrazuje tímto novým zněním:

„7.1. Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu Realizačního projektu, včetně ostatních výkonů, dodávek a prací souvisejících s provedením díla:

#### Rekapitulace:

|                                                 |                             |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|
| Cena bez DPH činí podle základní smlouvy o dílo | 388.109.160,00,--Kč         |
| Navýšení ceny bez DPH činí podle dodatku č. 1   | 1.297.423,96,--Kč           |
| Navýšení ceny bez DPH činí podle dodatku č. 2   | 744.046,84,--Kč             |
| <b>Cena bez DPH činí celkem</b>                 | <b>390.150.630,80,-- Kč</b> |

Na předmět díla se vztahuje režim přenesení daňové povinnosti. V souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je povinen výši daně z přidané hodnoty doplnit a přiznat plátce, pro kterého bylo plnění uskutečněno.“

## 9. Kvalita díla, záruky, odpovědnost za vady

Vzhledem k tomu, že na stavebním objektu SO 01 (bílá vana) probíhala betonáž monolitických základových konstrukcí během tropických dnů, dospěly smluvní strany k závěru, že nelze vyloučit vznik mikrotrhlin v její konstrukci. Zhotovitel v této souvislosti objednatel ujistil a je přesvědčen o tom, že pokud by ke vzniku těchto mikrotrhlin skutečně došlo, nebudou mít v žádném případě vliv na funkčnost a vodotěsnost bílé vany a souhlasil tak s prodloužením záruční doby pro tento stavební objekt z původních 60 měsíců na 120 měsíců a v čl. 9. Kvalita díla, záruky, odpovědnost za vady se tak odst. 9.5. nahrazuje tímto novým zněním:

- 9.5. Záruční doba za stavební část díla, zahrnující jak záruku za jakost stavební části díla, tak i odpovědnost za vady stavební části díla, se sjednává v délce **60 (slovy šedesát) měsíců**. Záruční doba na stavební objekt SO 01 (bílá vana) se sjednává v délce **120 měsíců**. Záruční doba na technologickou část díla (včetně všech komponentů) zahrnující jak záruku za jakost, tak i odpovědnost za vady technologické části díla, se sjednává v délce **36 (slovy třicet šest) měsíců**. Po dobu záručních dob zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené Realizačním projektem a touto smlouvou. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po dni protokolárního předání a převzetí kompletního a řádně dokončeného díla. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo pro vady řádně užívat. Pro úplnost se dále uvádí, že výše uvedená délky záruční se nevztahují na spotřební výrobky samostatného charakteru s obvyklou kratší dobou životnosti (např. zářivky či žárovky).

## Závěrečná ustanovení dodatku č. 2, podpisy

Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti pak tento dodatek nabývá dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku.

Tento dodatek je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými zaručenými el. podpisy.

Uzavření tohoto dodatku schválila v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Rada města Písek dne 09.10.2025 usnesením č. 595/25. Toto prohlášení se činí v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a považuje se za doložku potvrzující splnění tohoto zákona.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy: Změnové listy ZL\_04, ZL\_10, ZL\_11, ZL\_12\_rev. E, ZL\_13, ZL\_14, ZL\_15, ZL\_16\_rev. A, ZL\_17 a ZL\_19\_rev. A

### ZHOTOVITEL:

V Písku dne: 30.10.2025

.....  
"HOCHTIEF – EDIKT – bazén Písek"

**HOCHTIEF CZ a. s.**

Ing. Tomáš Koranda  
předseda představenstva

### OBJEDNATEL:

V Písku dne: 31.10.2025

.....  
**Město Písek**

JUDr. Ing. Michal Čapek  
starosta města

.....  
"HOCHTIEF – EDIKT – bazén Písek"

**HOCHTIEF CZ a. s.**

David Alonso Rodríguez  
člen představenstva

.....  
"HOCHTIEF – EDIKT – bazén Písek"

**EDIKT a.s.**

Ing. Tomáš Votava  
předseda představenstva

## Změnový list ZL\_04

### Nový plavecký bazén – Písek IV

Projekt: Nový plavecký bazén – Písek IV  
Část: SO 001.1: OBJEKT BAZÉNU - STAVEBNÍ ČÁST  
Název: Realizace požárního hydrantu včetně napojení na stávající řád

ZL č.: ZL\_04

Datum vystavení: 17.06.2025

Počet příloh: 1

#### Popis a zdůvodnění změny:

Změnový list vyčísluje vícepráce provedené nad rámec smlouveného objemu prací. Tyto vícepráce souvisejí realizací požárního hydrantu. V rámci změnového listu vyčísleny zemní práce spojené s přípravou pro pokládku potrubí požárního hydrantu (činnosti zajištěny skrze subdodavatele HT CZ, který provedl výkop rýhy včetně odvozu přebytečné zeminy a po pokládce potrubí ze strany ČEVAK zpětný obsyp a zásyp potrubí) a dále ve změnovém listu oceněna dodávka a pokládka potrubí pro požární hydrant včetně dodávky samotného hydrantu a příslušenství pro řádné provedení (realizace firmou ČEVAK skrze HT CZ - cena v oddílu trubní vedení viz příloha č.1).

Cenový dopad: 218 740,46

Časový dopad: Bez dopadu do harmonogramu.

Dopad do standardu: Standard ovlivněn provedením činností.

#### Ocenil, vystavil:

Zhotovitel - HOCHTIEF CZ a.s. / EDIKT a.s.

|               |         |        |            |
|---------------|---------|--------|------------|
| Vystavil: xxx | Podpis: | Datum: | 17.06.2025 |
| Schválil: xxx | Podpis: | Datum: | 17.07.2025 |
| Schválil: xxx | Podpis: | Datum: | 17.07.2025 |

#### Schválil

TDI stavba - REALSTAV MB s.r.o.

|               |         |        |            |
|---------------|---------|--------|------------|
| Schválil: xxx | Podpis: | Datum: | 21.07.2025 |
| Schválil: xxx | Podpis: | Datum: | 21.07.2025 |

#### Schválil

Autorský dozor - Projektil architekti s.r.o.

|               |         |        |            |
|---------------|---------|--------|------------|
| Schválil: xxx | Podpis: | Datum: | 21.07.2025 |
|---------------|---------|--------|------------|

#### Schválil:

Objednatel - Město Písek (odbor investic a rozvoje)

|               |         |        |            |
|---------------|---------|--------|------------|
| Schválil: xxx | Podpis: | Datum: | 21.07.2025 |
|---------------|---------|--------|------------|

**Po odsouhlasení tohoto změnového listu se tento změnový list stane podkladem pro smluvní dodatek k již uzavřené SoD.**

Přílohy :  
příloha č.1 - položkový rozpočet

Obdrží:

- . Objednatel - Město Písek (odbor investic a rozvoje)
- . Autorský dozor - Projektil architekti s.r.o.
- . TDI stavba - REALSTAV MB s.r.o.
- . Zhotovitel - HOCHTIEF CZ a.s.
- . Zhotovitel - EDIKT, a.s.



| Poř.                                                                                                           | CS | Kód          | Popis                                                                                                                          | MJ  | Výměra bez ztr. | Zrátané | Výměra | dodávka    | montáž | Cena       | CU        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|---------|--------|------------|--------|------------|-----------|
| SO + PS                                                                                                        |    |              |                                                                                                                                |     |                 |         |        |            |        |            |           |
| STAVEBNÍ OBJEKTY A PROVOZNÍ SOUBORY                                                                            |    |              |                                                                                                                                |     |                 |         |        |            |        |            |           |
| 218 740,46                                                                                                     |    |              |                                                                                                                                |     |                 |         |        |            |        |            |           |
| SO                                                                                                             |    |              |                                                                                                                                |     |                 |         |        |            |        |            |           |
| SO: STAVEBNÍ OBJEKTY                                                                                           |    |              |                                                                                                                                |     |                 |         |        |            |        |            |           |
| 218 740,46                                                                                                     |    |              |                                                                                                                                |     |                 |         |        |            |        |            |           |
| PŘÍPOJKA HYDRANT - zemní práce spojené s výkopem trasy pro hydrant včetně realizace hydrantu a trubního vedení |    |              |                                                                                                                                |     |                 |         |        |            |        |            |           |
| 218 740,63                                                                                                     |    |              |                                                                                                                                |     |                 |         |        |            |        |            |           |
| 001.: Zemní práce                                                                                              |    |              |                                                                                                                                |     |                 |         |        |            |        |            |           |
| 2.                                                                                                             |    | 132201210R00 | Hloubení rýh š. do 200 cm hor.3 do 50 m3.STROJNĚ                                                                               | m3  | 20,0            | -       | 20,0   | 626,32     |        | 12 526,40  | URS 23-II |
| kubatura zeminy vytěžené nad zámcem                                                                            |    |              |                                                                                                                                |     |                 |         |        |            |        |            |           |
| 20,0                                                                                                           |    |              |                                                                                                                                |     |                 |         |        |            |        |            |           |
| 5.                                                                                                             |    | 162301101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m                                                                                | m3  | 20,0            | -       | 20,0   | 51,24      |        | 1 024,80   | URS 23-II |
| přesun zeminy na meziskladku                                                                                   |    |              |                                                                                                                                |     |                 |         |        |            |        |            |           |
| 20,0                                                                                                           |    |              |                                                                                                                                |     |                 |         |        |            |        |            |           |
| 6.                                                                                                             |    | 162301101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m                                                                                | m3  | 15,0            | -       | 15,0   | 51,24      |        | 768,60     | URS 23-II |
| přesun zeminy z meziskladky zpět do výkopu                                                                     |    |              |                                                                                                                                |     |                 |         |        |            |        |            |           |
| 15,0                                                                                                           |    |              |                                                                                                                                |     |                 |         |        |            |        |            |           |
| 7.                                                                                                             |    | 167101101R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3                                                                               | m3  | 15,0            | -       | 15,0   | 62,63      |        | 939,45     | URS 23-II |
| nakládání zeminy pro zpětný zásyp na meziskladce ?                                                             |    |              |                                                                                                                                |     |                 |         |        |            |        |            |           |
| 15,0                                                                                                           |    |              |                                                                                                                                |     |                 |         |        |            |        |            |           |
| 8.                                                                                                             |    | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním                                                                                            | m3  | 15,0            | -       | 15,0   | 136,65     |        | 2 049,75   | URS 23-II |
| uložení zeminy pro zpětný zásyp:                                                                               |    |              |                                                                                                                                |     |                 |         |        |            |        |            |           |
| 15,0                                                                                                           |    |              |                                                                                                                                |     |                 |         |        |            |        |            |           |
| 9                                                                                                              |    | 175101101RT2 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopisku frakce 0 - 22 mm                                                   | m3  | 5,0             | -       | 5,0    | 967,96     |        | 4 839,80   | URS 23-II |
| štěrkopisek pro obsyp potrubí                                                                                  |    |              |                                                                                                                                |     |                 |         |        |            |        |            |           |
| 5,0                                                                                                            |    |              |                                                                                                                                |     |                 |         |        |            |        |            |           |
| 11.                                                                                                            |    | 162751117    | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3                      | m3  | 5,0             | -       | 5,0    | 62,63      |        | 313,15     | URS 23-II |
| na skládce                                                                                                     |    |              |                                                                                                                                |     |                 |         |        |            |        |            |           |
| 5,0                                                                                                            |    |              |                                                                                                                                |     |                 |         |        |            |        |            |           |
| 12.                                                                                                            |    | 162751119    | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m      | m3  | 10,0            | -       | 10,0   | 51,24      |        | 512,40     | URS 23-II |
| celkem 12 km = 5 x 2                                                                                           |    |              |                                                                                                                                |     |                 |         |        |            |        |            |           |
| 10,0                                                                                                           |    |              |                                                                                                                                |     |                 |         |        |            |        |            |           |
| 14.                                                                                                            |    | 171201231    | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04                                      | t   | 9,0             | -       | 9,0    | 170,82     |        | 1 537,38   | URS 23-II |
| dle odvozu přebytečného výkopku: 5*1,8                                                                         |    |              |                                                                                                                                |     |                 |         |        |            |        |            |           |
| 9,0                                                                                                            |    |              |                                                                                                                                |     |                 |         |        |            |        |            |           |
| 14.                                                                                                            |    | 919735112    | Řezání stávajícího živčného krytu tl přes 50 do 100 mm                                                                         | m   | 10,0            | -       | 10,0   | 124,89     |        | 1 248,90   | URS 23-II |
| 008.2                                                                                                          |    |              |                                                                                                                                |     |                 |         |        |            |        |            |           |
| Trubní vedení                                                                                                  |    |              |                                                                                                                                |     |                 |         |        |            |        |            |           |
| 192 979,83                                                                                                     |    |              |                                                                                                                                |     |                 |         |        |            |        |            |           |
|                                                                                                                |    |              | Dodávka a montáž trubního vedení, včetně elektrospojek, elektroredukci, hydrantu, přírub, kolen, těsnícího materiálu, nákrůžků | KPL | 1,0             | -       | 1,0    | 84 439,14  |        | 84 439,14  |           |
| nová cena dle dodavatele ČEVAK                                                                                 |    |              |                                                                                                                                |     |                 |         |        |            |        |            |           |
|                                                                                                                |    |              | Realizace odbočky ze stávající sítě vodovodu ve správě společnosti ČEVEK - napojování bod pro realizaci trasy hydrantu         | KPL | 1,0             | -       | 1,0    | 108 540,68 |        | 108 540,68 |           |
| nová cena dle dodavatele ČEVAK                                                                                 |    |              |                                                                                                                                |     |                 |         |        |            |        |            |           |

## Změnový list ZL\_10

### Nový plavecký bazén – Písek IV

Projekt: Nový plavecký bazén – Písek IV  
Část: SO 001.1: OBJEKT BAZÉNU - STAVEBNÍ ČÁST  
Název: Dodávka a montáž 3ks revizních šachet + fixace piloty s provedením vrstvy drenáže

ZL č.: ZL\_10

Datum vystavení: 17.06.2025

Počet příloh: 1

#### Popis a zdůvodnění změny:

Změnový list vyčísluje vícepráce provedené nad rámec smlouvaného objemu prací. Tyto vícepráce souvisejí s úpravou v okolí přečerpávací jímky, kdy bylo nutné provést fixaci piloty č.98 betonem třídy C16/20 a vyštěrkování dna frakcí kamenivem 16/32, které vytvořilo drenážní vrstvu. Dále je ve změnovém listu vyčíslen vícenáklad spojený s dodávkou a montáží 3ks revizních šachet DN400 (součástí této ceny šachetní dno, prodloužení, podbetonování, poklop a těsnící kroužek do bílé vany DN400 pro všechny tyto šachty). Tyto revizní šachty pod objektem SO 01 nebyly součástí smluvního výkazu výměr.

Cenový dopad: 124 692,65

Časový dopad: Bez dopadu do harmonogramu.

Dopad do standardu: Standard ovlivněn provedením činností - fixace piloty, osazení revizních šachet.

#### Ocenil, vystavil:

Zhotovitel - HOCHTIEF CZ a.s. / EDIKT a.s.

|               |         |        |            |
|---------------|---------|--------|------------|
| Vystavil: xxx | Podpis: | Datum: | 17.06.2025 |
| Schválil: xxx | Podpis: | Datum: | 17.07.2025 |
| Schválil: xxx | Podpis: | Datum: | 17.07.2025 |

#### Schválil

TDI stavba - REALSTAV MB s.r.o.

|               |         |        |            |
|---------------|---------|--------|------------|
| Schválil: xxx | Podpis: | Datum: | 21.07.2025 |
| Schválil: xxx | Podpis: | Datum: | 21.07.2025 |

#### Schválil

Autorský dozor - Projektil architekti s.r.o.

|               |         |        |            |
|---------------|---------|--------|------------|
| Schválil: xxx | Podpis: | Datum: | 21.07.2025 |
|---------------|---------|--------|------------|

#### Schválil:

Objednatel - Město Písek (odbor investic a rozvoje)

|               |         |        |            |
|---------------|---------|--------|------------|
| Schválil: xxx | Podpis: | Datum: | 21.07.2025 |
|---------------|---------|--------|------------|

**Po odsouhlasení tohoto změnového listu se tento změnový list stane podkladem pro smluvní dodatek k již uzavřené SoD.**

Přílohy :

příloha č.1 - položkový rozpočet

Obdrží:

- . Objednatel - Město Písek (odbor investic a rozvoje)
- . Autorský dozor - Projektil architekti s.r.o.
- . TDI stavba - REALSTAV MB s.r.o.
- . Zhotovitel - HOCHTIEF CZ a.s.
- . Zhotovitel - EDIKT, a.s.

Příloha č.1 - položkový rozpočet změnového listu ZL 10

| Poř. Čís                                                                            | Kód          | Popis                                                                                                                                              | MJ  | Výměra bez ztr. | Zhratné | Výměra | Jedn. Cena<br>dodávka | Jedn. Cena<br>montáž | Cena      | CU        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|---------|--------|-----------------------|----------------------|-----------|-----------|
| STAVEBNÍ OBJEKTY A PROVOZNÍ SOUBORY                                                 |              |                                                                                                                                                    |     |                 |         |        |                       |                      |           |           |
| SO + PS                                                                             |              |                                                                                                                                                    |     |                 |         |        |                       |                      |           |           |
| SO                                                                                  |              |                                                                                                                                                    |     |                 |         |        |                       |                      |           |           |
| SO: STAVEBNÍ OBJEKTY                                                                |              |                                                                                                                                                    |     |                 |         |        |                       |                      |           |           |
| SO 001: OBJEKT BAZÉNU - drenážní násyp kamenivem 16/32                              |              |                                                                                                                                                    |     |                 |         |        |                       |                      |           |           |
| SO 001.1: OBJEKT BAZÉNU - STAVEBNÍ ČÁST                                             |              |                                                                                                                                                    |     |                 |         |        |                       |                      |           |           |
| 001.: Zemní práce                                                                   |              |                                                                                                                                                    |     |                 |         |        |                       |                      |           |           |
| 18                                                                                  | 174101101R00 | Zásyp jam, ryh, šachet se zhutněním realizace drenáže ve stavební jamě v okolí piloty č. 98                                                        | m3  | 8,0             | -       | 8,0    | 284,69                |                      | 2 277,52  | URS 23-II |
|                                                                                     | 58343930     | kamenivo drcené hrubé frakce 16/32                                                                                                                 | t   | 13,6            | -       | 13,6   | 657,00                |                      | 8 935,20  | URS 25    |
| SO 001: OBJEKT BAZÉNU - betonová konstrukce pro fixaci pilot, přesun hmot, prostupy |              |                                                                                                                                                    |     |                 |         |        |                       |                      |           |           |
| SO 001.1: OBJEKT BAZÉNU - STAVEBNÍ ČÁST                                             |              |                                                                                                                                                    |     |                 |         |        |                       |                      |           |           |
| 001.: Zemní práce                                                                   |              |                                                                                                                                                    |     |                 |         |        |                       |                      |           |           |
|                                                                                     | 270001131    | Vytvoření prostupu průřezu přes 0,1 do 0,25 m2 v monolitických betonových základech tl do 0,5 m osazením vložek z trub, dílců, tvarovek do bednění | kus | 3,0             | -       | 3,0    | 330,00                |                      | 990,00    | URS 25    |
|                                                                                     | 452311141    | Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop                                                     | m3  | 11,9            | -       | 11,9   | 4 380,00              |                      | 52 122,00 | URS 25    |
|                                                                                     |              | betónář ve tvaru konusu pro fixaci piloty a zlepšení podkladu                                                                                      |     |                 |         |        |                       |                      |           |           |
| 1.                                                                                  | 998021021    | Přesun hmot pro haly s nosnou kci zděnou nebo monolitickou v do 20 m                                                                               | t   | 40,982          | -       | 40,982 | 6,83                  |                      | 279,91    | URS 23-II |
| SO 001: OBJEKT BAZÉNU - betonová konstrukce pro fixaci pilot, přesun hmot, prostupy |              |                                                                                                                                                    |     |                 |         |        |                       |                      |           |           |
| SO 001.2: ZDRAVOTNÍ TECHNIKA                                                        |              |                                                                                                                                                    |     |                 |         |        |                       |                      |           |           |
| Ostatní náklady                                                                     |              |                                                                                                                                                    |     |                 |         |        |                       |                      |           |           |
| 45                                                                                  | 894812006    | Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/200 přímý tok                                                                                    | kus | 3,0             | -       | 3,0    | 2 536,27              |                      | 7 608,81  | URS 23-II |
| 46                                                                                  | 894812033    | Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm                                                    | kus | 3,0             | -       | 3,0    | 2 693,88              |                      | 8 081,64  | URS 23-II |
| 47                                                                                  | 894812041    | Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 400 za uříznutí šachtové roury                                                                 | kus | 3,0             | -       | 3,0    | 2 071,65              |                      | 6 214,95  | URS 23-II |
| 48                                                                                  | 894812051    | Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop plastový pochůzí pro třídu zatížení A15                                                                | kus | 3,0             | -       | 3,0    | 1 811,10              |                      | 5 433,30  | URS 23-II |
|                                                                                     | 230120173    | Montáž ucpávek průchod potrubí zdi nebo průchodkou DN 400                                                                                          | kus | 3,0             | -       | 3,0    | 271,00                |                      | 813,00    | URS 25    |
|                                                                                     | 28611825     | prostupová pažnice pro vodorovné i svislé kce PN 1,0 DN 400 dl 150-500mm                                                                           | kus | 3,0             | -       | 3,0    | 10 645,44             |                      | 31 936,32 |           |

nová cena dle URS  
cena od dodavatele



## Změnový list ZL\_11

### Nový plavecký bazén – Písek IV

Projekt: Nový plavecký bazén – Písek IV  
Část: SO 001.1: OBJEKT BAZÉNU - STAVEBNÍ ČÁST  
Název: Odpočet části nerealizované hydroizolace v oblasti soklu na objektu SO 01

ZL č.: ZL\_11

Datum vystavení: 01.07.2025

Počet příloh: 5

#### Popis a zdůvodnění změny:

Změnový list vyčísluje odpočet větší části nerealizované hydroizolace v oblasti soklu. Dle původního zadání a výkazu výměr byla zasmělněna výměra pro realizaci hydroizolace v množství 1097,2 m<sup>2</sup>. Po zaslání aktualizovaného výkresu ze strany AD (příloha č.5), který upravuje rozsah provádění této hydroizolace bude reálně provedena výměra pouze v množství 47,5 m<sup>2</sup>. Zbývá část, která byla zasmělněna a nebude realizována je tudíž v tomto změnovém listu odečtena.

Cenový dopad: -412 355,75

Časový dopad: Bez dopadu do harmonogramu.

Dopad do standardu: Standard bude ovlivněn provedením činností (realizování HI v oblasti soklu dle nového zadání).

#### Ocenil, vystavil:

Zhotovitel - HOCHTIEF CZ a.s. / EDIKT a.s.

|               |         |        |            |
|---------------|---------|--------|------------|
| Vystavil: xxx | Podpis: | Datum: | 01.07.2025 |
| Schválil: xxx | Podpis: | Datum: | 07.07.2025 |
| Schválil: xxx | Podpis: | Datum: | 07.07.2025 |

#### Schválil

TDI stavba - REALSTAV MB s.r.o.

|               |         |        |            |
|---------------|---------|--------|------------|
| Schválil: xxx | Podpis: | Datum: | 21.07.2025 |
| Schválil: xxx | Podpis: | Datum: | 21.07.2025 |

#### Schválil

Autorský dozor - Projektil architekti s.r.o.

|               |         |        |            |
|---------------|---------|--------|------------|
| Schválil: xxx | Podpis: | Datum: | 21.07.2025 |
|---------------|---------|--------|------------|

#### Schválil:

Objednatel - Město Písek (odbor investic a rozvoje)

|               |         |        |            |
|---------------|---------|--------|------------|
| Schválil: xxx | Podpis: | Datum: | 21.07.2025 |
|---------------|---------|--------|------------|

**Po odsouhlasení tohoto změnového listu se tento změnový list stane podkladem pro smluvní dodatek k již uzavřené SoD.**

#### Přílohy :

příloha č.1 - rekapitulace

příloha č.2 - výměra dle smluvního rozpočtu a původně navrženého rozsahu

příloha č.3 - výměra dle upraveného rozsahu - rozsah definován přílohou č.5

příloha č.4 - rozdíl mezi upraveným zadáním a původním zadáním (odpočet nerealizované části)

příloha č.5 - rozsah skutečně prováděné HI

#### Obdrží:

. Objednatel - Město Písek (odbor investic a rozvoje)

. Autorský dozor - Projektil architekti s.r.o.

. TDI stavba - REALSTAV MB s.r.o.

. Zhotovitel - HOCHTIEF CZ a.s.

. Zhotovitel - EDIKT, a.s.

## Příloha č.1 - rekapitulace

|    | Hydroizolace objekt SO 001                                                     | Cena celkem        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| P2 | Výměra dle smluvního rozpočtu a původně navrženého rozsahu                     | 431 015,27         |
| P3 | Výměra dle upraveného rozsahu - rozsah definován přílohou č.5                  | 18 659,52          |
| P4 | Rozdíl mezi upraveným zadáním a původním zadáním (odpočet nerealizované části) | -412 355,75        |
|    | <b>Ponížení ceny oproti SOD</b>                                                | <b>-412 355,75</b> |

Příloha č.2 - výměra dle smluvního rozpočtu a původně navrženého rozsahu

| Poř. Čís                                    | Kód       | Popis                                                                                                                                                           | M.J | Výměra bez ztr. | Zhratné | Výměra   | Jedn. Cena<br>dodávka | Jedn. Cena<br>montáž | Cena       | CU                      |
|---------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|---------|----------|-----------------------|----------------------|------------|-------------------------|
| SO + PS STAVEBNÍ OBJEKTY A PROVOZNÍ SOUBORY |           |                                                                                                                                                                 |     |                 |         |          |                       |                      |            |                         |
| 431 015,27                                  |           |                                                                                                                                                                 |     |                 |         |          |                       |                      |            |                         |
| SO SO: STAVEBNÍ OBJEKTY                     |           |                                                                                                                                                                 |     |                 |         |          |                       |                      |            |                         |
| 431 015,27                                  |           |                                                                                                                                                                 |     |                 |         |          |                       |                      |            |                         |
| SO 001: OBJEKT BAZÉNU                       |           |                                                                                                                                                                 |     |                 |         |          |                       |                      |            |                         |
| 431 015,27                                  |           |                                                                                                                                                                 |     |                 |         |          |                       |                      |            |                         |
| P- Odděly prací PSV                         |           |                                                                                                                                                                 |     |                 |         |          |                       |                      |            |                         |
| 711.: Izolace proti vodě                    |           |                                                                                                                                                                 |     |                 |         |          |                       |                      |            |                         |
| 3.                                          | 711142559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přilávaním svítlé NAIP<br>pod panel E11 a E12: 1097,20                                                              | m2  | 1 097,2         | —       | 1 097,2  | 178,56                |                      | 195 916,03 | jednotková cena dle SoD |
| 4.                                          | 711 01    | Pás z SBS modifik.asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny na horním povrchu<br>opatřen jemným separačním posypem a na spodním separační PE fólií - dodávka | m2  | 1 097,2         | 20,00   | 1 316,64 | 178,56                |                      | 235 099,24 | jednotková cena dle SoD |


Příloha č.3 - výměra dle upraveného rozsahu - rozsah definován přílohou č.5

| Poř. Čís                            | Kód       | Popis                                                                                                                                                            | MJ | Výměra bez ztr. | Zhratné | Výměra | Jedn. Cena<br>dodávka | Jedn. Cena<br>montáž | Cena      | CU                      |
|-------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|---------|--------|-----------------------|----------------------|-----------|-------------------------|
| STAVEBNÍ OBJEKTY A PROVOZNÍ SOUBORY |           |                                                                                                                                                                  |    |                 |         |        |                       |                      |           |                         |
|                                     | SO + PS   |                                                                                                                                                                  |    |                 |         |        |                       |                      | 18 659,52 |                         |
| SO: STAVEBNÍ OBJEKTY                |           |                                                                                                                                                                  |    |                 |         |        |                       |                      |           |                         |
|                                     | SO        |                                                                                                                                                                  |    |                 |         |        |                       |                      | 18 659,52 |                         |
| SO 001: OBJEKT BAZÉNU               |           |                                                                                                                                                                  |    |                 |         |        |                       |                      |           |                         |
|                                     | SO 001    |                                                                                                                                                                  |    |                 |         |        |                       |                      | 18 659,52 |                         |
| P: Oddíl prací PSV                  |           |                                                                                                                                                                  |    |                 |         |        |                       |                      |           |                         |
| 711: Izolace proti vodě             |           |                                                                                                                                                                  |    |                 |         |        |                       |                      |           |                         |
| 3.                                  | 711142559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP<br>pod panel 831 a 812: 47,5                                                                  | m2 | 47,5            | —       | 47,5   | 178,56                |                      | 8 481,60  | jednotková cena dle SoD |
| 4.                                  | 711.01    | Pás z SBS modifik. asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny na horním povrchu<br>opatřen jedním separačním posypem a na spodním separační PE fólií - obdávka | m2 | 47,5            | 20,00   | 57,0   | 178,56                |                      | 10 177,92 | jednotková cena dle SoD |

Příloha č.4 - rozdíl mezi upraveným zadáním a původním zadáním (odpočet nerealizované části)



| Poř. Čís | Kód       | Popis                                                                                                                                                           | MJ | Výměra bez ztr. | Zhratné | Výměra     | Jedn. Cena<br>dodávka | Jedn. Cena<br>montáž | Cena         | CU                      |
|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|---------|------------|-----------------------|----------------------|--------------|-------------------------|
|          | SO + PS   | STAVEBNÍ OBJEKTY A PROVOZNÍ SOUBORY                                                                                                                             |    |                 |         |            |                       | -                    | 412 355,75   |                         |
|          | SO        | SO: STAVEBNÍ OBJEKTY                                                                                                                                            |    |                 |         |            |                       |                      | - 412 355,75 |                         |
|          | SO 001    | SO 001: OBJEKT BAZÉNU                                                                                                                                           |    |                 |         |            |                       |                      | - 412 355,75 |                         |
|          |           | P: Oddílů prací PSV                                                                                                                                             |    |                 |         |            |                       |                      |              |                         |
|          |           | 711.: Izolace proti vodě                                                                                                                                        |    |                 |         |            |                       |                      | - 412 355,75 |                         |
| 3.       | 711142559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přtlavením svislé NALP<br>pod panel. XLI a E127                                                                     | m2 | - 1 049,7       | —       | - 1 049,7  | 178,56                |                      | - 187 434,43 | jednotková cena dle SoD |
| 4.       | 711.01    | Pás z SBS modifik.asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny/na horním povrchu<br>opatřen jemným separačním posypem a na spodním separační PE fólii - dodávka | m2 | - 1 049,7       | 20,00   | - 1 259,64 | 178,56                |                      | - 224 921,32 | jednotková cena dle SoD |



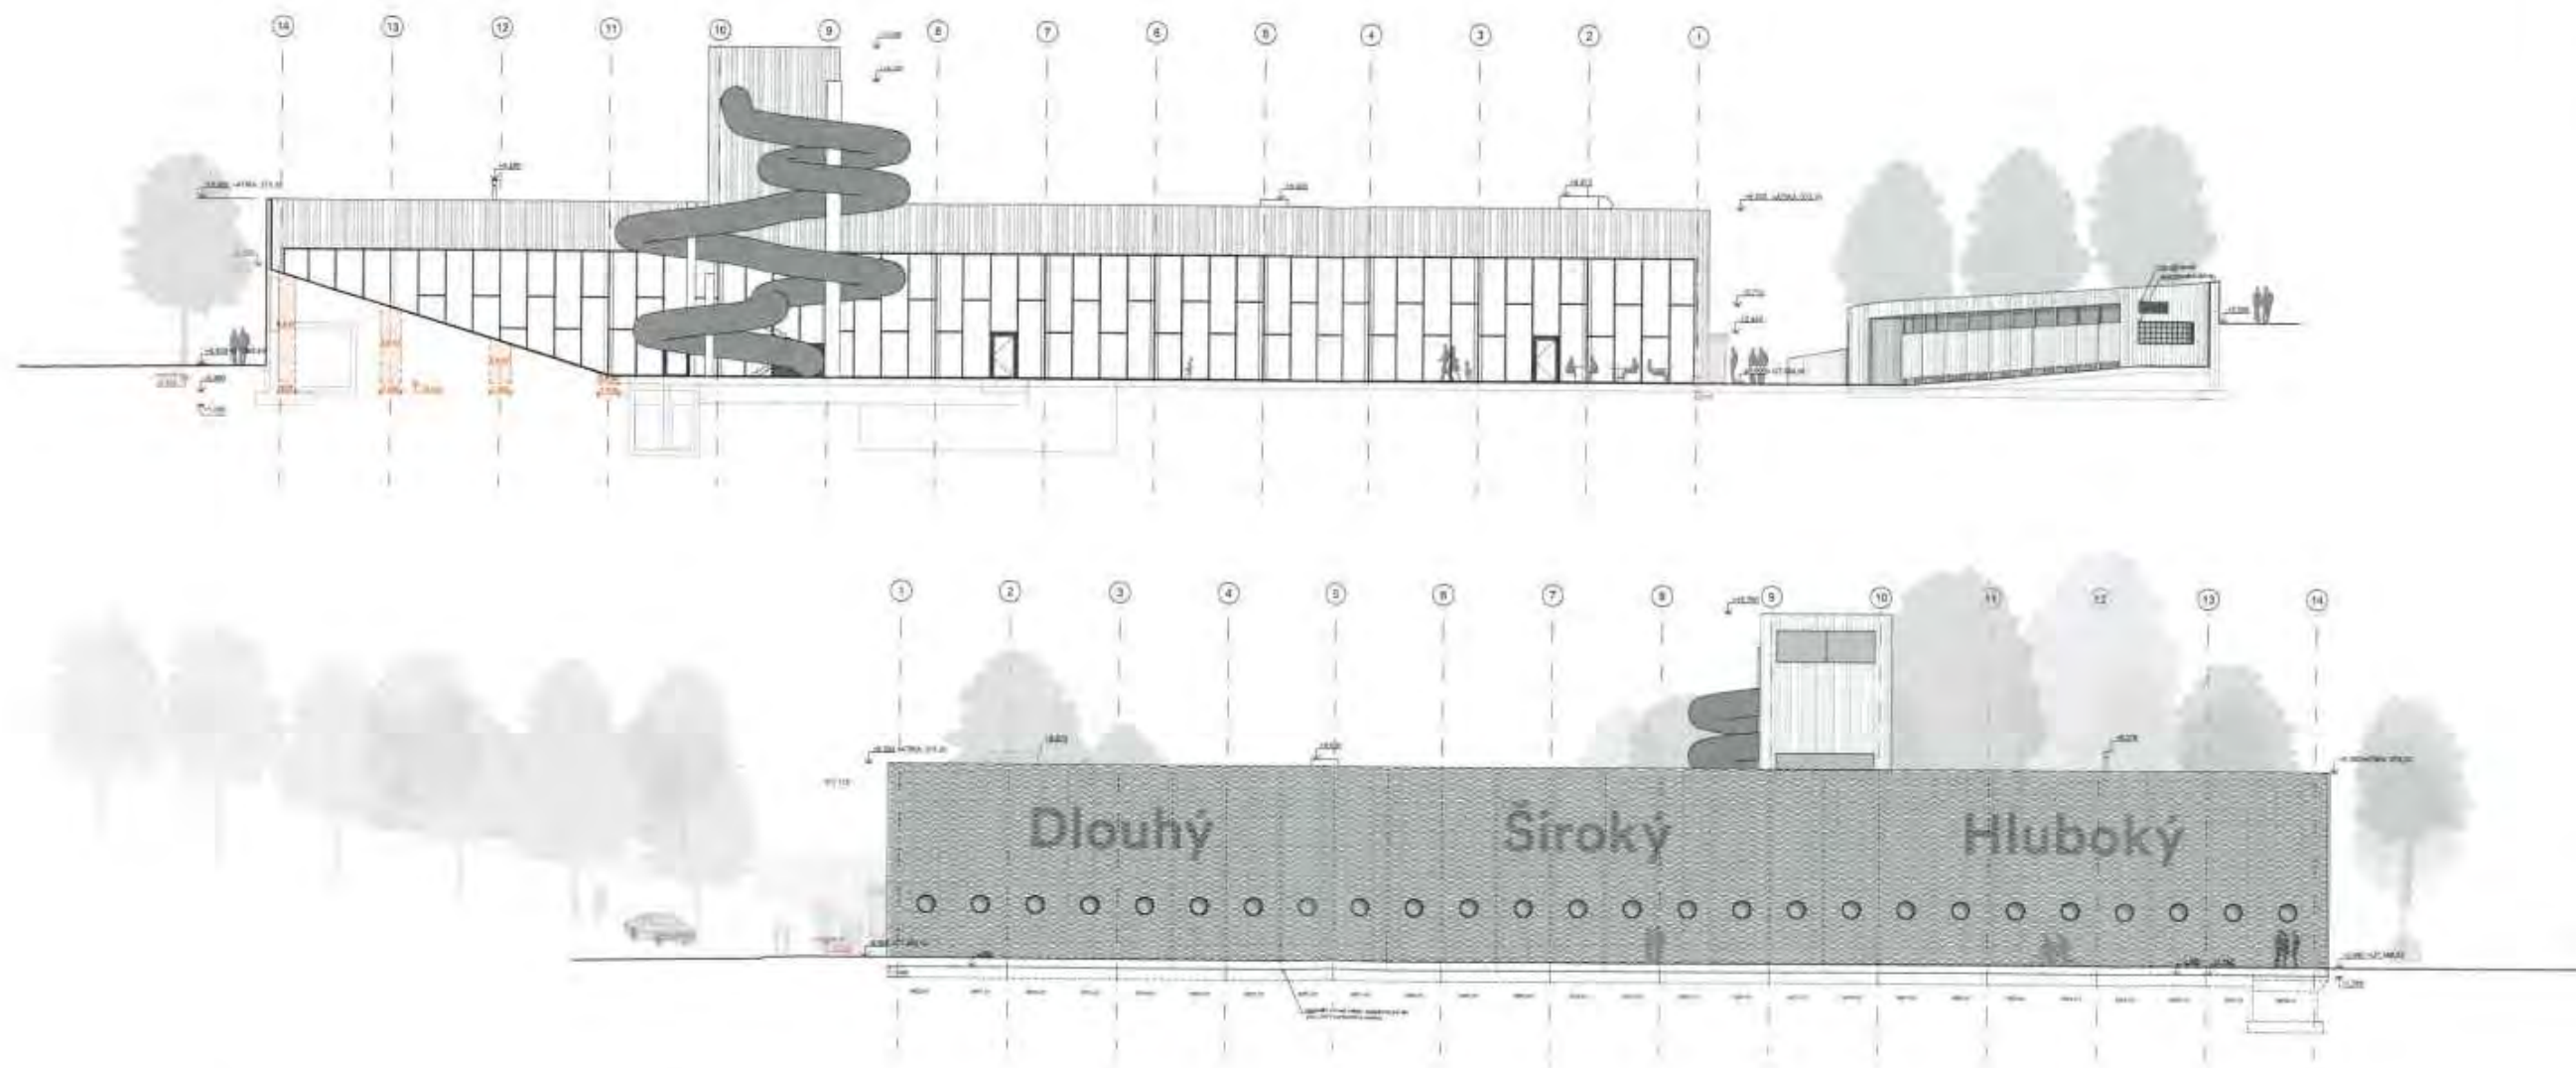

LEGENDA MATERIÁLŮ

- Beton (betón)
- Cihla (cihla)
- Kámen (kámen)
- Dřevo (dřevo)
- Kovy (kovy)
- Sklo (sklo)
- Izolace (izolace)
- Střecha (střecha)
- Podlaha (podlaha)
- Stěna (stěna)
- Strop (strop)
- Okenní rám (okenní rám)
- Dveřní rám (dveřní rám)
- Schodiště (schodiště)
- Rampy (rampy)
- Terasy (terasy)
- Zahrady (zahrady)
- Stromy (stromy)
- Obloha (obloha)

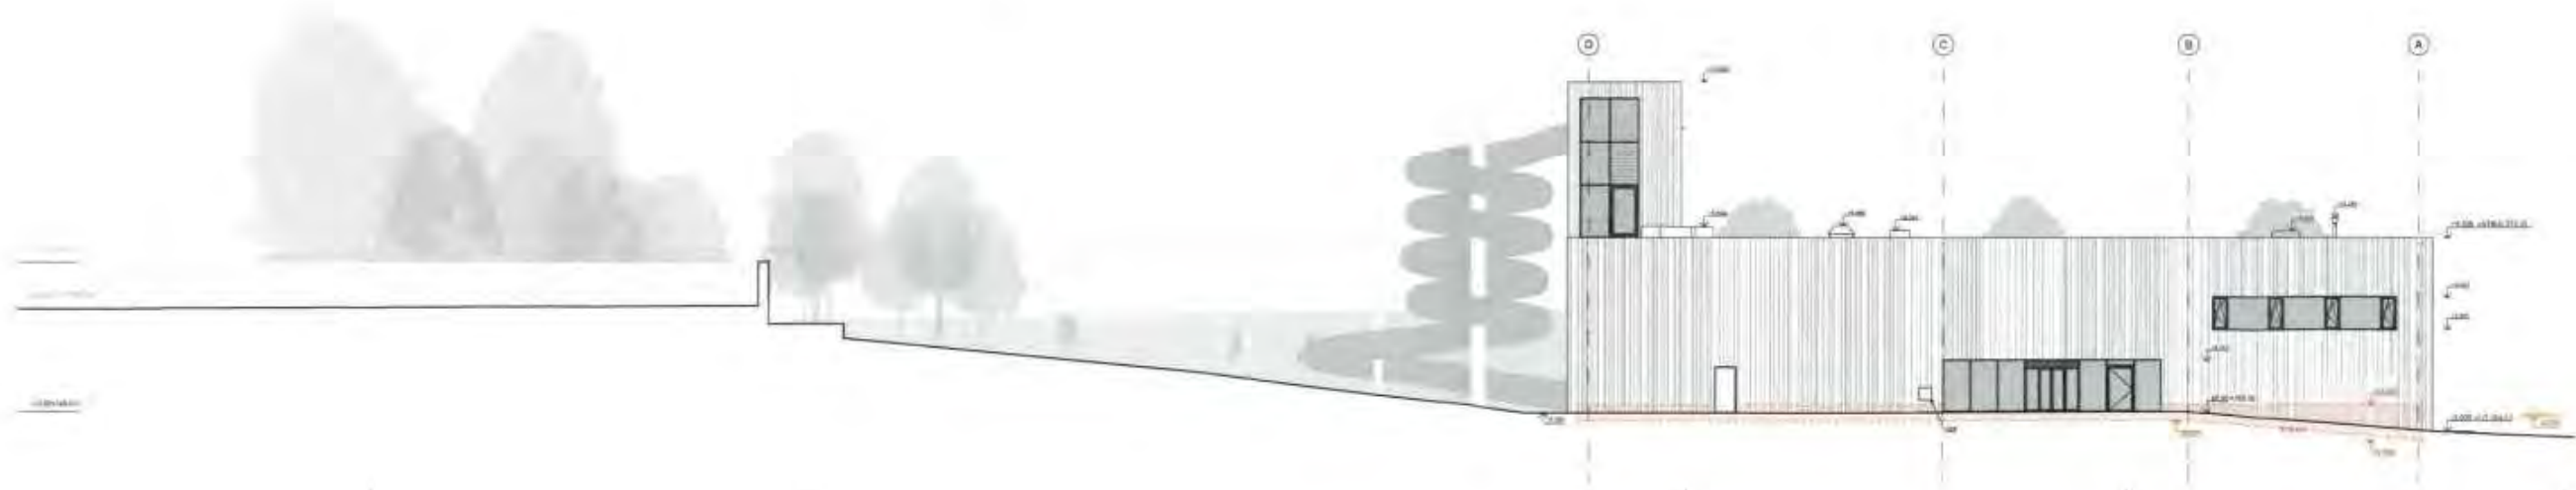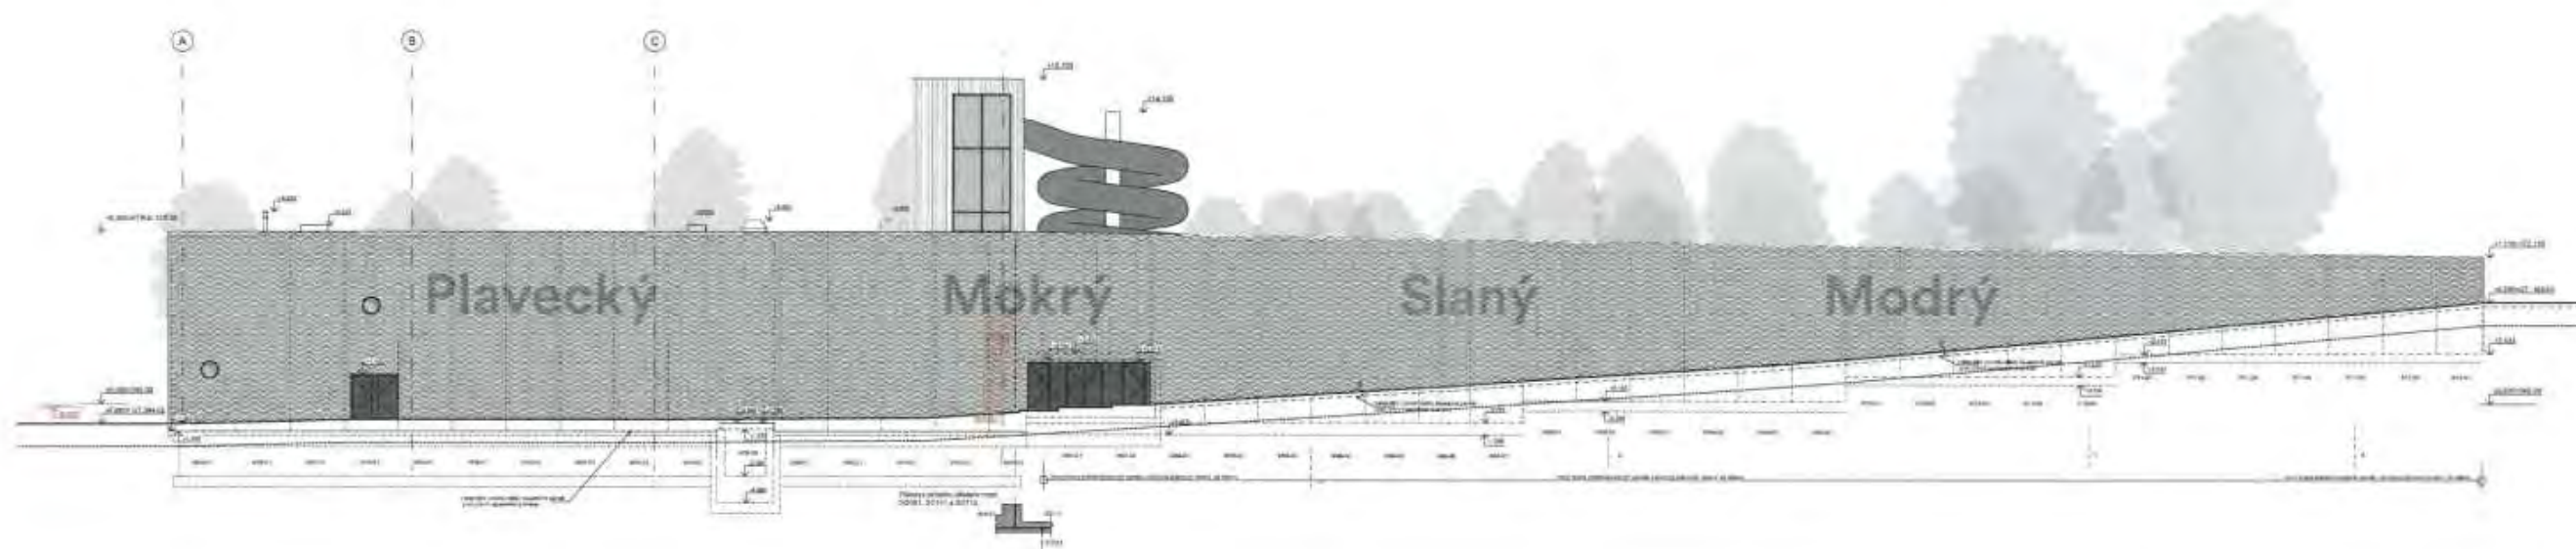

LEGENDA MATERIÁLŮ

|  |                 |
|--|-----------------|
|  | beton           |
|  | keramická cihla |
|  | izolace         |
|  | dřevo           |
|  | kov             |

1. Stropní konstrukce  
2. Stěnová konstrukce  
3. Podlahová konstrukce  
4. Krovní konstrukce  
5. Okenní a dveřní otvory

1. Stropní konstrukce  
2. Stěnová konstrukce  
3. Podlahová konstrukce  
4. Krovní konstrukce  
5. Okenní a dveřní otvory  
6. Vnější obložení  
7. Vnější obložení  
8. Vnější obložení  
9. Vnější obložení  
10. Vnější obložení

| Číslo | Název                  | Podklad         | Průměr | Průměr | Průměr |
|-------|------------------------|-----------------|--------|--------|--------|
| 1     | Stropní konstrukce     | beton           | 1.2.00 | 1.2.01 | 1.2.02 |
| 2     | Stěnová konstrukce     | keramická cihla | 1.2.03 | 1.2.04 | 1.2.05 |
| 3     | Podlahová konstrukce   | izolace         | 1.2.06 | 1.2.07 | 1.2.08 |
| 4     | Krovní konstrukce      | dřevo           | 1.2.09 | 1.2.10 | 1.2.11 |
| 5     | Okenní a dveřní otvory | kov             | 1.2.12 | 1.2.13 | 1.2.14 |
| 6     | Vnější obložení        | beton           | 1.2.15 | 1.2.16 | 1.2.17 |
| 7     | Vnější obložení        | keramická cihla | 1.2.18 | 1.2.19 | 1.2.20 |
| 8     | Vnější obložení        | izolace         | 1.2.21 | 1.2.22 | 1.2.23 |
| 9     | Vnější obložení        | dřevo           | 1.2.24 | 1.2.25 | 1.2.26 |
| 10    | Vnější obložení        | kov             | 1.2.27 | 1.2.28 | 1.2.29 |



## Změnový list ZL\_12\_rev.E

## Nový plavecký bazén – Písek IV

Projekt: Nový plavecký bazén – Písek IV  
Část: SO 011: Objekty venkovních bazénů  
Název: Úprava zemních prací + podkladních konstrukcí pro založení venkovního bazénu po vydání revizí PD

ZL č.: ZL\_12\_rev.E

Datum vystavení: 03.07.2025 /revize E: 02.09.2025

Počet příloh: 7

## Popis a zdůvodnění změny:

Změnový list vyčísluje vícepráce provedené nad rámec smluvního objemu prací na základě vydané revize projektové dokumentace spojené s výškovou úpravou terénu pod venkovní bazén a dále způsobem provedení podkladních konstrukcí a svislé stěny pro montáž venkovního bazénu. Základová spára byla ze strany generálního dodavatele výškově připravená (vykopána) dle původní prováděcí dokumentace. Po vykopání však ze strany AD došlo k revizi této dokumentace. Revize spočívající ve výškové úpravě terénu spojené s přípravou pro podkladní beton venkovního bazénu, což mělo za následek dodatečný výkop pod hlubší částí venkovního bazénu.

Další změnou obsaženou v revizi dokumentace je úprava spojená s provedením podkladních konstrukcí dle revidovaného zadání v příloze č.3. Oproti původnímu zadání byly upraveny třídy podkladních betonů, dále doprojektována výztuž podkladních konstrukcí. V neposlední řadě revize projektové dokumentace zahrnovala úpravu stěny ze ztraceného bednění - úprava použitého betonu a doplnění armatury.

Veškeré tyto skutečnosti vycházející z přílohy č.3 a jsou zahrnuty v tomto změnovém listu. Dále je součástí ceny změnového listu i geotechnický dohled, který byl vyžadován od autorským dozorem a který GD zajistil (příloha č.4). Poslední položkou této části změnového listu je cena statické kanceláře spojené se zkrácením podrobné výztuže.

Po zahájení realizace podkladních betonů však došlo k další revizi PD (revize viz příloha č.6) s nutností rozšířit hlubší část venkovního bazénu, což má za následek ubourání a likvidaci již provedených podkladních betonů, provedení výkopu s rozšířením půdorysné plochy pro hlubší část bazénu. Dále je upraven rozsah následně prováděné stěny ze ztraceného bednění, tonáž výztuže a v neposlední řadě náklad spojený s prací statika projektu (vydání revize podrobné výztuže pro provádění díla).

Cenový dopad: 767 083,81

Časový dopad: Bez dopadu do harmonogramu.

Dopad do standardu:

Standard bude ovlivněn provedením činností (odtěžení zeminy, provedením podkladních konstrukcí a stěny ze ZB dle nového zadání nutných pro založení venkovního bezénu). V rámci změnového listu oceněny pouze položky nutné pro usazení venkovního bezénu - v rámci ceny nejsou pomocné základové konstrukce pod bazén, zásypy mezi nerezovým bazénem a stěnou ze ztraceného bednění / terénem (bude vyčísleno po vydání a odsouhlasení výrobní dokumentace).

## Ocenil, vystavil:

Zhotovitel - HOCHTIEF CZ a.s. / EDIKT a.s.

|               |         |        |            |
|---------------|---------|--------|------------|
| Vystavil: xxx | Podpis: | Datum: | 02.09.2025 |
| Schválil: xxx | Podpis: | Datum: | 11.09.2025 |
| Schválil: xxx | Podpis: | Datum: | 15.09.2025 |

## Schválil

TDI stavba - REALSTAV MB s.r.o.

|               |         |        |            |
|---------------|---------|--------|------------|
| Schválil: xxx | Podpis: | Datum: | 15.09.2025 |
| Schválil: xxx | Podpis: | Datum: | 15.09.2025 |

## Schválil

Autorský dozor - Projektil architekti s.r.o.

|               |         |        |            |
|---------------|---------|--------|------------|
| Schválil: xxx | Podpis: | Datum: | 15.09.2025 |
|---------------|---------|--------|------------|

## Schválil:

Objednatel - Město Písek (odbor investic a rozvoje)

|               |         |        |            |
|---------------|---------|--------|------------|
| Schválil: xxx | Podpis: | Datum: | 15.09.2025 |
|---------------|---------|--------|------------|

**Po odsouhlasení tohoto změnového listu se tento změnový list stane podkladem pro smluvní dodatek k již uzavřené SoD.**

Přílohy :

příloha č.1 - položkový rozpočet

příloha č.2 - původní půdorys výkopů

příloha č.3 - půdorys podkladních betonů\_návrh revize 250707\_oprava250722

příloha č.4 - zpráva z GT dohledu

příloha č.5 - výkaz výměr armatura ze dne 24.7.2025 (na PD revize 250707\_oprava250722)

příloha č.6 - půdorys podkladních betonů\_revize 2025\_08\_13

příloha č.7 - výkaz výměr armatura 1.9.2025 (na revidovanou dokumentaci data 2025\_08\_13)

Obdrželi:

. Objednatel - Město Písek (odbor investic a rozvoje)

. Autorský dozor - Projektil architekti s.r.o.

. TDI stavba - REALSTAV MB s.r.o.

. Zhotovitel - HOCHTIEF CZ a.s.

. Zhotovitel - EDIKT, a.s.



| Pol. CS | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. Zdravé | Výměra | Jedn. Cena<br>dodávka | Jedn. Cena<br>montáž | Cena | CU |
|---------|-----|-------|----|------------------------|--------|-----------------------|----------------------|------|----|
|---------|-----|-------|----|------------------------|--------|-----------------------|----------------------|------|----|

SO - PS STAVEBNÍ OBJEKTY A PROVOZNÍ SOUBORY

767 083,61

SO - SO: STAVEBNÍ OBJEKTY

767 083,61

SO 011: OBJEKTY VENKOVNÍCH BAZÉNŮ - dodatkové zemní práce pod hlubokou částí bazénu

7 424,86

|  |           |                                                                                                               |    |        |                                   |        |          |           |                         |
|--|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------------------------------|--------|----------|-----------|-------------------------|
|  | 131251102 | 001: Zemní práce<br>Hrubé dno uzavíracího v horní třídě štěrku I skupiny 3 objemu přes 20 do 50 m3 šrope      | m3 | 7,296  | -                                 | 7,296  | 471,00   | URS 25    | redukovaná cena dle URS |
|  |           | Podérná plocha pod hlubokou částí bazénu - součetna z RÚRČADU = 89,6 m2 x 9,1 m                               |    | 7,994  | redukce pod hlubokou částí bazénu |        | 3 436,00 |           |                         |
|  | 162761117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m vypočítanými z horní třídě štěrku I skupiny 1 až 3                 | m3 | 7,296  | -                                 | 7,296  | 62,63    | URS 23-II | cena dle SdD            |
|  |           | - na RÚRČADU                                                                                                  |    |        |                                   |        |          |           |                         |
|  | 162761119 | Průběh k vodorovnému přemístění vypočítanými z horní třídě štěrku I skupiny 1 až 3 ZKÚ<br>1000 m přes 10000 m | m3 | 14,593 | -                                 | 14,593 | 61,24    | URS 23-II | cena dle SdD            |
|  |           | Průběh 12 m2 x 1,28 m2                                                                                        |    | 14,593 |                                   |        |          |           |                         |
|  | 171251201 | Úložní úpravy na sádky nebo mazaniny                                                                          | m3 | 7,296  | -                                 | 7,296  | 74,02    | URS 23-II | cena dle SdD            |
|  |           | na RÚRČADU                                                                                                    |    | 7,296  |                                   |        |          |           |                         |
|  | 171201231 | Poplatek za úložní daně a kmeny na nosičích sádkové (sádkové) kod odhadu 17 05 04                             | l  | 13,134 | -                                 | 13,134 | 170,82   | URS 23-II | cena dle SdD            |
|  |           | dle odhadu předpokladů výpočtu 1,2397148                                                                      |    | 13,134 |                                   |        |          |           |                         |

SO 011: OBJEKTY VENKOVNÍCH BAZÉNŮ - odpočet nerealizovaných položek (mazanina a zkladové zdvo dle původního zadání)

- 217 397,26

položka s pretrazním povrchu ponechána v rozpočtu

|  |           |                                                                                                                 |    |       |   |       |           |           |              |
|--|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---|-------|-----------|-----------|--------------|
|  | 631311134 | 002: Zdiřky<br>Mazanina II přes 120 do 240 mm z betonu prosáhlého bez zvýšených nároků na prostředí II, C 16/20 | m3 | 54,64 | - | 54,64 | -3 978,72 | URS 23-II | cena dle SdD |
|--|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---|-------|-----------|-----------|--------------|

SO 011: OBJEKTY VENKOVNÍCH BAZÉNŮ - nové položky podkladních betonových konstrukcí, tvarové ztraceného bednění a armování

753 598,28

|  |              |                                                                                                  |    |        |                                                             |        |            |           |                                        |
|--|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|----------------------------------------|
|  | 631311132    | Mazanina z betonu prosáhlého CB/10 bez zvýšených nároků na prostředí, II přes 120 do 240 mm      | m3 | 24,575 | -                                                           | 24,575 | 3 600,00   | URS 23-II | potřeba redukovaná cena dle ceny z SdD |
|  |              | Podérná plocha pod sádkou částí bazénu přemístěná výškou 0,116 m                                 |    | 24,575 |                                                             |        |            |           |                                        |
|  |              | 10,114 x 9,139 x 0,139 = 12,702 x 0,139                                                          |    |        |                                                             |        |            |           |                                        |
|  | 631311112    | Mazanina z betonu prosáhlého CB/10 bez zvýšených nároků na prostředí, II přes 50 do 80 mm        | m3 | 5,916  | -                                                           | 5,916  | 3 600,00   | URS 23-II | potřeba redukovaná cena dle ceny z SdD |
|  |              | Podérná plocha pod hlubokou částí bazénu současně z RÚRČADU = 99,9 m2 x 9,1 m                    |    | 9,916  | redukce pod hlubokou částí bazénu, výška potrubí beton 30mm |        | 21 297,60  |           |                                        |
|  | 631311134    | Mazanina II přes 120 do 240 mm z betonu prosáhlého bez zvýšených nároků na prostředí II, C 16/20 | m3 | 33,665 | -                                                           | 33,665 | 3 978,72   | URS 23-II | cena dle SdD                           |
|  |              | Podérná plocha pod sádkou částí bazénu přemístěná výškou 0,116 m                                 |    | 33,665 |                                                             |        |            |           |                                        |
|  |              | 11,014 x 9,139 x 0,139 = 14,431 x 0,9                                                            |    |        |                                                             |        |            |           |                                        |
|  | 631311134    | Mazanina II přes 240 do 350 mm z betonu prosáhlého bez zvýšených nároků na prostředí II, C 16/20 | m3 | 34,51  | -                                                           | 34,51  | 3 978,72   | URS 23-II | cena dle SdD                           |
|  |              | Podérná plocha současně z RÚRČADU = 89,1 m2 x 9,1 m                                              |    | 34,51  | redukce pod hlubokou částí bazénu, výška potrubí beton 30mm |        | 137 305,63 |           |                                        |
|  | 273561821_01 | Výztuž zvládnutí konstrukci betonovou ocelí 10 505 (R)                                           | l  | 13,53  | -                                                           | 13,53  | 27 536,93  | URS 23-II | cena dle SdD                           |
|  |              | armatura betonová podlaží dlažby výškově 10 505                                                  |    |        |                                                             |        |            |           |                                        |
|  | 311361821    | Výztuž nosný zdiř betonovou ocelí 10 505                                                         | l  | -      | -                                                           | -      | 27 536,93  | URS 23-II | potřeba redukovaná cena dle ceny z SdD |
|  |              | armatura tvarová zvládnutí konstrukci dlažby výškově 10 505                                      |    |        |                                                             |        |            |           |                                        |

SO 011: OBJEKTY VENKOVNÍCH BAZÉNŮ - geotechnický dohled

10 080,00

|  |  |                                                                             |     |     |   |     |           |  |                             |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---|-----|-----------|--|-----------------------------|
|  |  | Geodetický - průzkum práce pod venkovním bazénem - dle přílohy č. 4 bodu ZL | hpl | 1,0 | - | 1,0 | 10 080,00 |  | dle ceny GEOSTAV STRAKONICE |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---|-----|-----------|--|-----------------------------|

SO 011: OBJEKTY VENKOVNÍCH BAZÉNŮ - dílenská dokumentace výztuží

33 320,00

|  |  |                                                                                 |     |     |   |     |           |  |                              |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---|-----|-----------|--|------------------------------|
|  |  | Zpracování průzkumné výztuže pro nosový venkovní bazén dle přílohy č. 4 bodu ZL | hpl | 1,0 | - | 1,0 | 33 320,00 |  | dle ceny RECOC, spol. s r.o. |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---|-----|-----------|--|------------------------------|

| Pop. | CS | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. Zahráté | Výměra | Jedn. Cena<br>dodávky | Jedn. Cena<br>montáž | Cena | CU |
|------|----|-----|-------|----|-------------------------|--------|-----------------------|----------------------|------|----|
|------|----|-----|-------|----|-------------------------|--------|-----------------------|----------------------|------|----|

| SO 011: OBJEKTY VENKOVNÍCH BAZÉNŮ - dodatečné bourací práce, zemní, projektové práce, výšší potřeba výstuže |       |         |                                                                                                         |                |         |   |         |                         |           |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---|---------|-------------------------|-----------|----------|
| 11                                                                                                          | 11310 | 7530    | Odstavení podkladu z betonu prosádky B do 100 mm srovnání s přes 15 m <sup>2</sup>                      | m <sup>2</sup> | 41,4    | — | 41,4    | 269,00                  | 11 055,20 | URS 25   |
|                                                                                                             |       |         |                                                                                                         |                |         |   |         | 180 057,93              |           |          |
| 11                                                                                                          | 16275 | 1117    | Vodorovné klenutí přes 9 000 do 10000 m výšky výstupem z horní třídy železnicí skupiny 1 až 3           | m <sup>3</sup> | 4,968   | — | 4,968   | 62,63                   | 311,15    | URS 23-H |
|                                                                                                             |       |         |                                                                                                         |                |         |   |         | cena dle SOD            |           |          |
| 11                                                                                                          | 19970 | 13601   | Prostředek za účelem betonu prosádky (sádkové) kód odpovídá 17 01 01                                    | l              | 10,93   | — | 10,93   | 2 440,00                | 26 669,22 | URS 25   |
|                                                                                                             |       |         |                                                                                                         |                |         |   |         | jednotková cena dle URS |           |          |
| 7                                                                                                           | 13660 | 1102100 | Různý výkop (jím, výš a sádky) v horní tř. 3                                                            | m <sup>3</sup> | 4,968   | — | 4,968   | 512,45                  | 2 545,65  | URS 23-H |
|                                                                                                             |       |         |                                                                                                         |                |         |   |         | cena dle SOD            |           |          |
|                                                                                                             | 16271 | 1201    | Vodorovné klenutí výkopu nebo výstupem s výšší výškou do nádoby na horní třídy železnicí skupiny 1 až 3 | m <sup>3</sup> | 4,968   | — | 4,968   | 289,00                  | 1 435,75  | URS 25   |
|                                                                                                             |       |         |                                                                                                         |                |         |   |         | jednotková cena dle URS |           |          |
|                                                                                                             | 13125 | 1103    | Prostředek jím, výš a sádky v horní tř. 3                                                               | m <sup>3</sup> | 69,0    | — | 69,0    | 351,00                  | 24 219,00 | URS 25   |
|                                                                                                             |       |         |                                                                                                         |                |         |   |         | jednotková cena dle URS |           |          |
| 11                                                                                                          | 16275 | 1117    | Vodorovné klenutí přes 9 000 do 10000 m výšky výstupem z horní třídy železnicí skupiny 1 až 3           | m <sup>3</sup> | 73,968  | — | 73,968  | 62,63                   | 4 632,62  | URS 23-H |
|                                                                                                             |       |         |                                                                                                         |                |         |   |         | cena dle SOD            |           |          |
| 12                                                                                                          | 16275 | 1119    | Prostředek jím, výš a sádky v horní tř. 3                                                               | m <sup>3</sup> | 147,936 | — | 147,936 | 51,24                   | 7 580,24  | URS 23-H |
|                                                                                                             |       |         |                                                                                                         |                |         |   |         | cena dle SOD            |           |          |
| 13                                                                                                          | 17125 | 1201    | Prostředek jím, výš a sádky v horní tř. 3                                                               | m <sup>3</sup> | 73,968  | — | 73,968  | 74,02                   | 5 475,11  | URS 23-H |
|                                                                                                             |       |         |                                                                                                         |                |         |   |         | cena dle SOD            |           |          |
| 14                                                                                                          | 17120 | 1231    | Prostředek jím, výš a sádky v horní tř. 3                                                               | l              | 133,142 | — | 133,142 | 170,82                  | 22 743,36 | URS 23-H |
|                                                                                                             |       |         |                                                                                                         |                |         |   |         | cena dle SOD            |           |          |
|                                                                                                             | 63131 | 1112    | Klasická z betonu prosádky C8/10 bez zvýšených nákladů na prosádky, B přes 50 do 80 mm                  | m <sup>3</sup> | 3,312   | — | 3,312   | 3 600,00                | 11 923,20 | URS 23-H |
|                                                                                                             |       |         |                                                                                                         |                |         |   |         | jednotková cena dle URS |           |          |
| 8                                                                                                           | 2791  | 13135   | Zakládání ať v přes 300 do 400 mm z betonu z betonu C 18/20                                             | m <sup>2</sup> | 14,378  | — | 14,378  | 2 215,62                | 31 857,07 | URS 23-H |
|                                                                                                             |       |         |                                                                                                         |                |         |   |         | cena dle SOD            |           |          |
| 5                                                                                                           | 31135 | 1621    | Výstup rozšíření z betonu prosádky C8/10                                                                | l              | 0,596   | — | 0,596   | 27 536,93               | 16 131,13 | URS 23-H |
|                                                                                                             |       |         |                                                                                                         |                |         |   |         | cena dle SOD            |           |          |

Hrubší část venkovního bazénu

Povrch výška spodní hrany podkladního betonu - základová spára

Nová výška spodní hrany podkladního betonu - základová spára

Hrubší část venkovního bazénu

Povrch výška spodní hrany podkladního betonu - základová spára


Nová výška spodní hrany podkladního betonu - základová spára

- rozdíly záměry, které je nutné srovnat s opotř. hodnotami předchozí polítky dle výš. pro dorovnání ZS na nové projekce (výš. úrovně)




**TABULKA MIŠTNOSTI 1.NP**

----- POMOCNÉ MODULOVÉ OSY

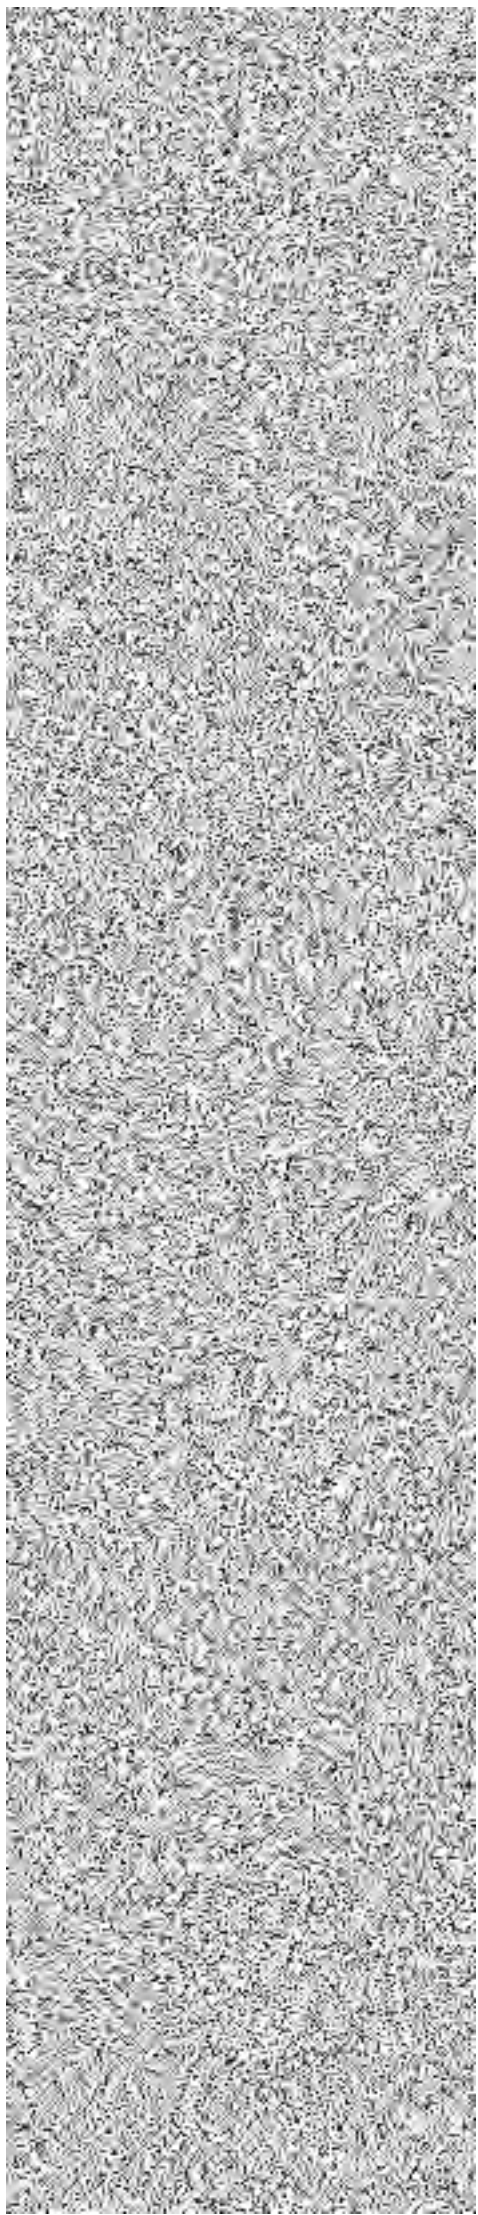



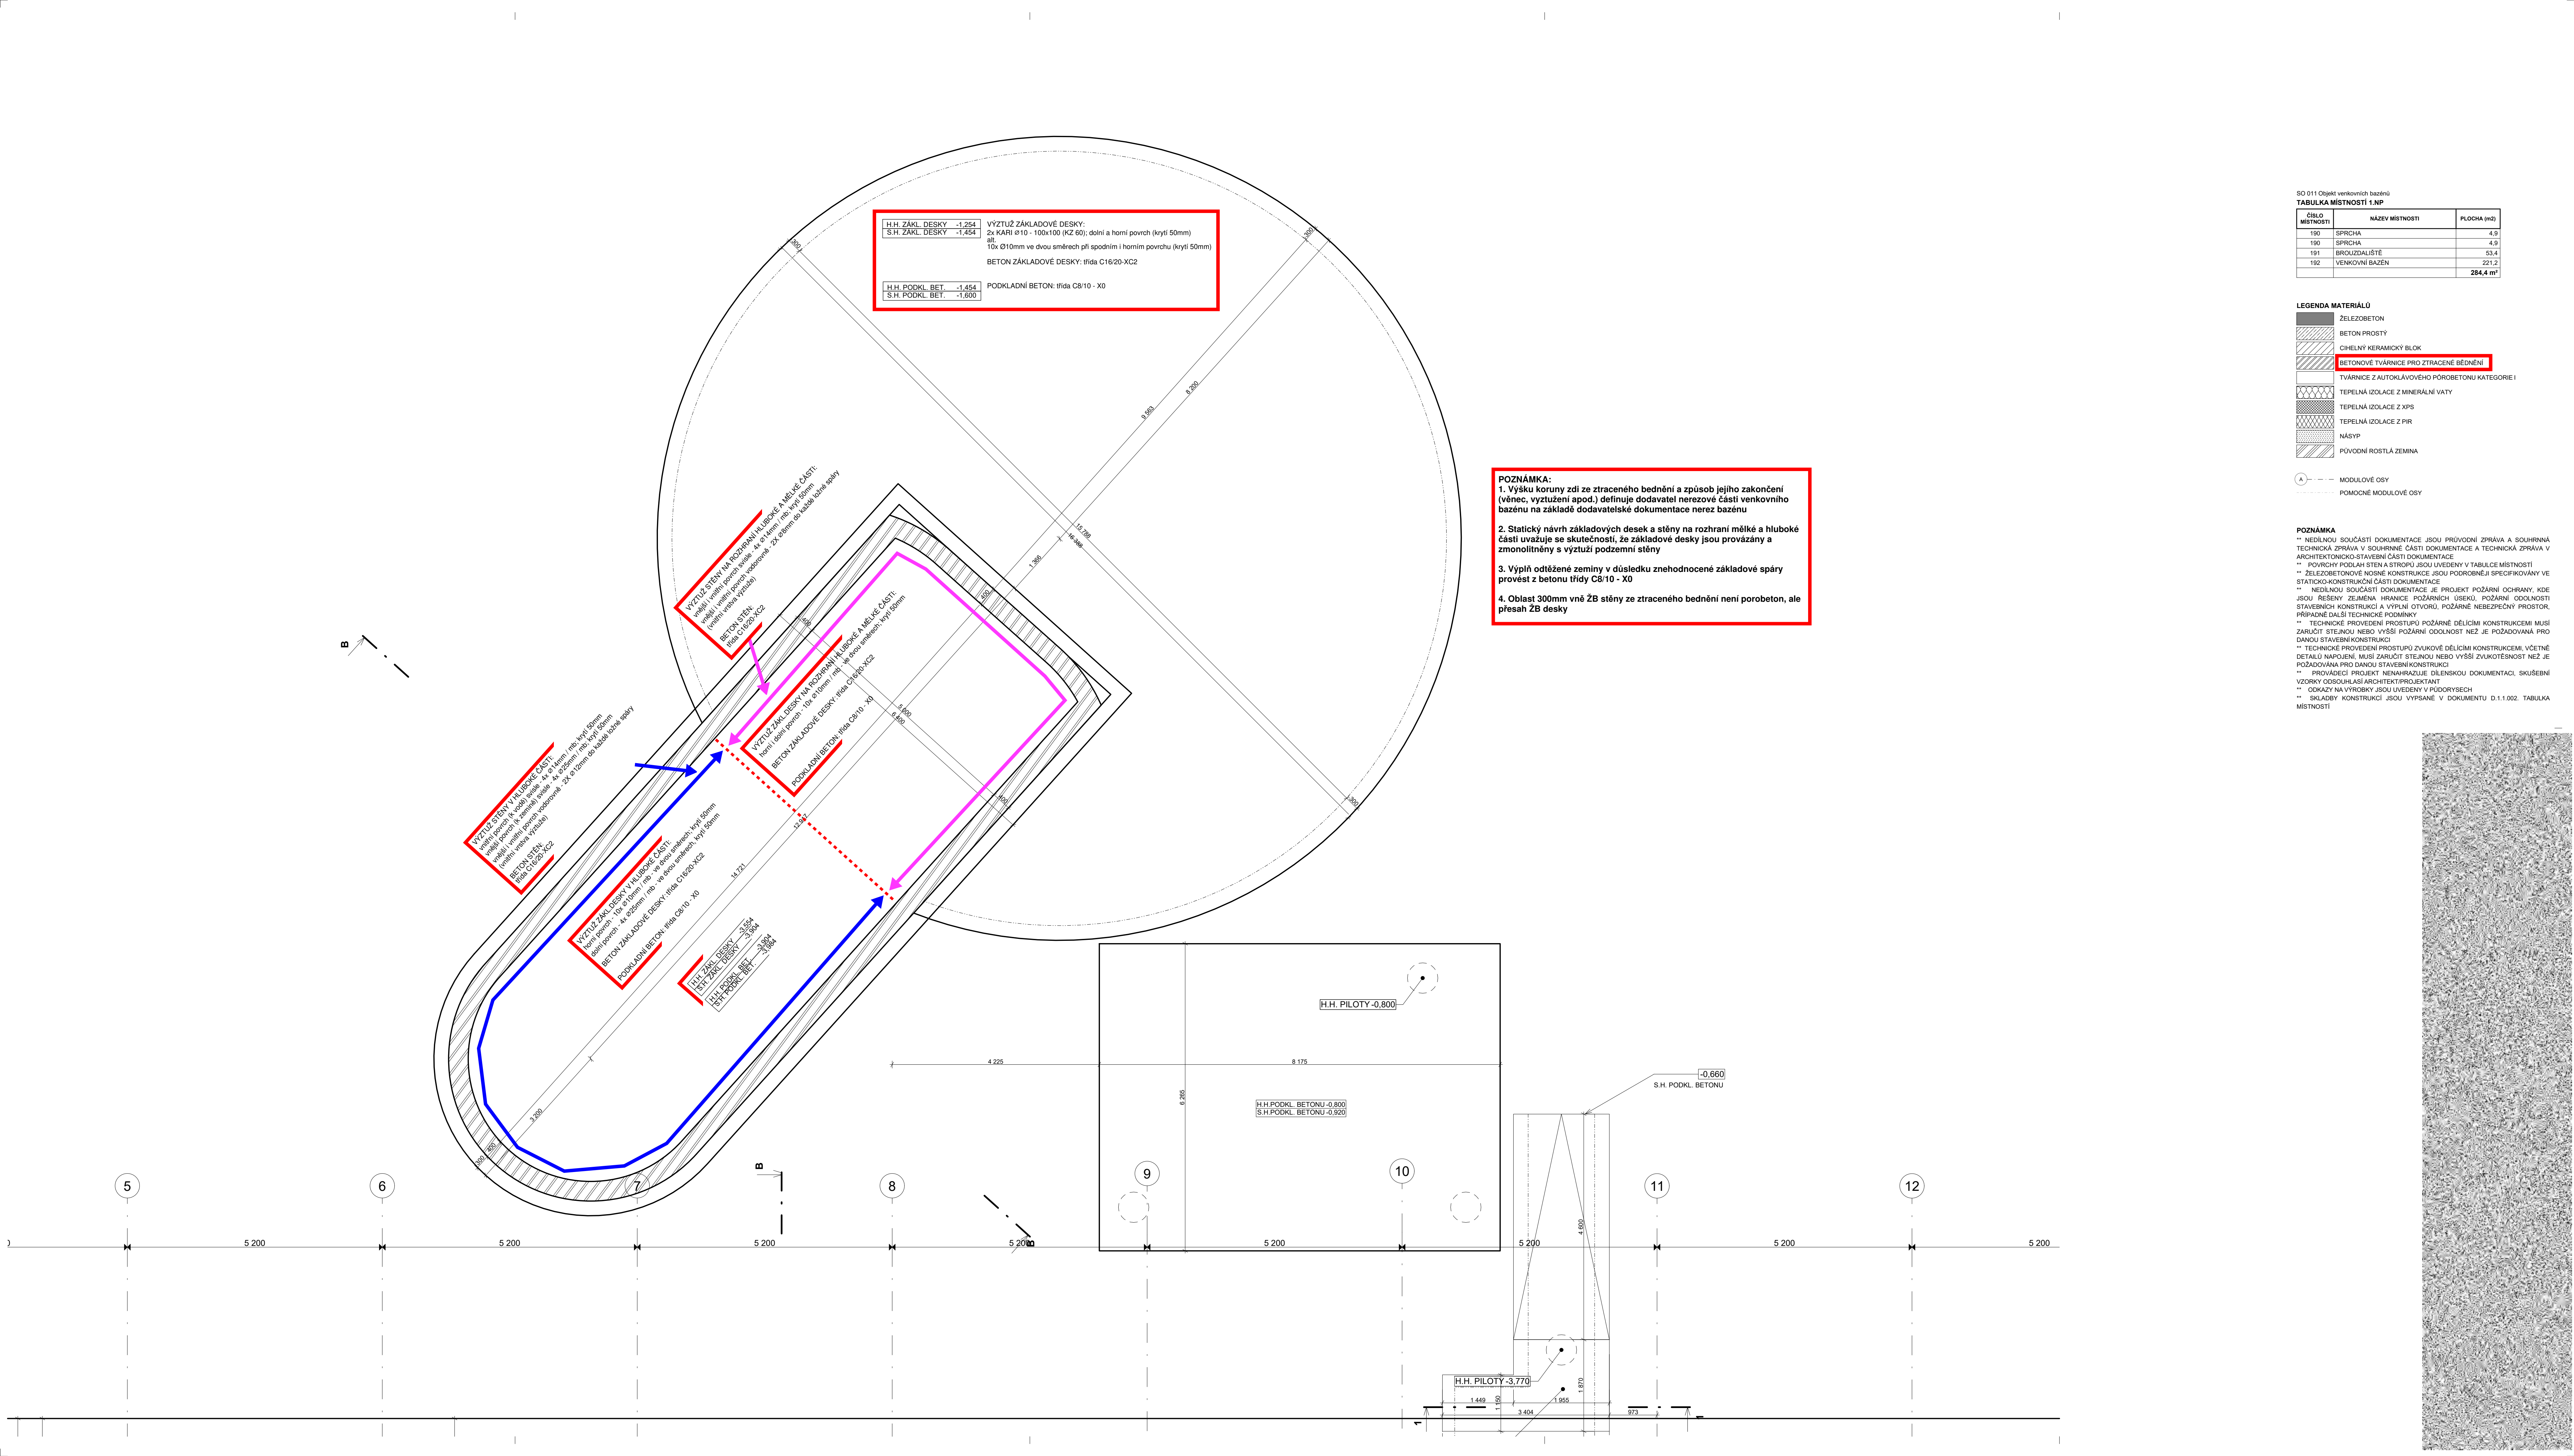

SO 011 Objekt venkovních bazénů

TABULKA MÍSTNOSTI 1.NP

| ČÍSLO MÍSTNOSTI | NÁZEV MÍSTNOSTI | PLOCHA (m2) |
|-----------------|-----------------|-------------|
| 190             | SPRCHA          | 4,9         |
| 190             | SPRCHA          | 4,9         |
| 191             | BROUZDALIŠTĚ    | 53,4        |
| 192             | VENKOVNÍ BAZÉN  | 221,2       |
|                 |                 | 284,4 m²    |

LEGENDA MATERIÁLŮ

|  |                                                |
|--|------------------------------------------------|
|  | ŽELEZOBETON                                    |
|  | BETON PROSTÝ                                   |
|  | CHELNÝ KERAMICKÝ BLOK                          |
|  | BETONOVÉ TVÁRNICE PRO ZTRACENÉ BĚDĚNÍ          |
|  | TVÁRNICE Z AUTOKLÁVOVÉHO PÓRBETONU KATEGORIE I |
|  | TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY               |
|  | TEPELNÁ IZOLACE Z XPS                          |
|  | TEPELNÁ IZOLACE Z PIR                          |
|  | NÁŠYP                                          |
|  | PŮVODNÍ ROSTLÁ ZEMINA                          |

|  |                      |
|--|----------------------|
|  | MODULOVÉ OSY         |
|  | POMOČNÉ MODULOVÉ OSY |

POZNÁMKA

- \*\* NEDÍLOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE JSOU PŮVODNÍ ZPRÁVA A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA V SOUHRNNÉ ČÁSTI DOKUMENTACE A TECHNICKÁ ZPRÁVA V ARCHITECTONICKO-STAVEBNÍ ČÁSTI DOKUMENTACE
- \*\* PLOCHY PODLAH STĚN A STROPU JSOU UVEDENY V TABULCE MÍSTNOSTI
- \*\* ŽELEZOBETONOVÉ NOSNÉ KONSTRUKCE JSOU PODROBNĚJI SPECIFIKOVÁNY VE STATICKO-KONSTRUKČNÍ ČÁSTI DOKUMENTACE
- \*\* NEJEDNÍ O SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE JE PROJEKT POŽÁRNÍ OCHRANY, KDE JSOU ŘEŠENY ZEJMÉNA HRANICE POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ, POŽÁRNÍ ODOLNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A VÝPLNÍ OTVORŮ, POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÝ PROSTOR, PŘÍPADNĚ DALŠÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY
- \*\* TECHNICKÉ PROVEDENÍ PROSTUPŮ POŽÁRNĚ DĚLÍCÍMI KONSTRUKCEMI MUSÍ ZARUČIT STEJNOU NEBO VYŠŠÍ POŽÁRNÍ ODOLNOST NEŽ JE POŽADOVÁNA PRO DANOU STAVEBNÍ KONSTRUKCI
- \*\* TECHNICKÉ PROVEDENÍ PROSTUPŮ ZVUKOVĚ DĚLÍCÍMI KONSTRUKCEMI, VČETNĚ DETAILŮ NAPOJENÍ, MUSÍ ZARUČIT STEJNOU NEBO VYŠŠÍ ZVUKOTĚSNOST NEŽ JE POŽADOVÁNA PRO DANOU STAVEBNÍ KONSTRUKCI
- \*\* PROVADECI PROJEKTU NENAHRAZUJE DILENSKOU DOKUMENTACI, SKUŠEBNÍ VZORKY ODOSLUŠLÍ ARCHITEKT PROJEKTANT
- \*\* ODKAZY NA VÝKRESY JSOU UVEDENY V PŘÍLOHYSECH
- \*\* SKLADBY KONSTRUKCÍ JSOU VYPISÁNÉ V DOKUMENTU D.1.1.002, TABULKA MÍSTNOSTI



**HOCHTIEF CZ a.s.**

Plzeňská 16/ 3217  
**150 00 Praha 5**

VÁŠ DOPIS ZNAČKY /ZE DNE :

NAŠE ZNAČKA :

VYŘIZUJE :

DNE :

**VĚC : Zápis z geotechnického dohledu na stavbě Písek – Nový plavecký bazén , část  
venkovní bazén v ulici Burketově v Písku.**

### Úvodní část

Za účasti zástupce dodavatele stavby provedl jsem dne 19.06. 2025 prohlídku odkrytého výkopu pro založení stupňovitého bazénu – projektované hloubky 4 m a 1,5 m v prostoru jižního svahu nad hlavním objektem.

### Stavebně-geologické poměry

Se zřetelem k výsledkům předaného archivního průzkumu (01/2016): Geologie, Geotechnika, se sídlem Křemže ; převzatá dokumentace vrtů S2 a V103 se předmětný objekt nachází v prostoru okraje aluvia řeky Otavy tvořeném souborem fluviálních sedimentů svrchu v písčito-jílovitém vývoji, nasedající na písčité štěrku, ulehlý, hrubý, zvodnělý, dokumentované mocnosti více než 3 m (vrt S2).

Pozn. Monotonnost písčitého štěrku je lokálně přerušena jemnozrnnými prolohami písčitého jílu, pevné konzistence, popř. jílovitého písku s příměsí drobného valounového štěrku , ulehlého, zvodnělého (vrt V103).

### Údaje o podzemní vodě

Kolektorem kvartérní zvodně je souvrství písčitého štěrku , průlinově silně proustrnného s ustálenou hladinou na shodné úrovni 361,15 m nm (S2 , V103) .

### Geotechnické zhodnocení základových spár

#### Hluboký bazén

Na úrovni dna stavební jámy se nachází geotechnicky stejnorodé , stabilní , únosné a dobře konzolidující základové prostředí tvořené písčitým štěrkem zritostní třídy saGr, resp.

G3 , s tabulkovou výpočtovou únosností  $R_{dt} \sim 350$  kPa a modulem přetvárnosti  $E_{def} \sim 50$  MPa , tj. s rezervou přesahující požadavek projektu 150 kPa .

Dle sdělení je dno přehloubené o cca 250 až 300 mm vůči spodní hraně podkladního betonu – pláň (-3,90 m), která odpovídá nadmořské výšce 361,10 m . S přihlédnutím k archivním výsledkům se výkop nachází cca 0,25 m pod hladinou zvodně a pláň podkladního betonu prakticky na úrovni hladiny podzemní vody<sup>1)</sup> .

Pro dosažení požadové úrovně pláň podkladního betonu považujeme za vhodné mechanicky zpevnit mělce rozbředlou (vliv zubové lžice rýpadla) a zvodnělou základovou půdu vrstvou hrubého kameniva frakce 63-125 v tl. 250 mm . Do podloží bude priměrně vlačená a dále urovnaná svahovou lžicí rýpadla a v návaznosti přehutněná těžkou 0,5 t vibrační deskou. Výrazné nerovnosti a splavená rozměklá písčito-jílovitá zemina budou v přestihu mělce staženy svahovou lžicí . Urovnání hrubé štěrkové vrstvy bude provedeno makadamovou frakcí 32-63 v tl. do 100 mm.

Pozn. 1) Žádoucí snížení hladiny podzemní vody před zahájením navážení štěrkových vrstev hodnotíme v prostředí silně zvodnělého písčitého štěrku jako obtížné.

#### Mělký bazén

Úroveň základové spáry je posunuta o více než 2 m výše oproti hlubokému bazénu , dle sdělení cca 100 až 150 mm pod hranou podkladního betonu. V rozsahu odkrytého základového půdorysu se nachází geotechnicky stejnorodá , stabilní a pomalu konzolidující základová půda jílovito-písčité povahy , na rozhraní tuhé a pevné konzistence, zrnitostní třídy sasiC1 , resp.F4-F6 - jíl hlinito-písčitý, se silnou náchylností k rozměkčení. Tabulková výpočtová únosnost půdy osciluje okolo hodnoty  $R_{dt} \sim 180$  kPa a vyhovuje podmínce projektu požadující 150 kPa.

Hladina podzemní vody je více než 2 m pod úrovní založení.

Pokud nedojde k rozměkčení povrchové vrstvy<sup>1)</sup> lze provést překrytí a výsledné urovnání základové spáry přímo vrstvou lomové štěrkodrtě 0-63 v tl. do 100 mm , urovnané frakcí 0-32 , přehutněné těžbkou vibrační deskou.

Pozn. Při povrchovém rozměkčení vlivem srážek bude vrstva zpevněna frakcí 32-63 v tl. 100 mm, urovnaná štěrkodrtí 0-32.

Snímky na následující straně přináší pohled do stavebních výkopů na odkryté základové spáry stav , ke dni 19.06. 2025 .







**Obr.č. 1 :** Pohled do prostoru výkopu hlubokého bazénu . V popředí snímku vrstva splavené rozměklé jemnozrnné zeminy, tl. do 100 mm . Plošné zvodnění základové spáry odpovídá předpokládané hladině podzemní vody na staveništi (361,15 m nm).




**Obr.č. 2:** Pohled do výkopu kruhového mělkého bazénu . V mírně svažitém terénu nepřesahuje zahloubení v horní zářezové části 1,6 m . V celém odkrytém půdorysu převažuje litologicky stejnorodá jílovito-písčítá zemina, tuhé až pevné konzistence.

Zpracoval



Odpovědný řešitel úkolu

Rozhodnutí o odborné způsobilosti

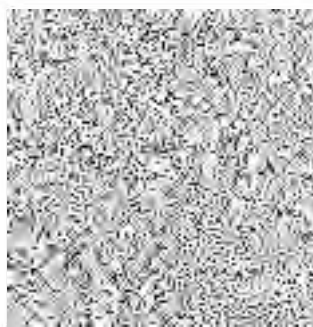

**PŘÍLOHY :** 1. Situace sond archivní

2. Geologická dokumentace převzatých archivních vrtů S2 , V103







|                                                                                      |                                                                                     |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  |                                                                                     |                           |
| Objednatel:                                                                          | <b>Město Písek</b>                                                                  |                           |
| Název akce:                                                                          | <b>Písek bazén doplněk</b>                                                          | Číslo akce: <b>15/160</b> |
| Zpracoval:                                                                           |  | Datum: <b>08.01.2016</b>  |
| Příloha:                                                                             | <b>SITUACE SOND<br/>(měřítko 1 : 500)</b>                                           | Číslo přílohy: <b>1.</b>  |

## GEOLOGICKÁ DOKUMENTACE VRTU

Souřadnice: X: 1125850.00

Y: 775136.00

Výška: 364.00

| Hloubka [m] | Geologický profil                                                                  | Symbol | Popis vrstvy                                                                                           | ČSN 73 6133 | ISO EN 14688 | Voda ve vrtu | Vzorky ve vrtu |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|----------------|
|             |  | Q0     | 0.0 - 0.3 m humus                                                                                      | O           | or           |              |                |
| 5           |                                                                                    | Q1     | 0.3 - 0.8 m jíl písčitý, pevný, suchý, hnědý, těžce vrtatelný                                          | F4/CS       | sasiCl       |              |                |
| 1           |                                                                                    | Q1     | 0.8 - 1.4 m jíl slabě písčitý, suchý, hnědá až šedý, ojedinělé kameny až 4 cm                          | F4/CS       | sasiCl       |              |                |
| 5           |                                                                                    | Q1     | 1.4 - 1.7 m jíl slabě písčitý, šedohnědý, těžce rozpojitelý                                            | F4/CS       | sasiCl       |              |                |
| 2           |                                                                                    | Q1     | 1.7 - 2.1 m jíl písčitý, hnědý, provlhlý, těžce vrtatelný                                              | F4/CS       | sasiCl       |              |                |
| 5           |                                                                                    | Q3     | 2.1 - 2.7 m písek, velmi vlhký, šedohnědý, příměs: štěrky, oblázky do 2 cm                             | S3/S-F+G    | grSa         |              |                |
| 3           |                                                                                    | Q6     | 2.7 - 3.6 m písčitý štěrky, zvodnělý, hnědý, kameny až 15 cm, rozpojitelé dlatem                       | G3/G-F      | saGr         | U 2.85       |                |
| 5           |                                                                                    | Q6     | 3.6 - 4.2 m písčitý štěrky, ulehlý, hnědý až šedý, kameny až 15 cm, slabě slídnatý, rozpojitelé dlatem | G3/G-F      | saGr         |              |                |
| 4           |                                                                                    | Q6     | 4.2 - 5.1 m písčitý štěrky, zvodnělý, šedý, kameny až 10 cm                                            | G3/G-F      | saGr         |              |                |
| 5           |                                                                                    | Q6     | 5.1 - 6.0 m písčitý štěrky, zvodnělý, slabě hlinitý, slídnatý, těžce rozpojitelý                       | G3/G-F      | saGr         |              |                |
| 6           |                                                                                    |        |                                                                                                        |             |              |              |                |
| 5           |                                                                                    |        |                                                                                                        |             |              |              |                |
| 7           |                                                                                    |        |                                                                                                        |             |              |              |                |
| 5           |                                                                                    |        |                                                                                                        |             |              |              |                |
| 8           |                                                                                    |        |                                                                                                        |             |              |              |                |
| 5           |                                                                                    |        |                                                                                                        |             |              |              |                |
| 9           |                                                                                    |        |                                                                                                        |             |              |              |                |
| 5           |                                                                                    |        |                                                                                                        |             |              |              |                |

Podzemní voda:

Hladina podzemní vody nebyla naražena.

Ustálená: 2.85 m pod terénem

Název akce: Písek plavecký stadion

Číslo: 15/005

Zpracoval:

Datum: 08.01.2016



| Hloubka [m]    | Geologický profil                                                                  | Symbol | Popis vrstvy                                                                                                                 | ČSN 73 6133                                                                                              | ISO EN 14688 | Voda ve vrtu | Vzorky ve vrtu       |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------|
| 5              |  | R      | 0.0 - 0.7 m navážka - hlína (Q) písčitá, tuhá až pevná, tmavě hnědá, příměs: stavební rum, úlomky cihel, valouny štěrku      | F3/MSY+G                                                                                                 | sagrmgSi     |              |                      |
| 1              |                                                                                    | Q1     | 0.7 - 1.7 m jíl (Q) písčitý, tuhý až pevný, světle hnědý, ojedinělé valouny křemene 2-3 cm                                   | F4/CS                                                                                                    | sasiCl       |              | 1.00 P 53050<br>1.50 |
| 5              |                                                                                    |        |                                                                                                                              |                                                                                                          |              |              |                      |
| 2              |                                                                                    |        | 1.7 - 3.7 m jíl (Q) písčitý, tuhý, světle rezavě hnědý, slídnatý                                                             | F4/CS                                                                                                    | sasiCl       | U 2.10       | 1.70 P 53051<br>2.50 |
| 5              |                                                                                    | Q1     |                                                                                                                              |                                                                                                          |              |              |                      |
| 3              |                                                                                    |        |                                                                                                                              |                                                                                                          |              |              |                      |
| 5              |                                                                                    |        |                                                                                                                              |                                                                                                          |              | N 3.70       |                      |
| 4              |                                                                                    | Q6     | 3.7 - 4.3 m písčité štěrky (Q), ulehlé, zvodnělé, světle šedohnědé, tmavě rezavé, valouny 0,5-8 cm                           | G3/G-F                                                                                                   | saGr         |              |                      |
| 5              |                                                                                    |        |                                                                                                                              |                                                                                                          |              |              |                      |
|                |                                                                                    | Q2     | 4.3 - 5.1 m jíl (Q), pevný, světle žlutohnědošedý, plastický                                                                 | F8/CE                                                                                                    | Cl           |              |                      |
| 5              |                                                                                    |        |                                                                                                                              |                                                                                                          |              | N 5.10       |                      |
| 5              |                                                                                    |        | 5.1 - 6.7 m písek (Q) jílovitý, ulehlý, zvodnělý, světle hnědošedý, rezavý, středně až hrubě zrnitý                          | S5/SC                                                                                                    | clSa         |              |                      |
| 6              |                                                                                    | Q5     |                                                                                                                              |                                                                                                          |              |              |                      |
| 5              |                                                                                    |        |                                                                                                                              |                                                                                                          |              | N 6.70       |                      |
| 7              |                                                                                    | Q3     | 6.7 - 7.1 m písek (Q), ulehlý, zvodnělý, tmavě hnědý, slabě hlinitý, hrubě zrnitý                                            | S3/S-F                                                                                                   | Sa           |              |                      |
| 5              |                                                                                    | Q3     | 7.1 - 7.5 m písek (Q), ulehlý, zvodnělý, rezavý, příměs: štěrky (Q), slabě hlinité, hrubě zrnité, štěrky do 1 cm             | S3/S-F+G                                                                                                 | grSa         |              |                      |
| 8              |                                                                                    |        |                                                                                                                              |                                                                                                          |              |              |                      |
| 5              |                                                                                    |        |                                                                                                                              |                                                                                                          |              |              |                      |
| 9              |                                                                                    |        |                                                                                                                              |                                                                                                          |              |              |                      |
| 5              |                                                                                    |        |                                                                                                                              |                                                                                                          |              |              |                      |
| Podzemní voda: |                                                                                    |        | Naražená: 3.70 m pod terénem<br>Naražená: 5.10 m pod terénem<br>Naražená: 6.70 m pod terénem<br>Ustálená: 2.10 m pod terénem | Název akce: Písek plavecký stadion<br>Číslo: 15/005<br>Zpracoval: Ing. Martin Janda<br>Datum: 06.02.2015 |              |              |                      |
| Vzorky:        |                                                                                    |        | Porušený 53050 1.00 m pod terénem<br>Porušený 53051 1.70 m pod terénem                                                       |                                                                                                          |              |              |                      |



STAVBA

č.s.

z

1

3

VÝKAZ VÁZANÉ VÝZTUŽE

Nazev : VÝKRES VÝZTUŽE ZD

Autor : Viktor Salač

Poznamka : VENKOVNÍ BAZEN

OBSAH, SUBKONSTRUKCE :


VÝKRES ČÍSLO :

REVIZE :

Třída oceli :

B 500

**ZPŮSOB KŮTOVÁNÍ VLOŽEK**  
podle ČSN EN ISO 3766

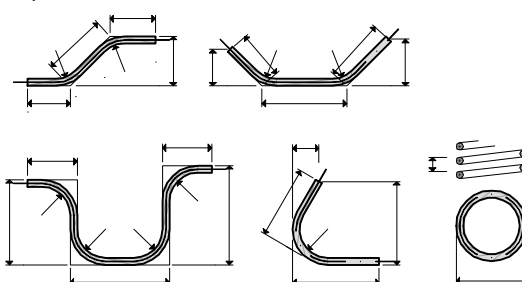

V.č.:

| Číslo<br>vločky | Druh<br>oceli | Průměr<br>vločky<br>[mm] | Délka<br>vločky<br>[m] | Počet<br>vloček<br>[ks] | Celková<br>délka<br>[m] | ABS<br>QR<br>kód | Tvar<br>a rozměry<br>vločky | Celková<br>hmotnost<br>[kg] | Index<br>změny |
|-----------------|---------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|
| 1               | B 500         | 10                       | 1.600                  | 32                      | 51.2                    |                  |                             | 31.6                        |                |
| 2               | B 500         | 10                       | 2.100                  | 20                      | 42.0                    |                  |                             | 25.9                        |                |
| 3               | B 500         | 10                       | 3.200                  | 52                      | 166.4                   |                  |                             | 102.6                       |                |
| 4               | B 500         | 10                       | 3.800                  | 16                      | 60.8                    |                  |                             | 37.5                        |                |
| 5               | B 500         | 10                       | 4.000                  | 52                      | 208.0                   |                  |                             | 128.2                       |                |
| 6               | B 500         | 10                       | 4.300                  | 10                      | 43.0                    |                  |                             | 26.5                        |                |
| 7               | B 500         | 10                       | 4.400                  | 48                      | 211.2                   |                  |                             | 130.2                       |                |
| 8               | B 500         | 10                       | 4.500                  | 58                      | 261.0                   |                  |                             | 160.9                       |                |
| 9               | B 500         | 10                       | 4.800                  | 112                     | 537.6                   |                  |                             | 331.5                       |                |
| 10              | B 500         | 10                       | 5.100                  | 28                      | 142.8                   |                  |                             | 88.0                        |                |
| 11              | B 500         | 10                       | 5.200                  | 16                      | 83.2                    |                  |                             | 51.3                        |                |
| 12              | B 500         | 10                       | 5.400                  | 48                      | 259.2                   |                  |                             | 159.8                       |                |
| 13              | B 500         | 10                       | 5.600                  | 10                      | 56.0                    |                  |                             | 34.5                        |                |
| 14              | B 500         | 10                       | 6.000                  | 28                      | 168.0                   |                  |                             | 103.6                       |                |
| 15              | B 500         | 10                       | 6.300                  | 139                     | 875.7                   |                  |                             | 539.9                       |                |
| 16              | B 500         | 10                       | 6.700                  | 96                      | 643.2                   |                  |                             | 396.6                       |                |
| 17              | B 500         | 10                       | 6.800                  | 14                      | 95.2                    |                  |                             | 58.7                        |                |
| 18              | B 500         | 10                       | 7.200                  | 52                      | 374.4                   |                  |                             | 230.8                       |                |
| 19              | B 500         | 14                       | 7.400                  | 4                       | 29.6                    |                  |                             | 35.8                        |                |
| 20              | B 500         | 10                       | 7.900                  | 192                     | 1516.8                  |                  |                             | 935.2                       |                |
| 21              | B 500         | 10                       | 8.600                  | 252                     | 2167.2                  |                  |                             | 1336.2                      |                |
| 22              | B 500         | 10                       | 9.300                  | 116                     | 1078.8                  |                  |                             | 665.1                       |                |
| 23              | B 500         | 10                       | 12.000                 | 168                     | 2016.0                  |                  |                             | 1242.9                      |                |
| 24              | B 500         | 14                       | 6.700                  | 8                       | 53.6                    |                  |                             | 64.8                        |                |
| 25              | B 500         | 14                       | 2.900                  | 66                      | 191.4                   |                  |                             | 231.3                       |                |
| 26              | B 500         | 14                       | 3.050                  | 133                     | 405.6                   |                  |                             | 490.2                       |                |
| 27              | B 500         | 25                       | 4.800                  | 36                      | 172.8                   |                  |                             | 665.9                       |                |
| 28              | B 500         | 14                       | 5.900                  | 46                      | 271.4                   |                  |                             | 328.0                       |                |
| 29              | B 500         | 14                       | 6.100                  | 20                      | 122.0                   |                  |                             | 147.4                       |                |
| 30              | B 500         | 25                       | 6.650                  | 128                     | 851.2                   |                  |                             | 3280.0                      |                |



DATUM

poznámka **VENKOVNÍ BAZEN**

24.07.2025

STAVBA

ČS


3

3



V.č.:

[illegible]




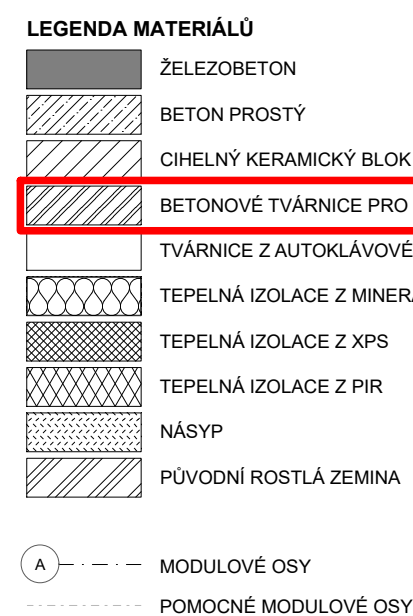

\*\* POŽADAVKY NA SOUČASTI DOKUMENTACE JSOU PRŮVODNÍ ZPRAVA A SOUHRNNÁ  
 TECHNICKÁ ZPRÁVA A SOUHRNNÉ ČÁSTI DOKUMENTACE A TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 A SOUHRNNÁ ČÁSTI DOKUMENTACE  
 \*\* POVRCHY POPLAŠ TEN A STŘEŠNÍ ÚJMY UVEDENY V TABULCE MÍSTNOSTI  
 \*\* ŽELEZOBETONOVÉ NOSNÉ KONSTRUKCE JSOU PODROBNĚ SPECIFIKOVÁNY V  
 STATICKÝCH VÝPOČTECH A VÝKRESNÝCH DOKUMENTACÍCH  
 \*\* VÝKRESNÍ SOUČASTI DOKUMENTACE JE PROJEKT PŘÍPOJENÝCH KORYT, KJÍ  
 KJÍ ŘEŠENÝ ZEJména HRANICE POŽÁRNÍCH ÚJMY, POŽÁRNÍ ODOLNOST  
 STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A VÝPLNŮ OTVORŮ, POŽÁRNÍ NEBEZPEČÍ PROSTORŮ  
 \*\* TECHNICKÉ PŘEDPISY PROSTUPU POŽÁRNÍ DELÍČNÍ KONSTRUKCE MŮ  
 ZARUČÍ STĚNU NEBO VÝŠŠÍ POŽÁRNÍ ODOLNOST NEJ JE POŽADOVANÁ PRO  
 \*\* TECHNICKÉ PŘEDPISY PROSTUPU POŽÁRNÍ DELÍČNÍ KONSTRUKCE, VČETNĚ  
 DETAILŮ NÁPOJENÍ, MŮ ZARUČÍ STĚNU NEBO VÝŠŠÍ KVALITATIVNOST NEJ JE  
 POŽADOVANÁ PRO DAKOU STAVEBNÍ KONSTRUKCI  
 \*\* PROJEKT PRŮVODNÍ NEHARNÝCH DÍLENSKOU DOKUMENTACÍ, SKUŠEBNĚ  
 ZODPOVÍDÁJÍCÍ ARCHITEKT-PROJEKTANT  
 \*\* OKRAJ NA VÝROBKÝ JSOU UVEDENY V PŮDORYSECH  
 \*\* TECHNICKÉ KONSTRUKCE JSOU VYPAŠENÉ V DOKUMENTU D.1.0.02. TABULKA  
 MÍSTNOSTI

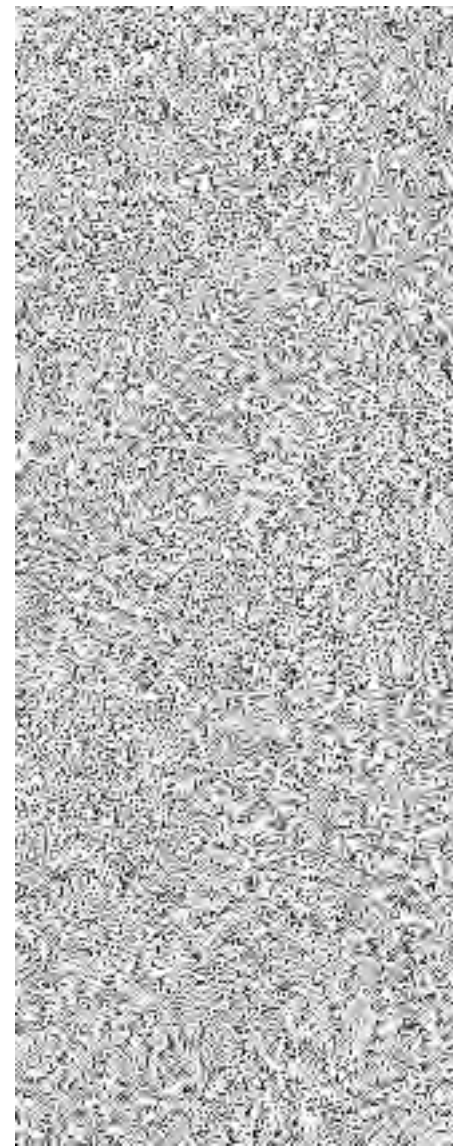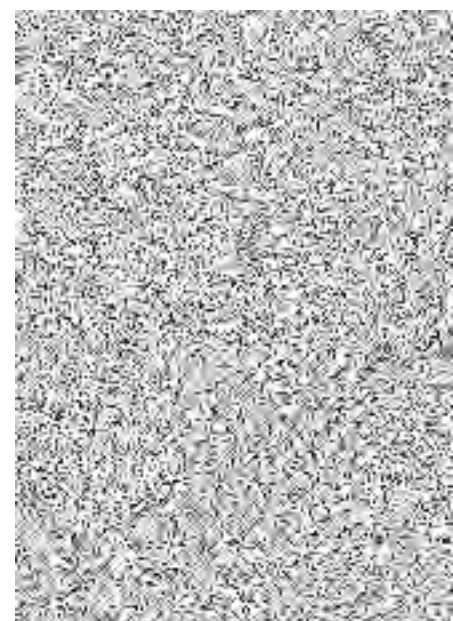





S.R.O. - STATICKÁ KANCELÁŘ

DATUM

01.09.2025

STAVBA Plavecký bazén Písek

č.s.

1

z

3

VÝKAZ VÁZANÉ VÝZTUŽE

Nazev : VÝKRES VÝZTUŽE ZD

Autor :



Poznamka : VENKOVNÍ BAZÉN - SPODNÍ DNO

OBSAH, SUBKONSTRUKCE :

VÝKRES ČÍSLO :


REVIZE :

Třída oceli :

B 500

**ZPŮSOB KÓTOVÁNÍ VLOŽEK**

**podle ČSN EN ISO 3766**

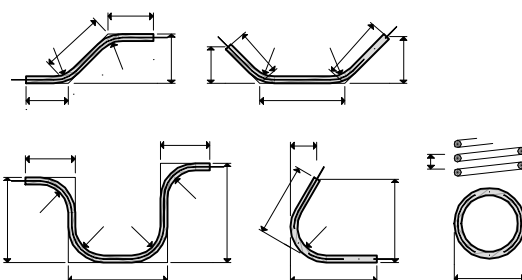

**ŽÁKOVÁ DESKA - SPODNÍ DNO**

**DA-75020200202 01**

V.č.: DA-ZSO20200101,DA-ZSO20200202,DA-ZSO20200303

| Číslo vložky | Druh oceli | Průměr vložky [mm] | Délka vložky [m] | Počet vložek [ks] | Celková délka [m] | ABS QR kód | Tvar a rozměry vložky | Celková hmotnost [kg] | Index změny |
|--------------|------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| 2            | B 500      | 10                 | 2.100            | 40                | 84.0              |            |                       | 51.8                  |             |
| 4            | B 500      | 10                 | 3.800            | 16                | 60.8              |            |                       | 37.5                  |             |
| 6            | B 500      | 10                 | 4.300            | 10                | 43.0              |            |                       | 26.5                  |             |
| 9            | B 500      | 10                 | 4.800            | 90                | 432.0             |            |                       | 266.3                 |             |
| 13           | B 500      | 10                 | 5.600            | 10                | 56.0              |            |                       | 34.5                  |             |
| 15           | B 500      | 10                 | 6.300            | 77                | 485.1             |            |                       | 299.1                 |             |
| 16           | B 500      | 10                 | 6.700            | 16                | 107.2             |            |                       | 66.1                  |             |
| 19           | B 500      | 14                 | 7.400            | 8                 | 59.2              |            |                       | 71.5                  |             |
| 23           | B 500      | 10                 | 12.000           | 128               | 1536.0            |            |                       | 947.0                 |             |
| 25           | B 500      | 14                 | 2.900            | 72                | 208.8             |            |                       | 252.3                 |             |
| 26           | B 500      | 14                 | 3.050            | 134               | 408.7             |            |                       | 493.9                 |             |
| 27           | B 500      | 25                 | 4.800            | 36                | 172.8             |            |                       | 665.9                 |             |
| 28           | B 500      | 14                 | 5.900            | 30                | 177.0             |            |                       | 213.9                 |             |
| 29           | B 500      | 14                 | 6.100            | 56                | 341.6             |            |                       | 412.8                 |             |
| 30           | B 500      | 25                 | 6.650            | 128               | 851.2             |            |                       | 3280.0                |             |
| 32           | B 500      | 10                 | 2.700            | 112               | 302.4             |            |                       | 186.4                 |             |
| 33           | B 500      | 14                 | 2.600            | 89                | 231.4             |            |                       | 279.6                 |             |
| 34           | B 500      | 14                 | 2.900            | 53                | 153.7             |            |                       | 185.7                 |             |
| 37           | B 500      | 10                 | 10.200           | 10                | 102.0             |            |                       | 62.9                  |             |
| 38           | B 500      | 10                 | 10.650           | 10                | 106.5             |            |                       | 65.7                  |             |
| 39           | B 500      | 10                 | 3.000            | 40                | 120.0             |            |                       | 74.0                  |             |
| 40           | B 500      | 14                 | 3.600            | 8                 | 28.8              |            |                       | 34.8                  |             |
| 41           | B 500      | 14                 | 5.400            | 23                | 124.2             |            |                       | 150.1                 |             |
| 42           | B 500      | 10                 | 6.900            | 40                | 276.0             |            |                       | 170.2                 |             |
| 43           | B 500      | 10                 | 7.400            | 4                 | 29.6              |            |                       | 18.2                  |             |
| 44           | B 500      | 10                 | 9.600            | 15                | 144.0             |            |                       | 88.8                  |             |
| 45           | B 500      | 10                 | 10.900           | 47                | 512.3             |            |                       | 315.9                 |             |



poznámka VENKOVNÍ BAZÉN - SPODNÍ DNO

01.09.2025



# STAVBA Plavecký bazén Písek


Z

3

3

V.č.: DA-ZSO20200101,DA-ZSO20200202,DA-ZSO20200303

| Číslo vložky          | Druh oceli | Průměr vložky [mm] | Délka vložky [m] | Počet vložek [ks] | Celková délka [m] | ABS QR kód                                                                          | Tvar a rozměry vložky                                                                | Celková hmotnost [kg] | Index změny |
|-----------------------|------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|
| 46                    | B 500      | 14                 | 5.200            | 8                 | 41.6              |   |   | 50.3                  |             |
| 47                    | B 500      | 10                 | 2.150            | 32                | 68.8              |   |   | 42.4                  |             |
| 48                    | B 500      | 10                 | 3.250            | 4                 | 13.0              |   |   | 8.0                   |             |
| 49                    | B 500      | 14                 | 2.850            | 42                | 119.7             |   |   | 144.6                 |             |
| 50                    | B 500      | 10                 | 11.600           | 2                 | 23.2              |   |   | 14.3                  |             |
| 51                    | B 500      | 10                 | 1.250            | 173               | 216.2             |   |   | 133.3                 |             |
| 52                    | B 500      | 14                 | 1.950            | 105               | 204.8             |  |  | 247.4                 |             |
| Hmotnost [kg]         |            | 10                 |                  |                   |                   |                                                                                     |                                                                                      |                       | 2908.9      |
| Hmotnost [kg]         |            | 14                 |                  |                   |                   |                                                                                     |                                                                                      |                       | 2536.9      |
| Hmotnost [kg]         |            | 25                 |                  |                   |                   |                                                                                     |                                                                                      |                       | 3945.9      |
| Celková hmotnost [kg] |            |                    |                  |                   |                   |                                                                                     |                                                                                      | 9391.7                |             |



S.R.O. - STATICKÁ KANCELÁŘ

DATUM

01.09.2025

STAVBA Plavecký bazén Písek

č.s.

1

z

2

VÝKAZ VÁZANÉ VÝZTUŽE

Název : VÝKRES VÝZTUŽE ZD

Autor : Viktor Salač

Poznámka : VENKOVNÍ BAZÉN - HORNÍ DNO

OBSAH, SUBKONSTRUKCE :

VÝKRES ČÍSLO :


REVIZE :

Třída oceli :

B 500

## ZPŮSOB KÓTOVÁNÍ VLOŽEK

podle ČSN EN ISO 3766

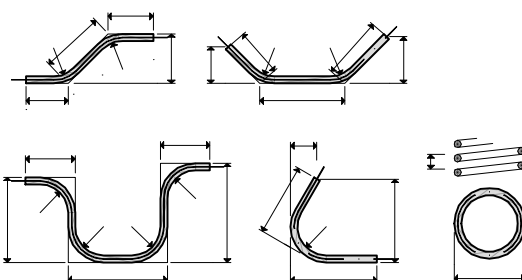

ŽÁKOVÁ DESKA

DA-750202000000 01





## Změnový list ZL\_13

### Nový plavecký bazén – Písek IV

Projekt: Nový plavecký bazén – Písek IV  
Část: SO 001.1: OBJEKT BAZÉNU - STAVEBNÍ ČÁST  
Název: Změna skladby P02.1 - doplnění izolace XPS a spádového betonu pod fólii

ZL č.: ZL\_13

Datum vystavení: 02.09.2025

Počet příloh: 1

#### Popis a zdůvodnění změny:

Změnový list vyčísluje vícepráce provedené nad rámec smlouvaného objemu prací. Tyto vícepráce souvisejí se změnou specifikace skladby podkladu P02.1 - Podklad pod fólii v nádrži ( fólie bude dodávkou bazénové technologie), kterou navrhl p. Ing. Petr Kniha. Na základě takto zaslání podkladu bude změna skladby realizována v místnostech: 006, 007, 008, 009, 010, 014, 015, 016, 017, 018. Pro výše uvedené místnosti bude použita izolace extrudovaným polystyrenem tloušťky 30mm, na níž bude provedena spádová betonová mazanina třídy C 16/20 ve spádu 2 %, která je vyztužená KARI sítí, průměr drátu 6mm s rozměry oka 150x150 mm. V každé místnosti bude u vypouštěcího otvoru vytvořena plocha 500 x 500 mm, která bude snížena pouze na izolaci z extrudovaného polystyrenu v tl. 30mm. Po obvodu místností bude realizována dilatační spára z pružného dilatačního pásu z pěnového PE s fólií . Součástí tohoto změnového listu jsou dále i přesuny hmot spojené s realizací.

Cenový dopad: 553 514,35  
Časový dopad: Bez dopadu do harmonogramu.  
Dopad do standardu: Standard ovlivněn provedením činností.

#### Ocenil, vystavil:

Zhotovitel - HOCHTIEF CZ a.s. / EDIKT a.s.

|               |         |        |            |
|---------------|---------|--------|------------|
| Vystavil: xxx | Podpis: | Datum: | 02.09.2025 |
| Schválil: xxx | Podpis: | Datum: | 11.09.2025 |
| Schválil: xxx | Podpis: | Datum: | 11.09.2025 |

#### Schválil

TDI stavba - REALSTAV MB s.r.o.

|               |         |        |            |
|---------------|---------|--------|------------|
| Schválil: xxx | Podpis: | Datum: | 15.09.2025 |
| Schválil: xxx | Podpis: | Datum: | 15.09.2025 |

#### Schválil

Autorský dozor - Projektil architekti s.r.o.

|               |         |        |            |
|---------------|---------|--------|------------|
| Schválil: xxx | Podpis: | Datum: | 15.09.2025 |
|---------------|---------|--------|------------|

#### Schválil:

Objednatel - Město Písek (odbor investic a rozvoje)

|               |         |        |            |
|---------------|---------|--------|------------|
| Schválil: xxx | Podpis: | Datum: | 15.09.2025 |
|---------------|---------|--------|------------|

**Po odsouhlasení tohoto změnového listu se tento změnový list stane podkladem pro smluvní dodatek k již uzavřené SoD.**

Přílohy :  
příloha č.1 - položkový rozpočet

#### Obdrží:

- . Objednatel - Město Písek (odbor investic a rozvoje)
- . Autorský dozor - Projektil architekti s.r.o.
- . TDI stavba - REALSTAV MB s.r.o.
- . Zhotovitel - HOCHTIEF CZ a.s.
- . Zhotovitel - EDIKT, a.s.

Příloha č. 1 - položkový rozpočet změnového listu ZL 13

| Poř. Číslo                                                             | CS | Kód             | Popis                                                                                                                                                                                   | MJ | Výměra bez ztr. | Ztratné | Výměra  | Jedn. Cena<br>dodávka | Jedn. Cena<br>montáž | Cena       | CU        |
|------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|---------|---------|-----------------------|----------------------|------------|-----------|
| SO + PS STAVEBNÍ OBJEKTY A PROVOZNÍ SOUBORY                            |    |                 |                                                                                                                                                                                         |    |                 |         |         |                       |                      |            |           |
| SO SO: STAVEBNÍ OBJEKTY                                                |    |                 |                                                                                                                                                                                         |    |                 |         |         |                       |                      |            |           |
| SO 001 SO 001: OBJEKT BAZÉNU - spádový beton vyztužený kari sítí       |    |                 |                                                                                                                                                                                         |    |                 |         |         |                       |                      |            |           |
| SO 001.1 SO 001.1: OBJEKT BAZÉNU - STAVEBNÍ ČÁST                       |    |                 |                                                                                                                                                                                         |    |                 |         |         |                       |                      |            |           |
|                                                                        |    | 457311115       | 0063: Podlahy a podlahové konstrukce<br>Vyrovnávací nebo spádový beton C-16/20 včetně úpravy povrchu<br>bude provedena spádová vrstva v tloušťce od 40mm - 200mm dle zadání             | m3 | 50,043          | -       | 50,043  | 4 980,00              |                      | 249 214,14 | URS 25    |
| 5.                                                                     |    | 631362021       | Výztuž mazanin svařovanými silnými Kari                                                                                                                                                 | t  | 1,340           | -       | 1,340   | 39 856,99             |                      | 53 408,37  | URS 23-II |
| 14.                                                                    |    | 634112126       | Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou<br>nebo polérem v 100 mm                                                                              | m  | 290,665         | -       | 290,665 | 5,69                  |                      | 1 653,88   | URS 23-II |
|                                                                        |    | 998012041       | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, výrobu a služby s nosnou svislou<br>konstrukcí monolitickou, vodorovně dopravní vzdáleností do 100m s omezením<br>mechanizace pro výšky do 6m | t  | 129,700         |         | 129,700 | 1 140,00              |                      | 147 888,00 | URS 25    |
| SO 001 SO 001: OBJEKT BAZÉNU - provedení tepelné izolace XPS tl. 30 mm |    |                 |                                                                                                                                                                                         |    |                 |         |         |                       |                      |            |           |
| SO 001.1 SO 001.1: OBJEKT BAZÉNU - STAVEBNÍ ČÁST                       |    |                 |                                                                                                                                                                                         |    |                 |         |         |                       |                      |            |           |
| 713: Izolace tepelné                                                   |    |                 |                                                                                                                                                                                         |    |                 |         |         |                       |                      |            |           |
| 1.                                                                     |    | 713121111       | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva                                                                                                   | m2 | 467,785         | -       | 467,785 | 52,01                 |                      | 24 329,50  | URS 25    |
|                                                                        |    | BCL.0001337.URS | deska z extrudovaného polystyrenu BACHL XPS 300 SF 30mm                                                                                                                                 | m2 | 491,174         | -       | 491,174 | 156,87                |                      | 77 050,47  | URS 25    |

Rozměry místností

| Místnost číslo | Plocha dle výkresu (m²) | Odpočet plochy kolem výpustí 500x500mm | Obvod místnosti (m) | Vzdálenost od výpustí k protilehlé stěně (m) | Výpočet spádového betonu (2%) - výška v mm | Objem betonu v m3 | Objem betonu po odečtení vypouštěcí plochy |
|----------------|-------------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|
| 006            | 42,100                  | 41,850                                 | 25,700              | 8,500                                        | 200                                        | 5,049             | 5,049                                      |
| 007            | 9,300                   | 9,300                                  | 11,200              | 3,600                                        | 112                                        | 0,698             | 0,698                                      |
| 008            | 69,500                  | 69,500                                 | 38,379              | 5,474                                        | 149                                        | 6,493             | 6,493                                      |
| 009            | 68,100                  | 68,100                                 | 36,700              | 11,050                                       | 200                                        | 8,022             | 8,022                                      |
| 010            | 133,900                 | 133,900                                | 69,466              | 5,507                                        | 200                                        | 15,840            | 15,840                                     |
| 014            | 7,600                   | 7,600                                  | 10,000              | 2,300                                        | 86                                         | 0,478             | 0,478                                      |
| 015            | 23,985                  | není                                   | 18,38               | 6,500                                        | 170                                        | 2,878             | 2,878                                      |
| 016            | 50,300                  | 50,300                                 | 30,540              | 7,265                                        | 185                                        | 5,571             | 5,571                                      |
| 017            | 31,500                  | 31,500                                 | 25,150              | 4,300                                        | 126                                        | 2,557             | 2,557                                      |
| 018            | 31,500                  | 31,500                                 | 25,150              | 4,300                                        | 126                                        | 2,557             | 2,557                                      |
| Celkem         | 467,785                 | 443,550                                | 290,665             |                                              |                                            | 50,143            | 50,143                                     |

Kari síť výpočet:

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Celkem plocha v m2            | 441,55     |
| Průměr drátu 6/6, oka 150/150 | 3,033      |
| Hmotnost sítě (kg)/m2         | 1339,22115 |
| Hmotnost celkem v kg          | 1,34       |
| Hmotnost celkem v t           |            |

Svařované sítě

| průměry drátů mm | rozměry oka mm | hmotnost sítě kg/m² |
|------------------|----------------|---------------------|
| 4/4              | 100/100        | 1,999               |
|                  | 150/150        | 1,351               |
|                  | 200/200        | 1,007               |
| 5/5              | 100/100        | 3,113               |
|                  | 150/150        | 2,105               |
| 5,5/5,5          | 150/150        | 2,512               |
|                  | 200/200        | 2,222               |
| 6/6              | 100/100        | 4,335               |
|                  | 150/150        | 3,033               |
|                  | 200/200        | 2,000               |
| 6,3/6,3          | 100/100        | 4,952               |
|                  | 150/150        | 3,301               |
| 8/8              | 100/100        | 7,667               |
|                  | 150/150        | 5,267               |
| 10/10            | 100/100        | 12,00               |
|                  | 150/150        | 8,167               |



## Změnový list ZL\_14

### Nový plavecký bazén – Písek IV

Projekt: Nový plavecký bazén – Písek IV  
Část: PS 002.01: Provozní soubory - tobogán  
Název: Doplnění LED světel v neosvětlených částí tobogánu

ZL č.: ZL\_14  
Datum vystavení: 02.09.2025

Počet příloh: 1

#### Popis a zdůvodnění změny:

Změnový list vyčísluje vícenásobek spojený s osazením dodatečného osvětlení dráhy tobogánu v tmavých úsecích bodovým světlem situovaným v horní části tubusu (celkem bude osazeno 8x bodových světel). Z důvodu bezpečnosti je navrženo dodatečné osvětlení dráhy bodovým osvětlením LED zdrojem, přibližně na každý 3. díl neosvětlené části skluzavky bez efektů. Tímto osvětlením bude docíleno vyšší bezpečnosti skluzavky – snížené riziko srážky v neosvětleném tubusu a zároveň snížené riziko možného panického chování v uzavřeném tmavém prostoru. Vzhledem k umístění osvětlení do vnitřního tubusu tobogánu je poté dráha z vnější části plně izolována až k přírubám s minimalizací tepelného mostu.

Cenový dopad: 227 082,24  
Časový dopad: Bez dopadu do harmonogramu.  
Dopad do standardu: **Standard bude upraven nezbytným osazením osvětlení z hlediska bezpečnosti a zamezení možného panického chování v uzavřeném tmavém prostoru.**

#### Ocenil, vystavil:

Zhotovitel - HOCHTIEF CZ a.s. / EDIKT a.s.

|               |         |        |            |
|---------------|---------|--------|------------|
| Vystavil: xxx | Podpis: | Datum: | 02.09.2025 |
| Schválil: xxx | Podpis: | Datum: | 11.09.2025 |
| Schválil: xxx | Podpis: | Datum: | 15.09.2025 |

#### Schválil

TDI stavba - REALSTAV MB s.r.o.

|               |         |        |            |
|---------------|---------|--------|------------|
| Schválil: xxx | Podpis: | Datum: | 15.09.2025 |
| Schválil: xxx | Podpis: | Datum: | 15.09.2025 |

#### Schválil

Autorský dozor - Projektil architekti s.r.o.

|               |         |        |            |
|---------------|---------|--------|------------|
| Schválil: xxx | Podpis: | Datum: | 15.09.2025 |
|---------------|---------|--------|------------|

#### Schválil:

Objednatel - Město Písek (odbor investic a rozvoje)

|               |         |        |            |
|---------------|---------|--------|------------|
| Schválil: xxx | Podpis: | Datum: | 15.09.2025 |
|---------------|---------|--------|------------|

**Po odsouhlasení tohoto změnového listu se tento změnový list stane podkladem pro smluvní dodatek k již uzavřené SoD.**

Přílohy :  
příloha č.1 - položkový rozpočet


Obdrží:

- . Objednatel - Město Písek (odbor investic a rozvoje)
- . Autorský dozor - Projektil architekti s.r.o.
- . TDI stavba - REALSTAV MB s.r.o.
- . Zhotovitel - HOCHTIEF CZ a.s.
- . Zhotovitel - EDIKT, a.s.


Příloha č. 1 - položkový rozpočet změnového listu ZL 14

| Poř. Číslo | CS | Kód       | Popis                                        | MJ | Výměra bez ztr. | Ztrátové | Výměra | Jedn. Cena<br>dodávka | Jedn. Cena<br>montáž | Cena       | CU |
|------------|----|-----------|----------------------------------------------|----|-----------------|----------|--------|-----------------------|----------------------|------------|----|
|            |    | PS        | PS: PROVOZNÍ SOUBORY                         |    |                 |          |        |                       |                      | 227 082,24 |    |
|            |    | PS 002    | PROVOZNÍ SOUBOR PS 002: BAZÉNOVÁ TECHNOLOGIE |    |                 |          |        |                       |                      | 227 082,24 |    |
|            |    | PS 002.01 | PROVOZNÍ SOUBOR PS 002.01                    |    |                 |          |        |                       |                      | 227 082,24 |    |
|            |    | PS 002.01 | PS 002.01 TOBOGÁN                            |    |                 |          |        |                       |                      | 227 082,24 |    |
|            |    |           | Osazení tobogánu LED osvětlením              | ks | 8,000           | -        | 8,0    | 28 385,28             | 0,00                 | 227 082,24 |    |

dle cenové nabídky dodavatele

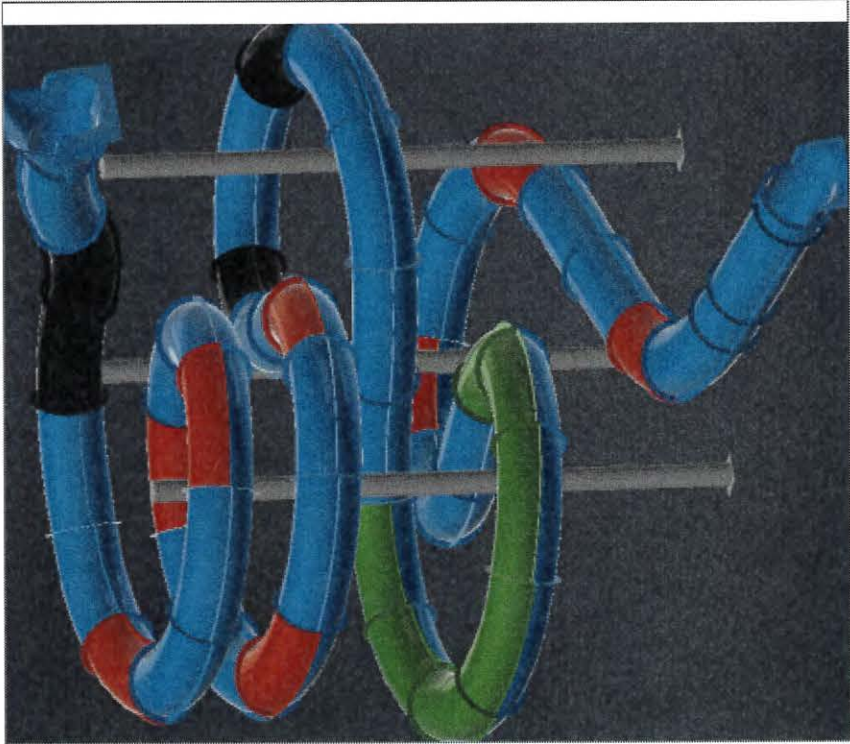

Z důvodu bezpečnosti je navrženo dodatečné osvětlení dráhy bodovým osvětlením LED zdrojem, přibližně na každý 3. díl neosvětlené části skluzavky bez efektů. Tímto osvětlením bude docíleno vyšší bezpečnosti skluzavky – snížení riziko srážky v neosvětleném tubusu a zároveň snížené riziko možného panického chování v uzavřeném tmavém prostoru. Doplněné polohy světla jsou znázorněny červeně do schématického tvaru tobogánu

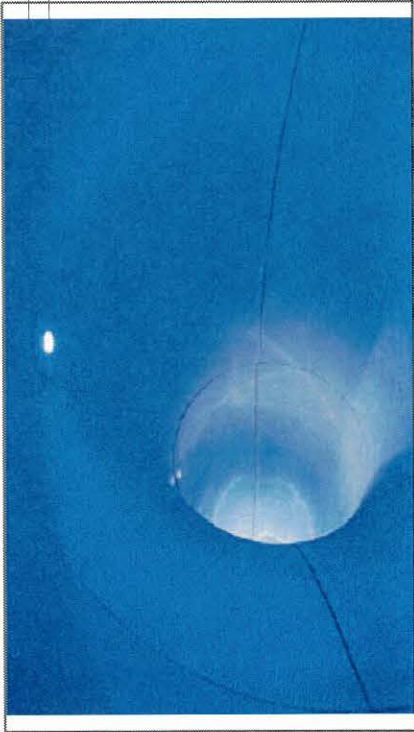

**Změnový list ZL\_15****Nový plavecký bazén – Písek IV**

Projekt: Nový plavecký bazén – Písek IV  
Část: SO 002: Objekt venkovních šaten, SO 141 - Opěrné stěny areálu, SO 712 - Trafostanice  
Název: Změna objekty SO 002 + SO 141 + SO 712 po vydání revize PD

ZL č.: ZL\_15

Datum vystavení: 11.09.2025

Počet příloh: 7

**Popis a zdůvodnění změny:**

Změnový list vyčísluje cenový rozdíl mezi zadávací projektovou dokumentací a optimalizovanou dokumentací týkající se stavebních objektů SO 002 + SO 141 + SO 712 po vydání revizí ze strany AD. Revidovaná dokumentace pod označením 250812\_REA\_Revize 250807 - SO 002 a SO141 + revidovaný výkaz výměr pod označením 250823\_REA\_Revize 250807 - SO 002 a 141 - výkazy výměr.

Změnový list vyčísluje cenovou úsporu mezi zadávací dokumentací včetně smluvního výkazu výměr a optimalizovanou dokumentací včetně upraveného výkazu výměr. (Pro změnový list vycházeno pouze ze smluvních jednotkových cen). Po uzavření změnového listu, bude ze strany generálního dodavatele prováděno dle aktualizované projektové dokumentace a aktualizovaného výkazu výměr. Případné další změny na stavbě budou nárokovány k těmto aktualizovaným podkladům.

Cenový dopad: -2 057 713,98

Časový dopad: Bez dopadu do harmonogramu.

Dopad do standardu: Standard bude ovlivněn prováděním činností dle revidované dokumentace

**Ocenil, vystavil:**

Zhotovitel - HOCHTIEF CZ a.s. / EDIKT a.s.

|               |         |        |            |
|---------------|---------|--------|------------|
| Vystavil: xxx | Podpis: | Datum: | 11.09.2025 |
| Schválil: xxx | Podpis: | Datum: | 22.09.2025 |
| Schválil: xxx | Podpis: | Datum: | 23.09.2025 |

**Schválil**

TDI stavba - REALSTAV MB s.r.o.

|               |         |        |            |
|---------------|---------|--------|------------|
| Schválil: xxx | Podpis: | Datum: | 22.09.2025 |
| Schválil: xxx | Podpis: | Datum: | 22.09.2025 |

**Schválil**

Autorský dozor - Projektíl architekti s.r.o.

|               |         |        |            |
|---------------|---------|--------|------------|
| Schválil: xxx | Podpis: | Datum: | 22.09.2025 |
|---------------|---------|--------|------------|

**Schválil:**

Objednatel - Město Písek (odbor investic a rozvoje)

|               |         |        |            |
|---------------|---------|--------|------------|
| Schválil: xxx | Podpis: | Datum: | 22.09.2025 |
|---------------|---------|--------|------------|

**Po odsouhlasení tohoto změnového listu se tento změnový list stane podkladem pro smluvní dodatek k již uzavřené SoD.**

**Přílohy :**

příloha č.1 - rekapitulační tabulka

příloha č.2 - VV dle uzavřené SoD

příloha č.3 - VV dle revidované dokumentace z 08/2025

příloha č.4 - rozdílový VV

příloha č.5 - přehled prefa

příloha č.6 - revidovaná výkresová dokumentace 250812\_REA\_Revize 250807 - SO 002 a SO141 (předána elektronicky)

příloha č.7 - revidovaný výkaz výměr 250823\_REA\_Revize 250807 - SO 002 a 141 - výkazy výměr (předán elektronicky)

**Obdrží:**

. Objednatel - Město Písek (odbor investic a rozvoje)

. Autorský dozor - Projektíl architekti s.r.o.

. TDI stavba - REALSTAV MB s.r.o.

. Zhotovitel - HOCHTIEF CZ a.s.

. Zhotovitel - EDIKT, a.s.



## Příloha č.1 - rekapitulace

| Optimalizace SO 002 + SO 141 + SO 712 |                                | Cena celkem   |
|---------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| P2                                    | Výkaz výměr dle SoD            | 24 678 031,94 |
| P3                                    | Výkaz výměr dle revize 08/2025 | 22 620 317,96 |
| P4                                    | Rozdílový výkaz výměr          | -2 057 713,98 |
| Ponížení ceny oproti SOD - hodnota ZL |                                | -2 057 713,98 |

Příloha č.2 - VV dle SoD

| Poř. Čís         | Kód      | Popis                                                                                                         | MJ | Výměra bez ztr. | Ztrátě | Výměra | Jedn. Cena<br>dodávka<br>ODBYT | Jedn. Cena<br>montáž<br>ODBYT | Cena ODBYT    |
|------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|--------|--------|--------------------------------|-------------------------------|---------------|
| 1.1              | SO + PS  | STAVEBNÍ OBJEKTY A PROVOZNÍ SOUBORY                                                                           |    |                 |        |        |                                |                               | 24 678 031,94 |
| 1.1.1            | SO       | SO: STAVEBNÍ OBJEKTY                                                                                          |    |                 |        |        |                                |                               | 24 678 031,94 |
| 1.1.1.2          | SO 002   | SO 002: OBJEKT VENKOVNÍCH ŠATEN                                                                               |    |                 |        |        |                                |                               | 6 278 518,42  |
| 1.1.1.2.1        | SO 002.1 | SO 002.1: OBJEKT VENKOVNÍCH ŠATEN - STAVEBNÍ ČÁST                                                             |    |                 |        |        |                                |                               | 6 278 518,42  |
| 1.1.1.2.1.1      |          | HO: Oddíl práce HSV                                                                                           |    |                 |        |        |                                |                               | 3 998 223,75  |
| 1.1.1.2.1.1.1    |          | 001.: Zemní práce                                                                                             |    |                 |        |        |                                |                               | 127 987,97    |
| 1.1.1.2.1.1.1.01 |          | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3                             | m3 | 15,79           | -      | 15,79  | 62,63                          | 0,00                          | 988,93        |
| 1.1.1.2.1.1.1.02 |          | strojně<br>Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 335,71          | -      | 335,71 | 136,65                         | 0,00                          | 45 874,77     |
|                  |          | die bilance zemin (viz Rekapitulace stavby)                                                                   |    | -               |        |        |                                |                               |               |
|                  |          | na meziskládku: 15,79                                                                                         |    | 15,79           |        |        |                                |                               |               |
|                  |          | z meziskládky do násypů: 319,92                                                                               |    | 319,92          |        |        |                                |                               |               |
| 1.1.1.2.1.1.1.03 |          | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3                                    | m3 | 319,62          | -      | 319,62 | 74,02                          | 0,00                          | 23 658,27     |
| 1.1.1.2.1.1.1.04 |          | Uložení sypání z hornin soudržných do násypu zhuštěných strojně                                               | m3 | 319,62          | -      | 319,62 | 136,65                         | 0,00                          | 43 676,07     |
| 1.1.1.2.1.1.1.05 |          | Úprava pláň v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuštěním strojně                                | m2 | 186,3           | -      | 186,3  | 74,02                          | 0,00                          | 13 789,93     |
| 1.1.1.2.1.2      |          | 002.3: Podkladní konstrukce                                                                                   |    |                 |        |        |                                |                               | 106 734,52    |
| 1.1.1.2.1.2.1    |          | Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na                                       | m3 | 18,32           | -      | 18,32  | 3 978,72                       | 0,00                          | 72 890,15     |
| 1.1.1.2.1.2.1.01 |          | prostředí tř. C 16/20                                                                                         |    |                 |        |        |                                |                               |               |
|                  |          | pobeton tl.100 mm: 183,2*0,10                                                                                 |    | 18,32           |        |        |                                |                               |               |
| 1.1.1.2.1.2.1.02 |          | Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehrazení povrchu                                               | m3 | 18,32           | -      | 18,32  | 230,35                         | 0,00                          | 4 220,01      |
| 1.1.1.2.1.2.1.03 |          | Poštářte zhuštěné pod základy z kameniva drceného frakce 0 až 4 mm                                            | m3 | 18,32           | -      | 18,32  | 1 617,05                       | 0,00                          | 29 624,36     |
| 1.1.1.2.1.3      |          | 002.4: Základy monolitické                                                                                    |    |                 |        |        |                                |                               | 1 367 333,67  |
| 1.1.1.2.1.3.01   |          | Základové konstrukce ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C25/30 XC2.XA2                                | m3 | 34,0            | -      | 34,0   | 4 313,77                       | 0,00                          | 146 668,18    |
|                  |          | 1.2.01 - 1.podzemní podlaží - základ: 1,20                                                                    |    | 1,2             |        |        |                                |                               |               |
|                  |          | 1.4.01 - Základové pásy: 28,90                                                                                |    | 28,9            |        |        |                                |                               |               |
|                  |          | 1.4.02 - Základové patky: 3,90                                                                                |    | 3,9             |        |        |                                |                               |               |
| 1.1.1.2.1.3.02   |          | Zřízení bednění základových konstrukcí                                                                        | m2 | 121,3           | -      | 121,3  | 848,10                         | 0,00                          | 102 874,53    |
|                  |          | 1.2.01 - 1.podzemní podlaží - sloup: 14,00                                                                    |    | 14,0            |        |        |                                |                               |               |
|                  |          | 1.4.01 - Základové pásy: 96,40                                                                                |    | 96,4            |        |        |                                |                               |               |
|                  |          | 1.4.02 - Základové patky: 10,90                                                                               |    | 10,9            |        |        |                                |                               |               |
| 1.1.1.2.1.3.03   |          | Odstranění bednění základových konstrukcí                                                                     | m2 | 121,3           | -      | 121,3  | 212,54                         | 0,00                          | 25 781,10     |
| 1.1.1.2.1.3.04   |          | Výztuž základových konstrukcí betonářskou ocelí 10 505 (R)                                                    | t  | 7,04            | -      | 7,04   | 27 536,93                      | 0,00                          | 193 859,99    |
|                  |          | 1.2.01 - 1.podzemní podlaží - základ: 0,48                                                                    |    | 0,48            |        |        |                                |                               |               |
|                  |          | 1.4.01 - Základové pásy: 5,78                                                                                 |    | 5,78            |        |        |                                |                               |               |
|                  |          | 1.4.02 - Základové patky: 0,78                                                                                |    | 0,78            |        |        |                                |                               |               |
| 1.1.1.2.1.3.05   |          | Základová zeď ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C25/30 XC2.XA2 bez                                   | m3 | 39,3            | -      | 39,3   | 4 313,77                       | 0,00                          | 169 531,16    |
|                  |          | výztuže                                                                                                       |    |                 |        |        |                                |                               |               |
|                  |          | 1.01.01 - 1.podzemní podlaží, stěna - základ: 39,30                                                           |    | 39,3            |        |        |                                |                               |               |
| 1.1.1.2.1.3.06   |          | Zřízení oboustranného bednění základových zdí                                                                 | m2 | 628,0           | -      | 628,0  | 753,87                         | 0,00                          | 473 430,36    |
|                  |          | 1.01.01 - 1.podzemní podlaží, stěna - základ: 628,00                                                          |    | 628,0           |        |        |                                |                               |               |
| 1.1.1.2.1.3.07   |          | Odstranění oboustranného bednění základových zdí                                                              | m2 | 628,0           | -      | 628,0  | 212,54                         | 0,00                          | 133 475,12    |
| 1.1.1.2.1.3.08   |          | Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505                                                       | t  | 4,32            | -      | 4,32   | 27 536,93                      | 0,00                          | 118 959,54    |
|                  |          | 1.01.01 - 1.podzemní podlaží - základ: 4,32                                                                   |    | 4,32            |        |        |                                |                               |               |
| 1.1.1.2.1.3.09   |          | Výztuž základových zdí nosných svařovanými síťmi Kan                                                          | t  | 0,1             | -      | 0,1    | 27 536,93                      | 0,00                          | 2 753,69      |
| 1.1.1.2.1.4      |          | 003.1: Svislé konstrukce zděné                                                                                |    |                 |        |        |                                |                               | 124 923,13    |
| 1.1.1.2.1.4.01   |          | Přička z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 115 mm                                               | m2 | 91,38           | -      | 91,38  | 914,07                         | 0,00                          | 83 527,72     |
| 1.1.1.2.1.4.02   |          | Přička z pórobetonových hladkých tvárcí na tenkovrstvou maltu tl 150 mm                                       | m2 | 29,34           | -      | 29,34  | 1 043,77                       | 0,00                          | 30 624,21     |
| 1.1.1.2.1.4.03   |          | Zdivo z pórobetonových tvárcí hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na                                 | m2 | 7,35            | -      | 7,35   | 1 465,47                       | 0,00                          | 10 771,20     |
|                  |          | tenkovrstvou maltu tl 200 mm                                                                                  |    |                 |        |        |                                |                               |               |



Příloha č.2 - VV dle SoD

| Poř. Číslo       | CS | Kód          | Popis                                                                                                                             | MJ | Výměra bez ztr. | Ztrátě | Výměra  | Jedn. Cena<br>dodávka<br>ODBYT | Jedn. Cena<br>montáž<br>ODBYT | Cena ODBYT          |
|------------------|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|--------|---------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 1.1.1.2.1.1.5    |    |              | <b>003.2: Svislé konstrukce monolitické</b>                                                                                       |    |                 |        |         |                                |                               | <b>979 301,81</b>   |
| 1.1.1.2.1.1.5.01 |    | 311321815    | Nosná zeď ze Žb pohledového tř. C25/30 XC4, XF1 bez výztuže                                                                       | m3 | 36,7            | —      | 36,7    | 4 313,77                       | 0,00                          | 158 315,36          |
|                  |    |              | 1.1.02 - 1.nadzemní podlaží: 36,70                                                                                                |    | 36,7            |        |         |                                |                               |                     |
| 1.1.1.2.1.1.5.02 |    | 311351121    | Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí                                                                          | m2 | 433,2           | —      | 433,2   | 753,87                         | 0,00                          | 326 576,48          |
|                  |    |              | 1.1 - 1.nadzemní podlaží: 429,30                                                                                                  |    | 429,3           |        |         |                                |                               |                     |
|                  |    |              | 1.1 - 1.nadzemní podlaží - otvory: 3,90                                                                                           |    | 3,9             |        |         |                                |                               |                     |
| 1.1.1.2.1.1.5.03 |    | 311351911    | Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových zdí za pohledový beton                                                           | m2 | 433,2           | —      | 433,2   | 471,17                         | 0,00                          | 204 110,84          |
| 1.1.1.2.1.1.5.04 |    | 311351122    | Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí                                                                       | m2 | 433,2           | —      | 433,2   | 212,54                         | 0,00                          | 92 072,33           |
| 1.1.1.2.1.1.5.05 |    | 311361821    | Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505                                                                                       | t  | 5,14            | —      | 5,14    | 27 536,93                      | 0,00                          | 141 539,82          |
|                  |    |              | 1.1.02 - 1.nadzemní podlaží: 5,14                                                                                                 |    | 5,14            |        |         |                                |                               |                     |
| 1.1.1.2.1.1.5.06 |    | 311362021    | Výztuž nosných zdí svařovanými sítěmi Kari                                                                                        | t  | 0,1             | —      | 0,1     | 27 536,93                      | 0,00                          | 2 753,69            |
| 1.1.1.2.1.1.5.07 |    | 330321511    | Sloupky nebo pilíře z betonu pohledového tř. C25/30 XC4, XF1 bez výztuže                                                          | m3 | 1,3             | —      | 1,3     | 4 313,77                       | 0,00                          | 5 607,90            |
|                  |    |              | 1.2.02 - 1.nadzemní podlaží: 1,30                                                                                                 |    | 1,3             |        |         |                                |                               |                     |
| 1.1.1.2.1.1.5.08 |    | 331351121    | Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu přes 0,08 do 0,16 m2                                                     | m2 | 22,2            | —      | 22,2    | 848,10                         | 0,00                          | 18 827,82           |
|                  |    |              | 1.2.02 - 1.nadzemní podlaží: 22,20                                                                                                |    | 22,2            |        |         |                                |                               |                     |
| 1.1.1.2.1.1.5.09 |    | 331351911    | Příplatek k cenám bednění čtyřúhelníkových sloupů za pohledový beton                                                              | m2 | 22,2            | —      | 22,2    | 471,17                         | 0,00                          | 10 459,97           |
| 1.1.1.2.1.1.5.10 |    | 331351122    | Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu přes 0,08 do 0,16 m2                                                  | m2 | 22,2            | —      | 22,2    | 212,54                         | 0,00                          | 4 718,39            |
| 1.1.1.2.1.1.5.11 |    | 331361821    | Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505                                                                                  | t  | 0,52            | —      | 0,52    | 27 536,93                      | 0,00                          | 14 319,20           |
|                  |    |              | 1.2.02 - 1.nadzemní podlaží: 0,52                                                                                                 |    | 0,52            |        |         |                                |                               |                     |
| 1.1.1.2.1.1.6    |    |              | <b>004.1: Vodorovné konstrukce monolitické</b>                                                                                    |    |                 |        |         |                                |                               | <b>1 105 615,87</b> |
| 1.1.1.2.1.1.6.01 |    | 411324646    | Stropy deskové ze Žb pohledového tř. C 30/37                                                                                      | m3 | 62,4            | —      | 62,4    | 4 313,77                       | 0,00                          | 269 179,25          |
|                  |    |              | 1.nadzemní podlaží+atiky: 62,40                                                                                                   |    | 62,4            |        |         |                                |                               |                     |
| 1.1.1.2.1.1.6.02 |    | 411359111    | Příplatek k cenám bednění stropů za pohledový beton                                                                               | m2 | 338,3           | —      | 338,3   | 471,17                         | 0,00                          | 159 396,81          |
| 1.1.1.2.1.1.6.03 |    | 411351011    | Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce                                                              | m2 | 338,3           | —      | 338,3   | 565,39                         | 0,00                          | 191 271,44          |
|                  |    |              | 1.3.01. - 1.podzemní podlaží: 126,7                                                                                               |    | 126,7           |        |         |                                |                               |                     |
|                  |    |              | 1.3.02. - boky po obvodu: 42,7                                                                                                    |    | 42,7            |        |         |                                |                               |                     |
|                  |    |              | 1.3.03. - otvory: 11,9                                                                                                            |    | 11,9            |        |         |                                |                               |                     |
|                  |    |              | 1.3.01. - 1.nadzemní podlaží: 132,2                                                                                               |    | 132,2           |        |         |                                |                               |                     |
|                  |    |              | 1.3.02. - boky po obvodu: 24,8                                                                                                    |    | 24,8            |        |         |                                |                               |                     |
|                  |    |              | 1.3.03. - otvory: 0                                                                                                               |    | —               |        |         |                                |                               |                     |
| 1.1.1.2.1.1.6.04 |    | 411351012    | Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce                                                           | m2 | 338,3           | —      | 338,3   | 212,54                         | 0,00                          | 71 902,28           |
| 1.1.1.2.1.1.6.05 |    | 411354313    | Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm                                                               | m2 | 338,3           | —      | 338,3   | 439,75                         | 0,00                          | 148 767,43          |
| 1.1.1.2.1.1.6.06 |    | 411354314    | Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm                                                            | m2 | 338,3           | —      | 338,3   | 115,18                         | 0,00                          | 38 965,39           |
| 1.1.1.2.1.1.6.07 |    | 411361821    | Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505                                                                                            | t  | 8,112           | —      | 8,112   | 27 536,93                      | 0,00                          | 223 379,58          |
|                  |    |              | 1.3.01. - 1.nadzemní podlaží+atiky: 8,112                                                                                         |    | 8,112           |        |         |                                |                               |                     |
| 1.1.1.2.1.1.6.08 |    | 411362021    | Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari                                                                                             | t  | 0,1             | —      | 0,1     | 27 536,93                      | 0,00                          | 2 753,69            |
| 1.1.1.2.1.1.7    |    |              | <b>006.1: Úprava povrchů vnitřní</b>                                                                                              |    |                 |        |         |                                |                               | <b>110 999,33</b>   |
| 1.1.1.2.1.1.7.01 |    | 611111001    | Ubrusušení výstupků betonu vnitřních neomítaných stropů po odbednění                                                              | m2 | 89,2            | —      | 89,2    | 122,99                         | 0,00                          | 10 970,71           |
|                  |    |              | F03.1: 89,20                                                                                                                      |    | 8,112           |        |         |                                |                               |                     |
| 1.1.1.2.1.1.7.02 |    | 612111001    | Ubrusušení výstupků betonu vnitřních neomítaných stěn po odbednění                                                                | m2 | 180,985         | —      | 180,985 | 122,99                         | 0,00                          | 22 259,36           |
|                  |    |              | F03.1: 180,985                                                                                                                    |    | 8,112           |        |         |                                |                               |                     |
| 1.1.1.2.1.1.7.03 |    | 612321141    | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně                                                           | m2 | 248,79          | —      | 248,79  | 312,59                         | 0,00                          | 77 769,27           |
| 1.1.1.2.1.1.8    |    |              | <b>006.3: Podlahy a podlahové konstrukce</b>                                                                                      |    |                 |        |         |                                |                               | <b>11 422,43</b>    |
| 1.1.1.2.1.1.8.01 |    | 637121112    | Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním                                                                                    | m2 | 21,588          | —      | 21,588  | 529,11                         | 0,00                          | 11 422,43           |
|                  |    |              | obvod sítě 3.300 mm<br>(6,65+1,95+1,22+9,96+3,14+5,41+11,07+6,66+31,2-0,7+21+0,30)                                                |    | 21,588          |        |         |                                |                               |                     |
| 1.1.1.2.1.1.9    |    |              | <b>009.: Ostatní konstrukce a práce</b>                                                                                           |    |                 |        |         |                                |                               | <b>9 570,04</b>     |
| 1.1.1.2.1.1.9.01 |    | 952901110 01 | Úklid objektu před jeho předáním                                                                                                  | m2 | 165,4           | —      | 165,4   | 57,86                          | 0,00                          | 9 570,04            |
|                  |    |              | výměra = plochy místnosti - viz D685 tab.místn.xls<br>m.č. 170 až 179<br>24,20+19,80+27,30+15,60+4,60+15,50+26,20+19,30+6,30+6,40 |    | 165,4           |        |         |                                |                               |                     |



Příloha č.2 - VV dle SoD

| Poř. Čís                        | Kód          | Popis                                                                                                                                                                     | MJ             | Výměra bez ztr. | Zhratné | Výměra  | Jedn. Cena<br>dodávka<br>ODBYT | Jedn. Cena<br>montáž<br>ODBYT | Cena ODBYT |
|---------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------|---------|--------------------------------|-------------------------------|------------|
| <b>0094: Lešení</b>             |              |                                                                                                                                                                           |                |                 |         |         |                                |                               |            |
| 1.                              | 949101111    | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatežení do 150 kg/m <sup>2</sup>                                                              | m <sup>2</sup> | 175,2           | —       | 175,2   | 66,45                          | 0,00                          | 34 879,36  |
| 2.                              | 941111111    | Montáž lešení řádového trubkového lehkého s podlahami zatežení do 200 kg/m <sup>2</sup> š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m                                                       | m <sup>2</sup> | 215,88          | —       | 215,88  | 59,44                          | 0,00                          | 11 642,04  |
|                                 |              | (6,65-1,95+1,22+9,96+3,14+5,41+11,07+6,66+31,2-0,7+2)*3,00                                                                                                                |                | 215,88          |         |         |                                |                               | 12 831,91  |
| 3.                              | 9411111211   | Připílatek k lešení řádového trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití                                                                     | m <sup>2</sup> | 2 158,8         | —       | 2 158,8 | 1,13                           | 0,00                          | 2 439,44   |
|                                 |              | 10 dnů: 215,88*10                                                                                                                                                         |                | 2 158,8         |         |         |                                |                               |            |
| 4.                              | 9411111811   | Demontáž lešení řádového trubkového lehkého s podlahami zatežení do 200 kg/m <sup>2</sup> š přes 0,6 do 0,9 m v do 10 m                                                   | m <sup>2</sup> | 215,88          | —       | 215,88  | 36,90                          | 0,00                          | 7 965,97   |
| <b>099.: Přesun hmot HSV</b>    |              |                                                                                                                                                                           |                |                 |         |         |                                |                               |            |
| 1.                              | 998012021    | Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m                                                                                                                               | t              | 569,544         | —       | 569,544 | 34,16                          | 0,00                          | 19 455,61  |
| <b>P: Odděly prací PSV</b>      |              |                                                                                                                                                                           |                |                 |         |         |                                |                               |            |
| <b>711.: Izolace proti vodě</b> |              |                                                                                                                                                                           |                |                 |         |         |                                |                               |            |
| 1.                              | 711493110 02 | Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná - hydroizolační stěrka tl. 2x1 mm                                                                                     | m <sup>2</sup> | 71,4            | —       | 71,4    | 586,69                         | 0,00                          | 41 889,67  |
| 2.                              | 711493120 01 | Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá - hydroizolační stěrka                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 83,1            | —       | 83,1    | 382,40                         | 0,00                          | 31 777,44  |
| 3.                              | 711493190 01 | Těsnící páska pro náročné aplikace s vysokým zatečením, včetně speciálních pásků do rohů aj. - zapravit do stěrky - dodávka a montáž                                      | m              | 49,77           | —       | 49,77   | 167,63                         | 0,00                          | 8 342,95   |
| 4.                              | 998711201    | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m                                                                                      | %              | 820,101         | —       | 820,101 | 5,24                           | 0,00                          | 4 297,33   |
| <b>712.: Povlakové krytiny</b>  |              |                                                                                                                                                                           |                |                 |         |         |                                |                               |            |
| 1.                              | 712311101    | Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým                                                                                    | m <sup>2</sup> | 232,71          | —       | 232,71  | 26,42                          | 0,00                          | 6 148,20   |
|                                 |              | S 06                                                                                                                                                                      |                |                 |         |         |                                |                               |            |
|                                 |              | vodorovná: 196,6                                                                                                                                                          |                | 196,6           |         |         |                                |                               |            |
|                                 |              | svislá - atiky: 36,11                                                                                                                                                     |                | 36,11           |         |         |                                |                               |            |
| 2.                              | 712 01       | Penetrační nátěr - dodávka                                                                                                                                                | kg             | 69,813          | —       | 69,813  | 83,81                          | 0,00                          | 5 851,03   |
|                                 |              | 232,71*0,30                                                                                                                                                               |                | 69,813          |         |         |                                |                               |            |
| 3.                              | 712341559    | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše                                                                                               | m <sup>2</sup> | 393,2           | —       | 393,2   | 161,25                         | 0,00                          | 63 403,50  |
|                                 |              | S 06                                                                                                                                                                      |                |                 |         |         |                                |                               |            |
|                                 |              | vodorovná: 196,60*2                                                                                                                                                       |                | 393,2           |         |         |                                |                               |            |
| 4.                              | 712841559    | Provedení povlakové krytiny vylážením na konstrukce pásy přitavením NAIP                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 72,22           | —       | 72,22   | 191,31                         | 0,00                          | 13 816,41  |
|                                 |              | S 06                                                                                                                                                                      |                |                 |         |         |                                |                               |            |
|                                 |              | svislá - atiky: 36,11*2                                                                                                                                                   |                | 72,22           |         |         |                                |                               |            |
| 5.                              | 712 02       | Pás z SBS modifik. asfaltu s odolností proti prorůstání kořenů - dodávka                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 269,422         | —       | 269,422 | 267,84                         | 0,00                          | 72 161,99  |
|                                 |              | vodorovná: 196,60*1,15                                                                                                                                                    |                | 226,09          |         |         |                                |                               |            |
|                                 |              | svislá - atiky: 36,11*1,20                                                                                                                                                |                | 43,332          |         |         |                                |                               |            |
| 6.                              | 712 03       | Pás z SBS modifik. asfaltu (horní povrch separační posyp, spodní separační PE folie) - dodávka                                                                            | m <sup>2</sup> | 269,422         | —       | 269,422 | 178,56                         | 0,00                          | 48 107,99  |
|                                 |              | vodorovná: 196,60*1,15                                                                                                                                                    |                | 226,09          |         |         |                                |                               |            |
|                                 |              | svislá - atiky: 36,11*1,20                                                                                                                                                |                | 43,332          |         |         |                                |                               |            |
| 7.                              | 712331111    | Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepicí                                                                                       | m <sup>2</sup> | 196,6           | —       | 196,6   | 148,50                         | 0,00                          | 29 195,10  |
|                                 |              | S 06 - vodorovná: 196,60                                                                                                                                                  |                | 196,6           |         |         |                                |                               |            |
| 8.                              | 712 04       | Pás z SBS modifik. asfaltu s vysokou pevností (ložka skleněná tkanina) 200g/m <sup>2</sup> (horní povrch separační posyp, spodní snímatelná folie) - samolepicí / dodávka | m <sup>2</sup> | 226,09          | —       | 226,09  | 178,56                         | 0,00                          | 40 370,63  |
|                                 |              | vodorovná: 196,60                                                                                                                                                         |                | 226,09          |         |         |                                |                               |            |
| 9.                              | 712391172    | Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 210,992         | —       | 210,992 | 24,88                          | 0,00                          | 5 249,48   |
|                                 |              | vodorovná: 196,60                                                                                                                                                         |                | 196,6           |         |         |                                |                               |            |
|                                 |              | vylážení po obvodu: (6,65-1,95+1,22+9,96+3,14+5,41+11,07+6,66+31,2-0,7+2)*0,20                                                                                            |                | 14,392          |         |         |                                |                               |            |
| 10.                             | 712391171    | Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 210,992         | —       | 210,992 | 24,88                          | 0,00                          | 5 249,48   |
| 11.                             | 69311080     | Netkaná geotextilie 200g/m <sup>2</sup> - dodávka                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 210,992         | 15,00   | 242,641 | 37,86                          | 0,00                          | 9 186,38   |



Příloha č.2 - VV dle SoD

| Poř. Číslo       | CS  | Kód          | Popis                                                                                                                     | MJ | Výměra bez ztr. | Zhratné | Výměra    | Jedn. Cena<br>dodávka<br>ODBYT | Jedn. Cena<br>montáž<br>ODBYT | Cena ODBYT       |
|------------------|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|---------|-----------|--------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 1.1.1.2.1.2.2.12 | 12. | 712771333    | Provedení hydroakumulační vrstvy z novových fólií s přesahem vegetační střechy sklon do 5°                                | m2 | 196,6           | —       | 196,6     | 106,02                         | 0,00                          | 20 843,53        |
| 1.1.1.2.1.2.2.13 | 13. | 712 06       | Profilovaná (nopová) fólie s perforací tl. 20 mm - dodávka                                                                | m2 | 196,6           | 15,00   | 226,09    | 210,96                         | 0,00                          | 47 695,95        |
| 1.1.1.2.1.2.2.14 | 14. | 712771411    | Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tl. přes 100 do 200 mm vegetační střechy sklon do 5°                              | m2 | 175,012         | —       | 175,012   | 595,01                         | 0,00                          | 104 133,89       |
|                  |     |              | střechy S06<br>odpočet kačírku š. 300 mm = obvod *0,3<br>= (6,65+1,95+1,22+9,96+3,14+5,41+11,07+6,66+31,2-0,7+2)*0,3      |    | 196,6           |         |           |                                |                               |                  |
| 1.1.1.2.1.2.2.15 | 15. | 712 07       | Substrát pro extenzivní vegetační střechy k zhutnění - dodávka                                                            | m3 | 29,752          | 15,00   | 34,214    | 2 542,31                       | 0,00                          | 86 983,75        |
|                  |     |              | 175,01*0,17                                                                                                               |    | 29,752          |         |           |                                |                               |                  |
| 1.1.1.2.1.2.2.16 | 16. | 712771500_01 | Výsadba rostlin na střešní zahradu, 20 ks/m2, K9 trvalky - podrobná specifikace dle TZ                                    | ks | 1 940,0         | —       | 1 940,0   | 12,98                          | 0,00                          | 25 181,20        |
| 1.1.1.2.1.2.2.17 | 17. | 712 10       | Rostlinný materiál pro střešní zahradu, K9 trvalky - podrobná specifikace dle TZ                                          | ks | 1 940,0         | —       | 1 940,0   | 36,78                          | 0,00                          | 71 353,20        |
| 1.1.1.2.1.2.2.18 | 18. | 712771500_02 | Výsadba rostlin na střešní zahradu, 20 ks/m2, minisadbováče rozchodníky - podrobná specifikace dle TZ                     | ks | 1 300,0         | —       | 1 300,0   | 7,57                           | 0,00                          | 9 841,00         |
| 1.1.1.2.1.2.2.19 | 19. | 712 11       | Rostlinný materiál pro střešní zahradu, minisadbováče rozchodníky - podrobná specifikace dle TZ                           | ks | 1 300,0         | —       | 1 300,0   | 12,98                          | 0,00                          | 16 874,00        |
| 1.1.1.2.1.2.2.20 | 20. | 998712201    | Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m                                                          | %  | 6 816,467       | —       | 6 816,467 | 0,85                           | 0,00                          | 5 794,00         |
| 1.1.1.2.1.2.3    |     |              | <b>713.: Izolace tepelné</b>                                                                                              |    |                 |         |           |                                |                               | <b>16 336,31</b> |
| 1.1.1.2.1.2.3.01 | 1.  | 713141211    | Montáž izolace tepelné střech plochých volně položené atikový klin                                                        | m  | 71,96           | —       | 71,96     | 163,98                         | 0,00                          | 11 800,00        |
| 1.1.1.2.1.2.3.02 | 2.  | 713 21       | Atikový klin, rozměr 150x150 mm z EPS 150, dodávka                                                                        | m  | 71,96           | 10,00   | 79,156    | 54,86                          | 0,00                          | 4 326,67         |
| 1.1.1.2.1.2.3.03 | 3.  | 998713201    | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m                                                            | %  | 161,267         | —       | 161,267   | 1,30                           | 0,00                          | 209,65           |
| 1.1.1.2.1.2.4    |     |              | <b>762.: Konstrukce tesáfské</b>                                                                                          |    |                 |         |           |                                |                               | <b>37 822,02</b> |
| 1.1.1.2.1.2.4.01 | 1.  | 37.8.209     | OSB desky - atika šatny (dřevěná fasáda) tl. 22 mm, š. 200 mm včetně separační vrstvy (rohož) pod tlZn - dodávka a montáž | m  | 41,0            | —       | 41,0      | 377,16                         | 0,00                          | 15 463,56        |
| 1.1.1.2.1.2.4.02 | 2.  | 37.8.210     | OSB desky - atika šatny (u opěrky) tl. 22 mm, š. 250 mm včetně separační vrstvy (rohož) pod tlZn - dodávka a montáž       | m  | 35,3            | —       | 35,3      | 377,16                         | 0,00                          | 13 313,75        |
| 1.1.1.2.1.2.4.03 | 3.  | 998762201    | Přesun hmot procentní pro kce tesáfské v objektech v do 6 m                                                               | %  | 287,773         | —       | 287,773   | 31,43                          | 0,00                          | 9 044,71         |

Příloha č.2 - VV dle SoD

| Poř.                                                                                                        | CS | Kód | Popis                                                                                       | MJ | Výměra bez ztr. | Ztrátě | Výměra    | Jedn. Cena<br>dodávka<br>ODBYT | Jedn. Cena<br>montáž<br>ODBYT | Cena ODBYT |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|--------|-----------|--------------------------------|-------------------------------|------------|
| 1.1.1.2.1.2.5                                                                                               |    |     | <b>764.: Konstrukce klempířské</b>                                                          |    |                 |        |           |                                |                               | 77 290,34  |
| Pokud není uvedeno jinak, jednoloková cena zahrnuje dodávku i montáž včetně vnitrostavěnišního přesunu hmot |    |     |                                                                                             |    |                 |        |           |                                |                               |            |
| 1.1.1.2.1.2.5.01                                                                                            |    |     | Všechny výrobky včetně povrchové úpravy, veškerých pomocných konstrukcí, prací a materiálů. |    |                 |        |           |                                |                               |            |
| 1.1.1.2.1.2.5.02                                                                                            |    |     | Oplechování atiky šatny řs 400 mm - označ.37.5.04 a 013                                     | m  | 79,16           | —      | 79,16     | 967,96                         | 0,00                          | 76 623,71  |
|                                                                                                             |    |     | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m                        | %  | 766,237         | —      | 766,237   | 0,87                           | 0,00                          | 666,63     |
| 1.1.1.2.1.2.6                                                                                               |    |     | <b>766.: Konstrukce truhlářské</b>                                                          |    |                 |        |           |                                |                               | 774 285,51 |
| Pokud není uvedeno jinak, jednoloková cena zahrnuje dodávku i montáž včetně vnitrostavěnišního přesunu hmot |    |     |                                                                                             |    |                 |        |           |                                |                               |            |
| 1.1.1.2.1.2.6.01                                                                                            |    |     | Všechny výrobky včetně povrchové úpravy, veškerých pomocných konstrukcí, prací a materiálů. |    |                 |        |           |                                |                               |            |
| 1.1.1.2.1.2.6.01                                                                                            |    |     | Montáž obložení stěn pl přes 1 m2 palubkami modřinovými přes 100 mm                         | m2 | 31,62           | —      | 31,62     | 460,37                         | 0,00                          | 14 575,87  |
|                                                                                                             |    |     | <i>Fasáda atika v= 750 mm ?</i><br><i>(6,65-1,95+1,22+5,96+3,14+5,41+11,07+6,66)*0,75</i>   |    | 31,62           |        |           |                                |                               |            |
| 1.1.1.2.1.2.6.02                                                                                            |    |     | Montáž obložení stěn podkladového roštu                                                     | m  | 75,888          | —      | 75,888    | 81,72                          | 0,00                          | 6 201,57   |
|                                                                                                             |    |     | <i>31,62*2,40</i>                                                                           |    | 75,888          |        |           |                                |                               |            |
| 1.1.1.2.1.2.6.03                                                                                            |    |     | Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami modřinovými š přes 100 mm                   | m2 | 69,8            | —      | 69,8      | 429,54                         | 0,00                          | 29 981,89  |
| 1.1.1.2.1.2.6.04                                                                                            |    |     | Montáž obložení podhledů podkladového roštu                                                 | m  | 174,5           | —      | 174,5     | 96,39                          | 0,00                          | 16 820,06  |
|                                                                                                             |    |     | <i>69,80*2,50</i>                                                                           |    | 174,5           |        |           |                                |                               |            |
| 1.1.1.2.1.2.6.05                                                                                            |    |     | Prkna sibiřský modřin š 90-140 mm, tl. 25 mm - dodávka                                      | m2 | 101,42          | 10,00  | 111,562   | 1 026,72                       | 0,00                          | 114 542,94 |
|                                                                                                             |    |     | <i>31,62+69,80</i>                                                                          |    | 101,42          |        |           |                                |                               |            |
| 1.1.1.2.1.2.6.06                                                                                            |    |     | Latě sibiřský modřin - dodávka                                                              | m  | 250,388         | 10,00  | 275,427   | 156,10                         | 0,00                          | 42 994,12  |
|                                                                                                             |    |     | <i>75,888+174,50</i>                                                                        |    | 250,388         |        |           |                                |                               |            |
| 1.1.1.2.1.2.6.07                                                                                            |    |     | Přčka tl. 300 mm, oboustranné opláštění označ. 21.8 P1 - sibiřský modřin                    | m2 | 77,65           | —      | 77,65     | 1 005,76                       | 0,00                          | 78 097,26  |
| 1.1.1.2.1.2.6.08                                                                                            |    |     | Přčka tl. 300 mm, oboustranné opláštění označ. 21.8 P2 - sibiřský modřin                    | m2 | 20,0            | —      | 20,0      | 1 005,76                       | 0,00                          | 20 115,20  |
| 1.1.1.2.1.2.6.09                                                                                            |    |     | Přčka tl. 300 mm, jednostranné opláštění označ. 21.8 P3 - sibiřský modřin                   | m2 | 28,0            | —      | 28,0      | 1 005,76                       | 0,00                          | 28 161,28  |
| 1.1.1.2.1.2.6.10                                                                                            |    |     | Přčka tl. 300 mm, oboustranné opláštění označ. 21.8 P4 - sibiřský modřin                    | m2 | 5,5             | —      | 5,5       | 1 005,76                       | 0,00                          | 5 531,68   |
| 1.1.1.2.1.2.6.11                                                                                            |    |     | Přčka tl. 300 mm, oboustranné opláštění označ. 21.8 P5 - sibiřský modřin                    | m2 | 63,0            | —      | 63,0      | 1 005,76                       | 0,00                          | 63 362,88  |
| 1.1.1.2.1.2.6.12                                                                                            |    |     | Atypické šikmé dveře 1,1x2,1m, označ. 21.8. OSTATNÍ - sibiřský modřin                       | ks | 10,0            | —      | 10,0      | 25 136,73                      | 0,00                          | 251 367,30 |
| 1.1.1.2.1.2.6.13                                                                                            |    |     | Dveře pravé v obkladu 1,5x2,1 m označ. 21.8. OSTATNÍ - sibiřský modřin                      | ks | 1,0             | —      | 1,0       | 22 698,81                      | 0,00                          | 22 698,81  |
| 1.1.1.2.1.2.6.14                                                                                            |    |     | Dveře pravé v obkladu 1,1x2,1 m označ. 21.8. OSTATNÍ - sibiřský modřin                      | ks | 1,0             | —      | 1,0       | 19 966,48                      | 0,00                          | 19 966,48  |
| 1.1.1.2.1.2.6.15                                                                                            |    |     | Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m                               | %  | 7 144,173       | —      | 7 144,173 | 8,38                           | 0,00                          | 59 868,17  |



Příloha č.2 - VV dle SoD

| Poř. Číslo | CS | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztrátě | Výměra | Jedn. Cena<br>dodávka<br>ODBYT | Jedn. Cena<br>montáž<br>ODBYT | Cena ODBYT |
|------------|----|-----|-------|----|-----------------|--------|--------|--------------------------------|-------------------------------|------------|
|------------|----|-----|-------|----|-----------------|--------|--------|--------------------------------|-------------------------------|------------|

1.1.1.2.1.2.7

767.: Konstrukce zámečnické

69 860,81

Pokud není uvedeno jinak, jednotková cena zahrnuje dodávku i montáž včetně vnitrostavěnišního přesunu hmot  
Všechny výrobky včetně povrchové úpravy, veškerých pomocných konstrukcí, prací a materiálů.  
Kotevní prvek pro OSB desky 2x kotva do betonu včetně vypodložení označ. 37 8 20?

|    |  |           |  |    |         |   |         |        |      |           |
|----|--|-----------|--|----|---------|---|---------|--------|------|-----------|
| 1. |  | 37 8 20?  |  | ks | 123,0   | — | 123,0   | 563,69 | 0,00 | 69 333,87 |
| 2. |  | 998767201 |  | %  | 693,339 | — | 693,339 | 0,76   | 0,00 | 526,94    |

1.1.1.2.1.2.8

767.3: Dveře v interiéru

124 923,17

Pokud není uvedeno jinak, jednotková cena zahrnuje dodávku i montáž včetně vnitrostavěnišního přesunu hmot  
Všechny výrobky včetně povrchové úpravy, veškerých pomocných konstrukcí, prací a materiálů.  
Dveře vnitřní jednokřídlé plechové hladké plně 800/2100 mm zárubeň ocelová - označ. 32 7 117

|    |  |               |  |    |     |   |     |           |      |           |
|----|--|---------------|--|----|-----|---|-----|-----------|------|-----------|
| 1. |  | 32 7 117      |  | ks | 1,0 | — | 1,0 | 14 878,61 | 0,00 | 14 878,61 |
| 2. |  | 32 7 118      |  | ks | 1,0 | — | 1,0 | 14 878,61 | 0,00 | 14 878,61 |
| 3. |  | 32 7 119      |  | ks | 1,0 | — | 1,0 | 14 878,61 | 0,00 | 14 878,61 |
| 4. |  | 32 7 120      |  | ks | 1,0 | — | 1,0 | 14 878,61 | 0,00 | 14 878,61 |
| 5. |  | 32 7 121      |  | ks | 1,0 | — | 1,0 | 14 878,61 | 0,00 | 14 878,61 |
| 6. |  | 32 7 122, 123 |  | ks | 2,0 | — | 2,0 | 9 713,15  | 0,00 | 19 426,30 |
| 7. |  | 32 7 124, 125 |  | ks | 3,0 | — | 3,0 | 10 367,94 | 0,00 | 31 103,82 |

1.1.1.2.1.2.9

771.: Podlahy z dlaždic

83 187,08

Náter penetrační na podlahu  
Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 0,5 do 2 ks/m<sup>2</sup>  
Keramická veiformátová dlažba, mrazuvzdorná tl. 8 mm - dodávka  
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m

|    |  |           |  |                |         |       |         |          |      |           |
|----|--|-----------|--|----------------|---------|-------|---------|----------|------|-----------|
| 1. |  | 771121011 |  | m <sup>2</sup> | 35,7    | —     | 35,7    | 36,67    | 0,00 | 1 309,12  |
| 2. |  | 771574412 |  | m <sup>2</sup> | 35,7    | —     | 35,7    | 1 236,25 | 0,00 | 44 134,13 |
| 3. |  | KD 02.01  |  | m <sup>2</sup> | 35,7    | 15,00 | 41,055  | 818,46   | 0,00 | 33 601,88 |
| 4. |  | 998771201 |  | %              | 790,451 | —     | 790,451 | 5,24     | 0,00 | 4 141,96  |

1.1.1.2.1.2.10

777.: Podlahy lité

76 804,25

Vysátí podkladu před provedením lité podlahy  
Strojní broušení podkladu před provedením lité podlahy  
Uzavírání epoxidový protiskluzný náter podlahy  
Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 6 m

|    |  |           |  |                |         |   |         |        |      |           |
|----|--|-----------|--|----------------|---------|---|---------|--------|------|-----------|
| 1. |  | 777111111 |  | m <sup>2</sup> | 139,5   | — | 139,5   | 35,87  | 0,00 | 5 003,87  |
| 2. |  | 777111123 |  | m <sup>2</sup> | 139,5   | — | 139,5   | 56,37  | 0,00 | 7 863,62  |
| 3. |  | 777612109 |  | m <sup>2</sup> | 139,5   | — | 139,5   | 456,08 | 0,00 | 63 623,16 |
| 4. |  | 998777201 |  | %              | 764,906 | — | 764,906 | 0,41   | 0,00 | 313,61    |

1.1.1.2.1.2.11

781.: Obklady keramické

223 884,61

Montáž obkladů vnitřních z mozaiky 50x50 mm lepených flexibilním lepidlem  
Vysoceslinutá keramická dlažba mrazuvzdorná, rozměr 50/50 mm, tl. 6 mm, pro F02.6 - dodávka  
Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90  
Řezání pracovními rovny keramických obkladačů  
Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m

|    |  |              |  |                |           |       |           |          |      |            |
|----|--|--------------|--|----------------|-----------|-------|-----------|----------|------|------------|
| 1. |  | 781484111_01 |  | m <sup>2</sup> | 83,1      | —     | 83,1      | 1 115,77 | 0,00 | 92 720,49  |
| 2. |  | KO 02.01     |  | m <sup>2</sup> | 83,1      | 20,00 | 99,72     | 1 183,05 | 0,00 | 117 973,75 |
| 3. |  | 781495142    |  | kus            | 10,0      | —     | 10,0      | 125,72   | 0,00 | 1 257,20   |
| 4. |  | 781495185_01 |  | kus            | 25,0      | —     | 25,0      | 31,43    | 0,00 | 785,75     |
| 5. |  | 998781201    |  | %              | 2 127,372 | —     | 2 127,372 | 5,24     | 0,00 | 11 147,43  |

1.1.1.2.1.2.12

783.: Natěry

22 152,48

Tónovatelný omývatelný matný náter na bázi akrylátové pryskyřice - F05.1-4

|    |  |              |  |                |         |   |         |       |      |           |
|----|--|--------------|--|----------------|---------|---|---------|-------|------|-----------|
| 1. |  | 783827401_01 |  | m <sup>2</sup> | 270,185 | — | 270,185 | 81,99 | 0,00 | 22 152,48 |
|----|--|--------------|--|----------------|---------|---|---------|-------|------|-----------|



Příloha č.2 - VV dle SoD

| Poř. Číslo       | CS | Kód       | Popis                                                                                                     | MJ  | Výměra bez ztr. | Zitravné | Výměra   | Jedn. Cena<br>dodávka<br>ODBYT | Jedn. Cena<br>montáž<br>ODBYT | Cena ODBYT    |
|------------------|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|----------|----------|--------------------------------|-------------------------------|---------------|
| 1.1.1.5          |    | SO 141    | SO 141: OPĚRNÉ STĚNY AREÁLU                                                                               |     |                 |          |          |                                |                               | 12 186 163,65 |
| 1.1.1.2.5.3      |    |           | H: Oddíl prací HSV                                                                                        |     |                 |          |          |                                |                               | 10 797 572,53 |
| 1.1.1.2.5.3.1    |    |           | 001.: Zemní práce                                                                                         |     |                 |          |          |                                |                               | 1 175 985,21  |
| 1.1.1.2.5.3.1.01 |    | 131251206 | Hloubení jam započatých v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3<br>strojně              | m3  | 1 411,71        | —        | 1 411,71 | 130,96                         | 0,00                          | 184 877,54    |
| 1.1.1.2.5.3.1.02 |    | 162351103 | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3        | m3  | 5 247,6         | —        | 5 247,6  | 51,24                          | 0,00                          | 268 887,02    |
|                  |    |           | dle bilance zemín (viz Rekapitulace stavby)<br>na meziskládku: 1411,70<br>z meziskládky do náspů: 3835,90 |     |                 |          |          |                                |                               |               |
| 1.1.1.2.5.3.1.03 |    | 167151111 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3                                | m3  | 3 835,93        | —        | 3 835,93 | 62,63                          | 0,00                          | 240 244,30    |
| 1.1.1.2.5.3.1.04 |    | 171151103 | Uložení sypání z hornin soudržných do náspů zhutněných strojně                                            | m3  | 3 835,93        | —        | 3 835,93 | 119,57                         | 0,00                          | 458 662,15    |
| 1.1.1.2.5.3.1.05 |    | 181951111 | Úprava plané v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně                           | m2  | 455,0           | —        | 455,0    | 51,24                          | 0,00                          | 23 314,20     |
| 1.1.1.2.5.3.2    |    |           | 002.: Základy                                                                                             |     |                 |          |          |                                |                               | 3 117 207,54  |
| 1.1.1.2.5.3.2.01 |    | 273313611 | Základové desky z betonu tř. C 16/20 / podbeton tl. 120 mm                                                | m3  | 54,6            | —        | 54,6     | 3 989,19                       | 0,00                          | 217 809,77    |
| 1.1.1.2.5.3.2.02 |    | 273311131 | Polštář zhutněný pod základy z kamenniva drceného frakce 0 až 4 mm                                        | m3  | 45,5            | —        | 45,5     | 1 617,05                       | 0,00                          | 73 575,78     |
| 1.1.1.2.5.3.2.03 |    | 273322611 | Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prosidiví tř. C 30/37                                        | m3  | 222,4           | —        | 222,4    | 4 313,77                       | 0,00                          | 959 382,45    |
| 1.1.1.2.5.3.2.04 |    | 273351121 | Zřízení bednění základových desek                                                                         | m2  | 1 009,1         | —        | 1 009,1  | 848,10                         | 0,00                          | 855 817,71    |
| 1.1.1.2.5.3.2.05 |    | 273351122 | Odstranění bednění základových desek                                                                      | m2  | 1 009,1         | —        | 1 009,1  | 212,54                         | 0,00                          | 214 474,11    |
| 1.1.1.2.5.3.2.06 |    | 273361821 | Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)                                                     | t   | 28,912          | —        | 28,912   | 27 536,93                      | 0,00                          | 796 147,72    |
| 1.1.1.2.5.3.3    |    |           | 003.: Svislé konstrukce                                                                                   |     |                 |          |          |                                |                               | 6 291 057,35  |
| 1.1.1.2.5.3.3.01 |    | 327121111 | Montáž ŽB dílců opěrných zdí hm do 5 t                                                                    | kus | 4,0             | —        | 4,0      | 7 185,19                       | 0,00                          | 28 740,76     |
| 1.1.1.2.5.3.3.02 |    | 327121112 | Montáž ŽB dílců opěrných zdí hm přes 5 do 10 t                                                            | kus | 83,0            | —        | 83,0     | 14 007,61                      | 0,00                          | 1 162 631,63  |
| 1.1.1.2.5.3.3.03 |    | 327121113 | Montáž ŽB dílců opěrných zdí hm přes 10 do 25 t                                                           | kus | 13,0            | —        | 13,0     | 28 437,12                      | 0,00                          | 369 682,56    |
| 1.1.1.2.5.3.3.04 |    | 389941022 | Montáž kovových doplnkových konstrukcí přes 1 do 10 kg pro montáž prefabrikovaných dílců                  | kg  | 550,0           | —        | 550,0    | 121,01                         | 0,00                          | 66 555,50     |
|                  |    |           | 5,50*100                                                                                                  |     | 550,0           |          |          |                                |                               |               |
| 1.1.1.2.5.3.3.05 |    | 389 01    | Pomocné kotvení prvky - dodávka                                                                           | kg  | 550,0           | 10,00    | 605,0    | 170,82                         | 0,00                          | 103 346,10    |
| 1.1.1.2.5.3.3.06 |    | W07-01    | Dodávka obvodových panelů W07-01, rozměr 2600/6450/200 mm, rozměr, hmotnost 8,39 t                        | ks  | 1,0             | —        | 1,0      | 53 853,83                      | 0,00                          | 53 853,83     |
| 1.1.1.2.5.3.3.07 |    | W07-02    | Dodávka obvodových panelů W07-02, rozměr 2600/6450/200 mm, rozměr, hmotnost 8,39 t                        | ks  | 1,0             | —        | 1,0      | 54 814,61                      | 0,00                          | 54 814,61     |
| 1.1.1.2.5.3.3.08 |    | W08-01    | Dodávka obvodových panelů W08-01, rozměr 2600/9200/200 mm, rozměr, hmotnost 11,96 t                       | ks  | 1,0             | —        | 1,0      | 76 770,89                      | 0,00                          | 76 770,89     |
| 1.1.1.2.5.3.3.09 |    | W08-02    | Dodávka obvodových panelů W08-02, rozměr 2600/9200/200 mm, rozměr, hmotnost 11,96 t                       | ks  | 1,0             | —        | 1,0      | 76 770,89                      | 0,00                          | 76 770,89     |
| 1.1.1.2.5.3.3.10 |    | W08-03    | Dodávka obvodových panelů W08-03, rozměr 2600/9200/200 mm, rozměr, hmotnost 11,96 t                       | ks  | 1,0             | —        | 1,0      | 76 770,89                      | 0,00                          | 76 770,89     |
| 1.1.1.2.5.3.3.11 |    | W08-04    | Dodávka obvodových panelů W08-04, rozměr 2600/9200/200 mm, rozměr, hmotnost 11,96 t                       | ks  | 1,0             | —        | 1,0      | 76 770,89                      | 0,00                          | 76 770,89     |
| 1.1.1.2.5.3.3.12 |    | W08-05    | Dodávka obvodových panelů W08-05, rozměr 2600/9200/200 mm, rozměr, hmotnost 11,96 t                       | ks  | 1,0             | —        | 1,0      | 76 770,89                      | 0,00                          | 76 770,89     |
| 1.1.1.2.5.3.3.13 |    | W08-06    | Dodávka obvodových panelů W08-06, rozměr 2600/9200/200 mm, rozměr, hmotnost 11,96 t                       | ks  | 1,0             | —        | 1,0      | 76 770,89                      | 0,00                          | 76 770,89     |
| 1.1.1.2.5.3.3.14 |    | W08-07    | Dodávka obvodových panelů W08-07, rozměr 2600/9200/200 mm, rozměr, hmotnost 11,96 t                       | ks  | 1,0             | —        | 1,0      | 76 407,54                      | 0,00                          | 76 407,54     |
| 1.1.1.2.5.3.3.15 |    | W09-01    | Dodávka obvodových panelů W09-01, rozměr 2600/8160/200 mm, rozměr, hmotnost 10,61 t                       | ks  | 1,0             | —        | 1,0      | 68 104,75                      | 0,00                          | 68 104,75     |
| 1.1.1.2.5.3.3.16 |    | W09-02    | Dodávka obvodových panelů W09-02, rozměr 2600/8160/200 mm, rozměr, hmotnost 10,61 t                       | ks  | 1,0             | —        | 1,0      | 68 104,75                      | 0,00                          | 68 104,75     |
| 1.1.1.2.5.3.3.17 |    | W09-03    | Dodávka obvodových panelů W09-03, rozměr 2600/8160/200 mm, rozměr, hmotnost 10,61 t                       | ks  | 1,0             | —        | 1,0      | 68 104,75                      | 0,00                          | 68 104,75     |
| 1.1.1.2.5.3.3.18 |    | W09-04    | Dodávka obvodových panelů W09-04, rozměr 2600/8160/200 mm, rozměr, hmotnost 10,61 t                       | ks  | 1,0             | —        | 1,0      | 68 104,75                      | 0,00                          | 68 104,75     |
| 1.1.1.2.5.3.3.19 |    | W09-05    | Dodávka obvodových panelů W09-05, rozměr 2600/8160/200 mm, rozměr, hmotnost 10,61 t                       | ks  | 1,0             | —        | 1,0      | 68 104,75                      | 0,00                          | 68 104,75     |
| 1.1.1.2.5.3.3.20 |    | W09-06    | Dodávka obvodových panelů W09-06, rozměr 2600/8160/200 mm, rozměr, hmotnost 10,61 t                       | ks  | 1,0             | —        | 1,0      | 67 688,99                      | 0,00                          | 67 688,99     |



Příloha č.2 - VV dle SoD

| Poř. | CS               | Kód    | Popis                                                                              | MJ | Výměra bez ztr. | Ztratiné | Výměra | Jedn. Cena<br>dodávka<br>ODBYT | Jedn. Cena<br>montáž<br>ODBYT | Cena ODBYT   |
|------|------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|----------|--------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|
| 33.  | 1.1.1.2.5.3.3.21 | W10-01 | Dodávka obvodových panelů W10-01, rozměr 2600/6970/200 mm, rozměr, hmotnost 9,06 t | ks | 1,0             | –        | 1,0    | 58 156,15                      | 0,00                          | 58 156,15    |
| 34.  | 1.1.1.2.5.3.3.22 | W10-02 | Dodávka obvodových panelů W10-02, rozměr 2600/6970/200 mm, rozměr, hmotnost 9,06 t | ks | 1,0             | –        | 1,0    | 58 156,15                      | 0,00                          | 58 156,15    |
| 35.  | 1.1.1.2.5.3.3.23 | W10-03 | Dodávka obvodových panelů W10-03, rozměr 2600/6970/200 mm, rozměr, hmotnost 9,06 t | ks | 1,0             | –        | 1,0    | 58 156,15                      | 0,00                          | 58 156,15    |
| 36.  | 1.1.1.2.5.3.3.24 | W10-04 | Dodávka obvodových panelů W10-04, rozměr 2600/6970/200 mm, rozměr, hmotnost 9,06 t | ks | 1,0             | –        | 1,0    | 58 156,15                      | 0,00                          | 58 156,15    |
| 37.  | 1.1.1.2.5.3.3.25 | W10-05 | Dodávka obvodových panelů W10-05, rozměr 2600/6970/200 mm, rozměr, hmotnost 9,06 t | ks | 1,0             | –        | 1,0    | 57 771,83                      | 0,00                          | 57 771,83    |
| 38.  | 1.1.1.2.5.3.3.26 | W11-01 | Dodávka obvodových panelů W11-01, rozměr 2600/5870/200 mm, rozměr, hmotnost 7,63 t | ks | 1,0             | –        | 1,0    | 48 977,01                      | 0,00                          | 48 977,01    |
| 39.  | 1.1.1.2.5.3.3.27 | W11-02 | Dodávka obvodových panelů W11-02, rozměr 2600/5870/200 mm, rozměr, hmotnost 7,63 t | ks | 1,0             | –        | 1,0    | 48 977,01                      | 0,00                          | 48 977,01    |
| 40.  | 1.1.1.2.5.3.3.28 | W11-03 | Dodávka obvodových panelů W11-03, rozměr 2600/5870/200 mm, rozměr, hmotnost 7,63 t | ks | 1,0             | –        | 1,0    | 48 977,01                      | 0,00                          | 48 977,01    |
| 41.  | 1.1.1.2.5.3.3.29 | W11-04 | Dodávka obvodových panelů W11-04, rozměr 2600/5870/200 mm, rozměr, hmotnost 7,63 t | ks | 1,0             | –        | 1,0    | 48 977,01                      | 0,00                          | 48 977,01    |
| 42.  | 1.1.1.2.5.3.3.30 | W11-05 | Dodávka obvodových panelů W11-05, rozměr 2600/5870/200 mm, rozměr, hmotnost 7,63 t | ks | 1,0             | –        | 1,0    | 48 977,01                      | 0,00                          | 48 977,01    |
| 43.  | 1.1.1.2.5.3.3.31 | W11-06 | Dodávka obvodových panelů W11-06, rozměr 2600/5870/200 mm, rozměr, hmotnost 7,63 t | ks | 1,0             | –        | 1,0    | 48 977,01                      | 0,00                          | 48 977,01    |
| 44.  | 1.1.1.2.5.3.3.32 | W12-01 | Dodávka obvodových panelů W12-01, rozměr 2600/5870/200 mm, rozměr, hmotnost 7,63 t | ks | 1,0             | –        | 1,0    | 48 557,76                      | 0,00                          | 48 557,76    |
| 45.  | 1.1.1.2.5.3.3.33 | W13-01 | Dodávka obvodových panelů W13-01, rozměr 2600/4670/200 mm, rozměr, hmotnost 6,07 t | ks | 1,0             | –        | 1,0    | 38 963,42                      | 0,00                          | 38 963,42    |
| 46.  | 1.1.1.2.5.3.3.34 | W14-01 | Dodávka obvodových panelů W14-01, rozměr 2600/4670/200 mm, rozměr, hmotnost 6,07 t | ks | 42,0            | –        | 42,0   | 38 963,42                      | 0,00                          | 1 636 463,64 |
| 47.  | 1.1.1.2.5.3.3.35 | W15-01 | Dodávka obvodových panelů W15-01, rozměr 2600/4670/200 mm, rozměr, hmotnost 6,07 t | ks | 1,0             | –        | 1,0    | 38 329,62                      | 0,00                          | 38 329,62    |
| 48.  | 1.1.1.2.5.3.3.36 | W16-01 | Dodávka obvodových panelů W16-01, rozměr 1590/4670/200 mm, rozměr, hmotnost 3,71 t | ks | 1,0             | –        | 1,0    | 24 801,77                      | 0,00                          | 24 801,77    |
| 49.  | 1.1.1.2.5.3.3.37 | W17-01 | Dodávka obvodových panelů W17-01, rozměr 2600/5680/200 mm, rozměr, hmotnost 7,38 t | ks | 1,0             | –        | 1,0    | 47 299,72                      | 0,00                          | 47 299,72    |
| 50.  | 1.1.1.2.5.3.3.38 | W17-02 | Dodávka obvodových panelů W17-02, rozměr 2600/5470/200 mm, rozměr, hmotnost 7,11 t | ks | 1,0             | –        | 1,0    | 45 562,29                      | 0,00                          | 45 562,29    |
| 51.  | 1.1.1.2.5.3.3.39 | W17-03 | Dodávka obvodových panelů W17-03, rozměr 2600/5250/200 mm, rozměr, hmotnost 6,83 t | ks | 1,0             | –        | 1,0    | 43 777,34                      | 0,00                          | 43 777,34    |
| 52.  | 1.1.1.2.5.3.3.40 | W17-04 | Dodávka obvodových panelů W17-04, rozměr 2600/5070/200 mm, rozměr, hmotnost 6,59 t | ks | 1,0             | –        | 1,0    | 42 217,45                      | 0,00                          | 42 217,45    |
| 53.  | 1.1.1.2.5.3.3.41 | W17-05 | Dodávka obvodových panelů W17-05, rozměr 2600/4830/200 mm, rozměr, hmotnost 6,28 t | ks | 1,0             | –        | 1,0    | 40 744,10                      | 0,00                          | 40 744,10    |
| 54.  | 1.1.1.2.5.3.3.42 | W18-01 | Dodávka obvodových panelů W18-01, rozměr 2600/6070/200 mm, rozměr, hmotnost 7,89 t | ks | 1,0             | –        | 1,0    | 50 569,09                      | 0,00                          | 50 569,09    |
| 55.  | 1.1.1.2.5.3.3.43 | W18-02 | Dodávka obvodových panelů W18-02, rozměr 2600/5850/200 mm, rozměr, hmotnost 7,61 t | ks | 1,0             | –        | 1,0    | 48 752,70                      | 0,00                          | 48 752,70    |
| 56.  | 1.1.1.2.5.3.3.44 | W18-03 | Dodávka obvodových panelů W18-03, rozměr 2600/5580/200 mm, rozměr, hmotnost 7,25 t | ks | 1,0             | –        | 1,0    | 46 493,20                      | 0,00                          | 46 493,20    |
| 57.  | 1.1.1.2.5.3.3.45 | W18-04 | Dodávka obvodových panelů W18-04, rozměr 2600/5450/200 mm, rozměr, hmotnost 7,09 t | ks | 1,0             | –        | 1,0    | 45 774,68                      | 0,00                          | 45 774,68    |
| 58.  | 1.1.1.2.5.3.3.46 | W19-01 | Dodávka obvodových panelů W19-01, rozměr 2600/6210/200 mm, rozměr, hmotnost 8,07 t | ks | 1,0             | –        | 1,0    | 51 739,02                      | 0,00                          | 51 739,02    |
| 59.  | 1.1.1.2.5.3.3.47 | W19-02 | Dodávka obvodových panelů W19-02, rozměr 2600/6030/200 mm, rozměr, hmotnost 7,84 t | ks | 1,0             | –        | 1,0    | 50 251,09                      | 0,00                          | 50 251,09    |
| 60.  | 1.1.1.2.5.3.3.48 | W19-03 | Dodávka obvodových panelů W19-03, rozměr 2600/5820/200 mm, rozměr, hmotnost 7,57 t | ks | 1,0             | –        | 1,0    | 48 513,68                      | 0,00                          | 48 513,68    |
| 61.  | 1.1.1.2.5.3.3.49 | W19-04 | Dodávka obvodových panelů W19-04, rozměr 2600/5600/200 mm, rozměr, hmotnost 7,28 t | ks | 1,0             | –        | 1,0    | 46 656,74                      | 0,00                          | 46 656,74    |
| 62.  | 1.1.1.2.5.3.3.50 | W19-05 | Dodávka obvodových panelů W19-05, rozměr 2600/5390/200 mm, rozměr, hmotnost 7,01 t | ks | 1,0             | –        | 1,0    | 44 922,82                      | 0,00                          | 44 922,82    |
| 63.  | 1.1.1.2.5.3.3.51 | W19-06 | Dodávka obvodových panelů W19-06, rozměr 2600/5180/200 mm, rozměr, hmotnost 6,73 t | ks | 1,0             | –        | 1,0    | 43 127,39                      | 0,00                          | 43 127,39    |

Příloha č.2 - VV dle SoD

| Poř. Čís         | Kód | Popis                                                                                           | MJ | Výměra bez ztr. | Zhratné | Výměra    | Jedn. Cena<br>dodávka<br>ODBYT | Jedn. Cena<br>montáž<br>ODBYT | Cena ODBYT |
|------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|---------|-----------|--------------------------------|-------------------------------|------------|
| 1.1.1.2.5.3.3.52 | 64. | W19-07                                                                                          | ks | 1,0             | —       | 1,0       | 41 382,98                      | 0,00                          | 41 382,98  |
|                  |     | Dodávka obvodových panelů W19-07, rozměr 2600/4970/200 mm, rozměr, hmotnost 6,46 t              |    |                 |         |           |                                |                               |            |
| 1.1.1.2.5.3.3.53 | 65. | W19-08                                                                                          | ks | 1,0             | —       | 1,0       | 39 403,04                      | 0,00                          | 39 403,04  |
|                  |     | Dodávka obvodových panelů W19-08, rozměr 2600/4730/200 mm, rozměr, hmotnost 6,15 t              |    |                 |         |           |                                |                               |            |
| 1.1.1.2.5.3.3.54 | 66. | W19-09                                                                                          | ks | 1,0             | —       | 1,0       | 37 669,11                      | 0,00                          | 37 669,11  |
|                  |     | Dodávka obvodových panelů W19-09, rozměr 2600/4520/200 mm, rozměr, hmotnost 5,88 t              |    |                 |         |           |                                |                               |            |
| 1.1.1.2.5.3.3.55 | 67. | W19-10                                                                                          | ks | 1,0             | —       | 1,0       | 35 873,68                      | 0,00                          | 35 873,68  |
|                  |     | Dodávka obvodových panelů W19-10, rozměr 2600/4310/200 mm, rozměr, hmotnost 5,60 t              |    |                 |         |           |                                |                               |            |
| 1.1.1.2.5.3.3.56 | 68. | W19-11                                                                                          | ks | 1,0             | —       | 1,0       | 34 139,74                      | 0,00                          | 34 139,74  |
|                  |     | Dodávka obvodových panelů W19-11, rozměr 2600/4100/200 mm, rozměr, hmotnost 5,33 t              |    |                 |         |           |                                |                               |            |
| 1.1.1.2.5.3.3.57 | 69. | W19-12                                                                                          | ks | 1,0             | —       | 1,0       | 32 720,26                      | 0,00                          | 32 720,26  |
|                  |     | Dodávka obvodových panelů W19-12, rozměr 2600/3890/200 mm, rozměr, hmotnost 5,06 t              |    |                 |         |           |                                |                               |            |
| 1.1.1.2.5.3.3.58 | 70. | W20-01                                                                                          | ks | 1,0             | —       | 1,0       | 38 120,59                      | 0,00                          | 38 120,59  |
|                  |     | Dodávka obvodových panelů W20-01, rozměr 2600/4580/200 mm, rozměr, hmotnost 5,95 t              |    |                 |         |           |                                |                               |            |
| 1.1.1.2.5.3.3.59 | 71. | W20-02                                                                                          | ks | 1,0             | —       | 1,0       | 36 390,15                      | 0,00                          | 36 390,15  |
|                  |     | Dodávka obvodových panelů W20-02, rozměr 2600/4370/200 mm, rozměr, hmotnost 5,68 t              |    |                 |         |           |                                |                               |            |
| 1.1.1.2.5.3.3.60 | 72. | W20-03                                                                                          | ks | 1,0             | —       | 1,0       | 34 714,23                      | 0,00                          | 34 714,23  |
|                  |     | Dodávka obvodových panelů W20-03, rozměr 2600/4170/200 mm, rozměr, hmotnost 5,42 t              |    |                 |         |           |                                |                               |            |
| 1.1.1.2.5.3.3.61 | 73. | W20-04                                                                                          | ks | 1,0             | —       | 1,0       | 32 918,80                      | 0,00                          | 32 918,80  |
|                  |     | Dodávka obvodových panelů W20-04, rozměr 2600/3950/200 mm, rozměr, hmotnost 5,14 t              |    |                 |         |           |                                |                               |            |
| 1.1.1.2.5.3.3.62 | 74. | W20-05                                                                                          | ks | 1,0             | —       | 1,0       | 31 119,88                      | 0,00                          | 31 119,88  |
|                  |     | Dodávka obvodových panelů W20-05, rozměr 2600/3740/200 mm, rozměr, hmotnost 4,88 t              |    |                 |         |           |                                |                               |            |
| 1.1.1.2.5.3.3.63 | 75. | W20-06                                                                                          | ks | 1,0             | —       | 1,0       | 28 828,73                      | 0,00                          | 28 828,73  |
|                  |     | Dodávka obvodových panelů W20-06, rozměr 2600/3520/200 mm, rozměr, hmotnost 4,58 t              |    |                 |         |           |                                |                               |            |
| 1.1.1.2.5.3.3.64 | 76. | W21-01                                                                                          | ks | 1,0             | —       | 1,0       | 15 129,54                      | 0,00                          | 15 129,54  |
|                  |     | Dodávka obvodových panelů W21-01, rozměr 1490/3300/200 mm, rozměr, hmotnost 2,46 t              |    |                 |         |           |                                |                               |            |
| 1.1.1.2.5.3.4    | 77. | 63712114                                                                                        | m2 | 44,88           | —       | 44,88     | 859,87                         | 0,00                          | 148 045,81 |
| 1.1.1.2.5.3.4.01 |     | Okapový chodník z kačírku tl 250 mm s udusáním                                                  |    | 44,88<br>44,88  |         |           |                                |                               | 38 590,97  |
| 1.1.1.2.5.3.4.02 | 78. | 31.1.001                                                                                        | bm | 374,0           | —       | 374,0     | 292,66                         | 0,00                          | 109 454,84 |
|                  |     | Ocelový obrubník 200x5 mm do betonového lože / viz tabulky výrobků AS označ. 31.1 001, det. 503 |    |                 |         |           |                                |                               |            |
| 1.1.1.2.5.3.5    | 79. | 998152111                                                                                       | t  | 1 549,409       | —       | 1 549,409 | 42,13                          | 0,00                          | 65 276,62  |
| 1.1.1.2.5.3.5.01 |     | Přesun hmot pro montované zdi a valy v do 12 m                                                  |    |                 |         |           |                                |                               | 65 276,62  |



Příloha č.2 - VV dle SoD

| Poř. Číslo       | CS | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                        | MJ | Výměra bez ztr. Ztrátě | Výměra     | Jedn. Cena<br>dodávka<br>ODBYT | Jedn. Cena<br>montáž<br>ODBYT | Cena ODBYT          |
|------------------|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------|------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 1.1.1.2.5.4      |    |           | <b>P: Oddíly prací PSV</b>                                                                                                                                                                                   |    |                        |            |                                |                               | <b>1 388 591,12</b> |
| 1.1.1.2.5.4.1    |    |           | <b>711: Izolace proti vodě</b>                                                                                                                                                                               |    |                        |            |                                |                               | <b>71 285,71</b>    |
| 1.1.1.2.5.4.1.01 |    | 711112001 | P provedení izolace proti zemní vlhkosti vislé ze studena náterem penetračním                                                                                                                                | m2 | 153,3                  | 153,3      | 39,17                          | 0,00                          | 6 004,76            |
| 1.1.1.2.5.4.1.02 |    | 711 11    | Penetrační nátěr - dodávka<br>153,30*0,30<br>45,99                                                                                                                                                           | kg | 45,99                  | 45,99      | 83,81                          | 0,00                          | 3 854,42            |
| 1.1.1.2.5.4.1.03 |    | 711142559 | P provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přilnavním vislé NAIP                                                                                                                                          | m2 | 153,3                  | 153,3      | 178,56                         | 0,00                          | 27 373,25           |
| 1.1.1.2.5.4.1.04 |    | 711 12    | Pás z SBS modifik asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny, na horním povrchu opatřen jemným separačním posypem a na spodním separační PE fólií - dodávka                                                | m2 | 153,3                  | 183,96     | 178,56                         | 0,00                          | 32 847,90           |
| 1.1.1.2.5.4.1.05 |    | 998711201 | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m                                                                                                                         | %  | 700,803                | 700,803    | 1,72                           | 0,00                          | 1 205,38            |
| 1.1.1.2.5.4.2    |    |           | <b>766: Konstrukce truhlářské</b>                                                                                                                                                                            |    |                        |            |                                |                               | <b>1 137 305,41</b> |
| 1.1.1.2.5.4.2.01 |    | 766412224 | Montáž oboje stěn pl přes 1 m2 palubkami modřinovými přes 100 mm                                                                                                                                             | m2 | 618,3                  | 618,3      | 398,11                         | 0,00                          | 246 151,41          |
| 1.1.1.2.5.4.2.02 |    | 766417211 | Montáž oboje stěn podkladového roštu<br>618,30*2,40<br>1 483,92                                                                                                                                              | m  | 1 483,92               | 1 483,92   | 81,72                          | 0,00                          | 121 265,94          |
| 1.1.1.2.5.4.2.03 |    | 776 01    | Prkna sibiřský modřin š.90-140 mm, tl. 25 mm - dodávka včetně impregnace                                                                                                                                     | m2 | 618,3                  | 649,215    | 1 026,72                       | 0,00                          | 666 562,02          |
| 1.1.1.2.5.4.2.04 |    | 776 02    | Latě sibiřský modřin - dodávka včetně impregnace                                                                                                                                                             | m  | 1 483,92               | 1 558,116  | 156,10                         | 0,00                          | 243 221,91          |
| 1.1.1.2.5.4.2.05 |    | 998766201 | Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m                                                                                                                                                | %  | 12 772,013             | 12 772,013 | 3,14                           | 0,00                          | 40 104,12           |
| 1.1.1.6          |    |           | <b>SO 151: OPĚRNÉ STĚNY U KOMUNIKACÍ</b>                                                                                                                                                                     |    |                        |            |                                |                               | <b>3 230 043,50</b> |
| 1.1.1.2.5.5      |    |           | <b>H: Oddíly prací HSV</b>                                                                                                                                                                                   |    |                        |            |                                |                               | <b>3 230 043,50</b> |
| 1.1.1.2.5.5.1    |    |           | <b>001.: Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                     |    |                        |            |                                |                               | <b>131 900,70</b>   |
| 1.1.1.2.5.5.1.01 |    | 132254205 | Hloubení zapáčených rýh š do 2000 mm v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3<br>objem do 1000 m3                                                                                                             | m3 | 538,25                 | 538,25     | 130,96                         | 0,00                          | 70 489,22           |
| 1.1.1.2.5.5.1.02 |    | 162351103 | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypání z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3<br>die bilance zemin (viz Rekapitulace stavby)<br>na meziskladku: 538,25<br>z meziskladky do násypů: 89,70 | m3 | 627,95                 | 627,95     | 51,24                          | 0,00                          | 32 176,16           |
| 1.1.1.2.5.5.1.03 |    | 167151101 | Nakládání výkopku z homin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3                                                                                                                                      | m3 | 89,7                   | 89,7       | 62,63                          | 0,00                          | 5 617,91            |
| 1.1.1.2.5.5.1.04 |    | 171151103 | Uložení sypanin z homin soudržných do násypů zhuňných strojně                                                                                                                                                | m3 | 89,7                   | 89,7       | 119,57                         | 0,00                          | 10 725,43           |
| 1.1.1.2.5.5.1.05 |    | 181951111 | Úprava pláňe v homině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhuňných strojně                                                                                                                               | m2 | 251,6                  | 251,6      | 51,24                          | 0,00                          | 12 891,98           |
| 1.1.1.2.5.5.2    |    |           | <b>003: Přesun konstrukce</b>                                                                                                                                                                                |    |                        |            |                                |                               | <b>3 054 388,18</b> |
| 1.1.1.2.5.5.2.01 |    | 327323127 | Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 25/30                                                                                                                                                                          | m3 | 308,24                 | 308,24     | 4 125,30                       | 0,00                          | 1 271 582,47        |
| 1.1.1.2.5.5.2.02 |    | 327351211 | Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení                                                                                                                                                    | m2 | 544,0                  | 544,0      | 753,87                         | 0,00                          | 410 105,28          |
| 1.1.1.2.5.5.2.03 |    | 327351221 | Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění                                                                                                                                                 | m2 | 544,0                  | 544,0      | 212,54                         | 0,00                          | 115 621,76          |
| 1.1.1.2.5.5.2.04 |    | 327361016 | Výztuž opěrných zdí a valů D nad 12 mm z betonářské oceli 10 505                                                                                                                                             | t  | 24,659                 | 24,659     | 27 536,93                      | 0,00                          | 679 038,66          |
| 1.1.1.2.5.5.2.05 |    | 34.2.150  | Zábradlí ocelové osazené do vynechaných otvorů ze tří vodorovných trubek, specifikace viz. výrobek č. 34.2/150                                                                                               | m  | 80,0                   | 80,0       | 7 225,50                       | 0,00                          | 578 040,00          |
| 1.1.1.2.5.5.3    |    |           | <b>099: Přesun hmot HSV</b>                                                                                                                                                                                  |    |                        |            |                                |                               | <b>43 754,62</b>    |
| 1.1.1.2.5.5.3.01 |    | 998153131 | Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnice nebo monolitické v do 12 m                                                                                                             | t  | 800,487                | 800,487    | 54,66                          | 0,00                          | 43 754,62           |



Příloha č.2 - VV dle SoD

| Poř.                        | CS | Kód | Popis                                                                                                               | MJ | Výměra bez ztr. | Ztrátě | Výměra | Jedn. Cena<br>dodávka<br>ODBYT | Jedn. Cena<br>montáž<br>ODBYT | Cena ODBYT          |
|-----------------------------|----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|--------|--------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>SO 712: TRAFOSTANICE</b> |    |     |                                                                                                                     |    |                 |        |        |                                |                               |                     |
| 1.1.1.2.5.14.1              |    |     | <b>H: Oddíly prací HSV</b>                                                                                          |    |                 |        |        |                                |                               | <b>2 983 306,37</b> |
| 1.1.1.2.5.14.1              |    |     | <b>001.: Zemní práce</b>                                                                                            |    |                 |        |        |                                |                               | <b>742 163,26</b>   |
| 1.1.1.2.5.14.1.01           |    |     | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m <sup>3</sup>                       | m3 | 6,2             | —      | 6,2    | 136,65                         | 0,00                          | 847,23              |
| 1.1.1.2.5.14.1.02           |    |     | Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3                   | m3 | 12,4            | —      | 12,4   | 119,57                         | 0,00                          | 1 482,67            |
| 1.1.1.2.5.14.1.03           |    |     | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m <sup>3</sup>                                | m3 | 6,2             | —      | 6,2    | 51,24                          | 0,00                          | 317,69              |
| 1.1.1.2.5.14.1.04           |    |     | Uložení sypání z hornin soudržných do násypů zhuštěných strojně                                                     | m3 | 6,2             | —      | 6,2    | 96,80                          | 0,00                          | 600,16              |
| 1.1.1.2.5.14.2              |    |     | <b>002.: Základy</b>                                                                                                |    |                 |        |        |                                |                               | <b>159 355,53</b>   |
| 1.1.1.2.5.14.2.01           |    |     | Mazanina tl. přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20                      | m3 | 3,756           | —      | 3,756  | 3 978,72                       | 0,00                          | 14 944,07           |
| 1.1.1.2.5.14.2.02           |    |     | podbeton tl.120 mm: 31,3*0,12                                                                                       |    | 3,756           |        |        |                                |                               |                     |
| 1.1.1.2.5.14.2.02           |    |     | Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37                                                  | m3 | 16,2            | —      | 16,2   | 4 313,77                       | 0,00                          | 69 883,07           |
| 1.1.1.2.5.14.2.03           |    |     | 1.8.01 základová deska: 16,20                                                                                       |    | 16,2            |        |        |                                |                               |                     |
| 1.1.1.2.5.14.2.03           |    |     | Zřízení bednění základových desek                                                                                   | m2 | 19,9            | —      | 19,9   | 848,10                         | 0,00                          | 16 877,19           |
| 1.1.1.2.5.14.2.04           |    |     | Odstranění bednění základových desek                                                                                | m2 | 19,9            | —      | 19,9   | 212,54                         | 0,00                          | 4 229,55            |
| 1.1.1.2.5.14.2.05           |    |     | Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)                                                               | t  | 1,21            | —      | 1,21   | 27 536,93                      | 0,00                          | 33 322,00           |
| 1.1.1.2.5.14.2.06           |    |     | Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari                                                                    | t  | 0,73            | —      | 0,73   | 27 536,93                      | 0,00                          | 20 099,65           |
|                             |    |     | <b>Odhadem: 31,3*0,0212*1,1</b>                                                                                     |    | 0,73            |        |        |                                |                               |                     |
| 1.1.1.2.5.14.3              |    |     | <b>003.02: Svislé konstrukce monolitické</b>                                                                        |    |                 |        |        |                                |                               | <b>391 394,19</b>   |
| 1.1.1.2.5.14.3.01           |    |     | Nosná zeď ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže                                                                             | m3 | 24,6            | —      | 24,6   | 4 313,77                       | 0,00                          | 106 118,74          |
| 1.1.1.2.5.14.3.02           |    |     | 1.7.01 1.nadzemní podl.: 24,60                                                                                      |    | 24,6            |        |        |                                |                               |                     |
| 1.1.1.2.5.14.3.02           |    |     | Zřízení obousměrného bednění nosných nadzákladových zdí                                                             | m2 | 218,2           | —      | 218,2  | 753,87                         | 0,00                          | 164 494,43          |
| 1.1.1.2.5.14.3.03           |    |     | 1.7.01 1.podzemní podl.: 16,40                                                                                      |    | 16,4            |        |        |                                |                               |                     |
| 1.1.1.2.5.14.3.04           |    |     | 1.7.03 1.nadzemní podl.: 195,60                                                                                     |    | 195,6           |        |        |                                |                               |                     |
| 1.1.1.2.5.14.3.04           |    |     | 1.7.03 1.nadzemní podl. Otvorový: 6,20                                                                              |    | 6,2             |        |        |                                |                               |                     |
| 1.1.1.2.5.14.3.03           |    |     | Odstranění obousměrného bednění nosných nadzákladových zdí                                                          | m2 | 218,2           | —      | 218,2  | 212,54                         | 0,00                          | 46 376,23           |
| 1.1.1.2.5.14.3.04           |    |     | Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505                                                                         | t  | 2,702           | —      | 2,702  | 27 536,93                      | 0,00                          | 74 404,78           |
|                             |    |     | <b>1.7.01 1.podzemní podl.: 2,702</b>                                                                               |    | 2,702           |        |        |                                |                               |                     |
| 1.1.1.2.5.14.4              |    |     | <b>004.1: Vodorovné konstrukce monolitické</b>                                                                      |    |                 |        |        |                                |                               | <b>127 790,43</b>   |
| 1.1.1.2.5.14.4.01           |    |     | Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37                                                                                    | m3 | 8,6             | —      | 8,6    | 4 313,77                       | 0,00                          | 37 098,42           |
| 1.1.1.2.5.14.4.02           |    |     | 1.8.02 1.podzemní podl.: 8,60                                                                                       |    | 8,6             |        |        |                                |                               |                     |
| 1.1.1.2.5.14.4.02           |    |     | Zřízení bednění stropů deskových tl. přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce                                               | m2 | 37,1            | —      | 37,1   | 565,39                         | 0,00                          | 20 975,97           |
| 1.1.1.2.5.14.4.03           |    |     | 1.7.04-6 1.podzemní podl.: 30,1*7,0                                                                                 |    | 37,1            |        |        |                                |                               |                     |
| 1.1.1.2.5.14.4.03           |    |     | Odstranění bednění stropů deskových tl. přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce                                            | m2 | 37,1            | —      | 37,1   | 212,54                         | 0,00                          | 7 885,23            |
| 1.1.1.2.5.14.4.04           |    |     | Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl. přes 15 do 25 cm                                                | m2 | 37,1            | —      | 37,1   | 460,69                         | 0,00                          | 17 091,60           |
| 1.1.1.2.5.14.4.05           |    |     | Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl. přes 15 do 25 cm                                             | m2 | 37,1            | —      | 37,1   | 115,18                         | 0,00                          | 4 273,18            |
| 1.1.1.2.5.14.4.06           |    |     | Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505                                                                              | t  | 1,033           | —      | 1,033  | 27 536,93                      | 0,00                          | 28 445,65           |
|                             |    |     | <b>1.8.02 1.podzemní podl.: 1,033</b>                                                                               |    | 1,033           |        |        |                                |                               |                     |
| 1.1.1.2.5.14.4.07           |    |     | Distanční žebříčky tl. desky 300 mm UKS20                                                                           | ks | 41,0            | —      | 41,0   | 293,18                         | 0,00                          | 12 020,38           |
| 1.1.1.2.5.14.5              |    |     | <b>006: Úpravy povrchu</b>                                                                                          |    |                 |        |        |                                |                               | <b>3 625,76</b>     |
| 1.1.1.2.5.14.5.01           |    |     | Ubrusnění výstupků betonu vnitřních neomítaných stěn po odbednění                                                   | m2 | 46,86           | —      | 46,86  | 52,35                          | 0,00                          | 2 453,12            |
| 1.1.1.2.5.14.5.02           |    |     | (7-0,3*2+3,5)*2+2,8-1-0,97-1,6*2,1-1*2,25                                                                           |    | 46,86           |        |        |                                |                               |                     |
| 1.1.1.2.5.14.5.02           |    |     | Ubrusnění výstupků betonu vnitřních neomítaných stropů po odbednění                                                 | m2 | 22,4            | —      | 22,4   | 52,35                          | 0,00                          | 1 172,64            |
| 1.1.1.2.5.14.6              |    |     | <b>009: Ostatní konstrukce a práce</b>                                                                              |    |                 |        |        |                                |                               | <b>4 641,48</b>     |
| 1.1.1.2.5.14.6.01           |    |     | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m                                                 | m2 | 31,3            | —      | 31,3   | 148,29                         | 0,00                          | 4 641,48            |
| 1.1.1.2.5.14.7              |    |     | <b>0094: Lešení</b>                                                                                                 |    |                 |        |        |                                |                               | <b>3 936,24</b>     |
| 1.1.1.2.5.14.7.01           |    |     | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m <sup>2</sup> š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m | m2 | 24,0            | —      | 24,0   | 59,44                          | 0,00                          | 1 426,56            |
|                             |    |     | <b>8,00*3,00</b>                                                                                                    |    | 24,0            |        |        |                                |                               |                     |



Příloha č.2 - VV dle SoD

| Poř. Číslo        | CS  | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ  | Výměra bez ztr. | Ztrátové | Výměra  | Jedn. Cena<br>dodávka<br>ODBYT | Jedn. Cena<br>montáž<br>ODBYT | Cena ODBYT |
|-------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|----------|---------|--------------------------------|-------------------------------|------------|
| 1.1.1.2.5.14.7.02 | 26. | 941111211 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití<br>24,00*5                                                                                                                                                                                           | m2  | 120,0           | —        | 120,0   | 1,13                           | 0,00                          | 135,60     |
| 1.1.1.2.5.14.7.03 | 27. | 941111811 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v do 10 m                                                                                                                                                                                               | m2  | 24,0            | —        | 24,0    | 36,90                          | 0,00                          | 885,60     |
| 1.1.1.2.5.14.7.04 | 28. | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2                                                                                                                                                                                                          | m2  | 22,4            | —        | 22,4    | 66,45                          | 0,00                          | 1 488,48   |
| 1.1.1.2.5.14.8    | 29. | 998012021 | 099: Přesun hmot HSV                                                                                                                                                                                                                                                                                      | t   | 139,105         | —        | 139,105 | 346,30                         | 0,00                          | 48 171,89  |
| 1.1.1.2.5.15      | 30. | 711111001 | 711: Izolace proti vodě                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2  | 30,1            | —        | 30,1    | 12,56                          | 0,00                          | 378,06     |
| 1.1.1.2.5.15.1    | 31. | 711112001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena náterem penetračním                                                                                                                                                                                                                           | m2  | 123,2           | —        | 123,2   | 39,17                          | 0,00                          | 4 825,74   |
| 1.1.1.2.5.15.1.01 | 32. | 71111     | Penetrační náter - dodávka<br>(30,10+123,20)*0,30                                                                                                                                                                                                                                                         | kg  | 45,99           | —        | 45,99   | 83,81                          | 0,00                          | 3 854,42   |
| 1.1.1.2.5.15.1.02 | 33. | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP                                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 30,1            | —        | 30,1    | 130,16                         | 0,00                          | 3 917,82   |
| 1.1.1.2.5.15.1.03 | 34. | 711142559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP                                                                                                                                                                                                                                        | m2  | 123,2           | —        | 123,2   | 178,56                         | 0,00                          | 21 998,59  |
| 1.1.1.2.5.15.1.04 | 35. | 71112     | Pás z SBS modifik asphaltu s nosnou vrstvou ze skleněné tkaniny na horním povrchu opatřen jemným separačním posypem a na spodním separační PE fólií - dodávka                                                                                                                                             | m2  | 182,455         | —        | 182,455 | 178,56                         | 0,00                          | 32 579,16  |
| 1.1.1.2.5.15.1.05 | 36. |           | vodorovná: 30,10*1,15<br>svislá: 123,20*1,20                                                                                                                                                                                                                                                              | %   | 675,538         | —        | 675,538 | 1,72                           | 0,00                          | 1 161,93   |
| 1.1.1.2.5.15.2    | 37. | 998711201 | 767: Konstrukce zámečnické                                                                                                                                                                                                                                                                                | ks  | 1,0             | —        | 1,0     | 181 633,99                     | 0,00                          | 181 633,99 |
| 1.1.1.2.5.15.2.01 | 38. | 32.8.101  | Dvojitá podlaha + pleťová zábrana označ.32.8.101 (1186kg)                                                                                                                                                                                                                                                 | ks  | 1,0             | —        | 1,0     | 184 678,72                     | 0,00                          | 184 678,72 |
| 1.1.1.2.5.15.2.02 | 39. | 32.9.202  | Hradidlové kryty dveří 1500x182x2450mm označ.32.9.202                                                                                                                                                                                                                                                     | ks  | 1,0             | —        | 1,0     | 64 507,51                      | 0,00                          | 64 507,51  |
| 1.1.1.2.5.15.3    | 40. | 32.3.105  | 767: Výplně otvorů                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ks  | 1,0             | —        | 1,0     | 93 751,61                      | 0,00                          | 93 751,61  |
| 1.1.1.2.5.15.3.01 | 41. | 32.3.106  | Vstupní dveře kovové dvoukřídlé 1600/2100 mm označ.32.3.105                                                                                                                                                                                                                                               | ks  | 1,0             | —        | 1,0     | 60 472,28                      | 0,00                          | 60 472,28  |
| 1.1.1.2.5.15.3.02 | 42. | 32.3.107  | Vstupní dveře kovové jednokřídlé 1000/2250 mm označ.32.3.107                                                                                                                                                                                                                                              | ks  | 1,0             | —        | 1,0     | 64 507,51                      | 0,00                          | 64 507,51  |
| 1.1.1.2.5.15.4    | 43. | 777111111 | 777: Podlahy lité                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 22,4            | —        | 22,4    | 35,87                          | 0,00                          | 23 397,59  |
| 1.1.1.2.5.15.4.01 | 44. | 777111141 | Vysátí podkladu před provedením lité podlahy                                                                                                                                                                                                                                                              | m2  | 22,4            | —        | 22,4    | 56,37                          | 0,00                          | 803,49     |
| 1.1.1.2.5.15.4.02 | 45. | 777612109 | Otrysání podkladu před provedením lité podlahy                                                                                                                                                                                                                                                            | m2  | 22,4            | —        | 22,4    | 456,08                         | 0,00                          | 10 216,19  |
| 1.1.1.2.5.15.4.03 | 46. | 777511103 | Uzavírací epoxidový protiskluzný náter podlahy                                                                                                                                                                                                                                                            | m2  | 22,4            | —        | 22,4    | 456,08                         | 0,00                          | 10 216,19  |
| 1.1.1.2.5.15.4.04 | 47. | 777511107 | Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 1 do 2 mm dekorativní lité podlahy                                                                                                                                                                                                                                   | m2  | 22,4            | —        | 22,4    | 35,87                          | 0,00                          | 803,49     |
| 1.1.1.2.5.15.4.05 | 48. | 998777201 | Protiskluzná úprava prosyp krycí stěrky lité podlahy pískem                                                                                                                                                                                                                                               | %   | 233,02          | —        | 233,02  | 0,41                           | 0,00                          | 95,54      |
| 1.1.1.2.5.15.4.06 | 49. | 784211101 | Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 6 m                                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 69,26           | —        | 69,26   | 97,03                          | 0,00                          | 6 720,30   |
| 1.1.1.2.5.15.5    | 50. | 741001    | 784: Malby                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kus | 1,0             | —        | 1,0     | 552 738,14                     | 0,00                          | 552 738,14 |
| 1.1.1.2.5.15.5.01 |     |           | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborné oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 69,26           | —        | 69,26   | 97,03                          | 0,00                          | 6 720,30   |
| 1.1.1.2.5.16      | 51. | 741001    | 12: Elektroinstalace                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kus | 1,0             | —        | 1,0     | 552 738,14                     | 0,00                          | 552 738,14 |
| 1.1.1.2.5.16.1    |     |           | Trafostanice                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kus | 1,0             | —        | 1,0     | 552 738,14                     | 0,00                          | 552 738,14 |
| 1.1.1.2.5.16.1.01 |     |           | Transformátor 22/0,4kV, 630kVA, olejový,<br>Dd0, Al vnitřní, uk=6%,<br>tepelná ochrana včetně teplotních čidel, svorkovnice a digitálního teploměru (osazen do rozvaděče RNN),<br>nízké ztráty EcoDesign 2, vývody nahore<br>Kompletní dodávka sestavy, včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení | kus | 1,0             | —        | 1,0     | 552 738,14                     | 0,00                          | 552 738,14 |



Příloha č.2 - VV dle SoD

| Poř. | CS | Kód    | Popis                                                                                                                                                                                                                              | MJ  | Výměra bez ztr. | Ztrátě | Výměra | Jedn. Cena<br>dodávka<br>ODBYT | Jedn. Cena<br>montáž<br>ODBYT | Cena ODBYT |
|------|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|--------|--------|--------------------------------|-------------------------------|------------|
| 51.  |    | 741002 | Pojistková patrona kompatibilní s rozvaděčem VN (EG.D)<br>22kV, 31,5A<br>(upřesnit dle typu rozvaděče dodaného na stavbu)                                                                                                          | kus | 3,0             | -      | 3,0    | 2 568,65                       | 0,00                          | 7 705,95   |
| 52.  |    | 741003 | Rozvaděč RNN<br>Soustava oceloplechových rozvaděčů s podstavcem<br>Rozměry: (600+800)x400x2000<br>Náplň dle výkresové části<br>Kompletní dodávka sestavy, včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení                        | kus | 1,0             | -      | 1,0    | 436 303,01                     | 0,00                          | 436 303,01 |
| 53.  |    | 741004 | Skříň fakturačního měření USM dle požadavků EG.D<br>Celkové rozměry (mm) (vxšxh): 600x500x290<br>Nerezová, venkovní provedení<br>Separátor impulzů<br>Kompletní dodávka sestavy, včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení | kus | 1,0             | -      | 1,0    | 47 849,74                      | 0,00                          | 47 849,74  |
| 54.  |    | 741005 | Plechová olejová límka pod transformátor schopná pojmout celý objem oleje (cca 400 litrů - ověřit dle dodaného typu transformátoru)                                                                                                | kus | 1,0             | -      | 1,0    | 64 798,92                      | 0,00                          | 64 798,92  |
| 55.  |    | 741006 | Statický kompenzační kondenzátor 8 kVAr, vč. propojení                                                                                                                                                                             | kus | 1,0             | -      | 1,0    | 5 169,31                       | 0,00                          | 5 169,31   |
| 56.  |    | 741007 | Kabelová koncovka VN šroubová, kompatibilní s rozvaděčem VN E.ON, včetně příslušenství                                                                                                                                             | kus | 3,0             | -      | 3,0    | 3 384,36                       | 0,00                          | 10 153,08  |
| 57.  |    | 741008 | Kabelová koncovka VN s okem, včetně příslušenství                                                                                                                                                                                  | kus | 3,0             | -      | 3,0    | 3 384,36                       | 0,00                          | 10 153,08  |
| 58.  |    | 741009 | Turnicé vibrací pro olejový transformátor 630 kVA                                                                                                                                                                                  | kus | 4,0             | -      | 4,0    | 1 132,51                       | 0,00                          | 4 530,04   |
| 59.  |    | 741010 | Kabel 22-CXKCY 1x35                                                                                                                                                                                                                | m   | 30,0            | -      | 30,0   | 441,47                         | 0,00                          | 13 244,10  |
| 60.  |    | 741011 | Kabel YY 240, včetně ukončení                                                                                                                                                                                                      | m   | 70,0            | -      | 70,0   | 1 093,40                       | 0,00                          | 76 538,00  |
| 61.  |    | 741012 | Kabel CYKY-O 2x4                                                                                                                                                                                                                   | m   | 65,0            | -      | 65,0   | 65,75                          | 0,00                          | 4 273,75   |
| 62.  |    | 741013 | Kabel CYKY-J 5x2,5                                                                                                                                                                                                                 | m   | 60,0            | -      | 60,0   | 81,24                          | 0,00                          | 4 874,40   |
| 63.  |    | 741014 | Kabel CYKY-J 3x2,5                                                                                                                                                                                                                 | m   | 60,0            | -      | 60,0   | 57,44                          | 0,00                          | 3 446,40   |
| 64.  |    | 741015 | Kabel CYKY-J 3x1,5                                                                                                                                                                                                                 | m   | 90,0            | -      | 90,0   | 44,71                          | 0,00                          | 4 023,90   |
| 65.  |    | 741016 | Kabel JYTY 4x1                                                                                                                                                                                                                     | m   | 15,0            | -      | 15,0   | 49,13                          | 0,00                          | 736,95     |
| 66.  |    | 741017 | Pásek FeZn 30x4                                                                                                                                                                                                                    | m   | 120,0           | -      | 120,0  | 112,95                         | 0,00                          | 13 554,00  |
| 67.  |    | 741018 | Kabel CYA 70                                                                                                                                                                                                                       | m   | 3,0             | -      | 3,0    | 394,96                         | 0,00                          | 1 184,88   |
| 68.  |    | 741019 | Kabel CYA 50                                                                                                                                                                                                                       | m   | 30,0            | -      | 30,0   | 271,89                         | 0,00                          | 8 156,70   |
| 69.  |    | 741020 | Kabel CYA 16                                                                                                                                                                                                                       | m   | 10,0            | -      | 10,0   | 104,76                         | 0,00                          | 1 047,60   |
| 70.  |    | 741021 | Kabel CYA 10                                                                                                                                                                                                                       | m   | 10,0            | -      | 10,0   | 70,16                          | 0,00                          | 701,60     |
| 71.  |    | 741022 | Kabel CYA 6                                                                                                                                                                                                                        | m   | 20,0            | -      | 20,0   | 51,95                          | 0,00                          | 1 039,00   |
| 72.  |    | 741023 | Instalační kovová trubka pr. 40-20 mm, pevná, vč. uchycovacího materiálu                                                                                                                                                           | m   | 15,0            | -      | 15,0   | 707,45                         | 0,00                          | 10 611,75  |
| 73.  |    | 741024 | Instalační kovová trubka pr. 40-20 mm, ohebná, vč. uchycovacího materiálu                                                                                                                                                          | m   | 5,0             | -      | 5,0    | 426,36                         | 0,00                          | 2 131,80   |
| 74.  |    | 741025 | Instalační plastová trubka pr. 40-20 mm, pevná, vč. uchycovacího materiálu                                                                                                                                                         | m   | 40,0            | -      | 40,0   | 119,15                         | 0,00                          | 4 766,00   |
| 75.  |    | 741026 | Instalační plastová trubka pr. 40-20 mm, ohebná, vč. uchycovacího materiálu                                                                                                                                                        | m   | 20,0            | -      | 20,0   | 59,71                          | 0,00                          | 1 194,20   |
| 76.  |    | 741027 | Kabelová lávka 400mm<br>vč. spojek, nosníků, závěsů, kabelových příchytěk, přepážek, kolev, spojovacích sad a montáže                                                                                                              | m   | 10,0            | -      | 10,0   | 1 247,79                       | 0,00                          | 12 477,90  |
| 77.  |    | 741028 | Kabelová lávka 300mm<br>vč. spojek, nosníků, závěsů, kabelových příchytěk, přepážek, kolev, spojovacích sad a montáže                                                                                                              | m   | 6,0             | -      | 6,0    | 1 124,46                       | 0,00                          | 6 746,76   |
| 78.  |    | 741029 | Upevnění kabelů<br>(držáky kabelů VN, kabelové příchytky)                                                                                                                                                                          | kpl | 1,0             | -      | 1,0    | 11 117,74                      | 0,00                          | 11 117,74  |
| 79.  |    | 741030 | PVC Chránička pr. 200                                                                                                                                                                                                              | m   | 180,0           | -      | 180,0  | 423,99                         | 0,00                          | 76 318,20  |
| 80.  |    | 741031 | Systémová kabelová průchodka<br>ref. HSI 90                                                                                                                                                                                        | kus | 3,0             | -      | 3,0    | 11 597,63                      | 0,00                          | 34 792,89  |
| 81.  |    | 741032 | Vodotěsné utěsnění kabelů v chráničce                                                                                                                                                                                              | kpl | 3,0             | -      | 3,0    | 484,26                         | 0,00                          | 1 452,78   |
| 82.  |    | 741033 | Lineární prachoútesněné LED svítidlo 230V/50Hz s rozptylným krytem, 40W, IP65, 4000K, I=1500mm, bílé                                                                                                                               | kus | 2,0             | -      | 2,0    | 2 910,76                       | 0,00                          | 5 821,52   |
| 83.  |    | 741034 | Průmyslové nástěnné žárovkové svítidlo 105W, vyšší krytí                                                                                                                                                                           | kus | 1,0             | -      | 1,0    | 1 429,37                       | 0,00                          | 1 429,37   |
| 84.  |    | 741035 | Nouzové LED svítidlo, vyšší krytí, vlastní baterie 3 hod                                                                                                                                                                           | kus | 2,0             | -      | 2,0    | 3 996,43                       | 0,00                          | 7 992,86   |
| 85.  |    | 741036 | Vypínač jednopólový 230V/10A, nástěnný, kompletní                                                                                                                                                                                  | kus | 3,0             | -      | 3,0    | 230,11                         | 0,00                          | 690,33     |
| 86.  |    | 741037 | Zásuvka 230V/16A nástěnná s víčkem                                                                                                                                                                                                 | kus | 2,0             | -      | 2,0    | 275,66                         | 0,00                          | 551,32     |
| 87.  |    | 741038 | Zásuvka 400V/16A nástěnná s víčkem                                                                                                                                                                                                 | kus | 1,0             | -      | 1,0    | 413,33                         | 0,00                          | 413,33     |
| 88.  |    | 741039 | Sada bezpečnostních tabulek (plastové) pro umístění ve vestavěných stanicích VN bez obsluhy dle PNE 381981, provedení dle ČSN ISO 3864                                                                                             | kpl | 1,0             | -      | 1,0    | 618,79                         | 0,00                          | 618,79     |

1.1.1.2.5.16.1.02

1.1.1.2.5.16.1.03

1.1.1.2.5.16.1.04

1.1.1.2.5.16.1.05

1.1.1.2.5.16.1.06

1.1.1.2.5.16.1.07

1.1.1.2.5.16.1.08

1.1.1.2.5.16.1.09

1.1.1.2.5.16.1.10

1.1.1.2.5.16.1.11

1.1.1.2.5.16.1.12

1.1.1.2.5.16.1.13

1.1.1.2.5.16.1.14

1.1.1.2.5.16.1.15

1.1.1.2.5.16.1.16

1.1.1.2.5.16.1.17

1.1.1.2.5.16.1.18

1.1.1.2.5.16.1.19

1.1.1.2.5.16.1.20

1.1.1.2.5.16.1.21

1.1.1.2.5.16.1.22

1.1.1.2.5.16.1.23

1.1.1.2.5.16.1.24

1.1.1.2.5.16.1.25

1.1.1.2.5.16.1.26

1.1.1.2.5.16.1.27

1.1.1.2.5.16.1.28

1.1.1.2.5.16.1.29

1.1.1.2.5.16.1.30

1.1.1.2.5.16.1.31

1.1.1.2.5.16.1.32

1.1.1.2.5.16.1.33

1.1.1.2.5.16.1.34

1.1.1.2.5.16.1.35

1.1.1.2.5.16.1.36

1.1.1.2.5.16.1.37

1.1.1.2.5.16.1.38

1.1.1.2.5.16.1.39

Příloha č.2 - VV dle SoD

| Poř. Číslo | CS | Kód    | Popis                                                                                                        | MJ  | Výměra bez ztr. | Ztrátě | Výměra | Jedn. Cena<br>dodávka<br>ODBYT | Jedn. Cena<br>montáž<br>ODBYT | Cena ODBYT |
|------------|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|--------|--------|--------------------------------|-------------------------------|------------|
| 89.        |    | 741040 | Dielektrický koberec, šířka 1m                                                                               | m   | 10,0            | —      | 10,0   | 1 043,01                       | 0,00                          | 10 430,10  |
| 90.        |    | 741041 | Montáž                                                                                                       | kpl | 1,0             | —      | 1,0    | 62,63                          | 0,00                          | 62,63      |
| 91.        |    | 741042 | Stavební připravenost místnosti (dodávka stavby)<br>-větrací otvory,<br>-níka pro USM,<br>-kabelové průstupy | kpl | 1,0             | —      | 1,0    | 3 131,62                       | 0,00                          | 3 131,62   |
| 92.        |    | 741043 | Doprava                                                                                                      | kpl | 1,0             | —      | 1,0    | 19 985,43                      | 0,00                          | 19 985,43  |
| 93.        |    | 741044 | Manipulace v síti E.G.D                                                                                      | kpl | 1,0             | —      | 1,0    | 10 658,90                      | 0,00                          | 10 658,90  |
| 94.        |    | 741042 | Drobný nespecifikovaný materiál                                                                              | kpl | 1,0             | —      | 1,0    | 16 179,76                      | 0,00                          | 16 179,76  |
| 95.        |    | 741043 | Výchozí revize                                                                                               | kpl | 1,0             | —      | 1,0    | 13 490,17                      | 0,00                          | 13 490,17  |
| 96.        |    | 741044 | Revize, zkoušky, zprovoznění                                                                                 | kpl | 1,0             | —      | 1,0    | 31 976,69                      | 0,00                          | 31 976,69  |

1.1.1.2.5.16.1.40

1.1.1.2.5.16.1.41

1.1.1.2.5.16.1.42

1.1.1.2.5.16.1.43

1.1.1.2.5.16.1.44

1.1.1.2.5.16.1.45

1.1.1.2.5.16.1.46

1.1.1.2.5.16.1.47



Příloha č.3 - VV dle revize dokumentace z 08/2025

| Poř. Čís           | Kód      | Popis                                                                                                     | MJ | Výměra bez ztr. | Ztrátě | Výměra | Jedn. Cena<br>dodávka<br>ODBYT | Jedn. Cena<br>montáž<br>ODBYT | Cena ODBYT |
|--------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|--------|--------|--------------------------------|-------------------------------|------------|
| 1.1                | SO + PS  | STAVEBNÍ OBJEKTY A PROVOZNÍ SOUBORY                                                                       |    |                 |        |        | 22 620 317,96                  |                               |            |
| 1.1.1              | SO       | SO: STAVEBNÍ OBJEKTY                                                                                      |    |                 |        |        | 22 620 317,96                  |                               |            |
| 1.1.1.2            | SO 002   | SO 002: OBJEKT VENKOVNÍCH ŠATEN                                                                           |    |                 |        |        | 5 366 321,48                   |                               |            |
| 1.1.1.2.1          | SO 002.1 | SO 002.1: OBJEKT VENKOVNÍCH ŠATEN - STAVEBNÍ ČÁST                                                         |    |                 |        |        | 5 366 321,48                   |                               |            |
| 1.1.1.2.1.1        |          | H: Oddíly prací HSV                                                                                       |    |                 |        |        | 3 086 026,81                   |                               |            |
| 1.1.1.2.1.1.1      |          | 001.: Zemní práce                                                                                         |    |                 |        |        | 127 987,97                     |                               |            |
| 1.1.1.2.1.1.1.01   |          | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3                         | m3 | 15,79           | -      | 15,79  | 62,63                          | 0,00                          | 988,93     |
| 1.1.1.2.1.1.1.02   |          | strojně                                                                                                   | m3 | 335,71          | -      | 335,71 | 136,65                         | 0,00                          | 45 874,77  |
| 1.1.1.2.1.1.1.1.01 |          | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3        |    |                 |        |        |                                |                               |            |
| 1.1.1.2.1.1.1.1.02 |          | die bilance zemín (viz Rekapitulace stavby)                                                               |    |                 |        |        |                                |                               |            |
|                    |          | na meziskladku: 15,79                                                                                     |    |                 |        |        |                                |                               |            |
|                    |          | z meziskladky do nasypu: 319,92                                                                           |    |                 |        |        |                                |                               |            |
| 1.1.1.2.1.1.1.1.03 |          | Nekládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3                                | m3 | 319,62          | -      | 319,62 | 74,02                          | 0,00                          | 23 658,27  |
| 1.1.1.2.1.1.1.1.04 |          | Uložení sypání z hornin soudržných do nasypu zhutněných strojně                                           | m3 | 319,62          | -      | 319,62 | 136,65                         | 0,00                          | 43 676,07  |
| 1.1.1.2.1.1.1.1.05 |          | Úprava pláň v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně                            | m2 | 186,3           | -      | 186,3  | 74,02                          | 0,00                          | 13 789,93  |
| 1.1.1.2.1.1.2      |          | 002.3: Podkladní konstrukce                                                                               |    |                 |        |        | 67 766,03                      |                               |            |
| 1.1.1.2.1.1.2.01   |          | Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prosifedi tř. C 16/20             | m3 | 16,1            | -      | 16,1   | 3 978,72                       | 0,00                          | 64 057,39  |
| 1.1.1.2.1.1.2.01   |          | podbeton tl.100 mm; 183,2*6,10                                                                            |    |                 |        |        |                                |                               |            |
| 1.1.1.2.1.1.2.02   |          | Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehrazení povrchu                                           | m3 | 16,1            | -      | 16,1   | 230,35                         | 0,00                          | 3 708,64   |
| 1.1.1.2.1.1.2.03   |          | Pošíťaře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 0 až 4 mm                                        | m3 | -               | -      | -      | 1 617,05                       | 0,00                          | -          |
| 1.1.1.2.1.1.3      |          | 002.4: Základy monolitické                                                                                |    |                 |        |        | 329 536,80                     |                               |            |
| 1.1.1.2.1.1.3.01   |          | Základové konstrukce ze ŽB se zvýšenými nároky na prosifedi tř. C25/30 XC2, XA2                           | m3 | 28,1            | -      | 28,1   | 4 313,77                       | 0,00                          | 121 216,94 |
| 1.1.1.2.1.1.3.02   |          | 1.2.01 - 1.podzemní podlaží - základ; 1,20                                                                |    |                 |        |        |                                |                               |            |
|                    |          | 1.4.01 - Základové pasy; 28,90                                                                            |    |                 |        |        |                                |                               |            |
|                    |          | 1.4.02 - Základové patky; 3,90                                                                            |    |                 |        |        |                                |                               |            |
| 1.1.1.2.1.1.3.02   |          | Zřízení bednění základových konstrukcí                                                                    | m2 | 50,5            | -      | 50,5   | 848,10                         | 0,00                          | 42 829,05  |
|                    |          | 1.2.01 - 1.podzemní podlaží - sloup; 14,00                                                                |    |                 |        |        |                                |                               |            |
|                    |          | 1.4.01 - Základové pasy; 96,40                                                                            |    |                 |        |        |                                |                               |            |
|                    |          | 1.4.02 - Základové patky; 10,90                                                                           |    |                 |        |        |                                |                               |            |
| 1.1.1.2.1.1.3.03   |          | Odstranění bednění základových konstrukcí                                                                 | m2 | 50,5            | -      | 50,5   | 212,54                         | 0,00                          | 10 733,27  |
| 1.1.1.2.1.1.3.04   |          | Výztuž základových konstrukcí betonářskou ocelí 10 505 (R)                                                | t  | 5,62            | -      | 5,62   | 27 536,93                      | 0,00                          | 154 757,55 |
|                    |          | 1.2.01 - 1.podzemní podlaží - základ; 0,48                                                                |    |                 |        |        |                                |                               |            |
|                    |          | 1.4.01 - Základové pasy; 5,78                                                                             |    |                 |        |        |                                |                               |            |
|                    |          | 1.4.02 - Základové patky; 0,76                                                                            |    |                 |        |        |                                |                               |            |
| 1.1.1.2.1.1.3.05   |          | Základová zeď ze ŽB se zvýšenými nároky na prosifedi tř. C25/30 XC2, XA2 bez výzluže                      | m3 | -               | -      | -      | 4 313,77                       | 0,00                          | -          |
| 1.1.1.2.1.1.3.06   |          | 1.01.01 - 1.podzemní podlaží stěna - základ; 39,30                                                        |    |                 |        |        |                                |                               |            |
| 1.1.1.2.1.1.3.06   |          | Zřízení oboustranného bednění základových zdi                                                             | m2 | -               | -      | -      | 753,87                         | 0,00                          | -          |
|                    |          | 1.01.01 - 1.podzemní podlaží stěna - základ; 628,00                                                       |    |                 |        |        |                                |                               |            |
| 1.1.1.2.1.1.3.07   |          | Odstranění oboustranného bednění základových zdi                                                          | m2 | -               | -      | -      | 212,54                         | 0,00                          | -          |
| 1.1.1.2.1.1.3.08   |          | Výztuž základových zdi nosných betonářskou ocelí 10 505                                                   | t  | -               | -      | -      | 27 536,93                      | 0,00                          | -          |
|                    |          | 1.01.01 - 1.podzemní podlaží - základ; 4,32                                                               |    |                 |        |        |                                |                               |            |
| 1.1.1.2.1.1.3.09   |          | Výztuž základových zdi nosných svařovanými síťmi Kan                                                      | t  | -               | -      | -      | 27 536,93                      | 0,00                          | -          |
| 1.1.1.2.1.1.4      |          | 003.1: Svislé konstrukce ztžené                                                                           |    |                 |        |        | 124 923,13                     |                               |            |
| 1.1.1.2.1.1.4.01   |          | Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 115 mm                                           | m2 | 91,38           | -      | 91,38  | 914,07                         | 0,00                          | 83 527,72  |
| 1.1.1.2.1.1.4.02   |          | Příčka z porobetonových hladkých tvárc na tenkovrstvou maltu tl 150 mm                                    | m2 | 29,34           | -      | 29,34  | 1 043,77                       | 0,00                          | 30 624,21  |
| 1.1.1.2.1.1.4.03   |          | Zdivo z porobetonových tvárc hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 200 mm | m2 | 7,35            | -      | 7,35   | 1 465,47                       | 0,00                          | 10 771,20  |



Příloha č.3 - VV dle revize dokumentace z 08/2025

| Poř. Čís                                  | Kód       | Popis                                                                            | MJ | Výměra bez ztr. Zrnaté | Výměra | Jedn. Cena<br>dodávka<br>ODBYT | Jedn. Cena<br>montáž<br>ODBYT | Cena ODBYT   |
|-------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------|--------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|
| 1.1.1.2.1.1.5                             |           |                                                                                  |    |                        |        |                                |                               |              |
| 003.2: Světlé konstrukce monolitické      |           |                                                                                  |    |                        |        |                                |                               |              |
| 1.                                        | 311321815 | Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C25/30 XC4 XF1 bez výztuže                       | m3 | 49,8                   | —      | 4 313,77                       | 0,00                          | 1 129 367,71 |
| 1.1.1.2.1.1.5.01                          |           |                                                                                  |    |                        |        |                                |                               |              |
| 1.1.02 - 1.nadzemní podlaží: 36,70        |           |                                                                                  |    |                        |        |                                |                               |              |
| 2.                                        | 311351121 | Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdi                         | m2 | 485,7                  | —      | 753,87                         | 0,00                          | 214 825,75   |
| 1.1.1.2.1.1.5.02                          |           |                                                                                  |    |                        |        |                                |                               |              |
| 1.1 - 1.nadzemní podlaží: 429,30          |           |                                                                                  |    |                        |        |                                |                               |              |
| 1.1.1 - 1.nadzemní podlaží - otvory: 3,90 |           |                                                                                  |    |                        |        |                                |                               |              |
| 3.                                        | 311351911 | Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových zdi za pohledový beton          | m2 | 395,0                  | —      | 471,17                         | 0,00                          | 186 112,15   |
| 4.                                        | 311351122 | Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdi                      | m2 | 485,7                  | —      | 212,54                         | 0,00                          | 103 230,68   |
| 5.                                        | 311361821 | Výztuž nosných zdi betonářskou ocelí 10 505                                      | t  | 6,97                   | —      | 27 536,93                      | 0,00                          | 191 932,40   |
| 1.1.1.2.1.1.5.03                          |           |                                                                                  |    |                        |        |                                |                               |              |
| 1.1.02 - 1.nadzemní podlaží: 5,14         |           |                                                                                  |    |                        |        |                                |                               |              |
| 6.                                        | 311362021 | Výztuž nosných zdi svařovanými sítěmi Kari                                       | t  | —                      | —      | 27 536,93                      | 0,00                          | —            |
| 7.                                        | 330321511 | Sloupy nebo pilíře z betonu pohledového tř. C25/30 XC4 XF1 bez výztuže           | m3 | 1,8                    | —      | 4 313,77                       | 0,00                          | 7 764,79     |
| 1.1.1.2.1.1.5.04                          |           |                                                                                  |    |                        |        |                                |                               |              |
| 1.2.02 - 1.nadzemní podlaží: 1,30         |           |                                                                                  |    |                        |        |                                |                               |              |
| 11.                                       | 331351121 | Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu přes 0,08 do 0,16 m2    | m2 | 25,8                   | —      | 848,10                         | 0,00                          | 21 880,98    |
| 1.1.1.2.1.1.5.05                          |           |                                                                                  |    |                        |        |                                |                               |              |
| 1.2.02 - 1.nadzemní podlaží: 22,20        |           |                                                                                  |    |                        |        |                                |                               |              |
| 12.                                       | 331351911 | Příplatek k cenám bednění čtyřúhelníkových sloupů za pohledový beton             | m2 | 25,8                   | —      | 471,17                         | 0,00                          | 12 156,19    |
| 13.                                       | 331351122 | Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 | m2 | 25,8                   | —      | 212,54                         | 0,00                          | 5 483,53     |
| 1.1.1.2.1.1.5.11                          |           |                                                                                  |    |                        |        |                                |                               |              |
| 28.                                       | 331361821 | Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505                                 | t  | 0,72                   | —      | 27 536,93                      | 0,00                          | 19 826,59    |
| 1.1.1.2.1.1.5.12                          |           |                                                                                  |    |                        |        |                                |                               |              |
| 1.2.02 - 1.nadzemní podlaží: 0,52         |           |                                                                                  |    |                        |        |                                |                               |              |
| 004.1: Vodovodné konstrukce monolitické   |           |                                                                                  |    |                        |        |                                |                               |              |
| 1.                                        | 411324646 | Stropy deskové ze ŽB pohledového tř. C 30/37                                     | m3 | 64,2                   | —      | 4 313,77                       | 0,00                          | 1 120 118,39 |
| 1.1.1.2.1.1.6                             |           |                                                                                  |    |                        |        |                                |                               |              |
| 1.nadzemní podlaží+atiky: 62,40           |           |                                                                                  |    |                        |        |                                |                               |              |
| 2.                                        | 411359111 | Příplatek k cenám bednění stropů za pohledový beton                              | m2 | 317,4                  | —      | 471,17                         | 0,00                          | 276 944,03   |
| 3.                                        | 411351011 | Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce             | m2 | 317,4                  | —      | 565,39                         | 0,00                          | 149 549,36   |
| 1.1.1.2.1.1.6.01                          |           |                                                                                  |    |                        |        |                                |                               |              |
| 1.3.01. - 1.podzemní podlaží: 126,7       |           |                                                                                  |    |                        |        |                                |                               |              |
| 1.3.02. - boky po obvodu: 42,7            |           |                                                                                  |    |                        |        |                                |                               |              |
| 1.3.03. - otvory: 11,9                    |           |                                                                                  |    |                        |        |                                |                               |              |
| 1.3.01. - 1.nadzemní podlaží: 132,2       |           |                                                                                  |    |                        |        |                                |                               |              |
| 1.3.02. - boky po obvodu: 24,8            |           |                                                                                  |    |                        |        |                                |                               |              |
| 1.3.03. - otvory: 0                       |           |                                                                                  |    |                        |        |                                |                               |              |
| 4.                                        | 411351012 | Odstanění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce           | m2 | 317,4                  | —      | 212,54                         | 0,00                          | 179 454,79   |
| 5.                                        | 411354313 | Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm              | m2 | 317,4                  | —      | 439,75                         | 0,00                          | 139 576,65   |
| 6.                                        | 411354314 | Odstanění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm            | m2 | 317,4                  | —      | 115,18                         | 0,00                          | 36 558,13    |
| 7.                                        | 411361821 | Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505                                           | t  | 8,346                  | —      | 27 536,93                      | 0,00                          | 229 823,22   |
| 1.1.1.2.1.1.6.07                          |           |                                                                                  |    |                        |        |                                |                               |              |
| 1.3.01. - 1.nadzemní podlaží+atiky: 8,112 |           |                                                                                  |    |                        |        |                                |                               |              |
| 8.                                        | 4111001   | Distanční žebříčky tl. desky 300 mm UKS20                                        | ks | 139,0                  | —      | 293,18                         | 0,00                          | 40 752,02    |
| 1.1.1.2.1.1.7                             |           |                                                                                  |    |                        |        |                                |                               |              |
| 0061: Úprava povrchů vnitřní              |           |                                                                                  |    |                        |        |                                |                               |              |
| 1.                                        | 611111001 | Ubrusnění výstupků betonu vnitřních neomítaných stropů po odbednění              | m2 | 89,2                   | —      | 122,99                         | 0,00                          | 110 999,33   |
| 1.1.1.2.1.1.7.01                          |           |                                                                                  |    |                        |        |                                |                               |              |
| F03.1.: 89,20                             |           |                                                                                  |    |                        |        |                                |                               |              |
| 2.                                        | 612111001 | Ubrusnění výstupků betonu vnitřních neomítaných stěn po odbednění                | m2 | 180,985                | —      | 122,99                         | 0,00                          | 10 970,71    |
| 1.1.1.2.1.1.7.02                          |           |                                                                                  |    |                        |        |                                |                               |              |
| F03.1.: 180,985                           |           |                                                                                  |    |                        |        |                                |                               |              |
| 3.                                        | 612321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně          | m2 | 248,79                 | —      | 312,59                         | 0,00                          | 22 259,36    |
| 1.1.1.2.1.1.7.03                          |           |                                                                                  |    |                        |        |                                |                               |              |
| F03.1.: 248,79                            |           |                                                                                  |    |                        |        |                                |                               |              |
| 77 769,27                                 |           |                                                                                  |    |                        |        |                                |                               |              |



Příloha č.3 - VV dle revize dokumentace z 08/2025

| Poř.              | CS | Kód          | Popis                                                                                                                                                                              | MJ | Výměra bez ztr. | Ztrátě | Výměra  | Jedn. Cena<br>dodávka<br>ODBYT | Jedn. Cena<br>montáž<br>ODBYT | Cena ODBYT   |
|-------------------|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|--------|---------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|
| 1.1.1.2.1.1.8     |    |              | <b>0063: Podlahy a podlahové konstrukce</b>                                                                                                                                        |    |                 |        |         |                                |                               | 11 422,43    |
| 1.1.1.2.1.1.8.01  |    | 637121112    | Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním<br>obvod S06 š.300 mm<br>(6,65-1,95+1,22+9,96+3,14+5,41+11,07+6,66+31,2-0,7*2)-0,30<br>21,588                                       | m2 | 21,588          | -      | 21,588  | 529,11                         | 0,00                          | 11 422,43    |
| 1.1.1.2.1.1.9     |    |              | <b>009.: Ostatní konstrukce a práce</b>                                                                                                                                            |    |                 |        |         |                                |                               | 9 570,04     |
| 1.1.1.2.1.1.9.01  |    | 952901110_01 | Uklid objektu před jeho předáním<br>výměra = plochy místnosti - viz D695_tab_místn.xls<br>m.č. 170 až 179<br>24,20+19,80+27,30+15,60+4,60+4,60+26,20+19,30+6,50+6,40<br>165,4      | m2 | 165,4           | -      | 165,4   | 57,86                          | 0,00                          | 9 570,04     |
| 1.1.1.2.1.1.10    |    |              | <b>0094: Lešení</b>                                                                                                                                                                |    |                 |        |         |                                |                               | 34 879,36    |
| 1.1.1.2.1.1.10.01 |    | 949101111    | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m<br>zatížení do 150 kg/m2                                                                                | m2 | 175,2           | -      | 175,2   | 66,45                          | 0,00                          | 11 642,04    |
| 1.1.1.2.1.1.10.02 |    | 941111111    | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š<br>od 0,6 do 0,9 m v do 10 m<br>(6,65-1,95+1,22+9,96+3,14+5,41+11,07+6,66+31,2-0,7*2)*3,00<br>215,88 | m2 | 215,88          | -      | 215,88  | 59,44                          | 0,00                          | 12 831,91    |
| 1.1.1.2.1.1.10.03 |    | 941111211    | Příplatek k lešení řadového trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za<br>první a ZKD den použití<br>10 dnů: 215,88*10<br>2 158,8                                            | m2 | 2 158,8         | -      | 2 158,8 | 1,13                           | 0,00                          | 2 439,44     |
| 1.1.1.2.1.1.10.04 |    | 941111811    | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š<br>přes 0,6 do 0,9 m v do 10 m<br>2 158,8                                                          | m2 | 215,88          | -      | 215,88  | 36,90                          | 0,00                          | 7 965,97     |
| 1.1.1.2.1.1.11    |    |              | <b>099.: Přesun hmot HSV</b>                                                                                                                                                       |    |                 |        |         |                                |                               | 19 455,61    |
| 1.1.1.2.1.1.11.01 |    | 998012021    | Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m                                                                                                                                        | t  | 569,544         | -      | 569,544 | 34,16                          | 0,00                          | 19 455,61    |
| 1.1.1.2.1.2       |    |              | <b>P.: Oddíly prací PSV</b>                                                                                                                                                        |    |                 |        |         |                                |                               | 2 280 294,67 |
| 1.1.1.2.1.2.1     |    |              | <b>711.: Izolace proti vodě</b>                                                                                                                                                    |    |                 |        |         |                                |                               | 86 307,38    |
| 1.1.1.2.1.2.1.01  |    | 711493110_02 | Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná - hydroizolační stěrka tl. 2x1<br>mm                                                                                           | m2 | 71,4            | -      | 71,4    | 586,69                         | 0,00                          | 41 889,67    |
| 1.1.1.2.1.2.1.02  |    | 711493120_01 | Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá - hydroizolační stěrka                                                                                                            | m2 | 83,1            | -      | 83,1    | 382,40                         | 0,00                          | 31 777,44    |
| 1.1.1.2.1.2.1.03  |    | 711493190_01 | Těsnící páska pro náročné aplikace s vysokým zatížením, včetně speciálních pásků<br>do rohu aj. - zapravit do stěrky - dodávka a montáž<br>232,71*0,30                             | m  | 49,77           | -      | 49,77   | 167,63                         | 0,00                          | 8 342,95     |
| 1.1.1.2.1.2.1.04  |    | 998711201    | Přesun hmot procentiní pro izolace proti vodě, vlnkosti a plynům v objektech v do 6 m                                                                                              | %  | 820,101         | -      | 820,101 | 5,24                           | 0,00                          | 4 297,33     |
| 1.1.1.2.1.2.2     |    |              | <b>712.: Povlakové krytiny</b>                                                                                                                                                     |    |                 |        |         |                                |                               | 687 440,70   |
| 1.1.1.2.1.2.2.01  |    | 712311101    | Provedení povlakové krytiny stísech do 10° za studena lakem penetračním nebo<br>asfaltovým<br>S 06<br>vodorovná: 196,60<br>avisiá - atiky: 36,11<br>196,6                          | m2 | 232,71          | -      | 232,71  | 26,42                          | 0,00                          | 6 148,20     |
| 1.1.1.2.1.2.2.02  |    | 712 01       | Penetrační nátěr - dodávka<br>232,71*0,30<br>69,813                                                                                                                                | kg | 69,813          | -      | 69,813  | 83,81                          | 0,00                          | 5 851,03     |
| 1.1.1.2.1.2.2.03  |    | 712341559    | Provedení povlakové krytiny stísech do 10° pásy NAIP přitavením v piné ploše<br>S 06<br>vodorovná: 196,60*2<br>393,2                                                               | m2 | 393,2           | -      | 393,2   | 161,25                         | 0,00                          | 63 403,50    |
| 1.1.1.2.1.2.2.04  |    | 712841559    | Provedení povlakové krytiny vytážením na konstrukce pásy přitavením NAIP<br>S 06<br>avisiá - atiky: 36,11*2<br>72,22                                                               | m2 | 72,22           | -      | 72,22   | 191,31                         | 0,00                          | 13 816,41    |
| 1.1.1.2.1.2.2.05  |    | 712 02       | Pás z SBS modifik. asfaltu s odolností proti prorůstání kořenů - dodávka<br>vodorovná: 196,60*1,15<br>226,09<br>avisiá - atiky: 36,11*1,20<br>43,332                               | m2 | 269,422         | -      | 269,422 | 267,84                         | 0,00                          | 72 161,99    |



Příloha č.3 - VV dle revize dokumentace z 08/2025

| Poř. Číslo       | CS                               | Kód          | Popis                                                                                                                                                                                                             | MJ | Výměra bez ztr.                                  | Ztratné | Výměra    | Jedn. Cena<br>dodávka<br>ODBYT | Jedn. Cena<br>montáž<br>ODBYT | Cena ODBYT |
|------------------|----------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------|---------|-----------|--------------------------------|-------------------------------|------------|
| 1.1.1.2.1.2.2.06 | 6.                               | 712 03       | Pás z SBS modifik. asfaltu (horní povrch separační posyp, spodní separační PE folie) - dodávka<br>vodorovná: 196,60*1,15<br>avíslá - atiky: 36,11*1,20                                                            | m2 | 269,422<br>226,09<br>43,332                      | —       | 269,422   | 178,56                         | 0,00                          | 48 107,99  |
| 1.1.1.2.1.2.2.07 | 7.                               | 712331111    | Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepicí<br>S06 - vodorovná: 196,60                                                                                                    | m2 | 196,6<br>196,6                                   | —       | 196,6     | 148,50                         | 0,00                          | 29 195,10  |
| 1.1.1.2.1.2.2.08 | 8.                               | 712 04       | Pás z SBS modifik. asfaltu z vysokou pevností (vlozka skleněná tkanina) 200g/m2 (horní povrch separační posyp, spodní snímatelná folie) - samolepicí / dodávka                                                    | m2 | 226,09                                           | —       | 226,09    | 178,56                         | 0,00                          | 40 370,63  |
| 1.1.1.2.1.2.2.09 | 9.                               | 712391172    | vodorovná: 196,60*1,15<br>Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy<br>vodorovná: 196,60<br>vytažení po obvodu: (6,65-1,95+1,22+9,96+3,14+5,41+11,07+6,66+31,2-0,7*2)*0,20               | m2 | 226,09<br>210,992<br>196,6<br>14,392             | —       | 210,992   | 24,88                          | 0,00                          | 5 249,48   |
| 1.1.1.2.1.2.2.10 | 10.                              | 712391171    | Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy                                                                                                                                               | m2 | 210,992                                          | —       | 210,992   | 24,88                          | 0,00                          | 5 249,48   |
| 1.1.1.2.1.2.2.11 | 11.                              | 69311080     | Nekaná geotextilie 200g/m2 - dodávka                                                                                                                                                                              | m2 | 210,992                                          | 15,00   | 242,641   | 37,86                          | 0,00                          | 9 186,38   |
| 1.1.1.2.1.2.2.12 | 12.                              | 712771333    | Provedení hydroakumulační vrstvy z nopových fólií s přesahem vegetační střechy sklon do 5°                                                                                                                        | m2 | 196,6                                            | —       | 196,6     | 106,02                         | 0,00                          | 20 843,53  |
| 1.1.1.2.1.2.2.13 | 13.                              | 712 06       | Profiovaná (nopová) fólie s perforací tl. 20 mm - dodávka                                                                                                                                                         | m2 | 196,6                                            | 15,00   | 226,09    | 210,96                         | 0,00                          | 47 695,95  |
| 1.1.1.2.1.2.2.14 | 14.                              | 712771411    | Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tl přes 100 do 200 mm vegetační střechy sklon do 5°<br>střešy S06<br>odpočet kačírku 8,300 mm = obvod *0,3<br>- (6,65-1,95+1,22+9,96+3,14+5,41+11,07+6,66+31,2-0,7*2)*0,3 | m2 | 175,012<br>196,6<br>- 21,588<br>29,752<br>29,752 | —       | 175,012   | 595,01                         | 0,00                          | 104 133,89 |
| 1.1.1.2.1.2.2.15 | 15.                              | 712 07       | Substrát pro extenzivní vegetační střechy k zhuštění - dodávka<br>175,01*0,17                                                                                                                                     | m3 | 29,752                                           | 15,00   | 34,214    | 2 542,31                       | 0,00                          | 86 983,75  |
| 1.1.1.2.1.2.2.16 | 16.                              | 712771500_01 | Výsadba rostlin na střešní zahradu, 20 ks/m2, K9 trvalky - podrobná specifikace dle TZ                                                                                                                            | ks | 1 940,0                                          | —       | 1 940,0   | 12,98                          | 0,00                          | 25 181,20  |
| 1.1.1.2.1.2.2.17 | 17.                              | 712 10       | Rostlinný materiál pro střešní zahradu, K9 trvalky - podrobná specifikace dle TZ                                                                                                                                  | ks | 1 940,0                                          | —       | 1 940,0   | 36,78                          | 0,00                          | 71 353,20  |
| 1.1.1.2.1.2.2.18 | 18.                              | 712771500_02 | Výsadba rostlin na střešní zahradu, 20 ks/m2, minisadbováče rozchodníky - podrobná specifikace dle TZ                                                                                                             | ks | 1 300,0                                          | —       | 1 300,0   | 7,57                           | 0,00                          | 9 841,00   |
| 1.1.1.2.1.2.2.19 | 19.                              | 712 11       | Rostlinný materiál pro střešní zahradu, minisadbováče rozchodníky - podrobná specifikace dle TZ                                                                                                                   | ks | 1 300,0                                          | —       | 1 300,0   | 12,98                          | 0,00                          | 16 874,00  |
| 1.1.1.2.1.2.2.20 | 20.                              | 998712201    | Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m                                                                                                                                                  | %  | 6 816,467                                        | —       | 6 816,467 | 0,85                           | 0,00                          | 5 794,00   |
| 1.1.1.2.1.2.3    | <b>713.: Izolace tepelné</b>     |              |                                                                                                                                                                                                                   |    |                                                  |         |           |                                |                               |            |
| 1.1.1.2.1.2.3.01 | 1.                               | 713141211    | Montáž izolace tepelné střech plochých volně položené atlikový klín                                                                                                                                               | m  | 71,96                                            | —       | 71,96     | 163,98                         | 0,00                          | 11 800,00  |
| 1.1.1.2.1.2.3.02 | 2.                               | 713 21       | Atlikový klín, rozměr 150x150 mm z EPS 150, dodávka                                                                                                                                                               | m  | 71,96                                            | 10,00   | 79,156    | 54,66                          | 0,00                          | 4 326,67   |
| 1.1.1.2.1.2.3.03 | 3.                               | 998713201    | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m                                                                                                                                                    | %  | 161,267                                          | —       | 161,267   | 1,30                           | 0,00                          | 209,65     |
| 1.1.1.2.1.2.4    | <b>762.: Konstrukce tesařské</b> |              |                                                                                                                                                                                                                   |    |                                                  |         |           |                                |                               |            |
| 1.1.1.2.1.2.4.01 | 1.                               | 37.8.209     | OSB desky - atika šatny (dřevěná fasáda) tl. 22 mm, š. 200 mm včetně separační vrstvy (rohož) pod tlZn - dodávka a montáž                                                                                         | m  | 41,0                                             | —       | 41,0      | 377,16                         | 0,00                          | 15 463,56  |
| 1.1.1.2.1.2.4.02 | 2.                               | 37.8.210     | OSB desky - atika šatny (u opěrky) tl. 22 mm, š. 250 mm včetně separační vrstvy (rohož) pod tlZn - dodávka a montáž                                                                                               | m  | 35,3                                             | —       | 35,3      | 377,16                         | 0,00                          | 13 313,75  |
| 1.1.1.2.1.2.4.03 | 3.                               | 998762201    | Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m                                                                                                                                                       | %  | 287,773                                          | —       | 287,773   | 31,43                          | 0,00                          | 9 044,71   |



Příloha č.3 - VV dle revize dokumentace z 08/2025

| Poř.                                                                                                      | CS | Kód | Popis                                                                                       | MJ | Výměra bez ztr. | Ztrátě | Výměra    | Jedn. Cena<br>dodávka<br>ODBYT | Jedn. Cena<br>montáž<br>ODBYT | Cena ODBYT |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|--------|-----------|--------------------------------|-------------------------------|------------|
| 1.1.1.2.1.2.5                                                                                             |    |     | <b>764.: Konstrukce klempířské</b>                                                          |    |                 |        |           |                                |                               | 77 290,34  |
| Pokud není uvedeno jinak, jednotková cena zahrnuje dodávku i montáž včetně vnitrostavěníního přesunu hmot |    |     |                                                                                             |    |                 |        |           |                                |                               |            |
| 1.1.1.2.1.2.5.01                                                                                          |    |     | Veškeré výrobky včetně povrchové úpravy, veškerých pomocných konstrukcí, prací a materiálu. |    |                 |        |           |                                |                               |            |
| 1.1.1.2.1.2.5.02                                                                                          |    |     | Oplechování atiky šatny řs 400 mm - označ.37.5.04 a 013                                     | m  | 79,16           | -      | 79,16     | 967,96                         | 0,00                          | 76 623,71  |
|                                                                                                           |    |     | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m                        | %  | 766,237         | -      | 766,237   | 0,87                           | 0,00                          | 666,63     |
| 1.1.1.2.1.2.6                                                                                             |    |     | <b>766.: Konstrukce truhlářské</b>                                                          |    |                 |        |           |                                |                               | 774 285,51 |
| Pokud není uvedeno jinak, jednotková cena zahrnuje dodávku i montáž včetně vnitrostavěníního přesunu hmot |    |     |                                                                                             |    |                 |        |           |                                |                               |            |
| 1.1.1.2.1.2.6.01                                                                                          |    |     | Veškeré výrobky včetně povrchové úpravy, veškerých pomocných konstrukcí, prací a materiálu. |    |                 |        |           |                                |                               |            |
|                                                                                                           |    |     | Montáž obložení stěn pl přes 1 m2 palubkami modřinovými přes 100 mm                         | m2 | 31,62           | -      | 31,62     | 460,97                         | 0,00                          | 14 575,87  |
|                                                                                                           |    |     | <i>Zasáda atika v= 750 mm :<br/>[6,65-1,95+1,22+9,96+3,14+5,41+11,07+6,66]+0,75</i>         |    | 31,62           |        |           |                                |                               |            |
| 1.1.1.2.1.2.6.02                                                                                          |    |     | Montáž obložení stěn podkladového roštu                                                     | m  | 75,888          | -      | 75,888    | 81,72                          | 0,00                          | 6 201,57   |
|                                                                                                           |    |     | <i>31,62*2,40</i>                                                                           |    | 75,888          |        |           |                                |                               |            |
| 1.1.1.2.1.2.6.03                                                                                          |    |     | Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami modřinovými š přes 100 mm                   | m2 | 69,8            | -      | 69,8      | 429,54                         | 0,00                          | 29 981,89  |
| 1.1.1.2.1.2.6.04                                                                                          |    |     | Montáž obložení podhledů podkladového roštu                                                 | m  | 174,5           | -      | 174,5     | 96,39                          | 0,00                          | 16 820,06  |
|                                                                                                           |    |     | <i>69,80*2,50</i>                                                                           |    | 174,5           |        |           |                                |                               |            |
| 1.1.1.2.1.2.6.05                                                                                          |    |     | Prkna sibiřský modřín š 90-140 mm, tl. 25 mm - dodávka                                      | m2 | 101,42          | 10,00  | 111,562   | 1 026,72                       | 0,00                          | 114 542,94 |
|                                                                                                           |    |     | <i>31,62+69,80</i>                                                                          |    | 101,42          |        |           |                                |                               |            |
| 1.1.1.2.1.2.6.06                                                                                          |    |     | Laje sibiřský modřín - dodávka                                                              | m  | 250,388         | 10,00  | 275,427   | 156,10                         | 0,00                          | 42 994,12  |
|                                                                                                           |    |     | <i>75,888+174,50</i>                                                                        |    | 250,388         |        |           |                                |                               |            |
| 1.1.1.2.1.2.6.07                                                                                          |    |     | Prčka tl. 300 mm, oboustranné opláštění označ. 21.8 P1 - sibiřský modřín                    | m2 | 77,65           | -      | 77,65     | 1 005,76                       | 0,00                          | 78 097,26  |
| 1.1.1.2.1.2.6.08                                                                                          |    |     | Prčka tl. 300 mm, oboustranné opláštění označ. 21.8 P2 - sibiřský modřín                    | m2 | 20,0            | -      | 20,0      | 1 005,76                       | 0,00                          | 20 115,20  |
| 1.1.1.2.1.2.6.09                                                                                          |    |     | Prčka tl. 300 mm, jednostranné opláštění označ. 21.8 P3 - sibiřský modřín                   | m2 | 28,0            | -      | 28,0      | 1 005,76                       | 0,00                          | 28 161,28  |
| 1.1.1.2.1.2.6.10                                                                                          |    |     | Prčka tl. 300 mm, oboustranné opláštění označ. 21.8 P4 - sibiřský modřín                    | m2 | 5,5             | -      | 5,5       | 1 005,76                       | 0,00                          | 5 531,68   |
| 1.1.1.2.1.2.6.11                                                                                          |    |     | Prčka tl. 300 mm, oboustranné opláštění označ. 21.8 P5 - sibiřský modřín                    | m2 | 63,0            | -      | 63,0      | 1 005,76                       | 0,00                          | 63 362,88  |
| 1.1.1.2.1.2.6.12                                                                                          |    |     | Atypické šikmé dveře 1,1x2,1m, označ. 21.8. OSTATNÍ - sibiřský modřín                       | ks | 10,0            | -      | 10,0      | 25 136,73                      | 0,00                          | 251 367,30 |
| 1.1.1.2.1.2.6.13                                                                                          |    |     | Dveře pravé v obkladu 1,5x2,1 m označ. 21.8. OSTATNÍ - sibiřský modřín                      | ks | 1,0             | -      | 1,0       | 22 698,81                      | 0,00                          | 22 698,81  |
| 1.1.1.2.1.2.6.14                                                                                          |    |     | Dveře pravé v obkladu 1,1x2,1 m označ. 21.8. OSTATNÍ - sibiřský modřín                      | ks | 1,0             | -      | 1,0       | 19 966,48                      | 0,00                          | 19 966,48  |
| 1.1.1.2.1.2.6.15                                                                                          |    |     | Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m                               | %  | 7 144,173       | -      | 7 144,173 | 8,38                           | 0,00                          | 59 968,17  |
| 1.1.1.2.1.2.7                                                                                             |    |     | <b>767.: Konstrukce zámečnické</b>                                                          |    |                 |        |           |                                |                               | 69 860,81  |
| Pokud není uvedeno jinak, jednotková cena zahrnuje dodávku i montáž včetně vnitrostavěníního přesunu hmot |    |     |                                                                                             |    |                 |        |           |                                |                               |            |
| 1.1.1.2.1.2.7.01                                                                                          |    |     | Veškeré výrobky včetně povrchové úpravy, veškerých pomocných konstrukcí, prací a materiálu. |    |                 |        |           |                                |                               |            |
|                                                                                                           |    |     | Kolevní prvek pro OSB desky 2x kotva do betonu včetně vypodložení označ.37.8.20?            | ks | 123,0           | -      | 123,0     | 563,69                         | 0,00                          | 69 333,87  |
| 1.1.1.2.1.2.7.02                                                                                          |    |     | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m                        | %  | 693,339         | -      | 693,339   | 0,76                           | 0,00                          | 526,94     |
| 1.1.1.2.1.2.8                                                                                             |    |     | <b>767.3: Dveře v interiéru</b>                                                             |    |                 |        |           |                                |                               | 124 923,17 |
| Pokud není uvedeno jinak, jednotková cena zahrnuje dodávku i montáž včetně vnitrostavěníního přesunu hmot |    |     |                                                                                             |    |                 |        |           |                                |                               |            |
| 1.1.1.2.1.2.8.01                                                                                          |    |     | Veškeré výrobky včetně povrchové úpravy, veškerých pomocných konstrukcí, prací a materiálu. |    |                 |        |           |                                |                               |            |
|                                                                                                           |    |     | Dveře vnitřní jednokřídlé plechové hladké piné 900/2100 mm zárubeň ocelová - označ.32.7.117 | ks | 1,0             | -      | 1,0       | 14 878,61                      | 0,00                          | 14 878,61  |
| 1.1.1.2.1.2.8.02                                                                                          |    |     | Dveře vnitřní jednokřídlé plechové hladké piné 800/2100 mm zárubeň ocelová - označ.32.7.118 | ks | 1,0             | -      | 1,0       | 14 878,61                      | 0,00                          | 14 878,61  |

Příloha č.3 - VV dle revize dokumentace z 08/2025

| Poř. Číslo        | CS                             | Kód           | Popis                                                                                            | MJ  | Výměra bez ztr. | Ztrátové | Výměra    | Jedn. Cena<br>dodávka<br>ODBYT | Jedn. Cena<br>montáž<br>ODBYT | Cena ODBYT |
|-------------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|----------|-----------|--------------------------------|-------------------------------|------------|
| 1.1.1.2.1.2.8.03  | 3.                             | 32.7.119      | Dveře vnitřní jednokřídlé plechové hladké plně 800/2100 mm zárubeň ocelová - označ.32.7.119      | ks  | 1,0             | —        | 1,0       | 14 878,61                      | 0,00                          | 14 878,61  |
| 1.1.1.2.1.2.8.04  | 4.                             | 32.7.120      | Dveře vnitřní jednokřídlé plechové hladké plně 800/2100 mm zárubeň ocelová - označ.32.7.120      | ks  | 1,0             | —        | 1,0       | 14 878,61                      | 0,00                          | 14 878,61  |
| 1.1.1.2.1.2.8.05  | 5.                             | 32.7.121      | Dveře vnitřní jednokřídlé plechové hladké plně 800/2100 mm zárubeň ocelová - označ.32.7.121      | ks  | 1,0             | —        | 1,0       | 14 878,61                      | 0,00                          | 14 878,61  |
| 1.1.1.2.1.2.8.06  | 6.                             | 32.7.122, 123 | Dveře vnitřní jednokřídlé dřevěné hladké plně 913/2100 mm zárubeň oložková - označ.32.7.122+123  | ks  | 2,0             | —        | 2,0       | 9 713,15                       | 0,00                          | 19 426,30  |
| 1.1.1.2.1.2.8.07  | 7.                             | 32.7.124, 125 | Dveře vnitřní jednokřídlé dřevěné hladké plně 1000/2100 mm zárubeň oložková - označ.32.7.124+125 | ks  | 3,0             | —        | 3,0       | 10 367,94                      | 0,00                          | 31 103,82  |
| 1.1.1.2.1.2.9     | <b>771.: Podlahy z dlaždic</b> |               |                                                                                                  |     |                 |          |           |                                |                               |            |
| 1.1.1.2.1.2.9.01  | 1.                             | 771121011     | Nátěr penetrační na podlahu                                                                      | m2  | 35,7            | —        | 35,7      | 36,67                          | 0,00                          | 83 187,08  |
| 1.1.1.2.1.2.9.02  | 2.                             | 771574412     | Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 0,5 do 2 ks/m2  | m2  | 35,7            | —        | 35,7      | 1 236,25                       | 0,00                          | 44 134,13  |
| 1.1.1.2.1.2.9.03  | 3.                             | KD 02.01      | Keramická velkoformátová dlažba, mrazuvzdorná tl. 8 mm - dodávka                                 | m2  | 35,7            | 15,00    | 41,055    | 818,46                         | 0,00                          | 33 601,88  |
| 1.1.1.2.1.2.9.04  | 4.                             | 998771201     | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m                                 | %   | 790,451         | —        | 790,451   | 5,24                           | 0,00                          | 4 141,96   |
| 1.1.1.2.1.2.10    | <b>777.: Podlahy lité</b>      |               |                                                                                                  |     |                 |          |           |                                |                               |            |
| 1.1.1.2.1.2.10.01 | 1.                             | 777111111     | Vysátí podkladu před provedením lité podlahy                                                     | m2  | 139,5           | —        | 139,5     | 35,87                          | 0,00                          | 76 804,25  |
| 1.1.1.2.1.2.10.02 | 2.                             | 777111123     | Strojní broušení podkladu před provedením lité podlahy                                           | m2  | 139,5           | —        | 139,5     | 56,37                          | 0,00                          | 5 003,87   |
| 1.1.1.2.1.2.10.03 | 3.                             | 777612109     | Uzavírací epoxidový protiskluzný nátěr podlahy                                                   | m2  | 139,5           | —        | 139,5     | 456,08                         | 0,00                          | 7 863,62   |
| 1.1.1.2.1.2.10.04 | 4.                             | 998777201     | Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 6 m                                      | %   | 764,906         | —        | 764,906   | 0,41                           | 0,00                          | 63 623,16  |
| 1.1.1.2.1.2.11    | <b>781.: Obklady keramické</b> |               |                                                                                                  |     |                 |          |           |                                |                               |            |
| 1.1.1.2.1.2.11.01 | 1.                             | 781484111_01  | Montáž obkladu vnitřních z mozaiky 50x50 mm lepených flexibilním lepidlem                        | m2  | 83,1            | —        | 83,1      | 1 115,77                       | 0,00                          | 223 884,61 |
| 1.1.1.2.1.2.11.02 | 2.                             | KO 02.01      | Vysocesilná keramická dlažba mrazuvzdorná, rozměr 50/50 mm, tl 6 mm, pro F02.6 - dodávka         | m2  | 83,1            | 20,00    | 99,72     | 1 183,05                       | 0,00                          | 92 720,49  |
| 1.1.1.2.1.2.11.03 | 3.                             | 781495142     | Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90                                                      | kus | 10,0            | —        | 10,0      | 125,72                         | 0,00                          | 1 257,20   |
| 1.1.1.2.1.2.11.04 | 4.                             | 781495185_01  | Rezáni pracovníí rovné keramických obkládaček                                                    | kus | 25,0            | —        | 25,0      | 31,43                          | 0,00                          | 785,75     |
| 1.1.1.2.1.2.11.05 | 5.                             | 998781201     | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m                                 | %   | 2 127,372       | —        | 2 127,372 | 5,24                           | 0,00                          | 11 147,43  |
| 1.1.1.2.1.2.12    | <b>783.: Nátěry</b>            |               |                                                                                                  |     |                 |          |           |                                |                               |            |
| 1.1.1.2.1.2.12.01 | 1.                             | 783827401_01  | Tónovatelný omyvatelný matný nátěr na bázi akrylátové pryskyřice - F05.1.4                       | m2  | 270,185         | —        | 270,185   | 81,99                          | 0,00                          | 22 152,48  |



Příloha č.3 - VV dle revize dokumentace z 08/2025

| Poř.             | CS | Kód       | Popis                                                                                              | MJ  | Výměra bez ztr. | Ztrátě | Výměra   | Jedn. Cena<br>dodávka<br>ODBYT | Jedn. Cena<br>montáž<br>ODBYT | Cena ODBYT    |
|------------------|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|--------|----------|--------------------------------|-------------------------------|---------------|
| 1.1.1.5          |    | SO 141    | SO 141: OPĚRNÉ STĚNY AREÁLU                                                                        |     |                 |        |          |                                |                               | 11 014 643,07 |
| 1.1.1.2.5.3      |    |           | H: Oddílý prací HSV                                                                                |     |                 |        |          |                                |                               | 9 626 051,95  |
| 1.1.1.2.5.3.1    |    |           | 001.: Zámří práce                                                                                  |     |                 |        |          |                                |                               | 976 478,65    |
| 1.1.1.2.5.3.1.01 |    | 131251206 | Hloubení jam zapáčených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3                  | m3  | 316,72          | —      | 316,72   | 130,96                         | 0,00                          | 41 477,65     |
| 1.1.1.2.5.3.1.02 |    | 162351103 | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3  | 4 152,62        | —      | 4 152,62 | 51,24                          | 0,00                          | 212 780,25    |
|                  |    |           | die bilance zemin (viz Rekapitulace stavby)                                                        |     |                 |        |          |                                |                               |               |
|                  |    |           | na meziklady: 1411,70                                                                              |     |                 |        |          |                                |                               |               |
|                  |    |           | z meziklady do nasypu: 3835,90                                                                     |     |                 |        |          |                                |                               |               |
| 1.1.1.2.5.3.1.03 |    | 167151111 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3                         | m3  | 3 835,93        | —      | 3 835,93 | 62,63                          | 0,00                          | 240 244,30    |
| 1.1.1.2.5.3.1.04 |    | 171151103 | Uložení sypání z hornin soudržných do násypů zhuňných strojné                                      | m3  | 3 835,93        | —      | 3 835,93 | 119,57                         | 0,00                          | 458 662,15    |
| 1.1.1.2.5.3.1.05 |    | 181951111 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhuňnutí strojné                    | m2  | 455,0           | —      | 455,0    | 51,24                          | 0,00                          | 23 314,20     |
| 1.1.1.2.5.3.2    |    |           | 002.: Základy                                                                                      |     |                 |        |          |                                |                               | 2 672 447,36  |
| 1.1.1.2.5.3.2.01 |    | 273313611 | Základové desky z betonu tř. C 16/20 / podbeton tl. 120 mm                                         | m3  | 52,45           | —      | 52,45    | 3 989,19                       | 0,00                          | 209 233,02    |
| 1.1.1.2.5.3.2.02 |    | 273311131 | Poštář zhuňné pod základy z kamenná drčeného frakce 0 až 4 mm                                      | m3  | —               | —      | —        | 1 617,05                       | 0,00                          | —             |
| 1.1.1.2.5.3.2.03 |    | 273322611 | Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prosředí tř. C 30/37                                  | m3  | 165,0           | —      | 165,0    | 4 313,77                       | 0,00                          | 711 772,05    |
| 1.1.1.2.5.3.2.04 |    | 273351121 | Zřízení bednění základových desek                                                                  | m2  | 935,0           | —      | 935,0    | 848,10                         | 0,00                          | 792 973,50    |
| 1.1.1.2.5.3.2.05 |    | 273351122 | Odstranění bednění základových desek                                                               | m2  | 935,0           | —      | 935,0    | 212,54                         | 0,00                          | 198 724,90    |
| 1.1.1.2.5.3.2.06 |    | 273361821 | Výzluž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)                                              | t   | 27,59           | —      | 27,59    | 27 536,93                      | 0,00                          | 759 743,90    |
| 1.1.1.2.5.3.3    |    |           | 003.: Svislé konstrukce                                                                            |     |                 |        |          |                                |                               | 5 763 803,62  |
| 1.1.1.2.5.3.3.01 |    | 327121111 | Montáž ŽB dílů opěrných zdí hm do 5 t                                                              | kus | 4,0             | —      | 4,0      | 7 185,19                       | 0,00                          | 28 740,76     |
| 1.1.1.2.5.3.3.02 |    | 327121112 | Montáž ŽB dílů opěrných zdí hm přes 5 do 10 t                                                      | kus | 83,0            | —      | 83,0     | 14 007,61                      | 0,00                          | 1 162 631,63  |
| 1.1.1.2.5.3.3.03 |    | 327121113 | Montáž ŽB dílů opěrných zdí hm přes 10 do 25 t                                                     | kus | 13,0            | —      | 13,0     | 28 437,12                      | 0,00                          | 369 682,56    |
| 1.1.1.2.5.3.3.04 |    | 389941022 | Montáž kovových doplňkových konstrukcí přes 1 do 10 kg pro montáž prefabrikovaných dílů            | kg  | 550,0           | —      | 550,0    | 121,01                         | 0,00                          | 66 555,50     |
|                  |    |           | 5,50*100                                                                                           |     |                 |        |          |                                |                               |               |
| 1.1.1.2.5.3.3.05 |    | 389 01    | Pomocné kolevní prvky – dodávka                                                                    | kg  | 550,0           | 10,00  | 605,0    | 170,82                         | 0,00                          | 103 346,10    |
| 1.1.1.2.5.3.3.06 |    | W07-01    | Dodávka obvodových panelů W07-01, rozměr 6287(6240)x2600x200 mm, hmotnost 8,15 t                   | ks  | 1,0             | —      | 1,0      | 52 312,40                      | 0,00                          | 52 312,40     |
| 1.1.1.2.5.3.3.07 |    | W07-02    | Dodávka obvodových panelů W07-02, rozměr 6240(6197)x2600x200 mm, hmotnost 8,09 t                   | ks  | 1,0             | —      | 1,0      | 52 853,44                      | 0,00                          | 52 853,44     |
| 1.1.1.2.5.3.3.08 |    | W08-01    | Dodávka obvodových panelů W08-01, rozměr 8785(8742)x2600x200, hmotnost 11,40 t                     | ks  | 1,0             | —      | 1,0      | 73 144,17                      | 0,00                          | 73 144,17     |
| 1.1.1.2.5.3.3.09 |    | W08-02    | Dodávka obvodových panelů W08-02, rozměr 8742(8698)x2600x200 mm, hmotnost 11,34 t                  | ks  | 1,0             | —      | 1,0      | 72 759,03                      | 0,00                          | 72 759,03     |
| 1.1.1.2.5.3.3.10 |    | W08-03    | Dodávka obvodových panelů W08-03, rozměr 8698(8654)x2600x200 mm, hmotnost 11,28 t                  | ks  | 1,0             | —      | 1,0      | 72 405,99                      | 0,00                          | 72 405,99     |
| 1.1.1.2.5.3.3.11 |    | W08-04    | Dodávka obvodových panelů W08-04, rozměr 8254(8209)x2600x200 mm, hmotnost 10,07 t                  | ks  | 1,0             | —      | 1,0      | 68 682,99                      | 0,00                          | 68 682,99     |
| 1.1.1.2.5.3.3.12 |    | W08-05    | Dodávka obvodových panelů W08-05, rozměr 8209(8165)x2600x200 mm, hmotnost 10,65 t                  | ks  | 1,0             | —      | 1,0      | 68 329,94                      | 0,00                          | 68 329,94     |
| 1.1.1.2.5.3.3.13 |    | W08-06    | Dodávka obvodových panelů W08-06, rozměr 7765(7720)x2600x200 mm, hmotnost 10,07 t                  | ks  | 1,0             | —      | 1,0      | 64 606,94                      | 0,00                          | 64 606,94     |
| 1.1.1.2.5.3.3.14 |    | W08-07    | Dodávka obvodových panelů W08-07, rozměr 7720(7677)x2600x200 mm, hmotnost 10,01 t                  | ks  | 1,0             | —      | 1,0      | 63 949,79                      | 0,00                          | 63 949,79     |
| 1.1.1.2.5.3.3.15 |    | W09-01    | Dodávka obvodových panelů W09-01, rozměr 7536(7492)x2600x200 mm, hmotnost 9,77 t                   | ks  | 1,0             | —      | 1,0      | 62 724,68                      | 0,00                          | 62 724,68     |
| 1.1.1.2.5.3.3.16 |    | W09-02    | Dodávka obvodových panelů W09-02, rozměr 7492(7448)x2600x200 mm, hmotnost 9,71 t                   | ks  | 1,0             | —      | 1,0      | 62 339,47                      | 0,00                          | 62 339,47     |
| 1.1.1.2.5.3.3.17 |    | W09-03    | Dodávka obvodových panelů W09-03, rozměr 7048(7004)x2600x200 mm, hmotnost 9,14 t                   | ks  | 1,0             | —      | 1,0      | 58 647,90                      | 0,00                          | 58 647,90     |



Příloha č.3 - VV dle revize dokumentace z 08/2025

| Poř. Číslo | CS               | Kód    | Popis                                                                            | MJ | Výměra bez ztr. | Ztrátě | Výměra | Jedn. Cena<br>dodávka<br>ODBYT | Jedn. Cena<br>montáž<br>ODBYT | Cena ODBYT |
|------------|------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|--------|--------|--------------------------------|-------------------------------|------------|
| 30.        | 1.1.1.2.5.3.3.18 | W09-04 | Dodávka obvodových panelů W09-04, rozměr 7004(6959)x2600x200 mm, hmotnost 9,08 t | ks | 1,0             | –      | 1,0    | 58 262,69                      | 0,00                          | 58 262,69  |
| 31.        | 1.1.1.2.5.3.3.19 | W09-05 | Dodávka obvodových panelů W09-05, rozměr 6559(6515)x2600x200 mm, hmotnost 8,50 t | ks | 1,0             | –      | 1,0    | 54 571,11                      | 0,00                          | 54 571,11  |
| 32.        | 1.1.1.2.5.3.3.20 | W09-06 | Dodávka obvodových panelů W09-06, rozměr 6515(6471)x2600x200 mm, hmotnost 8,44 t | ks | 1,0             | –      | 1,0    | 53 855,12                      | 0,00                          | 53 855,12  |
| 33.        | 1.1.1.2.5.3.3.21 | W10-01 | Dodávka obvodových panelů W10-01, rozměr 6296(6252)x2600x200 mm, hmotnost 8,16 t | ks | 1,0             | –      | 1,0    | 52 341,18                      | 0,00                          | 52 341,18  |
| 34.        | 1.1.1.2.5.3.3.22 | W10-02 | Dodávka obvodových panelů W10-02, rozměr 6252(6207)x2600x200 mm, hmotnost 8,10 t | ks | 1,0             | –      | 1,0    | 51 988,17                      | 0,00                          | 51 988,17  |
| 35.        | 1.1.1.2.5.3.3.23 | W10-03 | Dodávka obvodových panelů W10-03, rozměr 5717(5673)x2600x200 mm, hmotnost 7,41 t | ks | 1,0             | –      | 1,0    | 47 527,46                      | 0,00                          | 47 527,46  |
| 36.        | 1.1.1.2.5.3.3.24 | W10-04 | Dodávka obvodových panelů W10-04, rozměr 5673(5629)x2600x200 mm, hmotnost 7,35 t | ks | 1,0             | –      | 1,0    | 47 142,36                      | 0,00                          | 47 142,36  |
| 37.        | 1.1.1.2.5.3.3.25 | W10-05 | Dodávka obvodových panelů W10-05, rozměr 5229(5185)x2600x200 mm, hmotnost 6,77 t | ks | 1,0             | –      | 1,0    | 43 164,69                      | 0,00                          | 43 164,69  |
| 38.        | 1.1.1.2.5.3.3.26 | W11-01 | Dodávka obvodových panelů W11-01, rozměr 4940(4895)x2600x200 mm, hmotnost 6,40 t | ks | 1,0             | –      | 1,0    | 41 044,16                      | 0,00                          | 41 044,16  |
| 39.        | 1.1.1.2.5.3.3.27 | W11-02 | Dodávka obvodových panelů W11-02, rozměr 4895(4851)x2600x200 mm, hmotnost 6,34 t | ks | 1,0             | –      | 1,0    | 40 659,07                      | 0,00                          | 40 659,07  |
| 40.        | 1.1.1.2.5.3.3.28 | W11-03 | Dodávka obvodových panelů W11-03, rozměr 4851(4807)x2600x200 mm, hmotnost 6,28 t | ks | 1,0             | –      | 1,0    | 40 273,98                      | 0,00                          | 40 273,98  |
| 41.        | 1.1.1.2.5.3.3.29 | W11-04 | Dodávka obvodových panelů W11-04, rozměr 4202(4157)x2600x200 mm, hmotnost 5,44 t | ks | 1,0             | –      | 1,0    | 34 882,72                      | 0,00                          | 34 882,72  |
| 42.        | 1.1.1.2.5.3.3.30 | W11-05 | Dodávka obvodových panelů W11-05, rozměr 4157(4113)x2600x200 mm, hmotnost 5,38 t | ks | 1,0             | –      | 1,0    | 34 497,63                      | 0,00                          | 34 497,63  |
| 43.        | 1.1.1.2.5.3.3.31 | W11-06 | Dodávka obvodových panelů W11-06, rozměr 4113(4069)x2600x200 mm, hmotnost 5,32 t | ks | 1,0             | –      | 1,0    | 34 144,63                      | 0,00                          | 34 144,63  |
| 44.        | 1.1.1.2.5.3.3.32 | W12-01 | Dodávka obvodových panelů W12-01, rozměr 4069(4030)x2221x200 mm, hmotnost 4,5 t  | ks | 1,0             | –      | 1,0    | 28 634,51                      | 0,00                          | 28 634,51  |
| 45.        | 1.1.1.2.5.3.3.33 | W13-01 | Dodávka obvodových panelů W13-01, rozměr 4030x2550x200 mm, hmotnost 5,14 t       | ks | 1,0             | –      | 1,0    | 32 988,30                      | 0,00                          | 32 988,30  |
| 46.        | 1.1.1.2.5.3.3.34 | W14-01 | Dodávka obvodových panelů W14-01, rozměr 4030x2600x200 mm, hmotnost 5,24 t       | ks | 17,0            | –      | 17,0   | 33 598,01                      | 0,00                          | 571 166,13 |
|            |                  | W14-02 | Dodávka obvodových panelů W14-01, rozměr 4180x2600x200 mm, hmotnost 5,44 t       | ks | 7,0             | –      | 7,0    | 34 881,60                      | 0,00                          | 244 171,19 |
|            |                  | W14-03 | Dodávka obvodových panelů W14-01, rozměr 4330x2600x200 mm, hmotnost 5,63 t       | ks | 18,0            | –      | 18,0   | 35 545,34                      | 0,00                          | 639 816,12 |
| 47.        | 1.1.1.2.5.3.3.35 | W15-01 | Dodávka obvodových panelů W15-01, rozměr 4330x2550x200 mm, hmotnost 5,52 t       | ks | 1,0             | –      | 1,0    | 34 850,85                      | 0,00                          | 34 850,85  |
| 48.        | 1.1.1.2.5.3.3.36 | W16-01 | Dodávka obvodových panelů W16-01, rozměr 4525(4400)x1540x200 mm, hmotnost 3,43 t | ks | 1,0             | –      | 1,0    | 22 913,57                      | 0,00                          | 22 913,57  |
| 49.        | 1.1.1.2.5.3.3.37 | W17-01 | Dodávka obvodových panelů W17-01, rozměr 4760(4545)x2600x200 mm, hmotnost 6,05 t | ks | 1,0             | –      | 1,0    | 38 754,51                      | 0,00                          | 38 754,51  |
| 50.        | 1.1.1.2.5.3.3.38 | W17-02 | Dodávka obvodových panelů W17-02, rozměr 4545(4332)x2600x200 mm, hmotnost 5,78 t | ks | 1,0             | –      | 1,0    | 37 002,14                      | 0,00                          | 37 002,14  |
| 51.        | 1.1.1.2.5.3.3.39 | W17-03 | Dodávka obvodových panelů W17-03, rozměr 4332(4119)x2600x200 mm, hmotnost 5,50 t | ks | 1,0             | –      | 1,0    | 35 246,37                      | 0,00                          | 35 246,37  |
| 52.        | 1.1.1.2.5.3.3.40 | W17-04 | Dodávka obvodových panelů W17-04, rozměr 4718(4505)x2600x200 mm, hmotnost 6,00 t | ks | 1,0             | –      | 1,0    | 38 399,88                      | 0,00                          | 38 399,88  |
| 53.        | 1.1.1.2.5.3.3.41 | W17-05 | Dodávka obvodových panelů W17-05, rozměr 4505(4292)x2600x200 mm, hmotnost 5,72 t | ks | 1,0             | –      | 1,0    | 37 116,78                      | 0,00                          | 37 116,78  |
| 54.        | 1.1.1.2.5.3.3.42 | W18-01 | Dodávka obvodových panelů W18-01, rozměr 4637(4624)x2600x200 mm, hmotnost 6,15 t | ks | 1,0             | –      | 1,0    | 39 411,98                      | 0,00                          | 39 411,98  |
| 55.        | 1.1.1.2.5.3.3.43 | W18-02 | Dodávka obvodových panelů W18-02, rozměr 6070(4409)x2600x200 mm, hmotnost 5,87 t | ks | 1,0             | –      | 1,0    | 37 630,29                      | 0,00                          | 37 630,29  |
| 56.        | 1.1.1.2.5.3.3.44 | W18-03 | Dodávka obvodových panelů W18-03, rozměr 5214(5002)x2600x200 mm, hmotnost 6,64 t | ks | 1,0             | –      | 1,0    | 42 557,88                      | 0,00                          | 42 557,88  |
| 57.        | 1.1.1.2.5.3.3.45 | W18-04 | Dodávka obvodových panelů W18-04, rozměr 5002(4789)x2600x200 mm, hmotnost 6,37 t | ks | 1,0             | –      | 1,0    | 41 122,91                      | 0,00                          | 41 122,91  |
| 58.        | 1.1.1.2.5.3.3.46 | W19-01 | Dodávka obvodových panelů W19-01, rozměr 5884(5671)x2600x200 mm, hmotnost 7,51 t | ks | 1,0             | –      | 1,0    | 48 130,81                      | 0,00                          | 48 130,81  |



Příloha č.3 - VV dle revize dokumentace z 08/2025

|                  | Poř.                                            | CS | Kód       | Popis                                                                            | MJ | Výměra bez ztr. | Zhraté | Výměra    | ODBYT     | Cena ODBYT |
|------------------|-------------------------------------------------|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|--------|-----------|-----------|------------|
| 1.1.1.2.5.3.3.47 | 59.                                             |    | W19-02    | Dodávka obvodových panelů W19-02, rozměr 5671(5457)x2600x200 mm, hmotnost 7,24 t | ks | 1,0             | –      | 1,0       | 46 379,21 | 0,00       |
| 1.1.1.2.5.3.3.48 | 60.                                             |    | W19-03    | Dodávka obvodových panelů W19-03, rozměr 5457(5241)x2600x200 mm, hmotnost 6,96 t | ks | 1,0             | –      | 1,0       | 44 595,91 | 0,00       |
| 1.1.1.2.5.3.3.49 | 61.                                             |    | W19-04    | Dodávka obvodových panelů W19-04, rozměr 5241(5026)x2600x200 mm, hmotnost 6,68 t | ks | 1,0             | –      | 1,0       | 42 779,36 | 0,00       |
| 1.1.1.2.5.3.3.50 | 62.                                             |    | W19-05    | Dodávka obvodových panelů W19-05, rozměr 5426(5210)x2600x200 mm, hmotnost 6,92 t | ks | 1,0             | –      | 1,0       | 44 333,00 | 0,00       |
| 1.1.1.2.5.3.3.51 | 63.                                             |    | W19-06    | Dodávka obvodových panelů W19-06, rozměr 5210(4995)x2600x200 mm, hmotnost 6,64 t | ks | 1,0             | –      | 1,0       | 42 493,35 | 0,00       |
| 1.1.1.2.5.3.3.52 | 64.                                             |    | W19-07    | Dodávka obvodových panelů W19-07, rozměr 4995(4779)x2600x200 mm, hmotnost 6,36 t | ks | 1,0             | –      | 1,0       | 40 736,07 | 0,00       |
| 1.1.1.2.5.3.3.53 | 65.                                             |    | W19-08    | Dodávka obvodových panelů W19-08, rozměr 4779(4574)x2600x200 mm, hmotnost 6,09 t | ks | 1,0             | –      | 1,0       | 38 992,93 | 0,00       |
| 1.1.1.2.5.3.3.54 | 66.                                             |    | W19-09    | Dodávka obvodových panelů W19-09, rozměr 4574(4341)x2600x200 mm, hmotnost 5,80 t | ks | 1,0             | –      | 1,0       | 37 149,85 | 0,00       |
| 1.1.1.2.5.3.3.55 | 67.                                             |    | W19-10    | Dodávka obvodových panelů W19-10, rozměr 4947(4730)x2600x200 mm, hmotnost 6,29 t | ks | 1,0             | –      | 1,0       | 40 240,24 | 0,00       |
| 1.1.1.2.5.3.3.56 | 68.                                             |    | W19-11    | Dodávka obvodových panelů W19-11, rozměr 4730(4519)x2600x200 mm, hmotnost 6,02 t | ks | 1,0             | –      | 1,0       | 38 527,31 | 0,00       |
| 1.1.1.2.5.3.3.57 | 69.                                             |    | W19-12    | Dodávka obvodových panelů W19-12, rozměr 4519(4309)x2600x200 mm, hmotnost 5,74 t | ks | 1,0             | –      | 1,0       | 37 139,47 | 0,00       |
| 1.1.1.2.5.3.3.58 | 70.                                             |    | W20-01    | Dodávka obvodových panelů W20-01, rozměr 4409(4199)x2600x200 mm, hmotnost 5,60 t | ks | 1,0             | –      | 1,0       | 35 822,09 | 0,00       |
| 1.1.1.2.5.3.3.59 | 71.                                             |    | W20-02    | Dodávka obvodových panelů W20-02, rozměr 4199(3988)x2600x200 mm, hmotnost 5,32 t | ks | 1,0             | –      | 1,0       | 34 077,73 | 0,00       |
| 1.1.1.2.5.3.3.60 | 72.                                             |    | W20-03    | Dodávka obvodových panelů W20-03, rozměr 3988(3777)x2600x200 mm, hmotnost 5,05 t | ks | 1,0             | –      | 1,0       | 32 338,47 | 0,00       |
| 1.1.1.2.5.3.3.61 | 73.                                             |    | W20-04    | Dodávka obvodových panelů W20-04, rozměr 3777(3567)x2600x200 mm, hmotnost 4,78 t | ks | 1,0             | –      | 1,0       | 30 610,96 | 0,00       |
| 1.1.1.2.5.3.3.62 | 74.                                             |    | W20-05    | Dodávka obvodových panelů W20-05, rozměr 3567(3356)x2600x200 mm, hmotnost 4,50 t | ks | 1,0             | –      | 1,0       | 28 802,85 | 0,00       |
| 1.1.1.2.5.3.3.63 | 75.                                             |    | W20-06    | Dodávka obvodových panelů W20-06, rozměr 3356(3145)x2600x200 mm, hmotnost 4,23 t | ks | 1,0             | –      | 1,0       | 26 617,44 | 0,00       |
| 1.1.1.2.5.3.3.64 | 76.                                             |    | W21-01    | Dodávka obvodových panelů W21-01, rozměr 3145(3025)x1491x200 mm, hmotnost 2,31 t | ks | 1,0             | –      | 1,0       | 14 184,91 | 0,00       |
| 1.1.1.2.5.3.4    | 006.03: Mazaniny a potěry, podlahové konstrukce |    |           |                                                                                  |    |                 |        |           |           |            |
| 1.1.1.2.5.3.4.01 | 77.                                             |    | 637121114 | Okapový chodník z kačírku tl 250 mm s udusáním                                   | m2 | 44,88           | –      | 44,88     | 859,87    | 0,00       |
|                  |                                                 |    |           | 374,00+0,12                                                                      |    | 44,88           |        |           |           |            |
| 1.1.1.2.5.3.4.02 | 78.                                             |    | 31.1.001  | Ocelový obručník 200x5 mm do betonového lože / viz tabulky výrobků AS označ.     | bm | 374,0           | –      | 374,0     | 292,66    | 0,00       |
|                  |                                                 |    |           | 31.1.001, del. 503                                                               |    |                 |        |           |           |            |
| 1.1.1.2.5.3.5    | 099: Přesun hmot HSV                            |    |           |                                                                                  |    |                 |        |           |           |            |
| 1.1.1.2.5.3.5.01 | 79.                                             |    | 998152111 | Přesun hmot pro montované zdi a valy v do 12 m                                   | t  | 1 549,409       | –      | 1 549,409 | 42,13     | 0,00       |



Příloha č.3 - VV dle revize dokumentace z 08/2025

| Poř. Čís                          | Kód    | Popis                                                                                                                                                         | MJ | Výměra bez ztr. Ztrátě | Výměra | Jedn. Cena<br>dodávka<br>ODBYT | Jedn. Cena<br>montáž<br>ODBYT | Cena ODBYT   |
|-----------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------|--------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|
| P: Oddíl prací PSV                |        |                                                                                                                                                               |    |                        |        |                                |                               |              |
| 1.1.1.2.5.4                       |        | 711: Izolace proti vodě                                                                                                                                       |    |                        |        |                                |                               | 1 388 591,12 |
| 1.1.1.2.5.4.1                     |        |                                                                                                                                                               |    |                        |        |                                |                               | 71 285,71    |
| 1.1.1.2.5.4.1.01                  |        | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svíslé za studena náterem penetračním                                                                                  | m2 | 153,3                  | —      | 153,3                          | 39,17                         | 6 004,76     |
| 1.1.1.2.5.4.1.02                  |        | Penetrační náter - dodávka                                                                                                                                    | kg | 45,99                  | —      | 45,99                          | 83,81                         | 3 854,42     |
|                                   |        | 153,30+0,30                                                                                                                                                   |    | 45,99                  |        |                                |                               |              |
| 1.1.1.2.5.4.1.03                  |        | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svíslé NAIP                                                                                            | m2 | 153,3                  | —      | 153,3                          | 178,56                        | 27 373,25    |
| 1.1.1.2.5.4.1.04                  |        | Pás z SBS modifik. asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny na horním povrchu opatřen jemným separačním posypem a na spodním separační PE fólií - dodávka | m2 | 153,3                  | 20,00  | 183,96                         | 178,56                        | 32 847,90    |
| 1.1.1.2.5.4.1.05                  |        | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m                                                                          | %  | 700,803                | —      | 700,803                        | 1,72                          | 1 205,38     |
| 766: Konstrukce truhlářské        |        |                                                                                                                                                               |    |                        |        |                                |                               |              |
| 1.1.1.2.5.4.2                     |        | Montáž obložení stěn pl přes 1 m2 palubkami modřinovými přes 100 mm                                                                                           | m2 | 618,3                  | —      | 618,3                          | 398,11                        | 246 151,41   |
| 1.1.1.2.5.4.2.01                  |        | Montáž obložení stěn podkladového roštu                                                                                                                       | m  | 1 483,92               | —      | 1 483,92                       | 81,72                         | 121 265,94   |
| 1.1.1.2.5.4.2.02                  |        | 618,30+2,40                                                                                                                                                   |    | 1 483,92               |        |                                |                               |              |
| 1.1.1.2.5.4.2.03                  |        | Prkna sibiřský modřín š.90-140 mm, tl. 25 mm - dodávka včetně impregnace                                                                                      | m2 | 618,3                  | 5,00   | 649,215                        | 1 026,72                      | 666 562,02   |
| 1.1.1.2.5.4.2.04                  |        | Latě sibiřský modřín - dodávka včetně impregnace                                                                                                              | m  | 1 483,92               | 5,00   | 1 558,116                      | 156,10                        | 243 221,91   |
| 1.1.1.2.5.4.2.05                  |        | Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m                                                                                                 | %  | 12 772,013             | —      | 12 772,013                     | 3,14                          | 40 104,12    |
| SO 151: OPĚRNÉ STĚNY U KOMUNIKACÍ |        |                                                                                                                                                               |    |                        |        |                                |                               |              |
| 1.1.1.6                           | SO 151 |                                                                                                                                                               |    |                        |        |                                |                               | 3 230 043,50 |
| 1.1.1.2.5.5                       |        | H: Oddíl prací HSV                                                                                                                                            |    |                        |        |                                |                               | 3 230 043,50 |
| 1.1.1.2.5.5.1                     |        | 001.: Zemní práce                                                                                                                                             |    |                        |        |                                |                               | 131 900,70   |
| 1.1.1.2.5.5.1.01                  |        | Hloubení zapážených rýh š. do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3                                                               | m3 | 538,25                 | —      | 538,25                         | 130,96                        | 70 489,22    |
| 1.1.1.2.5.5.1.02                  |        | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3                                                            | m3 | 627,95                 | —      | 627,95                         | 51,24                         | 32 176,16    |
|                                   |        | dle bilance zemín (viz Rekapitulace stavby)<br>na mezikládku: 538,25<br>z mezikládky do násypů: 89,70                                                         |    | 538,25<br>89,7         |        |                                |                               |              |
| 1.1.1.2.5.5.1.03                  |        | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3                                                                                      | m3 | 89,7                   | —      | 89,7                           | 62,63                         | 5 617,91     |
| 1.1.1.2.5.5.1.04                  |        | Uložení sypání z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně                                                                                               | m3 | 89,7                   | —      | 89,7                           | 119,57                        | 10 725,43    |
| 1.1.1.2.5.5.1.05                  |        | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně                                                                               | m2 | 251,6                  | —      | 251,6                          | 51,24                         | 12 891,98    |
| 003: Svíslé konstrukce            |        |                                                                                                                                                               |    |                        |        |                                |                               |              |
| 1.1.1.2.5.5.2                     |        | Opěrné zdi a valy ze žb tř. C 25/30                                                                                                                           | m3 | 308,24                 | —      | 308,24                         | 4 125,30                      | 1 271 582,47 |
| 1.1.1.2.5.5.2.01                  |        | Bednění opěrných zdí a valů svíslých i skloněných zřízení                                                                                                     | m2 | 544,0                  | —      | 544,0                          | 753,87                        | 410 105,28   |
| 1.1.1.2.5.5.2.02                  |        | Bednění opěrných zdí a valů svíslých i skloněných odstranění                                                                                                  | m2 | 544,0                  | —      | 544,0                          | 212,54                        | 115 621,76   |
| 1.1.1.2.5.5.2.03                  |        | Výztuž opěrných zdí a valů D nad 12 mm z betonářské oceli T0 505                                                                                              | t  | 24,659                 | —      | 24,659                         | 27 536,93                     | 679 038,66   |
| 1.1.1.2.5.5.2.04                  |        | Zábradlí ocelové osazené do vynechaných otvorů ze tří vodorovných trubek, specifikace viz. výrobek č. 34.2/150                                                | m  | 80,0                   | —      | 80,0                           | 7 225,50                      | 578 040,00   |
| 1.1.1.2.5.5.2.05                  |        |                                                                                                                                                               |    |                        |        |                                |                               |              |
| 099: Přesun hmot HSV              |        |                                                                                                                                                               |    |                        |        |                                |                               |              |
| 1.1.1.2.5.5.3                     |        | Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, térmice nebo monolitické v do 12 m                                                               | t  | 800,487                | —      | 800,487                        | 54,66                         | 43 754,62    |
| 1.1.1.2.5.5.3.01                  |        |                                                                                                                                                               |    |                        |        |                                |                               |              |



Příloha č.3 - VV dle revize dokumentace z 08/2025

| Poř. Čís          | Kód                                     | Popis                                                                                             | MJ | Výměra bez ztr. | Ztrátě | Výměra | Jedn. Cena<br>dodávka<br>ODBYT | Jedn. Cena<br>montáž<br>ODBYT | Cena ODBYT   |
|-------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|--------|--------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|
| 1.1.1.2.5.14.2    | SO 712                                  | SO 712: TRAFOSTANICE                                                                              |    |                 |        |        |                                |                               | 3 009 309,91 |
| 1.1.1.2.5.14      | H: Oddílů prací HSV                     |                                                                                                   |    |                 |        |        |                                |                               | 768 166,80   |
| 1.1.1.2.5.14.1    | 001.: Zemní práce                       |                                                                                                   |    |                 |        |        |                                |                               | 3 247,75     |
| 1.1.1.2.5.14.1.01 | 131251100                               | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3                 | m3 | 6,2             | -      | 6,2    | 136,65                         | 0,00                          | 847,23       |
| 1.1.1.2.5.14.1.02 | 162251102                               | Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 12,4            | -      | 12,4   | 119,57                         | 0,00                          | 1 482,67     |
|                   |                                         | Sam a zpěvek: 6,20*2                                                                              |    | 12,4            |        |        |                                |                               |              |
| 1.1.1.2.5.14.1.03 | 167151101                               | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3                          | m3 | 6,2             | -      | 6,2    | 51,24                          | 0,00                          | 317,69       |
| 1.1.1.2.5.14.1.04 | 171151103                               | Uložení sypání z hornin soudržných do násypů zhuštěných strojně                                   | m3 | 6,2             | -      | 6,2    | 96,80                          | 0,00                          | 600,16       |
| 1.1.1.2.5.14.2    | 002.: Základy                           |                                                                                                   |    |                 |        |        |                                |                               | 218 804,93   |
| 1.1.1.2.5.14.2.01 | 631311124                               | Mazanina II přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na posílení tř. C 16/20      | m3 | 5,3             | -      | 5,3    | 3 978,72                       | 0,00                          | 21 087,22    |
|                   |                                         | pobeton tl.120 mm: 31,3*0,12                                                                      |    | 5,3             |        |        |                                |                               |              |
| 1.1.1.2.5.14.2.02 | 273322611                               | Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37                                | m3 | 18,0            | -      | 18,0   | 4 313,77                       | 0,00                          | 77 647,86    |
|                   |                                         | 1.8.01 základová deska: 16,20                                                                     |    | 16,0            |        |        |                                |                               |              |
| 1.1.1.2.5.14.2.03 | 273351121                               | Zřízení bednění základových desek                                                                 | m2 | 57,1            | -      | 57,1   | 848,10                         | 0,00                          | 48 426,51    |
| 1.1.1.2.5.14.2.04 | 273351122                               | Odstranění bednění základových desek                                                              | m2 | 57,1            | -      | 57,1   | 212,54                         | 0,00                          | 12 136,03    |
| 1.1.1.2.5.14.2.05 | 273361821                               | Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)                                             | t  | 2,161           | -      | 2,161  | 27 536,93                      | 0,00                          | 59 507,31    |
| 1.1.1.2.5.14.2.06 | 273362021                               | Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kan                                                   | t  | -               | -      | -      | 27 536,93                      | 0,00                          | -            |
|                   |                                         | Odhadem: 31,3*0,0212*1,1                                                                          |    | 0,73            |        |        |                                |                               |              |
| 1.1.1.2.5.14.3    | 003.02: Svislé konstrukce monolitické   |                                                                                                   |    |                 |        |        |                                |                               | 358 241,51   |
| 1.1.1.2.5.14.3.01 | 311321611                               | Nosná zeď ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže                                                           | m3 | 22,8            | -      | 22,8   | 4 313,77                       | 0,00                          | 98 353,96    |
|                   |                                         | 1.7.01 1.nadzemní podl.: 24,60                                                                    |    | 22,8            |        |        |                                |                               |              |
| 1.1.1.2.5.14.3.02 | 311351121                               | Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí                                          | m2 | 197,6           | -      | 197,6  | 753,87                         | 0,00                          | 148 964,71   |
|                   |                                         | 1.7.01 1.podzemní podl.: 16,40                                                                    |    | -               |        |        |                                |                               |              |
|                   |                                         | 1.7.03 1.nadzemní podl.: 195,60                                                                   |    | 191,4           |        |        |                                |                               |              |
|                   |                                         | 1.7.03 1.nadzemní podl. Otvorový: 6,20                                                            |    | 6,2             |        |        |                                |                               |              |
| 1.1.1.2.5.14.3.03 | 311351122                               | Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí                                       | m2 | 197,6           | -      | 197,6  | 212,54                         | 0,00                          | 41 997,90    |
| 1.1.1.2.5.14.3.04 | 311361821                               | Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505                                                       | t  | 2,503           | -      | 2,503  | 27 536,93                      | 0,00                          | 68 924,94    |
|                   |                                         | 1.7.01 1.podzemní podl.: 2,702                                                                    |    | 2,503           |        |        |                                |                               |              |
| 1.1.1.2.5.14.4    | 004.1: Vodorovné konstrukce monolitické |                                                                                                   |    |                 |        |        |                                |                               | 127 497,25   |
| 1.1.1.2.5.14.4.01 | 411321616                               | Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37                                                                  | m3 | 8,6             | -      | 8,6    | 4 313,77                       | 0,00                          | 37 098,42    |
|                   |                                         | 1.8.02 1.podzemní podl.: 8,60                                                                     |    | 8,6             |        |        |                                |                               |              |
| 1.1.1.2.5.14.4.02 | 411351011                               | Zřízení bednění stropů deskových II přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce                              | m2 | 37,1            | -      | 37,1   | 565,39                         | 0,00                          | 20 975,97    |
|                   |                                         | 1.7.04-6 1.podzemní podl.: 30,1*7,0                                                               |    | 37,1            |        |        |                                |                               |              |
| 1.1.1.2.5.14.4.03 | 411351012                               | Odstranění bednění stropů deskových II přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce                           | m2 | 37,1            | -      | 37,1   | 212,54                         | 0,00                          | 7 885,23     |
| 1.1.1.2.5.14.4.04 | 411364313                               | Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m II přes 15 do 25 cm                               | m2 | 37,1            | -      | 37,1   | 460,89                         | 0,00                          | 17 091,60    |
| 1.1.1.2.5.14.4.05 | 411354314                               | Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m II přes 15 do 25 cm                            | m2 | 37,1            | -      | 37,1   | 115,18                         | 0,00                          | 4 273,18     |
| 1.1.1.2.5.14.4.06 | 411361821                               | Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505                                                            | t  | 1,033           | -      | 1,033  | 27 536,93                      | 0,00                          | 28 445,65    |
|                   |                                         | 1.8.02 1.podzemní podl.: 1,033                                                                    |    | 1,033           |        |        |                                |                               |              |
| 1.1.1.2.5.14.4.07 | 4111001                                 | Distanční zebračky tl. desky 300 mm UKS20                                                         | ks | 40,0            | -      | 40,0   | 293,18                         | 0,00                          | 11 727,20    |
| 1.1.1.2.5.14.5    | 006: Úpravy povrchu                     |                                                                                                   |    |                 |        |        |                                |                               | 3 625,76     |
| 1.1.1.2.5.14.5.01 | 612111001                               | Ubrojení výstupků betonu vnitřních neomítaných stěn po odbednění                                  | m2 | 46,86           | -      | 46,86  | 52,35                          | 0,00                          | 2 453,12     |
|                   |                                         | (7*0,3+2*2,5)*2+2,8-1-1,97*1,6*2,1-1*2,25                                                         |    | 46,86           |        |        |                                |                               |              |
| 1.1.1.2.5.14.5.02 | 611111001                               | Ubrojení výstupků betonu vnitřních neomítaných stropů po odbednění                                | m2 | 22,4            | -      | 22,4   | 52,35                          | 0,00                          | 1 172,64     |



Příloha č.3 - VV dle revize dokumentace z 08/2025

| Poř. Číslo        | CS | Kód       | Popis                                                                                                                                                          | MJ | Výměra bez ztr.  | Zhratné | Výměra  | Jedn. Cena<br>dodávka<br>ODBYT | Jedn. Cena<br>montáž<br>ODBYT | Cena ODBYT |
|-------------------|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|---------|---------|--------------------------------|-------------------------------|------------|
| 1.1.1.2.5.14.6    |    |           | <b>009: Ostatní konstrukce a práce</b>                                                                                                                         |    |                  |         |         |                                |                               |            |
| 1.1.1.2.5.14.6.01 |    | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m                                                                                            | m2 | 31,3             | —       | 31,3    | 148,29                         | 0,00                          | 4 641,48   |
| 1.1.1.2.5.14.7    |    |           | <b>0094: Lešení</b>                                                                                                                                            |    |                  |         |         |                                |                               |            |
| 1.1.1.2.5.14.7.01 |    | 941111111 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m                                                        | m2 | 24,0             | —       | 24,0    | 59,44                          | 0,00                          | 1 426,56   |
|                   |    |           | 8,00*3,00                                                                                                                                                      |    | 24,0             |         |         |                                |                               |            |
| 1.1.1.2.5.14.7.02 |    | 941111121 | Připlatek k lešení řadového trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití                                                           | m2 | 120,0            | —       | 120,0   | 1,13                           | 0,00                          | 135,60     |
|                   |    |           | 24,00*5                                                                                                                                                        |    | 120,0            |         |         |                                |                               |            |
| 1.1.1.2.5.14.7.03 |    | 941111181 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v do 10 m                                                    | m2 | 24,0             | —       | 24,0    | 36,90                          | 0,00                          | 885,60     |
| 1.1.1.2.5.14.7.04 |    | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2                                                               | m2 | 22,4             | —       | 22,4    | 66,45                          | 0,00                          | 1 488,48   |
| 1.1.1.2.5.14.8    |    |           | <b>009: Přesun hmot HSV</b>                                                                                                                                    |    |                  |         |         |                                |                               |            |
| 1.1.1.2.5.14.8.01 |    | 998012021 | Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m                                                                                                                    | t  | 139,105          | —       | 139,105 | 346,30                         | 0,00                          | 48 171,89  |
| 1.1.1.2.5.15      |    |           | <b>P: Oddíly prací PSV</b>                                                                                                                                     |    |                  |         |         |                                |                               |            |
| 1.1.1.2.5.15.1    |    |           | <b>711: Izolace proti vodě</b>                                                                                                                                 |    |                  |         |         |                                |                               |            |
| 1.1.1.2.5.15.1.01 |    | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena náterem penetračním                                                                                | m2 | 30,1             | —       | 30,1    | 12,56                          | 0,00                          | 378,06     |
| 1.1.1.2.5.15.1.02 |    | 711111201 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena náterem penetračním                                                                                   | m2 | 123,2            | —       | 123,2   | 39,17                          | 0,00                          | 4 825,74   |
| 1.1.1.2.5.15.1.03 |    | 711 11    | Penetrační náter - dodávka                                                                                                                                     | kg | 45,99            | —       | 45,99   | 83,81                          | 0,00                          | 3 854,42   |
|                   |    |           | (30,10+123,20)*0,30                                                                                                                                            |    | 45,99            |         |         |                                |                               |            |
| 1.1.1.2.5.15.1.04 |    | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP                                                                                          | m2 | 30,1             | —       | 30,1    | 130,16                         | 0,00                          | 3 917,82   |
| 1.1.1.2.5.15.1.05 |    | 711142559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP                                                                                             | m2 | 123,2            | —       | 123,2   | 178,56                         | 0,00                          | 21 998,59  |
| 1.1.1.2.5.15.1.06 |    | 711 12    | Pás z SBS modifik. asfaltu s nosnou vrstvou ze skleněné tkaniny, na horním povrchu opatřen jemným separačním posypem a na spodním separační PE fólií - dodávka | m2 | 182,455          | —       | 182,455 | 178,56                         | 0,00                          | 32 579,16  |
|                   |    |           | vodorovná: 30,10*1,15<br>svislá: 123,20*1,20                                                                                                                   |    | 34,615<br>147,84 |         |         |                                |                               |            |
| 1.1.1.2.5.15.1.07 |    | 998711201 | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m                                                                           | %  | 675,538          | —       | 675,538 | 1,72                           | 0,00                          | 1 161,93   |
| 1.1.1.2.5.15.2    |    |           | <b>767: Konstrukce zámečnické</b>                                                                                                                              |    |                  |         |         |                                |                               |            |
| 1.1.1.2.5.15.2.01 |    | 32.8.101  | Dvojitá podlaha + pleťová zábrana označ. 32.8 101 (1186kg)                                                                                                     | ks | 1,0              | —       | 1,0     | 181 633,99                     | 0,00                          | 366 312,71 |
| 1.1.1.2.5.15.2.02 |    | 32.9.202  | Hradidlové kryty dveří 1500x182x2450mm označ. 32.9 002                                                                                                         | ks | 1,0              | —       | 1,0     | 184 678,72                     | 0,00                          | 184 678,72 |
| 1.1.1.2.5.15.3    |    |           | <b>767: Vypíné otvorů</b>                                                                                                                                      |    |                  |         |         |                                |                               |            |
| 1.1.1.2.5.15.3.01 |    | 32.3.105  | Vstupní dveře kovové dvoukřídlé 1600/2100 mm označ. 32.3 105                                                                                                   | ks | 1,0              | —       | 1,0     | 93 751,61                      | 0,00                          | 218 731,40 |
| 1.1.1.2.5.15.3.02 |    | 32.3.106  | Vstupní dveře kovové jednokřídlé 1000/1970 mm označ. 32.3 106                                                                                                  | ks | 1,0              | —       | 1,0     | 60 472,28                      | 0,00                          | 60 472,28  |
| 1.1.1.2.5.15.3.03 |    | 32.3.107  | Vstupní dveře kovové jednokřídlé 1000/2250 mm označ. 32.3 107                                                                                                  | ks | 1,0              | —       | 1,0     | 64 507,51                      | 0,00                          | 64 507,51  |
| 1.1.1.2.5.15.4    |    |           | <b>777: Podlahy lité</b>                                                                                                                                       |    |                  |         |         |                                |                               |            |
| 1.1.1.2.5.15.4.01 |    | 777111111 | Vysátí podkladu před provedením lité podlahy                                                                                                                   | m2 | 22,4             | —       | 22,4    | 35,87                          | 0,00                          | 23 397,59  |
| 1.1.1.2.5.15.4.02 |    | 777111141 | Onyškání podkladu před provedením lité podlahy                                                                                                                 | m2 | 22,4             | —       | 22,4    | 56,37                          | 0,00                          | 1 262,69   |
| 1.1.1.2.5.15.4.03 |    | 777612109 | Uzavírací epoxidový protiskluzný náter podlahy                                                                                                                 | m2 | 22,4             | —       | 22,4    | 456,08                         | 0,00                          | 10 216,19  |
| 1.1.1.2.5.15.4.04 |    | 777511103 | Krycí epoxidová síťka tloušťky přes 1 do 2 mm dekorativní lité podlahy                                                                                         | m2 | 22,4             | —       | 22,4    | 456,08                         | 0,00                          | 10 216,19  |
| 1.1.1.2.5.15.4.05 |    | 777511107 | Protiskluzná úprava prosyp krycí sítky lité podlahy pískem                                                                                                     | m2 | 22,4             | —       | 22,4    | 35,87                          | 0,00                          | 803,49     |
| 1.1.1.2.5.15.4.06 |    | 998777201 | Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 6 m                                                                                                    | %  | 233,02           | —       | 233,02  | 0,41                           | 0,00                          | 95,54      |



Příloha č.3 - VV dle revize dokumentace z 08/2025

| Poř. Číslo                  | CS  | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ  | Výměra bez ztr. | Ztrátové | Výměra | Jedn. Cena<br>dodávka<br>ODBYT | Jedn. Cena<br>montáž<br>ODBYT | Cena ODBYT   |
|-----------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|----------|--------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|
| <b>784: Malby</b>           |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                 |          |        |                                |                               |              |
| 1.1.1.2.5.15.5              | 49. | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborné oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m                                                                                                                                                                                                                | m2  | 69,26           | –        | 69,26  | 97,03                          | 0,00                          | 6 720,30     |
| 1.1.1.2.5.15.5.01           |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                 |          |        |                                |                               | 6 720,30     |
| <b>T2: Elektroinstalace</b> |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                 |          |        |                                |                               |              |
| <b>Trafostanice</b>         |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                 |          |        |                                |                               |              |
| 1.1.1.2.5.16                | 50. | 741001    | Transformátor 22/0,4kV, 630kVA, olejový,<br>Dd0, Al vinutí, uk=6%,<br>tepelná ochrana včetně teplotních čidel, sorkovnice a digitálního teploměru (osazen do rozvaděče RNN),<br>nízké ztráty EcoDesign 2. vývody nahoře.<br>Kompletní dodávka sestavy, včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení | kus | 1,0             | –        | 1,0    | 552 738,14                     | 0,00                          | 1 557 265,39 |
| 1.1.1.2.5.16.1              |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                 |          |        |                                |                               | 552 738,14   |
| 1.1.1.2.5.16.1.01           | 51. | 741002    | Pojisková patrona kompatibilní s rozvaděčem VN (EG.D)<br>22kV, 31,5A<br>(upřesnit dle typu rozvaděče dodaného na stavbu)                                                                                                                                                                                 | kus | 3,0             | –        | 3,0    | 2 568,65                       | 0,00                          | 7 705,95     |
| 1.1.1.2.5.16.1.02           | 52. | 741003    | Rozvaděč RNN<br>Soustava oceloplechových rozvaděčů s podstavcem<br>Rozměry: (600+800)x400x2000<br>Náplň dle výkresové části<br>Kompletní dodávka sestavy, včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení                                                                                              | kus | 1,0             | –        | 1,0    | 436 303,01                     | 0,00                          | 436 303,01   |
| 1.1.1.2.5.16.1.03           | 53. | 741004    | Skříň fakturačního měření USM dle požadavků EG.D<br>Celkové rozměry (mm) (všxh): 600x500x290<br>Nerezová, venkovní provedení<br>Separátor impulzů<br>Kompletní dodávka sestavy, včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení                                                                        | kus | 1,0             | –        | 1,0    | 47 849,74                      | 0,00                          | 47 849,74    |
| 1.1.1.2.5.16.1.04           | 54. | 741005    | Plechová olejová jímka pod transformátor schopná pojmout celý objem oleje (cca 400 litrů - ověřit dle dodaného typu transformátoru)                                                                                                                                                                      | kus | 1,0             | –        | 1,0    | 64 798,92                      | 0,00                          | 64 798,92    |
| 1.1.1.2.5.16.1.05           | 55. | 741006    | Statický kompenzační kondenzátor 8 kVAr, vč. propojení                                                                                                                                                                                                                                                   | kus | 1,0             | –        | 1,0    | 5 169,31                       | 0,00                          | 5 169,31     |
| 1.1.1.2.5.16.1.06           | 56. | 741007    | Kabelová koncovka VN šroubová, kompatibilní s rozvaděčem VN E.ON, včetně příslušenství                                                                                                                                                                                                                   | kus | 3,0             | –        | 3,0    | 3 384,36                       | 0,00                          | 10 153,08    |
| 1.1.1.2.5.16.1.07           | 57. | 741008    | Kabelová koncovka VN s okem, včetně příslušenství                                                                                                                                                                                                                                                        | kus | 3,0             | –        | 3,0    | 3 384,36                       | 0,00                          | 10 153,08    |
| 1.1.1.2.5.16.1.08           | 58. | 741009    | Tlumič vibrací pro olejový transformátor 630 kVA                                                                                                                                                                                                                                                         | kus | 4,0             | –        | 4,0    | 1 132,51                       | 0,00                          | 4 530,04     |
| 1.1.1.2.5.16.1.09           | 59. | 741010    | Kabel 22-CXEKCY 1x35                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m   | 30,0            | –        | 30,0   | 441,47                         | 0,00                          | 13 244,10    |
| 1.1.1.2.5.16.1.10           | 60. | 741011    | Kabel YY 240, včetně ukončení                                                                                                                                                                                                                                                                            | m   | 70,0            | –        | 70,0   | 1 093,40                       | 0,00                          | 76 538,00    |
| 1.1.1.2.5.16.1.11           | 61. | 741012    | Kabel CYKY-O 2x4                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m   | 65,0            | –        | 65,0   | 65,75                          | 0,00                          | 4 273,75     |
| 1.1.1.2.5.16.1.12           | 62. | 741013    | Kabel CYKY-J 5x2,5                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m   | 60,0            | –        | 60,0   | 81,24                          | 0,00                          | 4 874,40     |
| 1.1.1.2.5.16.1.13           | 63. | 741014    | Kabel CYKY-J 3x2,5                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m   | 60,0            | –        | 60,0   | 57,44                          | 0,00                          | 3 446,40     |
| 1.1.1.2.5.16.1.14           | 64. | 741015    | Kabel CYKY-J 3x1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m   | 90,0            | –        | 90,0   | 44,71                          | 0,00                          | 4 023,90     |
| 1.1.1.2.5.16.1.15           | 65. | 741016    | Kabel JYTY 4x1                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m   | 15,0            | –        | 15,0   | 49,13                          | 0,00                          | 736,95       |
| 1.1.1.2.5.16.1.16           | 66. | 741017    | Pásek FeZn 30x4                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m   | 120,0           | –        | 120,0  | 112,95                         | 0,00                          | 13 554,00    |
| 1.1.1.2.5.16.1.17           | 67. | 741018    | Kabel CYA 70                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m   | 3,0             | –        | 3,0    | 394,96                         | 0,00                          | 1 184,88     |
| 1.1.1.2.5.16.1.18           | 68. | 741019    | Kabel CYA 50                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m   | 30,0            | –        | 30,0   | 271,89                         | 0,00                          | 8 156,70     |
| 1.1.1.2.5.16.1.19           | 69. | 741020    | Kabel CYA 16                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m   | 10,0            | –        | 10,0   | 104,76                         | 0,00                          | 1 047,60     |
| 1.1.1.2.5.16.1.20           | 70. | 741021    | Kabel CYA 10                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m   | 10,0            | –        | 10,0   | 70,16                          | 0,00                          | 701,60       |
| 1.1.1.2.5.16.1.21           | 71. | 741022    | Kabel CYA 6                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m   | 20,0            | –        | 20,0   | 51,95                          | 0,00                          | 1 039,00     |
| 1.1.1.2.5.16.1.22           |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                 |          |        |                                |                               |              |



Příloha č.3 - VV dle revize dokumentace z 08/2025

| Poř. Čís. | CS | Kód    | Popis                                                                                                                                  | MJ  | Výměra bez ztr. | Ztrátové | Výměra | Jedn. Cena<br>dodávka<br>ODBYT | Jedn. Cena<br>montáž<br>ODBYT | Cena ODBYT |
|-----------|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|----------|--------|--------------------------------|-------------------------------|------------|
| 72.       |    | 741023 | Instalační kovová trubka pr. 40×20 mm, pevná, vč. uchycovacího materiálu                                                               | m   | 15,0            | —        | 15,0   | 707,45                         | 0,00                          | 10 611,75  |
| 73.       |    | 741024 | Instalační kovová trubka pr. 40×20 mm, ohebná, vč. uchycovacího materiálu                                                              | m   | 5,0             | —        | 5,0    | 426,36                         | 0,00                          | 2 131,80   |
| 74.       |    | 741025 | Instalační plastová trubka pr. 40×20 mm, pevná, vč. uchycovacího materiálu                                                             | m   | 40,0            | —        | 40,0   | 119,15                         | 0,00                          | 4 766,00   |
| 75.       |    | 741026 | Instalační plastová trubka pr. 40×20 mm, ohebná, vč. uchycovacího materiálu                                                            | m   | 20,0            | —        | 20,0   | 59,71                          | 0,00                          | 1 194,20   |
| 76.       |    | 741027 | Kabelová látka 400mm<br>vč. spojek, nosníků, závěsů, kabelových příchytěk, přepážek, kolev, spojovacích sad a montáže                  | m   | 10,0            | —        | 10,0   | 1 247,79                       | 0,00                          | 12 477,90  |
| 77.       |    | 741028 | Kabelová látka 300mm<br>vč. spojek, nosníků, závěsů, kabelových příchytěk, přepážek, kolev, spojovacích sad a montáže                  | m   | 6,0             | —        | 6,0    | 1 124,46                       | 0,00                          | 6 746,76   |
| 78.       |    | 741029 | Upevňovací kabelů<br>(držáky kabelů VN, kabelové příchytky)                                                                            | kpl | 1,0             | —        | 1,0    | 11 117,74                      | 0,00                          | 11 117,74  |
| 79.       |    | 741030 | PVC chránička pr. 200                                                                                                                  | m   | 180,0           | —        | 180,0  | 423,99                         | 0,00                          | 76 318,20  |
| 80.       |    | 741031 | Systémová kabelová průchodka<br>ref. HSI 90                                                                                            | kus | 3,0             | —        | 3,0    | 11 597,63                      | 0,00                          | 34 792,89  |
| 81.       |    | 741032 | Vodotěsné utěsnění kabelů v chráničce                                                                                                  | kpl | 3,0             | —        | 3,0    | 484,26                         | 0,00                          | 1 452,78   |
| 82.       |    | 741033 | Lineární prachotěsné LED svítidlo 230V/50Hz s rozptylným krytem, 40W, IP65, 4000K, I=1500mm, bílé                                      | kus | 2,0             | —        | 2,0    | 2 910,76                       | 0,00                          | 5 821,52   |
| 83.       |    | 741034 | Průmyslové nástěnné žárovkové svítidlo 105W, vyšší krytí                                                                               | kus | 1,0             | —        | 1,0    | 1 429,37                       | 0,00                          | 1 429,37   |
| 84.       |    | 741035 | Nouzové LED svítidlo, vyšší krytí, vlastní baterie 3 hod                                                                               | kus | 2,0             | —        | 2,0    | 3 996,43                       | 0,00                          | 7 992,86   |
| 85.       |    | 741036 | Vypínač jednopólový 230V/10A, nástěnný, kompletní                                                                                      | kus | 3,0             | —        | 3,0    | 230,11                         | 0,00                          | 690,33     |
| 86.       |    | 741037 | Zásuvka 230V/16A nástěnná s víčkem                                                                                                     | kus | 2,0             | —        | 2,0    | 275,66                         | 0,00                          | 551,32     |
| 87.       |    | 741038 | Zásuvka 400V/16A nástěnná s víčkem                                                                                                     | kus | 1,0             | —        | 1,0    | 413,33                         | 0,00                          | 413,33     |
| 88.       |    | 741039 | Sada bezpečnostních tabulek (plastové) pro umístění ve vestavěných stanicích VN bez obsluhy dle PNE 381981, provedení dle ČSN ISO 3864 | kpl | 1,0             | —        | 1,0    | 618,79                         | 0,00                          | 618,79     |
| 89.       |    | 741040 | Dielektrický koberec, šířka 1m                                                                                                         | m   | 10,0            | —        | 10,0   | 1 043,01                       | 0,00                          | 10 430,10  |
| 90.       |    | 741041 | Montáž                                                                                                                                 | kpl | 1,0             | —        | 1,0    | 62,63                          | 0,00                          | 62,63      |
| 91.       |    | 741042 | Stavební připravenost místnosti (dodávka stavby)<br>-větrací otvory,<br>-níka pro USM,<br>-kabelové prostory                           | kpl | 1,0             | —        | 1,0    | 3 131,62                       | 0,00                          | 3 131,62   |
| 92.       |    | 741043 | Doprava                                                                                                                                | kpl | 1,0             | —        | 1,0    | 19 985,43                      | 0,00                          | 19 985,43  |
| 93.       |    | 741044 | Manipulace v síti EGD                                                                                                                  | kpl | 1,0             | —        | 1,0    | 10 658,90                      | 0,00                          | 10 658,90  |
| 94.       |    | 741042 | Drobný nespecifikovaný materiál                                                                                                        | kpl | 1,0             | —        | 1,0    | 16 179,76                      | 0,00                          | 16 179,76  |
| 95.       |    | 741043 | Výchozí revize                                                                                                                         | kpl | 1,0             | —        | 1,0    | 13 490,17                      | 0,00                          | 13 490,17  |
| 96.       |    | 741044 | Revize, zkoušky, zprovoznění                                                                                                           | kpl | 1,0             | —        | 1,0    | 31 976,69                      | 0,00                          | 31 976,69  |

1.1.1.2.5.16.1.23  
1.1.1.2.5.16.1.24  
1.1.1.2.5.16.1.25  
1.1.1.2.5.16.1.26  
1.1.1.2.5.16.1.27  
  
1.1.1.2.5.16.1.28  
  
1.1.1.2.5.16.1.29  
1.1.1.2.5.16.1.30  
1.1.1.2.5.16.1.31  
1.1.1.2.5.16.1.32  
1.1.1.2.5.16.1.33  
1.1.1.2.5.16.1.34  
1.1.1.2.5.16.1.35  
1.1.1.2.5.16.1.36  
1.1.1.2.5.16.1.37  
1.1.1.2.5.16.1.38  
1.1.1.2.5.16.1.39  
1.1.1.2.5.16.1.40  
1.1.1.2.5.16.1.41  
  
1.1.1.2.5.16.1.42  
  
1.1.1.2.5.16.1.43  
1.1.1.2.5.16.1.44  
1.1.1.2.5.16.1.45  
1.1.1.2.5.16.1.46  
1.1.1.2.5.16.1.47





Příloha č.4 - rozdílový VV

| Poř. Čís         | Kód          | Popis                                                                            | MJ | Výměra bez ztr. Ztratné | Výměra | Jedn. Cena<br>dodávka<br>ODBYT | Jedn. Cena<br>montáž ODBYT | Cena ODBYT        |
|------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------|--------|--------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 1.1.1.2.1.1.5    |              | <b>003.2: Světlé konstrukce monolitické</b>                                      |    |                         |        |                                |                            | <b>150 065,89</b> |
| 1.1.1.2.1.1.5.01 | 311321815    | Nosná zeď ze žb pohledového tř. C25/30 XC4 XF1 bez výztuže                       | m3 | 13,1                    | 13,1   | 4 313,77                       | 0,00                       | 56 510,39         |
|                  |              | 1.1.02 - 1.nadzemní podlaží: 36,70                                               |    | 49,9                    |        |                                |                            |                   |
| 1.1.1.2.1.1.5.02 | 311351121    | Zřízení oboustranného bednění nosných nadzkladových zdi                          | m2 | 52,5                    | 52,5   | 753,87                         | 0,00                       | 39 578,18         |
|                  |              | 1.1 - 1.nadzemní podlaží: 429,30                                                 |    | 481,0                   |        |                                |                            |                   |
|                  |              | 1.1 - 1.nadzemní podlaží - otvory: 3,90                                          |    | 4,7                     |        |                                |                            |                   |
| 1.1.1.2.1.1.5.03 | 311351911    | Příplatek k cenám bednění nosných nadzkladových zdi za pohledový beton           | m2 | -38,2                   | -38,2  | 471,17                         | 0,00                       | -17 988,69        |
| 1.1.1.2.1.1.5.04 | 311351122    | Odstranění oboustranného bednění nosných nadzkladových zdi                       | m2 | 52,5                    | 52,5   | 212,54                         | 0,00                       | 11 158,35         |
| 1.1.1.2.1.1.5.05 | 311361821    | Výztuž nosných zdi betonářskou ocelí 10 505                                      | t  | 1,83                    | 1,83   | 27 536,93                      | 0,00                       | 50 392,58         |
|                  |              | 1.1.02 - 1.nadzemní podlaží: 5,14                                                |    | 6,97                    |        |                                |                            |                   |
| 1.1.1.2.1.1.5.06 | 311362021    | Výztuž nosných zdi svařovanými síťmi Kari                                        | t  | -0,1                    | -0,1   | 27 536,93                      | 0,00                       | -2 753,69         |
| 1.1.1.2.1.1.5.07 | 330321511    | Stoupy nebo pilíře z betonu pohledového tř. C25/30 XC4 XF1 bez výztuže           | m3 | 0,5                     | 0,5    | 4 313,77                       | 0,00                       | 2 156,89          |
|                  |              | 1.2.02 - 1.nadzemní podlaží: 1,30                                                |    | 1,8                     |        |                                |                            |                   |
| 1.1.1.2.1.1.5.08 | 331351121    | Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu přes 0,08 do 0,16 m2    | m2 | 3,6                     | 3,6    | 848,10                         | 0,00                       | 3 053,16          |
|                  |              | 1.2.02 - 1.nadzemní podlaží: 25,20                                               |    | 25,8                    |        |                                |                            |                   |
| 1.1.1.2.1.1.5.09 | 331351911    | Příplatek k cenám bednění čtyřúhelníkových sloupů za pohledový beton             | m2 | 3,6                     | 3,6    | 471,17                         | 0,00                       | 1 696,21          |
| 1.1.1.2.1.1.5.10 | 331351122    | Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 | m2 | 3,6                     | 3,6    | 212,54                         | 0,00                       | 765,14            |
| 1.1.1.2.1.1.5.11 | 331361821    | Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505                                 | t  | 0,2                     | 0,2    | 27 536,93                      | 0,00                       | 5 507,39          |
|                  |              | 1.2.02 - 1.nadzemní podlaží: 0,52                                                |    | 0,72                    |        |                                |                            |                   |
| 1.1.1.2.1.1.6    |              | <b>004.1: Vodorovné konstrukce monolitické</b>                                   |    |                         |        |                                |                            | <b>14 502,53</b>  |
| 1.1.1.2.1.1.6.01 | 411324646    | Stropy deskové ze žb pohledového tř. C 30/37                                     | m3 | 1,8                     | 1,8    | 4 313,77                       | 0,00                       | 7 764,79          |
|                  |              | 1.nadzemní podlaží+aktiv: 62,40                                                  |    | 64,2                    |        |                                |                            |                   |
| 1.1.1.2.1.1.6.02 | 411359111    | Příplatek k cenám bednění stropů za pohledový beton                              | m2 | -20,9                   | -20,9  | 471,17                         | 0,00                       | -9 847,45         |
| 1.1.1.2.1.1.6.03 | 411351011    | Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce             | m2 | -20,9                   | -20,9  | 565,39                         | 0,00                       | -11 816,65        |
|                  |              | 1.3.01. - 1.podzemní podlaží: 126,7                                              |    | -                       |        |                                |                            |                   |
|                  |              | 1.3.02. - boky po obvodu: 42,7                                                   |    | 42,7                    |        |                                |                            |                   |
|                  |              | 1.3.03. - otvory: 11,9                                                           |    | 11,9                    |        |                                |                            |                   |
|                  |              | 1.3.01. - 1.nadzemní podlaží: 132,2                                              |    | 196,3                   |        |                                |                            |                   |
|                  |              | 1.3.02. - boky po obvodu: 24,8                                                   |    | 64,5                    |        |                                |                            |                   |
|                  |              | 1.3.03. - otvory: 0                                                              |    | -                       |        |                                |                            |                   |
| 1.1.1.2.1.1.6.04 | 411351012    | Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce          | m2 | -20,9                   | -20,9  | 212,54                         | 0,00                       | -4 442,09         |
| 1.1.1.2.1.1.6.05 | 411354313    | Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm              | m2 | -20,9                   | -20,9  | 439,75                         | 0,00                       | -9 190,78         |
| 1.1.1.2.1.1.6.06 | 411354314    | Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm           | m2 | -20,9                   | -20,9  | 115,18                         | 0,00                       | -2 407,26         |
| 1.1.1.2.1.1.6.07 | 411361821    | Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505                                           | t  | 0,234                   | 0,234  | 27 536,93                      | 0,00                       | 6 443,64          |
|                  |              | 1.3.01. - 1.nadzemní podlaží+aktiv: 8,112                                        |    | 8,346                   |        |                                |                            |                   |
| 1.1.1.2.1.1.6.08 | 411001       | Distanční žebříčky tl. desky 300 mm UKS20                                        | ks | 139,0                   | 139,0  | 293,18                         | 0,00                       | 37 998,33         |
| 1.1.1.2.1.1.7    |              | <b>0051: Úprava povrchů vnitřní</b>                                              |    |                         |        |                                |                            | -                 |
| 1.1.1.2.1.1.7.01 | 611111001    | Ubrusnění výstupků betonu vnitřních neomítnutých stropů po odbednění             | m2 | -                       | -      | 122,99                         | 0,00                       | -                 |
|                  |              | P03.1: 89,20                                                                     |    | 8,112                   |        |                                |                            |                   |
| 1.1.1.2.1.1.7.02 | 612111001    | Ubrusnění výstupků betonu vnitřních neomítnutých stěn po odbednění               | m2 | -                       | -      | 122,99                         | 0,00                       | -                 |
|                  |              | P03.1: 180,985                                                                   |    | 8,112                   |        |                                |                            |                   |
| 1.1.1.2.1.1.7.03 | 612321141    | Vápenecemířová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně           | m2 | -                       | -      | 312,59                         | 0,00                       | -                 |
| 1.1.1.2.1.1.8    |              | <b>0053: Podlahy a podlahové konstrukce</b>                                      |    |                         |        |                                |                            | -                 |
| 1.1.1.2.1.1.8.01 | 637121112    | Okapový chodník z kádírku tl 150 mm s utusáním                                   | m2 | -                       | -      | 529,11                         | 0,00                       | -                 |
|                  |              | okapová šířka 300 mm                                                             |    | 21,588                  |        |                                |                            |                   |
|                  |              | (6,65-1,95+1,22+9,56+3,14+5,41+1,07+6,66+31,2-0,7+2)*0,30                        |    |                         |        |                                |                            |                   |
| 1.1.1.2.1.1.9    |              | <b>009: Ostatní konstrukce a práce</b>                                           |    |                         |        |                                |                            | -                 |
| 1.1.1.2.1.1.9.01 | 952901110_01 | Uklid objektu před jeho předáním                                                 | m2 | -                       | -      | 57,86                          | 0,00                       | -                 |
|                  |              | Výměra = plochy nástrojit - viz P065_tab_mistn_xls                               |    | 165,4                   |        |                                |                            |                   |
|                  |              | m.č. 170 až 179                                                                  |    |                         |        |                                |                            |                   |
|                  |              | 24,20+19,90+27,30+15,60+4,60+15,50+26,20+19,30+6,50+6,40                         |    |                         |        |                                |                            |                   |



Příloha č.4 - rozdílový VV

| Poř. Číslo        | CS | Kód          | Popis                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Výměra bez ztr. | Ztrátě | Výměra | Jedn. Cena<br>dodávka<br>ODBYT | Jedn. Cena<br>montáž ODBYT | Cena ODBYT |
|-------------------|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|--------|--------|--------------------------------|----------------------------|------------|
| 1.1.1.2.1.1.10    |    |              | <b>0094: Lešení</b>                                                                                                                                                                                                       |    |                 |        |        |                                |                            |            |
| 1.1.1.2.1.1.10.01 |    | 949101111    | Lešení poročné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m<br>zařízení do 150 kg/m2                                                                                                                       | m2 | -               | -      | -      | 66,45                          | 0,00                       | -          |
| 1.1.1.2.1.1.10.02 |    | 941111111    | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zařízení do 200 kg/m2 š od 0,6<br>do 0,9 m v do 10 m<br>(6,65-1,95+1,22+9,96+3,14+5,41+11,07+6,66+31,2-0,7+21)*3,00                                                 | m2 | -               | -      | -      | 59,44                          | 0,00                       | -          |
| 1.1.1.2.1.1.10.03 |    | 941111211    | Příplatek k lešení řadového trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a<br>ZKD den použití<br>10 dnů: 215,88+10                                                                                              | m2 | -               | -      | -      | 1,13                           | 0,00                       | -          |
| 1.1.1.2.1.1.10.04 |    | 941111811    | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zařízení do 200 kg/m2 š<br>přes 0,6 do 0,9 m v do 10 m<br>2.156,8                                                                                                 | m2 | -               | -      | -      | 36,90                          | 0,00                       | -          |
| 1.1.1.2.1.1.11    |    |              | <b>099: Přesun hmot HSV</b>                                                                                                                                                                                               |    |                 |        |        |                                |                            |            |
| 1.1.1.2.1.1.11.01 |    | 998012021    | Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m                                                                                                                                                                               | t  | -               | -      | -      | 34,16                          | 0,00                       | -          |
| 1.1.1.2.1.2       |    |              | <b>P: Oddíl prací PSV</b>                                                                                                                                                                                                 |    |                 |        |        |                                |                            |            |
| 1.1.1.2.1.2.1     |    |              | <b>711: Izolace proti vodě</b>                                                                                                                                                                                            |    |                 |        |        |                                |                            |            |
| 1.1.1.2.1.2.1.01  |    | 711493110_02 | Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná - hydroizolační stěrka tl. 2x1 mm                                                                                                                                     | m2 | -               | -      | -      | 586,69                         | 0,00                       | -          |
| 1.1.1.2.1.2.1.02  |    | 711493120_01 | Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá - hydroizolační stěrka                                                                                                                                                   | m2 | -               | -      | -      | 382,40                         | 0,00                       | -          |
| 1.1.1.2.1.2.1.03  |    | 711493190_01 | Těsnící páska pro náročné aplikace s vysokým zatížením, včetně speciálních pásek do<br>rohů aj. - zapravit do stěrky - dodávka a montáž                                                                                   | m  | -               | -      | -      | 167,63                         | 0,00                       | -          |
| 1.1.1.2.1.2.1.04  |    | 998711201    | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m                                                                                                                                      | %  | -               | -      | -      | 5,24                           | 0,00                       | -          |
| 1.1.1.2.1.2.2     |    |              | <b>712: Povlakové krytiny</b>                                                                                                                                                                                             |    |                 |        |        |                                |                            |            |
| 1.1.1.2.1.2.2.01  |    | 712311101    | Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo<br>asfaltovým<br>S 06<br>vodorovná: 196,6<br>svislá - atiky: 36,11                                                                            | m2 | -               | -      | -      | 26,42                          | 0,00                       | -          |
| 1.1.1.2.1.2.2.02  |    | 712_01       | Penetrační nátěr - dodávka<br>232,71+0,30                                                                                                                                                                                 | kg | -               | -      | -      | 83,81                          | 0,00                       | -          |
| 1.1.1.2.1.2.2.03  |    | 712341559    | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAPP přitavením v pité ploše<br>S 06<br>vodorovná: 196,60+2<br>393,2                                                                                                       | m2 | -               | -      | -      | 161,25                         | 0,00                       | -          |
| 1.1.1.2.1.2.2.04  |    | 712841559    | Provedení povlakové krytiny vyzlažením na konstrukce pásy přitavením NAPP<br>S 06<br>svislá - atiky: 36,11+2<br>72,22                                                                                                     | m2 | -               | -      | -      | 191,31                         | 0,00                       | -          |
| 1.1.1.2.1.2.2.05  |    | 712_02       | Pás z SBS modifik. asfaltu s odbohlostí proti průtlačení kořenů - dodávka<br>vodorovná: 196,60+1,15<br>svislá - atiky: 36,11+1,20                                                                                         | m2 | -               | -      | -      | 267,84                         | 0,00                       | -          |
| 1.1.1.2.1.2.2.06  |    | 712_03       | Pás z SBS modifik. asfaltu (horní povrch separační posyp, spodní separační PE fólie) -<br>dodávka<br>vodorovná: 196,60+1,15<br>svislá - atiky: 36,11+1,20                                                                 | m2 | -               | -      | -      | 178,56                         | 0,00                       | -          |
| 1.1.1.2.1.2.2.07  |    | 712331111    | Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na suchu samolepicí<br>S06 - vodorovná: 196,60<br>196,6                                                                                                   | m2 | -               | -      | -      | 148,50                         | 0,00                       | -          |
| 1.1.1.2.1.2.2.08  |    | 712_04       | Pás z SBS modifik. asfaltu s vysokou pevností (ploška sklepená tkanina) 200g/m2 (horní<br>povrch separační posyp, spodní sminatelná fólie) - samolepicí / dodávka<br>vodorovná: 196,60+1,15<br>svislá - atiky: 36,11+1,20 | m2 | -               | -      | -      | 178,56                         | 0,00                       | -          |
| 1.1.1.2.1.2.2.09  |    | 712339172    | Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy<br>vodorovná: 196,60+1,15<br>svislá - atiky: 36,11+1,20                                                                                                | m2 | -               | -      | -      | 24,88                          | 0,00                       | -          |
| 1.1.1.2.1.2.2.10  |    | 71239171     | Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy<br>vodorovná: 196,60<br>vytažení po obvodu: 16,65-1,95+1,22+9,96+3,14+5,41+11,07+6,66+31,2-0,7+21)*0,20                                               | m2 | -               | -      | -      | 24,88                          | 0,00                       | -          |
| 1.1.1.2.1.2.2.11  |    | 69311080     | Nákladní geotextilie 200g/m2 - dodávka                                                                                                                                                                                    | m2 | -               | -      | -      | 37,86                          | 0,00                       | -          |
| 1.1.1.2.1.2.2.12  |    | 712771333    | Provedení hydroakumulační vrstvy z nepovýchýlených fólií s přesahem vegetační střechy sklon<br>do 5°                                                                                                                      | m2 | -               | -      | -      | 106,02                         | 0,00                       | -          |
| 1.1.1.2.1.2.2.13  |    | 712_06       | Profilovaná (nepova) fólie s perforací tl. 20 mm - dodávka                                                                                                                                                                | m2 | -               | -      | -      | 210,96                         | 0,00                       | -          |
| 1.1.1.2.1.2.2.14  |    | 712771411    | Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tl. přes 100 do 200 mm vegetační střechy sklon<br>do 5°<br>atlečný S06<br>odpočet kacířku š. 300 mm = obvod *0,3<br>-16,65-1,95+1,22+9,96+3,14+5,41+11,07+6,66+31,2-0,7+21)*0,3   | m2 | -               | -      | -      | 595,01                         | 0,00                       | -          |
| 1.1.1.2.1.2.2.15  |    | 712_07       | Substrát pro extenzivní vegetační střechy k zhuštění - dodávka<br>175,01+0,17                                                                                                                                             | m3 | -               | -      | -      | 2.542,31                       | 0,00                       | -          |
| 1.1.1.2.1.2.2.16  |    | 712771500_01 | Výsadba rostlin na střešní zahradu, 20 ks/m2, K9 trvalky - podrobná specifikace dle TZ                                                                                                                                    | ks | -               | -      | -      | 12,98                          | 0,00                       | -          |



Příloha č.4 - rozdílový VV

| Poř. Čís         | Kód                                | Popis                                                                                                                        | MJ | Výměra bez ztr. | Ztrátě | Výměra | Jedn. Cena<br>dodávka | Jedn. Cena<br>ODBYT | Jedn. Cena<br>montáž ODBYT | Cena ODBYT |
|------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|--------|--------|-----------------------|---------------------|----------------------------|------------|
| 1.1.1.2.1.2.2.17 | 17.                                | 712 10                                                                                                                       | ks | -               | -      | -      | 36,78                 | 0,00                | -                          | -          |
| 1.1.1.2.1.2.2.18 | 18.                                | 712771500_02                                                                                                                 | ks | -               | -      | -      | 7,57                  | 0,00                | -                          | -          |
| 1.1.1.2.1.2.2.19 | 19.                                | 712 11                                                                                                                       | ks | -               | -      | -      | 12,98                 | 0,00                | -                          | -          |
| 1.1.1.2.1.2.2.20 | 20.                                | 998712201                                                                                                                    | %  | -               | -      | -      | 0,85                  | 0,00                | -                          | -          |
| 1.1.1.2.1.2.3    | <b>713.: Izolace tepelné</b>       |                                                                                                                              |    |                 |        |        |                       |                     |                            |            |
| 1.1.1.2.1.2.3.01 | 1.                                 | 713141211                                                                                                                    | m  | -               | -      | -      | 163,98                | 0,00                | -                          | -          |
| 1.1.1.2.1.2.3.02 | 2.                                 | Alukovt křín, rozměr 150x150 mm z EPS 150, dodávka                                                                           | m  | -               | 10,00  | -      | 54,66                 | 0,00                | -                          | -          |
| 1.1.1.2.1.2.3.03 | 3.                                 | Presun hmoti procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m                                                              | %  | -               | -      | -      | 1,30                  | 0,00                | -                          | -          |
| 1.1.1.2.1.2.4    | <b>762.: Konstrukce tesalíské</b>  |                                                                                                                              |    |                 |        |        |                       |                     |                            |            |
| 1.1.1.2.1.2.4.01 | 1.                                 | OSB desky - alika šatny (dřevěná tesalíska) tl. 22 mm, š. 200 mm včetně separační vrstvy (rotož) pod TlZn - dodávka a montáž | m  | -               | -      | -      | 377,16                | 0,00                | -                          | -          |
| 1.1.1.2.1.2.4.02 | 2.                                 | OSB desky - alika šatny (u opěrky) tl. 22 mm, š. 250 mm včetně separační vrstvy (rotož) pod TlZn - dodávka a montáž          | m  | -               | -      | -      | 377,16                | 0,00                | -                          | -          |
| 1.1.1.2.1.2.4.03 | 3.                                 | Presun hmoti procentní pro kce tesalíské v objektech v do 6 m                                                                | %  | -               | -      | -      | 31,43                 | 0,00                | -                          | -          |
| 1.1.1.2.1.2.5    | <b>764.: Konstrukce klempířské</b> |                                                                                                                              |    |                 |        |        |                       |                     |                            |            |
| 1.1.1.2.1.2.5.01 | 1.                                 | Okleptování alíky šatny š. 400 mm - označ.37.5.04 a 013                                                                      | m  | -               | -      | -      | 967,96                | 0,00                | -                          | -          |
| 1.1.1.2.1.2.5.02 | 2.                                 | Presun hmoti procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m                                                        | %  | -               | -      | -      | 0,87                  | 0,00                | -                          | -          |
| 1.1.1.2.1.2.6    | <b>766.: Konstrukce truhlářské</b> |                                                                                                                              |    |                 |        |        |                       |                     |                            |            |
| 1.1.1.2.1.2.6.01 | 1.                                 | Montáž obložení stěn pl přes 1 m2 palubkami modřínovými přes 100 mm                                                          | m2 | -               | -      | -      | 460,97                | 0,00                | -                          | -          |
| 1.1.1.2.1.2.6.02 | 2.                                 | Montáž obložení stěn podkladového roštu                                                                                      | m  | -               | -      | -      | 81,72                 | 0,00                | -                          | -          |
| 1.1.1.2.1.2.6.03 | 3.                                 | Montáž obložení podhledů jednoduších palubkami modřínovými š přes 100 mm                                                     | m2 | -               | -      | -      | 429,54                | 0,00                | -                          | -          |
| 1.1.1.2.1.2.6.04 | 4.                                 | Montáž obložení podhledů podkladového roštu                                                                                  | m  | -               | -      | -      | 96,39                 | 0,00                | -                          | -          |
| 1.1.1.2.1.2.6.05 | 5.                                 | Překra sibiřský modřín š. 90-140 mm, tl. 25 mm - dodávka                                                                     | m2 | -               | 10,00  | -      | 1 026,72              | 0,00                | -                          | -          |
| 1.1.1.2.1.2.6.06 | 6.                                 | Latě sibiřský modřín - dodávka                                                                                               | m  | -               | 10,00  | -      | 156,10                | 0,00                | -                          | -          |
| 1.1.1.2.1.2.6.07 | 7.                                 | Příčka tl. 300 mm, oboustranné opláštění označ. 21.8 P1 - sibiřský modřín                                                    | m2 | -               | -      | -      | 1 005,76              | 0,00                | -                          | -          |
| 1.1.1.2.1.2.6.08 | 8.                                 | Příčka tl. 300 mm, oboustranné opláštění označ. 21.8 P2 - sibiřský modřín                                                    | m2 | -               | -      | -      | 1 005,76              | 0,00                | -                          | -          |
| 1.1.1.2.1.2.6.09 | 9.                                 | Příčka tl. 300 mm, jednostranné opláštění označ. 21.8 P3 - sibiřský modřín                                                   | m2 | -               | -      | -      | 1 005,76              | 0,00                | -                          | -          |
| 1.1.1.2.1.2.6.10 | 10.                                | Příčka tl. 300 mm, jednostranné opláštění označ. 21.8 P4 - sibiřský modřín                                                   | m2 | -               | -      | -      | 1 005,76              | 0,00                | -                          | -          |
| 1.1.1.2.1.2.6.11 | 11.                                | Příčka tl. 300 mm, oboustranné opláštění označ. 21.8 P5 - sibiřský modřín                                                    | m2 | -               | -      | -      | 1 005,76              | 0,00                | -                          | -          |
| 1.1.1.2.1.2.6.12 | 12.                                | Atypické skříně dveře 1,1x2,1m, označ. 21.8. OSTATNÍ - sibiřský modřín                                                       | ks | -               | -      | -      | 25 136,73             | 0,00                | -                          | -          |
| 1.1.1.2.1.2.6.13 | 13.                                | Dveře pravé v obkladu 1,5x2,1 m označ. 21.8. OSTATNÍ - sibiřský modřín                                                       | ks | -               | -      | -      | 22 696,81             | 0,00                | -                          | -          |
| 1.1.1.2.1.2.6.14 | 14.                                | Dveře pravé v obkladu 1,1x2,1 m označ. 21.8. OSTATNÍ - sibiřský modřín                                                       | ks | -               | -      | -      | 19 966,48             | 0,00                | -                          | -          |
| 1.1.1.2.1.2.6.15 | 15.                                | Presun hmoti procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m                                                               | %  | -               | -      | -      | 8,38                  | 0,00                | -                          | -          |
| 1.1.1.2.1.2.7    | <b>767.: Konstrukce zámečnické</b> |                                                                                                                              |    |                 |        |        |                       |                     |                            |            |
| 1.1.1.2.1.2.7.01 | 1.                                 | 37.8.207                                                                                                                     | ks | -               | -      | -      | 563,69                | 0,00                | -                          | -          |
| 1.1.1.2.1.2.7.02 | 2.                                 | 998707201                                                                                                                    | %  | -               | -      | -      | 0,76                  | 0,00                | -                          | -          |
| 1.1.1.2.1.2.8    | <b>767.3: Dveře v interiéru</b>    |                                                                                                                              |    |                 |        |        |                       |                     |                            |            |
| 1.1.1.2.1.2.8.01 | 1.                                 | 32.7.117                                                                                                                     | ks | -               | -      | -      | 14 878,61             | 0,00                | -                          | -          |

Příloha č.4 - rozdílový VV

| Poř.                    | CS | Kód           | Popis                                                                                            | MJ  | Výměra bez ztr. | Zrnaté | Výměra | Jedn. Cena<br>dodávka<br>ODBYT | Jedn. Cena<br>montáž ODBYT | Cena ODBYT |
|-------------------------|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|--------|--------|--------------------------------|----------------------------|------------|
| 1.1.1.2.1.2.8.02        |    | 32.7.118      | Dveře vnitřní jednokřídle plechové hladké plně 800/2100 mm zárubeň ocelová - označ.32.7.118      | ks  | -               | -      | -      | 14 878,61                      | 0,00                       | -          |
| 1.1.1.2.1.2.8.03        |    | 32.7.119      | Dveře vnitřní jednokřídle plechové hladké plně 800/2100 mm zárubeň ocelová - označ.32.7.119      | ks  | -               | -      | -      | 14 878,61                      | 0,00                       | -          |
| 1.1.1.2.1.2.8.04        |    | 32.7.120      | Dveře vnitřní jednokřídle plechové hladké plně 800/2100 mm zárubeň ocelová - označ.32.7.120      | ks  | -               | -      | -      | 14 878,61                      | 0,00                       | -          |
| 1.1.1.2.1.2.8.05        |    | 32.7.121      | Dveře vnitřní jednokřídle plechové hladké plně 800/2100 mm zárubeň ocelová - označ.32.7.121      | ks  | -               | -      | -      | 14 878,61                      | 0,00                       | -          |
| 1.1.1.2.1.2.8.06        |    | 32.7.122, 123 | Dveře vnitřní jednokřídle dřevěné hladké plně 913/2100 mm zárubeň oložková - označ.32.7.122+123  | ks  | -               | -      | -      | 9 713,15                       | 0,00                       | -          |
| 1.1.1.2.1.2.8.07        |    | 32.7.124, 125 | Dveře vnitřní jednokřídle dřevěné hladké plně 1000/2100 mm zárubeň oložková - označ.32.7.124+125 | ks  | -               | -      | -      | 10 367,94                      | 0,00                       | -          |
| 771.: Podlahy z dlaždic |    |               |                                                                                                  |     |                 |        |        |                                |                            |            |
| 1.1.1.2.1.2.9           |    | 771121011     | Náler penetrační na podlahu                                                                      | m2  | -               | -      | -      | 36,67                          | 0,00                       | -          |
| 1.1.1.2.1.2.9.01        |    | 771574412     | Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 0,5 do 2 ks/m2  | m2  | -               | -      | -      | 1 236,25                       | 0,00                       | -          |
| 1.1.1.2.1.2.9.03        |    | KD 02.01      | Keramická velkoformátová dlažba, mrazuvzdorná tl. 8 mm - dodávka                                 | m2  | -               | 15,00  | -      | 818,46                         | 0,00                       | -          |
| 1.1.1.2.1.2.9.04        |    | 998771201     | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m                                 | %   | -               | -      | -      | 5,24                           | 0,00                       | -          |
| 777.: Podlahy lité      |    |               |                                                                                                  |     |                 |        |        |                                |                            |            |
| 1.1.1.2.1.2.10          |    | 777111111     | Vysalí podkladu před provedením lité podlahy                                                     | m2  | -               | -      | -      | 35,87                          | 0,00                       | -          |
| 1.1.1.2.1.2.10.01       |    | 777111123     | Strojití broušení podkladu před provedením lité podlahy                                          | m2  | -               | -      | -      | 56,37                          | 0,00                       | -          |
| 1.1.1.2.1.2.10.03       |    | 777612109     | Uzavírací epoxidový praliskuzný náler podlahy                                                    | m2  | -               | -      | -      | 456,08                         | 0,00                       | -          |
| 1.1.1.2.1.2.10.04       |    | 998777201     | Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 6 m                                      | %   | -               | -      | -      | 0,41                           | 0,00                       | -          |
| 781.: Obklady keramické |    |               |                                                                                                  |     |                 |        |        |                                |                            |            |
| 1.1.1.2.1.2.11          |    | 781484111_01  | Montáž obkladů vnitřních z mozaiky 50x50 mm lepených flexibilním lepidlem                        | m2  | -               | -      | -      | 1 115,77                       | 0,00                       | -          |
| 1.1.1.2.1.2.11.01       |    | KO 02.01      | Vysoceslinulá keramická dlažba mrazuvzdorná, rozměr 50/50 mm, tl 6 mm, pro F02 6 - dodávka       | m2  | -               | 20,00  | -      | 1 183,05                       | 0,00                       | -          |
| 1.1.1.2.1.2.11.02       |    | 781495142     | Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90                                                      | kus | -               | -      | -      | 125,72                         | 0,00                       | -          |
| 1.1.1.2.1.2.11.03       |    | 781495185_01  | Rezaní pracovní rovne keramických obkládaček                                                     | kus | -               | -      | -      | 31,43                          | 0,00                       | -          |
| 1.1.1.2.1.2.11.04       |    | 998781201     | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m                                 | %   | -               | -      | -      | 5,24                           | 0,00                       | -          |
| 1.1.1.2.1.2.11.05       |    |               |                                                                                                  |     |                 |        |        |                                |                            | -          |
| 783.: Nátery            |    |               |                                                                                                  |     |                 |        |        |                                |                            |            |
| 1.1.1.2.1.2.12          |    | 783827401_01  | Tonovatelný omývateľný matný náler na bázi akrylátové pryskyřice - F05.1-4                       | m2  | -               | -      | -      | 81,99                          | 0,00                       | -          |
| 1.1.1.2.1.2.12.01       |    |               |                                                                                                  |     |                 |        |        |                                |                            | -          |



Príloha č.4 - rozdiľový VV

| Poř.                                              | CS | Kód       | Popis                                                                                                   | MJ             | Výměra bez ztr. | Zhratné | Výměra    | Jedn. Cena<br>dodávka<br>OBJEKT | Jedn. Cena<br>montáž OBJEKT | Cena OBJEKT   |
|---------------------------------------------------|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|---------------|
| <b>1.1.1.5 SO 141 SO 141: OPĚRNÉ STĚNY AREÁLU</b> |    |           |                                                                                                         |                |                 |         |           |                                 |                             |               |
| <b>H: Odřadby prací HSY</b>                       |    |           |                                                                                                         |                |                 |         |           |                                 |                             |               |
| <b>001.: Zemní práce</b>                          |    |           |                                                                                                         |                |                 |         |           |                                 |                             |               |
| 1.                                                |    | 131251206 | Houbení jím zapuštěných v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objemem do 5000 m <sup>3</sup> strojně | m <sup>3</sup> | -1 094,99       | -       | -1 094,99 | 130,96                          | 0,00                        | -1 171 520,58 |
| 2.                                                |    | 162351103 | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopů/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3       | m <sup>3</sup> | -1 094,98       | -       | -1 094,98 | 51,24                           | 0,00                        | -1 171 520,58 |
| <b>002.: Základy</b>                              |    |           |                                                                                                         |                |                 |         |           |                                 |                             |               |
| 3.                                                |    | 167151111 | Nekládání výkopů z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m <sup>3</sup>                   | m <sup>3</sup> | -               | -       | -         | 62,63                           | 0,00                        | -             |
| 4.                                                |    | 171151103 | Uložení sypání z hornin soudržných do násovy zhrudněných strojně                                        | m <sup>3</sup> | -               | -       | -         | 119,57                          | 0,00                        | -             |
| 5.                                                |    | 181951111 | Úprava plané v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhrudněných strojně                      | m <sup>2</sup> | -               | -       | -         | 51,24                           | 0,00                        | -             |
| <b>003.: Světlé konstrukce</b>                    |    |           |                                                                                                         |                |                 |         |           |                                 |                             |               |
| 12.                                               |    | 327121111 | Montáž ŽB dlců opěrných zdl hm do 5 t                                                                   | kus            | -               | -       | -         | 7 185,19                        | 0,00                        | -             |
| 13.                                               |    | 327121112 | Montáž ŽB dlců opěrných zdl hm přes 5 do 10 t                                                           | kus            | -               | -       | -         | 14 007,61                       | 0,00                        | -             |
| 14.                                               |    | 327121113 | Montáž ŽB dlců opěrných zdl hm přes 10 do 25 t                                                          | kus            | -               | -       | -         | 28 437,12                       | 0,00                        | -             |
| 15.                                               |    | 389941022 | Montáž kovových doplňkových konstrukcí přes 1 do 10 kg pro montáž prefabrikovaných dlců                 | kg             | -               | -       | -         | 121,01                          | 0,00                        | -             |
| 16.                                               |    | 51501100  | Pomocné kotvení prvky - dodávka                                                                         | kg             | -               | 10,00   | -         | 170,82                          | 0,00                        | -             |
| 17.                                               |    | 389 01    | Dodávka obvodových panelů W07-01, rozměr 6287(6240)x2600x200 mm, hmotnost 8,15 t                        | ks             | 1,0             | -       | 1,0       | -1 541,43                       | 0,00                        | -1 541,43     |
| 18.                                               |    | W07-01    | Dodávka obvodových panelů W07-02, rozměr 6240(6197)x2600x200 mm, hmotnost 8,09 t                        | ks             | 1,0             | -       | 1,0       | -1 961,17                       | 0,00                        | -1 961,17     |
| 19.                                               |    | W07-02    | Dodávka obvodových panelů W08-01, rozměr 8785(8742)x2600x200 mm, hmotnost 11,40 t                       | ks             | 1,0             | -       | 1,0       | -3 626,72                       | 0,00                        | -3 626,72     |
| 20.                                               |    | W08-01    | Dodávka obvodových panelů W08-02, rozměr 8742(8698)x2600x200 mm, hmotnost 11,34 t                       | ks             | 1,0             | -       | 1,0       | -4 011,86                       | 0,00                        | -4 011,86     |
| 21.                                               |    | W08-02    | Dodávka obvodových panelů W08-03, rozměr 8698(8654)x2600x200 mm, hmotnost 11,28 t                       | ks             | 1,0             | -       | 1,0       | -4 364,90                       | 0,00                        | -4 364,90     |
| 22.                                               |    | W08-03    | Dodávka obvodových panelů W08-04, rozměr 8254(8209)x2600x200 mm, hmotnost 10,07 t                       | ks             | 1,0             | -       | 1,0       | -8 087,90                       | 0,00                        | -8 087,90     |
| 23.                                               |    | W08-04    | Dodávka obvodových panelů W08-05, rozměr 8209(8165)x2600x200 mm, hmotnost 10,65 t                       | ks             | 1,0             | -       | 1,0       | -8 440,95                       | 0,00                        | -8 440,95     |
| 24.                                               |    | W08-05    | Dodávka obvodových panelů W08-06, rozměr 7765(7720)x2600x200 mm, hmotnost 10,07 t                       | ks             | 1,0             | -       | 1,0       | -12 163,95                      | 0,00                        | -12 163,95    |
| 25.                                               |    | W08-06    | Dodávka obvodových panelů W08-07, rozměr 7720(7677)x2600x200 mm, hmotnost 10,01 t                       | ks             | 1,0             | -       | 1,0       | -12 457,75                      | 0,00                        | -12 457,75    |
| 26.                                               |    | W08-07    | Dodávka obvodových panelů W09-01, rozměr 7538(7492)x2600x200 mm, hmotnost 9,77 t                        | ks             | 1,0             | -       | 1,0       | -5 380,07                       | 0,00                        | -5 380,07     |
| 27.                                               |    | W09-01    | Dodávka obvodových panelů W09-02, rozměr 7492(7448)x2600x200 mm, hmotnost 9,71 t                        | ks             | 1,0             | -       | 1,0       | -5 765,28                       | 0,00                        | -5 765,28     |
| 28.                                               |    | W09-02    | Dodávka obvodových panelů W09-03, rozměr 7048(7004)x2600x200 mm, hmotnost 9,14 t                        | ks             | 1,0             | -       | 1,0       | -9 456,85                       | 0,00                        | -9 456,85     |
| 29.                                               |    | W09-03    | Dodávka obvodových panelů W09-04, rozměr 7004(6959)x2600x200 mm, hmotnost 9,08 t                        | ks             | 1,0             | -       | 1,0       | -9 842,06                       | 0,00                        | -9 842,06     |
| 30.                                               |    | W09-04    | Dodávka obvodových panelů W09-05, rozměr 6559(6515)x2600x200 mm, hmotnost 8,50 t                        | ks             | 1,0             | -       | 1,0       | -13 533,64                      | 0,00                        | -13 533,64    |
| 31.                                               |    | W09-05    | Dodávka obvodových panelů W09-06, rozměr 6515(6471)x2600x200 mm, hmotnost 8,44 t                        | ks             | 1,0             | -       | 1,0       | -13 833,87                      | 0,00                        | -13 833,87    |
| 32.                                               |    | W09-06    | Dodávka obvodových panelů W10-01, rozměr 6296(6252)x2600x200 mm, hmotnost 8,16 t                        | ks             | 1,0             | -       | 1,0       | -5 814,97                       | 0,00                        | -5 814,97     |
| 33.                                               |    | W10-01    | Dodávka obvodových panelů W10-02, rozměr 6252(6207)x2600x200 mm, hmotnost 8,10 t                        | ks             | 1,0             | -       | 1,0       | -6 167,98                       | 0,00                        | -6 167,98     |
| 34.                                               |    | W10-02    | Dodávka obvodových panelů W10-03, rozměr 5717(5673)x2600x200 mm, hmotnost 7,41 t                        | ks             | 1,0             | -       | 1,0       | -10 628,69                      | 0,00                        | -10 628,69    |
| 35.                                               |    | W10-03    | Dodávka obvodových panelů W10-04, rozměr 5673(5629)x2600x200 mm, hmotnost 7,35 t                        | ks             | 1,0             | -       | 1,0       | -11 013,79                      | 0,00                        | -11 013,79    |
| 36.                                               |    | W10-04    | Dodávka obvodových panelů W10-05, rozměr 5229(5185)x2600x200 mm, hmotnost 6,77 t                        | ks             | 1,0             | -       | 1,0       | -14 607,14                      | 0,00                        | -14 607,14    |
| 37.                                               |    | W10-05    |                                                                                                         | ks             | 1,0             | -       | 1,0       |                                 |                             |               |



Příloha č.4 - rozdílový VV

| Poř. Čís. | Kód    | Popis                                                                             | MJ | Výměra bez ztr. | Ztrátě | Výměra | Jedn. Cena<br>dodávka<br>ODBYT | Jedn. Cena<br>montáž<br>ODBYT | Cena ODBYT |
|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|--------|--------|--------------------------------|-------------------------------|------------|
| 38.       | W11-01 | Dodávka obvodových panelů W11-01, rozměr: 4840(4895)x2600x200 mm, hmotnost 6,40 t | ks | 1,0             | -      | 1,0    | -7 932,85                      | 0,00                          | -7 932,85  |
| 39.       | W11-02 | Dodávka obvodových panelů W11-02, rozměr: 4895(4851)x2600x200 mm, hmotnost 6,34 t | ks | 1,0             | -      | 1,0    | -8 317,94                      | 0,00                          | -8 317,94  |
| 40.       | W11-03 | Dodávka obvodových panelů W11-03, rozměr: 4851(4807)x2600x200 mm, hmotnost 6,28 t | ks | 1,0             | -      | 1,0    | -8 703,03                      | 0,00                          | -8 703,03  |
| 41.       | W11-04 | Dodávka obvodových panelů W11-04, rozměr: 4202(4157)x2600x200 mm, hmotnost 5,44 t | ks | 1,0             | -      | 1,0    | -14 094,29                     | 0,00                          | -14 094,29 |
| 42.       | W11-05 | Dodávka obvodových panelů W11-05, rozměr: 4157(4113)x2600x200 mm, hmotnost 5,38 t | ks | 1,0             | -      | 1,0    | -14 479,38                     | 0,00                          | -14 479,38 |
| 43.       | W11-06 | Dodávka obvodových panelů W11-06, rozměr: 4113(4069)x2600x200 mm, hmotnost 5,32 t | ks | 1,0             | -      | 1,0    | -14 832,38                     | 0,00                          | -14 832,38 |
| 44.       | W12-01 | Dodávka obvodových panelů W12-01, rozměr: 4069(4030)x2221x200 mm, hmotnost 4,5 t  | ks | 1,0             | -      | 1,0    | -19 923,25                     | 0,00                          | -19 923,25 |
| 45.       | W13-01 | Dodávka obvodových panelů W13-01, rozměr: 4030x2550x200 mm, hmotnost 5,14 t       | ks | 1,0             | -      | 1,0    | -5 975,12                      | 0,00                          | -5 975,12  |
| 46.       | W14-01 | Dodávka obvodových panelů W14-01, rozměr: 4030x2600x200 mm, hmotnost 5,24 t       | ks | 17,0            | -      | 17,0   | -5 365,41                      | 0,00                          | -91 212,01 |
|           | W14-02 | Dodávka obvodových panelů W14-01, rozměr: 4180x2600x200 mm, hmotnost 5,44 t       | ks | 7,0             | -      | 7,0    | -4 081,82                      | 0,00                          | -28 572,75 |
|           | W14-03 | Dodávka obvodových panelů W14-01, rozměr: 4330x2600x200 mm, hmotnost 5,83 t       | ks | 18,0            | -      | 18,0   | -3 418,08                      | 0,00                          | -61 525,44 |
| 47.       | W15-01 | Dodávka obvodových panelů W15-01, rozměr: 4330x2550x200 mm, hmotnost 5,52 t       | ks | 1,0             | -      | 1,0    | -3 478,77                      | 0,00                          | -3 478,77  |
| 48.       | W16-01 | Dodávka obvodových panelů W16-01, rozměr: 4525(4400)x1540x200 mm, hmotnost 3,43 t | ks | 1,0             | -      | 1,0    | -1 888,20                      | 0,00                          | -1 888,20  |
| 49.       | W17-01 | Dodávka obvodových panelů W17-01, rozměr: 4760(4545)x2600x200 mm, hmotnost 6,05 t | ks | 1,0             | -      | 1,0    | -8 545,21                      | 0,00                          | -8 545,21  |
| 50.       | W17-02 | Dodávka obvodových panelů W17-02, rozměr: 4545(4332)x2600x200 mm, hmotnost 5,78 t | ks | 1,0             | -      | 1,0    | -8 560,15                      | 0,00                          | -8 560,15  |
| 51.       | W17-03 | Dodávka obvodových panelů W17-03, rozměr: 4332(4119)x2600x200 mm, hmotnost 5,50 t | ks | 1,0             | -      | 1,0    | -8 530,97                      | 0,00                          | -8 530,97  |
| 52.       | W17-04 | Dodávka obvodových panelů W17-04, rozměr: 4718(4505)x2600x200 mm, hmotnost 6,00 t | ks | 1,0             | -      | 1,0    | -3 817,57                      | 0,00                          | -3 817,57  |
| 53.       | W17-05 | Dodávka obvodových panelů W17-05, rozměr: 4505(4282)x2600x200 mm, hmotnost 5,72 t | ks | 1,0             | -      | 1,0    | -3 627,32                      | 0,00                          | -3 627,32  |
| 54.       | W18-01 | Dodávka obvodových panelů W18-01, rozměr: 4637(4624)x2600x200 mm, hmotnost 6,15 t | ks | 1,0             | -      | 1,0    | -11 157,11                     | 0,00                          | -11 157,11 |
| 55.       | W18-02 | Dodávka obvodových panelů W18-02, rozměr: 6070(4409)x2600x200 mm, hmotnost 5,87 t | ks | 1,0             | -      | 1,0    | -11 122,41                     | 0,00                          | -11 122,41 |
| 56.       | W18-03 | Dodávka obvodových panelů W18-03, rozměr: 5214(5002)x2600x200 mm, hmotnost 6,64 t | ks | 1,0             | -      | 1,0    | -3 935,32                      | 0,00                          | -3 935,32  |
| 57.       | W18-04 | Dodávka obvodových panelů W18-04, rozměr: 5002(4789)x2600x200 mm, hmotnost 6,37 t | ks | 1,0             | -      | 1,0    | -4 651,77                      | 0,00                          | -4 651,77  |
| 58.       | W19-01 | Dodávka obvodových panelů W19-01, rozměr: 5884(5671)x2600x200 mm, hmotnost 7,51 t | ks | 1,0             | -      | 1,0    | -3 608,21                      | 0,00                          | -3 608,21  |
| 59.       | W19-02 | Dodávka obvodových panelů W19-02, rozměr: 5671(5457)x2600x200 mm, hmotnost 7,24 t | ks | 1,0             | -      | 1,0    | -3 871,88                      | 0,00                          | -3 871,88  |
| 60.       | W19-03 | Dodávka obvodových panelů W19-03, rozměr: 5457(5241)x2600x200 mm, hmotnost 6,96 t | ks | 1,0             | -      | 1,0    | -3 917,77                      | 0,00                          | -3 917,77  |
| 61.       | W19-04 | Dodávka obvodových panelů W19-04, rozměr: 5241(5026)x2600x200 mm, hmotnost 6,68 t | ks | 1,0             | -      | 1,0    | -3 877,38                      | 0,00                          | -3 877,38  |
| 62.       | W19-05 | Dodávka obvodových panelů W19-05, rozměr: 5426(5210)x2600x200 mm, hmotnost 6,92 t | ks | 1,0             | -      | 1,0    | -589,82                        | 0,00                          | -589,82    |
| 63.       | W19-06 | Dodávka obvodových panelů W19-06, rozměr: 5210(4995)x2600x200 mm, hmotnost 6,64 t | ks | 1,0             | -      | 1,0    | -634,04                        | 0,00                          | -634,04    |
| 64.       | W19-07 | Dodávka obvodových panelů W19-07, rozměr: 4995(4779)x2600x200 mm, hmotnost 6,86 t | ks | 1,0             | -      | 1,0    | -646,91                        | 0,00                          | -646,91    |
| 65.       | W19-08 | Dodávka obvodových panelů W19-08, rozměr: 4779(4574)x2600x200 mm, hmotnost 6,09 t | ks | 1,0             | -      | 1,0    | -410,11                        | 0,00                          | -410,11    |
| 66.       | W19-09 | Dodávka obvodových panelů W19-09, rozměr: 4574(4341)x2600x200 mm, hmotnost 5,80 t | ks | 1,0             | -      | 1,0    | -519,26                        | 0,00                          | -519,26    |
| 67.       | W19-10 | Dodávka obvodových panelů W19-10, rozměr: 4947(4730)x2600x200 mm, hmotnost 6,29 t | ks | 1,0             | -      | 1,0    | 4 366,56                       | 0,00                          | 4 366,56   |
| 68.       | W19-11 | Dodávka obvodových panelů W19-11, rozměr: 4730(4519)x2600x200 mm, hmotnost 6,02 t | ks | 1,0             | -      | 1,0    | 4 387,57                       | 0,00                          | 4 387,57   |
| 69.       | W19-12 | Dodávka obvodových panelů W19-12, rozměr: 4519(4309)x2600x200 mm, hmotnost 5,74 t | ks | 1,0             | -      | 1,0    | 4 419,21                       | 0,00                          | 4 419,21   |
| 70.       | W20-01 | Dodávka obvodových panelů W20-01, rozměr: 4409(4199)x2600x200 mm, hmotnost 5,60 t | ks | 1,0             | -      | 1,0    | -2 298,50                      | 0,00                          | -2 298,50  |
| 71.       | W20-02 | Dodávka obvodových panelů W20-02, rozměr: 4199(3989)x2600x200 mm, hmotnost 5,32 t | ks | 1,0             | -      | 1,0    | -2 312,42                      | 0,00                          | -2 312,42  |

1.1.1.2.5.3.3.26

1.1.1.2.5.3.3.27

1.1.1.2.5.3.3.28

1.1.1.2.5.3.3.29

1.1.1.2.5.3.3.30

1.1.1.2.5.3.3.31

1.1.1.2.5.3.3.32

1.1.1.2.5.3.3.33

1.1.1.2.5.3.3.34

1.1.1.2.5.3.3.35

1.1.1.2.5.3.3.36

1.1.1.2.5.3.3.37

1.1.1.2.5.3.3.38

1.1.1.2.5.3.3.39

1.1.1.2.5.3.3.40

1.1.1.2.5.3.3.41

1.1.1.2.5.3.3.42

1.1.1.2.5.3.3.43

1.1.1.2.5.3.3.44

1.1.1.2.5.3.3.45

1.1.1.2.5.3.3.46

1.1.1.2.5.3.3.47

1.1.1.2.5.3.3.48

1.1.1.2.5.3.3.49

1.1.1.2.5.3.3.50

1.1.1.2.5.3.3.51

1.1.1.2.5.3.3.52

1.1.1.2.5.3.3.53

1.1.1.2.5.3.3.54

1.1.1.2.5.3.3.55

1.1.1.2.5.3.3.56

1.1.1.2.5.3.3.57

1.1.1.2.5.3.3.58

1.1.1.2.5.3.3.59



Příloha č.4 - rozdílový VV

| Poř. Čís.        | Kód        | Popis                                                                                                                                                       | MJ             | Výměra bez ztr. | Ztrátové | Výměra | Jedn. Cena<br>dodávka<br>ODBYT | Jedn. Cena<br>montáž ODBYT | Cena ODBYT |
|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------|--------|--------------------------------|----------------------------|------------|
| 1.1.1.2.5.3.3.60 | W20-03     | Dodávka obvodových panelů W20-03, rozměr 3988(3777)x2800x200 mm, hmotnost 5,05 t                                                                            | ks             | 1,0             | -        | 1,0    | -2 375,76                      | 0,00                       | -2 375,76  |
| 1.1.1.2.5.3.3.61 | W20-04     | Dodávka obvodových panelů W20-04, rozměr 3777(3567)x2800x200 mm, hmotnost 4,78 t                                                                            | ks             | 1,0             | -        | 1,0    | -2 307,84                      | 0,00                       | -2 307,84  |
| 1.1.1.2.5.3.3.62 | W20-05     | Dodávka obvodových panelů W20-05, rozměr 3567(3356)x2800x200 mm, hmotnost 4,50 t                                                                            | ks             | 1,0             | -        | 1,0    | -2 317,03                      | 0,00                       | -2 317,03  |
| 1.1.1.2.5.3.3.63 | W20-06     | Dodávka obvodových panelů W20-06, rozměr 3356(3145)x2800x200 mm, hmotnost 4,23 t                                                                            | ks             | 1,0             | -        | 1,0    | -2 211,29                      | 0,00                       | -2 211,29  |
| 1.1.1.2.5.3.3.64 | W21-01     | Dodávka obvodových panelů W21-01, rozměr 3145(3025)x1491x200 mm, hmotnost 2,31 t                                                                            | ks             | 1,0             | -        | 1,0    | -944,63                        | 0,00                       | -944,63    |
| 1.1.1.2.5.3.4    |            | <b>006.03: Mazaniny a potěry, podlahové konstrukce</b>                                                                                                      |                |                 |          |        |                                |                            | -          |
| 1.1.1.2.5.3.4.01 | 637121114  | Okapový chodník z kačírku tl 250 mm s udusáním                                                                                                              | m <sup>2</sup> | -               | -        | -      | 859,87                         | 0,00                       | -          |
| 1.1.1.2.5.3.4.02 | 31.1.001   | Oseleový obrubník 200x65 mm do betonového lože / viz tabulky výrobků AS označ. 31.1 001, det. 503                                                           | bm             | -               | -        | -      | 292,66                         | 0,00                       | -          |
| 1.1.1.2.5.3.5    |            | <b>099: Přesun hmot HSV</b>                                                                                                                                 |                |                 |          |        |                                |                            | -          |
| 1.1.1.2.5.3.5.01 | 9987152111 | Přesun hmot pro montované zdi a valy v do 12 m                                                                                                              | t              | -               | -        | -      | 42,13                          | 0,00                       | -          |
| 1.1.1.2.5.4      |            | <b>P: Odděly práci PSV</b>                                                                                                                                  |                |                 |          |        |                                |                            | -          |
| 1.1.1.2.5.4.1    |            | <b>711: Izolace proti vodě</b>                                                                                                                              |                |                 |          |        |                                |                            | -          |
| 1.1.1.2.5.4.1.01 | 711112001  | Provedení izolace proti zemi vzhledem k výšce stěny izolace                                                                                                 | m <sup>2</sup> | -               | -        | -      | 39,17                          | 0,00                       | -          |
| 1.1.1.2.5.4.1.02 | 711 11     | Penetrace nátěr - dodávka                                                                                                                                   | kg             | -               | -        | -      | 83,81                          | 0,00                       | -          |
| 1.1.1.2.5.4.1.03 | 711142559  | Provedení izolace proti zemi vzhledem k výšce stěny izolace                                                                                                 | m <sup>2</sup> | -               | -        | -      | 178,56                         | 0,00                       | -          |
| 1.1.1.2.5.4.1.04 | 711 12     | Pás z SBS modifik asfaltu s rosnou vložkou ze skleněné tkaniny na horní povrchu opatřen jemným separačním posypem a na spodním separační PE fólií - dodávka | m <sup>2</sup> | -               | 20,00    | -      | 178,56                         | 0,00                       | -          |
| 1.1.1.2.5.4.1.05 | 998711201  | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vzhledem k výšce stěny izolace v do 6 m                                                                       | %              | -               | -        | -      | 1,72                           | 0,00                       | -          |
| 1.1.1.2.5.4.2    |            | <b>766: Konstrukce truhlářské</b>                                                                                                                           |                |                 |          |        |                                |                            | -          |
| 1.1.1.2.5.4.2.01 | 766412224  | Montáž obložení stěn pl přes 1 m <sup>2</sup> palubkami modřínovými přes 100 mm                                                                             | m <sup>2</sup> | -               | -        | -      | 388,11                         | 0,00                       | -          |
| 1.1.1.2.5.4.2.02 | 766417211  | Montáž obložení stěn podkladového roštu                                                                                                                     | m              | -               | -        | -      | 81,72                          | 0,00                       | -          |
| 1.1.1.2.5.4.2.03 | 776 01     | Prkna sibiřský modřín š. 90-140 mm, tl. 25 mm - dodávka včetně impregnace                                                                                   | m <sup>2</sup> | -               | 5,00     | -      | 1 026,72                       | 0,00                       | -          |
| 1.1.1.2.5.4.2.04 | 776 02     | Latě sibiřský modřín - dodávka včetně impregnace                                                                                                            | m              | -               | 5,00     | -      | 156,10                         | 0,00                       | -          |
| 1.1.1.2.5.4.2.05 | 998766201  | Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m                                                                                               | %              | -               | -        | -      | 3,14                           | 0,00                       | -          |

Příloha č.4 - rozdílový VV

| Poř. Čís.                                               | Kód       | Popis                                                                                                           | MJ | Výměra bez ztr. | Ztrátě | Výměra | Jedn. Cena<br>dodávka<br>ODBYT | Jedn. Cena<br>montáž ODBYT | Cena ODBYT |
|---------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|--------|--------|--------------------------------|----------------------------|------------|
| <b>1.1.1.6 SO 151 SO 151: OPĚRNÉ STĚNY U KOMUNIKACÍ</b> |           |                                                                                                                 |    |                 |        |        |                                |                            |            |
| <b>H: Oddíly prací HSV</b>                              |           |                                                                                                                 |    |                 |        |        |                                |                            |            |
| <b>001.: Zemní práce</b>                                |           |                                                                                                                 |    |                 |        |        |                                |                            |            |
| 1.1.1.2.5.5.1                                           | 132254205 | Hroubění zapuštěných výhř. & do 2000 mm v hornině (třída těžitelosti I skupiny 3 objem do 1000 m³)              | m³ | -               | -      | -      | 130,96                         | 0,00                       | -          |
| 1.1.1.2.5.5.1.01                                        | 162351103 | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopkusepaniny z horniny (třída těžitelosti I skupiny 1 až 3)            | m³ | -               | -      | -      | 51,24                          | 0,00                       | -          |
| 1.1.1.2.5.5.1.02                                        |           | die bilance zemin (viz Rekapitulace stavby)<br>na mezikládku: 538,25<br>z mezikládky do násypu: 89,70           |    | 538,25          |        |        |                                |                            |            |
| 1.1.1.2.5.5.1.03                                        | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin (třída těžitelosti I skupiny 1 až 3 do 100 m³)                                       | m³ | -               | -      | -      | 62,63                          | 0,00                       | -          |
| 1.1.1.2.5.5.1.04                                        | 171151103 | Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně                                               | m³ | -               | -      | -      | 119,57                         | 0,00                       | -          |
| 1.1.1.2.5.5.1.05                                        | 181951111 | Úprava pláňe v hornině (třída těžitelosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně)                                | m² | -               | -      | -      | 51,24                          | 0,00                       | -          |
| <b>003.: Svislé konstrukce</b>                          |           |                                                                                                                 |    |                 |        |        |                                |                            |            |
| 1.1.1.2.5.5.2                                           | 327323127 | Opěrné zdi a valy za ŽB tř. C 25/30                                                                             | m³ | -               | -      | -      | 4 125,30                       | 0,00                       | -          |
| 1.1.1.2.5.5.2.01                                        | 327351211 | Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřizují                                                       | m² | -               | -      | -      | 753,87                         | 0,00                       | -          |
| 1.1.1.2.5.5.2.02                                        | 327351221 | Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstřešní                                                     | m² | -               | -      | -      | 212,54                         | 0,00                       | -          |
| 1.1.1.2.5.5.2.03                                        | 327361016 | Výztuž opěrných zdí a valů D nad 12 mm z betonářské oceli 10 505                                                | t  | -               | -      | -      | 27 536,93                      | 0,00                       | -          |
| 1.1.1.2.5.5.2.04                                        | 34.2.150  | Zabudování ocelové osazené do vynechaných otvorů za tří vodovodních trubek, specifikace viz. výkres č. 34.2/150 | m  | -               | -      | -      | 7 225,50                       | 0,00                       | -          |
| 1.1.1.2.5.5.2.05                                        |           |                                                                                                                 |    |                 |        |        |                                |                            |            |
| <b>099.: Přesun hmot HSV</b>                            |           |                                                                                                                 |    |                 |        |        |                                |                            |            |
| 1.1.1.2.5.5.3                                           | 998153131 | Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnice nebo monolitické v do 12 m                | t  | -               | -      | -      | 54,66                          | 0,00                       | -          |
| 1.1.1.2.5.5.3.01                                        |           |                                                                                                                 |    |                 |        |        |                                |                            |            |
| <b>1.1.1.20 SO 712 SO 712: TRAFOSTANICE</b>             |           |                                                                                                                 |    |                 |        |        |                                |                            |            |
| <b>H: Oddíly prací HSV</b>                              |           |                                                                                                                 |    |                 |        |        |                                |                            |            |
| <b>001.: Zemní práce</b>                                |           |                                                                                                                 |    |                 |        |        |                                |                            |            |
| 1.1.1.2.5.14                                            | 131251100 | Hroubění jam nezapažených v hornině (třída těžitelosti I skupiny 3 objem do 20 m³)                              | m³ | -               | -      | -      | 136,65                         | 0,00                       | -          |
| 1.1.1.2.5.14.1                                          | 162251102 | Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopkusepaniny z horniny (třída těžitelosti I skupiny 1 až 3)             | m³ | -               | -      | -      | 119,57                         | 0,00                       | -          |
| 1.1.1.2.5.14.1.01                                       |           | stav a spěr: 6,20*2                                                                                             |    | 12,4            |        |        |                                |                            |            |
| 1.1.1.2.5.14.1.02                                       |           |                                                                                                                 |    |                 |        |        |                                |                            |            |
| 1.1.1.2.5.14.1.03                                       | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin (třída těžitelosti I skupiny 1 až 3 do 100 m³)                                       | m³ | -               | -      | -      | 51,24                          | 0,00                       | -          |
| 1.1.1.2.5.14.1.04                                       | 171151103 | Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně                                               | m³ | -               | -      | -      | 96,60                          | 0,00                       | -          |
| 1.1.1.2.5.14.2                                          | 631311124 | Mazanina tř přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20                   | m³ | 1,544           | -      | 1,544  | 3 978,72                       | 0,00                       | 59 449,40  |
| 1.1.1.2.5.14.2.01                                       |           | podbeton tř.120 mm: 31,3*0,12                                                                                   |    | 5,3             |        |        |                                |                            | 6 143,14   |
| 1.1.1.2.5.14.2.02                                       | 273322811 | Zakladové desky za ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37                                              | m³ | 1,8             | -      | 1,8    | 4 313,77                       | 0,00                       | 7 764,79   |
| 1.1.1.2.5.14.2.03                                       | 273351121 | Zřízení bednění základových desek                                                                               | m² | 37,2            | -      | 37,2   | 848,10                         | 0,00                       | 31 549,32  |
| 1.1.1.2.5.14.2.04                                       | 273351122 | Odstřežení bednění základových desek                                                                            | m² | 37,2            | -      | 37,2   | 212,54                         | 0,00                       | 7 906,49   |
| 1.1.1.2.5.14.2.05                                       | 273361821 | Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)                                                           | t  | 0,951           | -      | 0,951  | 27 536,93                      | 0,00                       | 26 185,31  |
| 1.1.1.2.5.14.2.06                                       | 273362021 | Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari                                                                | t  | -0,73           | -      | -0,73  | 27 536,93                      | 0,00                       | -20 099,65 |
| 1.1.1.2.5.14.2.06                                       |           | odhadem: 31,3*0,0212*1,1                                                                                        |    | 0,73            |        |        |                                |                            |            |
| <b>003.02.: Svislé konstrukce monolitické</b>           |           |                                                                                                                 |    |                 |        |        |                                |                            |            |
| 1.1.1.2.5.14.3                                          | 311321611 | Nosná zď za ŽB tř. C 30/37 bez výztuže                                                                          | m³ | -1,8            | -      | -1,8   | 4 313,77                       | 0,00                       | -33 152,68 |
| 1.1.1.2.5.14.3.01                                       |           | 1.7.01 1.nadzemní podl.: 34,60                                                                                  |    | 22,8            |        |        |                                |                            | -7 764,79  |
| 1.1.1.2.5.14.3.02                                       | 311351121 | Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí                                                        | m² | -20,6           | -      | -20,6  | 753,87                         | 0,00                       | -15 529,72 |
| 1.1.1.2.5.14.3.02                                       |           | 1.7.01 1.podzemní podl.: 16,40                                                                                  |    | -               |        |        |                                |                            |            |
| 1.1.1.2.5.14.3.02                                       |           | 1.7.03 1.nadzemní podl.: 195,60                                                                                 |    | 191,4           |        |        |                                |                            |            |
| 1.1.1.2.5.14.3.02                                       |           | 1.7.03 1.nadzemní podl.: 6,20                                                                                   |    | 6,2             |        |        |                                |                            |            |
| 1.1.1.2.5.14.3.03                                       | 311351122 | Odstřežení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí                                                     | m² | -20,6           | -      | -20,6  | 212,54                         | 0,00                       | -4 378,32  |
| 1.1.1.2.5.14.3.04                                       | 311361821 | Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505                                                                     | t  | -0,199          | -      | -0,199 | 27 536,93                      | 0,00                       | -5 479,85  |
| 1.1.1.2.5.14.3.04                                       |           | 1.7.01 1.podzemní podl.: 2,702                                                                                  |    | 2,503           |        |        |                                |                            |            |



Příloha č.4 - rozdílový VV

| Poř. Čís          | Kód       | Popis                                                                                                                                                        | MJ | Výměra bez ztr. | Ztrátové | Výměra | Jedn. Cena<br>dodávka<br>ODBYT | Jedn. Cena<br>montáž ODBYT | Cena ODBYT |
|-------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|----------|--------|--------------------------------|----------------------------|------------|
| 1.1.1.2.5.14.4    |           | <b>004.1: Vodorovné konstrukce monolitické</b>                                                                                                               |    |                 |          |        |                                |                            | -293,18    |
| 1.1.1.2.5.14.4.01 | 411321616 | Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37                                                                                                                             | m3 | -               | -        | -      | 4 313,77                       | 0,00                       | -          |
|                   |           | 1.8.02 1.podzemní podl.: 8,60                                                                                                                                |    | 8,6             |          |        |                                |                            |            |
| 1.1.1.2.5.14.4.02 | 411351011 | Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce                                                                                         | m2 | -               | -        | -      | 565,39                         | 0,00                       | -          |
|                   |           | 1.7.04-6 1.podzemní podl.: 30,1+7,0                                                                                                                          |    | 37,1            |          |        |                                |                            |            |
| 1.1.1.2.5.14.4.03 | 411351012 | Odstáření bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce                                                                                       | m2 | -               | -        | -      | 212,54                         | 0,00                       | -          |
| 1.1.1.2.5.14.4.04 | 411354313 | Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm                                                                                          | m2 | -               | -        | -      | 460,69                         | 0,00                       | -          |
| 1.1.1.2.5.14.4.05 | 411354314 | Odstáření podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm                                                                                        | m2 | -               | -        | -      | 115,18                         | 0,00                       | -          |
| 1.1.1.2.5.14.4.06 | 411361821 | Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505                                                                                                                       | t  | -               | -        | -      | 27 536,93                      | 0,00                       | -          |
|                   |           | 1.8.02 1.podzemní podl.: 1,033                                                                                                                               |    | 1,033           |          |        |                                |                            |            |
| 1.1.1.2.5.14.4.07 | 411001    | Distancní zabíječky tl. desky 300 mm UKS20                                                                                                                   | ks | -1,0            | -        | -1,0   | 293,18                         | 0,00                       | -293,18    |
| 1.1.1.2.5.14.5    |           | <b>006: Úpravy povrchu</b>                                                                                                                                   |    |                 |          |        |                                |                            | -          |
| 1.1.1.2.5.14.5.01 | 612111001 | Ubroušení výstupků betonu vnitřních neomítaných stěn po odbednění                                                                                            | m2 | -               | -        | -      | 52,35                          | 0,00                       | -          |
|                   |           | (7-0,3*2+3,5)*2+2,8-1-1,97-1,6*2,1-1+2,25                                                                                                                    |    | 46,86           |          |        |                                |                            |            |
| 1.1.1.2.5.14.5.02 | 611111001 | Ubroušení výstupků betonu vnitřních neomítaných stropů po odbednění                                                                                          | m2 | -               | -        | -      | 52,35                          | 0,00                       | -          |
| 1.1.1.2.5.14.6    |           | <b>009: Ostatní konstrukce a práce</b>                                                                                                                       |    |                 |          |        |                                |                            | -          |
| 1.1.1.2.5.14.6.01 | 952901111 | Výcláštění budov bytové a občanské výstavy při výšce podlaží do 4 m                                                                                          | m2 | -               | -        | -      | 148,29                         | 0,00                       | -          |
| 1.1.1.2.5.14.7    |           | <b>0094: Lešení</b>                                                                                                                                          |    |                 |          |        |                                |                            | -          |
| 1.1.1.2.5.14.7.01 | 941111111 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 s od 0,6 do 0,9 m v do 10 m                                                      | m2 | -               | -        | -      | 59,44                          | 0,00                       | -          |
|                   |           | 8,00*3,00                                                                                                                                                    |    | 24,0            |          |        |                                |                            |            |
| 1.1.1.2.5.14.7.02 | 941111211 | Připílatek k lešení řadového trubkovému lehkému s podlahami s 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití                                                        | m2 | -               | -        | -      | 1,13                           | 0,00                       | -          |
|                   |           | 24,0*5                                                                                                                                                       |    | 120,0           |          |        |                                |                            |            |
| 1.1.1.2.5.14.7.03 | 941111811 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 s přes 0,6 do 0,9 m v do 10 m                                                  | m2 | -               | -        | -      | 36,90                          | 0,00                       | -          |
| 1.1.1.2.5.14.7.04 | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2                                                             | m2 | -               | -        | -      | 66,45                          | 0,00                       | -          |
| 1.1.1.2.5.14.8    |           | <b>099: Přesun hmot HSV</b>                                                                                                                                  |    |                 |          |        |                                |                            | -          |
| 1.1.1.2.5.14.8.01 | 998012021 | Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m                                                                                                                  | t  | -               | -        | -      | 346,30                         | 0,00                       | -          |
| 1.1.1.2.5.15      |           | <b>P: Oddíly prací PSV</b>                                                                                                                                   |    |                 |          |        |                                |                            | -          |
| 1.1.1.2.5.15.1    |           | <b>711: Izolace proti vodě</b>                                                                                                                               |    |                 |          |        |                                |                            | -          |
| 1.1.1.2.5.15.1.01 | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátlakem penetračním                                                                             | m2 | -               | -        | -      | 12,56                          | 0,00                       | -          |
| 1.1.1.2.5.15.1.02 | 711112001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svisle za studena nátlakem penetračním                                                                                | m2 | -               | -        | -      | 39,17                          | 0,00                       | -          |
| 1.1.1.2.5.15.1.03 | 711 11    | Penetrační nátěr - dodávka                                                                                                                                   | kg | -               | -        | -      | 83,81                          | 0,00                       | -          |
|                   |           | (30,10+133,20)*0,30                                                                                                                                          |    | 45,99           |          |        |                                |                            |            |
| 1.1.1.2.5.15.1.04 | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP                                                                                        | m2 | -               | -        | -      | 130,16                         | 0,00                       | -          |
| 1.1.1.2.5.15.1.05 | 711142559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svisle NAIP                                                                                           | m2 | -               | -        | -      | 178,56                         | 0,00                       | -          |
| 1.1.1.2.5.15.1.06 | 711 12    | Pás z SBS modifik asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny na horním povrchu opatřen jemným separačním posypem a na spodním separační PE fólií - dodávka | m2 | -               | -        | -      | 178,56                         | 0,00                       | -          |
|                   |           | vodorovná: 30,10*1,15                                                                                                                                        |    | 34,615          |          |        |                                |                            |            |
|                   |           | svislá: 123,20*1,20                                                                                                                                          |    | 147,84          |          |        |                                |                            |            |
| 1.1.1.2.5.15.1.07 | 998711201 | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m                                                                         | %  | -               | -        | -      | 1,72                           | 0,00                       | -          |
| 1.1.1.2.5.15.2    |           | <b>767: Konstrukce zámečnické</b>                                                                                                                            |    |                 |          |        |                                |                            | -          |
| 1.1.1.2.5.15.2.01 | 32.8.101  | Dvojitá podlaha + pleťová zábrana označ. 32.8 101 (1166kg)                                                                                                   | ks | -               | -        | -      | 181 633,99                     | 0,00                       | -          |
| 1.1.1.2.5.15.2.02 | 32.9.202  | Hradidlové kryty dveří 1500x182x450mm označ. 32.9 002                                                                                                        | ks | -               | -        | -      | 184 678,72                     | 0,00                       | -          |
| 1.1.1.2.5.15.3    |           | <b>767: Výplně otvorů</b>                                                                                                                                    |    |                 |          |        |                                |                            | -          |
| 1.1.1.2.5.15.3.01 | 32.3.105  | Vstupní dveře kovové dvoukřídlé 1600/2100 mm označ. 32.3 105                                                                                                 | ks | -               | -        | -      | 93 751,61                      | 0,00                       | -          |
| 1.1.1.2.5.15.3.02 | 32.3.106  | Vstupní dveře kovové jednokřídlé 1000/1970 mm označ. 32.3 106                                                                                                | ks | -               | -        | -      | 60 472,28                      | 0,00                       | -          |
| 1.1.1.2.5.15.3.03 | 32.3.107  | Vstupní dveře kovové jednokřídlé 1000/2250 mm označ. 32.3 107                                                                                                | ks | -               | -        | -      | 64 507,51                      | 0,00                       | -          |



Příloha č.4 - rozdílový VV

| Poř. Čís                    | Kód | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ             | Výměra bez ztr. | Ztrátě | Výměra | Jedn. Cena<br>dodávka<br>ODBYT | Jedn. Cena<br>montáž ODBYT | Cena ODBYT |
|-----------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------|--------|--------------------------------|----------------------------|------------|
| <b>777: Podlahy lité</b>    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                 |        |        |                                |                            |            |
| 1.1.1.2.5.15.4              | 43  | Vysátí podkladu před provedením lité podlahy                                                                                                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | -               | -      | -      | 35,87                          | 0,00                       | -          |
| 1.1.1.2.5.15.4.01           | 44  | Otvýskání podkladu před provedením lité podlahy                                                                                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | -               | -      | -      | 56,37                          | 0,00                       | -          |
| 1.1.1.2.5.15.4.02           | 45  | Uzavírání epoxidový protiskluzný nátěr podlahy                                                                                                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | -               | -      | -      | 456,08                         | 0,00                       | -          |
| 1.1.1.2.5.15.4.03           | 46  | Krycí epoxidová stěrka lousky přes 1 do 2 mm dekorativní lité podlahy                                                                                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | -               | -      | -      | 456,08                         | 0,00                       | -          |
| 1.1.1.2.5.15.4.04           | 47  | Protiskluzná úprava prosyp krycí stěrky lité podlahy plískem                                                                                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | -               | -      | -      | 35,87                          | 0,00                       | -          |
| 1.1.1.2.5.15.4.05           | 47  | Protiskluzná úprava prosyp krycí stěrky lité podlahy plískem                                                                                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | -               | -      | -      | 35,87                          | 0,00                       | -          |
| 1.1.1.2.5.15.4.06           | 48  | Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 6 m                                                                                                                                                                                                                                            | %              | -               | -      | -      | 0,41                           | 0,00                       | -          |
| <b>784: Malby</b>           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                 |        |        |                                |                            |            |
| 1.1.1.2.5.15.5              | 49  | Dvojnásobné bílé malby za směsí za mokra výborné oděruvzdušných v místnostech v do 3,80 m                                                                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | -               | -      | -      | 97,03                          | 0,00                       | -          |
| 1.1.1.2.5.15.5.01           | 49  | Dvojnásobné bílé malby za směsí za mokra výborné oděruvzdušných v místnostech v do 3,80 m                                                                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | -               | -      | -      | 97,03                          | 0,00                       | -          |
| <b>78: Elektroinstalace</b> |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                 |        |        |                                |                            |            |
| <b>Trafostanice</b>         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                 |        |        |                                |                            |            |
| 1.1.1.2.5.16                | 50  | Transformátor 22/0,4KV, 630KVA, olejový.<br>Dd0, AI vnútř., uk=6%,<br>tepelná ochrana včetně teplotních čidel, svorkovnice a digitálního teploměru (osazen rozvaděče RNN),<br>nízké ztráty EcoDesign 2, výroby nahore.<br>Kompletní dodávka sestavy, včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení | kus            | -               | -      | -      | 552 738,14                     | 0,00                       | -          |
| 1.1.1.2.5.16.1              | 51  | Pojistková patrona kompatibilní s rozvaděčem VN (EGD) 22kV, 31,5A<br>(upřesnit dle typu rozvaděče dodaného na stavbu)                                                                                                                                                                                  | kus            | -               | -      | -      | 2 568,65                       | 0,00                       | -          |
| 1.1.1.2.5.16.1.01           | 52  | Rozvaděč RNN<br>Soustava oceloplechových rozvaděčů s podstavcem<br>Rozměry: (600-800)x400x2000<br>Náplň dle výkresové části<br>Kompletní dodávka sestavy, včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení                                                                                            | kus            | -               | -      | -      | 436 303,01                     | 0,00                       | -          |
| 1.1.1.2.5.16.1.02           | 53  | Skříně fakturačního měření USM dle požadavků EGD<br>Celkové rozměry (mm) (vzšrp): 600x500x290<br>Nerezová, venkovní provedení<br>Separátor impulzů<br>Kompletní dodávka sestavy, včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení                                                                     | kus            | -               | -      | -      | 47 849,74                      | 0,00                       | -          |
| 1.1.1.2.5.16.1.03           | 54  | Plechová olejová Jínka pod transformátor schopná pojmut celý objem oleje (cca 400 litrů - ověřit dle dodaného typu transformátoru)                                                                                                                                                                     | kus            | -               | -      | -      | 64 798,92                      | 0,00                       | -          |
| 1.1.1.2.5.16.1.04           | 55  | Statický kompenzační kondenzátor 8 kVAr, vč. propojení                                                                                                                                                                                                                                                 | kus            | -               | -      | -      | 5 169,31                       | 0,00                       | -          |
| 1.1.1.2.5.16.1.05           | 56  | Kabelová koncovka VN šroubová, kompatibilní s rozvaděčem VN E ON, včetně příslušenství                                                                                                                                                                                                                 | kus            | -               | -      | -      | 3 384,36                       | 0,00                       | -          |
| 1.1.1.2.5.16.1.06           | 57  | Kabelová koncovka VN s okem, včetně příslušenství                                                                                                                                                                                                                                                      | kus            | -               | -      | -      | 3 384,36                       | 0,00                       | -          |
| 1.1.1.2.5.16.1.07           | 58  | Turnic vibrac pro olejový transformátor 630 kVA                                                                                                                                                                                                                                                        | kus            | -               | -      | -      | 1 132,51                       | 0,00                       | -          |
| 1.1.1.2.5.16.1.08           | 59  | Kabel 22-CXKEKY 1x35                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m              | -               | -      | -      | 441,47                         | 0,00                       | -          |
| 1.1.1.2.5.16.1.09           | 60  | Kabel YY 240, včetně ukončení                                                                                                                                                                                                                                                                          | m              | -               | -      | -      | 1 083,40                       | 0,00                       | -          |
| 1.1.1.2.5.16.1.10           | 61  | Kabel CYKY-O 2x4                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m              | -               | -      | -      | 65,75                          | 0,00                       | -          |
| 1.1.1.2.5.16.1.11           | 62  | Kabel CYKY-J 5x2,5                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m              | -               | -      | -      | 81,24                          | 0,00                       | -          |
| 1.1.1.2.5.16.1.12           | 63  | Kabel CYKY-J 3x2,5                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m              | -               | -      | -      | 57,44                          | 0,00                       | -          |
| 1.1.1.2.5.16.1.13           | 64  | Kabel JYTY 4x1                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m              | -               | -      | -      | 44,71                          | 0,00                       | -          |
| 1.1.1.2.5.16.1.14           | 65  | Pásek Fežn 30x4                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m              | -               | -      | -      | 49,13                          | 0,00                       | -          |
| 1.1.1.2.5.16.1.15           | 66  | Kabel CYA 70                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m              | -               | -      | -      | 112,95                         | 0,00                       | -          |
| 1.1.1.2.5.16.1.16           | 67  | Kabel CYA 50                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m              | -               | -      | -      | 394,96                         | 0,00                       | -          |
| 1.1.1.2.5.16.1.17           | 68  | Kabel CYA 16                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m              | -               | -      | -      | 271,89                         | 0,00                       | -          |
| 1.1.1.2.5.16.1.18           | 69  | Kabel CYA 10                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m              | -               | -      | -      | 104,76                         | 0,00                       | -          |
| 1.1.1.2.5.16.1.19           | 70  | Kabel CYA 6                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m              | -               | -      | -      | 70,16                          | 0,00                       | -          |
| 1.1.1.2.5.16.1.20           | 71  | Instalační kovová trubka pr. 40-20 mm, pevná, vč. uchycovacího materiálu                                                                                                                                                                                                                               | m              | -               | -      | -      | 51,95                          | 0,00                       | -          |
| 1.1.1.2.5.16.1.21           | 72  | Instalační plastová trubka pr. 40-20 mm, ohebná, vč. uchycovacího materiálu                                                                                                                                                                                                                            | m              | -               | -      | -      | 707,45                         | 0,00                       | -          |
| 1.1.1.2.5.16.1.22           | 73  | Instalační plastová trubka pr. 40-20 mm, pevná, vč. uchycovacího materiálu                                                                                                                                                                                                                             | m              | -               | -      | -      | 426,36                         | 0,00                       | -          |
| 1.1.1.2.5.16.1.23           | 74  | Instalační plastová trubka pr. 40-20 mm, ohebná, vč. uchycovacího materiálu                                                                                                                                                                                                                            | m              | -               | -      | -      | 119,15                         | 0,00                       | -          |
| 1.1.1.2.5.16.1.24           | 75  | Kabelová lávka 400mm                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m              | -               | -      | -      | 59,71                          | 0,00                       | -          |
| 1.1.1.2.5.16.1.25           | 76  | vč. spojek, nosníků, závěsů, kabelových přichytek, přepážek, kotev, spojovacích sad a montáže                                                                                                                                                                                                          | m              | -               | -      | -      | 1 247,79                       | 0,00                       | -          |
| 1.1.1.2.5.16.1.26           | 77  | Kabelová lávka 300mm                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m              | -               | -      | -      | 1 124,46                       | 0,00                       | -          |
| 1.1.1.2.5.16.1.27           | 78  | Upavení kabelů (drážky kabelů VN, kabelové přichytky)                                                                                                                                                                                                                                                  | kpl            | -               | -      | -      | 11 117,74                      | 0,00                       | -          |
| 1.1.1.2.5.16.1.28           | 79  | PVC Chranička pr. 200                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m              | -               | -      | -      | 423,99                         | 0,00                       | -          |
| 1.1.1.2.5.16.1.29           | 80  | Systémová kabelová průchodka                                                                                                                                                                                                                                                                           | kus            | -               | -      | -      | 11 597,63                      | 0,00                       | -          |
| 1.1.1.2.5.16.1.30           |     | ref. HSI 90                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                 |        |        |                                |                            |            |



Příloha č.4 - rozdílový VV

| Poř. | CS                | Kód    | Popis                                                                                                                                 | MJ  | Výměra bez zitr. | Zitravné | Výměra | Jedn. Cena<br>dodávka<br>ODBYT | Jedn. Cena<br>montáž ODBYT | Cena ODBYT |
|------|-------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|----------|--------|--------------------------------|----------------------------|------------|
| 81.  | 1.1.1.2.5.16.1.32 | 741032 | Vydotčení utěsnění kabelů v chrániče                                                                                                  | kpl | -                | -        | -      | 484,26                         | 0,00                       | -          |
| 82.  | 1.1.1.2.5.16.1.33 | 741033 | Lineární pracholésné LED svítidlo 230V/50Hz s rozptylným krytem, 40W, IP65, 4000K, l=1500mm, bílé                                     | kus | -                | -        | -      | 2 910,76                       | 0,00                       | -          |
| 83.  | 1.1.1.2.5.16.1.34 | 741034 | Průmyslové nástěnné žárovkové svítidlo 105W, vyšší krytí                                                                              | kus | -                | -        | -      | 1 429,37                       | 0,00                       | -          |
| 84.  | 1.1.1.2.5.16.1.35 | 741035 | Novozové LED svítidlo, vyšší krytí, vlastní baterie 3 hod                                                                             | kus | -                | -        | -      | 3 996,43                       | 0,00                       | -          |
| 85.  | 1.1.1.2.5.16.1.36 | 741036 | Vypínač jednopólový 230V/10A, nástěnný, kompletní                                                                                     | kus | -                | -        | -      | 230,11                         | 0,00                       | -          |
| 86.  | 1.1.1.2.5.16.1.37 | 741037 | Zásuvka 230V/16A nástěnná s víčkem                                                                                                    | kus | -                | -        | -      | 275,66                         | 0,00                       | -          |
| 87.  | 1.1.1.2.5.16.1.38 | 741038 | Zásuvka 400V/16A nástěnná s víčkem                                                                                                    | kus | -                | -        | -      | 473,33                         | 0,00                       | -          |
| 88.  | 1.1.1.2.5.16.1.39 | 741039 | Sada bezpečnostních tabulek (pěstové) pro umístění ve vestavěných stanicích VN bez obsluhy dle PNE 381981, provedení dle ČSN ISO 3864 | kpl | -                | -        | -      | 618,79                         | 0,00                       | -          |
| 89.  | 1.1.1.2.5.16.1.40 | 741040 | Montáž                                                                                                                                | m   | -                | -        | -      | 1 043,01                       | 0,00                       | -          |
| 90.  | 1.1.1.2.5.16.1.41 | 741041 | Stavební přípravenost místnosti (dodávka stavby)                                                                                      | kpl | -                | -        | -      | 62,63                          | 0,00                       | -          |
| 91.  | 1.1.1.2.5.16.1.42 | 741042 | -větrací otvory,<br>-kabelové prostory                                                                                                | kpl | -                | -        | -      | 3 131,82                       | 0,00                       | -          |
| 92.  | 1.1.1.2.5.16.1.43 | 741043 | Doprava                                                                                                                               | kpl | -                | -        | -      | 19 985,43                      | 0,00                       | -          |
| 93.  | 1.1.1.2.5.16.1.44 | 741044 | Manipulace v síli EG D                                                                                                                | kpl | -                | -        | -      | 10 658,90                      | 0,00                       | -          |
| 94.  | 1.1.1.2.5.16.1.45 | 741042 | Drobný nespécifikovaný materiál                                                                                                       | kpl | -                | -        | -      | 16 179,76                      | 0,00                       | -          |
| 95.  | 1.1.1.2.5.16.1.46 | 741043 | Východí revize                                                                                                                        | kpl | -                | -        | -      | 13 490,17                      | 0,00                       | -          |
| 96.  | 1.1.1.2.5.16.1.47 | 741044 | Revize, zkoušky, zprovoznění                                                                                                          | kpl | -                | -        | -      | 31 976,69                      | 0,00                       | -          |





**Změnový list ZL\_16\_rev.A****Nový plavecký bazén – Písek IV**

Projekt: Nový plavecký bazén – Písek IV  
Část: PS 002.02 Bazénová technologie okruh G (velký letní bazén) a okruh H (letní dětský bazén)  
Název: Změna venkovní rozvody - potrubí okruhy G,H dle výrobní dokumentace realizační firmy

ZL č.: ZL\_16\_rev.A  
Datum vystavení: 11.09.2025 / 18.09.2025

Počet příloh: 4

**Popis a zdůvodnění změny:**

Změnový list vyčísluje cenový rozdíl mezi zadávací projektovou dokumentací a původním výkazem výměr, který zahrnoval rozvody vnitřní i venkovní části okruhů G,H kompletně z materiálu PVC ve výměrách dle smluvního výkazu výměr.

Ze strany dodavatele bazénové technologie došlo k vypracování výrobní dokumentace venkovních rozvodů okruhů G, H, které budou po dohodě realizovány z potrubí materiálu PE, namísto projektovaného PVC. Vnitřní část rozvodů okruhů G, H zůstane v materiálu PVC. V rámci tohoto změnového listu je vyčíslen cenový dopad způsobený dodávkou venkovního potrubí z materiálu PE pro okruhy G, H a skutečných výměr potrubí potřebných pro realizaci jak venkovní části rozvodů okruhů G, H, tak vnitřních částí rozvodů daných okruhů.

Vnitřní části rozvodů okruhů GH však budou ještě podléhat podrobné revizi PD.

Cenový dopad: 946 596,46  
Časový dopad: Bez dopadu do harmonogramu.  
Dopad do standardu: Standard bude ovlivněn prováděním činností dle revidované dokumentace

**Ocenil, vystavil:**

Zhotovitel - HOCHTIEF CZ a.s. / EDIKT a.s.

|               |         |        |            |
|---------------|---------|--------|------------|
| Vystavil: xxx | Podpis: | Datum: | 18.09.2025 |
| Schválil: xxx | Podpis: | Datum: | 29.09.2025 |
| Schválil: xxx | Podpis: | Datum: | 29.09.2025 |

**Schválil**

TDI stavba - REALSTAV MB s.r.o.

|               |         |        |            |
|---------------|---------|--------|------------|
| Schválil: xxx | Podpis: | Datum: | 29.09.2025 |
| Schválil: xxx | Podpis: | Datum: | 29.09.2025 |

**Schválil**

Autorský dozor - Projektil architekti s.r.o.

|               |         |        |            |
|---------------|---------|--------|------------|
| Schválil: xxx | Podpis: | Datum: | 29.09.2025 |
|---------------|---------|--------|------------|

**Schválil:**

Objednatel - Město Písek (odbor investic a rozvoje)

|               |         |        |            |
|---------------|---------|--------|------------|
| Schválil: xxx | Podpis: | Datum: | 29.09.2025 |
|---------------|---------|--------|------------|

**Po odsouhlasení tohoto změnového listu se tento změnový list stane podkladem pro smluvní dodatek k již uzavřené SoD.**

**Přílohy :**

příloha č.1 - rekapitulační tabulka\_rev.A  
příloha č.2 - VV PS 002.02 BT\_G\_rev.A  
příloha č.3 - VV PS 002.02 BT\_H\_rev.A  
příloha č.4 - CN venkovní rozvody PE skutečnost\_rev.A

**Obdržel:**

. Objednatel - Město Písek (odbor investic a rozvoje)  
. Autorský dozor - Projektil architekti s.r.o.  
. TDI stavba - REALSTAV MB s.r.o.  
. Zhotovitel - HOCHTIEF CZ a.s.  
. Zhotovitel - EDIKT, a.s.

## Příloha č.1 - rekapitulace investor\_rev.A

| Rozvody potrubí okruh GH (vnitřní část PVC) + změna potrubí venkovní část na PE dle výrobní dokumentace |                                                                                                | Cena celkem  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1)                                                                                                      | Okruh PS 002.02 BT_G                                                                           | 1 638 633,75 | celková smluvní cena za okruh G (vnitřní i venkovní rozvody z PVC)                                                                                                                                                                                                             |
| 2)                                                                                                      |                                                                                                | 608 747,17   | cena pro vnitřní část PVC rozvodů okruhu G - musí zůstat v rozpočtu                                                                                                                                                                                                            |
| 3)                                                                                                      | Okruh PS 002.02 BT_H                                                                           | 487 056,07   | celková smluvní cena za okruh H (vnitřní i venkovní rozvody z PVC)                                                                                                                                                                                                             |
| 4)                                                                                                      |                                                                                                | 228 527,53   | cena pro vnitřní část PVC rozvodů okruhu H - musí zůstat v rozpočtu                                                                                                                                                                                                            |
| 5)                                                                                                      | CN PE potrubí venkovní část skutečnost                                                         | 2 235 011,58 | cena venkovního potrubí pro rozvody okruhů G, H dle výrobní dokumentace POOLAKCENT a změny potrubí na PE                                                                                                                                                                       |
| 6) = 1) + 3)                                                                                            | Celkem původní výkaz výměr (potrubí, armatury, tvarovky) okruh GH - vnitřní i venkovní rozvody | 2 125 689,82 | Součet cen rozvodů pro okruhy G, H (materiál PVC) dle původního (smluvního) výkazu výměr                                                                                                                                                                                       |
| 7) = 2) + 4) + 5)                                                                                       | Celkem nový výkaz výměr (potrubí, armatury, tvarovky) POOLAKCENT - vnitřní i venkovní rozvody  | 3 072 286,28 | Součet cen vnitřních rozvodů pro okruhy G, H (materiál PVC) a venkovních rozvodů okruhů G, H (materiál PE) dle revidované výrobní dokumentace od zástupců společnosti POOLAKCENT                                                                                               |
| 8) = 7) - 6)                                                                                            | Cenový dopad - výše změnového listu                                                            | 946 596,46   | Výše změnového listu zohledňuje záměnu potrubí venkovní části okruhů G,H z PVC na PE a skutečné rozměry definované výrobní dokumentací společnosti POOLAKCENT. (Cenový dopad počítá s ponecháním množství potrubí pro realizaci vnitřních rozvodů okruhů G,H z materiálu PVC). |



| příloha č.2 - VV PS 002.02 BT_G_rev.A |    |             |       |    |       |          |             |            |                        | Objekt PS 002.02 Bazénová technologie - okruh G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------|----|-------------|-------|----|-------|----------|-------------|------------|------------------------|-------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Stavba : Plavecký bazén Písek         |    |             |       |    |       |          |             |            |                        | Investor : Město Písek Velké náměstí 144/3      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P.Č.                                  | CS | Kód položky | Popis | mj | počet | jed.cena | Cena celkem | Dle schéma | Cena celkem dle schéma |                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                                     | 2  | 3           | 4     | 5  | 6     | 7        | 8           | 9          | 10                     |                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PS 002.02

Bazénová technologie - okruh G

OKRUH "G" - LETNÍ VELKÝ BAZÉN

| Potrubí, armatury, tvarovky |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |      |            |      |                                                        |  | 1 638 633,75 |  | Musí zůstat v rozpočtu: 508 747,17 |  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------|------------|------|--------------------------------------------------------|--|--------------|--|------------------------------------|--|
| BTG                         |                                                                                                                                                                                                                                                            | Trubní rozvody - materiálové provedení: Tiskové PVC-U v tlakové řadě 1,0 a 1,6 Mpa DN dle výkresové části PD včetně všech tvarovek, včetně uchytlí a závěsů na konstrukce. Spojte potrubí a tvarovek lepené lepidlem na PVC na plochu vyčištěnou čistěním pro lepení PVC spojů. Dimenze potrubí a jeho vedení bude provedeno dle specifikace projektové dokumentace. | kpl | 1,0      | 0,00 |            |      |                                                        |  | Vnitřek      |  |                                    |  |
| 40, BTG                     | Potrubí PVC-U - 32 mm včetně tvarovek                                                                                                                                                                                                                      | m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 41  | 152,09   |      | 6 235,69   | 40,0 | chlorace                                               |  | 6 083,60     |  |                                    |  |
| 41, BTG                     | Potrubí PVC-U - 40 mm včetně tvarovek                                                                                                                                                                                                                      | m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 27  | 200,83   |      | 5 422,41   | 0,0  |                                                        |  | 0,00         |  |                                    |  |
| 42, BTG                     | Potrubí PVC-U - 50 mm včetně tvarovek                                                                                                                                                                                                                      | m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13  | 204,74   |      | 2 661,62   | 20,0 | chlorace, měrná voda                                   |  | 4 094,80     |  |                                    |  |
| 43, BTG                     | Potrubí PVC-U - 63 mm včetně tvarovek                                                                                                                                                                                                                      | m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 102 | 233,98   |      | 23 865,96  | 20,0 | Dop. vody, vysavač, ats                                |  | 4 679,60     |  |                                    |  |
| 44, BTG                     | Potrubí PVC-U - 75 mm včetně tvarovek                                                                                                                                                                                                                      | m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12  | 360,73   |      | 4 328,76   | 0,0  |                                                        |  | 0,00         |  |                                    |  |
| 45, BTG                     | Potrubí PVC-U - 90 mm včetně tvarovek                                                                                                                                                                                                                      | m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16  | 487,47   |      | 7 799,52   | 12,0 | vypouštění rozvodů do kanálu, ohřev                    |  | 5 849,64     |  |                                    |  |
| 46, BTG                     | Potrubí PVC-U - 110 mm včetně tvarovek                                                                                                                                                                                                                     | m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 29  | 583,02   |      | 16 907,58  | 0,0  |                                                        |  | 0,00         |  |                                    |  |
| 47, BTG                     | Potrubí PVC-U - 140 mm včetně tvarovek                                                                                                                                                                                                                     | m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0   | 0,00     |      | 0,00       | 18,0 | výtah z filtru + sání filtr , výtah                    |  | 0,00         |  |                                    |  |
| 48, BTG                     | Potrubí PVC-U - 160 mm včetně tvarovek                                                                                                                                                                                                                     | m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 92  | 2105,87  |      | 193 740,04 | 53,0 | praní , sání dro, BP , výtah                           |  | 111 611,11   |  |                                    |  |
| 49, BTG                     | Potrubí PVC-U - 225 mm včetně tvarovek                                                                                                                                                                                                                     | m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 176 | 5373,86  |      | 945 799,36 | 35,0 | sání, výtah do filtru, výtah do bazénu, UV lampy       |  | 188 085,10   |  |                                    |  |
| 50, BTG                     | Potrubí PVC-U - 280 mm včetně tvarovek                                                                                                                                                                                                                     | m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0   | 0,00     |      | 0,00       | 4,0  | sání atrakci                                           |  | 0,00         |  |                                    |  |
| 51, BTG                     | Potrubí PVC-U - 315 mm včetně tvarovek                                                                                                                                                                                                                     | m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12  | 8064,70  |      | 96 776,40  | 0,0  |                                                        |  | 0,00         |  |                                    |  |
| 52, BTG                     | Příhlédličko - 50 mm                                                                                                                                                                                                                                       | m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6   | 2827,32  |      | 16 963,92  | 1,0  |                                                        |  | 2 827,32     |  |                                    |  |
| 53, BTG                     | Příhlédličko - 225 mm                                                                                                                                                                                                                                      | m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1   | 9359,41  |      | 9 359,41   | 1,0  |                                                        |  | 9 359,41     |  |                                    |  |
| 54, BTG                     | Armatury systém - kulové ventily, mezipřírubové uzavírací klapky, mezipřírubové zpětné ventily určené pro instalaci na potrubí PVC-U. Armatury připojené na potrubí lepením nebo oboustranných přípojkových přírub včetně těsnění a spojovacího materiálu. | kpl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,0 | 0,00     |      | 0,00       | 0,0  |                                                        |  | 0,00         |  |                                    |  |
| 55, BTG                     | Uzavírací kulový ventil PVC - D50                                                                                                                                                                                                                          | ks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12  | 233,98   |      | 2 807,76   | 3,0  | chlorace + měrná voda                                  |  | 701,94       |  |                                    |  |
| 56, BTG                     | Uzavírací kulový ventil PVC - D63                                                                                                                                                                                                                          | ks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8   | 321,73   |      | 2 573,84   | 3,0  | odvzdušnění filtrů, sání chlorace                      |  | 965,19       |  |                                    |  |
| 57, BTG                     | Uzavírací kulový ventil PVC - D90                                                                                                                                                                                                                          | ks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6   | 467,97   |      | 2 807,82   | 9,0  | ATS, vysavač, sání měrná voda 3x, 3x sestava dop. vody |  | 4 211,73     |  |                                    |  |
| 58, BTG                     | Uzavírací klapka - komplet - D110                                                                                                                                                                                                                          | ks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 2437,35  |      | 9 749,40   | 5,0  | vypouštění AJ a rozvodů do kanálu, topení 3x           |  | 12 186,75    |  |                                    |  |
| 59, BTG                     | Uzavírací klapka - komplet - D140                                                                                                                                                                                                                          | ks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2   | 6142,11  |      | 12 284,22  | 4,0  | dmýchadlo 2x před filtrem, 1x vypouštění, 1x na trase  |  | 24 568,44    |  |                                    |  |
| 60, BTG                     | Uzavírací klapka - komplet - D160                                                                                                                                                                                                                          | ks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0   | 0,00     |      | 0,00       | 3,0  | přívod prací vody do filtru, výtah                     |  | 0,00         |  |                                    |  |
| 61, BTG                     | Uzavírací klapka - komplet - D225                                                                                                                                                                                                                          | ks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8   | 7175,54  |      | 57 404,32  | 2,0  | výtah, sání dro                                        |  | 14 351,08    |  |                                    |  |
| 62, BTG                     | Uzavírací klapka - komplet - D315                                                                                                                                                                                                                          | ks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2   | 11484,78 |      | 22 969,56  | 6,0  | sání a výt. čerp. obchvat topení, obchvat UV           |  | 68 908,68    |  |                                    |  |
| 63, BTG                     | Zpětná klapka - komplet - D90                                                                                                                                                                                                                              | ks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1   | 48473,94 |      | 48 473,94  | 0,0  |                                                        |  | 0,00         |  |                                    |  |
| 64, BTG                     | Zpětná klapka - komplet - D225                                                                                                                                                                                                                             | ks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3   | 1979,46  |      | 5 938,38   | 0,0  |                                                        |  | 0,00         |  |                                    |  |
| 65, BTG                     | Zpětná klapka - komplet - D315                                                                                                                                                                                                                             | ks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2   | 6498,94  |      | 12 997,88  | 3,0  | výtah čerp. výtah na konci                             |  | 19 496,82    |  |                                    |  |
| 66, BTG                     | Drobné ventily a zpětné ventily na potrubí                                                                                                                                                                                                                 | ks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1   | 32952,93 |      | 32 952,93  | 1,0  | sání z AJ                                              |  | 32 952,93    |  |                                    |  |
| 67, BTG                     | Lepidlo pro lepení PVC-U                                                                                                                                                                                                                                   | kpl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1   | 10797,54 |      | 10 797,54  | 1,0  |                                                        |  | 10 797,54    |  |                                    |  |
| 68, BTG                     | Ředidlo pro lepení PVC-U                                                                                                                                                                                                                                   | kpl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1   | 13973,29 |      | 13 973,29  | 1,0  |                                                        |  | 13 973,29    |  |                                    |  |
| 69, BTG                     | Teplená izolace potrubí, návleková s uzavřenými vzduchovými bublinami DN 32 a DN 40                                                                                                                                                                        | kpl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1   | 5716,35  |      | 5 716,35   | 1,0  |                                                        |  | 5 716,35     |  |                                    |  |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                            | kpl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1   | 22865,38 |      | 22 865,38  | 1,0  |                                                        |  | 22 865,38    |  |                                    |  |

přírubový spoj, koleno 45°3x, 90°2x

přírubový spoj 5x, koleno 90°11x, koleno 45° 13x, T-kus  
koleno 90° 16x, koleno 45°6x, Tkus 3x, přír. spoj 10x  
koleno 90° 4x, koleno 45°7x, T-kus 2x

7x koleno 90°, 8x45°, T-kus 3x  
2x T-kus + 2m potrubí + Příruba + lemák  
T-kus, příruba+lem+těsnění

| příloha č.2 - VV PS 002.02 BT_G_rev.A |     |             |                                                                                                                                                                                                                                      | Objekt PS 002.02 Bazénová technologie - okruh G |       |          |             |            |                        |
|---------------------------------------|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|----------|-------------|------------|------------------------|
| Stavba : Plavecký bazén Písek         |     |             |                                                                                                                                                                                                                                      | Investor : Město Písek Velké náměstí 144/3      |       |          |             |            |                        |
| P.C.                                  | CS  | Kód položky | Popis                                                                                                                                                                                                                                | mj                                              | počet | jed.cena | Cena celkem | Dle schéma | Cena celkem dle schéma |
| 1                                     | 2   | 3           | 4                                                                                                                                                                                                                                    | 5                                               | 6     | 7        | 8           | 9          | 10                     |
| 70.                                   | BTG |             | Prostupové kusy potrubí instalované v místech prostupu potrubí skrz konstrukce s požadavkem vodonepropustnosti, dle specifikace výkresové dokumentace, výpis prvků (délka min. 300mm) - Ø63 (1ks), Ø90 (1ks), Ø110 (1ks), Ø225 (3ks) | kpl.                                            | 1     | 44460,47 | 44 460,47   | 1,0        | 44 460,47              |



| <p><b>příloha č.3 - VV PS 002.02 BT_H_rev.A</b></p> <p><b>Stavba :Plavecký bazén Písek</b></p> <p><b>Objekt PS 002.02 Bazénová technologie - okruh H</b></p> <p><b>Investor :Město PísekVelké náměstí 144/3</b></p> |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |       |          |             |            |                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| P.Č.                                                                                                                                                                                                                | CS  | Kód položky | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | mj   | počet | jed.cena | Cena celkem | Dle schéma | Cena celkem dle schéma                                                            |
| 1                                                                                                                                                                                                                   | 2   | 3           | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5    | 6     | 7        | 8           | 9          | 10                                                                                |
| <p><b>PS 002.02 Bazénová technologie - okruh H</b></p> <p><b>OKRUH "H" - LETNÍ DĚTSKÝ BAZÉN</b></p> <p><b>487 056,07</b></p>                                                                                        |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |       |          |             |            |                                                                                   |
| <p><b>Potrubí, armatury, tvarovky</b></p> <p><b>487 056,07</b></p> <p><b>Musí zůstat v rozpočtu: 228 527,53</b></p>                                                                                                 |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |       |          |             |            |                                                                                   |
| BTH                                                                                                                                                                                                                 |     |             | Trubní rozvody - materiálové provedení: Tlakové PVC-U v tlakové řadě 1,0 a 1,6 Mpa DN dle výkresové části PD včetně všech tvarovek, včetně úchytů a závěsů na konstrukce. Spoje potrubí a tvarovek lepené lepidlem na PVC na plochu vyčištěnou čističem pro lepení PVC spojů. Dimenze potrubí a jeho vedení bude provedeno dle specifikace projektové dokumentace. | kpt. | 1,0   | 0,00     |             | Vnitřky    |                                                                                   |
| 35,                                                                                                                                                                                                                 | BTH |             | Potrubí PVC-U - 32 mm včetně tvarovek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m    | 38    | 152,09   | 5 779,42    | 25,0       | dopouštění vody do AJ, chlorace odhad                                             |
| 36,                                                                                                                                                                                                                 | BTH |             | Potrubí PVC-U - 40 mm včetně tvarovek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m    | 23    | 200,83   | 4 619,09    |            |                                                                                   |
| 37,                                                                                                                                                                                                                 | BTH |             | Potrubí PVC-U - 50 mm včetně tvarovek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m    | 6     | 204,74   | 1 228,44    | 15,0       | sdzdušnění 2, VMV 10, sání chlorace                                               |
| 38,                                                                                                                                                                                                                 | BTH |             | Potrubí PVC-U - 63 mm včetně tvarovek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m    | 6     | 233,98   | 1 403,88    | 25,0       | topení 5, měrná voda 2, vysavač 8                                                 |
| 39,                                                                                                                                                                                                                 | BTH |             | Potrubí PVC-U - 75 mm včetně tvarovek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m    | 0     | 0,00     | 0,00        | 8,0        | dmychadlo                                                                         |
| 40,                                                                                                                                                                                                                 | BTH |             | Potrubí PVC-U - 90 mm včetně tvarovek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m    | 8     | 487,47   | 3 899,76    | 10,0       | vypouštění z AJ, vypouštění z potrubí                                             |
| 41,                                                                                                                                                                                                                 | BTH |             | Potrubí PVC-U - 110 mm včetně tvarovek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 21    | 583,02   | 12 243,42   | 40,5       | Výtlak od filtru 19,5, výtlak čerp - filtr 2m, praní 6+sání z AJ 5, sání ze dna 8 |
| 42,                                                                                                                                                                                                                 | BTH |             | Potrubí PVC-U - 140 mm včetně tvarovek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 32    | 1676,90  | 53 660,80   | 3,0        | sání z AJ                                                                         |
| 43,                                                                                                                                                                                                                 | BTH |             | Potrubí PVC-U - 160 mm včetně tvarovek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 44    | 2105,87  | 92 658,28   | 16,0       | BP                                                                                |
| 44,                                                                                                                                                                                                                 | BTH |             | Potrubí PVC-U - 225 mm včetně tvarovek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 36    | 5373,86  | 193 458,96  |            |                                                                                   |
| 45,                                                                                                                                                                                                                 | BTH |             | Potrubí PVC-U - 280 mm včetně tvarovek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 0     | 0,00     | 0,00        | -          |                                                                                   |
| 46,                                                                                                                                                                                                                 | BTH |             | Potrubí PVC-U - 315 mm včetně tvarovek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 0     | 0,00     | 0,00        | -          |                                                                                   |
| 47,                                                                                                                                                                                                                 | BTH |             | Průhleditko - 50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m    | 3     | 2827,32  | 8 481,96    | 3,0        |                                                                                   |
| 48,                                                                                                                                                                                                                 | BTH |             | Průhleditko - 110 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 1     | 2010,39  | 2 010,39    | 1,0        |                                                                                   |
| BTH                                                                                                                                                                                                                 |     |             | Armaturní systém - kulové ventily, mezipřírubové uzavírací klapky, mezipřírubové zpětné ventily určené pro instalaci na potrubí PVC-U. Armatury připojené na potrubí lepením nebo oboustranných přípojevacích přírub včetně těsnění a spojovacího materiálu.                                                                                                       | kpt. | 1,0   | 0,00     |             |            |                                                                                   |
| 49,                                                                                                                                                                                                                 | BTH |             | Uzavírací kulový ventil PVC - D32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ks   | 12    | 233,98   | 2 807,76    | 11         | chlorace                                                                          |
| 50,                                                                                                                                                                                                                 | BTH |             | Uzavírací kulový ventil PVC - D50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ks   | 8     | 321,73   | 2 573,84    | 3          | chlorace                                                                          |
| 51,                                                                                                                                                                                                                 | BTH |             | Uzavírací kulový ventil PVC - D63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ks   | 6     | 467,97   | 2 807,82    | 5          | Topení, měrná voda, sání atrakci                                                  |
| 52,                                                                                                                                                                                                                 | BTH |             | Uzavírací kulový ventil PVC - D90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ks   | 0     | 0,00     | 0,00        | 1          |                                                                                   |
| 53,                                                                                                                                                                                                                 | BTH |             | Uzavírací klapka - komplet - D110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ks   | 2     | 6142,11  | 12 284,22   | 10         |                                                                                   |
| 54,                                                                                                                                                                                                                 | BTH |             | Uzavírací klapka - komplet - D140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ks   | 4     | 4972,18  | 19 888,72   | 1          |                                                                                   |
| 55,                                                                                                                                                                                                                 | BTH |             | Uzavírací klapka - komplet - D160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ks   | 0     | 0,00     | 0,00        | 0          |                                                                                   |
| 56,                                                                                                                                                                                                                 | BTH |             | Uzavírací klapka - komplet - D225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ks   | 0     | 0,00     | 0,00        | 0          |                                                                                   |
| 57,                                                                                                                                                                                                                 | BTH |             | Uzavírací klapka - komplet - D315                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ks   | 0     | 0,00     | 0,00        | 0          |                                                                                   |
| 58,                                                                                                                                                                                                                 | BTH |             | Zpětná klapka - komplet - D140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ks   | 2     | 3568,27  | 7 136,54    | 3          |                                                                                   |
| 59,                                                                                                                                                                                                                 | BTH |             | Zpětná klapka - komplet - D160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ks   | 1     | 2441,18  | 2 441,18    | 1          |                                                                                   |
| 60,                                                                                                                                                                                                                 | BTH |             | Zpětná klapka - komplet - D315                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ks   | 0     | 0,00     | 0,00        | 0          |                                                                                   |
| 61,                                                                                                                                                                                                                 | BTH |             | Drobné ventily a zpětné ventily na potrubí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kpt. | 1     | 10162,39 | 10 162,39   | 1          |                                                                                   |

| <p><b>příloha č.3 - VV PS 002.02 BT_H_rev.A</b></p> <p><b>Stavba :Plavecký bazén Písek</b></p> |     |             |                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |       |          |             |            |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------|----------|-------------|------------|------------------------|
| Objekt <b>PS 002.02</b> Bazénová technologie - okruh H                                         |     |             |                                                                                                                                                                                                                                      | Investor :Město PísekVelké náměstí 144/3 |       |          |             |            |                        |
| P.Č.                                                                                           | CS  | Kód položky | Popis                                                                                                                                                                                                                                | mj                                       | počet | jed.cena | Cena celkem | Dle schéma | Cena celkem dle schéma |
| 1                                                                                              | 2   | 3           | 4                                                                                                                                                                                                                                    | 5                                        | 6     | 7        | 8           | 9          | 10                     |
| 62,                                                                                            | BTH |             | Lepidlo pro lepení PVC-U                                                                                                                                                                                                             | kpt.                                     | 1     | 6859,62  | 6 859,62    | 1          | 6 859,62               |
| 63,                                                                                            | BTH |             | Ředidlo pro lepení PVC-U                                                                                                                                                                                                             | kpt.                                     | 1     | 2540,60  | 2 540,60    | 1          | 2 540,60               |
| 64,                                                                                            | BTH |             | Tepečná izolace potrubí, návleková s uzavřenými vzduchovými bublinami DN 32 a DN 40                                                                                                                                                  | kpt.                                     | 1     | 19054,49 | 19 054,49   |            | 16 560,00              |
| 65,                                                                                            | BTH |             | Prostupové kusy potrubí instalované v místech prostupu potrubí skrz konstrukce s požadavkem vodonepropustnosti, dle specifikace výkresové dokumentace; výpis prvků (délka min. 300mm) - Ø63 (1ks), Ø90 (1ks), Ø110 (1ks), Ø225 (2ks) | kpt.                                     | 1     | 19054,49 | 19 054,49   |            | 16 560,00              |



příloha č.4 - CN venkovní rozvody PE skutečnost\_rev.A

2 235 011,58 Kč

| Dimenze / popis                 |  | rozměr             | počet (m, ks) | cena /m | cena celkem [Kč] |
|---------------------------------|--|--------------------|---------------|---------|------------------|
| <b>Potrubi PE d50</b>           |  |                    |               |         |                  |
| Přechod PE/nerez                |  | 50 x 1 1/2"        | 3             |         |                  |
| PE potrubí                      |  | 50x3,0 100 m PE100 | 35            |         |                  |
| Elektro - T kus                 |  | 50                 | 1             |         |                  |
| Elektro - spojka přímá k T-kusu |  | 50                 | 1             |         |                  |
| Elektro - koleno 90°            |  | 50                 | 2             |         |                  |

|                                 |  |                |    |  |  |
|---------------------------------|--|----------------|----|--|--|
| <b>Potrubi PE d63</b>           |  |                |    |  |  |
| Přechod PE/nerez                |  | 63 x 2"        | 8  |  |  |
| PE potrubí                      |  | 63x5,6 m PE100 | 65 |  |  |
| PP kulový ventil uniblok svěrný |  | 63             | 4  |  |  |
| Elektro - T kus                 |  | 63             | 1  |  |  |
| Elektro - spojka přímá          |  | 63             | 2  |  |  |
| Elektro - koleno 90°            |  | 63             | 20 |  |  |

|                         |  |                |    |  |  |
|-------------------------|--|----------------|----|--|--|
| <b>Potrubi PE d75</b>   |  |                |    |  |  |
| Příruba ocelová s folii |  | 65x75          | 3  |  |  |
| PE potrubí              |  | 75x4,5 m PE100 | 14 |  |  |
| Lenový kroužek - natupo |  | 75             | 3  |  |  |
| Elektro - spojka přímá  |  | 75             | 6  |  |  |
| Elektro - koleno 90°    |  | 75             | 7  |  |  |

|                         |  |                |    |  |  |
|-------------------------|--|----------------|----|--|--|
| <b>Potrubi PE d90</b>   |  |                |    |  |  |
| Příruba ocelová s folii |  | 80x90          | 6  |  |  |
| PE potrubí              |  | 90x8,2 m PE100 | 50 |  |  |
| Lenový kroužek - natupo |  | 90             | 6  |  |  |
| Elektro - spojka přímá  |  | 90             | 10 |  |  |
| Elektro - koleno 45°    |  | 90             | 21 |  |  |

|                           |  |                 |     |  |  |
|---------------------------|--|-----------------|-----|--|--|
| <b>Potrubi PE d110</b>    |  |                 |     |  |  |
| Příruba ocelová s folii   |  | 100x110         | 13  |  |  |
| PE potrubí                |  | 110x6,6 m PE100 | 202 |  |  |
| Lenový kroužek - natupo   |  | 110             | 13  |  |  |
| Na tupo - redukce d110/63 |  | 110x63          | 5   |  |  |
| Natupo - redukce d110/75  |  | 110x75          | 3   |  |  |
| Na tupo - redukce d110/90 |  | 110x90          | 4   |  |  |
| Elektro - T kus           |  | 110             | 8   |  |  |
| Elektro - spojka přímá    |  | 110             | 64  |  |  |
| Elektro - koleno 45°      |  | 110             | 16  |  |  |
| Elektro - koleno 90°      |  | 110             | 38  |  |  |

|                           |  |                     |    |  |  |
|---------------------------|--|---------------------|----|--|--|
| <b>Potrubi PE d140</b>    |  |                     |    |  |  |
| Příruba ocelová s folii   |  | 125x140             | 1  |  |  |
| PE potrubí                |  | 140x12,7 12 m PE100 | 23 |  |  |
| Lenový kroužek - natupo   |  | 140                 | 1  |  |  |
| Na tupo - redukce 140/110 |  | 140 x 110           | 2  |  |  |
| Elektro - T kus           |  | 140                 | 1  |  |  |
| Elektro - spojka přímá    |  | 140                 | 2  |  |  |

|                            |  |                   |     |  |  |
|----------------------------|--|-------------------|-----|--|--|
| <b>Potrubi PE d160</b>     |  |                   |     |  |  |
| Příruba ocelová s folii    |  | 150x160           | 21  |  |  |
| PE potrubí                 |  | 160x9,5 6 m PE100 | 261 |  |  |
| Lenový kroužek - natupo    |  | 160               | 21  |  |  |
| Na tupo - redukce d160/110 |  | 160x110           | 6   |  |  |
| Elektro - T kus            |  | 160               | 4   |  |  |

2 269 123,21 Kč

| Cena URS II/2025 |  | Cena URS celkem |  |
|------------------|--|-----------------|--|
| 1 599,88         |  | 10523,78        |  |
| 110,71           |  | 4799,64         |  |
| 542,95           |  | 3874,85         |  |
| 237,82           |  | 542,95          |  |
| 534,26           |  | 237,82          |  |
|                  |  | 1068,52         |  |
|                  |  |                 |  |
| 2 614,64         |  | 51383,95        |  |
| 174,59           |  | 20917,12        |  |
| 1 460,36         |  | 11348,35        |  |
| 602,08           |  | 5841,44         |  |
| 247,38           |  | 602,08          |  |
| 609,01           |  | 494,76          |  |
|                  |  | 12180,2         |  |
|                  |  |                 |  |
| 561,08           |  | 16222,75        |  |
| 243,23           |  | 1683,24         |  |
| 280,01           |  | 3405,22         |  |
| 415,88           |  | 840,03          |  |
| 1 114,14         |  | 2495,28         |  |
|                  |  | 7798,98         |  |
|                  |  |                 |  |
| 671,39           |  | 51376,82        |  |
| 350,94           |  | 4028,34         |  |
| 354,01           |  | 17547           |  |
| 452,45           |  | 2124,06         |  |
| 1 102,52         |  | 4524,5          |  |
|                  |  | 23152,92        |  |
|                  |  |                 |  |
| 825,02           |  | 269208,46       |  |
| 519,47           |  | 10725,26        |  |
| 443,52           |  | 104932,94       |  |
| 598              |  | 5765,76         |  |
| 598              |  | 2990            |  |
| 637,83           |  | 1794            |  |
| 2 214,00         |  | 2551,32         |  |
| 562,52           |  | 17712           |  |
| 1 616,60         |  | 36001,28        |  |
| 1 601,85         |  | 25865,6         |  |
|                  |  | 60870,3         |  |
|                  |  |                 |  |
| 1 082,28         |  | 30877,81        |  |
| 842,22           |  | 1082,28         |  |
| 748,72           |  | 19371,06        |  |
| 1 404,04         |  | 748,72          |  |
| 4 799,71         |  | 2808,03         |  |
| 1 033,98         |  | 4799,71         |  |
|                  |  | 2067,96         |  |
|                  |  |                 |  |
| 1 426,54         |  | 644977,28       |  |
| 1104,33          |  | 29957,34        |  |
| 785,48           |  | 288230,13       |  |
| 1 404,04         |  | 16495,08        |  |
|                  |  | 8424,24         |  |
| 4 799,71         |  | 19198,84        |  |

|                         |     |    |
|-------------------------|-----|----|
| Elektro - spojka příčná | 160 | 61 |
| Elektro - koleno 45°    | 160 | 17 |
| Elektro - koleno 90°    | 160 | 33 |

6 618,05 Kč

324 284,68 Kč

|          |           |
|----------|-----------|
| 1 055,12 | 64362,32  |
| 4 364,86 | 74202,62  |
| 4 366,87 | 144106,71 |

|          |           |
|----------|-----------|
| 2 065,79 | 298128,17 |
| 2145,9   | 2065,79   |
| 1 600,65 | 105149,1  |
| 3160     | 1600,65   |
|          | 47400     |

|          |          |
|----------|----------|
| 4 799,71 | 33597,97 |
| 2 238,55 | 51486,65 |
| 9 457,91 | 47289,55 |
| 9 538,46 | 9538,46  |

6 343,57 Kč

779 624,51 Kč

|           |            |
|-----------|------------|
| 2 619,87  | 841301,855 |
| 3323,55   | 5239,74    |
| 3 047,30  | 408464,295 |
| 10 691,58 | 9141,9     |
| 12 000,02 | 64149,48   |

|           |          |
|-----------|----------|
| 24 922,09 | 48000,08 |
| 10774     | 99688,36 |
| 3280      | 75418    |
|           | 131200   |

55 122,33 Kč

55 122,33 Kč

55122,33

|                         |                                     |       |  |
|-------------------------|-------------------------------------|-------|--|
| Potrubi PE d280         |                                     |       |  |
| Příruba ocelová s folii | 250x280                             | 2     |  |
| PE potrubí              | 280x16,6 Černá s modrým pruhem, SDR | 122,9 |  |
| Lenový kroužek - natupo | 280                                 | 3     |  |
| Na tupo - koleno 45°    | 280                                 | 6     |  |
| Na tupo - koleno 90°    | 280                                 | 4     |  |
| Natupo - T kus          | 280                                 | 4     |  |
| Natupo - redukce        | 280x225                             | 7     |  |
| Elektro - spojka příčná | 280                                 | 40    |  |

|                                        |  |   |  |
|----------------------------------------|--|---|--|
| Manipulace + zvýšená náročnost montáže |  | 1 |  |
|----------------------------------------|--|---|--|



## Změnový list ZL\_17

### Nový plavecký bazén – Písek IV

Projekt: Nový plavecký bazén – Písek IV  
Část: SO 002: Objekt venkovních šaten, SO 141 - Opěrné stěny areálu, SO 712 - Trafostanice  
Název: Úprava základové spáry pod objekty SO 002 + SO 141 + SO 712 - požadavek statika

ZL č.: ZL\_17

Datum vystavení: 11.09.2025

Počet příloh: 2

#### Popis a zdůvodnění změny:

Změnový list vyčísluje vícepráce spojené se základovou spárou pod objekty SO 002, SO 141 a SO 712. Vzhledem k úpravě terénu a výšce založení dle aktualizovaných výkresů (250812\_REA\_Revize 250807 - SO 002 a SO141) je nutné mezi původní rostlý terén a základovou spáru provést vyrovnaní terénu. Vzhledem k výškovému rozdílu, kdy základová spára pod dané objekty je ve vyšší nadmořské výšce než rostlý terén je nutné tento výškový rozdíl vyplnit.

Vyplnění formou násypu bylo zakázáno hlavním statikem projektu, čímž dochází k požadavku provést vyrovnaní prostým betonem třídy 8/10 v tloušťkách definovaných průběhem stávajícího terénu a navrženou úrovní základové spáry.

Cenový dopad: 287 447,54  
Časový dopad: Bez dopadu do harmonogramu.  
Dopad do standardu: Standard bude ovlivněn prováděním činností dle revidované dokumentace

#### Ocenil, vystavil:

Zhotovitel - HOCHTIEF CZ a.s. / EDIKT a.s.

|               |         |        |            |
|---------------|---------|--------|------------|
| Vystavil: xxx | Podpis: | Datum: | 11.09.2025 |
| Schválil: xxx | Podpis: | Datum: | 22.09.2025 |
| Schválil: xxx | Podpis: | Datum: | 23.09.2025 |

#### Schválil

TDI stavba - REALSTAV MB s.r.o.

|               |         |        |            |
|---------------|---------|--------|------------|
| Schválil: xxx | Podpis: | Datum: | 22.09.2025 |
| Schválil: xxx | Podpis: | Datum: | 22.09.2025 |

#### Schválil

Autorský dozor - Projektil architekti s.r.o.

|               |         |        |            |
|---------------|---------|--------|------------|
| Schválil: xxx | Podpis: | Datum: | 22.09.2025 |
|---------------|---------|--------|------------|

#### Schválil:

Objednatel - Město Písek (odbor investic a rozvoje)

|               |         |        |            |
|---------------|---------|--------|------------|
| Schválil: xxx | Podpis: | Datum: | 22.09.2025 |
|---------------|---------|--------|------------|

**Po odsouhlasení tohoto změnového listu se tento změnový list stane podkladem pro smluvní dodatek k již uzavřené SoD.**

Přílohy :  
příloha č.1 - položkový výkaz výměr  
příloha č.2 - násypy pod opěrné stěny


Obdrží:

- . Objednatel - Město Písek (odbor investic a rozvoje)
- . Autorský dozor - Projektil architekti s.r.o.
- . TDI stavba - REALSTAV MB s.r.o.
- . Zhotovitel - HOCHTIEF CZ a.s.
- . Zhotovitel - EDIKT, a.s.

Příloha č.1 - položkový výkaz výměr

| Por.                                                                                                  | CS | Kód          | Popis                                                                      | MJ | Výměra bez ztr. | Ztrátové | Výměra | Jedn. Cena<br>dodávka | Jedn. Cena<br>montáž | Cena              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|----------|--------|-----------------------|----------------------|-------------------|
| <b>SO + PS STAVEBNÍ OBJEKTY A PROVOZNÍ SOUBORY</b>                                                    |    |              |                                                                            |    |                 |          |        |                       |                      | <b>287 447,54</b> |
| <b>SO SO: STAVEBNÍ OBJEKTY</b>                                                                        |    |              |                                                                            |    |                 |          |        |                       |                      | <b>287 447,54</b> |
| <b>SO 002 / 141 / 712 SO 002: OBJEKT VENKOVNÍCH ŠATEN + SO 141:OPĚRNÉ STĚNY + SO 712 TRAFOSTANICE</b> |    |              |                                                                            |    |                 |          |        |                       |                      | <b>287 447,54</b> |
| <b>SO 002.1 SO 002.1: OBJEKT VENKOVNÍCH ŠATEN - STAVEBNÍ ČÁST</b>                                     |    |              |                                                                            |    |                 |          |        |                       |                      | <b>287 447,54</b> |
| <b>H: Oddíl: prací HSV</b>                                                                            |    |              |                                                                            |    |                 |          |        |                       |                      | <b>287 447,54</b> |
| <b>002.3: Podkladní konstrukce</b>                                                                    |    |              |                                                                            |    |                 |          |        |                       |                      | <b>206 838,90</b> |
|                                                                                                       |    | 631311132    | Mazanina z betonu prostřeňo bez zvýšených nároků na prostřeňd. třídy C8/10 | m3 | 54,0            | —        | 54,0   | 3 600,00              | 0,00                 | 194 400,00        |
| 7                                                                                                     |    | 631319013    | Příplatek k mazanině za přehlazení povrchu                                 | m3 | 54,0            | —        | 54,0   | 230,35                | 0,00                 | 12 438,90         |
| <b>002.4: Základy monolitické</b>                                                                     |    |              |                                                                            |    |                 |          |        |                       |                      | <b>80 608,64</b>  |
| 2                                                                                                     |    | 273351121_01 | Zřízení bednění základových konstrukcí                                     | m2 | 76,0            | —        | 76,0   | 848,10                | 0,00                 | 64 455,60         |
| 3                                                                                                     |    | 273351122_01 | Odstranění bednění základových konstrukcí                                  | m2 | 76,0            | —        | 76,0   | 212,54                | 0,00                 | 16 153,04         |
| jednotková cena dle SoD                                                                               |    |              |                                                                            |    |                 |          |        |                       |                      |                   |
| jednotková cena dle SoD                                                                               |    |              |                                                                            |    |                 |          |        |                       |                      |                   |
| jednotková cena dle SoD                                                                               |    |              |                                                                            |    |                 |          |        |                       |                      |                   |
| jednotková cena dle SoD                                                                               |    |              |                                                                            |    |                 |          |        |                       |                      |                   |






V102

54 m<sup>3</sup>

Objem násypu - počítáno mezi modelem vytvořeným ze zaměření po skrytce omíčky  
a projektem spodní hrany podkladního betonu opěrných zdí

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



## Změnový list ZL\_19\_rev.A

### Nový plavecký bazén – Písek IV

Projekt: Nový plavecký bazén – Písek IV  
Část: SO 001: Objekt bazénu - stavební část  
Název: Vkládání antivibrační izolace do pracovních spar monolitu - bazénové těleso + skutečné množství těsnících plechů pro plánované trhliny

ZL č.: ZL\_19\_rev.A

Datum vystavení: 17.09.2025 / revize A: 23.9.2025

Počet příloh: 1

#### Popis a zdůvodnění změny:

Změnový list vyčísluje cenový nárůst způsobený požadavkem statika projektu na vložení antivibrační (staticky tuhé) izolace do pracovních spar monolitu (spáry mezi bazénovým tělesem a přilehlou monolitickou konstrukcí - podlahou). V původním zadání bylo uvažováno s dodáním izolace jejíž únosnost v tlaku pro svislá ložiska bude 100 kPa a pro vodorovná ložka 300 kPa (toto původně uvažované řešení v rámci tohoto ZL odečteno formou jednotkových cen ze soustavy URS). Novým zadáním statika projektu je dodání ložisek s parametrem 200 - 900 kPa.

Další položkou je skutečné množství použitých těsnících plechů pro plánované trhliny v obvodových stěnách - u této položky je použita jednotková cena dle SoD. Do změnového listu je propsána skutečná výměra použitých těsnících plechů nad rámec smluvního výkazu výměr.

Cenový dopad: 88 959,06  
Časový dopad: Bez dopadu do harmonogramu.  
Dopad do standardu: Standard ovlivněn prováděním činností

#### Ocenil, vystavil:

Zhotovitel - HOCHTIEF CZ a.s. / EDIKT a.s.

|               |         |        |            |
|---------------|---------|--------|------------|
| Vystavil: xxx | Podpis: | Datum: | 23.09.2025 |
| Schválil: xxx | Podpis: | Datum: | 29.09.2025 |
| Schválil: xxx | Podpis: | Datum: | 29.09.2025 |

#### Schválil

TDI stavba - REALSTAV MB s.r.o.

|               |         |        |            |
|---------------|---------|--------|------------|
| Schválil: xxx | Podpis: | Datum: | 29.09.2025 |
| Schválil: xxx | Podpis: | Datum: | 29.09.2025 |

#### Schválil

Autorský dozor - Projektil architekti s.r.o.

|               |         |        |            |
|---------------|---------|--------|------------|
| Schválil: xxx | Podpis: | Datum: | 29.09.2025 |
|---------------|---------|--------|------------|

#### Schválil:

Objednatel - Město Písek (odbor investic a rozvoje)

|               |         |        |            |
|---------------|---------|--------|------------|
| Schválil: xxx | Podpis: | Datum: | 29.09.2025 |
|---------------|---------|--------|------------|

**Po odsouhlasení tohoto změnového listu se tento změnový list stane podkladem pro smluvní dodatek k již uzavřené SoD.**

Přílohy :  
příloha č.1 - položkový výkaz výměr

Obdrží:

- . Objednatel - Město Písek (odbor investic a rozvoje)
- . Autorský dozor - Projektil architekti s.r.o.
- . TDI stavba - REALSTAV MB s.r.o.
- . Zhotovitel - HOCHTIEF CZ a.s.
- . Zhotovitel - EDIKT, a.s.



Příloha č.1

| Poř. Číslo | CS | Kód       | Popis                                                                                                                  | MJ | Výměra bez ztr. | Ztrátové | Výměra | Jedn. Cena<br>dodávka | Jedn. Cena<br>montáž | Cena                         |
|------------|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|----------|--------|-----------------------|----------------------|------------------------------|
| SO 001     |    |           | SO 001: OBJEKT BAZÉNU                                                                                                  |    |                 |          |        |                       |                      | 88 959,06                    |
| SO 001.1   |    |           | SO 001.1: OBJEKT BAZÉNU - STAVEBNÍ ČÁST                                                                                |    |                 |          |        |                       |                      | 88 959,06                    |
|            |    |           | H: Oddíl práce HSV                                                                                                     |    |                 |          |        |                       |                      | 88 959,06                    |
|            |    |           | 002.4: Základy monolitické; 003.2: Svislé konstrukce monolitické; 004.1: Vodorovné konstrukce monolitické              |    |                 |          |        |                       |                      | 88 959,06                    |
|            |    | 273391111 | Antivibrační rohože z recyklované pryže, volně ložené vodorovně nebo svisle, statická tuhost desky do 0,1 MPa          | m2 | - 45,0          | -        | - 45,0 | 1 050,00              | 0,00                 | - 47 250,00                  |
|            |    | 273391112 | Antivibrační rohože z recyklované pryže, volně ložené vodorovně nebo svisle, statická tuhost desky přes 0,1 do 0,6 MPa | m2 | - 45,0          | -        | - 45,0 | 1 610,00              | 0,00                 | - 72 450,00                  |
|            |    |           |                                                                                                                        |    |                 |          |        |                       |                      | jednotková cena dle URS 2025 |
|            |    |           |                                                                                                                        |    |                 |          |        |                       |                      | jednotková cena dle URS 2025 |
|            |    | 273391112 | Antivibrační rohože z recyklované pryže, volně ložené vodorovně nebo svisle, statická tuhost desky přes 0,1 do 0,6 MPa | m2 | 45,0            | -        | 45,0   | 1 610,00              | 0,00                 | 72 450,00                    |
|            |    | 273391114 | Antivibrační rohože z recyklované pryže, volně ložené vodorovně nebo svisle, statická tuhost desky přes 0,6 do 1,0 MPa | m2 | 45,0            | -        | 45,0   | 1 860,00              | 0,00                 | 83 700,00                    |
|            |    |           |                                                                                                                        |    |                 |          |        |                       |                      | jednotková cena dle URS 2025 |
|            |    |           |                                                                                                                        |    |                 |          |        |                       |                      | jednotková cena dle URS 2025 |
| 19.        |    | 1.14.08   | Těsnící plech pro plánované trhliny po 5 m / obvodová stěna - dodávka a montáž                                         | m  | 100,3           | -        | 100,3  | 523,52                | 0,00                 | 52 509,06                    |
|            |    |           |                                                                                                                        |    |                 |          |        |                       |                      | jednotková cena dle SoD      |