



DOHODA O REALIZACI PŘELOŽKY PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY A ČÁSTI ODBĚRNÉHO PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ

dle § 70 zák. č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů


a dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

A O PRÁVU PROVÉST STAVBU VE SMYSLU ZÁKONA č. 183/2006 Sb.



Číslo: 7700105801/38

Název stavby: REKO MS Jihlava – Na Kopci + 1

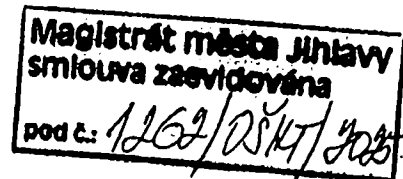

I. Účastníci dohody

GasNet, s.r.o., Kilišská 940/96, Kiliše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567, DIČ: CZ27295567, zapsaná v OR: KS v Ústí nad Labem, sp. zn. C 23083 (dále v textu GN)

Zastoupena dle plné moci:

GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 27935311, DIČ: CZ27935311, zapsaná v OR: KS v Brně, sp. zn. C 57165

Která je dále zastoupená (vyplní ext. projektant):

GasAG spol. s r.o.

V Újezdech 559/2, Medlánky, 621 00 Brno

IČ: 440 16 727

DIČ: CZ 440 16 727

Zapsaná v OR/ŽR: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3471

Jednatel/zastoupená: [redacted]

(dále jen „GN“)

a

Obchodní firma / jméno a příjmení:

Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava

Adresa sídla / bydliště:

Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava

IČ / Datum narození:

00286010

Zastoupeno:

Ing. Richard Šedivý – náměstek primátora

Spojení na (zástupce) vlastníka nemovitosti a OPZ:

Základní škola speciální a Praktická škola Jihlava, Břežnova 31, 586 01 Jihlava
IČ: 708 88 398
ředitelka: [redacted]

Adresa odběrného místa: Břežnova 31, 586 01 Jihlava

Parcelní číslo (k.ú. Jihlava): 5468/129

(dále jen „vlastník“)

II. Předmět dohody*

Předmětem této dohody je, ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „EZ“):

☒ a) provedení přeložky plynovodní přípojky a části odběrného plynového zařízení (dále jen „OPZ“) a současně přemístění hlavního uzávěru plynu (dále jen „HUP“) v následujícím rozsahu a za dále dohodnutých podmínek:

☐ vybudování nového HUP včetně:

☐ hlavního uzávěru plynu

☐ plynoměru

☐ více plynometrů – nevymisťujeme

☐ uzávěru za plynoměrem

☐ změna tlakové hladiny

☐ umístění komunikačního vedení pro koncové zařízení, které je součástí plynárenského zařízení

☒ úprava stávajícího objektu HUP včetně:

☐ hlavního uzávěru plynu

☒ plynoměru

☐ více plynometrů – nevymisťujeme

☒ uzávěru za plynoměrem

☒ změna tlakové hladiny

☐ umístění komunikačního vedení pro koncové zařízení, které je součástí plynárenského zařízení

a umožnění provedení stavby přeložky plynovodní přípojky a OPZ, k čemuž vlastník svým podpisem této dohody dává souhlas nebo

☐ b) odpojení plynovodní přípojky od distribuční soustavy GN a její ponechání v pozemku; přičemž vlastník k tomu dává podpisem této dohody svůj souhlas.

Jestliže vlastníkem pozemku dotčeného plynovodní přípojkou nebo vlastníkem budovy různou osobou od vlastníka OPZ, je nutno smlouvu uzavřít také s tímto vlastníkem (např. vlastníkem pozemku před budovou).

Kód: ☒ S ☐ N (pouze pro interní potřebu „GN“)

* Zaškrtnutím pole označte požadovanou činnost

III. Technické podmínky realizace předmětu dohody

Je navržena nová středotlaká přípojka z materiálu STPE 50 v délce 3,5 m napojená z navržené větve C1 STPE 63. Přípojka bude vedena v blízkosti stávající trasy a bude napojena na stávající přípojku PE 50, která bude po kontrole potrubí přetlakována. Ve stávajícím piliři HUP bude umístěn regulátor tlaku B6 a nový uzavěr DUP KK DN 25. Za DUP je potrubí DN 32 napojeno na stávající rozvod DN 32 v piliři. Ostatní plynárenské zařízení zůstane beze změny. Veškeré práce spojené s úpravou plynovodních rozvodů (i zednické) bude hradit investor stavby GasNet a vše bude uvedeno do původního stavu.

Zhotovitelem projektové dokumentace (osoba zmocněná jednat ve věcech předmětu této dohody jménem GN) je:

Projektant: GASAG, s.r.o., V Újezdech 559/2, Brno, 621 00

IV. Termíny

Předpokládaný termín realizace rekonstrukce přípojky nebo jejího odpojení: 04/2027–10/2027.

Upřesnění termínu se uskuteční: telefonicky, e-mailem na adresu vlastníka s předstihem alespoň 15 dnů před realizací díla: na adresu (číslo): viz hlavička dohody, e-mailovým sdělením nebo SMS zprávou.

Termín přerušení dodávky plynu na předmětném odběrném místě bude zákazníkům oznámen prokazatelně minimálně 15 dní předem.

V. Rozměrový náčrt umístění HUP

Viz samostatná příloha "Technické řešení", které bude obsahovat:

- orientační záznam umístění objektu HUP (nové/stávající) do barevné fotografie
- půdorys (výřez ze situace)

VI. Další ujednání

1. Na výše uvedeném odběrném místě bude na náklad GN provedena přeložka plynovodní přípojky a části OPZ v rozsahu dle článku II. a III. této dohody. V souladu se zněním § 70 EZ se po provedení přeložky vlastnictví plynových zařízení (OPZ, PZ) nemění. GN poskytuje na přeloženou část OPZ záruku po dobu 24 měsíců, počínaje dokončením předmětu této dohody. Dělicím místem je vstupní šroubení nového HUP (resp. svěrný spoj přechodky PE/ocel nebo armatury HUP). Příslušné dokumenty pro bezpečný provoz budou vlastníkově předány osobně, nebo zaslány poštou na uvedenou adresu.
2. Veškeré náklady na provedení činností podle čl. II. a III. této dohody hradí GN.
3. Vlastník prohlašuje, že souhlasí s předmětem této dohody, akceptuje navržené technické řešení, uvedený termín a rozsah realizace. Pokud bude předmětem této dohody pouze činnost dle čl. II. písm. b) této dohody, nepoužijí se čl. IV. poslední věta a čl. VI. odst. 1. této dohody.
4. Vlastník se zavazuje, že se zněním této dohody seznámí případného nabyvatele OPZ a dotčených nemovitostí. Smluvní strany se současně zavazují o případném právním nástupnictví bez zbytečného prodlení písemně informovat druhou ze smluvních stran.
5. Osobami zmocněnými jednat v rámci této dohody jsou:
 - a) za GN: GasNet Služby, s.r.o., Oddělení řízení výstavby - Morava jih, Tuřanka 1554/115b, 62700 Brno
 - b) za vlastníka: viz. čl. I. této Dohody
6. GasNet, s.r.o. je, ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), správcem osobních údajů subjektů údajů. Informace o jejich zpracování vyžadované platnými právními předpisy, včetně jejich rozsahu a účelu zpracování, přehledu práv a povinností GasNet, s.r.o., a aktualizovaného seznamu zpracovatelů osobních údajů, jsou zveřejněny na webové stránce GasNet, s.r.o., (www.gasnet.cz/cs/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju) a při uzavírání smlouvy nebo kdykoli v průběhu jejího trvání budou subjektu údajů poskytnuty na jeho vyžádání, adresované písemně na adresu sídla GasNet, s.r.o., nebo do jeho datové schránky ID rdxzhzt.

Jihlava, dne:

Za vlastníka:

Ing. Richard Štěpánek
naměstek primátora Statutární město Jihlava



V Brně GasNet Služby, s.r.o.


Za GN Plynárenská 499/1

Zábřovice

602 00 Brno

IČ: 27935311, DIČ: CZ27935311

27-11-2025

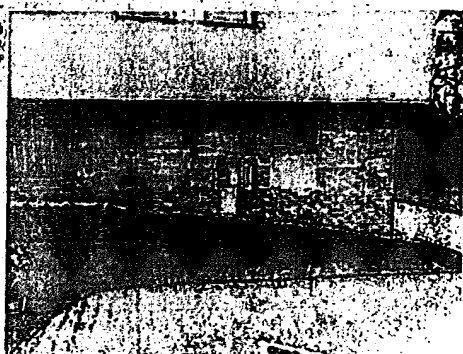REKO MS Jihlava - Na Kopci + 1, č. stavby 7700105801/38**Březínova 31, 586 01 Jihlava,****Parcelní číslo č.p. 5468/129 KN, k.ú. Jihlava****Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 97/1, 58601 Jihlava**

Stávající plynovodní přípojka OC DN 40/LPE 50 v délce 22,0 m z roku 2006 je vedena do skříně HUP zasekané ve fasádě domu, zde je osazen hlavní uzávěr plynu a 2 stávající plynoměry je umístěny v objektu.

Spotřebiče:

2x plynový sporák kombi


Spotřeba:1,6 m³/h**Celková spotřeba objektu je 1,6 m³/hod**

Je navržena nová středotlaká přípojka z materiálu STPE 50 v délce 3,5 m napojená z navržené větve C1 STPE 63. Přípojka bude vedena v blízkosti stávající trasy a bude napojena na stávající přípojku PE 50, která bude po kontrole potrubí přetlakovaná. Ve stávajícím pilíři HUP bude umístěn regulátor tlaku B6 a nový uzávěr DUP KK DN 25. Za DUP je potrubí DN 32 napojeno na stávající rozvod DN 32 v pilíři. Ostatní plynárenské zařízení zůstane beze změny.

Veškeré práce spojené s úpravou plynovodních rozvodů (i zednické) bude hradit investor stavby GasNet a vše bude uvedeno do původního stavu.

SITUACE 1:70

ZŠS a PŠ č. 3659/31

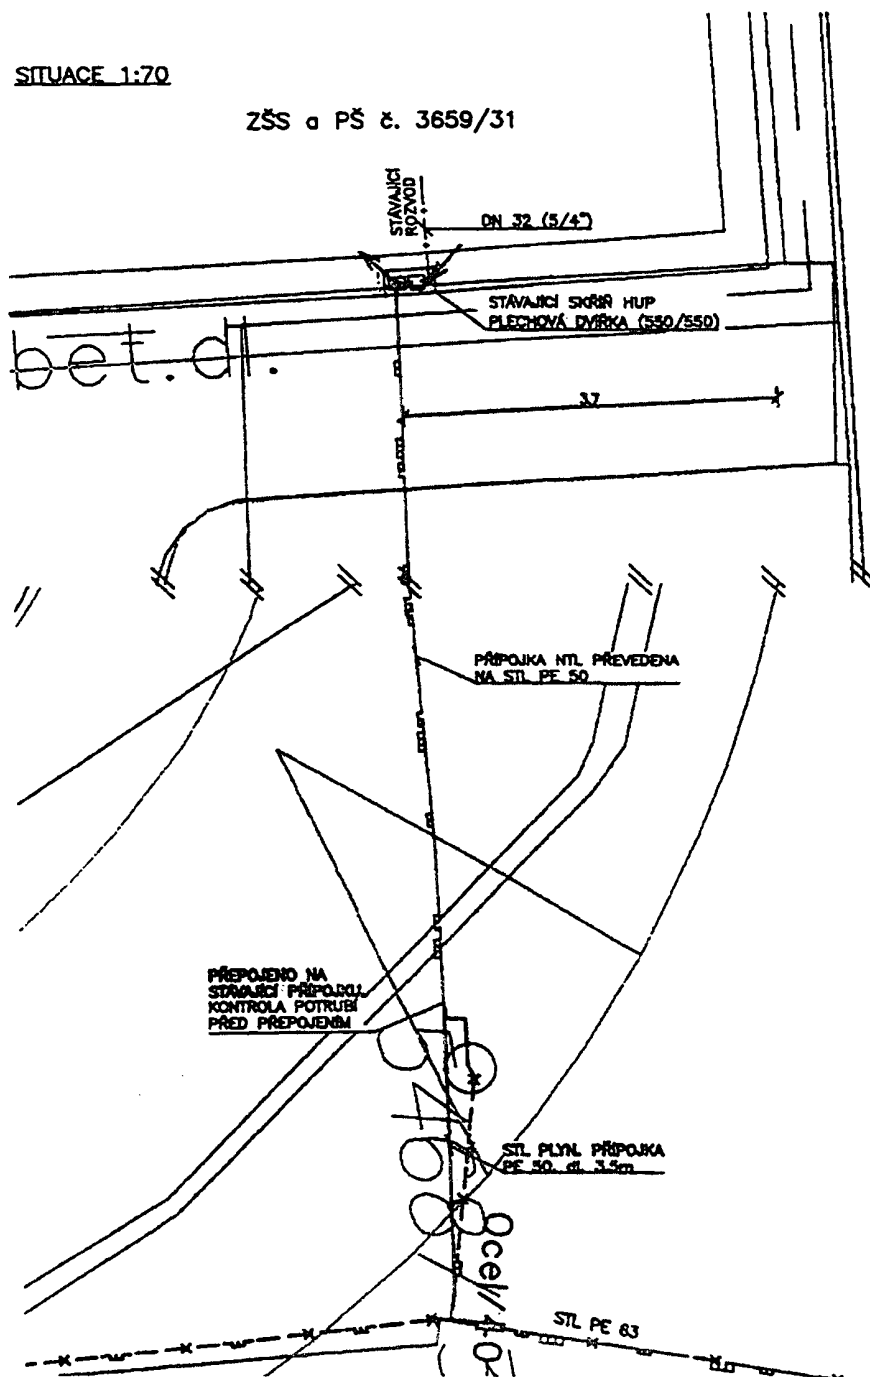


Březinova 3659/31 REKO MS JIHLAVA - NA KOPCI

D.1-02-02.4 (38)

AXONOMETRIE

Vlastník: Statutární město Jihlava
Základní škola speciální a Praktická škola Jihlava
Spotřebiče: 2x PS kombi 1,8m³/hod
CELKEM 1,8m³/hod

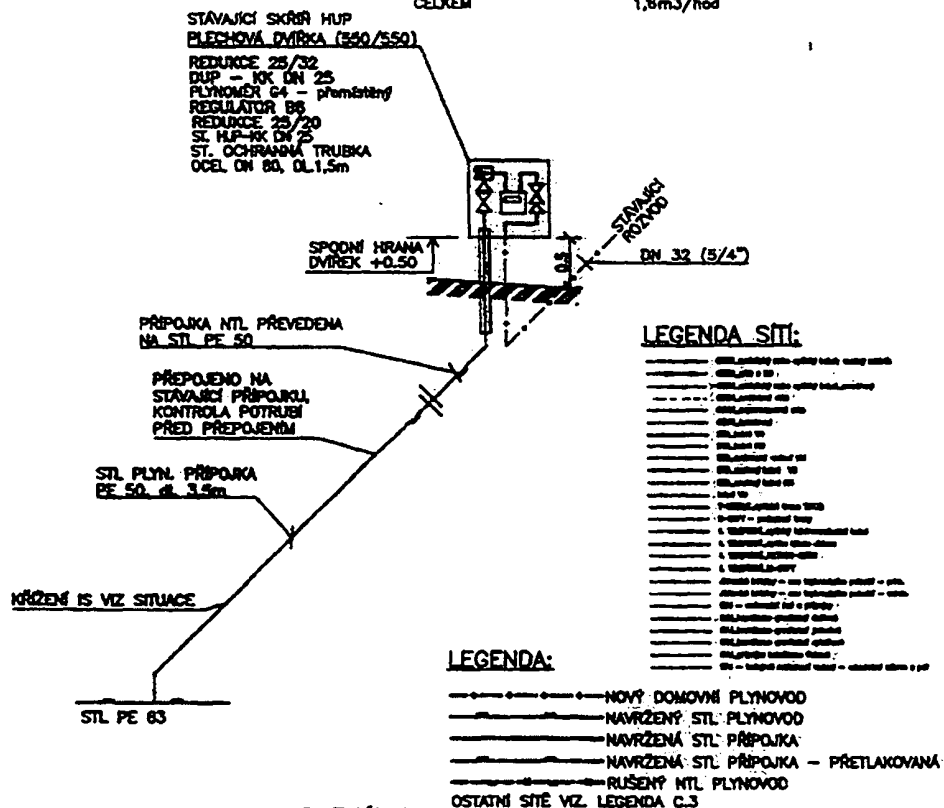

POZNÁMKA:
STAVAJÍCÍ PŘÍPOJKA BUDE ODŘÍZNUTA A PROFOUKOVATA VZDUCHEM TAK, ABY V NI NEZŮSTAL ZEMNÍ PLYN.
POTRUBÍ PO DEMONTÁŽI STAVAJÍCÍHO PLYNOMĚRU BUDE PROPOJENO.

1	Trubka dn 50 PE 100 SDR 11	3,5m	11	Redukce ocel 25/20	1 ks
2	Elektrospojka dn 50	2 ks	12	Trubka ocel DN 32	0,5m
3	Elektrokoteno 90° dn 50 PE 100, SDR 11	-	13	Trubka ocel DN 25	0,5m
4	Ochranná trubka DN 80 z PE izolací	-	14	Koteno 90° ocel DN 32	2 ks
5	HUP-KK DN 25	-	15	Koteno 90° ocel DN 25	3 ks
6	Trubka ocel DN 20	0,5m	16		
7	Regulátor B6 - rohový	1 ks	17		
8	Plynoměr G4 - přemístěný	-	18		
9	DUP KK DN 25	1 ks	19		
10	Redukce ocel 25/32	1 ks	20		

Magistrát města Jihlavy
odbor inženýringu
Kulturní a sportovní
3 3