

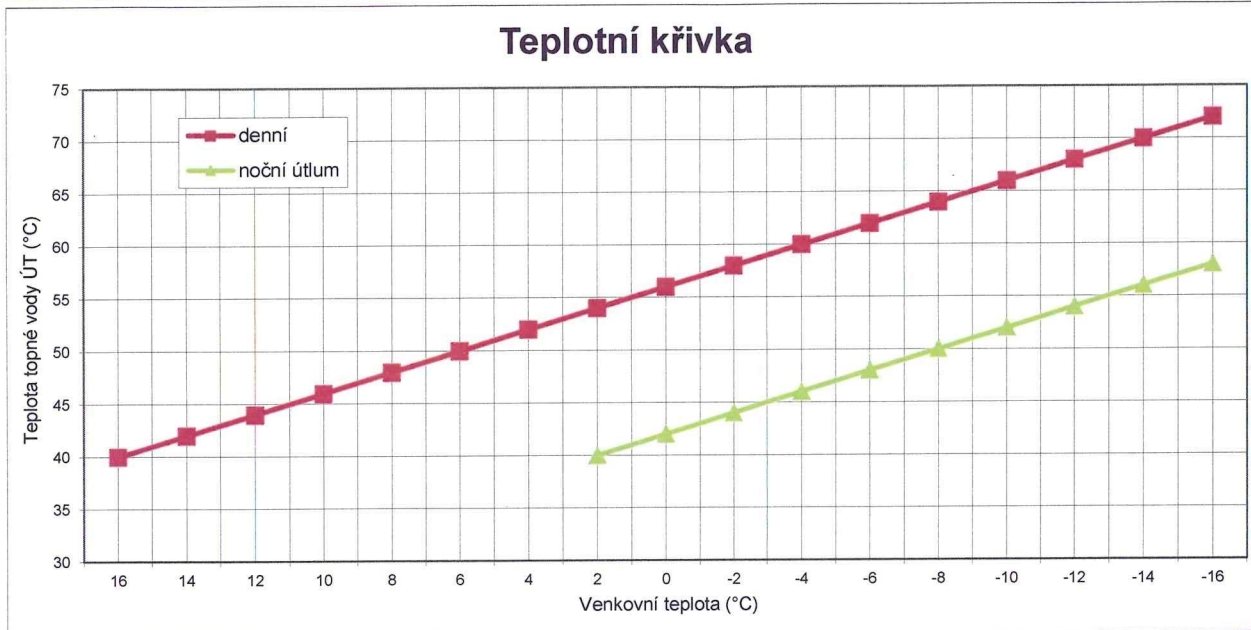
zdroj: **I601-070/000 MŠ Škrétova 2**

změna č.:

4

**1. teplotní křivka (závislost teploty topné vody na venkovní teplotě):**

venkovní teplota:	16	14	12	10	8	6	4	2	0	-2	-4	-6	-8	-10	-12	-14	-16
teplota vody ÚT																	
denní	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72
noční útlum								40	42	44	46	48	50	52	54	56	58

**2. režim provozu zdroje:****a) režim topení:**

základní (16 hod.):

od 5,00 hod.

do 21,00 hod.

prodloužený (17 hod.):

od 5,00 hod.

do 22,00 hod.

celodenní (24 hod.):

jiný: **Ne - Po****od Ne 18,00 hod do Po 17,00 hod.**

út - pá

od 4,00 hod.

do 17,00 hod.

noční útlum

so, ne - pouze útlum

ztížené podmínky:

  
  
  
 ANO  
 ANO  
 ANO  

 NE  
 NE  
 NE  
  
 NE  
 NE
**b) režim ohřevu TUV:**

základní (16 hod.):

od 5,00 hod.

do 21,00 hod.

prodloužený (17 hod.):

od 5,00 hod.

do 22,00 hod.

celodenní (24 hod.):

noční útlum:

od 23,00 hod.

do 5,00 hod.

jiný: po - pá

od 6,00 hod.

do 17,00 hod.

so, ne

stop

pozn.:

ohřev TUV snížen z 51°C na 50 °C

  
  
  
 ANO

 NE  
 NE  
 NE  
 NE  

**Datum platnosti od:** 1. prosinec 2018

Vyhotovil:

podpis:

Dodavatel:

Odběratel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUČ

Číslo smlouvy:

1635/14T

Datum:

10. 12. 2018

podpis:

podpis: