

Dodatek č. 1

zvláštní ujednání - nedílná součást smlouvy o odvádění srážkových vod

č. 180/2014 ze dne 01. 04. 2014

Limity znečištění odpadních vod a kontrola kvality vypouštěných odpadních vod

Srážkové vody z ploch areálu společnosti HF-Czechforge s.r.o., Průmyslový park 13, 350 02 Cheb, IČO: 273 65 361 na p. p. č. 219/65, 219/66, 219/67, 219/68, 219/69, 369, 372, 373, 374 a p. p. č. st. 70 vše v k. ú. Dolní Dvory a na p. p. č. 174/23, 176/20, 176/51, 176/52, 176/53, 176/54, 176/55, 176/56, 310, 311, 312, 313, 33 a p. p. č. st. 374, 375, 376, 377 vše k. ú. Hradiště u Chebu budou před vypuštěním (do areálové kanalizace zaústěné) do veřejné dešťové kanalizace PP Cheb předčištěny takto:

Individuální limity pro vypouštění odpadních vod do veřejné dešťové kanalizace provozované CHETES Cheb, s. r. o. z odlučovače ropných látek:

Individuální koncentrační limity znečištění odpadních vod			
Předčisticí zařízení	Ukazatel	Symbol	Maximální koncentrační limit [mg/l]
ORL	uhlovodíky C ₁₀ -C ₄₀	C ₁₀ -C ₄₀	2
	nerozpuštěné látky	NL	30

1. Kontrolu individuálních limitů znečištění odpadních vod zajistí uživatel akreditovaným odběrem a laboratorním rozbořem vzorků odpadních vod akreditovanou laboratoří podle platných metodických pokynů a norem v kontrolním místě: na odtoku z ORL

v četnosti: 2 x ročně bodovým (prostým) vzorkem

v rozsahu: NL (nerozpuštěné látky), uhlovodíky C₁₀-C₄₀

2. Doba mezi odběrem vzorku odpadních vod a posledním vývozem lapáku nesmí být kratší, než 1 týden.

3. Vyčerpání a vyčištění odlučovače se řídí jeho schváleným Provozním řádem a v případě, že je opakovaně překročen kterýkoli stanovený limit v daných ukazatelích.

4. Výsledky měření jakosti vypouštěných odpadních vod budou předávány 1 x ročně provozovateli kanalizace, nejpozději do 31. ledna následujícího roku.

5. Provozovatel může kdykoli odebrat vzorek a ověřit, zda uživatel dodržuje na odtoku z ORL do kanalizace výše uvedené individuální limity.

6. V případě překročení maximálních koncentračních limitů provede uživatel neprodleně šetření k nalezení příčiny překročení, provede opatření ke snížení koncentrace a zajistí opakovaný odběr a rozbor vzorků.

V Chebu




Vlastník kanalizace



dne: 01. 10. 2015

V Chebu

dne: 8. 10. 2015

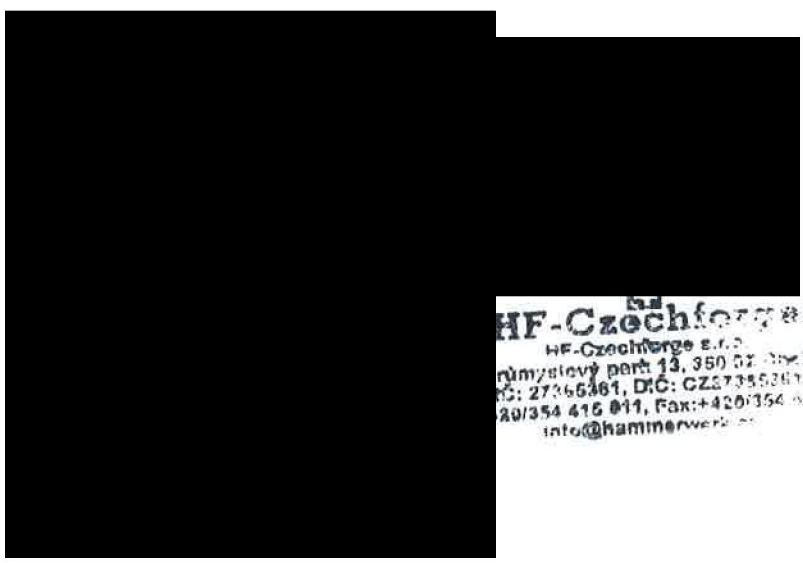

HF-Czechforge
HF-Czechforge s.r.o.
Průmyslový park 13, 350 02 Cheb
IČ: 27266361, DIČ: CZ27266361
20/354 416 011, Fax: +420/354 416 012
info@hammerwerk.cz