



## KANALIZACE

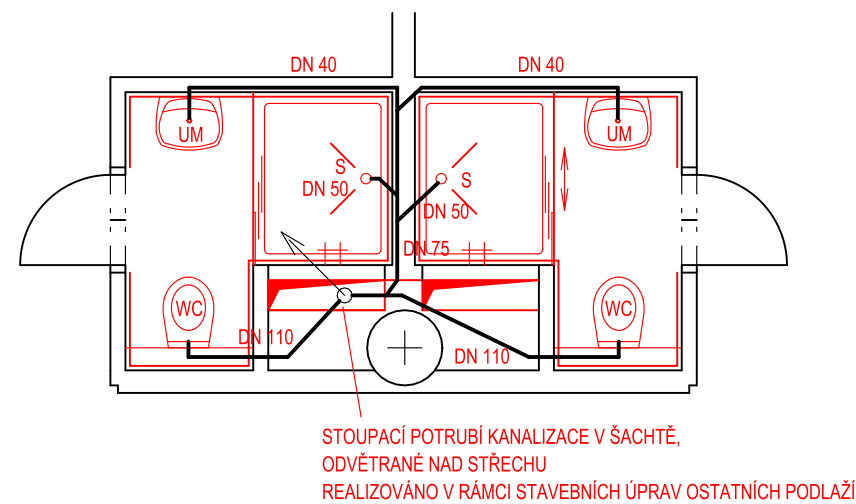

### POZNÁMKY :


- KANALIZACE SVEDENA DO ODVĚTRANÉHO POTRUBÍ V INSTALAČNÍ ŠACHTĚ
- STOUPACÍ POTRUBÍ PROVEDENO PŘEDEM V RÁMCI ÚPRAV OSTATNÍCH PODLAŽÍ BUDOVY
- POTRUBÍ HT S HRDLOVÝMI SPOJI, PRYŽOVÉ TĚSNĚNÍ
- WC MÍSY ZAVĚŠENÉ, KOMPLET PRO ZAZDĚNÍ
- SPRCHOVÉ VANIČKY S VPUSTÍ A SIFONEM, POSUVNÉ ZÁSTĚNY
- UMYVADLO SE SIFONEM A STOJÁNKOVOU PÁKOVOU BATERIÍ
- NUTNO PROVĚŘIT POLOHU VEDENÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ
- NAPOJENÍ BUDE UPŘESNĚNO PO VYBOURÁNÍ ČÁSTI STĚN INSTALAČNÍCH ŠACHTET  
A PO PROVEDENÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ
- NUTNÁ KOORDINACE S OSTATNÍMI PROFESEMI

## VODOVOD

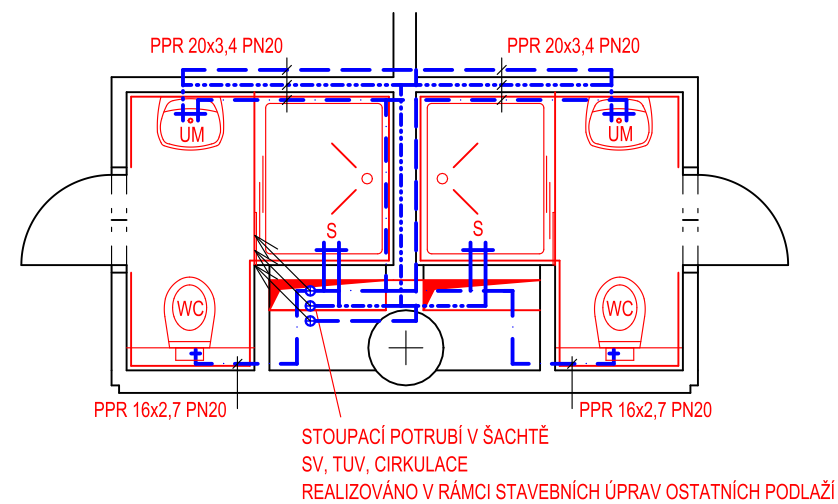


### POZNÁMKY :

- VODOVOD NAPOJEN NA STOUPACÍ POTRUBÍ V INSTALAČNÍ ŠACHTĚ - POTRUBÍ SV, TUV, CÍRKULACE
- STOUPACÍ POTRUBÍ PROVEDENO PŘEDEM V RÁMCI ÚPRAV OSTATNÍCH PODLAŽÍ BUDOVY
- PLASTOVÉ POTRUBÍ NA POLYFÚZNÍ SVAŘOVÁNÍ
- WC MÍSY ZAVĚŠENÉ, KOMPLET PRO ZAZDĚNÍ
- SPRCHOVÉ BATERIE NÁSTĚNNÉ, SE SPRCHOVOU HADICÍ A RUČNÍ SPRCHOU
- UMYVADLO SE STOJÁNKOVOU PÁKOVOU BATERIÍ
- NUTNO PROVĚŘIT POLOHU VEDENÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ
- NAPOJENÍ BUDE UPŘESNĚNO PO VYBOURÁNÍ ČÁSTI STĚN INSTALAČNÍCH ŠACHTET  
A PO PROVEDENÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ
- NUTNÁ KOORDINACE S OSTATNÍMI PROFESEMI

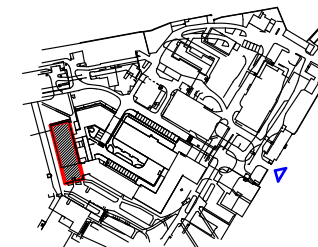

PARÉ. . . . .

AUTORIZOVAL	VYPRACOVAL	KRESLIL	PROJEKTANT:	
ING.KAREL VRÁTNÝ	ING.M.TRPIŠOVSKÝ	ING.M.TRPIŠOVSKÝ	=ASIST= Ing. Karel Vrátný Rubešova 60, Kolín 1 tel. 321721409 karel@asist-projekt.com	
INVESTOR :				
Oblastní nemocnice Kolín, a.s., Žižkova 146, Kolín III				
AKCE, MÍSTO			DATUM:	ČERVEN 2018
STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI OBJEKTU V 04. a 05.NP Nemocnice Kolín, Pavilon "G", č.poz.st.3373			ČÍSLO ZAK.	1645.0318
D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení D.1.4. Technika prostředí staveb D.1.4.1. Zdravotechnika			STUPEŇ PD	DSP+VDS
OBSAH			MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
HYGIENICKÁ BUŇKA - NAPOJENÍ INSTALACÍ			1:50	D.1.4.1.-003