

**Nájemní smlouva na
pronájem ocelových tlakových nádob pro kapalný
chlor
č. 2008/080901**

Uzavřená mezi:

1. GHC Invest, s.r.o.

Praha 7 - Bubeneč
Korunovační 6/103
170 00 Praha 7

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 26573
zastoupenou: Ing. Tomášem Eršilem, jednatelem firmy

IČO: 60464496

DIČ: CZ60464496

(dále jen „GHC nebo Pronajímatel“), na straně jedné

a

2. Správa sportovních zařízení Chomutov, s.r.o.

Mánesova 152
430 01 Chomutov

IČO: 47308095

DIČ: CZ47308095

Bankovní spojení: KB, a.s. Chomutov

Číslo účtu: XXXXXXXXXX

Firma je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka č. 3466

Společnost zastoupená:

Ing. Jitkou Fischerovou - ředitelkou společnosti

(dále jen „Nájemce“), na straně druhé.

(a dále pronajímatel a nájemce každý samostatně jako „smluvní strana“ anebo společně také jen jako „smluvní strany“)

uzavírají smluvní strany tuto
Nájemní smlouvu na pronájem ocelových tlakových nádob pro kapalný chlor
(dále také jen „Smlouva“):

I. PŘEDMĚT NÁJEMNÍ SMLOUVY

Předmětem této nájemní smlouvy je pronájem ocelových tlakových nádob pro plnění kapalným chlorem dle specifikace a podmínek uvedených v této smlouvě, které si od Pronajimatele společnosti GHC Invest, s.r.o. pronajímá Nájemce společnost **Správa sportovních zařízení Chomutov, s.r.o.**

Poskytovaná služba bude pronajímatelem prováděna při respektování platných právních norem a předpisů, které vykonávání této činnosti upravují.

Smluvní strany se mohou dohodnout na změně či rozšíření služeb nad rámec stanovený touto smlouvou. Takováto změna bude specifikována v dodatku k této smlouvě a promítnuta do dohodnuté fakturační částky.

Předání předmětu nájemní smlouvy dochází vždy s dodávkou kapalného chloru výměnným způsobem. Dokladem o převzetí předmětu nájemní smlouvy je vždy nákladový list potvrzený nájemcem i pronajímatelem.

II. ZÁVAZKY STRAN NÁJEMNÍ SMLOUVY

(1) **Správa sportovních zařízení Chomutov, s.r.o. prohlašuje, že :**

- a) si závazně najímá od Pronajimatele **0 kusů** tlakových ocelových sudů pro kapalný chlor, dle technické specifikace a výkresu (viz. příloha č. 1) a po dobu nájmu bude za pronajaté tlakové sudy platit nájem v ceně, která je uvedena v bodě č. III. této nájemní smlouvy.
- a. si závazně najímá od Pronajimatele **3 kusy** tlakových ocelových lahví pro kapalný chlor, dle technické specifikace a výkresu (viz příloha č. 2) a po dobu nájmu bude za pronajaté tlakové lahve platit nájem v ceně, která je uvedena v bodě č. III. této nájemní smlouvy.
- b) nájemce bude plnit požadavky platných právních předpisů a norem pro nakládání, manipulaci, připojování a odsávání kapalného chloru z pronajatého předmětu nájmu.
- c) v případě zjištění jakéhokoli nedostatku na předmětu nájmu má nájemce bezodkladnou oznamovací povinnost pronajimateli faxem nebo e-mailem.
- d) nájemce se zavazuje dodržovat pravidla bezpečnosti a pravidla se zacházením s chlorovými tlakovými nádobami a chlorovými ventily, které jsou přílohou této smlouvy, a které byly pronajímatelem nájemci při podpisu této smlouvy předány. V případě nedodržení těchto pravidel je nájemce povinen pronajimateli uhradit případné vzniklé škody na chlorových tlakových nádobách a chlorových ventilech. Zvláště pak nutnou výměnu chlorového ventilu při jeho poškození nesprávnou manipulací či nesprávným utažením nájemcem.

(1) GHC se zavazuje že :

- a) při splnění podmínek uvedených v této nájemní smlouvě bude pronajímat Nájemci předmět nájemní smlouvy (ocelové tlakové chlorové nádoby) a poskytne na pronajímaný a placený předmět nájemní smlouvy veškerý potřebný servis a záruky.
- b) společně při prvním předání předmětu nájemní smlouvy předá Nájemci také veškerou technickou dokumentaci dle platných právních předpisů.
- c) pronajímaný předmět nájemní smlouvy (ocelové tlakové sudy a lahve) bude mít v době předání Pronajímatelem Nájemci vždy platnou technickou kontrolu, bude splňovat požadavky platných právních předpisů a bude odpovídat běžnému opotřebení.
- d) nájemce bude mít k dispozici vždy příslušný počet touto smlouvou pronajatých ocelových tlakových sudů a lahví, které budou umístěny v odběrných místech Nájemce.
- e) vždy k 1.1. kalendářního roku může nájemce požádat o zvýšení či snížení počtu nádob a pronajímatel je povinen vyhovět a k tomuto požadavku uzavřít dodatek. Snížení počtu nádob může být maximálně o 10% z celkového počtu najatých nádob nájemcem.
- f) odpovídá za vady jež má předmět nájemní smlouvy v době předání. Tyto vady je povinen odstranit a to nejpozději do 7 dnů po upozornění na jejich existenci bez nároku na náhradu nákladů.
- g) odpovídá nájemci :
 - za kvalitu, všeobecnou a odbornou správnost poskytované služby, za dodržování právních předpisů a norem.

**III.
CENA NÁJMU**

Cena ročního nájmu za tlakovou ocelovou láhev, pro obsah 65 kg kapalného chloru, s označením „П“ je Kč / kus / rok

Cena za roční nájem ocelové tlakové láhve pro obsah 65 kg kapalného chloru zahrnuje také cenu za tlakovou zkoušku, která, dle v současnosti platných norem, má platnost 5 let, chlorový ventil a označení všemi požadovanými identifikačními a technickými údaji, provedení první technické kontroly a revize, opravy a údržbu láhve, evidenci láhve a následnou technickou kontrolu a revizi pokud bude smlouva prodloužena.

Cena ročního nájmu za tlakový ocelový sud, pro obsah 600 kg kapalného chloru, s označením „П“ je Kč / kus / rok

Cena za roční nájem ocelového tlakového sudu pro obsah 600 kg kapalného chloru zahrnuje také cenu za tlakovou zkoušku, která, dle v současnosti platných norem, má platnost 5 let, dva chlorové ventily a označení všemi požadovanými identifikačními a technickými údaji, provedení první technické kontroly a revize, opravy a údržbu sudu, evidenci sudů a následnou technickou kontrolu a revizi pokud bude smlouva prodloužena.

Roční nájem je myšlen jako nájem za 12 (slovy: dvanáct) kalendářních měsíců.

Při zahájení nájmu v průběhu kalendářního roku, tedy při kratším nájmu než 12 měsíců v prvním kalendářním roce, se cena nájmu v prvním kalendářním roce snižuje poměrně o částku, která odpovídá době, po kterou nebyl předmět nájemní smlouvy (ocelová tlaková láhev a sud) v prvním kalendářním roce pronajímán.

K ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných daňových předpisů.

IV. VLASTNICKÉ PRÁVO A ŠKODA NA PŘEDMĚTU NÁJEMNÍ SMLOUVY

- a) Nájemce si je vědom, že jediným a výlučným majitelem pronajímaného předmětu nájemní smlouvy (ocelových tlakových lahví a sudů) je Pronajímatel. Nájemce není oprávněn s pronajatým předmětem nájemní smlouvy jakkoli nakládat, tedy zejména půjčovat jej, dále pronajímat, převést ho na třetí osobu, zastavit ho ve prospěch třetí osoby, atd.
- b) Nájemce se zavazuje zacházet s pronajatým předmětem nájemní smlouvy šetrně a tak aby předmět nájemní smlouvy nepoškodil. V případě prokazatelného poškození předmětu nájemní smlouvy Nájemcem, včetně příslušenství (např. ventilů, kloboučků, poklopů atd.) je Nájemce povinen uhradit Pronajímateli škodu, která byla na pronajatém předmětu nájemní smlouvy způsobena, tedy uhradit opravu nebo výměnu poškozené části včetně nákladů na dopravu a služby s opravou či výměnou spojené.
Při ztrátě nebo neopravitelném poškození předmětu nájemní smlouvy Nájemcem, je Nájemce povinen uhradit Pronajímateli hodnotu předmětu nájemní smlouvy takto :

Tlaková ocelová láhev pro obsah 65 kg kapalného chloru..... [redacted] - Kč/kus + DPH
Tlakový ocelový sud pro obsah 600 kg kapalného chloru [redacted] - Kč/kus + DPH

- c) Nájemce se dále zavazuje pronajatý předmět nájemní smlouvy (tlakové ocelové lahve a sudy) užívat výlučně pro svou potřebu, tedy nepůjčovat, nepředávat, resp. neumožnit jejich užívání třetí osobě. Poruší-li Nájemce tento svůj smluvní závazek, je Pronajímatel oprávněn požadovat na Nájemci cenu tlakové ocelové nádoby, které byly poskytnuty třetí osobě a jejichž cena je uvedena v odstavci b) tohoto článku této nájemní smlouvy
- d) Pronajímatel může jednou ročně vyzvat Nájemce, aby písemně Pronajímateli sdělil přesný počet a identifikační čísla pronajatých tlakových ocelových nádob (předmět nájemní smlouvy – ocelové tlakové lahve a sudy), které v té době užívá a má uskladněny ve svých prostorách. Nájemce je povinen takový přehled vyhotovit do 14 dnů ode dne doručení písemné žádosti Pronajímatele a odeslat jej písemně nebo e-mailem či faxem Pronajímateli.
- e) Nájemce je povinen kdykoli, na základě předchozí žádosti pronajímatele, zpřístupnit předmět nájmu pronajímateli za účelem provedení kontroly.
- f) Při ukončení nebo vypovězení nájemní smlouvy dle podmínek článku VII. této nájemní smlouvy, je Nájemce povinen nejpozději do 14 dnů vrátit Pronajímateli veškerý předmět nájemní smlouvy nebo umožnit Pronajímateli, aby si veškerý pronajatý předmět nájemní smlouvy mohl vyzvednout a odvést. Za nevrácený předmět nájemní smlouvy, který Nájemce nevrátil či neumožnil jeho vyzvednutí Pronajímatelem nejpozději do 30 dnů ode dne ukončení nájemní smlouvy, má Nájemce povinnost uhradit Pronajímateli hodnotu nevráceného předmětu nájemní smlouvy. Hodnota předmětu nájemní smlouvy je uvedena v odstavci b) tohoto článku. Pokud předčasným ukončením nájemní smlouvy dle podmínek článku VII. této nájemní smlouvy dojde ke zkrácení doby nájmu v daném kalendářním roce (tedy při nájmu kratším než 12 kalendářních měsíců), pak se cena nájmu za tento kalendářní rok snižuje poměrně o částku, která odpovídá době, po kterou nebyl předmět nájemní smlouvy v daném kalendářním roce užíván.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Za předmět nájemní smlouvy (veškeré pronajaté tlakové ocelové lahve a sudy) vystaví Pronajímatel na Nájemce jednorázově jednou ročně fakturu. Faktura bude Pronajímatelem vždy vystavena nejpozději do konce ledna příslušného kalendářního roku, pro který bude nájem placen. Splatnost této faktury je 14 dnů od data vystavení faktury.

VI. SANKCE

V případě, že předmět nájemní smlouvy nebude kdykoli v době platnosti a dle podmínek této nájemní smlouvy k dispozici Nájemci z důvodů, které leží na straně Pronajímatele, je Pronajímatel povinen zaplatit Nájemci smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny ročního nájemného neposkytnutého kusu či kusů předmětu nájemní (ocelový tlakový sud a láhev) smlouvy za každý den svého prodlení se splněním povinnosti.

Nájemce je povinen zaplatit Pronajímateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z nezaplacené částky za každý den trvání porušení svojí povinnosti zaplatit Pronajímatelem vystavenou fakturu dle této smlouvy.

VII. PLATNOST SMLOUVY, UKONČENÍ SMLOUVY

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od **01.09.2008 do 31.12.2013**.

2. Platnost této smlouvy může být ukončena před dobou dohodnutou v odstavci 1). tohoto článku, odstoupením od smlouvy některou ze smluvních stran pouze v případě, že jedna z nich opakovaně poruší podstatným způsobem závazky plynoucí z této smlouvy, ačkoli na předchozí podstatné porušení smluvních závazků byla bez zbytečného odkladu písemně upozorněna druhou smluvní stranou.

Za podstatné porušení smluvních povinností ze strany Nájemce, které opravňuje Pronajímatele k odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména:

- a) bude-li Nájemce v prodlení se zaplacením faktury o dobu delší než 30 dnů
- b) poskytne-li Nájemce předmět nájemní smlouvy třetí osobě

Za podstatné porušení smluvních povinností ze strany Pronajímatele, které opravňuje Nájemce k odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména:

- a) bude-li Pronajímatel v prodlení s dodáním pronajatého předmětu nájemní smlouvy o dobu delší než 14 dnů.
- b) bude-li pronajatý předmět nájemní smlouvy podle této smlouvy Pronajímatelem opakovaně, minimálně však 2x, vykazovat vady v jakosti, je nájemce oprávněn odstoupit pouze v rozsahu vadného plnění.

Nájemní smlouva může být také ukončena v případě, že smluvní strany prokazatelně ukončí svou činnost nebo nájemce již nebude prokazatelně užívat a spotřebovávat kapalným chlor, s výjimkou právního nástupnictví.

Tato nájemní smlouva může být rovněž ukončena písemnou dohodou obou smluvních stran, jestliže se obě strany dohodnou, že další spolupráce není žádoucí.

3. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně a doručeno druhé smluvní straně. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

VIII. POVINNOST MLČENLIVOSTI

Strany nájemní smlouvy se zavazují využít informací získaných v souvislosti s plněním této nájemní smlouvy, které byly stranou nájemní smlouvy prohlášeny za její obchodní tajemství nebo byly označeny za důvěrné ve smyslu § 271 obchodního zákoníku, pouze pro potřeby vymezené touto kupní smlouvou a držet je v naprosté tajnosti, v žádném případě je nepředat třetím osobám, ani jim neumožnit, aby je získaly. Tato povinnost mlčenlivosti se však nevztahuje na sdělování informací takové osobě, která je vůči jedné ze stran nájemní smlouvy vázána povinností mlčenlivosti ve stejném rozsahu jako strany nájemní smlouvy vůči sobě navzájem.

IX.

VYŠŠÍ MOC

1. Okolnosti vyšší moci jsou takové, které podstatně ovlivní hospodářský a sociální život celých územních celků a žádná ze smluvních stran je nemůže ovlivnit. Sem patří války a přírodní katastrofy. Tyto okolnosti musí přímo znemožnit jednání jedné ze smluvních stran.
2. Smluvní strana, která se vyšší moci dovolává okamžitě informuje druhou smluvní stranu o existenci okolnosti vyšší moci ve smyslu odst. 1. Toto sdělení musí obsahovat údaje o vzniku a druhu této okolnosti.
3. Jestliže smluvní strana, která se vyšší moci dovolává, neučiní sdělení ve smyslu odst. 2, potom se již nemůže odvolávat na vyšší moc.
4. Dokud přetrvává okolnost vyšší moci, není možné, aby strany uplatňovaly vzájemná práva a povinnosti. Jestliže trvá tato okolnost déle než tři měsíce, potom se strany do jednoho dalšího měsíce dohodnou na postupu. Jestliže tento měsíc uběhne, aniž by bylo možné docílit dohodu, potom může každá ze smluvních stran od smlouvy odstoupit.

X.

ROZHODNÉ PRÁVO, ROZHODČÍ DOLOŽKA

1. Všechny vztahy touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
2. Případné spory mezi stranami vzniklé v souvislosti s plněním této smlouvy budou řešeny smírnou cestou tak, že strana, která se domáhá nároků, vyzve k jejich projednání za účasti pověřených zástupců obou stran. Tuto výzvu doručí druhé straně písemně. Uvede druh a výši nároků a důkazy, o které své nároky opírá. Nedojde-li do 30 dnů od doručení výzvy ke smírnému řešení nebo zmaří-li některá ze stran jednání, bude spor ve smyslu zák. 216/1994 Sb. předložen k rozhodnutí Rozhodčímu soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. Rozhodovat budou tři rozhodci určení podle uvedeného zákona. Rozhodci budou postupovat podle Rozhodčího řádu Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Rozhodčí nález je konečným rozhodnutím ve věci a smluvní strany se jej zavazují respektovat.

XI.

SALVATORNÍ KLAUZULE

Pozbude-li některé z ustanovení této smlouvy platnosti či účinnosti, zůstávají ostatní tímto nedotčena. Namísto neplatného či neúčinného ustanovení se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu smluvních stran. Strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ustanovení, které svým výsledkem nejlépe odpovídá záměru ustanovení neplatného resp. neúčinného.

XII.


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato nájemní smlouva nahrazuje všechna dřívější písemná nebo ústní prohlášení stran nájemní smlouvy učiněná v souvislosti s jednáním o této nájemní smlouvě, a to i v případě, kdyby se tato prohlášení od obsahu této smlouvy odchylovala.
2. Nájemní smlouva může být doplněna, změněna či upravena, popř. závazky z ní plynoucí prominuty pouze písemným dodatkem, podepsaným oběma stranami nájemní smlouvy.
3. Tato nájemní smlouva je podepsána ve 2 vyhotoveních a každá ze stran nájemní smlouvy obdrží po 1 vyhotovení.
4. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.
5. Tato smlouva nabývá účinnosti a platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

Přílohy:


- 1 – technická specifikace tlakového ocelového sudu 600 kg pro kapalný chlor včetně výkresu
- 2 – technická specifikace tlakové ocelové lahve 65 kg pro kapalný chlor včetně výkresu
- 3 – pravidla se zacházením s chlorovými tlakovými nádobami a chlorovými ventily

V Chomutově dne 02.09.2008



Ing. Jitka Fischerová
ředitelka společnosti

V Praze dne 01.09.2008



Ing. Tomáš Eršil
jednatel společnosti GHC Invest, s.r.o.

Správa ①
sportovních zařízení
Chomutov, s.r.o.

Mánesova 152, 430 01 Chomutov
DIČ: CZ00000000

GHC Invest, s.r.o.

Korunovační 6, 170 00 Praha 7
tel.: 233374806, 233379809, fax: 233371373
(3) IČO: 60464496, DIČ: CZ60464496

PŘÍLOHA Č. 1 K NÁJEMNÍ SMLouvĚ Č. 2008/080901

Uzavřené mezi:

Správa sportovních zařízení Chomutov, s.r.o.

a

GHC Invest, s.r.o.

Technická specifikace ocelového tlakového sudu pro obsah kapalného chloru 600 kg

- silnostěnný svařovaný tlakový sud pro plnění kapalným chlorem o obsahu 600 kg
- obsah sudu min. 500,0 L
- tloušťka stěny lahve 8 mm (včetně korozivního přídatku)
- celková délka sudu 1.439 mm
- vnější průměr sudu 800 mm
- vnější průměr obručí na sudu 870 mm
- rozteč mezi obručemi na sudu 400 mm
- tara sudu 425,0 kg
- zkušební tlak 42 bar
- korozivní přídatek na tloušťku stěny sudu 1 mm
- natřeno základním ochranným nátěrem a povrchovým nátěrem RAL 1018
- chlorové ventily jsou chráněny ochranným poklopem
- technická data vyražena na přivařeném štítku
- materiál sudu ocel P355NL1, EN 10028-3
- označeno shodou „Pí“
- chlorový sud je osazen dvěma ventily
 - o ventil č. 1 slouží pro odběr plynné fáze
 - o ventil č. 2 slouží pro odběr kapalné fáze

PŘÍLOHA Č. 2 K NÁJEMNÍ SMLOUVĚ Č. 2008/080901

Uzavřené mezi :

Správa sportovních zařízení Chomutov, s.r.o.

a

GHC Invest, s.r.o.

Technická specifikace ocelové tlakové lahve pro obsah kapalného chloru 65 kg

- označení lahve SB 2552
- tenkostěnná ocelová svařovaná láhev pro plnění kapalným chlorem o obsahu 65 kg
- obsah lahve 52 až max. 54,6 L
- tloušťka stěny lahve minimálně 3 mm
- výška lahve ke krčku 1.095 mm
- vnější průměr lahve 267 mm
- tara lahve 28,0 kg
- zkušební tlak 35 bar
- vyrobeno podle EN-normy 13322-1
- natřeno základním ochranným nátěrem a povrchovým nátěrem RAL 1018
- chlorový ventil je chráněn ochranným kloboučkem
- technická data vyražena na přivařeném štítku
- označeno shodou „Pí“
- chlorová láhev je osazena ventilem CL D 162
 - o maximální pracovní tlak 200 bar
 - o pracovní teplota – 20 °C až + 70 °C
 - o ventil je označen shodou „Pí“
 - o přípojovací závit ventilu 1" dle DIN 477-1

Pravidla pro manipulaci a zacházení s tlakovými chlorovými nádobami a ventily

Pro interní potřeby zákazníků GHC Invest, s.r.o. vydala společnost GHC Invest, s.r.o.

Strana 1 (celkem 8)

1. Skladování a manipulace chlorových tlakových nádob

Tlakové chlorové nádoby (tlakové ocelové lahve a sudy) musí být chráněny před nárazem a nesmí se s nimi házet. Tlakové chlorové nádoby se nesmějí přemisťovat válením a musí se s nimi manipulovat s nejvyšší opatrností.

Tlakové chlorové nádoby nesmí být tahány přes okraje nákladních aut, ramp či schodů. Obsluha na odběrném místě a ve skladu chlorových tlakových nádob musí zajistit aby nedošlo k poškození tlakové chlorové nádoby a aby nedošlo ke zbytečnému strhávání a poškozování označení, která jsou na tlakové chlorové nádobě nalepena.

V místech spotřeby kapalného chloru se mají lahve přemisťovat na vozících k tomu účelu speciálně upravených a zajištěných proti převržení.

Obr. č.1

*Přepavní vozík na chlorové lahve
dodávaný společností GHC Invest pro
pohodlnou a bezpečnou manipulaci
s chlorovými lahvemi
Objednací číslo vozíku : 85020*



V případě přenášení chlorové ocelové lahve se nesmí láhev držet za ochranný kryt (klobouček) ventilu. Přenášet chlorovou láhev o vyšší celkové hmotnosti než 50 kg smějí dvě osoby fyzicky pro tuto práci způsobilé.

Tlakové chlorové nádoby musí být umístěny v odpovídajících prostorách tak, aby na ně nepůsobily povětrnostní podmínky, byly uloženy v suchu a byla zajištěna ochrana před účinky slunečního záření.

Tlakové chlorové nádoby se nesmějí společně skladovat se žiravinami, nebo radioaktivními a výbušnými látkami, hořlavými kapalinami a předměty výbušnými látkami.

Plné i prázdné tlakové chlorové nádoby umístěné jak ve skladu tak ve chlorově na odběrném místě, musejí být zabezpečeny proti pádu. Při upevňování tlakových chlorových nádob však nesmí dojít k jejich poškození, odření, promáčknutí apod.



Tlakové chlorové lahve musejí být skladovány a připojovány pouze v poloze ve stoje. Tlakové chlorové sudy jsou skladovány a připojovány v leže.

Tlakové chlorové nádoby nesmějí být popisovány či olepovány jakýmkoli nápisy a informacemi, které nesouvisejí s předepsaným označením dle platných norem, nařízení a vyhlášek.

S tlakovými chlorovými nádobami a ventily je přísně zakázána jakákoli neodborná manipulace, upravování, násilné otevírání, vrtání, řezání, broušení, ohřívání atd.

Obr. č.2

*Bezpečnostní kufřík dodávaný společností GHC Invest se všemi
potřebnými ochrannými pomůckami na jednom místě pro zajištění
maximální bezpečnosti
Objednací číslo Bezpečnostního kufříku : 277164*

2. Připojování chlorových nádob na odběrném místě



Pracovníci, kteří obsluhují chlorové hospodářství, musí mít prokazatelně k této činnosti odbornou způsobilost.

Při obsluze chlorového zařízení musí mít zaměstnanci masku s filtrem v pohotovostní poloze a k dispozici nejméně dva náhradní nepoužité filtry.

Při přepojování tlakových chlorových nádob musí mít zaměstnanec ochrannou masku vždy nasazenou.

Před použitím tlakové chlorové nádoby k připojení na odběrném místě musí obsluha zkontrolovat stav nádoby, výstroje a označení. Shledá-li jakoukoli závadu (např. nelze otevřít chlorový ventil, chlorová nádoba je po pádu, vznikla pochybnost o druhu plynu v nádobě, netěsný chlorový ventil atd.), je povinen tlakovou nádobu nepřipojovat, zpět uzavřít, opatřit krytem ventilu(ů) a připravit jej pro zpětný odvoz.

Takováto tlaková chlorová nádoba musí být obsluhou opatřena na plášti nápisem „VADNÁ NADoba“, (nápadně bílou křídou) a pod ochranný kryt ventilu(ů) musí být vložen papír s popisem a sdělením o jakou závadu na nádobě nebo ventilu se jedná. Obsluha má za povinnost ihned informovat své nadřízené, kteří budou dále postupovat dle instrukcí provozního řádu, poplachové směrnice a dle pravidel uvedených v nájemní a kupní smlouvě s dodavatelem kapalného chloru a pronajímatelem tlakové chlorové nádoby.

Vlivem difuze chloru skrz těsnění chlorového ventilu může dojít, především při delším skladování plných chlorových nádob, k nahromadění malého množství chloru pod bezpečnostní krycí maticí ventilu, které se jednorázově uvolní po odšroubování této matice. Této materiálové difuzi nelze nikterak technicky zabránit a v tomto případě se nejedná o netěsnost ventilu. Netěsnost ventilu se projeví při zkoušce se čpavkovou vodou, kdy se v okolí ventilu objevuje stále bílá mlha.

Při výměně vyprázdněné tlakové chlorové nádoby, vždy před připojením nové plné tlakové chlorové nádoby (lahev, sud) na chlorátor či odsávací chlorové potrubí, je nutné vyměnit vždy těsnění na připojovací převlečné matici (pro připojení na závit chlorového ventilu) za nové. V žádném případě se nesmí použít použité těsnění.

Těsnění je levné a jeho výměna je snadná a rychlá. Použitím vždy nového nepoškozeného těsnění se zvýší jistota a bezpečnost chlorového provozu.

Objednací číslo připojovacího těsnění : 159910



Po připojení tlakové chlorové nádoby ke chlorátoru či odběrnému potrubí a dotažení připojovací převlečné matice, musí obsluha chlorovny zkontrolovat těsnost napojení. Kontrola se provádí pomocí čpavkové vody.

Čpavkové výpary reagují s chlorem i ve velmi malé koncentraci a vytvářejí bílou mlhu. Při přiložení hrdla otevřené lahvičky se čpavkovou vodou ke chlorovému ventilu a jeho připojení se nesmí objevit bílá mlha. Bílá mlha signalizuje únik chloru a netěsnost připojení či chlorového ventilu.

Čpavková voda se v žádném případě nesmí roztříkovat a rozprašovat přímo na chlorové ventily a jejich připojení.

Objeví-li se bílá mlha je nutné aby obsluha dotáhla převlečnou matici na připojení chlorového ventilu. Pokud se bílá mlha oběhuje stále i po dotažení převlečné matice, je nutné chlorový ventil a připojovací systém pečlivě odděleně zkontrolovat.

Objednací číslo lahvičky se čpavkovou vodou : 168100



Mazání chlorových ventilů olejem nebo tuky (jakékoliv konzistence) se přísně zakazuje!!!! Ke chlorovým ventilům nesmí být připojovány matice s poškozenými závity nebo matice s jiným druhem závitu, určené pro jiný druh plynu.

Tlakové chlorové sudy jsou připojovány na ventil s plynou nebo kapalnou fází podle potřeby odběru typu kapalného chloru. Obsluha si musí být jistá na jaký chlorový ventil s odpovídajícím potřebným skupenstvím chloru sud připojuje.

Tlaková chlorová nádoba může být připojena jen na takové odběrné zařízení, které má provedenou revizi s platnou revizní správou.

Tlaková chlorová nádoba může být připojena jen na takové odběrné zařízení, které má zajištěné znemožnění přístupu vody a vlhkosti do tlakové chlorové nádoby.

Při otevírání a zavírání chlorových ventilů se nesmí používat kleště, hasáků a nebo jakýchkoli neschválených přípravků. Doporučuje se použít pouze předepsaný momentový klíč (viz. bod 4.), který musí být k dispozici na pracovišti. Otevírání a zavírání chlorového ventilu se musí provádět pozvolna.

Během odebírání chloru z tlakové chlorové nádoby musí obsluha odběrného místa zabezpečit aby nedošlo k zamrznání či zamrznutí chlorového ventilu, ke kterému dochází při nadměrně rychlém odebírání chloru. Pokud je potřeba zvýšeného množství chloru, je zapotřebí do systému odebírání a dávkování chloru začlenit další chlorovou tlakovou nádobu.

Teplota místnosti na odběrném místě (chlorovny) by se měla pohybovat v rozmezí 10 °C až max. 35 °C. Povrchová maximální teplota tlakové chlorové nádoby nesmí překročit 35 °C.

U tlakových chlorových nádob, které zůstávají připojeny k odběrnému systému po dlouhou dobu (např. při malém nebo jen občasném odběru chloru) je nutné, aby minimálně jednou za dva (2) měsíce obsluha protočila hřídel chlorového ventilu. Rozpohybování hřídele chlorového ventilu se provádí uzavřením ventilu a jeho opětovným povolením. Při dosažení opětovného maximálního povolení ventilu se ventil o jednu čtvrt (1/4) otáčku ventilu zpět přivře aby nezůstal otevřen v maximální horní pozici.

Pokud z tlakové chlorové nádoby není chlor odebírán po delší dobu, je nutné aby obsluha provozu uzavřela chlorový ventil na tlakové chlorové nádobě.

3. Odpojování chlorových nádob na odběrném místě

Po použití tlakové chlorové nádoby se musí správně uzavřít chlorový ventil a po odpojení z odběrného místa našroubovat na přípojovací závit chlorového ventilu bezpečnostní matici. Ventil(y) pak musí být opatřeny bezpečnostním krytem (u chlorové lahve kloboučkem, u chlorového sudu poklopem).

Po uzavření chlorového ventilu, po jeho odpojení od chlorátoru či odběrného potrubí a zašroubování převlečné ochranné těsnicí matice na přípojovací závit chlorového ventilu, musí obsluha chlorovny zkontrolovat těsnost uzavřeného ventilu. Kontrola se provádí pomocí čpavkové vody.

Při přiložení hrdla otevřené lahvičky se čpavkovou vodou ke chlorovému ventilu se nesmí objevit bílá mlha. Bílá mlha signalizuje únik chloru a netěsnost chlorového ventilu.

Čpavková voda se v žádném případě nesmí roztrikovat a rozprašovat přímo na chlorové ventily.

Objeví-li se bílá mlha je nutné aby obsluha překontrolovala správné dotažení chlorového ventilu a také dotáhla převlečnou těsnicí ochrannou matici na chlorovém ventilu.

Pokud se bílá mlha objevuje stále je nutné aby obsluha postupovala dle bodu č. 5.1.1.

Opatření při drobných netěsnostech - netěsnosti v oblastech ventilů

Vyprázdněné tlakové chlorové nádoby musí vždy vykazovat ještě zbytkový přetlak nejméně 0,05 MPa (0,5 kp/cm²) při provozní teplotě na odběrném místě. Při zpětném vrácení tlakové chlorové nádoby s nižším nebo žádným zbytkovým přetlakem, musí být na takovéto tlakové chlorové nádobě před opětovným naplněním kapalným chlorem provedena ihned nová tlaková zkouška. Veškeré náklady na provedení této tlakové zkoušky je pak povinen uhradit odběratel kapalného chloru, který takovouto tlakovou nádobu po vyprázdnění vrátí.

Pro zajištění ponechání zbytkového přetlaku ve chlorové nádobě se doporučuje používat pro napojení chlorových nádob do odběrného chlorového systému podtlakové regulátory (chlorátory) se zabezpečovačem zbytkového přetlaku. Např. chlorátory GHC-JESCO.



4. Utahování chlorového ventilu

Chlorový ventil musí obsluha uzavřít těsně s dotažením kroutícím momentem 7 Nm. (předepsáno výrobcem chlorového ventilu).

Dotažení nižším kroutícím momentem může vést k netěsnosti ventilu a ucházení zbytkového chloru.

Při dotažení ventilu vyšším kroutícím momentem může dojít k přetažení ventilu, poškození pružného těsnění (vymáčknutím) a k následné netěsnosti ventilu.

Správné utahení a dotažení ventilu je kontrolováno při vrácení tlakové chlorové nádoby před každým jejím novým plněním kapalným chlorem. V případě, že vlivem nadměrného utahení chlorového ventilu obsluhou na odběrném místě, dojde k poškození chlorového ventilu, musí být chlorový ventil okamžitě vyměněn. Při výměně chlorového ventilu je nutné tlakovou chlorovou nádobu odsát a zneutralizovat zbytkový chlor. Veškeré náklady na provedení výměny poškozeného chlorového ventilu je pak povinen uhradit odběratel kapalného chloru, který takovouto tlakovou nádobu s přetaženým a poškozeným chlorovým ventilem po vyprázdnění vrátil.

Po naplnění tlakové chlorové nádoby kapalným chlorem na plnicí stanici je ventil vždy přesně utahen s předepsaným kroutícím momentem 7 Nm.

K utahování chlorových ventilů musí obsluha na odběrném místě odběratele kapalného chloru používat momentový klíč nebo jiné zařízení, které bezpečně a prokazatelně zajistí utahení chlorového ventilu kroutícím momentem 7 Nm.

Obr. č.3
Momentový klíč dodávaný společností GHC
Invest s nastaveným kroutícím momentem 7 Nm
pro bezpečné a správné utahování chlorových
ventilů
Objednací číslo momentového klíče : 820412000



5. Postup při zjištění úniku chloru z tlakové nádoby

5.1. Opatření při drobných netěsnostech :

Jako osobní ochranný prostředek používat úplnou ochrannou masku s dýchacím filtrem. Pro utěsnění netěsného ventilu nebo poškozeného místa na tlakové chlorové nádobě je nutné použít ochrannou bezpečnostní těsnicí výbavu pro nehody.

Ochranné těsnicí bezpečnostní sady byly vyvinuty speciálně pro utěsnění drobných úniků chloru v oblasti chlorového ventilu a v oblasti těla chlorové lahve nebo sudu. Z důvodů prevence, zajištění maximální bezpečnosti a možnosti okamžité reakce je nutné, aby každá chlorovna (připojovací místo pro odběr chloru) byla těmito ochrannými prvky vybavena.

Objednací číslo bezpečnostní sady při netěsnosti chlorového ventilu na lahvi : 106140

Objednací číslo při netěsnosti povrchu těla chlorové lahve 65 kg : 21881


Objednací číslo při netěsnosti povrchu těla chlorového sudu 600 kg a 990 kg (průměr sudu 800 mm): 21882

5.1.1. Netěsnosti v oblasti ventilů

Je nutno zajistit uzavření chlorového ventilu a dotáhnout boční uzavírací matku na připojovacím závitě chlorového ventilu (použít stranový klíč 36).

Pokud chlor ještě stále uniká, provést s použitím bezpečnostní výbavy pro netěsnosti chlorového ventilu postupně následující kroky :

- 1) Postavit chlorovou láhev do svislé polohy.
- 2) Pečlivě očistit závit hrdla lahve (kam se v normálním případě našroubovává kryt ventilu).
- 3) Pečlivě očistit těsnicí plochu prstence hrdla lahve.
- 4) Na těsnicí plochu, pod závit hrdla lahve, položit dvě (2) plochá těsnění. Pod bezpečnostní klobouček s odsávacím ventilem se musí umístit vždy dvě (2) těsnění, které jsou dodávány v sadě s bezpečnostním kloboučkem. Při použití jen jednoho těsnění se těsnění kroutí a shrnuje, bezpečnostní víčko pak dobře netěsní a nelze dotáhnout.
- 5) Uzavřít ventil ochranného kloboučku a dotáhnout uzavírací matku na připojovacím závitě tohoto ventilu (použít stranový klíč 36).
- 6) Na ventil nasadit ochranný klobouček, našroubovat jej a pevně dotáhnout (použít stranový klíč 32).
- 7) Zkontrolovat těsnost parami čpavku ze čpavkové vody – při přiložení otevřené lahvičky se čpavkovou vodou do těsného okolí zakrytého chlorového ventilu bezpečnostním kloboučkem se nesmí objevit bílá mlha, která by jinak signalizovala stálý únik chloru.
- 8) Takto zabezpečenou chlorovou láhev s utěsněným poškozeným ventilem je nutné umístit na bezpečné místo a připravit jej pro zpětný odvoz.
- 9) Ihned informovat nadřízené

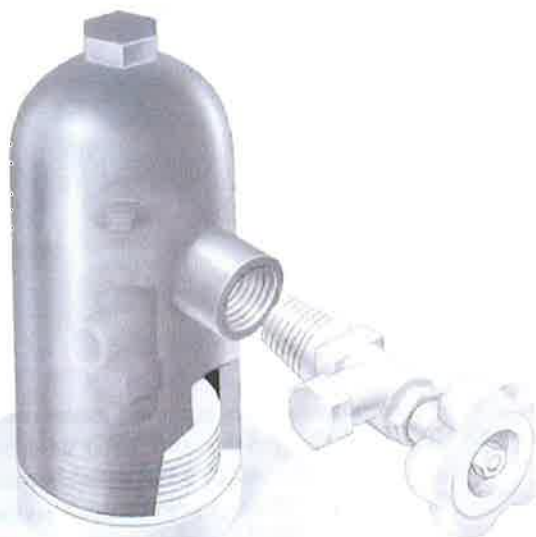


Obr. č.4

Bezpečnostní sada při netěsnosti chlorového ventilu na chlorové lahvi dodávaná společností GHC Invest k bezpečnému zajištění netěsného chlorového ventilu
Objednací číslo sady : 106140

5.1.2. Netěsnosti ve stěně tlakové chlorové nádoby (tlakové lahve nebo sudu)

- 1) Pootočít nádobu tak, aby netěsné místo směřovalo vzhůru.
- 2) Netěsné místo pečlivě očistit.
- 3) Na netěsné místo přiložit vitonové těsnění.
- 4) Na těsnění přiložit přitlačnou desku.
- 5) Dlouhý řetěz položit okolo nádoby, konec řetězu zavěsit do háku napínacího bloku.
- 6) Krátký řetěz zavěsit do háku napínacího bloku.
- 7) Dlouhý řetěz zaháknout do zkracovací čelisti krátkého řetězu.
- 8) Napínací šroub našroubovat do závitů napínacího bloku. Otáčením napínacího šroubu přitlačit přitlačnou desku k těsnění (použít stranový klíč 30).
- 9) Zkontrolovat těsnost parami čpavku rozstříkem čpavkové vody – při přiložení lahvičky se čpavkovou vodou do těsného okolí utěsněného poškozeného místa chlorové tlakové nádoby se nesmí objevit bílá mlha, která by jinak signalizovala stálý únik chloru.
- 10) Takto zabezpečenou chlorovou nádobu s utěsněným poškozeným povrchem je nutné umístit na bezpečné místo a připravit jej pro zpětný odvoz.
- 11) Ihned informovat nadřízené.

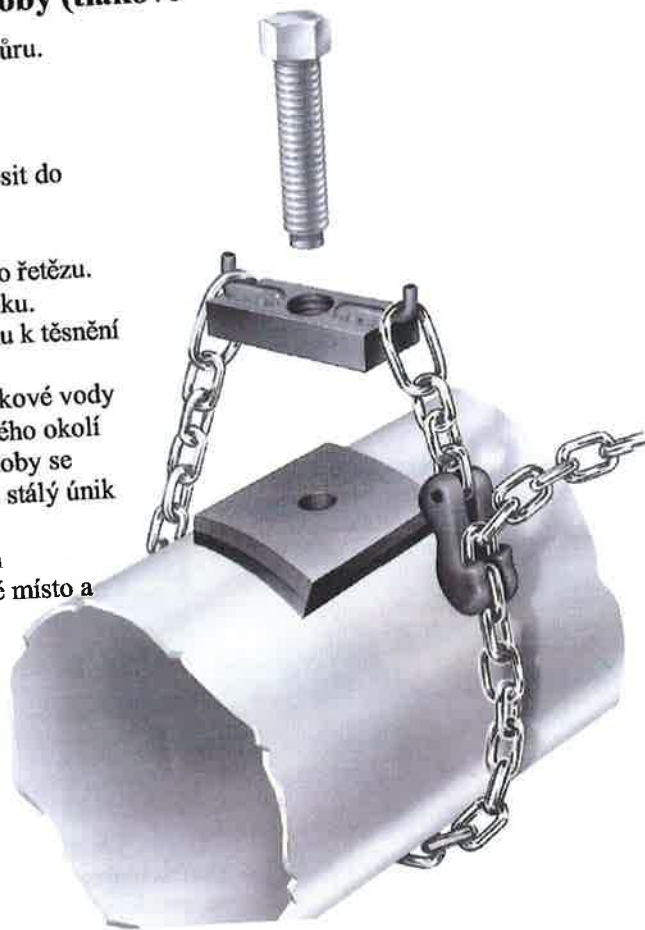

Obr. č.5
Bezpečnostní sada při netěsnosti povrchu těla chlorové tlakové nádoby dodávaná společností GHC Invest k bezpečnému zajištění netěsného povrchu chlorové lahve nebo sudu
Objednací číslo sady pro netěsnost lahve : 21881
Objednací číslo sady pro netěsnost sudu : 21882

5.2. Opatření při větších netěsnostech:

Při větších netěsnostech a v prostorách zamořených plynem je při práci nutno používat speciální ochranu dýchání dýchacími přístroji a vhodné ochranné oděvy. Pokud není obsluha vybavena vhodnými bezpečnostními pomůckami (dýchací přístroje) musí být co nejrychleji přizván příslušný HZSP (hasičský záchranný sbor).

5.3. Následná opatření

Po zajištění netěsnosti je nutné tlakové ocelové chlorové lahve a sudy co nejrychleji vyprázdnit, pokud je to samozřejmě možné. Poté se chlorové lahve a sudy převezou do nejvhodnější plnicí stanice, kde se provede jejich odborná likvidace.

6. Vrácení tlakových chlorových nádob ke zpětnému odvozu

Skladování a manipulace s prázdnými tlakovými chlorovými nádobami se musí provádět stejně jako s tlakovými chlorovými nádobami plnými.

Při odevzdávání vyprázdněných chlorových nádob k odvozu musí být chlorové tlakové nádoby čisté a suché.

Prosíme, mějte na paměti, že reakce chloru i s pouhou vzdušnou vlhkostí je silně korozivní a při reakci na kovových částech chlorových ventilů a chlorových tlakových nádob okamžitě způsobuje silné korozní napadnutí. Z tohoto důvodu je nutné zabránit vnikání vzdušné vlhkosti do chlorových tlakových nádob, do ventilů, do chlorového rozvodného a také do dávkovacího a měřicího systému.

Při odpojení chlorového odběrného systému od chlorového ventilu musí být okamžitě jak na připojovacím závitě chlorového ventilu tak na převlečné matici chlorátoru či připojovacího odběrného potrubí, našroubovány krycí matice a zátky tak, aby se co nejrychleji a co nejvíce zabránilo vnikání vzdušné vlhkosti a jejím velmi negativním účinkům.

Na připojovacím závitě každého ventilu musí být našroubovaná a utažená závěrná, bezpečnostní těsnící matice.



Obr. č. 6
Chlorový ventil dodávaný společností GHC Invest s našroubovanou bezpečnostní těsnící maticí na připojovacím závitě ventilu



Obr. č. 7
Korozivní účinky reakce chloru se vzdušnou vlhkostí

Odběratel kapalného chloru má za povinnost mít u sebe dostatečný náhradní počet těchto závěrných matic, které může použít v případě, že dojde k její ztrátě či poškození na ventilu chlorové lahve či sudu.

Objednací číslo Bezpečnostní těsnící matice na chlorový ventil :

Bez správně utaženého chlorového ventilu, našroubované krycí matice na připojovacím závitě chlorového ventilu a našroubovaného krytu ventilu(ů) nesmí být tlaková chlorová nádoba předána ke zpětnému odvozu.

Silniční přeprava chlorových tlakových nádob nákladními vozidly se řídí dle pokynů a nařízení ADR. Za dodržování podmínek, které ukládá nařízení ADR odpovídá jak dopravce tak také odesílatel. Při vracení chlorových tlakových nádob ke zpětnému odvozu je kromě dopravce za odvoz odpovědný i odběratel kapalného chloru, který je v tomto případě odesílatelem. Z tohoto důvodu a z důvodu bezpečnosti je nutné, aby se odesílatel choval tak aby splnit a také vždy kontroloval splnění všech podmínek přepravy, které ukládá nařízení ADR.

Při manipulaci a zacházení s tlakovými chlorovými nádobami a ventily je nutné dodržovat všechny zákonné požadavky, normy, nařízení, vyhlášky a předpisy. Výše uvedené instrukce vycházejí z normy ČSN 75 5050 „Chlorové hospodářství ve vodohospodářských provozech“, z nařízení a doporučení výrobců tlakových chlorových nádob a chlorových ventilů a také z nasbíraných desetiletých zkušeností mateřské společnosti Gerling, Holz & Co, která se plnění a distribuci chloru v tlakových lahvích a sudech věnuje více jak 80 let.

Výše uvedené instrukce v žádném případě nenahrazují platné normy, vyhlášky a nařízení, kterými se odběratel kapalného chloru musí řídit a dodržovat je.

Verze květen/2008
GHC Invest

Strana 8 (celkem 8)

2301/112

DODATEK č. 1 K NÁJEMNÍ SMLOUVĚ na pronájem ocelových tlakových nádob pro kapalný chlor

č. 2008/080901

Uzavřený mezi:

1. GHC Invest, s.r.o.

Praha 7 - Bubeneč
Korunovační 6/103
170 00 Praha 7

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 26573
zastoupenou: Ing. Tomášem Eršilem, jednatelem firmy
IČ: 60464496 DIČ: CZ60464496

(dále jen „GHC nebo Pronajímatel“), na straně jedné

a

2. KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.

Boženy Němcové 552/32
430 01 Chomutov

IČO: 47308095
DIČ: CZ47308095

Zastoupena:

Bc. Věrou Flaškovou – jednatelem

uzavírají podle Obchodního zákoníku, zákona č. 63/2001 Sb., v poslední platné verzi, tento dodatek č. 1/2012 nájemní smlouvy:

III. Cena nájmu

Od 1.1.2012 se upravuje cena celoročního nájmu chlorových lahví na [redacted] --Kč/chlorovou lahev 65kg
Ostatní ujednání Nájemní smlouvy č. 2008/080901 se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 exemplářích shodného znění, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

Ve všem ostatním, co není stanoveno touto smlouvou, platí Obchodní podmínky dodávek Prodávajícího a Obchodní zákoník, zákon č. 63/2001 Sb. v poslední platné verzi.

V Praze dne

30. 12. 2011

V Chomutově dne

20. 12. 2011

[redacted]
(3) IČO: 60464496, DIČ: CZ60464496
Ing. Tomáš Eršil
jednatel společnosti GHC Invest, s.r.o.

[redacted]
Bc. Věra Flašková
jednatel
KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.
Boženy Němcové 552/32
430 01 Chomutov
IČ: 47308095, DIČ: CZ47308095
Tel.: 474 620 801, fax: 474 686 303 ⑧

DODATEK č. 2 K NÁJEMNÍ SMLOUVĚ č. 2008/080901

Uzavřený mezi:

1. GHC Invest, s.r.o.

Praha 7 - Bubeneč
Korunovační 6/103
170 00 Praha 7

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 26573
zastoupenou: Ing. Tomášem Eršilem, jednatelem firmy
IČ: 60464496 DIČ: CZ60464496

(dále jen „GHC nebo Pronajímatel“), na straně jedné

a

2. KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.

Boženy Němcové 552/32
430 01 Chomutov

IČO: 47308095
DIČ: CZ47308095

Zastoupena:

Bc. Věrou Flaškovou – jednatelkou společnosti

uzavírají podle Obchodního zákoníku, zákona č. 63/2001 Sb., v poslední platné verzi, tento dodatek č. 2/2012 nájemní smlouvy smlouvy:

II.

ZÁVAZKY STRAN NÁJEMNÍ SMLOUVY

S platností od **24.9.2012** se upravuje počet lahví na celoroční pronájem z původního počtu 3 kusů na nový celkový počet **6 kusů** tlakových ocelových lahví pro kapalný chlor, dle technické specifikace a výkresu.

Ostatní ujednání Nájemní smlouvy č. 2008/080901 se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 exemplářích shodného znění, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

Ve všem ostatním, co není stanoveno touto smlouvou, platí Obchodní podmínky dodávek Prodávajícího a Obchodní zákoník, zákon č. 63/2001 Sb. v poslední platné verzi.

V Praze dne *24.9.2012*

GHC Invest, s.r.o.

Korunov
tel.: 23037490
IČO: 604

Ing. Tomáš Eršil
jednatel společnosti GHC Invest, s.r.o.

V Chomutově dne *24.9.2012*

KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.

Boženy Němcové 552/32
430 01 Chomutov

IČ: 47308095, DIČ: CZ47308095
Tel.: 474 620 801. fax:

Bc. Věra Flašková
jednatelka společnosti

DODATEK č. 3 K NÁJEMNÍ SMLOUVĚ č. 2008/080901

Uzavřený mezi:

1. GHC Invest, s.r.o.
Praha 7 - Bubeneč
Korunovační 6/103
170 00 Praha 7

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 26573
zastoupenou: Ing. Tomášem Eršilem, jednatelem firmy
IČ: 60464496 DIČ: CZ60464496

(dále jen „GHC nebo Pronajímatel“), na straně jedné

a

2. KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.
Boženy Němcové 552/32
430 01 Chomutov

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném v Ústí nad Labem, spisová značka C 3466
IČ: 47308095 DIČ: CZ47308095

Jednající:

Bc. Věrou Flaškovou - jednatelkou

uzavírají podle Obchodního zákoníku, zákona č. 63/2001 Sb., v poslední platné verzi, tento dodatek č. 3/2013 nájemní smlouvy:

VII. PLATNOST SMLOUVY, UKONČENÍ SMLOUVY

1. Tato smlouva se prodlužuje na dobu určitou od 01.1.2014 do 31.12.2018.

Ostatní ujednání Nájemní smlouvy č. 2008/082509922 se nemění.


Tento dodatek je vyhotoven ve 2 exemplářích shodného znění, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

Ve všem ostatním, co není stanoveno touto smlouvou, platí Obchodní podmínky dodávek Prodávajícího a Obchodní zákoník, zákon č. 63/2001 Sb. v poslední platné verzi.


V Praze dne 30.12.2013

V Chomutově dne 19.12.2013

Ing. Tomáš Eršil
jednatel společnosti


GHC Invest, s.r.o.
Korunovační 6, 170 00 Praha 7
tel.: 233374805, 233379809, fax: 233371373
IČ: 60464496, DIČ: CZ60464496

Bc. Věra Flašková
jednatel


KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.
Boženy Němcové 552/32
430 01 Chomutov
IČ: 47308095, DIČ: CZ47308095
474 620 801, fax. 474 686 303 ②