

**Dodatek ze dne 14.12.2018
ke Smlouvě o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 34047396 / 1**

Došlo na právní oddělení ČZU dne:

15.02.2019
11.01.2019

PROVOZOVATEL:

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

se sídlem: **Ke Kablu 971/1, Hostivař, 102 00 Praha 10**

IČ: **25656635** Plátce DPH - DIČ: **CZ25656635**

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném:

Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 5297

Zastoupený (jméno): **Ing. Karel Palda**

funkce: **manažer zákaznického útvaru**

Kontaktní údaje platné ke dni podpisu smlouvy:

Tel.: **267 194 502** Fax: **267 194 304**

E-mail: **drahomira.poslusna@pvk.cz** Web: **www.pvk.cz**

Číslo účtu Provozovatele: **182-4000505031/0100**

ID datové schránky: **ec9fspf**

Adresa pro doručování: **Ke Kablu 971, Praha 10 – Hostivař, 102 00 Praha 102**

(dále jen "Provozovatel")

ODBĚRATEL:

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

se sídlem: ulice: **Kamýčká**

č.p.: **129**

Část obce: **Praha 6 - Suchbát**

č.o.:

Obec: **Praha**

PSČ: **165 00**

Stát: **Česká republika**

IČ: **60460709**

Plátce DPH - DIČ: **CZ60460709**

zapsaný rejstříku vedeném:

veřejná vysoká škola zřízená zákonem

Zastoupený (jméno): **Ing. Jana Vohralíková**

funkce: **kvestorka**

(dále jen "Odběratel")

Smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 34047396 / 1 shora uvedená (dále jen „Smlouva“) se mění následujícím způsobem:

**Článek I.
Předmět dodatku**

V čl. I Smlouvy Předmět smlouvy, odběrné místo, dodávka vody a odvádění odpadních vod, se za odst. (8) vkládá nový odst. (9), který zní takto:

(9) Smluvní strany tímto sjednávají způsob zjišťování množství vody spotřebované a nevypuštěné do kanalizace pro veřejnou potřebu za účelem zjištění množství odpadní vody vypouštěné do kanalizace na základě § 19 odst. 7 zákona o vodovodech a kanalizacích.

Množství vody spotřebované při závlivce zeleně a nevypuštěné do kanalizace pro veřejnou potřebu je měřeno sedmi podružnými vodoměry:

- měřicí místo č. „Z1“, č. vodoměru 16BB004627, k 30. 11. 2018 stav na vodoměru 692 m³,
- měřicí místo č. „Z2“, č. vodoměru 16BB004626, k 30. 11. 2018 stav na vodoměru 3 652 m³,
- měřicí místo č. „Z3“, č. vodoměru 16BE060925, k 30. 11. 2018 stav na vodoměru 6 873 m³,
- měřicí místo č. „Z4“, č. vodoměru 17BA145673, k 30. 11. 2018 stav na vodoměru 1 249 m³,
- měřicí místo č. „Z5“, č. vodoměru 17BC052983, k 14. 12. 2018 stav na vodoměru 2 m³,
- měřicí místo č. „Z6“, č. vodoměru 17BE022829, k 30. 11. 2018 stav na vodoměru 1 592 m³,
- měřicí místo č. „Z7“, č. vodoměru 17BA145672, k 30. 11. 2018 stav na vodoměru 185 m³,
- měřicí místo č. „Z8“, č. vodoměru 17BE022832, k 30. 11. 2018 stav na vodoměru 961 m³.

Všechny podružné vodoměry ve vlastnictví Odběratele jsou osazené na vnitřním vodovodu nemovitosti podle technických podmínek stanovených Provozovatelem.

Provozovatel na žádost Odběratele a po vzájemné dohodě zajišťuje na náklady Odběratele na podružném vodoměru odečty objemů vody spotřebované při závlivce zeleně. Odečty hlavních a podružných vodoměrů bude Provozovatel provádět současně. Podružné vodoměry Odběratele jsou stanoveným měřidlem v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném znění. Množství vody změřené podružnými vodoměry je podkladem pro výpočet a vyúčtování stočného za vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu.

9.1 Odběratel se zavazuje:

9.1.1 udržovat podružné vodoměry ve funkčním stavu a zajišťovat pravidelné úřední ověření vodoměrů v souladu s platnými metrologickými předpisy,

9.1.2 neprodleně oznámit Provozovateli závadu v měření podružným vodoměrem nebo poruchu podružného vodoměru a po dohodě s Provozovatelem neprodleně závadu odstranit nebo zajistit opravu či výměnu podružného vodoměru; Provozovatel se zavazuje poskytnout součinnost nejpozději do 1 týdne od podání žádosti Odběratele,

9.1.3 vyzvat Provozovatele k zajištění podružného vodoměru proti neoprávněné manipulaci osazením montážní plombou, chránit podružný vodoměr před poškozením; vodoměr musí být při provozu opatřen neporušenými montážními plombami Provozovatele,

9.1.4 umožnit Provozovateli provedení kontroly a zajištění podružných vodoměrů proti neoprávněné manipulaci s vědomím, že jakýkoliv zásah do vodoměru bez souhlasu Provozovatele je nepřipustný,

9.1.5 umožnit Provozovateli přístup k podružným vodoměrům ke zjištění stavů na vodoměrech a provedení kontroly vnitřního vodovodu

navazujícího za podružnými vodoměry,

9.1.6 pokud je podružný vodoměr umístěn v šachtě zajistit, aby tato šachta byla Provozovateli přístupná a odvodněná; je-li šachta umístěna na místě veřejnosti přístupném, má Odběratel právo po dohodě s Provozovatelem šachtu zajistit proti neoprávněnému vniknutí, tím není dotčena povinnost jejího zpřístupňování Provozovateli,

9.1.7 provést taková opatření technického rázu, aby bylo zabráněno manipulaci s vodoměrným zařízením nepovolanými osobami (ochrana montážní plomby a plomby prokazující úřední ověření vodoměru); přístup k vodoměru nebo měřicímu zařízení Odběratele je Odběratel povinen umožnit Provozovateli v nezbytném rozsahu a tak, aby byly dodrženy požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci stanovené obecně závaznými právními předpisy,

9.1.8 odebírat z místa podružného měření pouze vodu následně spotřebovanou a nevypuštěnou do kanalizace pro veřejnou potřebu pro účely dohodnuté v čl. I. odst. (9) této Smlouvy a nahlásit předem Provozovateli jakoukoliv změnu ve způsobu užívání vody uvedeném v čl. I. odst. (9) této Smlouvy, která by ovlivnila dohodnutý způsob stanovení stočného,

9.1.9 hradit Provozovateli podle jeho platného ceníku úkony provedené Provozovatelem spojené se zřízením, provozem, popřípadě zrušením měřicího místa s podružným vodoměrem,

9.1.10 při demontáži podružného vodoměru nahlásit písemně konečný stav na demontovaném podružném vodoměru a počáteční stav na nově osazeném podružném vodoměru na kontaktní adresu Provozovatele: e-mail: info@pvk.cz.

9.2 Pro vyúčtování vodného a stočného bude množství odpadní vody vypuštěné do kanalizace zjištěno tak, že množství vypuštěných odpadních vod, zjištěné na základě odečtů na hlavních vodoměrech, bude sníženo o množství vody Odběratelem spotřebované dle údajů odečtených na podružných vodoměrech měřících míst č. „Z1“ až „Z8“.

9.3 Má-li Provozovatel pochybnosti o správnosti měření nebo zjistí-li závadu na podružném vodoměru, má právo požadovat přezkoušení podružného vodoměru. Odběratel je povinen na základě písemné žádosti Provozovatele do 30 dnů od doručení žádosti zajistit přezkoušení podružného vodoměru u subjektu oprávněného provádět státní metrologickou kontrolu měřidel. Výsledek přezkoušení oznámí písemně Odběratel neprodleně Provozovateli.

9.4 Zjistí-li se při přezkoušení podružného vodoměru vyžádaného Provozovatelem dle bodu 9.3, že:

9.4.1 údaje podružného vodoměru nesplňují některý z požadavků stanovených právními předpisy (zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném znění), podružný vodoměr se považuje za nefunkční; v tomto případě hradí náklady spojené s výměnou a přezkoušením podružného vodoměru Odběratel,

9.4.2 údaje podružného vodoměru splňují požadavky stanovené právními předpisy (zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném znění), hradí náklady spojené s výměnou a přezkoušením podružného vodoměru Provozovatel.

9.5 Snížení stočného Provozovatel neprovede, pokud:

9.5.1 podružný vodoměr bude mít porušenou úřední značku nebo prošlou lhůtu platnosti úředního ověření,

9.5.2 podružný vodoměr nebude opatřen montážní plombou nebo montážní plomba Provozovatele bude poškozena,

9.5.3 podružný vodoměr nevyhovuje požadavkům podle platných metrologických předpisů,

9.5.4 bude zjištěno ovlivnění měření Odběratelem v rozporu s touto Smlouvou,

9.5.5 Odběratel neumožní Provozovateli přístup k podružnému vodoměru ke zjištění stavu na vodoměru dle ust. čl. I. odst. (9) bodu 9.1.5 této Smlouvy,

9.5.6 Odběratel nesplní některý ze závazků nebo některou z povinností uvedených v čl. I. odst. (9) této Smlouvy,

9.5.7 množství vody nevypuštěné do kanalizace pro veřejnou potřebu bude nižší než 30 m³ za rok. Snížení je možné poskytnout v případě odečtu za období minimálně 11 měsíců, pokud by při vypočtené spotřebě za 12 měsíců bylo dosaženo zákonné množství 30 m³.

9.6 Neumožní-li Odběratel Provozovateli přístup k podružnému vodoměru ke zjištění stavu na vodoměru dle ust. čl. I. odst. (9) bodu 9.1.5 této Smlouvy nebo nesplní závazek dle čl. I. odst. (9) bodu 9.1.10 této Smlouvy, má Provozovatel právo uplatnit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ.

Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Pro účely fakturace vodného a stočného za dodávku vody a/nebo odvádění odpadních vod poskytnutých Odběrateli přede dnem účinnosti tohoto Dodatku na Odběrném místě uvedeném v čl. I. odst. (2) Smlouvy prohlašuje Odběratel, že předmět tohoto Dodatku byl plněn již přede dnem účinnosti tohoto Dodatku, a to ode dne: **14.12.2018**.

2. Ve zbytku zůstává text Smlouvy beze změn.

3. Tento Dodatek se uzavírá na dobu neurčitou.

4. Tento Dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

5. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran.

6. Tento Dodatek nahrazuje všechny předchozí dodatky se stejným předmětem, které Smluvní strany uzavřely ke Smlouvě.

7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou - Příloha č. 1 - Schéma areálu Odběratele s napojením na vodovod a kanalizaci pro veřejnou potřebu s vyznačením umístění vodoměrů a měřících (výpustních) míst odvádění odpadních vod a Příloha č. 2 – Specifikace odběrných a výpustních míst.

V Praze dne :

11-01-2019

V Praze dne :

11-02-2019



Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
102 00 Praha 10, Ke Kablu 971
Úsek finančního a obchodního ředitele
678


Ing. Jana Vohralíková
kvestorka

Odběratel

Ing. Karel Palda
manažer zákaznického útvaru

Provozovatel

Prověřeno právním odd. ČZU v Praze

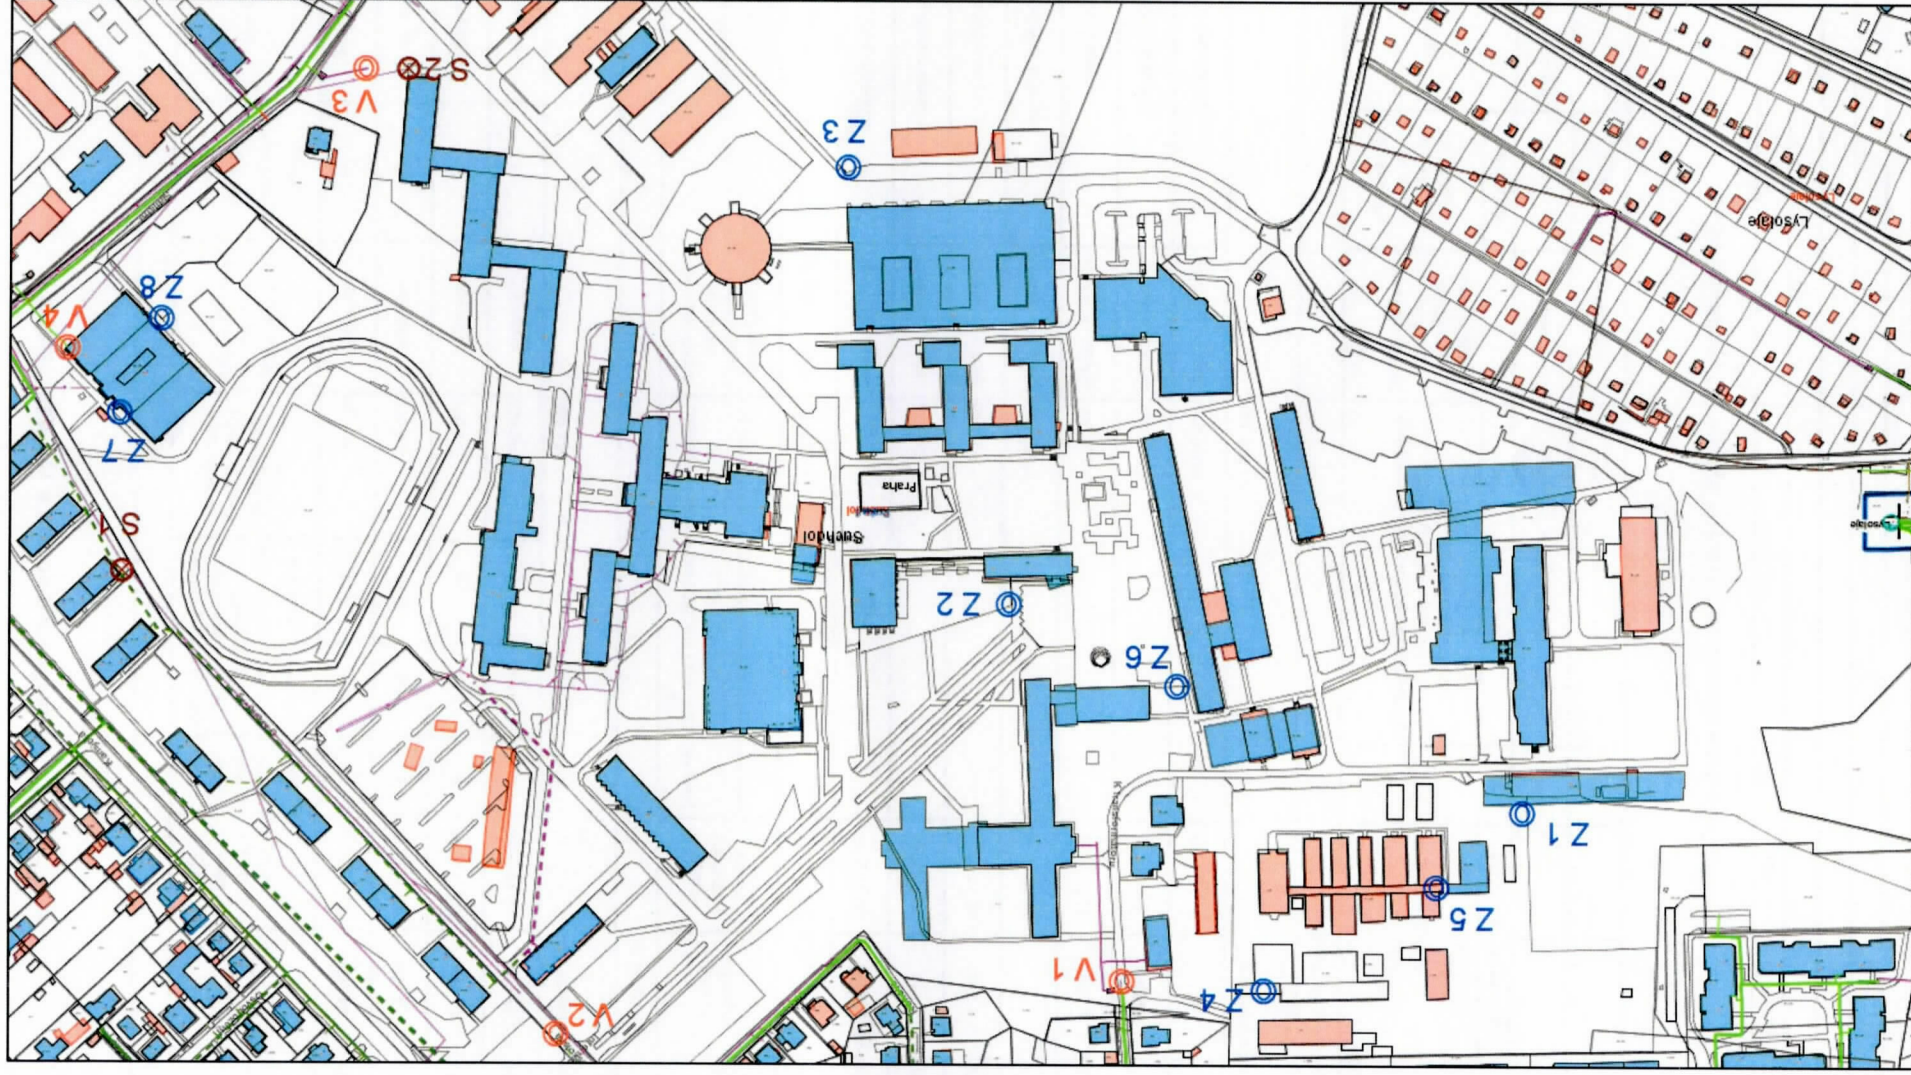

Příloha č. 2 ke Smlouvě č. 34047396 / 1

Specifikace měřicích a výpustních míst

Měřicí místa odběrů vody										
měřicí místo číslo	číslo vodoměru	stav na vodoměru	údaje vodoměru ke dni	DN (profil) přípojky	tlakové poměry v místě napojení vodovodní přípojky v MPa		předpokládané roční množství dodávané vody v m ³	způsob stanovení množství dodávané vody	kapacita vodoměru	upřesnění měřicího místa
				mm	min. tlak	max. tlak			m ³ /hod	
V1	18BF009226	24 189	30.11.2018	80	0,15	0,70	10 000	měřením	15	K transformátoru č.parc.:1627/1, Suchdol
V2	18BH000136	19 883	14.12.2018	80	0,15	0,70	80 000	měřením	30	U Kruhovky č.parc.: 1627/6, Suchdol
V3	16BH067863	65 404	30.11.2018	80	0,15	0,70	2 000	měřením	30	Sídlíšní č.parc.: 1627/1, Suchdol
V4	16BF061388	18 955	30.11.2018	80	0,15	0,70	12 000	měřením	15	U Kruhovky č.p. 1275, Suchdol

celkové předpokládané roční množství

104 000

Měřicí místa technologické spotřeby vody						
měřicí místo číslo	číslo měřidla	stav na vodoměru	údaje vodoměru ke dni	předpokládané roční množství technologické spotřeby vody	způsob stanovení množství technologické spotřeby vody	upřesnění měřicího místa
				m ³		
Z1	16BB004627	692	30.11.2018	4 000,000	zálivka - měřením	u skleníků a Dřevařského pavilonu
Z2	16BB004626	3 652	30.11.2018	2 000,000	zálivka - měřením	u budovy rektorátu č.p. 129
Z3	16BE060925	6 873	30.11.2018	6 000,000	zálivka - měřením	na pokusném poličku č.parc. 1627/1
Z4	17BA145673	1 249	30.11.2018	6 000,000	zálivka - měřením	provozní zahradnictví
Z5	17BC052983	2	14.12.2018	6 000,000	zálivka - měřením	chodba školních skleníků
Z6	17BE022829	1 592	30.11.2018	4 000,000	zálivka - měřením	u poslucháren PEF
Z7	17BA145672	185	30.11.2018	4 000,000	zálivka - měřením	U Kruhovky KTV hřiště
Z8	17BE022832	961	30.11.2018	4 000,000	zálivka - měřením	U Kruhovky KTV kurty

celkové předpokládané roční množství

36 000,000

Měřicí (výpustní) místa odvádění odpadních vod									
měřicí místo číslo	číslo měřidla	stav na měřidle		DN (profil) přípojky	předpokládané roční množství vypouštěné odpadní vody		způsob stanovení množství vypouštěné odpadní vody	příplatek za likvidaci nadměrného znečištění	upřesnění měřicího místa
		údaje ke dni 14.12.2018			mm	m ³		%	
S1				80	54 400,000	80	výpočtem	0	viz příloha č.1
S2				80	13 600,000	20	výpočtem	0	viz příloha č.1

Rekapitulace stanovení množství vypouštěné odpadní vody

Způsob stanovení množství vypouštěné odpadní vody	předpokládané roční množství (m ³)
dle dodané vody	104 000
zálivka - měřením	-36 000
Celkem	68 000