



**Dodatek ze dne 7.8.2017
ke Smlouvě o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 34047396 / 1**

PROVOZOVATEL:

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

se sídlem: **Ke Kablu 971/1, Hostivař, 102 00 Praha 10**

IČ: **25656635** Plátce DPH - DIČ: **CZ25656635**

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném:

Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 5297

Zastoupený (jméno): **Ing. Karel Palda**

funkce: **manažer zákaznického útvaru**

Kontaktní údaje platné ke dni podpisu smlouvy:

Tel.: **267 194 503** Fax: **267 194 304**

E-mail: **jana.semecka@pvk.cz** Web: **www.pvk.cz**

Číslo účtu Provozovatele: **182-4000505031/0100**

ID datové schránky: **ec9fsfpf**

Adresa pro doručování: **Ke Kablu 971, Praha 10 – Hostivař, 102 00 Praha 102**

(dále jen "Provozovatel")

ODBĚRATEL:

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

se sídlem: ulice: **Kamýcká** č.p.: **129**

Část obce: **Praha - Suchbát** č.o.:

Obec: **Praha** PSČ: **16500**

Stát: **Česká republika**

IČ: **60460709** Plátce DPH - DIČ: **CZ60460709**

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném:

Zastoupený (jméno): **Ing. Jana Vohralíková**

funkce: **kvestorka**

(dále jen "Odběratel")

Smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 34047396 / 1 shora uvedená (dále jen „Smlouva“) se mění následujícím způsobem:

**Článek I.
Předmět dodatku**

V čl. I Smlouvy Předmět smlouvy, odběrné místo, dodávka vody a odvádění odpadních vod, se za odst. (8) vkládá nový odst. (9), který zní takto:

(9) Smluvní strany tímto sjednávají způsob zjišťování množství vody spotřebované a nevypuštěné do kanalizace pro veřejnou potřebu za účelem zjištění množství odpadní vody vypouštěné do kanalizace na základě § 19 odst. 7 zákona o vodovodech a kanalizacích.

Množství vody spotřebované při závlivce zeleně a nevypuštěné do kanalizace pro veřejnou potřebu je měřeno sedmi podružnými vodoměry:

- měřicí místo č. „Z1“, č. vodoměru 42010647030, k 7.8.2017 stav na vodoměru 128 m³,
- měřicí místo č. „Z2“, č. vodoměru 42010647029, k 7.8.2017 stav na vodoměru 869 m³,
- měřicí místo č. „Z3“, č. vodoměru 16BE060925, k 7.8.2017 stav na vodoměru 3 104 m³,
- měřicí místo č. „Z4“, č. vodoměru 17BA145673, k 7.8.2017 stav na vodoměru 0 m³,
- měřicí místo č. „Z6“, č. vodoměru 17BE022829, k 7.8.2017 stav na vodoměru 0 m³,
- měřicí místo č. „Z7“, č. vodoměru 17BA145672, k 7.8.2017 stav na vodoměru 0 m³,
- měřicí místo č. „Z8“, č. vodoměru 17BE022832, k 7.8.2017 stav na vodoměru 0 m³.

Všechny podružné vodoměry ve vlastnictví Odběratele jsou osazené na vnitřním vodovodu nemovitosti podle technických podmínek stanovených Provozovatelem.

Provozovatel na žádost Odběratele a po vzájemné dohodě zajišťuje na náklady Odběratele na podružném vodoměru odečty objemů vody spotřebované při závlivce zeleně. Odečty hlavních a podružných vodoměrů bude Provozovatel provádět současně. Podružné vodoměry Odběratele jsou stanoveným měřidlem v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném znění. Množství vody změřené podružnými vodoměry je podkladem pro výpočet a vyúčtování stočného za vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu.

9.1 Odběratel se zavazuje:

9.1.1 udržovat podružné vodoměry ve funkčním stavu a zajišťovat pravidelné úřední ověření vodoměrů v souladu s platnými metrologickými předpisy,

9.1.2 neprodleně oznámit Provozovateli závadu v měření podružným vodoměrem nebo poruchu podružného vodoměru a po dohodě s Provozovatelem neprodleně závadu odstranit nebo zajistit opravu či výměnu podružného vodoměru; Provozovatel se zavazuje poskytnout součinnost nejpozději do 1 týdne od podání žádosti Odběratele,

9.1.3 vyzvat Provozovatele k zajištění podružných vodoměrů proti neoprávněné manipulaci osazením montážní plomby, chránit podružné vodoměry před poškozením; vodoměry musí být při provozu opatřeny neporušenými montážními plombami Provozovatele,

9.1.4 umožnit Provozovateli provedení kontroly a zajištění podružných vodoměrů proti neoprávněné manipulaci s vědomím, že jakýkoliv zásah do vodoměrů bez souhlasu Provozovatele je nepřipustný,

9.1.5 umožnit Provozovateli přístup k podružným vodoměrům ke zjištění stavů na vodoměrech a provedení kontroly vnitřního vodovodu navazujícího za podružnými vodoměry,

9.1.6 pokud je podružný vodoměr umístěn v šachtě zajistit, aby tato šachta byla Provozovateli přístupná a odvodněná; je-li šachta umístěna na místě veřejnosti přístupném, má Odběratel právo po dohodě s Provozovatelem šachtu zajistit proti neoprávněnému vniknutí, tím není dotčena povinnost jejího zpřístupňování Provozovateli,

9.1.7 provést taková opatření technického rázu, aby bylo zabráněno manipulaci s vodoměrným zařízením nepovolnými osobami (ochrana montážní plomby a plomby prokazující úřední ověření vodoměru); přístup k vodoměru nebo měřicímu zařízení Odběratele je Odběratel povinen umožnit Provozovateli v nezbytném rozsahu a tak, aby byly dodrženy požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci stanovené obecně závaznými právními předpisy,

9.1.8 odebírat z místa podružného měření pouze vodu následně spotřebovanou a nevypuštěnou do kanalizace pro veřejnou potřebu pro účely dohodnuté v čl. I. odst. (9) této Smlouvy a nahlásit předem Provozovateli jakoukoliv změnu ve způsobu užívání vody uvedeném v čl. I. odst. (9) této Smlouvy, která by ovlivnila dohodnutý způsob stanovení stočného,

9.1.9 hradit Provozovateli podle jeho platného ceníku úkony provedené Provozovatelem spojené se zřízením, provozem, popřípadě zrušením měřicího místa s podružným vodoměrem,

9.1.10 při demontáži nebo výměně podružného vodoměru nahlásit písemně konečný stav na demontovaném podružném vodoměru a počáteční stav na nově osazeném podružném vodoměru na kontaktní adresu Provozovatele: e-mail: info@pvk.cz.

9.2 Pro vyúčtování vodného a stočného bude množství odpadní vody vypuštěné do kanalizace zjištěno tak, že množství vypuštěných odpadních vod, zjištěné na základě odečtu na hlavních vodoměrech „V1“ + „V2“ + „V3“ + „V4“, bude sníženo o množství vody Odběratelem spotřebované dle údajů odečtených na podružných vodoměrech pro závlivku zeleně „Z1“, „Z2“, „Z3“, „Z4“, „Z6“, „Z7“ a „Z8“.

9.3 Má-li Provozovatel pochybnosti o správnosti měření nebo zjistí-li závadu na podružném vodoměru, má právo požadovat přezkoušení podružného vodoměru. Odběratel je povinen na základě písemné žádosti Provozovatele do 30 dnů od doručení žádosti zajistit přezkoušení podružného vodoměru u subjektu oprávněného provádět státní metrologickou kontrolu měřidel. Výsledek přezkoušení oznámí písemně Odběrateli neprodleně Provozovateli.

9.4 Zjistí-li se při přezkoušení podružného vodoměru vyžádaného Provozovatelem dle bodu 9.3, že:

9.4.1 údaje podružného vodoměru nesplňují některý z požadavků stanovených právními předpisy (zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii), podružný vodoměr se považuje za nefunkční; v tomto případě hradí náklady spojené s výměnou a přezkoušením podružného vodoměru Odběratel,

9.4.2 údaje podružného vodoměru splňují požadavky stanovené právními předpisy (zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii), hradí náklady spojené s výměnou a přezkoušením podružného vodoměru Provozovatel.

9.5 Snížení stočného Provozovatel neprovede, pokud:

9.5.1 podružný vodoměr bude mít porušenou úřední značku nebo prošlou lhůtu platnosti úředního ověření,

9.5.2 podružný vodoměr nebude opatřen montážní plombou nebo montážní plomba Provozovatele bude poškozena,

9.5.3 podružný vodoměr nevyhovuje požadavkům podle platných metrologických předpisů,

9.5.4 bude zjištěno ovlivnění měření Odběratelem v rozporu s touto Smlouvou,

9.5.5 Odběratel neumožní Provozovateli přístup k podružnému vodoměru ke zjištění stavu na vodoměru dle ust. čl. I. odst. (9) bodu 9.1.5 této Smlouvy, nebo nesplní závazek dle čl. I. odst. (9) bodu 9.1.10 této Smlouvy,

9.5.6 Odběratel nesplní některý ze závazků nebo některou z povinností uvedených v čl. I. odst. (9) této Smlouvy,

9.5.7 množství vody nevypuštěné do kanalizace pro veřejnou potřebu bude nižší než 30 m³ za rok. Snížení je možné poskytnout v případě odečtu za období minimálně 11 měsíců, pokud by při vypočtené spotřebě za 12 měsíců bylo dosaženo zákonné množství 30 m³.

9.6 Neumožní-li Odběratel Provozovateli přístup k podružnému vodoměru ke zjištění stavu na vodoměru dle ust. čl. I. odst. (9) bodu 9.1.5 této Smlouvy nebo nesplní závazek dle čl. I. odst. (9) bodu 9.1.10 této Smlouvy, má Provozovatel právo uplatnit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ.

Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Pro účely fakturace vodného a stočného za dodávku vody a/nebo odvádění odpadních vod poskytnutých Odběrateli přede dnem účinnosti tohoto Dodatku na Odběrném místě uvedeném v čl. I. odst. (2) Smlouvy prohlašuje Odběratel, že předmět tohoto Dodatku byl plněn již přede dnem účinnosti tohoto Dodatku, a to ode dne: 7.8.2017.

2. Ve zbytku zůstává text Smlouvy beze změn.

3. Tento Dodatek se uzavírá na dobu neurčitou.

4. Tento Dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

5. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran.

6. Tento Dodatek nahrazuje všechny předchozí dodatky se stejným předmětem, které Smluvní strany uzavřely ke Smlouvě.

7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou - Příloha č. 1 - Schéma areálu Odběratele s napojením na vodovod a kanalizaci pro veřejnou potřebu s vyznačením umístění vodoměrů a měřících (výpustních) míst odvádění odpadních vod a Příloha č. 2 – Specifikace odběrných a výpustních míst.

V Praze dne :

10. 01. 2018

V Praze dne :

31-01-2018



Ing. Jana Vohralíková
kvestorka

Odběratel

A handwritten signature in blue ink, which appears to read 'Karel Palda', is written over a horizontal dotted line.


Ing. Karel Palda
manažer zákaznického útvaru

Provozovatel

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
102 00 Praha Ke Kablu 971
Úsek finančního a obchodního ředitele
672

Prověřeno právním odd. ČZU v Praze

A handwritten signature in blue ink is located in the bottom right corner of the page.

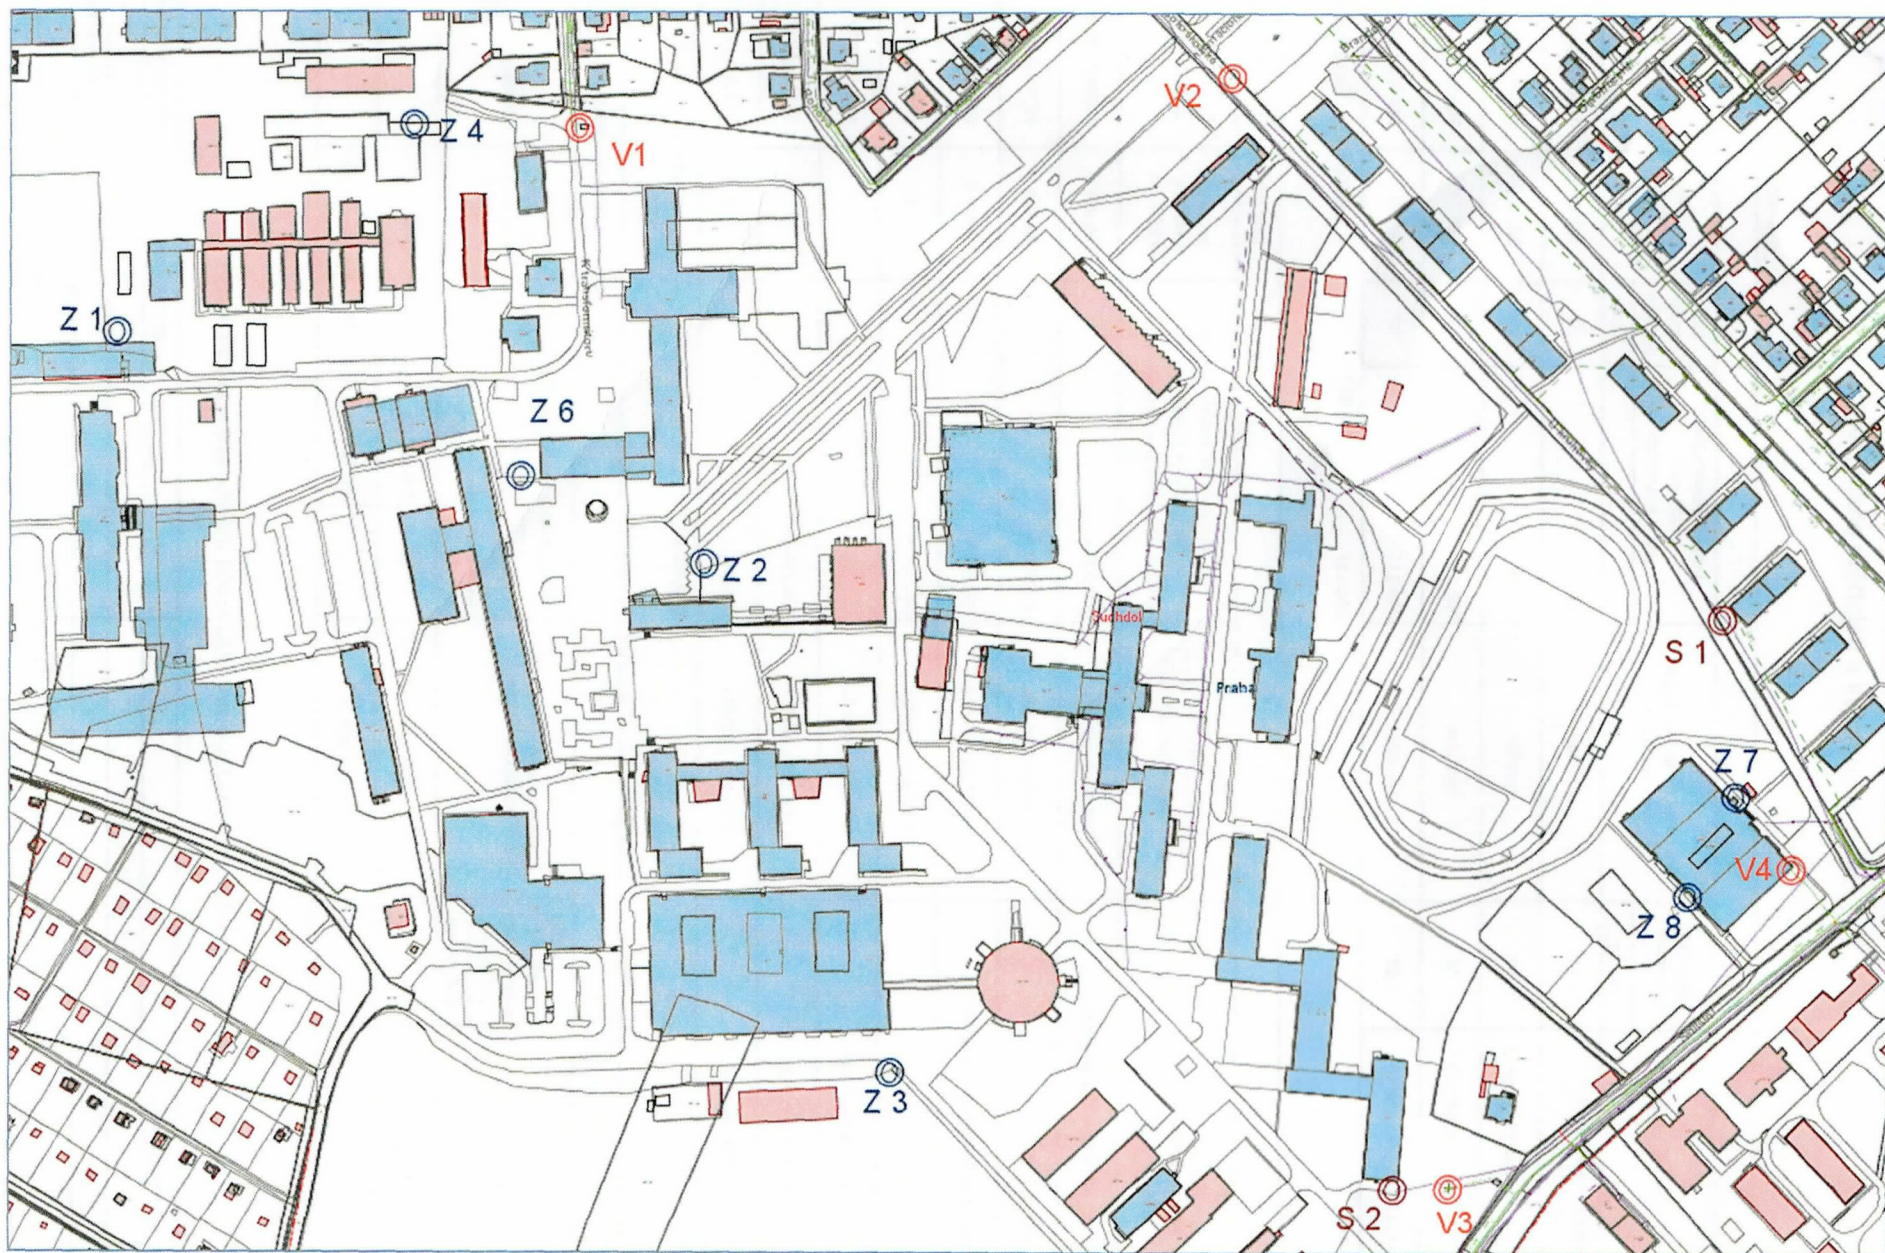

Příloha č. 2 ke Smlouvě č. 34047396 / 1

Specifikace měřících a výpustních míst

Měřící místa odběrů vody							
měřící místo číslo	číslo vodoměru	stav na vodoměru k 7.8.2017	DN (profil) přípojky	předpokládané roční množství dodávané vody	způsob stanovení množství dodávané vody	kapacita vodoměru	upřesnění měřícího místa
			mm	m ³		m ³ /hod	
V1	09UF200925	18 654	80	10 000	měřením	15	K transformátoru č.parc.:1627/1, Suchdol
V2	13BH094034	19 883	80	80 000	měřením	30	U Kruhovky č.parc.: 1627/6, Suchdol
V3	13BH032657	17 091	80	2 000	měřením	30	Sídlíšní č.parc.: 1627/1, Suchdol
V4	09UF211164	5 574	80	12 000	měřením	15	U Kruhovky č.p. 1275, Suchdol

celkové předpokládané roční množství

104 000

Měřící místa technologické spotřeby vody					
měřící místo číslo	číslo měřidla	stav na měřidle k 7.8.2017	předpokládané roční množství technologické spotřeby vody	způsob stanovení množství technologické spotřeby vody	upřesnění měřícího místa
			m ³		
Z1	42010647030	128,00	4 000,000	zálivka - měřením	u skleníků a Dřevařského pavilonu
Z2	42010647029	869,00	2 000,000	zálivka - měřením	u budovy rektorátu č.p. 129
Z3	16BE060925	3 104,00	6 000,000	zálivka - měřením	na pokusném poličku č.parc. 1627/1
Z4	17BA145673	0,00	6 000,000	zálivka - měřením	provozní zahradnictví
Z6	17BE022829	0,00	4 000,000	zálivka - měřením	u poslucháren PEF
Z7	17BA145672	0,00	4 000,000	zálivka - měřením	U Kruhovky KTV hřiště
Z8	17BE022832	0,00	4 000,000	zálivka - měřením	U Kruhovky KTV kurty

celkové předpokládané roční množství

30 000,000

Měřící (výpustní) místa odvádění odpadních vod							
měřící místo číslo	číslo měřidla	stav na měřidle k 7.8.2017	DN (profil) přípojky	předpokládané roční množství vypouštěné odpadní vody		způsob stanovení množství vypouštěné odpadní vody	příplatek za likvidaci nadměrného znečištění
			mm	m ³	%		počet bodů
S1			80	59 200,000	80	výpočtem	0
S2			80	14 800,000	20	výpočtem	0

Rekapitulace stanovení množství vypouštěné odpadní vody

Způsob stanovení množství vypouštěné odpadní vody	předpokládané roční množství (m ³)
dle dodané vody	104 000
technologická spotřeba vody - měřením	-30 000
Celkem	74 000