

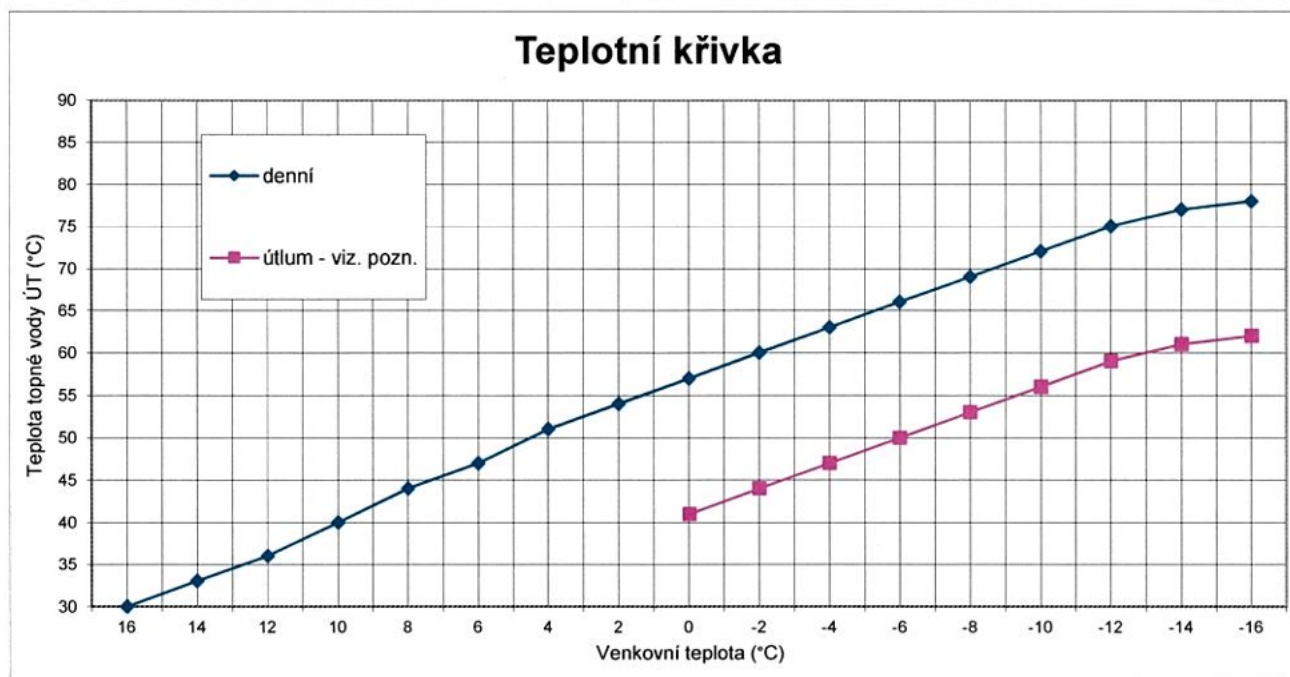
zdroj: **I219-080/000 Erbenova 11**

změna č.:

3

1. teplotní křivka (závislost teploty topné vody na venkovní teplotě):

venkovní teplota:	16	14	12	10	8	6	4	2	0	-2	-4	-6	-8	-10	-12	-14	-16
teplota vody ÚT																	
denní	30	33	36	40	44	47	51	54	57	60	63	66	69	72	75	77	78
útlum - viz. pozn.									41	44	47	50	53	56	59	61	62

**2. režim provozu zdroje:**

a) režim topení:

základní (16 hod.):	od 5,00 hod.	do 21,00 hod.	☐	☐	NE
prodloužený (17 hod.):	od 5,00 hod.	do 22,00 hod.	☐	☐	NE
celodenní (24 hod.):			☐	☐	NE
jiny: po	od 2,00 hod.	do 19,00 hod.	☐	☐	
ut - pá	od 4:30,00 hod.	do 19,00 hod.	☐	☐	
so - ne			☐	☐	NE
ztižené podmínky:			☐	☐	NE
noční útlum: od 0°C			☐	☐	
pozn.: útlum je o 16 °C méně oproti denní křivce			☐	☐	

b) režim ohřevu TUV:

základní (16 hod.):	od 5,00 hod.	do 21,00 hod.	☐	☐	NE
prodloužený (17 hod.):	od 5,00 hod.	do 22,00 hod.	☐	☐	NE
celodenní (24 hod.):			☐	☐	
noční útlum:	od 23,00 hod.	do 5,00 hod.	☐	☐	NE
jiny:			☐	☐	

Datum: 26. únor 2019

Vyhotoval: [redacted] Vojta
podpis: [redacted]Dodavatel: [redacted] & TD Olomouc, a.s.
[redacted] 469/8[redacted] 779 00 Olomouc
IČ: 476775 [redacted] CZ47677511 56podpis: [redacted] **OLTERM&TD**
Bc. Martina Řeháková
Obchodní náměstekOdběratel: Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Číslo smlouvy: 1459/12T
Datum: 22. 3. 2019
podpis: [redacted]JUDr. Petr VANEK, Ph.D.
GENERAČNÍ ŘEDITELE