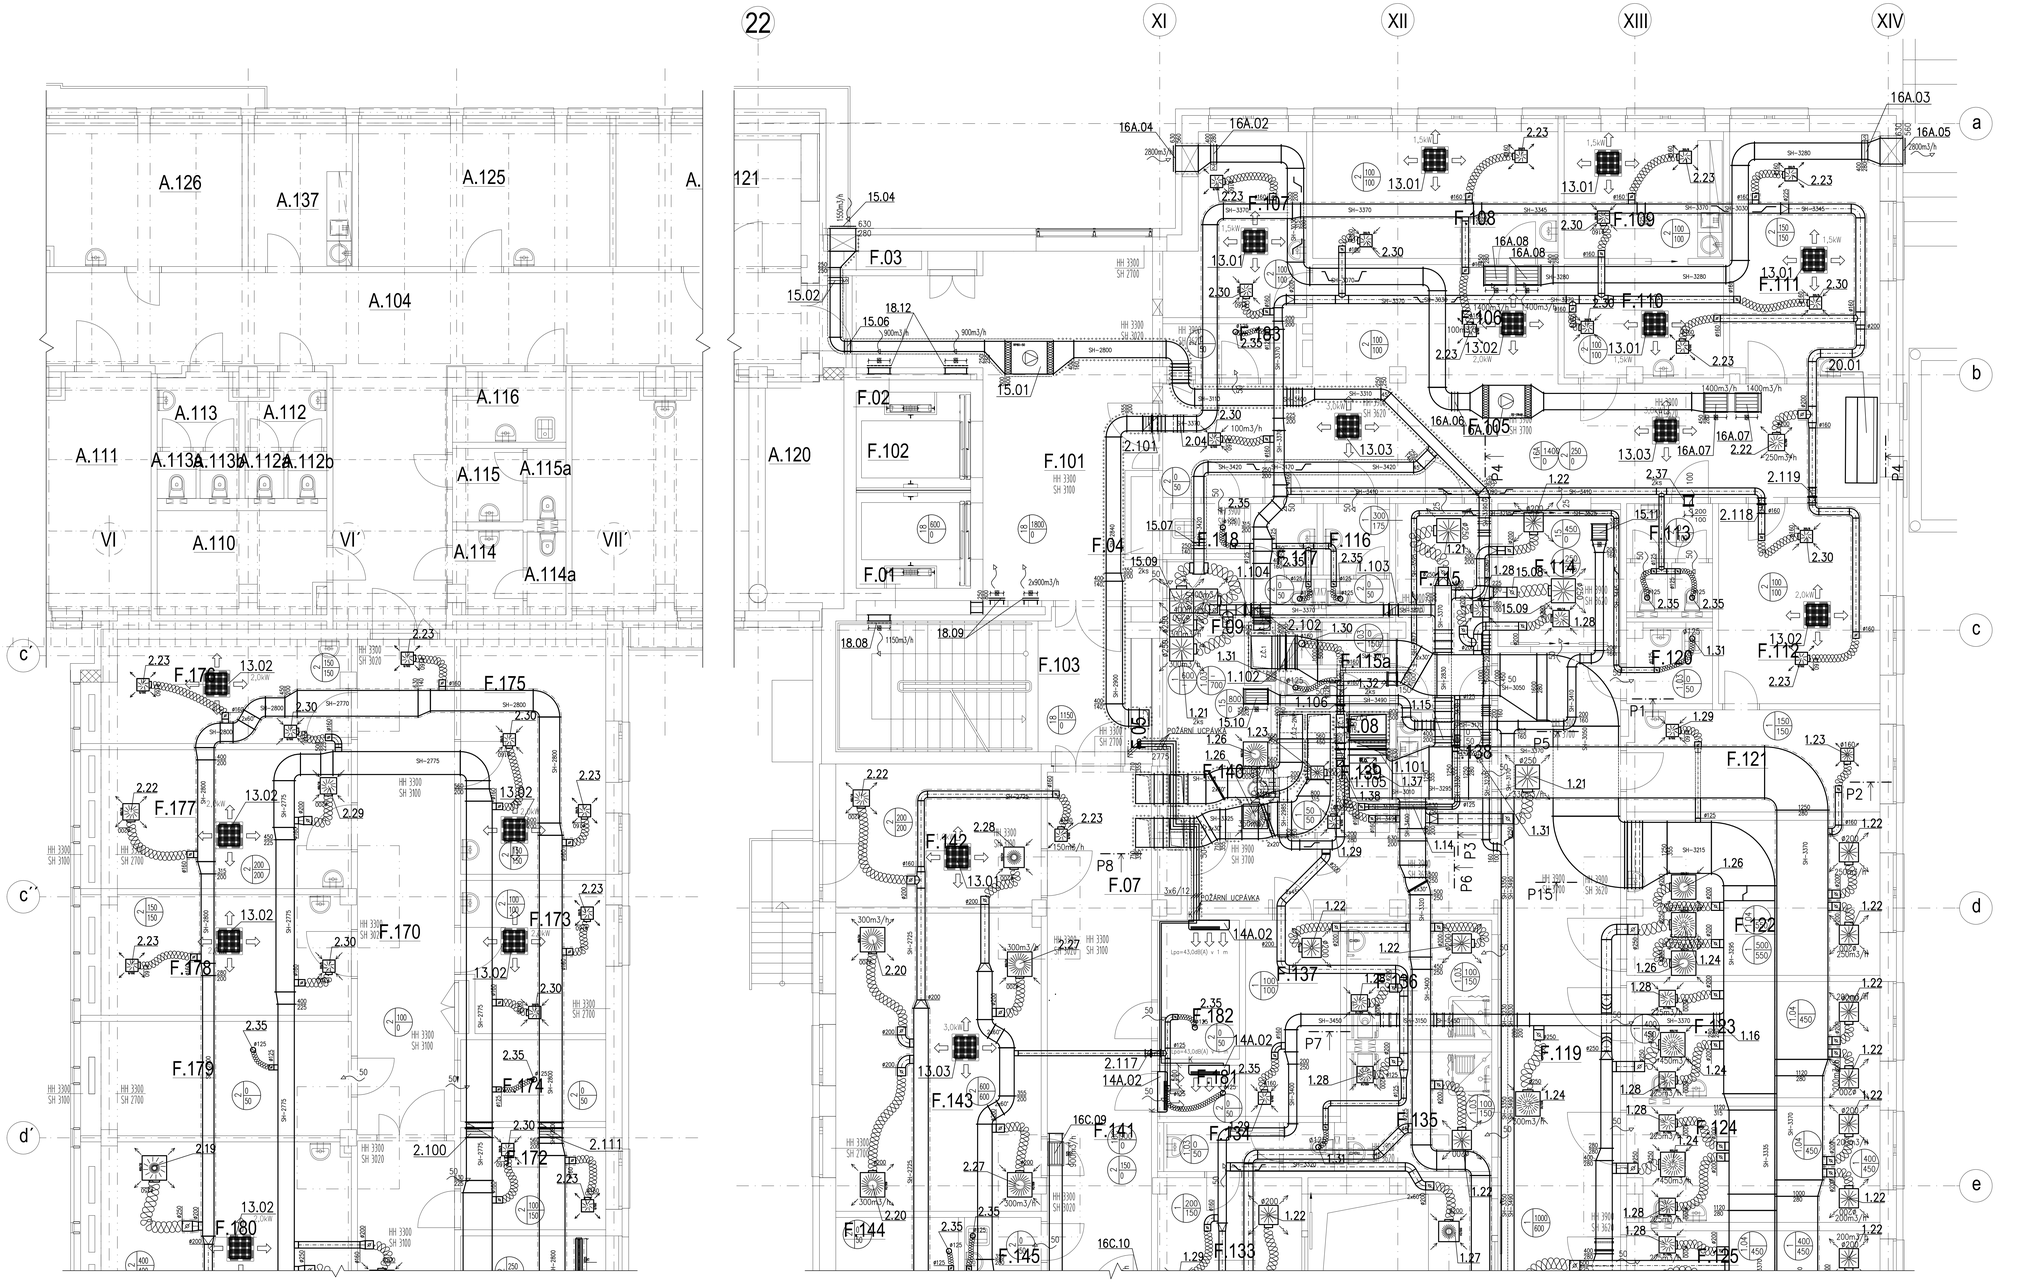

OZN.MÍSTNOSTI	NÁZEV MÍST.	PLOCHA
F.B01	PŘÍSTAVNÍ SCHÉMATA	15,00
F.B02	INSTALAČNÍ ŠACHTA	0,54
F.B11	INSTALAČNÍ ŠACHTA	1,04
F.B4	INSTALAČNÍ ŠACHTA	0,38
F.B5	INSTALAČNÍ ŠACHTA	1,51
F.B9	INSTALAČNÍ ŠACHTA	0,38
F.B8	INSTALAČNÍ ŠACHTA	1,06
F.B10	INSTALAČNÍ ŠACHTA	0,96
F.B01	VÝTAHOVÁ HALA	42,51
F.B02	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	10,44
F.B03	SCHODIŠTĚ	23,89
F.B04	ZÁVĚTRNÍ	16,88
F.B05	HALA	48,85
F.B6	ČEKÁRNA	17,24
F.B07	LÉKAŘSKÝ POKOJ	10,47
F.B08	PRACOVNA PSYCHIATRIE KC	18,59
F.B09	DENNÍ MÍSTNOST ZAMĚSTNANCŮ	13,88
F.B10	SESTERNA, RECEPCE	18,35
F.B11	PSYCHOLOGICKÁ KA	22,07
F.B12	PRACOVNA LÉKAŘŮ	19,35
F.B13	WC ZAMĚSTNANCI	5,37
F.B14	FILTR PACIENTI	18,85
F.B15	SAUNA ZAMĚSTNANCI	10,51
F.B15a	WC SPRCHA ZAMĚSTNANCI	5,37
F.B16	WC PACIENTKY ŽENY	4,34
F.B17	WC PACIENTI MUŽI	4,38
F.B18	ZKLID	2,29
F.B19	CHODBA	96,60
F.B20	ZKLID	3,08
F.B21	STARŠÍ SESTRA	15,34
F.B22	BOX 1 LŮŽKO KRYLID	22,36
F.B23	BOX 1 LŮŽKO KRYLID	17,44
F.B24	BOX 1 LŮŽKO KRYLID	17,39
F.B25	BOX 1 LŮŽKO JIP	17,44
F.B26	BOX 1 LŮŽKO JIP	17,87

OZN.MÍSTNOSTI	NÁZEV MÍST.	PLOCHA
F.B27	BOX 1 LŮŽKA JIP	18,87
F.B28	BOX 1 LŮŽKO JIP	18,87
F.B29	BOX 1 LŮŽKO JIP	27,47
F.B30	FILTR PŘÍJEMNÍ	4,79
F.B31	CHAIR	11,81
F.B32	SESTERNA	32,75
F.B33	DENNÍ MÍSTNOST ZAMĚSTNANCŮ	18,58
F.B34	WC ZAMĚSTNANCI	4,98
F.B35	WC A SPRCHA PACIENTKY ŽENY	18,58
F.B36	WC A SPRCHA PACIENTI MUŽI	18,58
F.B37	SKLAD	18,85
F.B38	ČISTÍCÍ MÍSTNOST	19,84
F.B39	CHODBA	57,85
F.B40	CHODBA	98,67
F.B41	SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST	19,23
F.B42	KUCHYŇKA	19,23
F.B43	JÍDELNA	34,58
F.B44	SKLAD	7,28
F.B45	WC PERSONÁL	5,38
F.B46	WC A SPRCHA (MÍSTNOST ECT.	4,83
F.B47	PŘÍSTAVNÍ SCHÉMATA	16,59
F.B48	PŘÍSTAVNÍ SCHÉMATA	15,61
F.B49	WC A SPRCHA	3,24
F.B50	SESTERNA	24,26
F.B51	DENNÍ MÍSTNOST ZAMĚSTNANCŮ	16,75
F.B52	PŘÍSTAVNÍ SCHÉMATA	27,02
F.B53	WC A SPRCHA	2,93

OZN.MÍSTNOSTI	NÁZEV MÍST.	PLOCHA
F.B54	PŘÍSTAVNÍ SCHÉMATA	16,59
F.B55	WC A SPRCHA	3,98
F.B56	PŘÍSTAVNÍ SCHÉMATA	15,61
F.B57	WC A SPRCHA	3,24
F.B58	SESTERNA	24,26
F.B59	DENNÍ MÍSTNOST ZAMĚSTNANCŮ	16,75
F.B60	PŘÍSTAVNÍ SCHÉMATA	27,02
F.B61	WC A SPRCHA	2,93
F.B62	WC A SPRCHA	3,98
F.B63	PŘÍSTAVNÍ SCHÉMATA	15,61
F.B64	WC A SPRCHA	3,24
F.B65	PŘÍSTAVNÍ SCHÉMATA	24,26
F.B66	WC A SPRCHA	3,24
F.B67	PŘÍSTAVNÍ SCHÉMATA	16,75
F.B68	PŘÍSTAVNÍ SCHÉMATA	27,02
F.B69	WC A SPRCHA	2,93

OZN.MÍSTNOSTI	NÁZEV MÍST.	PLOCHA
F.B70	PŘÍSTAVNÍ SCHÉMATA	16,59
F.B71	WC A SPRCHA	3,98
F.B72	PŘÍSTAVNÍ SCHÉMATA	15,61
F.B73	WC A SPRCHA	3,24
F.B74	PŘÍSTAVNÍ SCHÉMATA	24,26
F.B75	WC A SPRCHA	3,24
F.B76	PŘÍSTAVNÍ SCHÉMATA	16,75
F.B77	PŘÍSTAVNÍ SCHÉMATA	27,02
F.B78	WC A SPRCHA	2,93
F.B79	WC A SPRCHA	3,98
F.B80	PŘÍSTAVNÍ SCHÉMATA	15,61
F.B81	WC A SPRCHA	3,24
F.B82	PŘÍSTAVNÍ SCHÉMATA	24,26
F.B83	WC A SPRCHA	3,24
F.B84	PŘÍSTAVNÍ SCHÉMATA	16,75
F.B85	PŘÍSTAVNÍ SCHÉMATA	27,02
F.B86	WC A SPRCHA	2,93

OZN.MÍSTNOSTI	NÁZEV MÍST.	PLOCHA
F.B87	PŘÍSTAVNÍ SCHÉMATA	16,59
F.B88	WC A SPRCHA	3,98
F.B89	PŘÍSTAVNÍ SCHÉMATA	15,61
F.B90	WC A SPRCHA	3,24
F.B91	PŘÍSTAVNÍ SCHÉMATA	24,26
F.B92	WC A SPRCHA	3,24
F.B93	PŘÍSTAVNÍ SCHÉMATA	16,75
F.B94	PŘÍSTAVNÍ SCHÉMATA	27,02
F.B95	WC A SPRCHA	2,93
F.B96	WC A SPRCHA	3,98
F.B97	PŘÍSTAVNÍ SCHÉMATA	15,61
F.B98	WC A SPRCHA	3,24
F.B99	PŘÍSTAVNÍ SCHÉMATA	24,26
F.B100	WC A SPRCHA	3,24
F.B101	PŘÍSTAVNÍ SCHÉMATA	16,75
F.B102	PŘÍSTAVNÍ SCHÉMATA	27,02
F.B103	WC A SPRCHA	2,93

LEGENDA IZOLACE:
- TEPELNÁ (40mm)
- PROTIPLAMENNÁ (60mm)
- PROTIPOŽÁRNÍ (30min)

POZN.:
PŘÍPOJEMNÍ KONCOVÝCH ELEMENTŮ BUDE PROVEDENO DLE POPISU V TZ PD
VŠECHNY ODBOČKY, ROZBOČKY A NÁSTAVCE VYBAVIT NÁŘEČNÝM PLECHY
KONTROLNÍMI A REVIZNÍMI OTVORY V NEPROZEBRATELNÝCH ČÁSTECH PODHLEDU – DODÁVKA STAVBY
KROUCENÍ POTRUBNÍCH TRAS, OSAZENÍ KONCOVÝCH ELEMENTŮ DO PODHLEDOVÝCH RASTRŮ
PŘI REALIZACI JE TŘEBA PROVÁDĚT PRŮ OSAZOVÁNÍ VZT POTRUBÍ A ELEMENTŮ KOORDINACI S VÝKRESY ZDRAVOTNICKÉ TECHNOLOGIE
PŘI REALIZACI BUDE DODAVATEL VZT PROVÁDĚT DOPRACOVNOU KOORDINAČNÍ ČINNOST POTRUBNÍCH ROZVODŮ S OSTATNÍMI PROFESEMI.
PŘI STAVEBNÍM PŘÍPRAVĚ GP PROVEDENÁ KOORDINACE SVÍTIDEL A KONCOVÝCH ELEMENTŮ VZT A KOORDINACE ROZVODŮ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ – VZT KOORDINAČNÍ VÝKRESY STAVBY
REALIZUJÍCÍ FIRMA V RÁMCI SVÉ ČINNOSTI PŘEDLOŽÍ PRO VŠECHNY A MONTÁŽNÍ OTVORY
ROZPIS VZT POTRUBÍ (ROZDĚLENÍM VZDUCHOVODŮ NA JEDNOTLIVÉ TVAROVKY A ROURY, VČETNĚ POTŘEBNÝCH "DOMĚNOK")
VZHLEDEM K PROSTOROVÝM NÁROKŮM VZT A CHARAKTERU OBJEKTU BUDOU MÍSTNĚ VZDUCHOVODY A KONCOVÉ ELEMENTY VZT MONTOVÁNY JAKO PRVNÍ PŘED OSTATNÍMI PROFESEMI – KOORDINACE NA STAVBĚ
NENÍ-LI NA VÝKRESE VYZNAČENO JINAK, BUDOU VŠECHNY NÁSTĚNNÉ KLM JEDNOTKY ZAVĚŠENY HORNÍ HRANOU
MINIMÁLNĚ 200MM POD STROPNÍ KONSTRUKCI, RESP. PODHLEDEM
VZDUCHOVODY BUDOU PROTIPLAMENNĚ IZOLOVÁNY TL.60mm OD ZÁKLADU HLUKU ZA JEDNOTLIVÉ TLUMIČE JAK NA SÁNÍ, TAK NA VÝTLAKU.
TEPELNOU, TVRZENOU VOLNĚ IZOLOVANÁ TL. 40 mm. BUDE IZOLOVÁNÍ PŘÍVODNÍ POTRUBÍ.
PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACI S ATESTEM S POŽADOVANOU DOBOU ODOLNOSTI BUDE IZOLOVÁNÍ POTRUBÍ,
KDE JE TO Z HLEDISKA POŽÁRNĚ–BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ VYŽADOVÁNÉ.
U VŠECH KONCOVÝCH VZT ELEMENTŮ BUDE UMÍSTĚNA REVIZAČNÍ KLAPKA DANÉHO PRŮMĚRU NA NÁSTAVCI POTRUBÍ
PŘED ZKUŠKOU IZOLOVANOU OHEBNOU HADICÍ
TECHNICKÝ POPIS VZT JE UVEDEN V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ.
PŘÍPOJENÍ VZT POTRUBÍ K CENTRÁLNÍM JEDNOTKÁM POMOCÍ PŘECHODOVÝCH OSOKOŮ VYROBIT PO DOMĚŘENÍ
JEDNOTKY BUDOU PO CELÉ DÉLCE RÁMU A POD NOŽIČKAMI PRUŽNÉ PODLOŽENY – RYHOVANOU GUMOU
STRANU PŘÍPOJENÍ MEDIÍ K VZT JEDNOTKÁM A STRANU JEJICH OBSLUHY KONZULTOVAT S VÝROBCEM
OHEBNÉ HADICE BUDOU PO CELÉ DÉLCE VYPĚŠENY KE STROPNÍ KONSTRUKCI
TAK, ABY NEBRÁNILY OSAZENÍ SVÍTIDEL A NEDOTÝKALY SE K–CE PODHLEDŮ.
(ODD–U–U V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI VŠEDNÍMI OBCHODNÍ NÁZVY VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ, JEDNÁ SE O PŘÍKLAD POŽADOVANÉHO STANDARDU A JE MOŽNÉ JE NAHRADIT VÝROBKEM NEBO MATERIÁLEM SROVNATELNÉ KVALITATIVNÍ ÚROVNĚ
PŘESNÁ POLOHA JEDNOTLIVÝCH ZÁSUVEK, VYPÍNAČŮ, OVLADAČŮ A POD. BUDE ODSOUHLASENA
NA MÍSTĚ S UŽIVATELEM Z DŮVODU MOŽNÝCH KOLIZÍ S INTERIÉROVÝM VYBAVENÍM
PŘESNÁ POLOHA KONCOVÝCH ELEMENTŮ V PODHLEDECH A NA STROPECH (ZEJMÉNA VE STROJOVNÁCH VZT)
A V TECHNICKÝCH MÍSTNOSTECH) BUDOU UPŘESNĚNA S OHLEDEM KE KONKRÉTNÍM VÝROBCŮM VZT JEDNOTEK
TRASOVÁNÍ POTRUBÍ A UMÍSTĚNÍ OSTATNÍCH TICHL ZAŘÍZENÍ.

C. REVIZE / REVISION NO.:	DATUM VYDÁNÍ / DATE OF ISSUE:	POPIS REVIZE / DESCRIPTION OF THE REVISION:	VYPRACOVAL / ELABORATED BY:

GENERÁLNÍ PROJEKTANT / GENERAL DESIGNER:
Sdružení Psychiatrie Brno 2016

Mějnská 326/13, BRNO 602 00
tel.: +420 541 126 811
fax.: +420 541 126 810
e-mail: projekt_1195@A4.cz
e-mail: projekt-05-2016@seznam.cz

INVESTOR / CLIENT:
Fakultní nemocnice Brno
Jihlavská 20
625 00 Brno, IČ: 65269705

AUTORIZACE / AUTHORIZED BY:

OBJEDNATEL / PROJECT MANAGER:
Fakultní nemocnice Brno
Jihlavská 20
625 00 Brno, IČ: 65269705

SUBDODAVATEL / SUBCONTRACTOR:
Technika budov, s.r.o.
Křenová 42
602 00 Brno, IČ: 60711825

ČÍSLO PARE / DOCUMENT SET NUMBER:

NÁZEV AKCE / TITLE:
FN Brno – Psychiatrická klinika

HLAVNÍ INŽENÝR / CHIEF PROJECT MANAGER:	Ing. Jan Kocmánek
ARCHITEKT / ARCHITECT:	Ing. Boris Hlavky
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT / RESPONSIBLE DESIGNER:	Ing. Petr Andrys
PROJEKTANT / DESIGNER:	Ing. Jiří Elš
ZAKÁZKA Č. / CONTRACT NO.:	1195
ODDÍL / PART:	05
DATUM / DATE:	10/2017
MĚŘÍTKO / SCALE:	1:50
STUPEŇ PD / PROJECT STATUS:	DPS
KÓD DOKUMENTACE / CODE:	D.1.01.4.2+D.1.01.4.4
ČÍSLO VÝKRESU / DRAWING NUMBER:	1195-05_D.1.01.4.2+4.106
REVIZE / REVISION:	00

STAVEBNÍ OBJEKT / BUILDING PART:
01 - Pavilon G

OBCHODNÍ SOUBOR / PACKAGE:
VZDUCHOTECHNIKA A KLIMATIZACE

OBSAH / CONTENT:
PŮDORYS 1.NP DEF (část 2)