


1 OZNAČENÍ ROZVADĚČE:	OS1.2
2 ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ:	1/N/PE ~ 230V
3 FREKVENCE A TOLERANCE:	50Hz, -1, +1%
4 PŘÍVODY:	ZADEM
5 VÝVODY:	ZADEM
6 STŘEDNÍ VODIČ:	ANO
7 MAXIMÁLNÍ ZKRATOVÝ PROUD:	10 kA
8 MAXIMÁLNÍ TEPLOTA OKOLÍ:	40°C
9 MINIMÁLNÍ TEPLOTA OKOLÍ:	+5°C
10 MAXIMÁLNÍ RELATIVNÍ VLHKOST:	80%
11 PROSTŘEDÍ:	VNITŘNÍ, SUCHÉ
12 CELKOVÝ STUPEŇ OCHRANY:	IP40 / IP20
13 NUTNÝ ZADNÍ PŘÍSTUP:	ANO
14 BARVA:	RAL 7035
15 JAZYK:	ČEŠTINA
16 POČET NUTNÝCH PODSTAVCŮ:	0
17 ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY:	NEJSOU
18 TYP:	OCELOPLECHOVÝ, NÁSTĚNNÝ
19 ÚDRŽBA:	PRAVIDELNÁ

POZNÁMKA : KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ VČETNĚ DIMENZOVÁNÍ PROVEDE VÝROBCE ROZVADĚČE
PŘÍSTROJE BUDOU OZNAČENY SYMBOLY SOUSTAV (=PA-, =D-, =M-, =Z-)
JEDNOTLIVÉ SOUSTAVY MUSÍ BÝT NAVZÁJEM PROSTOROVĚ ODDĚLENY
DO DVEŘÍ UMÍSTIT SCHRÁNKU NA VÝKRESY
ROZMĚRY ROZVADĚČE OVĚŘIT NA STAVBĚ !!

UPOZORNĚNÍ : UVEDENÉ TYPY VÝROBKŮ PŘEDSTAVUJÍ REF. MINIMÁLNÍ TECHNICKÝ STANDART
DODAVATEL MŮŽE POUŽÍT VÝROBKY SHODNÉ NEBO LEPŠÍ KVALITY

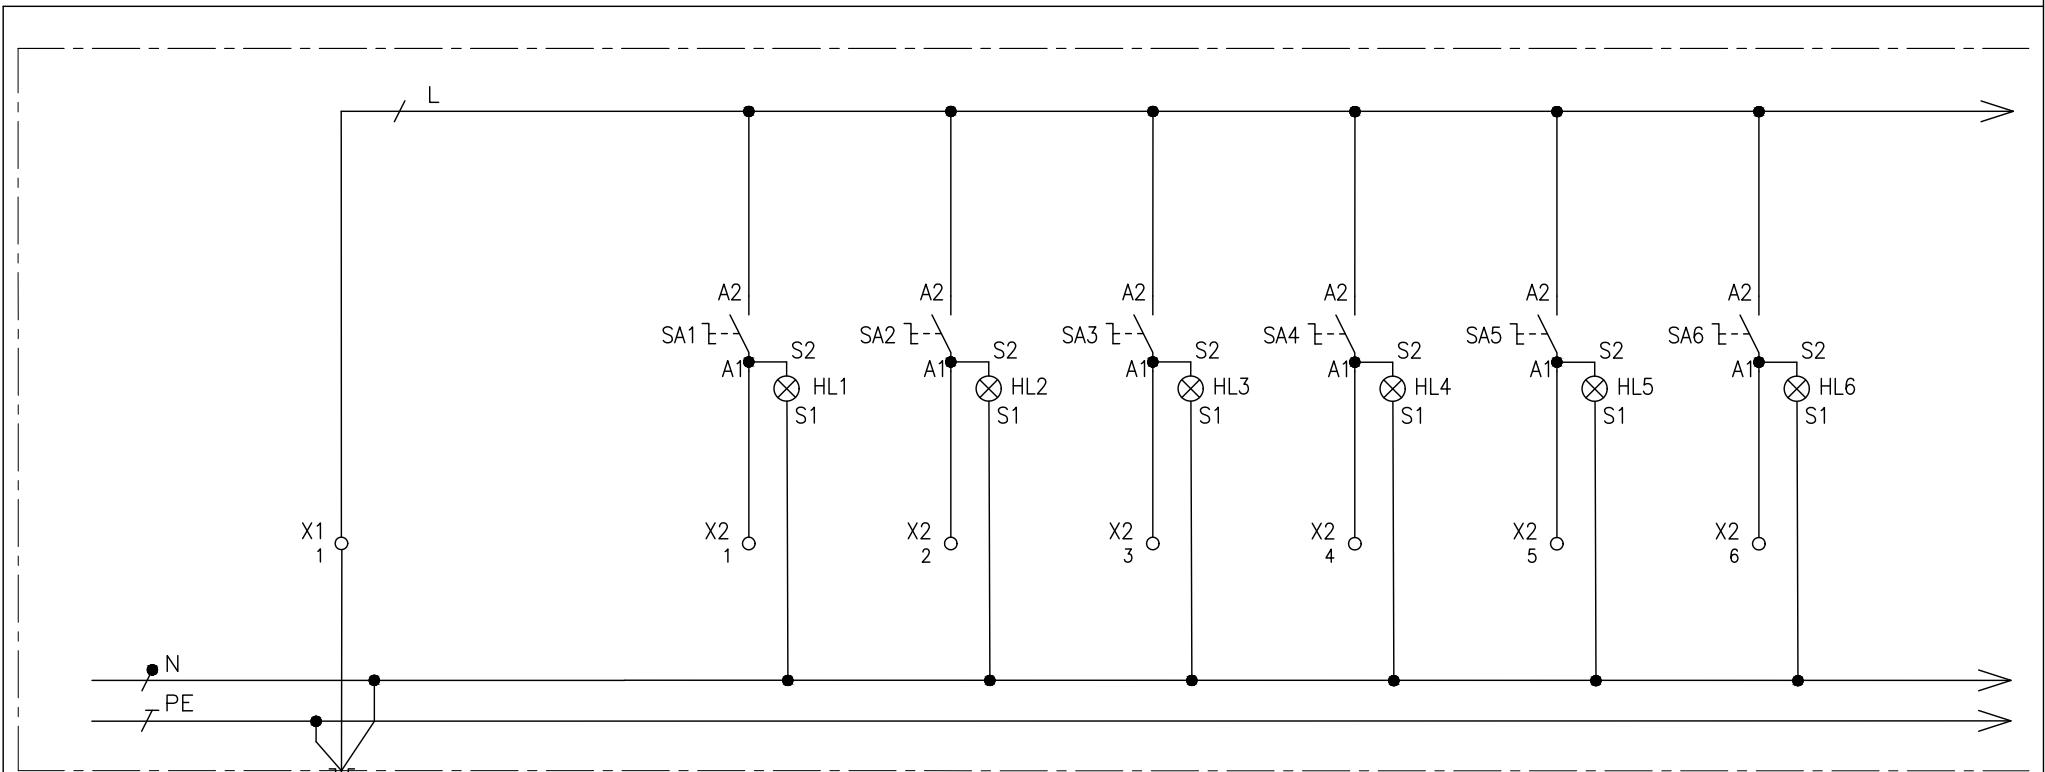

WL-OS1.2
YSLY-JZ-30x1
230 V



OSVĚTLENÍ U DVEŘÍ – POKOJ F.122

OSVĚTLENÍ U OKNA – POKOJ F.122

OSVĚTLENÍ U DVEŘÍ – POKOJ F.123

OSVĚTLENÍ U OKNA – POKOJ F.123

OSVĚTLENÍ U DVEŘÍ – POKOJ F.124

OSVĚTLENÍ U OKNA – POKOJ F.124

ČÍSLO VÝVODU	01
POPIS	PŘÍVOD Z ROZV. RMS 1.3
VÝKON	Pp = 0,05 kW
OZNAČENÍ SPOTŘEBIČE	OS1.2

Tento dokument je duševním vlastnictvím.
Má povahu duševního tajemství dle
ustanovení §17 obchodního zákoníku
a nesmí být bez písemného souhlasu
předán třetí osobě, nebo jinak zneužit.

INVESTOR:
FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO
JIHLAVSKÁ 20, 625 00 Brno, IČ: 65269705

STAVBA:
FN BRNO – PSYCHIATRICKÁ KLINIKA
SO 01 – PAVILON G
D.1.01.4.6 – SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA


NÁZEV VÝKRESU:
OVLÁDACÍ SKŘÍŇ OS1.2

0	10/2017
Č.	DATUM
	REVIZE

DPS
STUPEŇ PD

MATUŠKA
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Č. VÝKRESU:
1195-05_D.1.01.4.6.223
LIST Č.: 3 z 5
REVIZE: 00

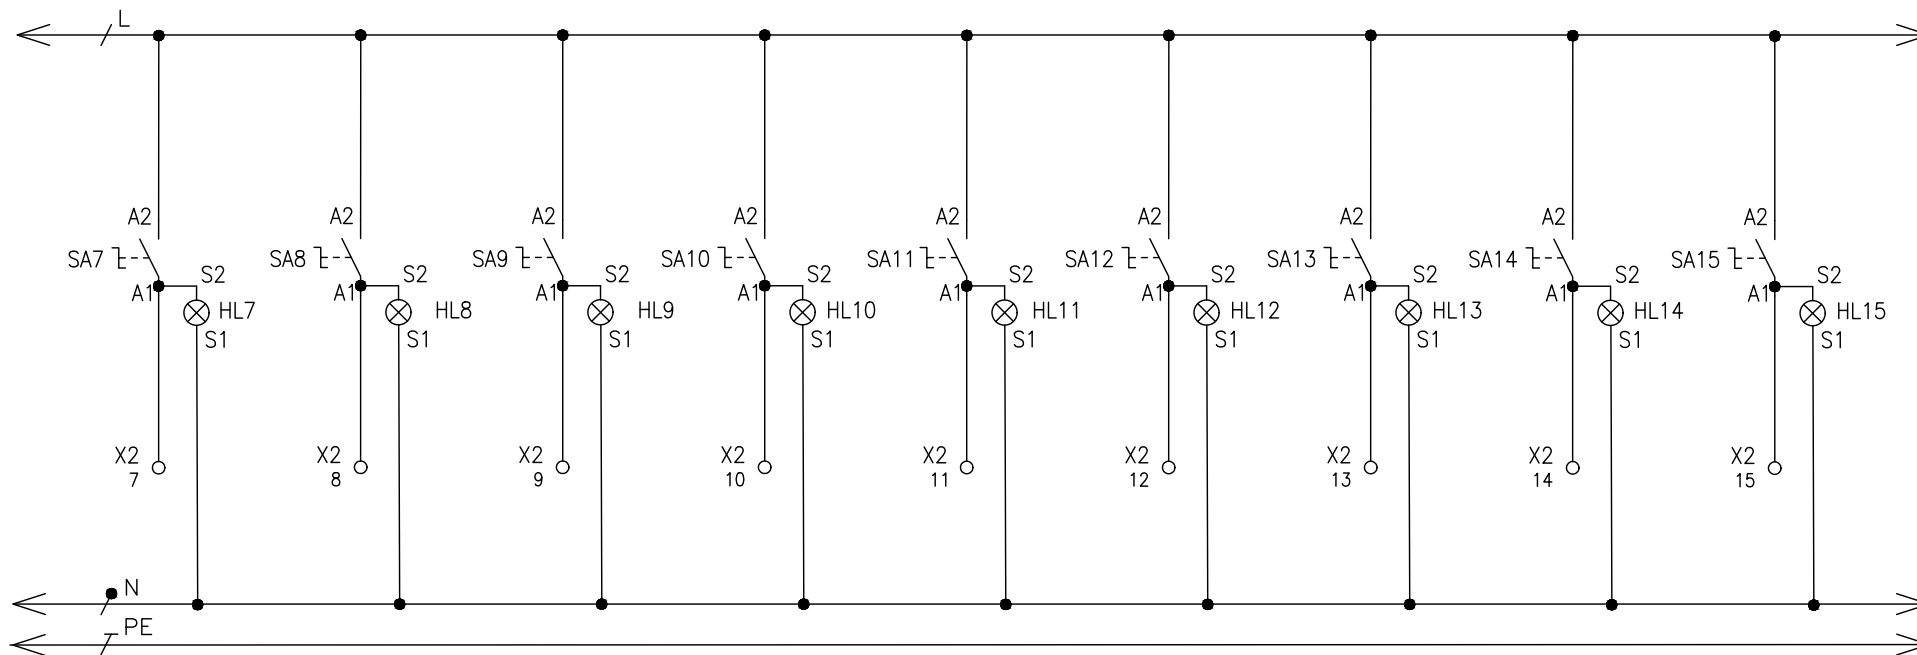

OSVĚTLENÍ U DVEŘÍ – POKOJ F.125

OSVĚTLENÍ U OKNA – POKOJ F.125

OSVĚTLENÍ U DVEŘÍ – POKOJ F.126

OSVĚTLENÍ U OKNA – POKOJ F.126

OSVĚTLENÍ LEVÁ STR. U DVEŘÍ – POKOJ F.127

OSVĚTLENÍ STŘED – POKOJ F.127

OSVĚTLENÍ PRAVÁ STRANA – POKOJ F.127

OSVĚTLENÍ U DVEŘÍ – POKOJ F.128

OSVĚTLENÍ U OKNA – POKOJ F.128

Tento dokument je duševním vlastnictvím
Má povahu duševního tajemství dle
ustanovení §17 obchodního zákoníku
a nesmí být bez písemného souhlasu
předán třetí osobě, nebo jinak zneužit.

INVESTOR:
FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO
JIHLAVSKÁ 20, 625 00 Brno, IČ: 65269705

STAVBA:
FN BRNO – PSYCHIATRICKÁ KLINIKA
SO 01 – PAVILON G
D.1.01.4.6 – SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

NÁZEV VÝKRESU:
OVLÁDACÍ SKŘÍŇ OS1.2

0	10/2017
Č.	DATUM
REVIZE	

DPS
STUPEŇ PD

MATUŠKA
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Č. VÝKRESU:
1195-05_D.1.01.4.6.223
LIST Č.: 4 z 5
REVIZE: 00



OSVĚTLENÍ U DVEŘÍ – POKOJ F.129

OSVĚTLENÍ U OKNA – POKOJ F.129

Tento dokument je duševním vlastnictvím M6 povahu duševního tajemství dle ustanovení §17 obchodního zákoníku a nesmí být bez písemného souhlasu předán třetí osobě, nebo jinak zneužit.

INVESTOR:
FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO
JIHLAVSKÁ 20, 625 00 Brno, IČ: 65269705

STAVBA:
FN BRNO – PSYCHIATRICKÁ KLINIKA
SO 01 – PAVILON G
D.1.01.4.6 – SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

NÁZEV VÝKRESU:
OVLÁDACÍ SKŘÍŇ OS1.2

0	10/2017	DPS	MATUŠKA	Č. VÝKRESU: 1195-05_D.1.01.4.6.223
Č.	DATUM	STUPEŇ PD	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	LIST č.: 5 z 5
REVIZE				REVIZE: 00