
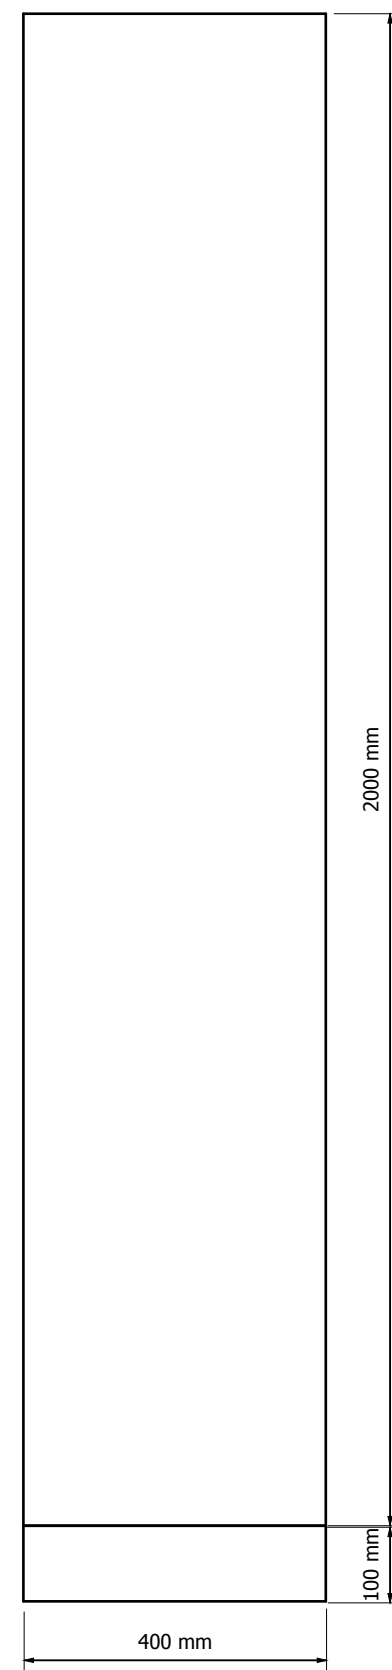


POLE X1-SILNO/MAR

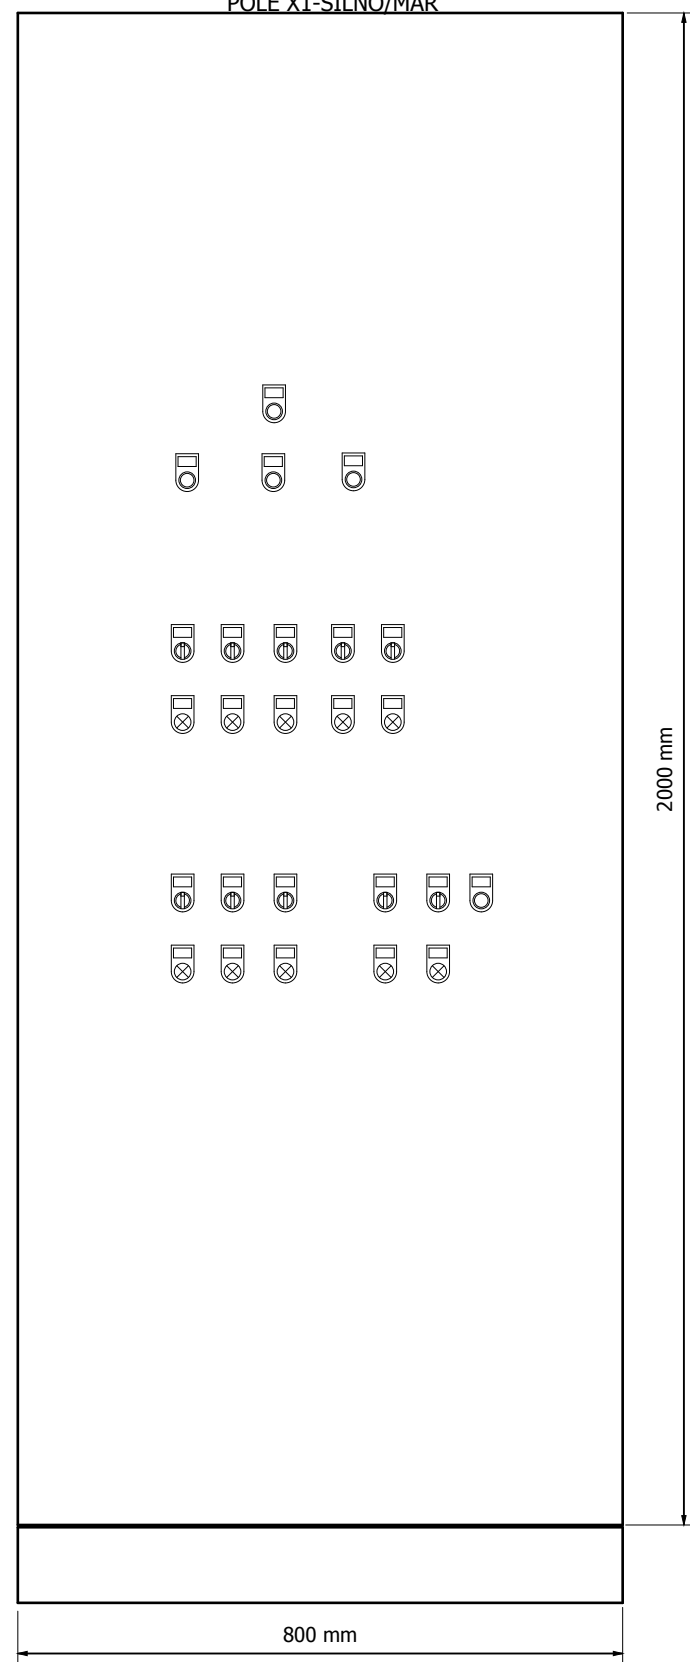

Datum 18.10.2016

Zprac.. Ing. Petr MIKULÁŠEK

Zkontr. Ing. Petr MIKULÁŠEK

FN BRNO - PSYCHIATRICKÁ KLINIKA

SIEMENS
building technologies

ROZVADĚČ A_RA1S5

Rozmístění přístrojů
Vnější pohled

Č.VÝKRESU D.1.01.4.8.106_00

Č.ZAKÁZKY 1195

ZÁKAZNÍK LT Projekt a.s.

=

+

ALG

Stránka 1

Stránek 6

Změna Datum Název

Technická údaje o rozvaděči A_RA1S5:

| | |
|--|--|
| Jmenovité pracovní napětí | 400/230 VAC |
| Jmenovité napětí řídicích a pomocných obvodů | 24 VAC, 24 VDC |
| Jmenovité izolační napětí | 500 VAC |
| Jmenovitý proud | 16A/3 |
| Součinitel soudobosti | 0,9 |
| Jmenovitý kmitočet | 50 Hz |
| Zkratová odolnost | 20kA |
| Krytí | IP40 |
| Způsob ochrany osob | Ochrana před úrazem elektrickým proudem Ochrana proti nadproudům Dovolené proudy v elektrických obvodech |
| Teplota okolního vzduchu | 0 až 50°C |
| Relativní vlhkost okolního vzduchu | 5 až 85% |
| Rozměry v mm [šířka x výška x hloubka] | (800 x 2000 x 400) + podstavec 100 |
| Barva | RAL 7035 |
| Přívod kabelů | Shora |
| Uchycení dveří | Vpravo |
| Ventilace v rozvaděči | Ano |
| Místo použití | Vnitřní |
| Nadmořská výška | Do 1000 m |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|---------|---------------------|---------------------------------|---|------------------|-----------|-------------------|---|-----------|-----------|
| | | | Datum | 18.10.2016 | FN BRNO - PSYCHIATRICKÁ KLINIKA | SIEMENS building technologies | ROZVADĚČ A_RA1S5 | Č.VÝKRESU | D.1.01.4.8.106_00 | = | | |
| | | | Zprac.. | Ing. Petr MIKULÁŠEK | | | | Č.ZAKÁZKY | 1195 | + | | ALG |
| | | | Zkontr. | Ing. Petr MIKULÁŠEK | | | | ZÁKAZNÍK | LT Projekt a.s. | | | Stránka 2 |
| Změna | Datum | Název | | | | | Technická údaje | | | | Stránek 6 | |

Část DDC regulace - MaR:

DDC REGULACE

6xUI, 4xAO, 20xDI, 7xDO

POZNÁMKA:

PODROBNÉ SCHÉMA ROZVADĚČŮ BUDE VYPRACOVÁNO V RÁMCI DÍLENSKÉ PD ZHOTOVITELEM SYSTÉMU MaR. V TOMTO SCHÉMATU BUDOU ZPRACOVÁNY SKUTEČNĚ OSAZENÉ ZARÍZENÍ S JEJICH KONKRÉTNÍMI PARAMETRY

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|---------|---------------------|---------------------------------|---|-------------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------|-----------|
| | | | Datum | 18.10.2016 | FN BRNO - PSYCHIATRICKÁ KLINIKA | SIEMENS building technologies | ROZVADĚČ A_RA1S5 | Č.VÝKRESU | D.1.01.4.8.106_00 | = | | |
| | | | Zprac.. | Ing. Petr MIKULÁŠEK | | | | | Č.ZAKÁZKY | 1195 | + | ALG |
| | | | Zkontr. | Ing. Petr MIKULÁŠEK | | | | | ZÁKAZNÍK | LT Projekt a.s. | | Stránka 4 |
| Změna | Datum | Název | | | | | Část DDC regulace - MaR | | | | Stránek 6 | |