

SIEMENS

SIEMENS, s.r.o

OLOMOUCKÁ 7/9

618 00 BRNO

+420 544 508 535

Zpracoval

Ing. Petr MIKULÁŠEK

Zkontroloval

Ing. Petr MIKULÁŠEK

Firma / zákazník

LT Projekt a.s.

Název projektu

FN BRNO - PSYCHIATRICKÁ KLINIKA

Místo stavby

FN BRNO BOHUNICE

Číslo zakázky

1195

Objekt

SO 01

Číslo výkresu

D.1.01.4.8.107_00

Stupeň

PROJEKT DPS

Druh projektu

ROZVADĚČ A_RA5NP1

Zařízení

VZT 8 + MONITORING CIZÍCH DB

Revize 1

Revize 2

Revize 3

Revize 4

Zpracováno dne : 21.10.2016

Zpracoval: Ing. Petr MIKULÁŠEK

Vytvořeno: 10/2016

Počet stran 6

Datum	4.10.2017
Zprac..	Ing. Petr MIKULÁŠEK
Zkontr.	Ing. Petr MIKULÁŠEK

FN BRNO - PSYCHIATRICKÁ KLINIKA

SIEMENS
building technologies

ROZVADĚČ A_RA5NP1

Č.VÝKRESU	D.1.01.4.8.107_00	=
Č.ZAKÁZKY	1195	+

Titulní strana

Titulní strana



ZÁKAZNÍK LT Projekt a.s.

Stránka 1

Stránek 6

Změna	Datum	Název
-------	-------	-------

POLE X1-SILNO/MAR

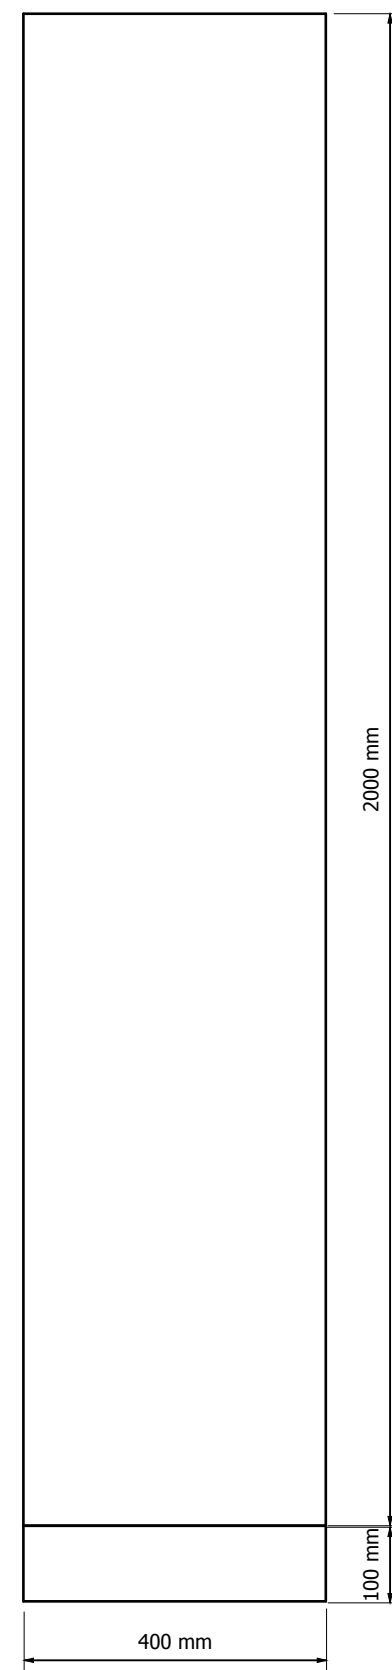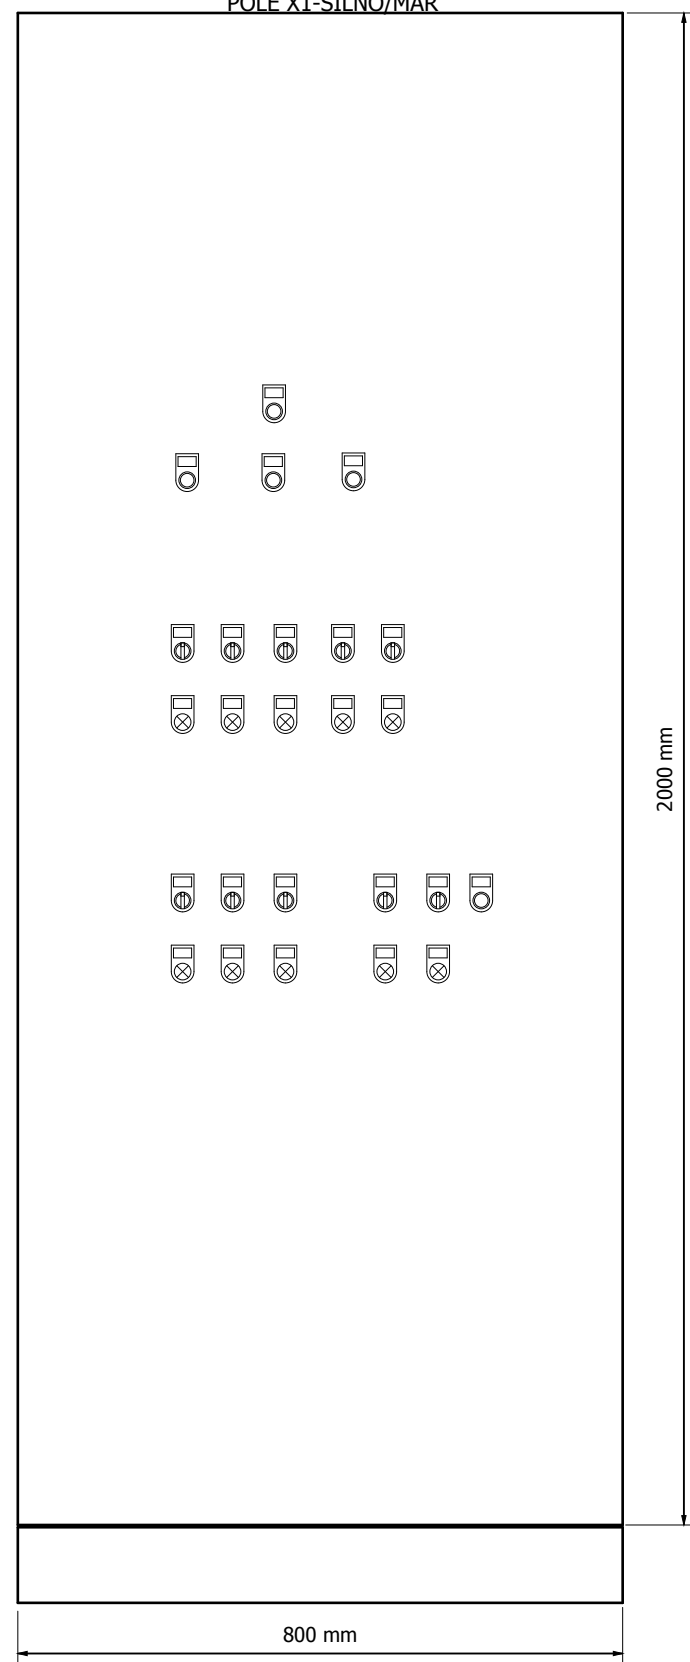

			Datum	18.10.2016
			Zprac..	Ing. Petr MIKULÁŠEK
			Zkontr.	Ing. Petr MIKULÁŠEK
Změna	Datum	Název		

FN BRNO - PSYCHIATRICKÁ KLINIKA

SIEMENS
building technologies

ROZVADĚČ A_RA5NP1

Rozmístění přístrojů
Vnější pohled

Č.VÝKRESU D.1.01.4.8.107_00

Č.ZAKÁZKY 1195

ZÁKAZNÍK LT Projekt a.s.

=

+

ALG

Stránka 1

Stránek 6

Část DDC regulace - MaR:

DDC REGULACE	10xUI, 6xAO, 23xDI, 8xDO
--------------	--------------------------

POZNÁMKA:

PODROBNÉ SCHÉMA ROZVADĚČŮ BUDE VYPRACOVÁNO V RÁMCI DÍLENSKÉ PD ZHOTOVITELEM SYSTÉMU MaR. V TOMTO SCHÉMATU BUDOU ZPRACOVÁNY SKUTEČNĚ OSAZENÉ ZARÍZENÍ S JEJICH KONKRÉTNÍMI PARAMETRY

			Datum	18.10.2016	FN BRNO - PSYCHIATRICKÁ KLINIKA	SIEMENS building technologies	ROZVADĚČ A_RA5NP1	Č.VÝKRESU	D.1.01.4.8.107_00	=		
			Zprac..	Ing. Petr MIKULÁŠEK					Č.ZAKÁZKY	1195	+	ALG
			Zkontr.	Ing. Petr MIKULÁŠEK					ZÁKAZNÍK	LT Projekt a.s.		Stránka 4
Změna	Datum	Název					Část DDC regulace - MaR				Stránek 6	