LEGENDA

O2	Rozvodné potrubí kyslíku
O2	Rozvodné potrubí kyslíku - stávající
O2	Odfuk potrubí od pojistných ventilů
	Pojistný ventil, otevírací přetlak 6 bar
LV	Lahvový ventil upravený typ 105 PN 200, tukuprostý
K	Kulový kohout GIACOMINI R253DL, PN 20, tukuprostý
M1, M2	Kontrolní manometr, M1 - měřící rozsah 0-2,6 MPa, M2 - měřící rozsah 0-1 MPa
Č	Čidlo nouzového provozního alarmu
NIST	Místo vstupu pro potřeby nouze
AP	Panel automatického přepínání
SIG	Signalizační panel nouzového provozního alarmu typ

TABULKA DOPORUČ. VZDÁL. PODPĚR POTRUBÍ	
Cu TRUBKA	MIN. VZDÁLENOST (m)
Ø8x1	1,5
Ø12x1	1,5
Ø18x1	1,5
Ø22x1	2,0
Ø28x1,5	2,0
Ø42x1,5	2,5
Ø54x2	2,5
>Ø54	3,0

TABULKA POUŽITÝCH OCEL. CHRÁNIČEK	
Cu TRUBKA	CHRÁNIČKA
Ø8x1	TR Ø21,6x2,6
Ø12x1	TR Ø26,9x2,6
Ø18x1	TR Ø31,8x2,6
Ø22x1	TR Ø38x2,6
Ø28x1,5	TR Ø44,5x3,2
Ø42x1,5	TR Ø57x3,2
Ø54x2	TR Ø76x3,2
Ø70x3	TR Ø89x3,6

Poznámka č.1:
Potrubí kyslíku bude vedeno a kotveno do obvodových stěn stanice na konzolky.

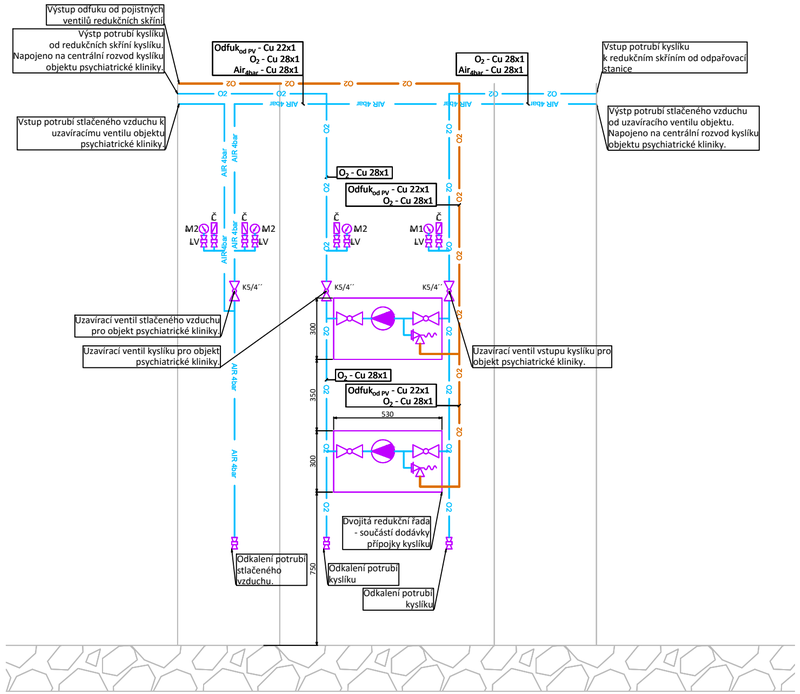

SCHEMA

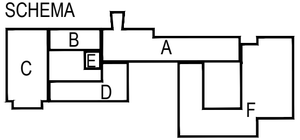

Č. REVIZE: REVISION NO.:	DATUM VYDÁNÍ: DATE OF ISSUE:	POPIS REVIZE: DESCRIPTION OF THE REVISION:	VYPRACOVAL: ELABORATED BY:

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: GENERAL DESIGNER: Sdružení Psychiatrie Brno 2016	INVESTOR: CLIENT: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno, IČ: 65269705	AUTORIZACE: AUTHORIZED BY:
	OBJEDNATEL: PROJECT MANAGER: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno, IČ: 65269705	
Mlýnská 326/13, BRNO 602 00, tel.: +420 541 126 611, fax.: +420 541 126 610, e-mail: projekt_1195@k4.cz, e-mail: projekt-35-2016@ltprojekt.cz	SUBDODAVATEL: SUBCONTRACTOR: MZ Liberec a.s., U Nisy 362/6, 460 01 Liberec 1, IČ: 47306581	ČÍSLO PARÉ: DOCUMENT SET NUMBER:

NÁZEV AKCE: TITLE: FN Brno – Psychiatrická klinika	HLAVNÍ INŽENÝR: CHIEF PROJECT MANAGER:	Ing. Jan Kocmánek	
	ARCHITEKT: ARCHITECT:	Ing. arch. Boris Hladký	
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: RESPONSIBLE DESIGNER:	Ing. Zdeněk Kvapil	
	PROJEKTANT: DESIGNER:	Jiří Štajer	
	ZAKÁZKA Č.: CONTRACT NO.:	1195	ODDÍL: PART: 05
STAVEBNÍ OBJEKT: BUILDING PART: 01 - Pavilon G	DATUM: DATE:	10/2017	
	MĚŘÍTKO: SCALE:	NENÍ	
OBCHODNÍ SOUBOR: PACKAGE: MEDICINÁLNÍ PLYNY	STUPEŇ PD: PROJECT STATUS:	DPS	
	KÓD DOKUMENTACE: CODE:	D.1.01.4.10	
OBSAH: CONTENT: SCHÉMA RED.STANICE O2	ČÍSLO VÝKRESU: DRAWING NUMBER:	1195-05_D.1.01.4.10.106	REVIZE: REVISION: 00