


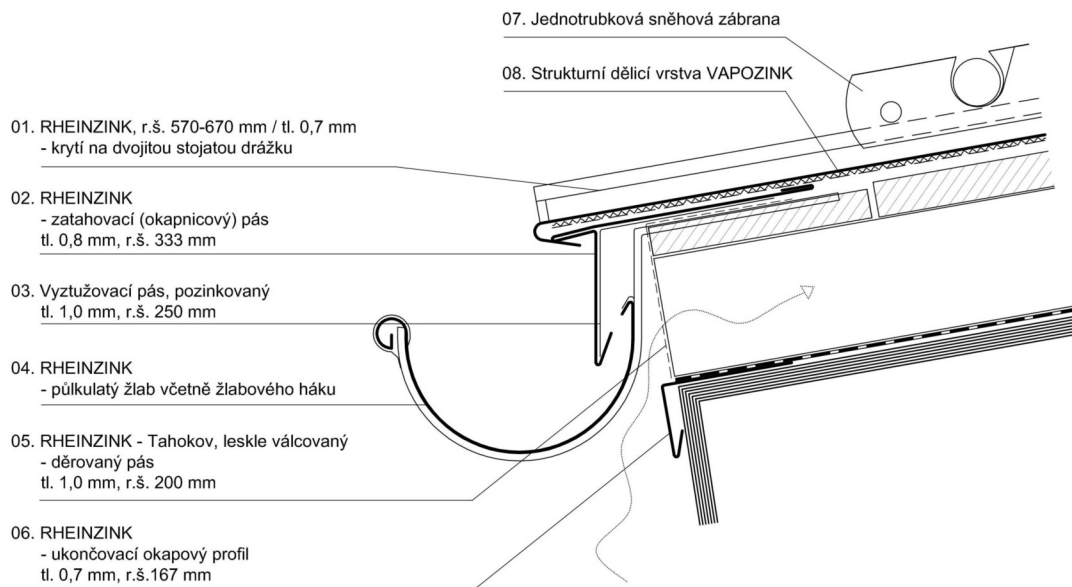

Poznámky:

- pod krytinou RHEINZINK je potřebné vytvořit celoplošné bednění s prken tloušťky 24mm a maximální šířky 140mm
- při sklonu střechy <7° doporučujeme střešní skladbu doplnit o strukturní oddělovací vrstvu mezi krytinou a bedněním
- při použití celoplošného podkladu pod střešní krytinou z vodovzdorné překližky nebo OSB desek je potřebné vždy použít pod plech strukturní oddělovací vrstvu
- pojistná hydroizolační folie se doporučuje kontaktní s přelepenými spoji (např. DELTA MAXX plus - firma Dörken)
- nosnou konstrukci střechy a fasády nutno konzultovat se statikem
- výška provětrávané vzduchové mezery se navrhuje podle platné ČSN 731901 nebo nutno konzultovat s technickým oddělením RHEINZINK
- detaily klempířských prvků nutno provádět podle ČSN 733610, technologického předpisu RHEINZINK a typových detailů RHEINZINK. Před realizací doporučujeme návštěvu technika firma RHEINZINK. Zhotovitel klempířských prací je povinen předložit k odsouhlasení výrobní dokumentaci klempířských prvků generálnímu projektantovi a jejich správnost potvrdit do stavebního deníku.

Materiál	
- RHEINZINK®	
- prePATINA volzblauk	
- RHEINZINK®	
- prePATINA blaugrau	
- RHEINZINK®	
- prePATINA schiefelgrau	

RHEINZINK DVOJITÁ STOJATÁ DRÁŽKA

Zavěšený půlkulatý žlab

datum	měřítko
2015	1:3,5
č.detaile	
	3010

© RHEINZINK ČR, s.r.o., Na Valech 22, 290 01 Poděbrady
Tel.: +410 325 611 057, Fax: +420 325 615 721; www.rheinzink.cz; info@rheinzink.cz




01. RHEINZINK, r.š. 570-670 mm / tl. 0,7 mm
- krytí na dvojitou stojatou drážku

02. RHEINZINK
- zatahovací (okapnicový) pás
tl. 0,8 mm, r.š. 250 mm

03. Vyztužovací pás, pozinkovaný
tl. 1,0 mm, r.š. 200 mm

01. RHEINZINK, r.š. 570-670 mm / tl. 0,7 mm
- krytí na dvojitou stojatou drážku

04. Jednotrubková sněhová zábrana

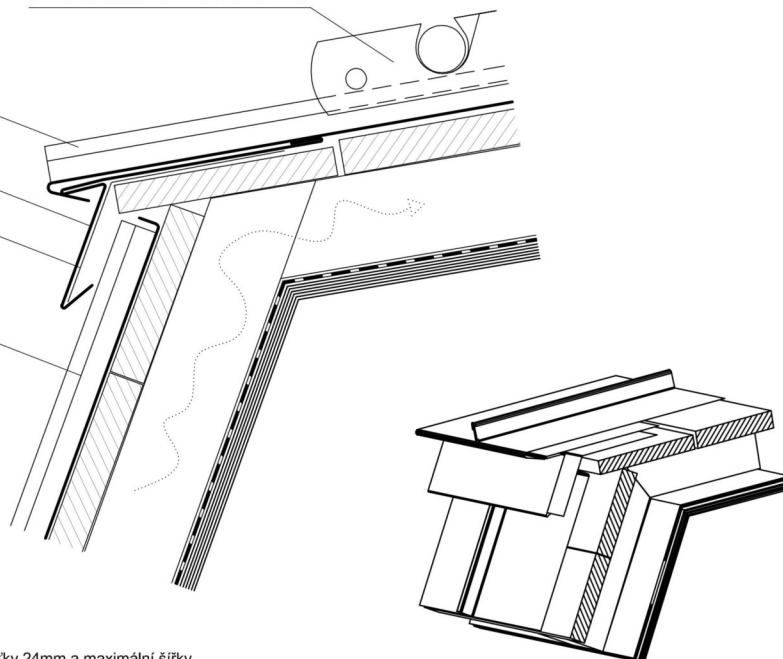

Poznámky:

- pod krytinou RHEINZINK je potřebné vytvořit celoplošné bednění s prken tloušťky 24mm a maximální šířky 140mm
- při sklonu střechy <7° doporučujeme střešní skladbu doplnit o strukturní oddělovací vrstvu - VAPOZINC - mezi krytinou a bedněním
- při použití celoplošného podkladu pod střešní krytinou z vodovzdorné překližky nebo OSB desek je potřebné vždy použít pod plech strukturní oddělovací vrstvu
- pojistná hydroizolační folie se doporučuje kontaktní s přelepenými spoji (např. DELTA MAXX plus - firma Dörken)
- nosnou konstrukci střechy a fasády nutno konzultovat se statikem
- výška provětrávané vzduchové mezery se navrhuje podle platné ČSN 731901 nebo nutno konzultovat s technickým oddělením RHEINZINK
- detaily klempířských prvků nutno provádět podle ČSN 733610, technologického předpisu RHEINZINK a typových detailů RHEINZINK. Před realizací doporučujeme návštěvu technika firma RHEINZINK. Zhotovitel klempířských prací je povinen předložit k odsouhlasení výrobní dokumentaci klempířských prvků generálnímu projektantovi a jejich správnost potvrdit do stavebního deníku.

RHEINZINK DVOJITÁ STOJATÁ DRÁŽKA

**Mansardový střešní přechod
(pro střešní sklon od 60°)**

Material
- RHEINZINK®
- prePATINA walzblank
- RHEINZINK®
- prePATINA blaugrau
- RHEINZINK®
- prePATINA schiefelgrau

datum 2015 měřka 1:3,5
č.detaile



3017

© RHEINZINK ČR, s.r.o., Na Valech 22, 290 01 Poděbrady
Tel.: +410 325 611 057, Fax: +420 325 615 721; www.rheinzink.cz; info@rheinzink.cz



01. RHEINZINK®, r.š. max. 570 mm / tl. 0,8 mm
- krytí na úhlovou stojatou drážku

02. RHEINZINK®, r.š. 570-670 mm / tl. 0,7 mm
- krytí na dvojitou stojatou drážku

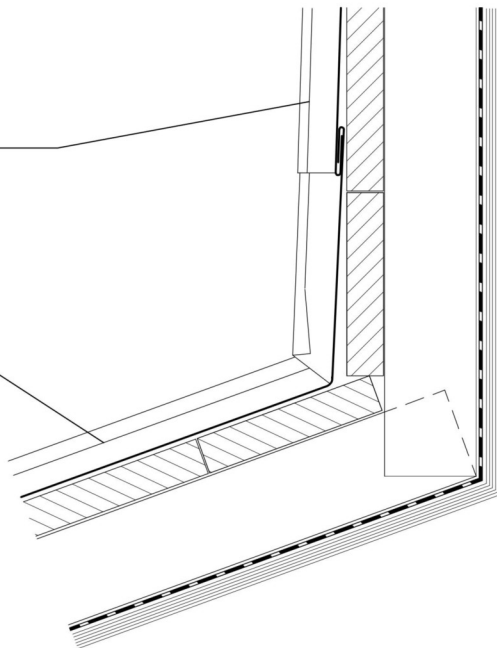

Poznámky:

- pod krytinou RHEINZINK je potřebné vytvořit celoplošné bednění s prken tloušťky 24mm a maximální šířky 140mm
- při sklonu střechy $< 7^\circ$ doporučujeme střešní skladbu doplnit o strukturní oddělovací vrstvu (např. DELTA TRELA - firma Dörken) mezi krytinou a bedněním
- při použití celoplošného podkladu pod střešní krytinou z vodovzdorné překližky nebo OSB desek je potřebné vždy použít pod plech strukturní oddělovací vrstvu
- pojistná hydroizolační folie se doporučuje kontaktní s přelepenými spoji (např. DELTA MAXX plus - firma Dörken)
- nosnou konstrukci střechy a fasády nutno konzultovat se statikem
- výška provětrávané vzduchové mezery se navrhuje podle platné ČSN 731901 nebo nutno konzultovat s technickým oddělením RHEINZINK
- detaily klempířských prvků nutno provádět podle ČSN 733610, technologického předpisu RHEINZINK a typových detailů RHEINZINK. Před realizací doporučujeme návštěvu technika firma RHEINZINK. Zhotovitel klempířských prací je povinen předložit k odsouhlasení výrobní dokumentaci klempířských prvků generálnímu projektantovi a jejich správnost potvrdit do stavebního deníku.

RHEINZINK® DVOJITÁ STOJATÁ DRÁŽKA

**Hřeben pultové střechy s přechodem
na krytí fasády se zmáčknutou drážkou**

Materiál	
- RHEINZINK®	
- leskle válcovaný	
- RHEINZINK®	
- "předzvětralý-pro modrolodí"	
- RHEINZINK®	
- "předzvětralý-pro břidlicové sedly"	


datum	měrka
07.2010	1:3,5
č.detalu	

3026

© RHEINZINK ČR, s.r.o., Na Valech 22, 290 01 Poděbrady
Tel.: +410 325 611 057, Fax: +420 325 615 721; www.rheinzink.cz; info@rheinzink.cz





ČÁST PŮDORYSU STŘECHY

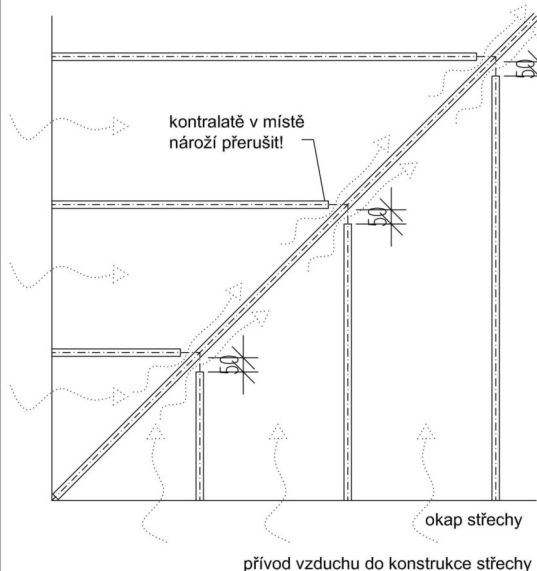

02. RHEINZINK
- krycí nárožní lišta
tl. 0,8 mm, r.š. 200 mm
03. Vyztužovací pás, pozinkovaný
tl. 1,0 mm, r.š. 167 mm

01. RHEINZINK, r.š. 570-670 mm / tl. 0,7 mm
- krytí na dvojitou stojatou drážku

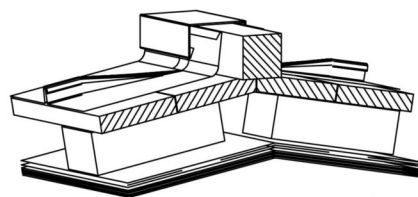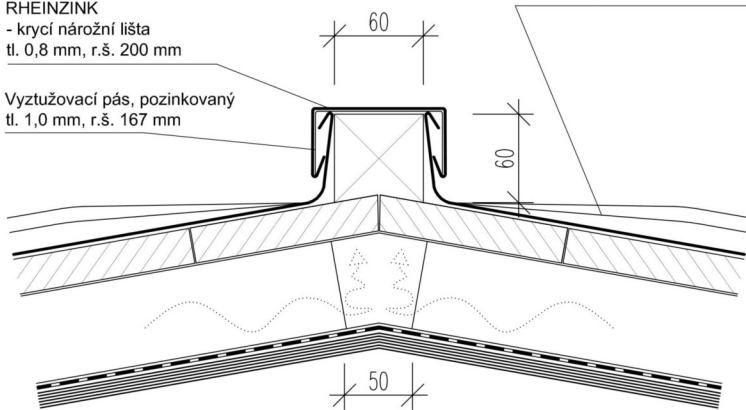

Poznámky:

- pod krytinou RHEINZINK je potřebné vytvořit celoplošné bednění s prken tloušťky 24mm a maximální šířky 140mm
- při sklonu střechy <7° doporučujeme střešní skladbu doplnit o strukturní oddělovací vrstvu - VAPOZINC - mezi krytinou a bedněním
- při použití celoplošného podkladu pod střešní krytinou z vodovzdorné překližky nebo OSB desek je potřebné vždy použít pod plech strukturní oddělovací vrstvu
- pojistná hydroizolační folie se doporučuje kontaktní s přelepenými spoji (např. DELTA MAXX plus - firma Dörken)
- nosnou konstrukci střechy a fasády nutno konzultovat se statikem
- výška provětrávané vzduchové mezery se navrhuje podle platné ČSN 731901 nebo nutno konzultovat s technickým oddělením RHEINZINK
- detaily klempířských prvků nutno provádět podle ČSN 733610, technologického předpisu RHEINZINK a typových detailů RHEINZINK. Před realizací doporučujeme návštěvu technika firma RHEINZINK. Zhotovitel klempířských prací je povinen předložit k odsouhlasení výrobní dokumentaci klempířských prvků generálnímu projektantovi a jejich správnost potvrdit do stavebního deníku.

RHEINZINK DVOJITÁ STOJATÁ DRÁŽKA

Nároží s lištou


Material
- RHEINZINK®
- prePATINA walzblank
- RHEINZINK®
- prePATINA blasgrau
- RHEINZINK®
- prePATINA schiefgrau

datum	měřítko
2015	1:3,5
č.detaile	
3034	

© RHEINZINK ČR, s.r.o., Na Valech 22, 290 01 Poděbrady
Tel.: +410 325 611 057, Fax: +420 325 615 721; www.rheinzink.cz; info@rheinzink.cz





ČÁST PŮDORYSU STŘECHY

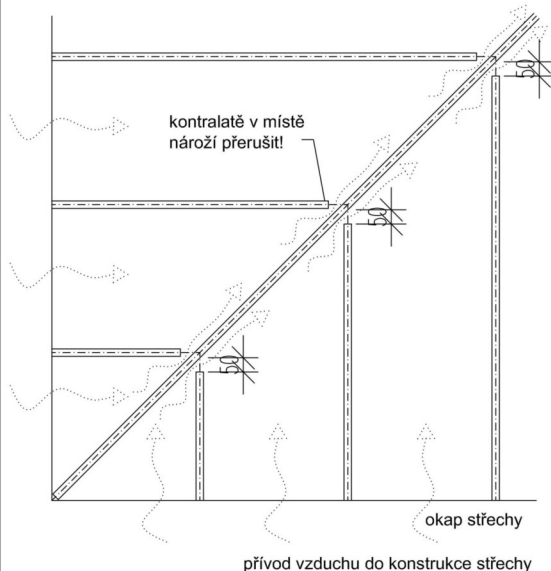

02. RHEINZINK
- krycí nárožní lišta
tl. 0,8 mm, r.š. 100 mm

01. RHEINZINK, r.š. 570-670 mm / tl. 0,7 mm
- krytí na dvojitou stojatou drážku

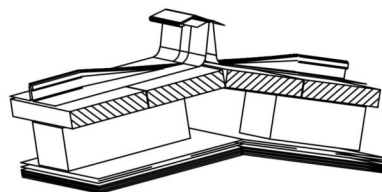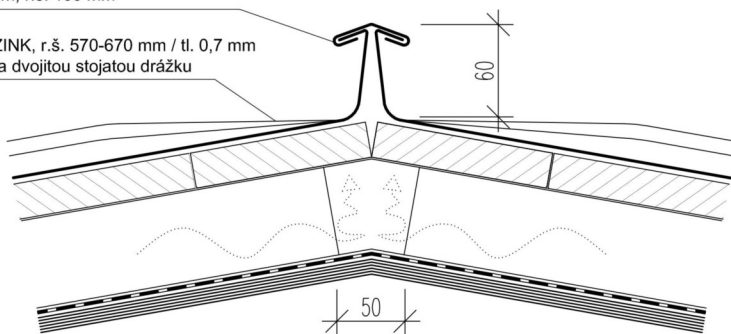

Poznámky:

- pod krytinou RHEINZINK je potřebné vytvořit celoplošné bednění s prken tloušťky 24mm a maximální šířky 140mm
- při sklonu střechy <7° doporučujeme střešní skladbu doplnit o strukturní oddělovací vrstvu - VAPOZINC - mezi krytinou a bedněním
- při použití celoplošného podkladu pod střešní krytinou z vodovzdorné překližky nebo OSB desek je potřebné vždy použít pod plech strukturní oddělovací vrstvu
- pojistná hydroizolační folie se doporučuje kontaktní s přelepenými spoji (např. DELTA MAXX plus - firma Dörken)
- nosnou konstrukci střechy a fasády nutno konzultovat se statikem
- výška provětrávané vzduchové mezery se navrhuje podle platné ČSN 731901 nebo nutno konzultovat s technickým oddělením RHEINZINK
- detaily klempířských prvků nutno provádět podle ČSN 733610, technologického předpisu RHEINZINK a typových detailů RHEINZINK. Před realizací doporučujeme návštěvu technika firma RHEINZINK. Zhotovitel klempířských prací je povinen předložit k odsouhlasení výrobní dokumentaci klempířských prvků generálnímu projektantovi a jejich správnost potvrdit do stavebního deníku.

RHEINZINK DVOJITÁ STOJATÁ DRÁŽKA



Nároží s dvojitou úhlovou drážkou

Material
- RHEINZINK®
- prePATINA walzblank
- RHEINZINK®
- prePATINA blaugrau
- RHEINZINK®
- prePATINA schiefelgrau

datum	měřítko
2015	1:3,5
č. detailu	
3035	

© RHEINZINK ČR, s.r.o., Na Valech 22, 290 01 Poděbrady
Tel.: +410 325 611 057, Fax: +420 325 615 721; www.rheinzink.cz; info@rheinzink.cz



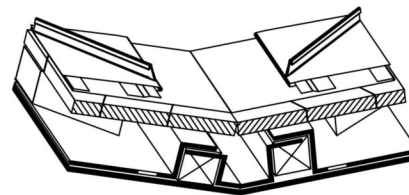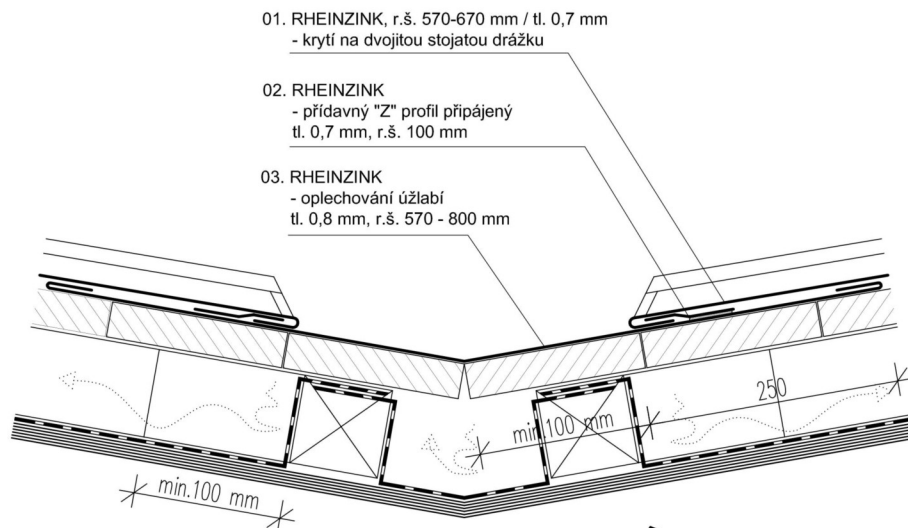

Poznámky:

- pod krytinou RHEINZINK je potřebné vytvořit celoplošné bednění s prken tloušťky 24mm a maximální šířky 140mm
- při sklonu střechy <7° doporučujeme střešní skladbu doplnit o strukturní oddělovací vrstvu - VAPOZINC - mezi krytinou a bedněním
- při použití celoplošného podkladu pod střešní krytinou z vodovzdorné překližky nebo OSB desek je potřebné vždy použít pod plech strukturní oddělovací vrstvu
- pojistná hydroizolační folie se doporučuje kontaktní s přelepenými spoji (např. DELTA MAXX plus - firma Dörken)
- nosnou konstrukci střechy a fasády nutno konzultovat se statikem
- výška provětrávané vzduchové mezery se navrhuje podle platné ČSN 731901 nebo nutno konzultovat s technickým oddělením RHEINZINK
- detaily klempířských prvků nutno provádět podle ČSN 733610, technologického předpisu RHEINZINK a typových detailů RHEINZINK. Před realizací doporučujeme návštěvu technika firma RHEINZINK. Zhotovitel klempířských prací je povinen předložit k odsouhlasení výrobní dokumentaci klempířských prvků generálnímu projektantovi a jejich správnost potvrdit do stavebního deníku.

RHEINZINK DVOJITÁ STOJATÁ DRÁŽKA

**Úžlabí s přídavnou drážkou
(pro střešní sklon od 10°)**


Material
- RHEINZINK®
- prePATINA walzblank
- RHEINZINK®
- prePATINA blaugrau
- RHEINZINK®
- prePATINA schiefelgrau

datum 2015 měřka 1:3,5
č.detaile

3037

© RHEINZINK ČR, s.r.o., Na Valech 22, 290 01 Poděbrady
Tel.: +410 325 611 057, Fax: +420 325 615 721; www.rheinzink.cz; info@rheinzink.cz



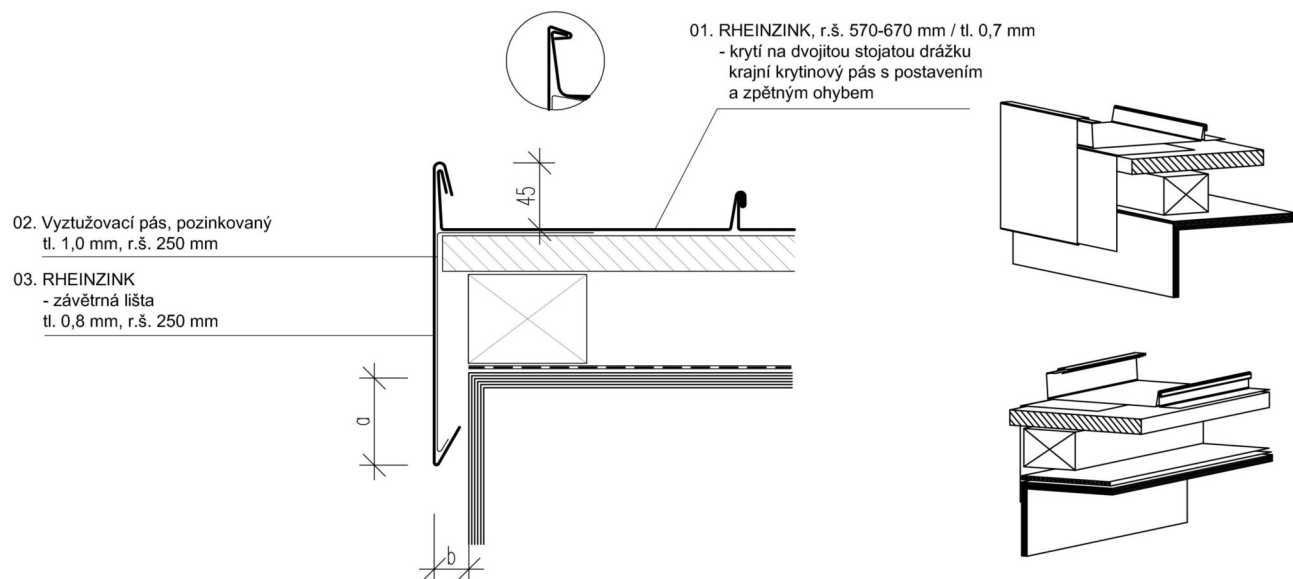

Poznámky:

- pod krytinou RHEINZINK je potřebné vytvořit celoplošné bednění s prken tloušťky 24mm a maximální šířky 140mm
- při sklonu střechy <7° doporučujeme střešní skladbu doplnit o strukturní oddělovací vrstvu - VAPOZINC - mezi krytinou a bedněním
- při použití celoplošného podkladu pod střešní krytinou z vodovzdorné překližky nebo OSB desek je potřebné vždy použít pod plech strukturní oddělovací vrstvu
- pojistná hydroizolační folie se doporučuje kontaktní s přelepenými spoji (např. DELTA MAXX plus - firma Dörken)
- nosnou konstrukci střechy a fasády nutno konzultovat se statikem
- výška provětrávané vzduchové mezery se navrhuje podle platné ČSN 731901 nebo nutno konzultovat s technickým oddělením RHEINZINK
- detaily klempířských prvků nutno provádět podle ČSN 733610, technologického předpisu RHEINZINK a typových detailů RHEINZINK. Před realizací doporučujeme návštěvu technika firma RHEINZINK. Zhotovitel klempířských prací je povinen předložit k odsouhlasení výrobní dokumentaci klempířských prvků generálnímu projektantovi a jejich správnost potvrdit do stavebního deníku.

výška budovy h	svislé překrytí a	vodorovné vyložení b
$h < 8 \text{ m}$	$\geq 50 \text{ mm}$	$\geq 30 \text{ mm}$
$8 \text{ m} \leq h \leq 20 \text{ m}$	$\geq 80 \text{ mm}$	$\geq 40 \text{ mm}$
$h > 20 \text{ m}$	$\geq 100 \text{ mm}$	$\geq 50 \text{ mm}$

Material
- RHEINZINK®
- prePATINA walzblank
- RHEINZINK®
- prePATINA blaugrau
- RHEINZINK®
- prePATINA schiefelgrau






RHEINZINK DVOJITÁ STOJATÁ DRÁŽKA

Štítové lemování bez lišty

datum	měřítko
2015	1:3,5
č. detailu	
	3043

© RHEINZINK ČR, s.r.o., Na Valech 22, 290 01 Poděbrady
Tel.: +410 325 611 057, Fax: +420 325 615 721; www.rheinzink.cz; info@rheinzink.cz



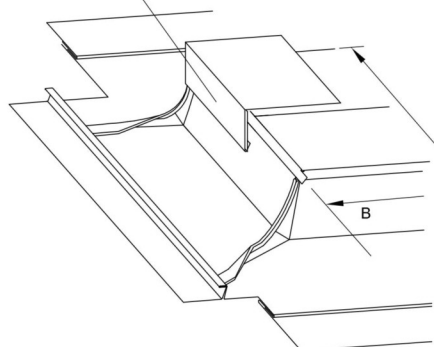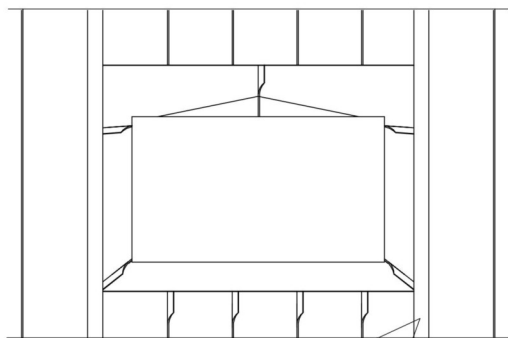

Poznámky:

- pod krytinou RHEINZINK je potřebné vytvořit celoplošné bednění s prken tloušťky 24mm a maximální šířky 140mm
- při sklonu střechy <7° doporučujeme střešní skladbu doplnit o strukturní oddělovací vrstvu - VAPOZINC - mezi krytinou a bedněním
- při použití celoplošného podkladu pod střešní krytinou z vodovzdorné překližky nebo OSB desek je potřebné vždy použít pod plech strukturní oddělovací vrstvu
- pojistná hydroizolační folie se doporučuje kontaktní s přelepenými spoji (např. DELTA MAXX plus - firma Dörken)
- nosnou konstrukci střechy a fasády nutno konzultovat se statikem
- výška provětrávané vzduchové mezery se navrhuje podle platné ČSN 731901 nebo nutno konzultovat s technickým oddělením RHEINZINK
- detaily klempířských prvků nutno provádět podle ČSN 733610, technologického předpisu RHEINZINK a typových detailů RHEINZINK. Před realizací doporučujeme návštěvu technika firma RHEINZINK. Zhotovitel klempířských prací je povinen předložit k odsouhlasení výrobní dokumentaci klempířských prvků generálnímu projektantovi a jejich správnost potvrdit do stavebního deníku.

Upozornění: Neleží-li střešní průnik v oblasti pevných příponek, je potřebná dilatační lišta


RHEINZINK DVOJITÁ STOJATÁ DRÁŽKA

Napojení střešního výlezu

Materiál	
- RHEINZINK®	
- prePATINA volzblank	
- RHEINZINK®	
- prePATINA blaugrau	
- RHEINZINK®	
- prePATINA schiefelgrau	
datum	měřítko
2015	1:3,5
č. detailu	
	3048

© RHEINZINK ČR, s.r.o., Na Valech 22, 290 01 Poděbrady
Tel.: +410 325 611 057, Fax: +420 325 615 721; www.rheinzink.cz; info@rheinzink.cz



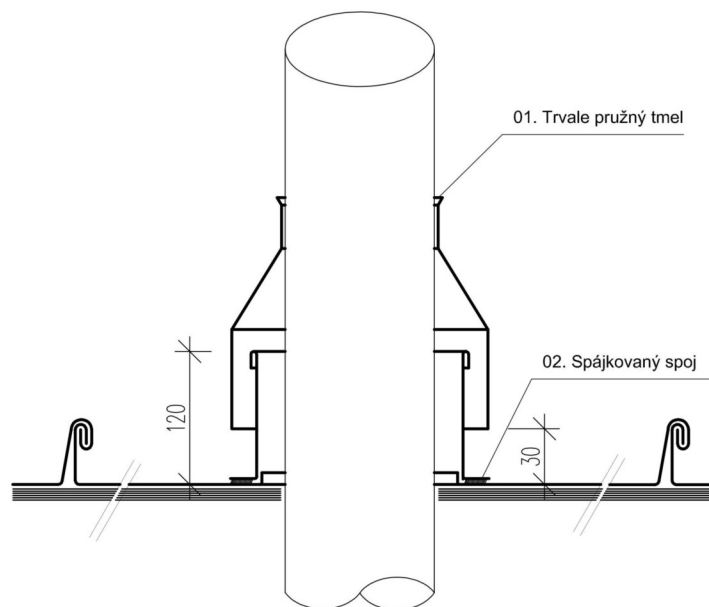

Poznámky:

- pod krytinou RHEINZINK je potřebné vytvořit celoplošné bednění s prken tloušťky 24mm a maximální šířky 140mm
- při sklonu střechy <7° doporučujeme střešní skladbu doplnit o strukturní oddělovací vrstvu - VAPOZINC - mezi krytinou a bedněním
- při použití celoplošného podkladu pod střešní krytinou z vodovzdorné překližky nebo OSB desek je potřebné vždy použít pod plech strukturní oddělovací vrstvu
- pojistná hydroizolační folie se doporučuje kontaktní s přelepenými spoji (např. DELTA MAXX plus - firma Dörken)
- nosnou konstrukci střechy a fasády nutno konzultovat se statikem
- výška provětrávané vzduchové mezery se navrhuje podle platné ČSN 731901 nebo nutno konzultovat s technickým oddělením RHEINZINK
- detaily klempířských prvků nutno provádět podle ČSN 733610, technologického předpisu RHEINZINK a typových detailů RHEINZINK. Před realizací doporučujeme návštěvu technika firma RHEINZINK. Zhotovitel klempířských prací je povinen předložit k odsouhlasení výrobní dokumentaci klempířských prvků generálnímu projektantovi a jejich správnost potvrdit do stavebního deníku.

RHEINZINK DVOJITÁ STOJATÁ DRÁŽKA

Napojení kruhového střešního průniku



Materiál	
- RHEINZINK®	
- prePATINA walsblank	
- RHEINZINK®	
- prePATINA blaugrau	
- RHEINZINK®	
- prePATINA schiefelgrau	
datum	měřítko
2015	1:3,5
č.detaile	
3055	

© RHEINZINK ČR, s.r.o., Na Valech 22, 290 01 Poděbrady
Tel.: +410 325 611 057, Fax: +420 325 615 721; www.rheinzink.cz; info@rheinzink.cz



02. Systém sněhové zábrany

01. RHEINZINK, r.š. 570-670 mm / tl. 0,7 mm
- krytí na dvojitou stojatou drážku

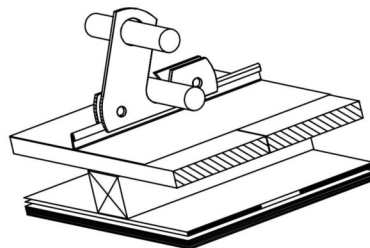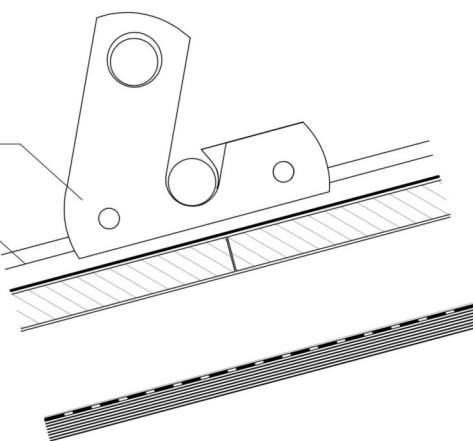

Upozornění:

- počet a rozmístění sněhových zábran nutno konzultovat s technickým oddělením RHEINZINK
- použití varianty 2-trubkové sněhové zábrany je vhodné pouze v kombinaci s 1-trubkovou sněhovou zábranou

Poznámky:

- pod krytinou RHEINZINK je potřebné vytvořit celoplošné bednění s prken tloušťky 24mm a maximální šířky 140mm
- při sklonu střechy <7° doporučujeme střešní skladbu doplnit o strukturní oddělovací vrstvu - VAPOZINC - mezi krytinou a bedněním
- při použití celoplošného podkladu pod střešní krytinou z vodovzdorné překližky nebo OSB desek je potřebné vždy použít pod plech strukturní oddělovací vrstvu
- pojistná hydroizolační folie se doporučuje kontaktní s přelepenými spoji (např. DELTA MAXX plus - firma Dörken)
- nosnou konstrukci střechy a fasády nutno konzultovat se statikem
- výška provětrávané vzduchové mezery se navrhuje podle platné ČSN 731901 nebo nutno konzultovat s technickým oddělením RHEINZINK
- detaily klempířských prvků nutno provádět podle ČSN 733610, technologického předpisu RHEINZINK a typových detailů RHEINZINK. Před realizací doporučujeme návštěvu technika firma RHEINZINK. Zhotovitel klempířských prací je povinen předložit k odsouhlasení výrobní dokumentaci klempířských prvků generálnímu projektantovi a jejich správnost potvrdit do stavebního deníku.

RHEINZINK DVOJITÁ STOJATÁ DRÁŽKA

Dvojitá sněhová zábrana


Materiál	
- RHEINZINK® - prePATINA volzblank - RHEINZINK® - prePATINA blaugrau - RHEINZINK® - prePATINA schiefelgrau	
datum	měřítko
2015	1:3,5
č.detaile	
3057	

© RHEINZINK ČR, s.r.o., Na Valech 22, 290 01 Poděbrady
Tel.: +410 325 611 057, Fax: +420 325 615 721; www.rheinzink.cz; info@rheinzink.cz



02. Systém sněhové zábrany

01. RHEINZINK, r.š. 570-670 mm / tl. 0,7 mm
- krytí na dvojitou stojatou drážku

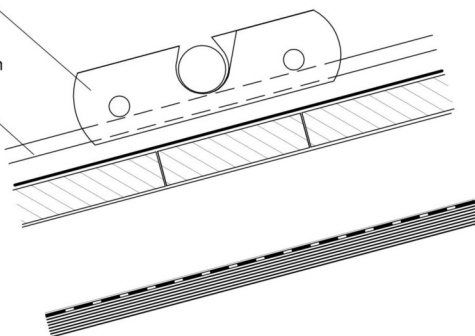


Upozornění:

- počet a rozmístění sněhových zábran nutno konzultovat s technickým oddělením RHEINZINK
- použití varianty 2-trubkové sněhové zábrany je vhodné pouze v kombinaci s 1-trubkovou sněhovou zábranou

Poznámky:

- pod krytinou RHEINZINK je potřebné vytvořit celoplošné bednění s prken tloušťky 24mm a maximální šířky 140mm
- při sklonu střechy <7° doporučujeme střešní skladbu doplnit o strukturní oddělovací vrstvu - VAPOZINC - mezi krytinou a bedněním
- při použití celoplošného podkladu pod střešní krytinou z vodovzdorné překližky nebo OSB desek je potřebné vždy použít pod plech strukturní oddělovací vrstvu
- pojistná hydroizolační folie se doporučuje kontaktní s přelepenými spoji (např. DELTA MAXX plus - firma Dörken)
- nosnou konstrukci střechy a fasády nutno konzultovat se statikem
- výška provětrávané vzduchové mezery se navrhuje podle platné ČSN 731901 nebo nutno konzultovat s technickým oddělením RHEINZINK
- detaily klempířských prvků nutno provádět podle ČSN 733610, technologického předpisu RHEINZINK a typových detailů RHEINZINK. Před realizací doporučujeme návštěvu technika firma RHEINZINK. Zhotovitel klempířských prací je povinen předložit k odsouhlasení výrobní dokumentaci klempířských prvků generálnímu projektantovi a jejich správnost potvrdit do stavebního deníku.

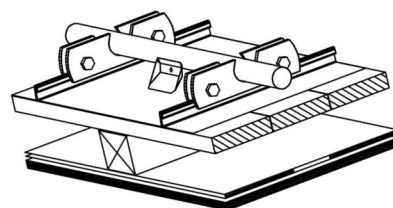

RHEINZINK DVOJITÁ STOJATÁ DRÁŽKA

Jednoduchá sněhová zábrana


Materiál	
- RHEINZINK® - prePATINA volzblank - RHEINZINK® - prePATINA blaugrau - RHEINZINK® - prePATINA schiefelgrau	
datum	měříka
2015	1:3,5
č.detaile	
3058	

© RHEINZINK ČR, s.r.o., Na Valech 22, 290 01 Poděbrady
Tel.: +410 325 611 057, Fax: +420 325 615 721; www.rheinzink.cz; info@rheinzink.cz




01. RHEINZINK
- oplechování zdi (atíky)
tl. 0,8 mm, r.š. 550 mm

02. Vyztužovací pás, pozinkovaný
tl. 1,0 mm, r.š. 333 mm

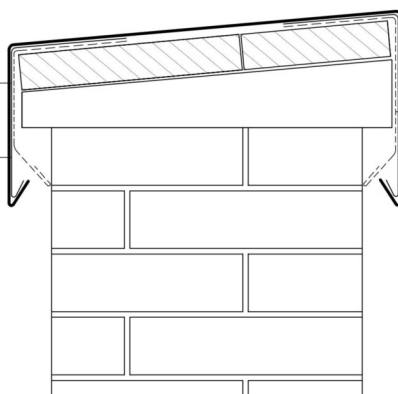

03. RHEINZINK - tahokov, leskle valcovaný
- děrovaný pás
tl. 1,0 mm, r.š. 250 mm

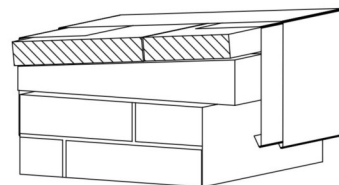

Poznámky:

- pod krytinou RHEINZINK je potřebné vytvořit celoplošné bednění s prken tloušťky 24mm a maximální šířky 140mm
- při sklonu střechy <7° doporučujeme střešní skladbu doplnit o strukturní oddělovací vrstvu - VAPOZINC - mezi krytinou a bedněním
- při použití celoplošného podkladu pod střešní krytinou z vodovzdorné překližky nebo OSB desek je potřebné vždy použít pod plech strukturní oddělovací vrstvu
- pojistná hydroizolační folie se doporučuje kontaktní s přelepenými spoji (např. DELTA MAXX plus - firma Dörken)
- nosnou konstrukci střechy a fasády nutno konzultovat se statikem
- výška provětrávané vzduchové mezery se navrhuje podle platné ČSN 731901 nebo nutno konzultovat s technickým oddělením RHEINZINK
- detaily klempířských prvků nutno provádět podle ČSN 733610, technologického předpisu RHEINZINK a typových detailů RHEINZINK. Před realizací doporučujeme návštěvu technika firma RHEINZINK. Zhotovitel klempířských prací je povinen předložit k odsouhlasení výrobní dokumentaci klempířských prvků generálnímu projektantovi a jejich správnost potvrdit do stavebního deníku.

RHEINZINK DVOJITÁ STOJATÁ DRÁŽKA

Oplechování zdi (s odvětráním)

Materiál	
- RHEINZINK®	
- prePATINA volzblank	
- RHEINZINK®	
- prePATINA blaugrau	
- RHEINZINK®	
- prePATINA schiefelgrau	
datum	měříka
2015	1:3,5
č.detaile	
3062	

© RHEINZINK ČR, s.r.o., Na Valech 22, 290 01 Poděbrady
Tel.: +410 325 611 057, Fax: +420 325 615 721; www.rheinzink.cz; info@rheinzink.cz

