

**Příloha č. 1      Technické parametry odběrného místa**

ke smlouvě:	T03/2019
topná sezona	2019

**Odběratel :**

jméno / název	Společenství vlastníků domu č.p. 1053, 1054 v Přešticích
adresa:	
ulice	Tř. 1. máje
čp.	1053
obec	Přeštice
PSC	334 01


**Technické parametry :**

Teplonosná látka	teplá voda (70°/50°)	
Tlak (max.)	6 ÚT/10 TUV	bar
Výkon	110 kW ÚT/140 kW TUV	kW
Teplota (při -15 °C)	70 ÚT/55 TUV	°C
topné období	ve smyslu vyhlášky	
Teplota teplé vody	ve smyslu vyhlášky	°C
Dodávka TUV je zajištěna:	od: 6	hodin
	do: 22	hodin

**Odběrné místo:**

	byty
odběrné místo	Přeštice
kotelna	-
výměňíková stanice	DPS - 23
odběrné místo	DPS 23, suterén
umístění měřidla otop	v DPS 23, suterén
umístění měřidla TUV	v DPS 23, suterén
typ odběru	byty
počet b.j.	24

**Teplotní diagram dodávané topné vody**

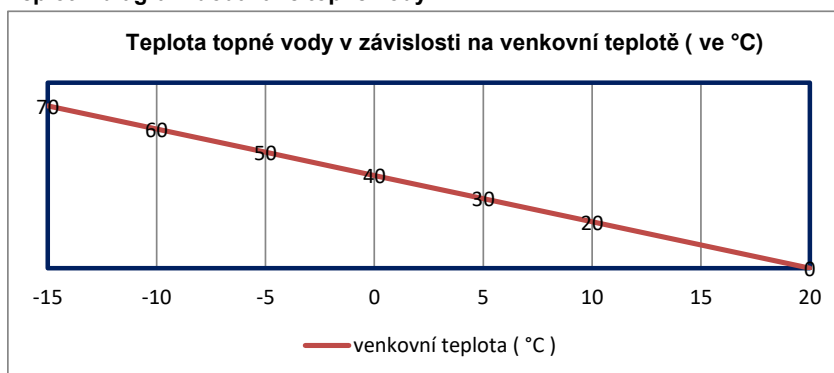

Dodavatel se zavazuje zajistí teplotu teplonosné látky v topném období s ohledem na výši venkovní teploty. Noční útlum v topném období je sjednán od 22 hodin do 6 hodin.

V Přešticích 1.7.2019

.....  
 odběratel :  
 Společenství vlastníků domu č.p.  
 1053, 1054 v Přešticích

.....  
 dodavatel :  
 B+T Přeštice s.r.o.