

Předmět: Re: Fw: Ref[2]: město Pohořelice - poptávka

Od: [redacted]


Odesláno: 25.07.2019 9:40:17


Komu: [redacted]

Přílohy: 2019.07.09 - seznam - studny2 (1).xlsx



Jiří Mikulec
Zahradní 1239
691 23 Pohořelice

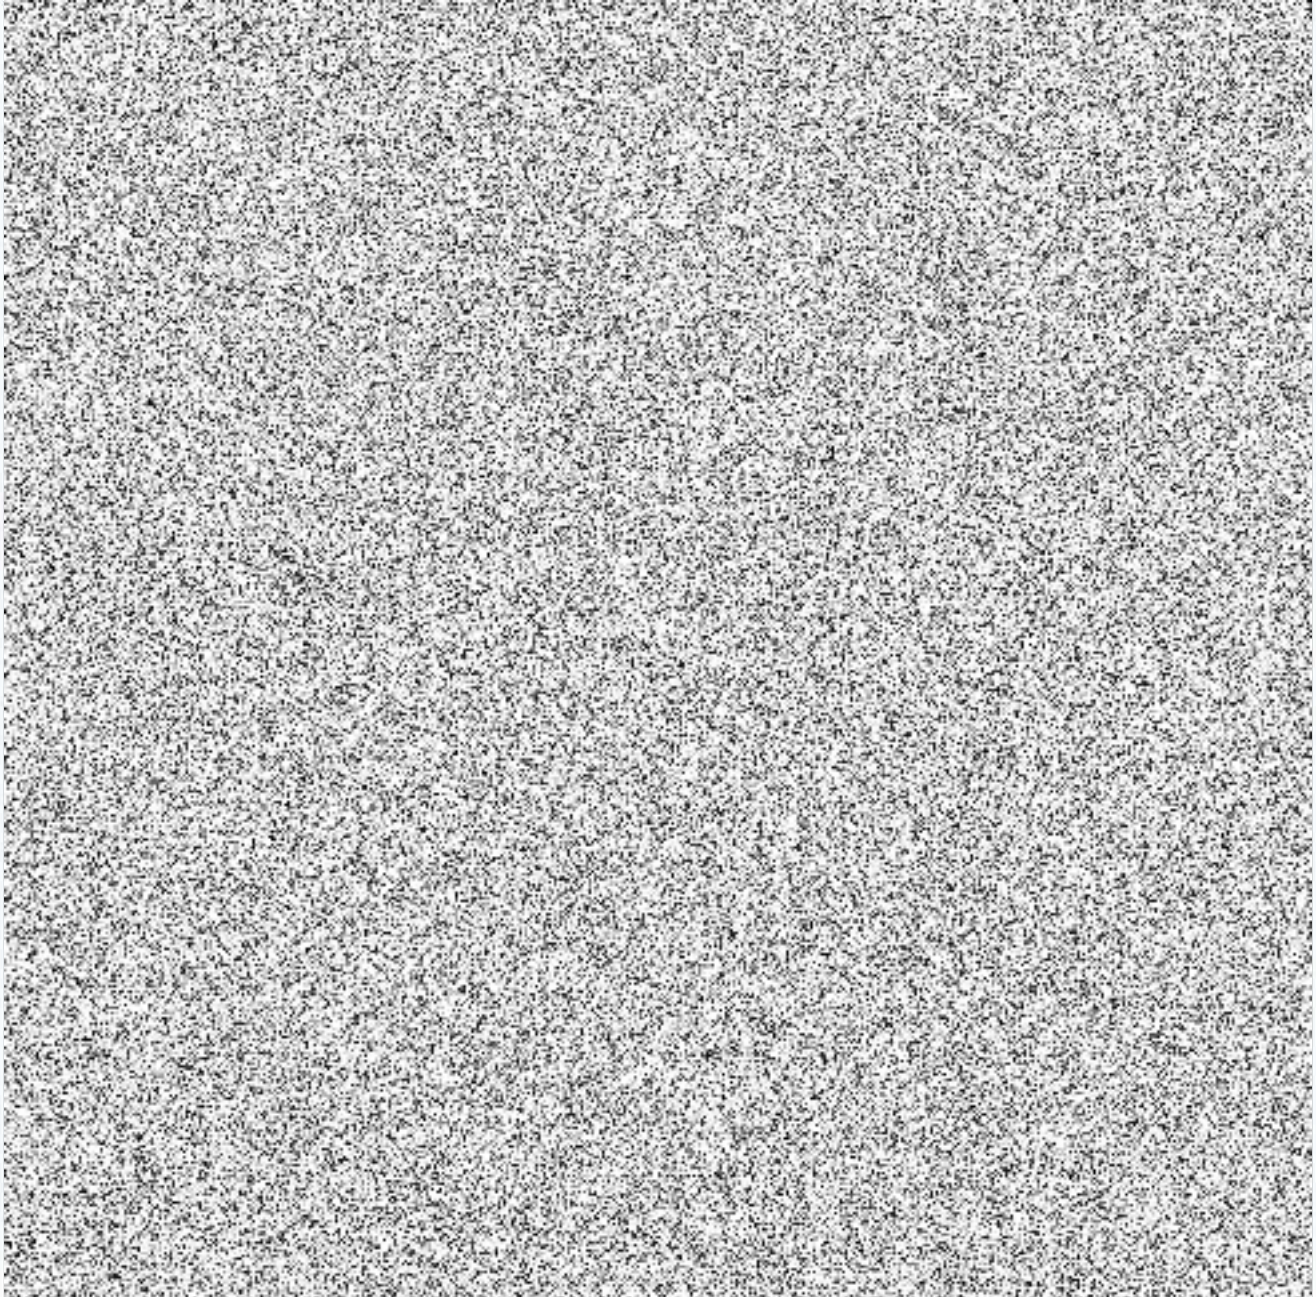

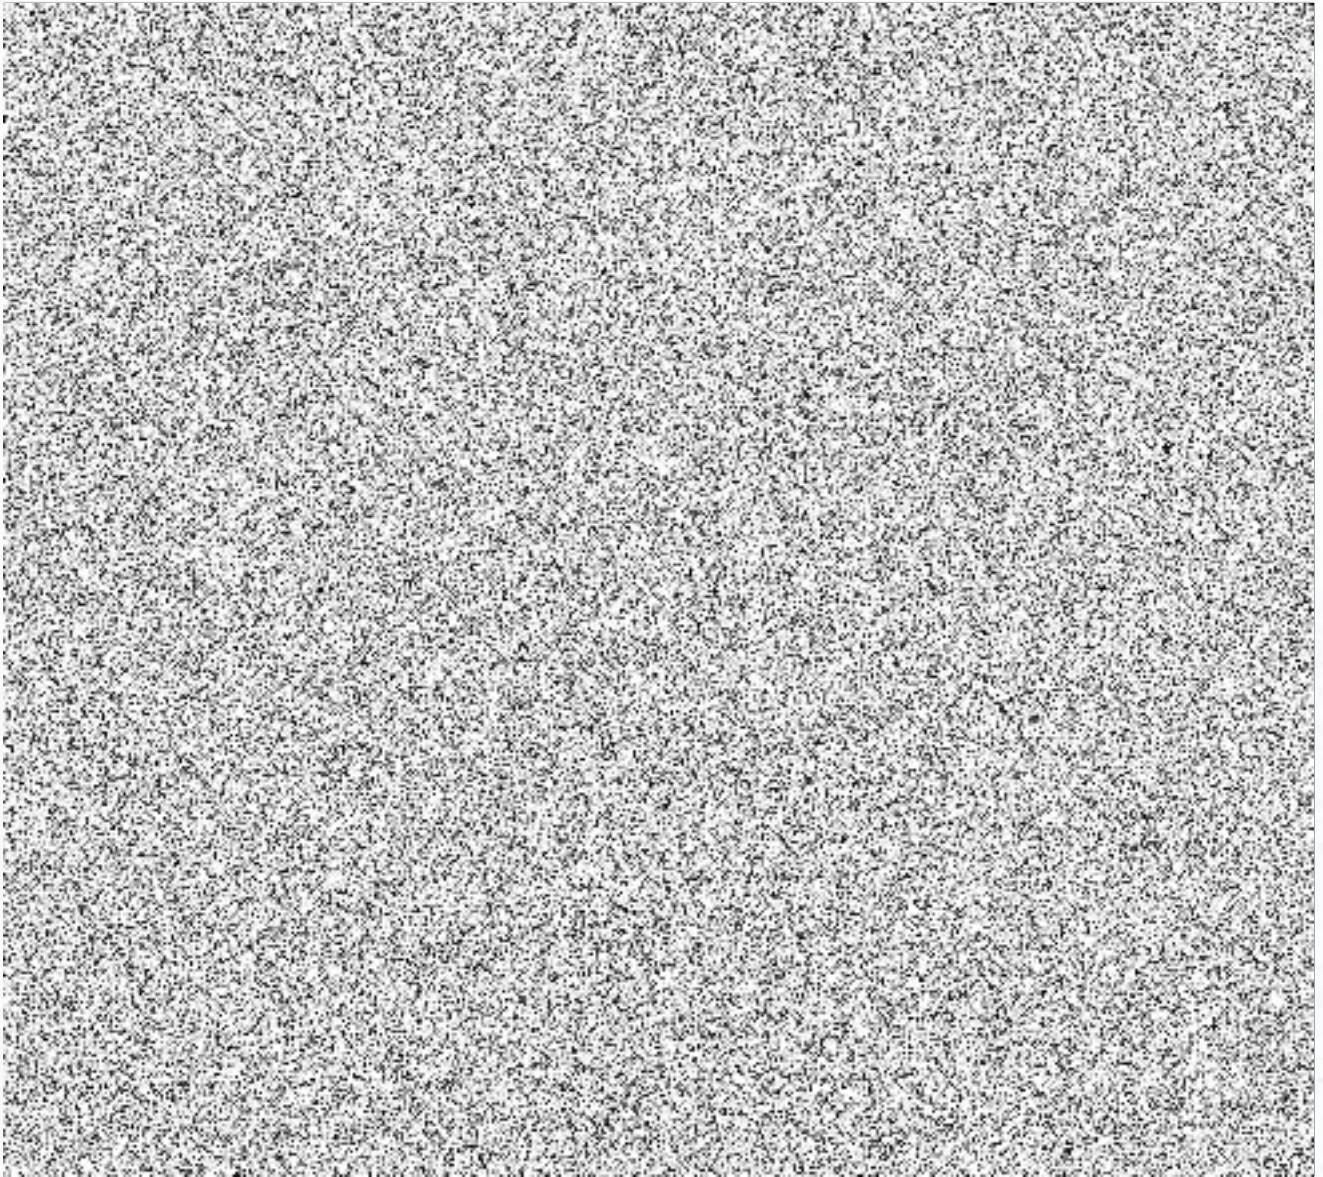

studny Pohořelice

	hloubka	voda	průměr		požadavek	bez DPH	obsyp při prohlubování	elektro	odvoz kalů na skládku	vypouštění vody	cena CELKEM	
6	Družstevní (Hruška), parc. 189/17 před č.p. 698, Pohořelice	5	0,5	0,9	skruže	prohloubit o 0,5 m	12700	820	1950	2300	dešť.vpust	21 502
2	Brněnská 171	7,5	1,5	1,3	skruže	vyčistit	6350		1950	700	do řeky	10 890
3	Nám. Svobody před 843	6,5	1,5	1,5	skruže	vyčistit	6350		1950	1000	dešť.vpust	11 253
3	hřbitov	5	1,4	1	skruže	vyčistit	4800		1950	500	na terén	8 773
4	Smolín kultur.dům - u štítu kulturního domu od silnice, par.c. 151/1	5	0	1	skruže	prohloubit minim. o 1 m	14800	820	1950	4600	dešť.kanaliz.	26 826
4	Vilémov, k.ú.Pohořelice, parc.č. 2884/1, u BUS zastávky	5,5	2	1,8	vyzdívaná	vyčistit, desinfikovat - užívaná jako zdroj pitné vody	7850		1950	1200	blízká vodoteč	13 310
							52850	1640	11700	10300		92 553