Podélný profil - "Výtlak mezi Hlavní ČS a ČOV"

MĚŘÍTKA 1 : 200 / 10 000

LEGENDA

- Původní terén
- Osa potrubí
- Kóta výkopu
- Odbočka řádu vlevo
- Odbočka řádu vpravo
- Odbočka řádu začátek
- Odbočka řádu konec
- Výpusť
- Vzdušníková šachta
- Chránička
- Obetonování potrubí
- Čerpací stanice

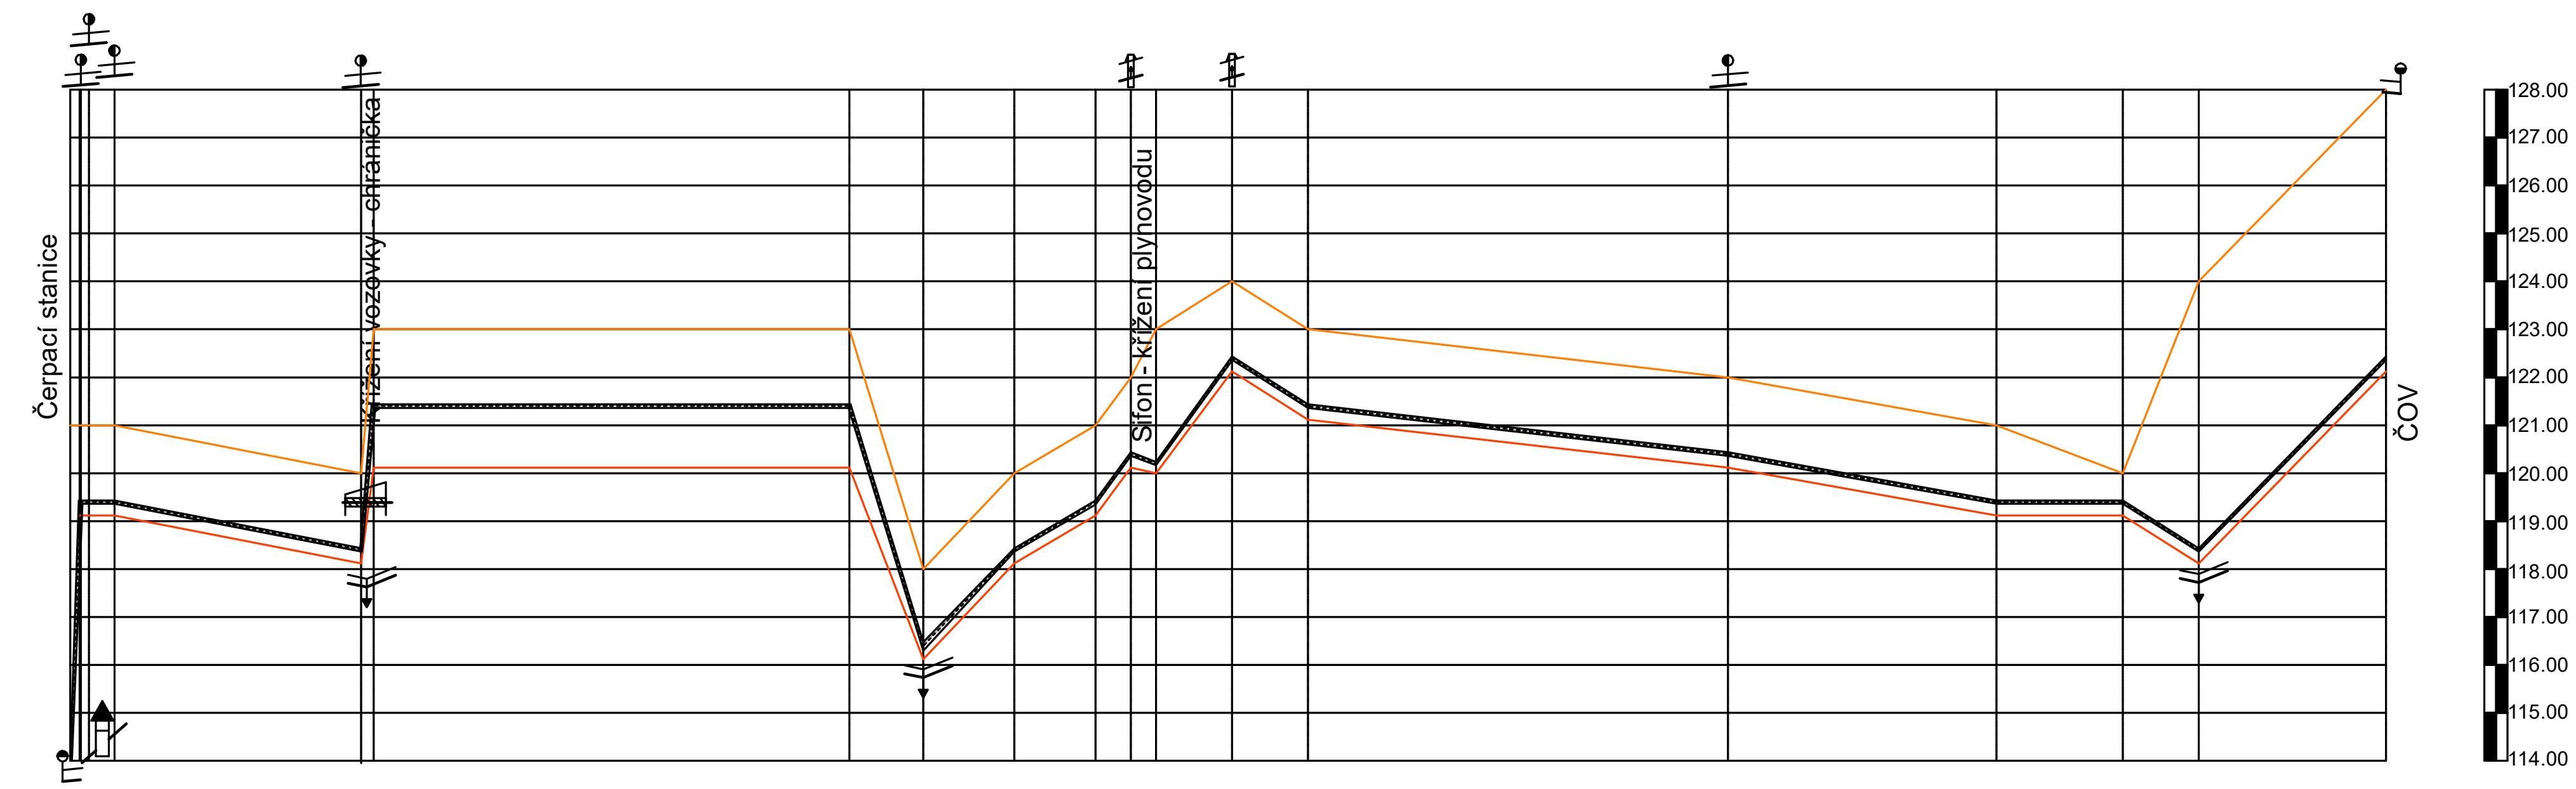

Staničení [m]	Kóta původního terénu [začátek]	Kóta původního terénu [konec]	Hloubka výkopu [začátek]	Hloubka výkopu [konec]	Kóta výkopu [začátek]	Kóta výkopu [konec]	Hloubka dna potrubí [začátek]	Hloubka dna potrubí [konec]	Kóta osy potrubí [začátek]	Kóta osy potrubí [konec]	Hloubka osy potrubí pod terenem [konec]
0.0 / 10.00	121.00	121.00	-	-	-	-	114.65	117.40	114.80	117.55	3.45
11.05	121.00	121.00	1.88	1.88	119,12	119.12	119.22	119.22	119.40	119.40	1.60
19.44	121.00	121.00	1.88	1.88	119,12	119.12	119.22	119.22	119.40	119.40	1.60
46.14	121.00	120.00	1.88	1.88	119,12	118.12	119.22	118.22	119.40	118.40	1.60
297.80	120.00	123.00	1.88	1.88	118,12	121.12	118.22	121.22	118.40	121.40	1.60
316.34	123.00	123.00	1.88	1.88	121,12	121.12	121.22	121.22	121.40	121.40	1.60
812.14	123.00	118.00	1.88	1.88	121,12	116.12	121.22	116.22	121.40	116.40	1.60
889.15	118.00	120.00	1.88	1.88	116,12	118.12	116.22	118.22	116.40	118.40	1.60
984.09	120.00	121.00	1.88	1.88	118,12	119.12	118.22	119.22	118.40	119.40	1.60
1068.48	121.00	122.00	1.88	1.88	119,12	120.12	119.22	120.22	119.40	120.40	1.60
1105.40	122.00	123.00	1.88	1.88	120,12	121.12	120.22	121.22	120.40	121.40	1.60
1131.77	123.00	124.00	3.08	3.08	119.92	120.92	120.02	121.02	120.20	121.20	2.80
1210.89	124.00	123.00	1.88	1.88	122.12	121.12	122.22	121.22	122.40	121.40	1.60
1290.01	123.00	122.00	1.88	1.88	121.12	120.12	121.22	120.22	121.40	120.40	1.60
1727.79	122.00	121.00	1.88	1.88	120.12	119.12	120.22	119.22	120.40	119.40	1.60
2007.34	121.00	121.00	1.88	1.88	119.12	119.12	119.22	119.22	119.40	119.40	1.60
2139.20	121.00	120.00	1.88	1.88	119.12	118.12	119.22	118.22	119.40	118.40	1.60
2218.32	120.00	124.00	1.88	1.88	118.12	122.12	118.22	122.22	118.40	122.40	1.60
2413.48	124.00	128.00	1.88	1.88	122.12	126.12	122.22	126.22	122.40	126.40	1.60

Parametr	Čerpací stanice (úseky 1–5)	Úseky 6–19
Profil potrubí [mm]	DN 300	DN 350 - HDPE 355
Vnější průměr potrubí [mm]	304	355
Vnitřní průměr potrubí [mm]	300	322,80
Uložení	V šachtici	Pískové lože
Průtok [m3/h]	216	216
Rychlost [m/s]	0,79	0,74

Úsek	1–3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Délka [m]	10.00 / 8.39?	26.70	251.66	18.54	495.80	77.01	94.94	84.39	36.92	26.37	79.12	79.12	437.78	279.55	131.86	79.12	195.16

Podle normy ČSN 01 3462

Ing. Antonio Parisi Zřídelní 367, 725 28 Ostrava/Lhotka, antonio1.parisi@mail.polimi.it, Autorizovaný inženýr pro VH Stavby, č. ČKAIT: 1103148	VYPRACOVAL: Ing. Antonio Parisi	KONTROLOVAL: Ing. Antonio Parisi	
	OBJEDNATEL: ČRA	ČÍSLO ZAKÁZKY: 279010/2018-ČRA	
		STUPEŇ: TD	
AKCE: Dokument 03 - Kalkulace nákladů týkající se výtlaku mezi Hlavní ČS a ČOV v Hînceşti (Moldavsko)			
Podélný profil	FORMÁT: A3	MĚŘÍTKO: 1:200 / 10 000	
	DATUM: 07/2019	ČÍSLO PŘÍLOHY: G	