

Příloha Smlouvy č. 4

MÍSTO PLNĚNÍ

Umístění koncových dobíjecích prvků (KDP) v území

Základní škola U Stadionu



Základní škola Havlíčkova



Mateřská škola Masarykova



VÝMĚNÍKOVÁ STANICE

BETONOVÁ MAZANINA
123,10 M²

HL. ZÁKLADU 12
OD ISOLACE POD
ZÁKL. KOKOLIT M
3 CM TL. PO
OBVODU 1 CM TL.

V 80
HL. 60 FOD
ISOLACI

sončasná kabelová trasa

stávající
prostup

Nový
prostup

propojení baterií
a KDS

STROJ.
VZDUCHOTECH.
BETON. MAZANINA
22,30 M²

SKLAD
MOUKY
BET. MAZANINA
9,12 M²

CHODBA
BET. MAZANINA
13,70 M²

MĚŘENÍ
A REGULACE
BETON. MAZ.
8,15 M²

ÚT-PROSTUP
VEL. 130/125,
DNO - 290

VNĚJŠÍ OBRYS
I. NADZEM. PODLAŽÍ

UT. 183⁶⁰
PT. 183⁸⁰

MONTÁŽ OTVOR
180
200/160

100 60/300 60/300 120 60/300 60/300 120 60/180 60/180 80 100 60/180 60/180 80 60 60/180 60/180 120 60/180

stávající
prostup

SKLAD
OBALŮ

propojení baterii
a KDS

STROJ.
VÝTAHU
BET. MAZ.
3,50 M²

SUCHÝ SKLAD
POŽIVATIN
BETON. MAZANINA
20,10 M²

stávající
prostup

Současné

Kabelová
trasa

CHODBA
BET. MAZANINA
13,70 M²

SKLAD
KONSERV
BETON. MAZANINA
16,00 M²

TERAC. MAZ.
-270
6,25 M²

SKLAD
MOUKY
BET. MAZANINA
9,12 M²

CHLADÍRNA
POTRAVIN
BET. MAZANINA
6,60 M²


CHLADÍRNA
MASA
BET. MAZ.
5,20 M²

Nový
prostup


TERAC.
MAZAN.
6,00 M²


UT 183 60
PT 183 70

ŠATNÝ POD
VSTUPNÍ HALOU

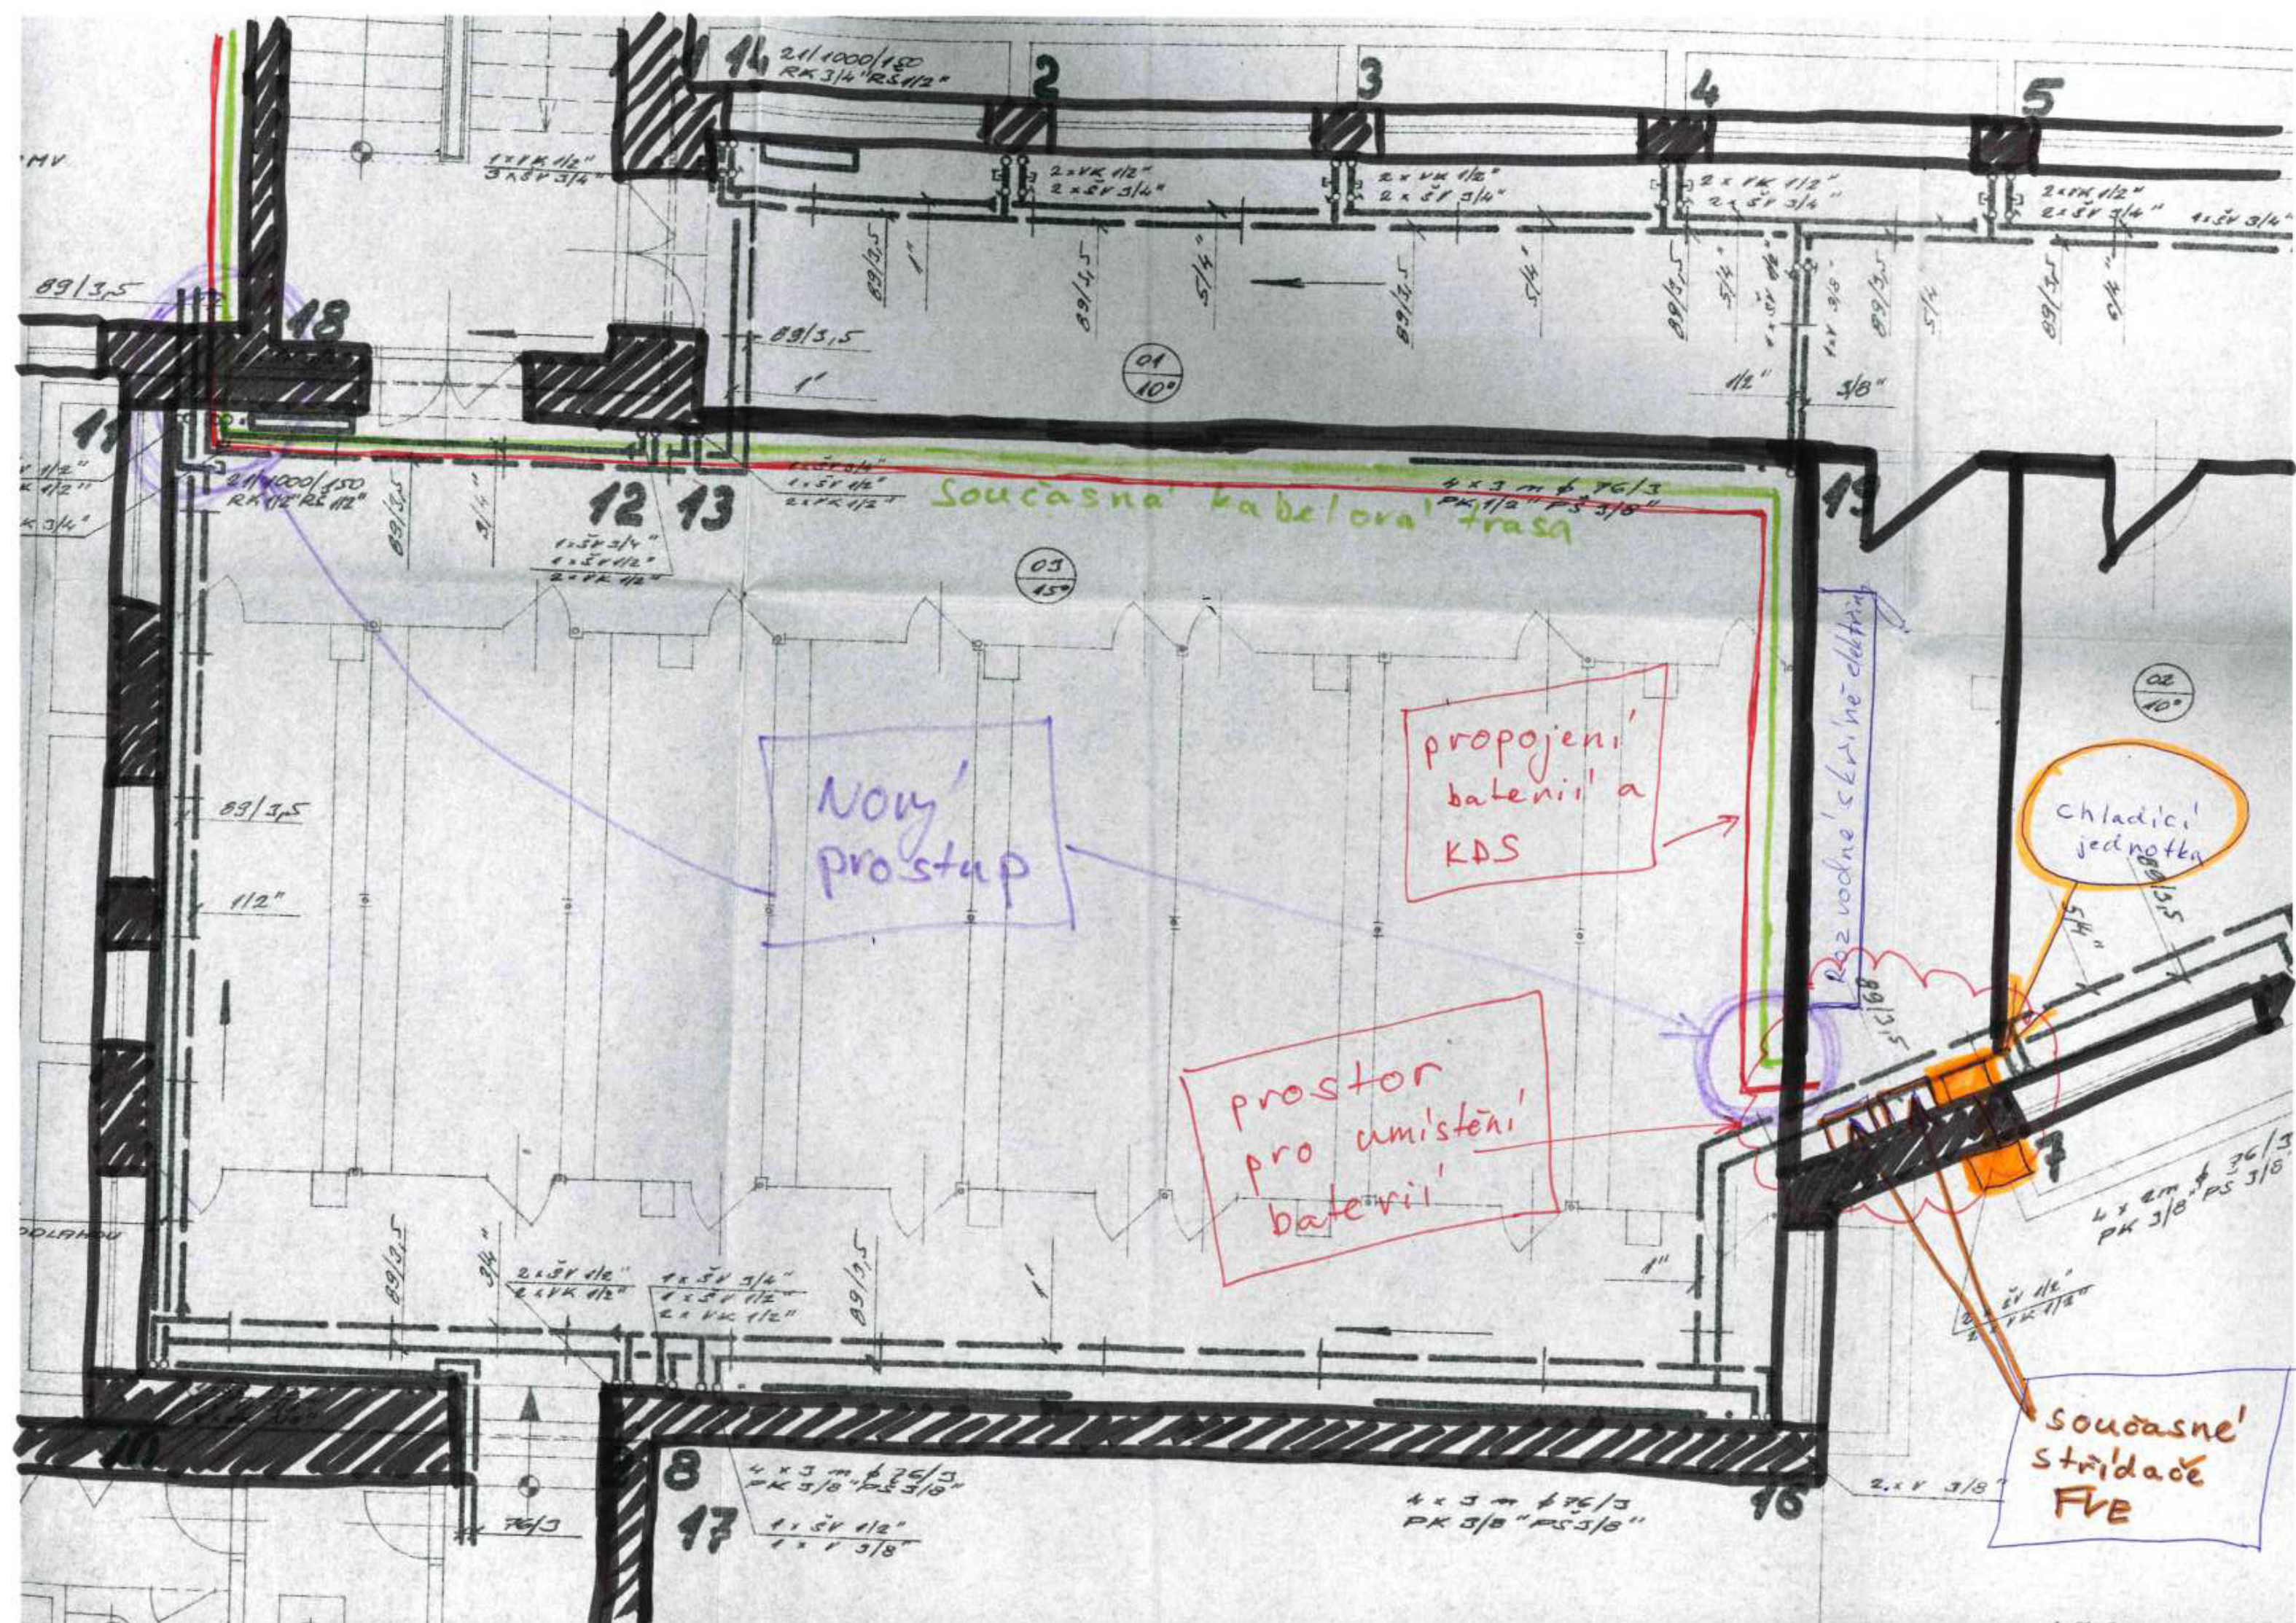


Základní škola U Stadionu - orientační rozměry kabeláže

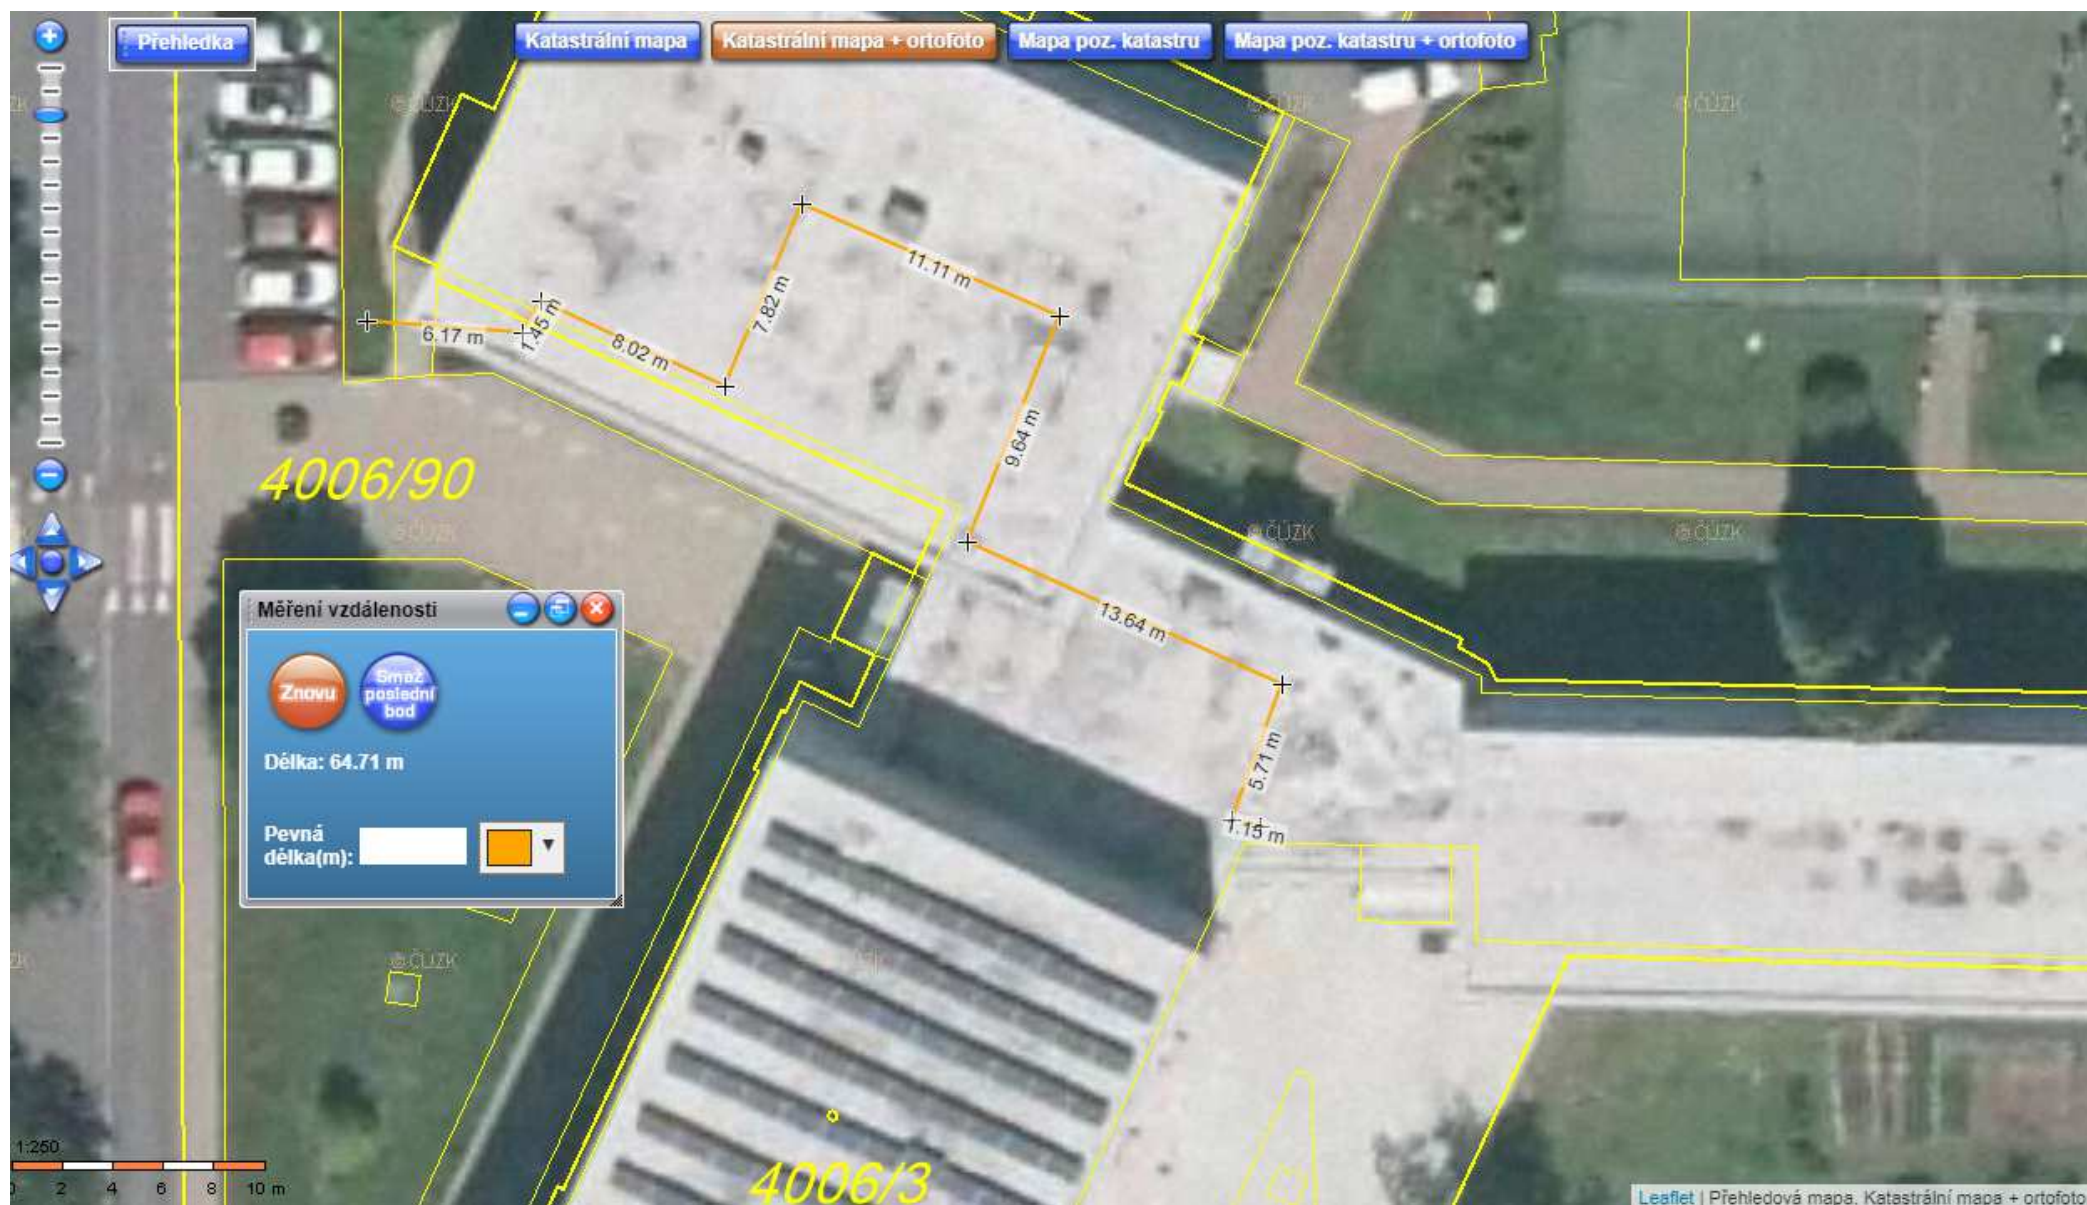


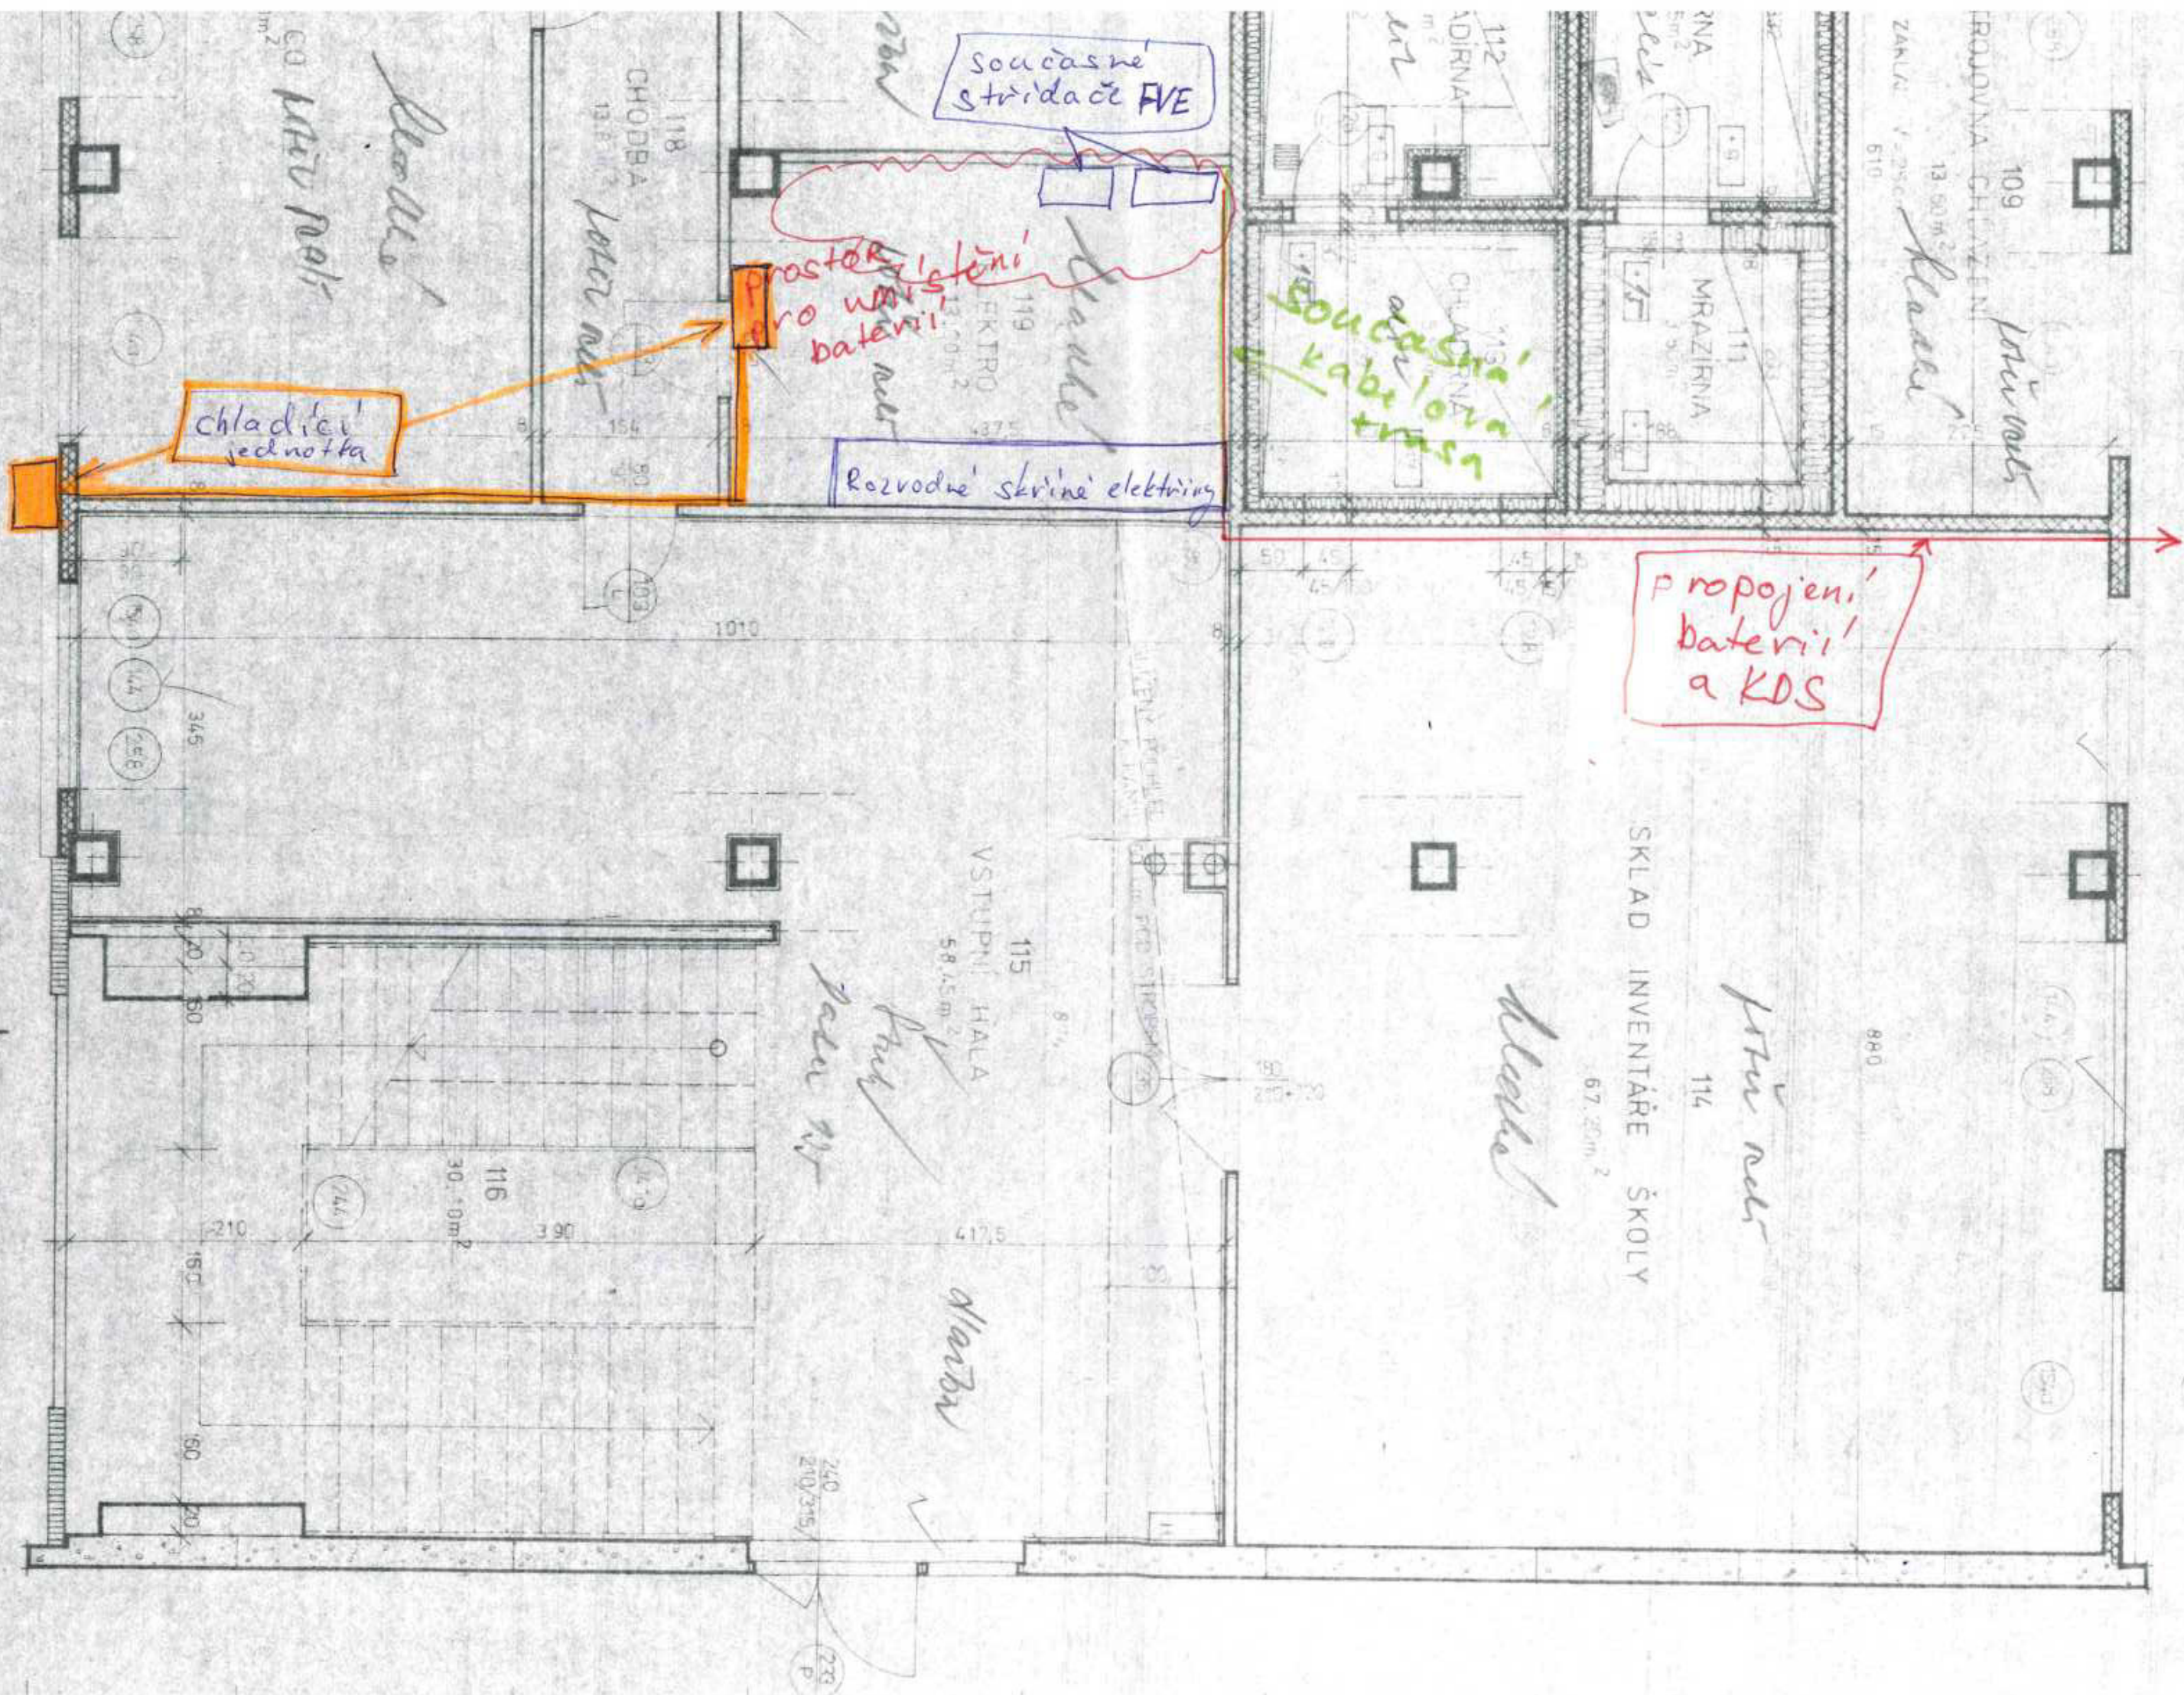

Základní škola Havlíčkova - orientační rozměry kabeláže

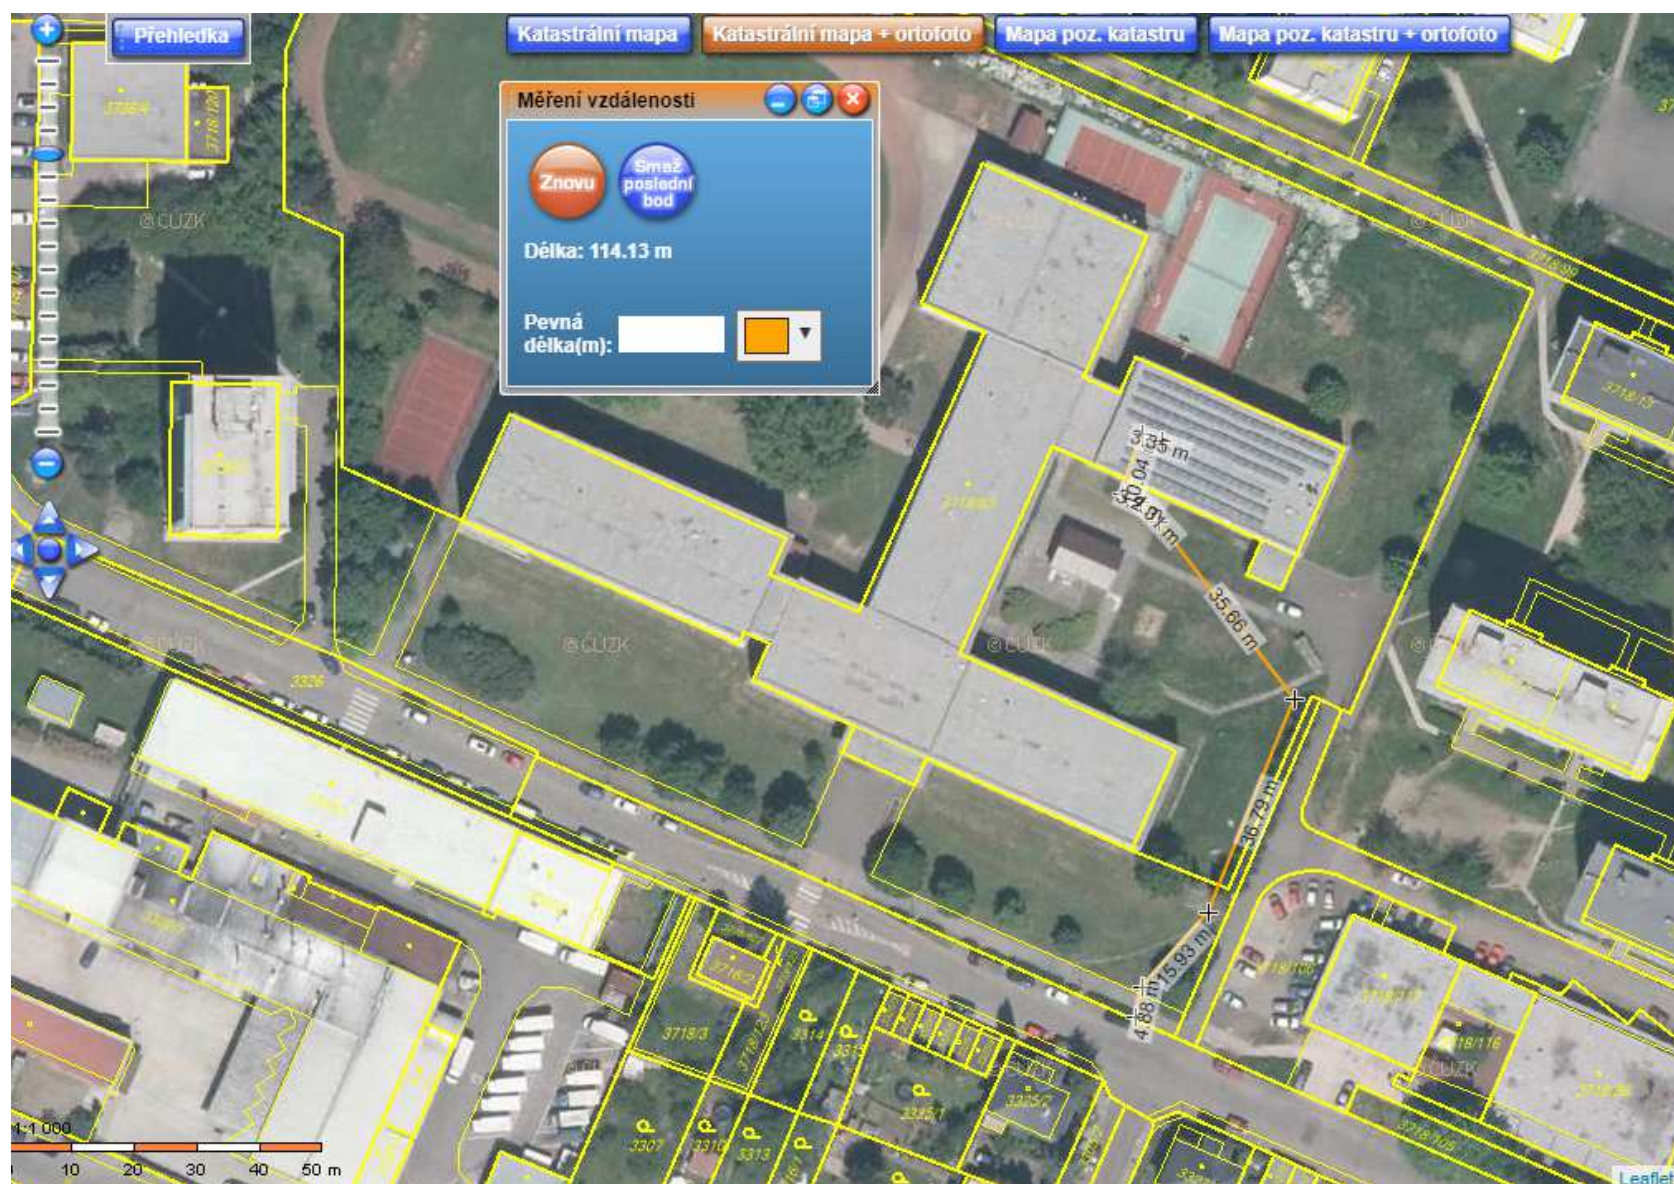

1.49	umývárna	10,12	2	21,24
1.50	WC	6,03	2	12,06
1.51	Sklad	9,17	2	18,34
Volná plocha celkem				926,64

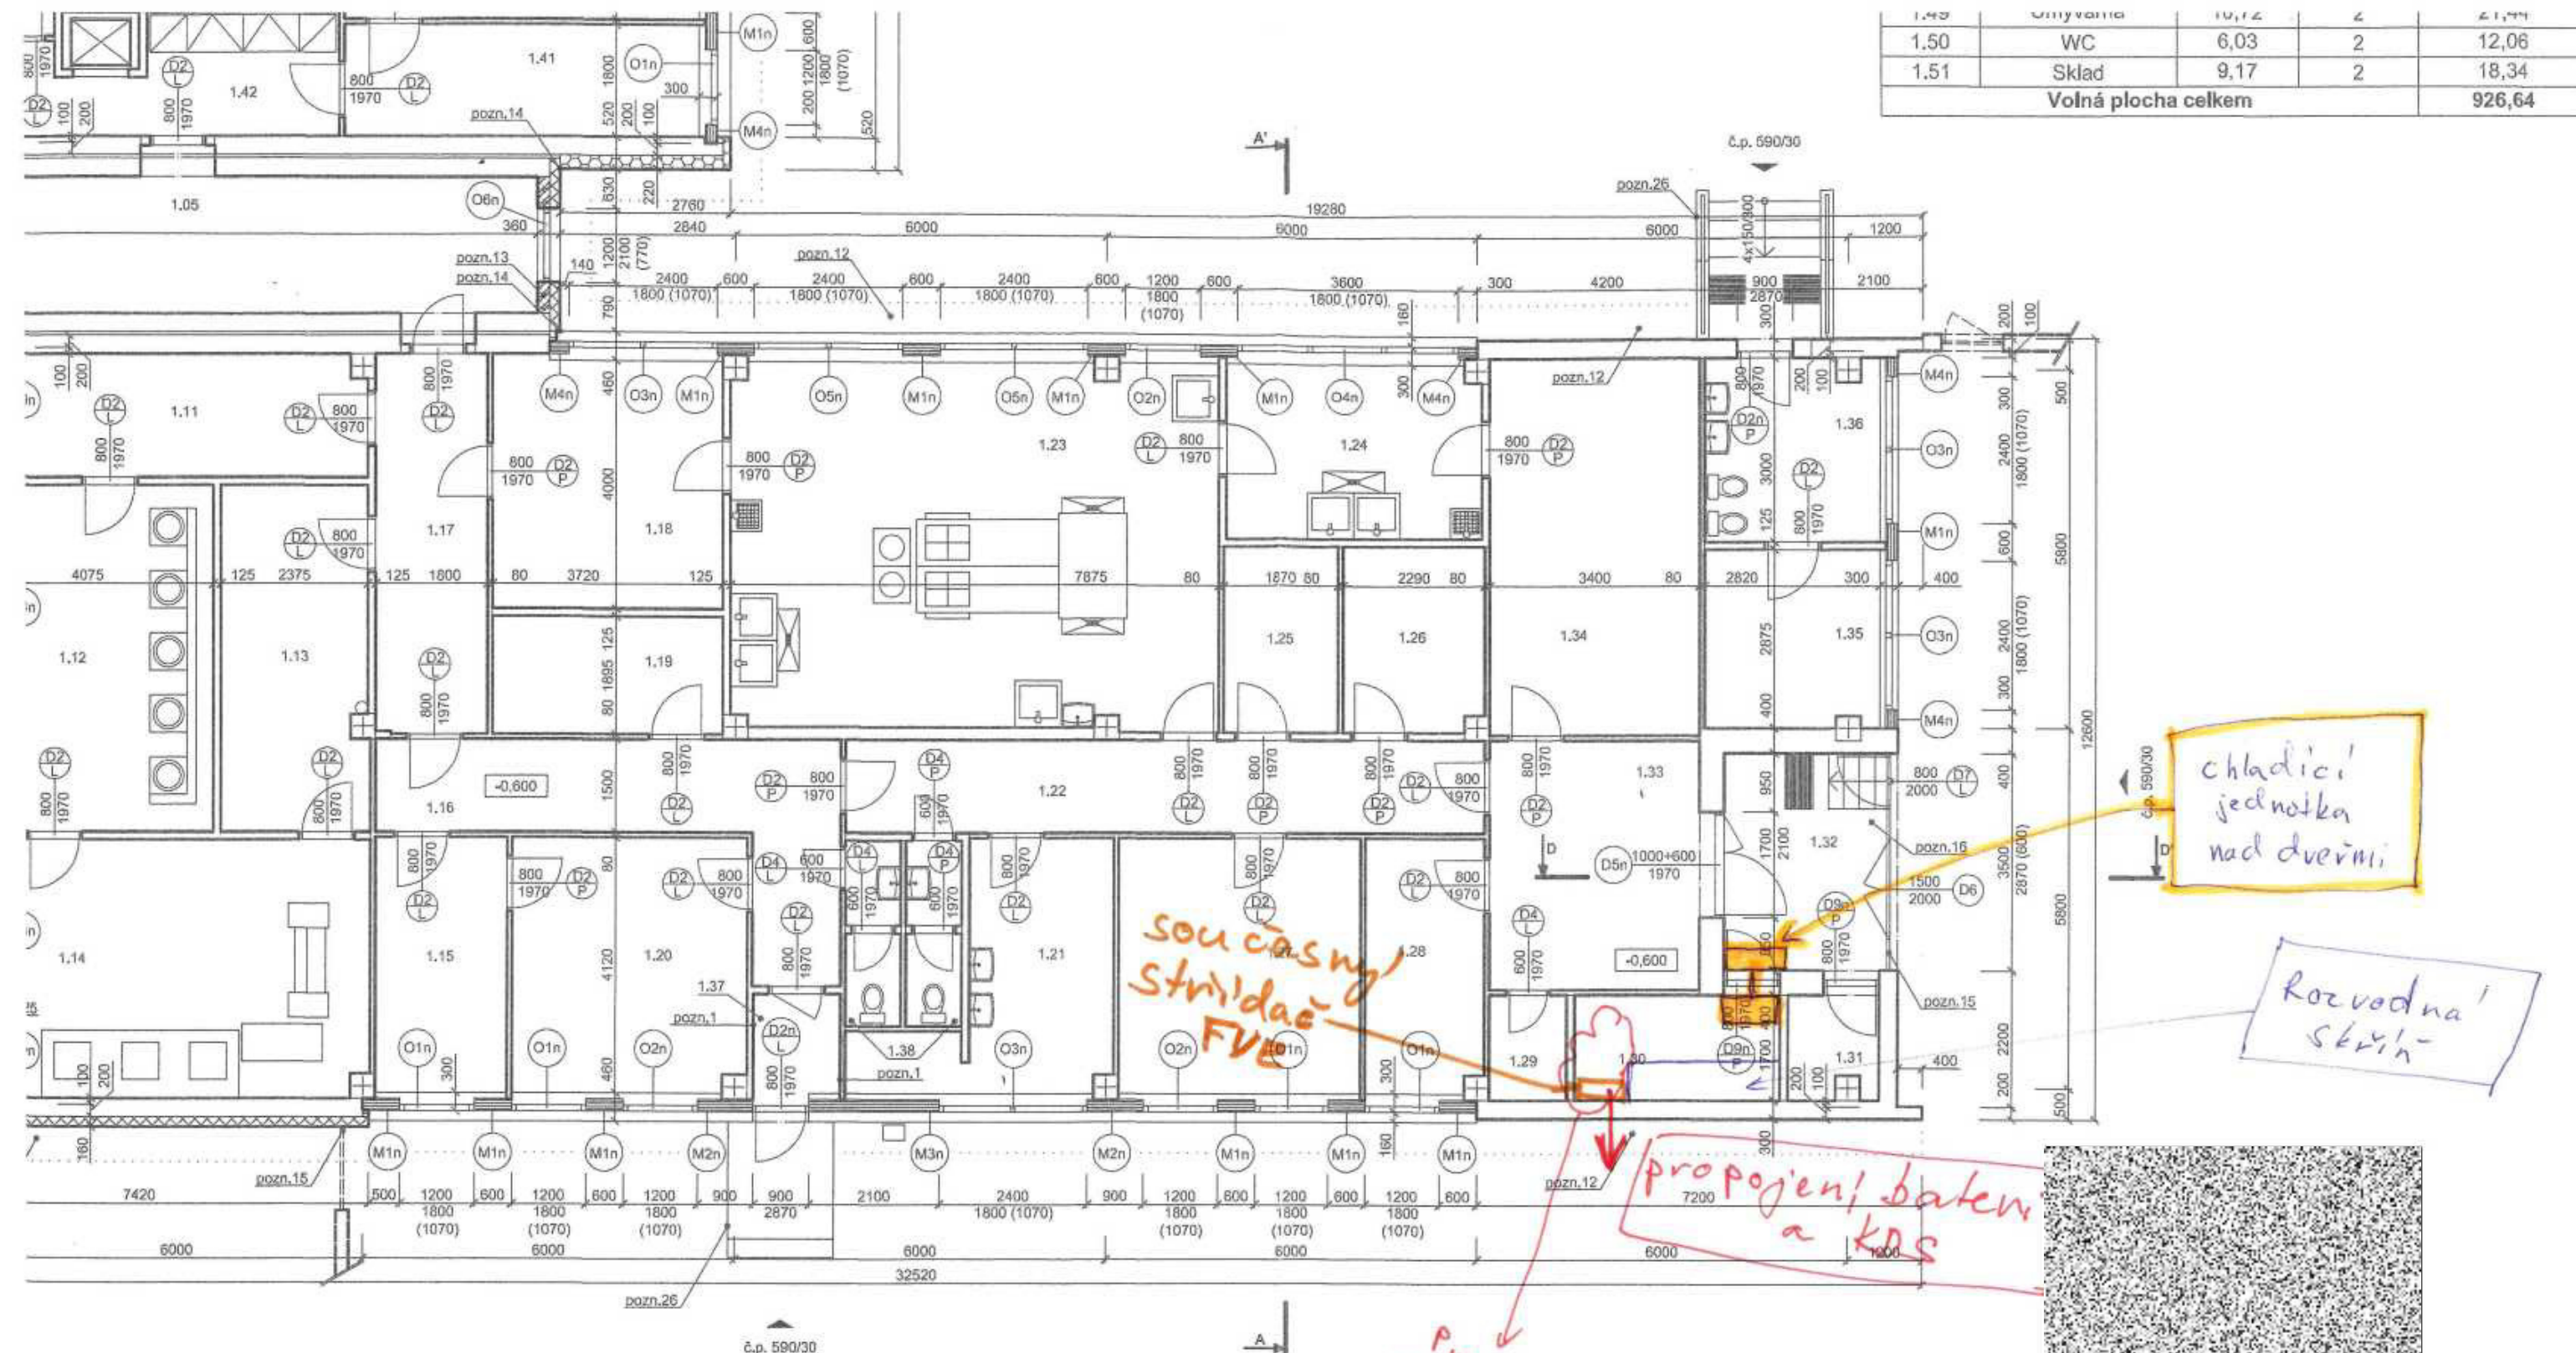

R tl. 50 mm.
zkostí objektu

Modifikace spočívá v
š o tl. navrženého
inky. Odpad bude
itěru, dále opatřena
odstínu dle výběru

ETICS, bude zvolena
ukcí schodiště a
o izolantu bude


skládku. Po obvodu
é konstrukce budou v
řhalené konstrukce
a součástí

- pozn.15 - Mříže budou modifikovány stejným principem, jako zábradelní konstrukce, viz. pozn.10.
- pozn.16 - Zásobovací rampa bude vybavena novou nášlapnou vrstvou. Proběhne kontrola povrchu a jeho případná reprofilace (dle ČSN EN 1504). Na opravený povrch bude aplikován penetrační nátěr, dále bude povrch vyrovnán dvousložkovou mrazuvzdornou hydroizolační stěrkou tl. 5 mm, poté bude do vrstvy flexibilního lepidla tl. 5 mm položena nová mrazuvzdorná protiskluzová keramická dlažba v odstínu dle výběru investora. Spárovací hmota bude taktéž mrazuvzdorná.
- pozn.17 - Odskok bude vyrovnán podepením tepelného izolantu z expandovaného polystyrenu EPS-Greywall.
- pozn.25 - Stávající dveřní výplně budou demontovány a odvezeny na skládku. Vzniklý otvor bude částečně zazděn pórobetonovými tvárnicemi tl. 300 mm zděných na tenkovrstvou zdící maltu (dojde k vyzdění parapetu o výšce 1070 mm). Nad nově vyzděným parapetem bude ponechán otvor o rozměrech 900x1800 mm pro osazení nové okenní výplně.
- Skladba povrchu interiéru - stěrka se sklovláknitou tkaninou, štuková omítka v tl. 2 - 3 mm, penetrační nátěr, 2x Interiérová malba dle výběru investora.
- Skladba povrchu exteriéru - skladba fasádního systému ETICS (viz. Detaily ETICS) s tepelným izolantem EPS-Greywall tl. 160 mm, silikonová omítka tl. 1,5 mm.
- pozn.26 - Boční strany konstrukcí vstupních schodišť budou reprofilovány (dle ČSN EN 1504) a opatřeny novou povrchovou úpravou ve skladbě: stěrka se sklovláknitou tkaninou, penetrační nátěr,

prostor
pro baterie

Dokumentace byla ověřena ve stavebním řízení a je
podkladem pro provedení stavby podle stavebního

ITL
povolení č.j.

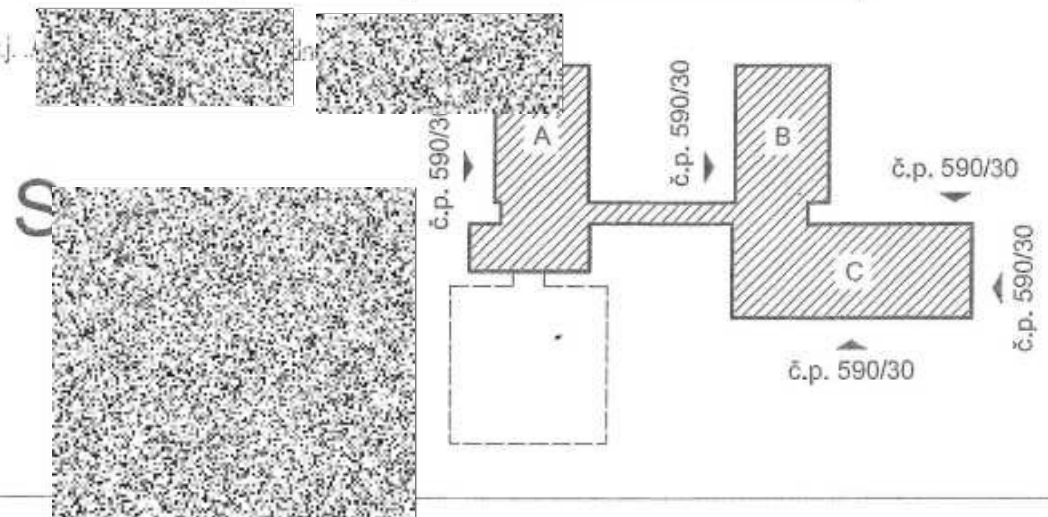

Mateřská škola Masarykova - orientační rozměry kabeláže

