

[REDACTED]

Vězeňská služba České republiky
Vazební věznice Praha Ruzyně
Staré nám. 3/12
161 02 Praha 6

Cenová nabídka generátoru ClO₂

Obecný princip

Dezinfekci rozvodů teplé vody zajistí automatický vyvíječ oxidu chloričitého (ClO₂, chlordioxid).

Oxid chloričitý je dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví 293/2006 sb. a vyhlášky 409/2005 sb., paragraf 14, bod „i“, schválený způsob dezinfekce jak pitné, tak teplé vody.

Vyvíječ EuroClean OXCL automaticky připravuje roztok chlordioxidu z kyseliny chlorovodíkové a z chloritanu sodného. Roztok je dávkován do studené vody na základě údajů z vodoměru, v koncentraci 0,2 až 0,8 mg/l.

Dávkování chlordioxidu v uvedené koncentraci bezpečně zajistí dezinfekci rozvodů, všude tam, kde voda cirkuluje.

Zaručujeme, že při použití této technologie, bude voda na pravidelně používaných výtocích teplé vody z hlediska mikrobiologie splňovat požadavky vyhlášky 293/2006 sb., kterou se stanovují hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.

Specifikace zařízení

OXCL blue I new disponuje zcela novým PC, které umožňuje dálkové ovládání z našeho servisního dispečinku. Ukazuje stavy chemikálií, výstrahy, poruchy a průtok.

Zařízení má zákaznickou svorkovnici - signály VÝSTRAHA a PORUCHA - 2x bezpotenciálový kontakt 230 V / 2 A.

Komunikace s nadřazeným řídicím systémem zákazníka prostřednictvím komunikačního rozhraní RS485 nebo Modbus RTU (master/slave), 3-vodič

HMI barevná dotyková obrazovka, 4,3", rozlišení 480 x 272 bodů.

Jazyk uživatelského rozhraní: čeština, angličtina, polština.

Zařízení umožňuje logování provozních dat, událostí a poruchových stavů na interní paměť 128MB / externí USB disk, vzdálené připojení k HMI prostřednictvím sítě internet, zasílání varovných/ poruchových zpráv SMS/e-mailů na servisní dispečink společnosti EuroClean. Archivování dat 3 měsíce chybová hlášení, 1 měsíc grafy. Možnost připojení na MaR.


Volitelně zasílání varovných/poruchových zpráv SMS/e-mailů na mobilní telefon/e-mailové adresy obsluhy.

Zařízení disponuje filtrem s aktivním uhlím na pohlcování par a filtrem pevných částic.


Zařízení je kompaktní celek, zásobníky jednotlivých chemikálií jsou umístěny v zachytných vanách, které jsou součástí zařízení. Zařízení má vizuální kontrolu výroby ClO₂. Zařízení má možnost při zvýšeném odběru TV upgrade na vyšší výkon.

Příjezd technika do 24 hodin v případě poruchy.

Zařízení lze oddělit na dvě části a pověsit na zeď.

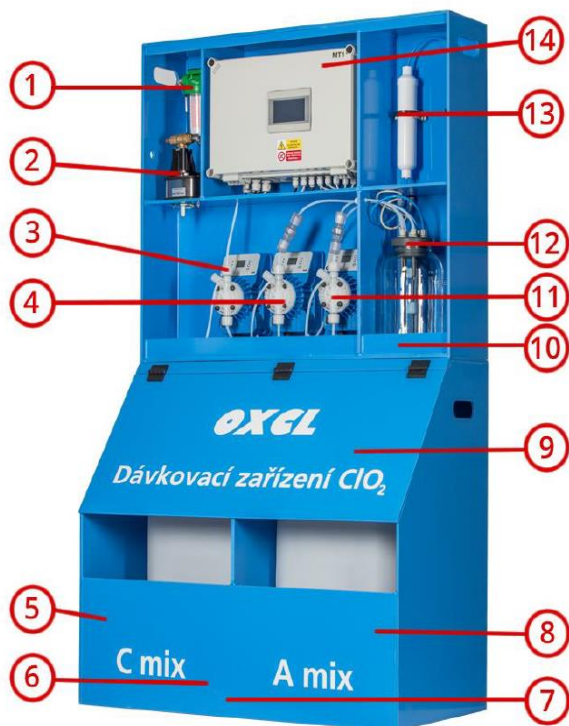

1. Filtr pevných částic
2. Servo ventil
3. Dávkovací čerpadlo ClO_2
4. Dávkovací čerpadlo HCl
5. Záchytná vana HCl
6. Záplavová sonda
7. Záplavová sonda
8. Záchytná vana NaClO_2
9. Uzamykatelné víko chemikálií
10. Záplavová sonda
11. Dávkovací čerpadlo NaClO_2
12. Reaktor, optická kontrola
13. Filtr s aktivním uhlím
14. Řídící jednotka

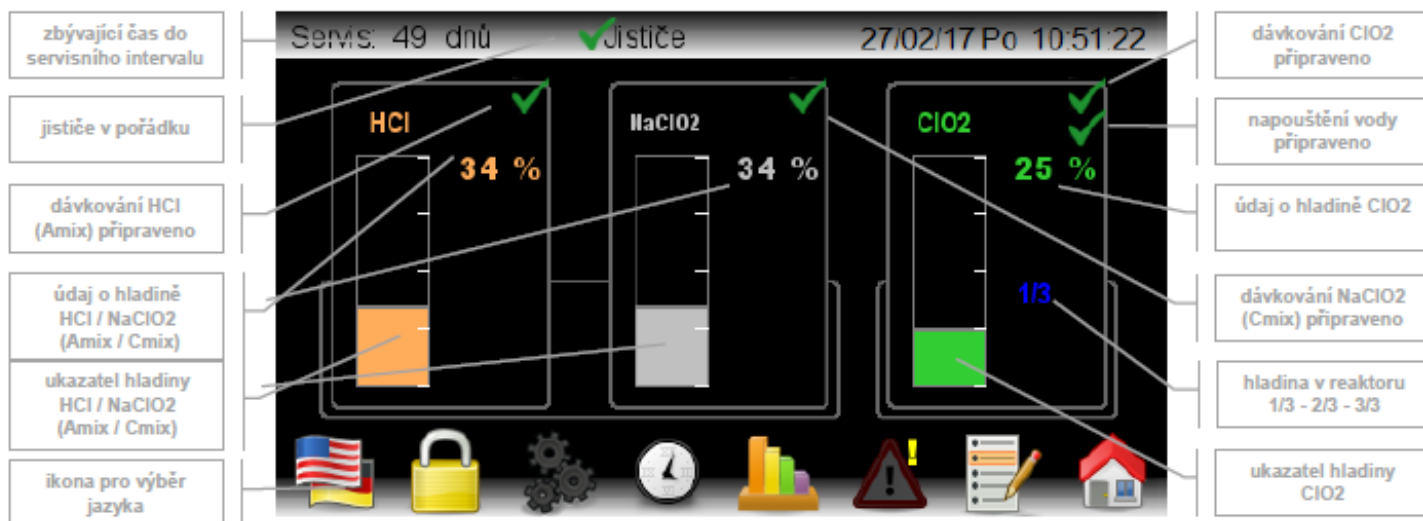

Vzhledem k povaze provozovny nebude v zařízení GSM karta.

Cena generátoru EuroClean OXCL blue I

205.000,- Kč

Do průtoku 10m³/h

Uvedená cena je bez DPH.

Uvedená cena obsahuje náplně 60kg. Cena je včetně zcela bezplatné, dvouleté záruky.

Rozměry (š/h/v) v mm 912/480/1626

Připojení 230V, příkon 65W

Záruka 24 měsíců

Termín dodání skladem.

Předpokládaná spotřeba chemikálií za rok při denní spotřebě TV 5m³ a maximální koncentraci ClO₂ 0,8mg/l.

A mix (HCl) – 20kg

320,- Kč

B mix (NaClO₂) - 40kg

1.560,- Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Cena přípravy instalačního místa

Materiál

11.000,- Kč

Cena je včetně uzavíracích armatur a impulsního vodoměru DN 40

Práce

4.800,- Kč

Doprava

Celková cena

15.800,- Kč

Reference EuroClean OXCL – vyvíječ chlordioxidu

Nemocnice

- Nemocnice Milosrdných sester Boromejských Praha
- Ústřední Vojenská Nemocnice Praha
- Českobudějovická s.r.o. poliklinika Antala Staška Praha
- Fakultní nemocnice Plzeň
- Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně, p.o.
- Oblastní nemocnice Kolín
- Nemocnice Český Krumlov a.s.
- Nemocnice Tábor, a.s.
- Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov a.s. nemocnice střeďočeského kraje
- Oblastní nemocnice Trutnov a.s.
- Nemocnice Jablonec nad Nisou p.o.
- Nemocnice Náchod
- Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
- Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice nad Labem s.r.o.
- Orlicko-ústecká nemocnice, a.s.
- Nemocnice Kadaň s.r.o
- Nemocnice Turnov
- Nemocnice Podolí
- Krajská zdravotní nemocnice Ústí nad Labem
- Nemocnice Rumburk
- Nemocnice Opava
- Nemocnice Pardubice
- Oblastní Nemocnice Kladno a.s.
- Nemocnice Most
- Nemocnice Teplice
- Poliklinika Vlašim
- Ústav leteckého zdravotnictví
- Bílovecká nemocnice a.s.
- Fakultní nemocnice Brno
- Nemocnice Louny a.s.
- Poliklinika Nové Strašecí
- Nemocnice Slaný

Instituce

- Pražský Hrad
- Letiště Václava Havla
- Veolia, a.s.
- Pražská teplárenská a.s.
- Výzkumný ústav jaderných technologií v Řeži
- Koleje vysokých škol v Ústí nad Labem
- Koleje Univerzity Karlovy
- Pivovar Platan
- Pivovar Nová Paka
- Hotel Hilton
- Vinium Velké Pavlovice
- Orea Hotel
- Hotel Olympik
- Interhotel Bohemia Ústí nad Labem
- Titbit
- Jaroměřická mlékárna

- Pribyna Přibyslav
- Domov důchodců Vlašim
- Domov důchodců Kutná Hora
- Věznice Ruzyně
- Lonza Biotech Kouřim
- AquaTruck Nupaky
- Rubena Náchod
- RWE Energo, s.r.o
- Elektrárny Opatovice
- Lázně Bohdaneč a.s.
- Teplárna Sokolov
- Pivovar Černá Hora
- International School of Prague
- Teplárna Strakonice
- Vojenská a lázeňská rekreační zařízení Teplice
- Státní lázně Jánské Lázně
- Pivovar Jihlava
- Hotel Beránek Náchod
- Kavalier Sázava
- Příbramská Teplárenská
- Domov důchodců Ústí nad Orlicí
- Technické služby Lovosice
- Vojenská a lázeňská rekreační zařízení Karlovy Vary – Sadový pramen
- ČEZ Korporátní služby
- Hotel Columbo Praha
- TPCA Kolín
- Aquatrack Kolín
- SAELA s.r.o
- Pivovar Nymburk a.s
- Vojenský rehabilitační ústav Slapy
- Domov pro seniory Nezdenice
- Hotel Olšanka
- Vrchní velitelství armády Jihlava
- Terea Cheb
- Marrisa west s.r.o
- SVJ Makovského
- SVJ Taškenstká
- Centrum pro osoby se zdravotním postižením Čtyřlístek Ostrava
- Základní škola Nové Strašecí

Zahraničí

- 399 instalací v nemocnicích, hotelech a teplárenských společnostech v Polsku

Pavel Hofreiter