

SMLOUVA

o připojení elektrické požární signalizace na pult centralizované ochrany
pomocí zařízení dálkového přenosu
(ev.č. 62-3-516/2019)
(dále také jako „Smlouva“)

smluvní strany

Provozovatel elektrické požární signalizace a zařízení dálkového přenosu – účastnická část :

název provozovatele EPS: **Česká republika - Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj**

sídlo provozovatele: **Moravské náměstí 1/1, Brno, PSČ 601 51**

právní forma: **organizační složka státu**

tel.: **542 521 111**

IČO: **00213730** DIČ: **CZ00213730**

datová schránka: **e33adqt**

bankovní spojení: [REDAKCE] číslo účtu: [REDAKCE]

zastoupení provozovatele: [REDAKCE]

zástupce provozovatele EPS pro předávání informací:

[REDAKCE]

(Alespoň jedno z výše uvedených spojení provozovatele EPS pro předávání informací musí být dostupné nepřetržitě.)

adresa střeženého objektu: [REDAKCE]

adresa pro zasílání faktury: [REDAKCE]

Provozovatel zařízení dálkového přenosu – vyhodnocovací část (pult centralizované ochrany):

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever

právní forma: organizační složka státu

tel.: +420 950 630 110, +420 950 630 111 fax: +420 950 630 207

IČO: 70884099 DIČ: CZ70884099, není plátcem DPH

e-mail: podatelna@firebrno.cz

datová schránka: ybiaiuv

bankovní spojení: Česká národní banka Brno, číslo účtu: 19-10039881/0710

zastoupená: plk. Ing. Jiřím Pelikánem, ředitelem HZS Jihomoravského kraje

Zástupce provozovatele PCO pro předávání informací:

Krajské operační a informační středisko, tel.: 950 640 500, 725 110 510

(společně pak také „smluvní strany“)

uzavírají podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) a podle § 97 zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu:

Článek I. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je připojení ústředny elektrické požární signalizace (dále jen „EPS“) provozovatele EPS na pult centralizované ochrany (dále jen „PCO“) prostřednictvím zařízení dálkového přenosu (dále jen „ZDP“). Účelem připojení je přenos požárně taktických informací z ústředny EPS na krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje (dále jen „KOPIS HZS JmK“), které je vybaveno PCO.

Článek II. Vymezení pojmů

V dalším textu smlouvy se rozumí:

Provozovatel PCO – HZS Jihomoravského kraje, který je vybaven PCO, jehož nedílnou součástí je ZDP – vyhodnocovací část.

Provozovatel EPS a ZDP – provozovatel EPS, jejíž nedílnou součástí je ZDP – účastnická část.

Správce ZDP – PATROL group s.r.o., IČO: 46981233.

Informovat (provozovatele PCO, provozovatele EPS, správce PCO a ZDP) – předání potřebné informace odpovědné osobě pomocí telefonu (popř. telefon se záznamníkem), faxu nebo radiostanice.

Článek III. Povinnosti provozovatele PCO

- a) Udržovat nepřetržitě PCO včetně vyhodnocovací části ZDP v aktivním stavu, včetně kvalifikované obsluhy.
- b) V případě poruchy neprodleně informovat správce ZDP. Poruchou se rozumí mechanické zničení některého komponentu PCO, včetně příslušející části ZDP, softwarová závada na straně provozovatele PCO, hlášení stavu „Porucha“.
- c) Po informování správce ZDP o stavu EPS, ZDP a PCO v případě poruchy nenese provozovatel PCO žádnou zodpovědnost za možné důsledky pro požární bezpečnost objektu u provozovatele EPS, jež mohou nastat jako následek nefunkčnosti EPS, ZDP a PCO.
- d) Při hlášení stavu „Všeobecný požární poplach“ na straně provozovatele PCO zajistí provozovatel PCO:
 - neprodleně výjezd jednotky do místa, které vysílá stav „Všeobecný požární poplach“ v početním stavu a technice, která odpovídá poplachovému plánu Jihomoravského kraje v závislosti na plošném rozmístění sil a prostředků provozovatele PCO,
 - informuje operační středisko Policie ČR o výjezdu jednotky k zásahu,
 - informuje provozovatele EPS o této skutečnosti a toto uvede v popisu časového průběhu události.
- e) V případě, že po vyhlášení stavu „Všeobecný požární poplach“ dojde ke zjištění, že se jedná o chybu signalizace, zástupce provozovatele EPS o této skutečnosti neprodleně informuje KOPIS HZS JmK.
- f) Zástupce provozovatele EPS je povinen, při každém vstupu předurčených jednotek požární ochrany, dostavit se do střeženého objektu nejpozději do 30 minut od vyrozumění KOPIS HZS JmK.

Smlouva o připojení elektrické požární signalizace na pult centralizované ochrany pomocí zařízení dálkového přenosu

- g) Vést protokol o počtu planých i případně odůvodněných poplachů, který obsahuje datum, čas, místo a stručný popis události.

Článek IV.

Povinnosti provozovatele EPS

- a) Připojení EPS k ZDP a PCO nezbavuje provozovatele EPS povinností stanovených právními předpisy a normativními požadavky. Zejména, ve smyslu ČSN 34 2710, určením osob odpovědných za provoz, pověřených obsluhou i údržbou EPS, stejně tak jako provádění funkčních zkoušek, servisu a pravidelných revizí EPS.
- b) V případech, kdy bude ústředna EPS připojena na ZDP a PCO dle článku I. této smlouvy, nemusí být trvale obsluhována. Ústředna EPS musí však být trvale obsluhována po celou dobu poruchy dle článku III. písm. b), c) a d) této smlouvy. V případě poruchy EPS provozovatel zajistí odborný servis EPS do 24 hodin od zjištění poruchy a přijme neprodleně opatření v souladu s ustanovením § 7 odst. 6 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů.
- c) Provozovatel EPS poskytne informace související s provedením hasebního zásahu – schematické plány střežených prostor s vyznačením čidel, uzávěrů plynu, vody a elektrické energie, rozsah běžné pracovní doby, telefonní čísla provozovatele EPS a seznam osob určených k předávání informací v pracovní i mimopracovní době. Tyto osoby musí být seznámeny se základními funkcemi ústředny EPS provozovatele EPS (reset ústředny, vypnutí akustiky). Tyto informace jsou uvedeny v příloze ke smlouvě (Prvotní informace k zásahu, Dokumentace zdolávání požáru), která je její součástí. Jakékoli změny v těchto údajích je provozovatel EPS povinen neprodleně nahlásit provozovateli PCO.
- d) Provozovatel EPS musí udržovat EPS a příslušející část ZDP v provozuschopném stavu a zajišťovat jejich maximální spolehlivost, aby se předcházelo v maximální míře nežádoucím planým poplachům.
- e) Provozovatel EPS je povinen na KOPIS HZS kraje neprodleně oznámit servisní aktivity a zkoušky na EPS v objektu, provozovatelé EPS a ZDP jsou povinni oznámit vypnutí zařízení EPS a ZDP a jeho následné zapnutí, jakož i zahájení a ukončení činnosti, která může ovlivnit činnost EPS a ZDP (servisní zásah, funkční zkoušky, revize, oprava komponent EPS, ZDP apod.). Po dobu, kdy je zařízení EPS a ZDP vypnuto a kdy je prováděna činnost mající vliv na činnost EPS a ZDP se pohlíží na zařízení jako na vypnuté, uvedené informace je třeba oznámit na KOPIS HZS kraje, a to osobou, která je odpovědným zástupcem. Tato odpovědná osoba má povinnost vždy uvést své jméno a funkční zařazení.

Článek V.

Zkušební provoz

- a) Smluvní strany se dohodly, že zkušební provoz se nestanovuje.

Článek VI.

Poplatky

Provozovatel EPS se zavazuje provozovateli PCO:

- a) Platit poplatky za přijímání hlášení o požáru prováděné prostřednictvím ZDP a PCO. Osoby pověřené obsluhou zařízení EPS musí mít kvalifikaci alespoň osob poučených v souladu s vyhláškou č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů. Osoby pověřené zajišťováním provozu ZDP postupují podle pokynů obsažených v této smlouvě. Výše měsíčního poplatku činí 3. 135,- Kč za ústřednu EPS.
- b) Platit poplatky v případě výjezdů jednotek HZS kraje na základě nežádoucího hlášení stavu „Všeobecný požární poplach“ (plané a technické poplachu, nedbalost pracovníků provozovatele EPS, porušení norem a předpisů, porušení interních směrnic). Výše poplatku za planý výjezd činí 2. 955,- Kč.
- c) Měsíční poplatky budou fakturovány 4x ročně, a to s datem vystavení faktur do 15. 3., 15. 6., 15. 9. a do 31. 12. běžného kalendářního roku, přičemž každá faktura bude obsahovat poplatek za předchozí 3 kalendářní měsíce podle článku VI. písm. a) této smlouvy. Poplatek podle počtu planých poplachů podle článku VI. písm. b) této smlouvy bude fakturován do konce měsíce následujícího po měsíci, kdy došlo k planému poplachu. Částka za dané období bude poukázána na účet provozovatele PCO. Splatnost faktury je do 21 dnů ode dne doručení faktury.
- d) V případě nedodržení termínu splatnosti faktur provozovatelem EPS dle článku VI. této smlouvy má provozovatel PCO právo účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

Článek VII. Přístup do objektu

Provozovatel EPS umožní jednotkám HZS kraje vstup do objektu:

- a) Za účelem provedení hasebního zásahu nebo provedení kontroly objektu (po přijmutí hlášení stavu „Všeobecný požární poplach“) v případě nepřítomnosti personálu provozovatele EPS pomocí klíčového trezoru ovládaného EPS,
- b) Za účelem seznámení velitelů jednotek HZS kraje s ovládáním obslužného pole požární ochrany a s rozmístěním čidel EPS, a to v předem dohodnutém termínu a v přítomnosti osoby odpovědné za provoz EPS.

Článek VIII. Náhrada škody

- a) Provozovatel EPS se zavazuje v případě způsobené škody na svém majetku při požárním zásahu či planém poplachu (např. nuceným násilným vstupem předurčené jednotky PO do střežených prostor objektu v případě poruchy klíčového trezoru požární ochrany, v případě kdy není technicky nebo organizačně možný vstup do všech EPS střežených prostor objektu), že nebude požadovat náhradu škody ve smyslu § 2894 zákona č. 89/2012 Sb., NOZ, ve znění pozdějších předpisů.

Článek IX. Platnost smlouvy a výpovědní lhůta

- a) Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, která počíná běžet dnem uzavření smlouvy.
- b) Platnost smlouvy je omezena na prostory střežené EPS v době podepsání smlouvy. Změna rozsahu střežených prostor musí být zanesena v písemném dodatku k této smlouvě.
- c) Případné změny smlouvy musí být zpracovány formou očíslovaných písemných dodatků k této smlouvě.
- d) Ukončení smlouvy:
 - dohodou: smlouva může být po dohodě ukončena dnem, na kterém se smluvní strany vzájemně dohodnou,
 - výpovědí: smlouva může být ukončena bez udání důvodu, výpovědní lhůta činí tři měsíce a počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi. Výpověď se podává písemně. Smlouva končí uplynutím výpovědní doby.
 - odstoupením od smlouvy: v případě podstatného porušení jakéhokoli ustanovení této smlouvy, může druhá smluvní strana od smlouvy odstoupit. Odstoupení je účinné doručením písemného odstoupení druhé smluvní straně.
- e) Výpověď i odstoupení od smlouvy se podává písemně.

Článek X.

Závěrečná ustanovení

- a) Tato smlouva je tzv. inominátní smlouvou dle § 1746 odst. 2 NOZ. Veškeré změny této smlouvy mohou být činy jen na základě oboustranně písemně odsouhlasených dodatků, číselovaných vzestupnou řadou. Smlouvu nelze měnit na základě písemného zápisu z případného jednání obou stran, ale jen na základě postupu uvedeného v předchozí větě.
- b) Smluvní strany mají povinnost navzájem si bez zbytečného odkladu oznámit změnu sídla nebo jiných kontaktních údajů uvedených v záhlaví smlouvy.
- c) Nastanou-li u některé ze smluvních stran okolnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně.
- d) V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neúčinné, neplatné nebo nevymahatelné, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy platná, účinná a vymahatelná. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení ustanovením jiným, platným, účinným a vymahatelným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního. Obdobně budou smluvní strany postupovat při změně právní úpravy, která by měla dopad na tuto smlouvu, zejména v případě změny technických podmínek, změny doby platnosti smlouvy o připojení EPS apod.
- e) V případě změny jednotného ceníku za poskytování služeb, který vychází ve Sbírce Interních aktů řízení generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky formou Oznámení generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky, jsou smluvní strany povinny upravit výši měsíční ceny za připojenou EPS na pult centralizované ochrany, a to účinností výše uvedeného Oznámení.
- f) Změny a očíslované dodatky této smlouvy jsou platné, jen pokud byly sjednány písemně a oboustranně podepsány. To neplatí v případě změn u údajů uvedených v označení provozovatele EPS v rubrice: Spojení pro potřeby předávání informací, kdy postačí jednostranné oznámení smluvní strany, která vyžaduje změnu ve výše uvedeném ustanovení. To vše za podmínky, že toto jednostranné oznámení bude podepsáno oprávněnou osobou.
- g) Tato smlouva je vypracována ve třech vyhotoveních, z nichž provozovatel PCO obdrží dvě vyhotovení a provozovatel EPS jedno.
- h) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem **1. 1. 2020**.
- i) Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž smluvní strany souhlasí s jejím uveřejněním v plném rozsahu. Smluvní strany se dohodly, že návrh na uveřejnění smlouvy v registru smluv podá provozovatel PCO.

- j) Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že veškeré právní úkony činěné podle této Smlouvy, v písemné formě, jakož i další písemnosti, mohou být doručovány datovou zprávou, poštou, e-mailem, vždy však tak, aby bylo možné zajistit výkaz o doručení písemnosti druhé smluvní straně, popř. odepření přijetí.
- k) Obě smluvní strany prohlašují, že si smlouvu pečlivě přečetly, jejímu obsahu plně porozuměly a na důkaz souhlasu s výše uvedenými ustanoveními připojují své podpisy.
- l) Účinností této Smlouvy pozbývá platnosti a účinnosti Smlouva o připojení elektrické požární signalizace na pult centralizované ochrany pomocí zařízení dálkového přenosu (ev.č. 62-3-44/2006) ze dne 9. 2. 2006, ve znění pozdějších dodatků, uzavřená mezi totožnými smluvními stranami jako tato Smlouva.

Počet stran: 6

Příloha: Prvotní informace pro zásah

V Brně dne: 24. 10. 2019

Provozovatel PCO:
Česká republika - Hasičský záchranný sbor
Jihomoravského kraje

Za
K
Jihomoravský kraj

otisk razítka:

V Brně dne: 4. 11. 2019..

Provozovatel PCO:
Česká republika - Hasičský záchranný sbor
Jihomoravského kraje

plk. Ing. Jiří Pelikán
ředitel HZS Jihomoravského kraje
otisk razítka:

Česká republika
Hasičský záchranný sbor
Jihomoravského kraje
614 00 Brno, Zubešského 1

OBJEKT:	KATASTRÁLNÍ ÚŘAD BRNO - VENKOV	OPERATIVNÍ KARTA
ADRESA:	ÚZKÁ 471/6, 656 77 BRNO	STUPĚŇ POPLACHU:
GPS SOUŘADNICE:	49°11'18.04" S; 16°36'42.66" V	I.

PŘÍJEZD A PŘÍSTUP K OBJEKTU:

- Příjezd je možný těsně k objektu. Hlavní vstup do objektu je ze severní strany z ulice Úzká; Vstup pro zásah je z jižní strany objektu.
- Přístup do objektu je zajištěn přes generální klíč v KTPO vedle vstupu pro zásah. Generálním klíčem z KTPO lze otevřít celou budovu.

CHARAKTER OBJEKTU:

- Jde o samostatně stojící objekt, který má 4 NP a 1 PP, půdorysná plocha cca 70 x 20 m., výška cca 13,5 m. Podlaží spojuje jedno hlavní – veřejné schodiště (NÚC s osobním výtahem) a dvě úniková schodiště po obou stranách objektu tvořící CHÚC typu A s umělým větráním. Objekt je členěn do požárních úseků (viz. grafická část).

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ:

- Stavební konstrukce jsou **nehořlavé**, železobetonové, ve střední části s ocelovou nosnou konstrukcí. V prostoru areálu jsou zpevněné plochy pro příjezd a parkování vozidel. Zastropení bočních křidel železobetonové; Zastřešení střední části je tvořeno ocelovým příhradovým vazníkem, ve spodní části podhled SDK s požární odolností 15 min. Dveře dřevěné, plechové v suterénu; Okna – hliníkové rámy.

VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ ZDROJE POŽÁRNÍ VODY A HASIVA:

- **Vnější odběrné místo** – nejbližší podzemní požární hydrant se nachází v ulici Úzká (DN150); Nejbližší nadzemní požární hydrant se nachází u vjezdu na parkoviště – křižovatka Úzká / Trnitá na DN150. Jejich vzdálenost od objektu je cca 90–150 m (viz. situace)
- **Vnitřní odběrná místa** – v objektu je osazen hydrantový systém s minimálním průtokem 1,1 l.s-1.
- Pro prvotní zásah je objekt vybaven dostatečným množstvím PHP odpovídajícího typu.

V objektu jsou listiny a dokumenty důležitého charakteru, proto je vhodné použít šetrná hasiva, nejlépe prášek, lehkou pěnu nebo vodní mlhu.

ODPOJENÍ ENERGIÍ

Hlavní vypínač elektrické energie: se nachází v 1.PP v rozvodně NN, přístup vchodem pro zasahující jednotku PO (viz. půdorys).

Hlavní uzavěr vody: se nachází v 1.PP v místnosti HUV v prostoru CHÚC „A“ situované ve východní části objektu (viz. půdorys).


Hlavní uzavěr plynu: se v objektu nachází. V objektu není rozvod zemního plynu.

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ

- Objekt je vybaven systémem EPS – ústředna se nachází v zázemí vrátnice (místnosti ostrahy) v 1.NP, kde je obsluha přítomna trvale. Zařízení EPS je napojeno na pult centrální ochrany HZS JmK.
- KTPO se nachází na fasádě před vstupem do 1.PP do garáží. OPPO je v zádveři vstupu pro zásah (zadní část objektu).
- CHÚC jsou přetlakově větrány, ovládáno EPS.
- SHZ ani SOZ v objektech není instalováno.

Systém EPS při poplachu zajišťuje: Vypínání vzduchotechniky; Vyhlašování požárního poplachu rozhlasem; Větrání bočních únikových schodišť (ventilátory v suterénu); Ovládání požárních klapek na vzduchotechnickém potrubí mezi místnostmi 0.08 a 0.07; Uzavírání požárních oken v plášti budovy; Vypnutí patrových rozvaděčů

POPIS DISPLEJE ÚSTŘEDNY PŘI POPLACHU

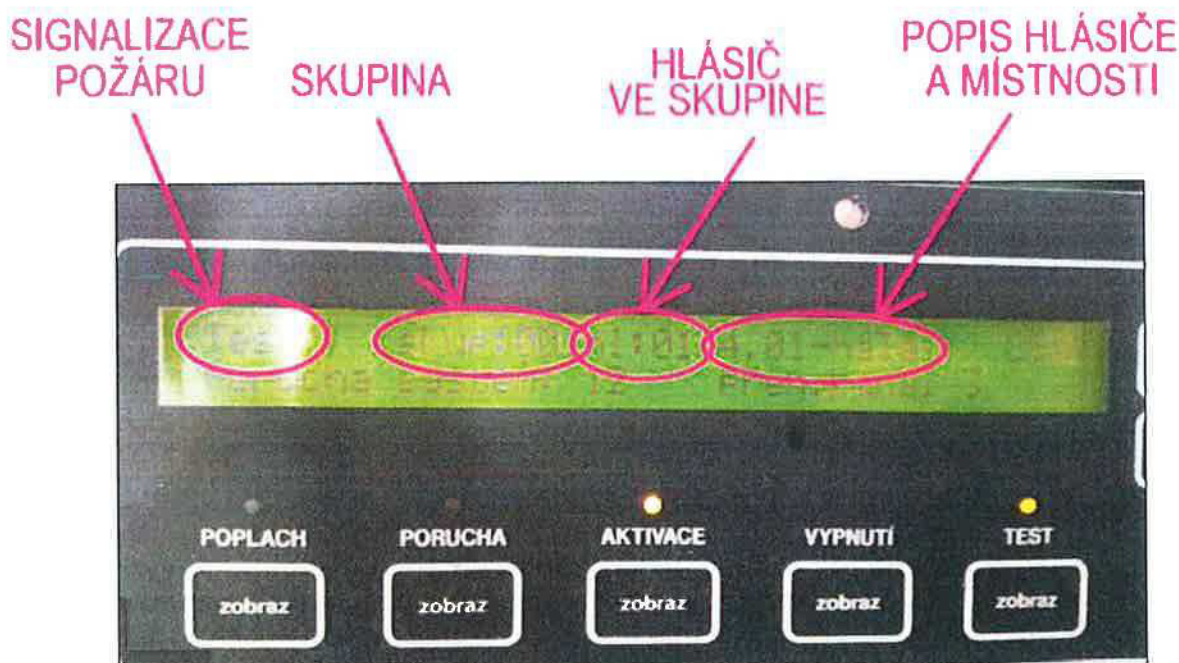

PRITOMNE HORLAVE LATKY

- dřevo, textil, plast, papír, v místnosti dieselagregátu nafta

DOPORUČENÍ VELITELI ZÁSAHU:

- Příjezd JPO je možný těsně k objektu, nejlépe odbočkou na zadní parkoviště za objektem z ul. Trnitá, kde jsou k dispozici KTPO, OPPO a v provozní době zde čeká ostraha.
 - V objektu západně od vstupu pro zásah je místnost s dieselagregátem, který zálohuje: větrání a osvětlení CHÚC; okna – požární uzávěry v 1.NP; čerpadlo odpadních vod.
 - V objektu se nacházejí 2 osobní výtahy – neslouží k evakuaci osob.
 - V objektech se nacházejí důležité listiny a dokumenty, proto je vhodné použít šetrná hasiva.
 - **Obsazení objektu osobami: cca 100 zaměstnanců. Musí se počítat s výskytem návštěvníků úřadu. Max. kapacita dle projektu: 723 osob.**
 - Přístup na střechu je zajištěn po schodišti CHÚC „A“, popř. poklopem pomocí žebříků v prostoru šachet ve 4.NP.
 - Požární odolnost ocelových konstrukcí střední halové části 15 minut! Pro další pohyb při rozvinutém požáru ve střední části používat krajní schodiště.
 - Dveře z garáží v 1.PP do CHÚC jsou na elektro zámek – odblokuje EPS. Ostatní dveře v nadzemních podlažích do CHÚC jsou neuzamykatelné.
 - Evakuace probíhá dle únikových plánů, shromaždiště osob je na bočním parkovišti z východní strany.
- Způsob vyhlášení evakuace:**
- Ostraha vyhláší v pracovní době požární poplach a evakuaci místním rozhlasem. Na úrovni každého podlaží je jmenován 1 zaměstnanec (+ jeho zástupce), který po vyhlášení evakuace řídí tuto evakuaci v podlaží a zároveň vykoná kontrolu, zda všechny osoby opustili prostor. Evakuace se provádí přednostně z podlaží vzniku požáru.

ZNALOSTI O OBJEKTU MÁ (INFORMACE POSKYTNĚ):

Funkce


Ostraha

Vedoucí ekonomicko-správního oddělení

Kontakt



Jméno



Zpracoval:

Datum: 8/2019



Projekty PO, s.r.o.

se sídlem: Příkop 6, 602 00 Brno - IBC, tel.: 545 173 539, e-mail: projekty@projekty-po.cz
Ing. Michal Svoboda PhD., č. OQZ: Z-78/2000, tel: +420 602 584 849, e-m: michal.svoboda@projekty-po.cz
Ing. Martina Golejová, Specialista požární ochrany, č.o.: 47/2017

Schválil:



Datum:

22-08-2019

