

Váš dopis ze dne:

Dopravní podnik hl. m.  
Prahy, akciová společnost  
Sokolovská 42/217  
190 22 Praha 9 Vysočany

V Praze dne 26.04.2019

### PRAHA 9: „VOTS - měřirna Letňany“

S předloženou dokumentací pro územní řízení PREdistribuce, a.s. (dále jen PREdi) souhlasí. Požadovaný příkon elektřiny  $P_s = 1\,850\text{ kW}$  zajistí PREdi po rozšíření distribuční soustavy dle následujících bodů:

a) **Transformační stanice 22/0,4 kV** (dále jen TS)

Bude vybudována nová vestavěná odběratelská trafostanice v bývalém objektu měřirny Letňany se samostatným vstupem pro PREdi z venku. Ve vstupní části PREdi bude osazen nový rozváděč Siemens 8DJH RRL2 SG Ready. V části odběratele bude rozváděč VN, odběratelské transformátory 22/0,4 kV 2x 2 500 kVA, měření odběru typu A na straně VN. Prostor TS bude stavebně umožňovat doplnění nástěnného rozváděče SG o rozměrech 600x1300x300 a skříně pro ODF o rozměrech 600x2000x600 mm. Pro veškerou technologii PREdi bude zajištěn odpovídající manipulační prostor pro obsluhu. Do VOTS požadujeme zajistit přístup 24 hodin denně po celý rok.

b) **Rozvody 22 kV**

Trafostanice bude připojena do smyčky kabely VN typu AXEKVCEY-OT 3x1x240 mm<sup>2</sup> mezi TS 3336 a TS 3133 dle příloh.

Z důvodu selektivity ochran doporučujeme v části odběratele osadit do přívodního pole odpínač místo vypínače.

V příloze Vám zasíláme v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. a souvisejícími vyhláškami č. 16/2016 Sb. návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o připojení, kde se upřesňuje výše Vašeho podílu na měrných nákladech spojených s připojením Vašeho zařízení a zajištěním požadovaného příkonu, termín realizace, technické řešení a vzájemná koordinace. Žádáme vás o doplnění potřebných údajů ve smlouvě, aby mohla být smlouva nejpozději do 90 dní vzájemně podepsána. Nedojde-li v této lhůtě k uzavření uvedené smlouvy, rezervace příkonu zaniká. Smlouva o smlouvě budoucí o připojení může být uzavřena pouze písemnou formou.

Další stupeň PD požadujeme předložit k odsouhlasení.

Platnost našeho vyjádření k projektové dokumentaci k územnímu řízení je jeden rok.


S pozdravem

Kopie: S 24 100

Příloha: Situace rozvodného zařízení  
návrh Smlouvy o přípravě připojení

PREdistribuce, a. s.

Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10158  
bankovní spojení: ČSOB Praha, č. účtu 17551853/0300, IČ: 27376516, DIČ: CZ27376516  
Zákaznická linka PRE: 267 055 555, e-mail: pre@pre.cz, www.predistribuce.cz

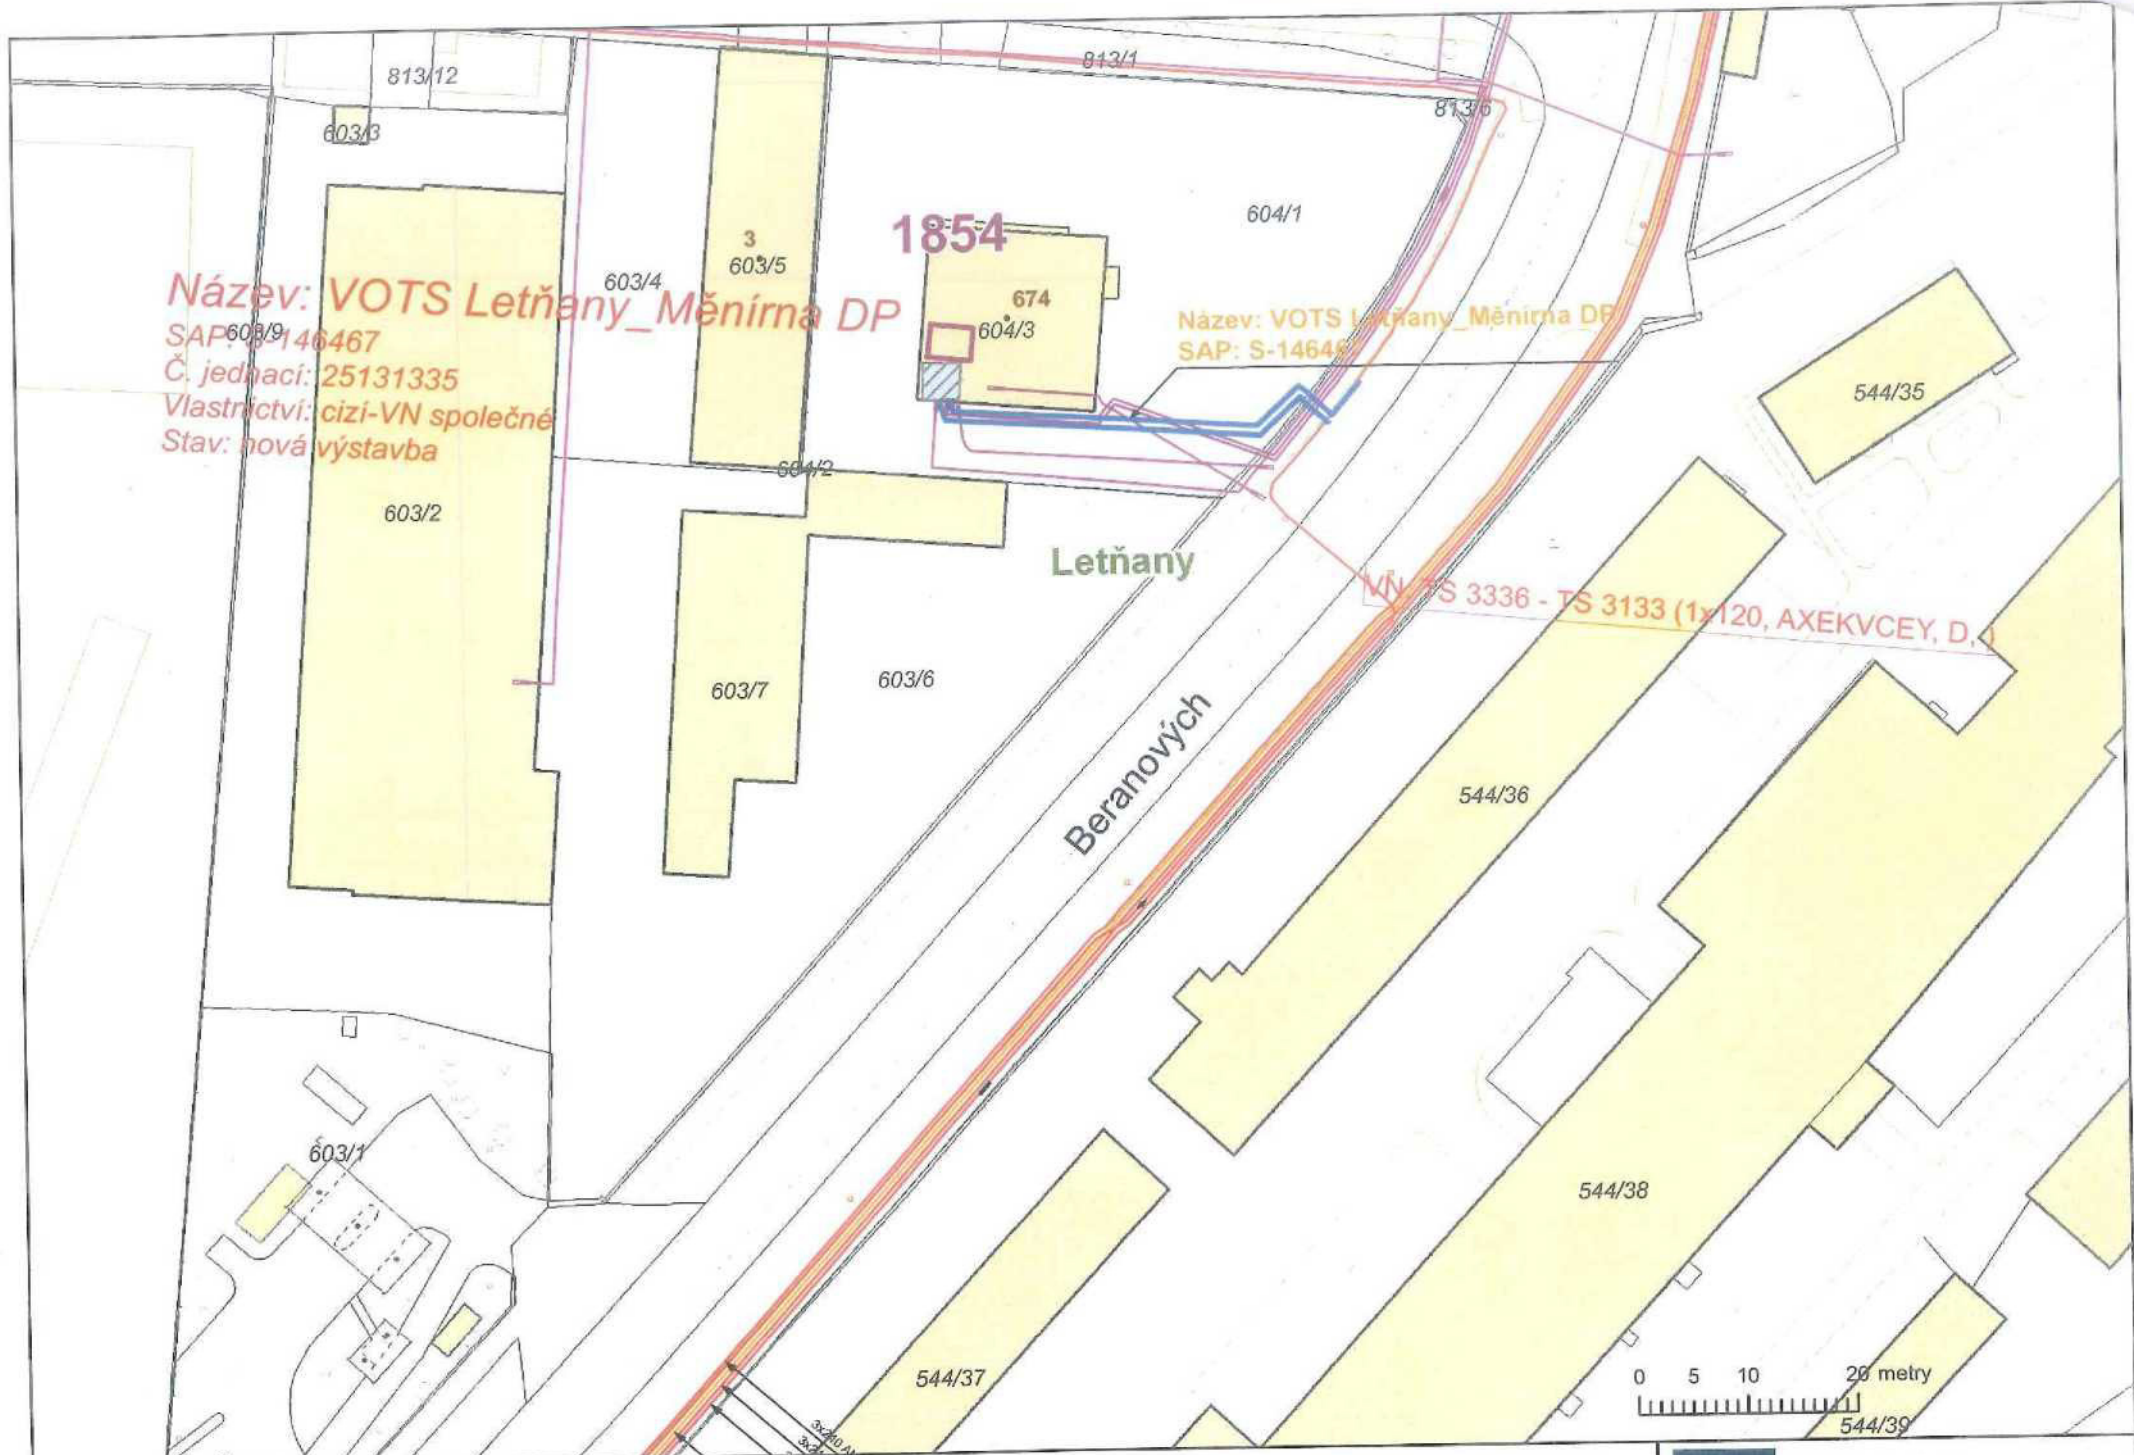

Název: VOTS Letňany\_Měřirna DP  
 SAP: S-146467  
 Č. jednací: 25131335  
 Vlastnictví: cizí-VN společné  
 Stav: nová výstavba

Název: VOTS Letňany\_Měřirna DP  
 SAP: S-14645

VN TS 3336 - TS 3133 (1x120, AXEKVCEY, D.)

Letňany  
 Beranových

# VOTS Měnična Letňany

Siemens 8DJH RRL2 SG Ready

