

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

## OBJEDNÁVKA – SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

č. objednatele: 01KV-000736

č. poskytovatele:

**OBJEDNATEL:**

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Na Pankráci 56  
140 00 Praha 4

Zastoupený:

Ve věcech smluvních:

██████████

Ve věcech technických:

██████████

Bankovní spojení: █████

Číslo účtu: ████████████████████

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

ISPROFIN: 500 115 0001

**POSKYTOVATEL:**

Název: INSET s.r.o.  
sídlo: Lucemburská 1170/7  
130 00 Praha 3

Zastoupený:

Ve věcech smluvních:

██████████

Ve věcech technických:

██████████████████

Bankovní spojení:

Číslo účtu: ████████████████████

IČ: 03579727

DIČ: CZ03579727

Registrován: v obchodním rejstříku  
vedeném Městským soudem v Praze  
v odd. C, vložka č. 234236

Dle naší dohody u Vás objednáváme poskytnutí služeb za následujících podmínek:

### I. Předmět plnění:

1. Název předmětu plnění: „*Provedení mimořádných prohlídek mostů SO 205 a SO 213 na dálnici D47, stavby D47091.2*“

2. Bližší popis služeb

Podrobná specifikace služeb:

Předmětem zakázky bude provedení mimořádných prohlídek mostů stavby D47091.2 dle ČSN 73 6221, jejichž součástí bude i kontrola mostních závěrů a prohlídka ložisek, na objektech:

SO 205 Most na D1 přes ul. Antošovickou (most ev.č. D1-457..1 a D1-457..2);

SO 213 Most na D1 přes polní cestu (most ev.č. D1-458..1 a D1-458..2).



Mimořádná prohlídka mostů bude provedena v souladu s ČSN 73 6221, včetně výstupního protokolu. Každá vada bude fotodokumentována a v protokolu bude k fotografii přiřazen odpovídající popis vady.

Měření ložisek bude provedeno podle ČSN EN 1337 a měření mostních závěrů bude provedeno podle TP 86. Z měření ložisek a mostních závěrů vypracuje Poskytovatel protokol dle vzorů uvedených v příloze č. 2 této smlouvy.

Závady, které budou nalezeny, budou opatřeny fotodokumentací pro každou vadu.

Poskytovatel je povinen na základě této Smlouvy, jako výsledek poskytování Služeb, předat Objednateli Dokumentaci, která zahrnuje zejména následující dokumenty a podklady:

- Zpráva s vyhodnocením stavu obsahující Protokol mimořádné prohlídky mostu. Protokol z mimořádné prohlídky bude v příloze obsahovat jednotlivé vyplněné formuláře dle vzoru 1 a vzoru 2.
- Fotodokumentace zjištěných vad.

Výše uvedené bude předáno v tištěné podobě v počtu 3 paré a v elektronické podobě na CD/DVD ve formátu doc, pdf, jpeg (fotodokumentace).

Zpřístupnění konstrukce mostu plošinou a zajištění pracovníků Poskytovatele při provádění prohlídek v rámci vozovky zabezpečí Objednatel (individuálně po dohodě se Správou Ostrava).

Před započítáním prohlídek v rámci trasy (vozovky na mostě) bude mít Poskytovatel platné Školení bezpečnosti práce pro práce na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla. Bez tohoto školení není možné zahájit prohlídku na vozovce.

3. Místem předání služeb je budova Objednatele na adrese ŘSD ČR – ÚKKS, Čerčanská 18, 140 00 Praha 4, pokud nebude dohodnuto jinak.

4. Poskytovatel se zavazuje na písemnou nebo elektronickou výzvu objednatel provést sjednané služby. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto smlouvou sjednanou cenu.

#### 5. Obchodní podmínky

Poskytovatel nese odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku činností konaných v rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku nesplnění smluvních podmínek. Rovněž nese odpovědnost za škody způsobené jiným osobám. Poskytovatel je povinen být odpovídajícím způsobem pojištěn ve prospěch objednatel.

### II. Doba plnění

Poskytování služeb bude zahájeno podpisem smlouvy oběma smluvními stranami. Poskytovatel je povinen provést Služby do **30. července 2016**.

Termín realizace mimořádných prohlídek je 30. června 2016.

### III. Cena

Cena služeb je stanovena dohodou smluvních stran jako maximální.

**79.200,- Kč (bez DPH)**

**16.632,- Kč (DPH)**

**95.832,- Kč (včetně DPH)**

Specifikace ceny je rozepsána v příloze této smlouvy. Součástí této ceny je dokončení a předání služeb a odstranění veškerých vad poskytovaných služeb.

#### **IV. Platební podmínky**

1. Cena bude uhrazena jednorázově převodem na účet poskytovatele s termínem splatnosti 30 dnů ode dne prokázaného doručení faktury. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb objednatelem, po odstranění všech vad a nedodělků poskytovatelem.
2. Fakturovaná částka bude odpovídat oceněnému rozpisu služeb uvedenému ve specifikaci ceny, která je nedílnou součástí této objednávky.
3. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti předepsané § 28 zákona č. 235/04 Sb. tak, aby bylo naprosto zřejmé, že slouží rovněž pro daňové účely.
4. Objednatel neposkytuje žádné zálohy, ani dílčí plnění.

#### **V. Smluvní sankce**

1. Za prodlení s poskytováním služeb, resp. za prodlení s předáním výstupů služeb, se poskytovatel zavazuje uhradit objednateli dohodnutou smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny nedodaných služeb a to za každý i započatý den prodlení, maximálně však 10% z ceny nedodaných služeb.
2. Vzájemné ujednání o smluvní pokutě nevylučuje povinnost poskytovatele uhradit objednateli škodu, která vznikne v souvislosti s nesplněním jeho závazků vyplývajících ze smluvního vztahu.

#### **VI. Řešení sporů**

Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků z této smlouvy, především dohodou.

#### **VII. Závěrečná ustanovení**

1. Tato objednávka zavazuje poskytovatele i objednatele ke splnění závazků a po potvrzení oběma smluvními stranami nahrazuje Smlouvu o poskytování služeb.
2. Specifikace a ujednání obsažené v této smlouvě je možné měnit pouze písemnou formou odsouhlasenou oběma smluvními stranami.
3. Pokud není ve smlouvě a jejích přílohách stanoveno jinak, řídí se vztahy založené na základě jejího oboustranného podpisu zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“).
4. Pro vyloučení pochybností obě smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2909 Občanského zákoníku.
5. Na důkaz souhlasu zašlete písemně 4x potvrzené vyhotovení objednávky zpět na naši adresu, z nichž následně 2 obdrží objednatel a 2 poskytovatel.
6. Objednatel upozorňuje, že vylučuje možnost přijetí objednávky dle § 1740 odst. 3, věta první, Občanského zákoníku. Přijetí objednávky s jakýmkoli, byť i nepodstatnými, dodatky nebo odchylkami nebude považováno za její přijetí, ale za nový návrh k jednání.

V Praze dne  
13 -06- 2016

V Praze dne 10. 6. 2016

Za objednatele:

Za poskytovatele:

Přílohy:

Příloha č. 1: Specifikace ceny

Příloha č. 2: Vzory protokolů z prohlídek mostních závěrů a ložisek

**Příloha č. 1 Objednávky 01KV-000736: Specifikace ceny**

## **Příloha č. 2 Objednávky 01KV-000736:**

### **Vzory protokolů z prohlídek mostních závěrů a ložisek**

Pro zpracování kontroly a měření mostních závěrů a ložisek budou použity protokoly Vzor 1 a Vzor 2 v modifikované podobě. Protokoly budou vždy upraveny pro konkrétní typ mostního závěru a ložiska (např. protokol z kontroly ložiska bude přizpůsoben pro kalotové ložisko a měřené hodnoty dané ČSN EN 1337).

# Vzor 1

Logo zpracovatele

## INSPEKCE MOSTNÍHO ZÁVĚRU

Název + adresa zpracovatele

Stavba / SO

Mostní objekt

Datum měření

Teplota NK při měření

LP:

SP:

PP:

LP

SP:

PP:

Označení mostního závěru

Výroba:

Typ MZ:

Identifikační číslo:

Jmenovitý posun:

mm

Rok výroby/ČOP:

Rozevření lamel

|                          | Levý pruh (rychlý) (= "LP") |                   | Střední pruh (pomalý) (= "SP") |                   | Pravý pruh (odstavný) (= "PP") |                   |
|--------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|
| Poloha měřeného řezu [m] | Zleva                       | Zprava            | Zleva                          | Zprava            | Zleva                          | Zprava            |
| Číslo lamely             | mezi lamelami [mm]          | rozevření MZ [mm] | mezi lamelami [mm]             | rozevření MZ [mm] | mezi lamelami [mm]             | rozevření MZ [mm] |
| 1-2                      |                             |                   |                                |                   |                                |                   |
| 2-3                      |                             |                   |                                |                   |                                |                   |
| 3-4                      |                             |                   |                                |                   |                                |                   |
| 4-5                      |                             |                   |                                |                   |                                |                   |
| 5-6                      |                             |                   |                                |                   |                                |                   |

nastavení MZ při teplotě NK

rozevření MZ (<5 mm)

rozevření lamel

Nerovnost MZ

| Číslo lamely / krajního profilu | Levý pruh (rychlý) (= "LP") |                       | Střední pruh (pomalý) (= "SP") |                       | Pravý pruh (odstavný) (= "PP") |                       |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|
|                                 | 4 m lat'                    | mezi kraj. prof. [mm] | 4 m lat'                       | mezi kraj. prof. [mm] | 4 m lat'                       | mezi kraj. prof. [mm] |
|                                 | [mm]                        |                       | [mm]                           |                       | [mm]                           |                       |
| 1                               |                             |                       |                                |                       |                                |                       |
| 2                               |                             |                       |                                |                       |                                |                       |
| 3                               |                             |                       |                                |                       |                                |                       |
| 4                               |                             |                       |                                |                       |                                |                       |
| 5                               |                             |                       |                                |                       |                                |                       |
| 6                               |                             |                       |                                |                       |                                |                       |

nerovnost pod 4m latí (< mm)

nerovnost mezi kraj. prof. (< mm)

podélný spád

| RDS | Levý pruh (rychlý) |  | Prostřední pruh (pomalý) |  | Pravý pruh (odstavný) |  |
|-----|--------------------|--|--------------------------|--|-----------------------|--|
|     |                    |  |                          |  |                       |  |

Stav údržby:

Stav vozovky:

Těsnící zálivky:

Krajní profily / mezipřehlé lamely:

Těsnící profily:

MZ zdola:

Vodotěsnost:

Ostatní:

Hodnocení:

|        |        |         |
|--------|--------|---------|
| Datum: | Jméno: | Podpis: |
|--------|--------|---------|

## Vzor 2

Logo zpracovatele

## PROTOKOL Z KONTROLY LOŽISKA

Název a adresa zpracovatele

Stavba

Mostní objekt:

Typ ložiska:

Datum měření:

Teplota NK při měření:

Označení ložiska

**P 2**

Výrobce:

Výrobní číslo:

Typ:

poloha indikátoru:

22 mm + ve směru od pevného bodu

změřené hodnoty

náklonná spára

limit [mm]

změřeno [mm]

| 1    | 2    | 3    | 4    |
|------|------|------|------|
| 16,8 | 18,9 | 14,8 | 11,9 |

změřené hodnoty

kluzná spára

limit [mm]

změřeno [mm]

| 1   | 2   | 3   | 4   |
|-----|-----|-----|-----|
| 4,6 | 5,5 | 4,6 | 5,1 |

sklon klínové desky



|                  |      |      |      |
|------------------|------|------|------|
| -0,35            | 0,00 | 0,00 | 0,18 |
| sklon nevyhovuje |      |      |      |

limit 0,3 %

Stav a závady ložiska

Poznámka:

Hodnocení na základě výsledků měření

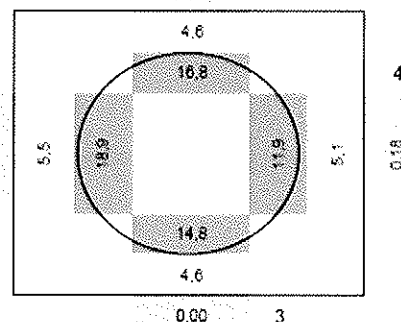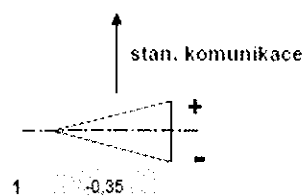

|       |          |        |                 |         |
|-------|----------|--------|-----------------|---------|
| Datum | 0.1.1900 | Jméno: | Ing. Jan Borový | Podpis: |
|-------|----------|--------|-----------------|---------|