

Usnesení RaMěst č. 709/19 z 26.8.2019

Prodej nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova
schvaluje


uzavření třístranné smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o věcném břemenu služebnosti inženýrské sítě práva umístění plynárenského zařízení v rámci akce „Přeložka plynovodu, rekonstrukce lávky přes Chomutovku, Chomutov, ul. Bezručova“ na pozemku p.č. 51/1 v k.ú. Chomutov II ve vlastnictví ČR, právo hospodařit s majetkem státu pro Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČ 70889988 ve prospěch GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567 a investorem statutárním městem Chomutovem, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov.

STOKA SPLAŠNÉ TLAKOVÉ KANALIZACE
 NEJ PLYNOVODNÍ ŘÁD - ocelí DN 80 mm
 -> HRODOK, n.s.
 PODZEMNÍ VEDENÍ - ukolal NH do 1 kV
 -> ČEZ Distribuce, o.s.
 PODZEMNÍ KABELOVÉ VEDENÍ
 -> ČEZ, n.s.
 PODZEMNÍ VEDENÍ - ukolal NH do 1 kV
 -> ČEZ Distribuce, o.s.
 PODZEMNÍ VEDENÍ - kabel veřejného osvětlení
 -> Státní podnik Černošice
 LAMPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

Jednotlivé křižovatky a to jsou vyznačeny křížovkami, pokud zohlednění stavby
 je nutno je vyhlásit:

NOVA ŽÁDÍ NEJ PLYNOVODNÍHO ŘÁDU - ocelové potrubí
 DN 80 mm, opatřena izolací BRALEN, délka 26,7 m
 Dlehranová pásma: 1,0 m od vnějšího lince potrubí

ZRUŠENÁ ČÁST NEJ PLYNOVODNÍHO ŘÁDU
 - ocelové potrubí DN 80 mm

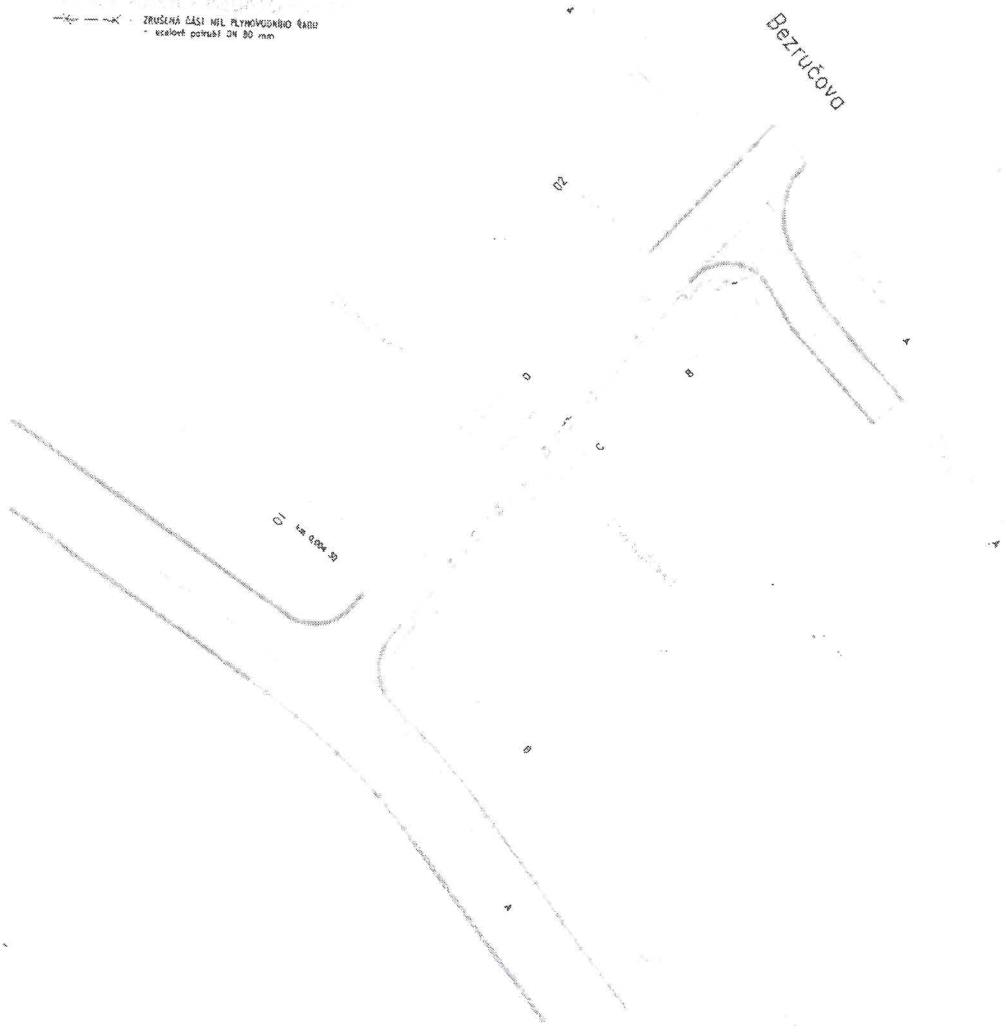

HRANICE POZEMKŮ
 HRANICE SLOUČENÝCH POZEMKŮ



HRANICE POZEMKŮ
 HRANICE SLOUČENÝCH POZEMKŮ
 A
 B
 C
 D

PROJEKT
 STAVBA
 STOKA SPLAŠNÉ TLAKOVÉ KANALIZACE
 BEZRUCOVA
 1:500
 2014

Povodí Ohře

Váš dopis zn.: _____
Ze dne: _____
Naše zn.: POH/30149/2019-2/032100

Vyřizuje:
Tel.: _____
Mobil: _____
E-mail: _____

Datum: 27.08.2019

Rekonstrukce lávky přes Chomutovku u tenisových kurtů, obj. 501 Přeložka plynovodu

K Vaší žádosti o vyjádření k výše uvedené akci, kterou jsme obdrželi elektronickou formou dne 24. června 2019, Vám sdělujeme naše stanovisko, které platí dva roky ode dne vydání:

I. Vyjádření z hlediska Národního plánu povodí Labe (NPP) a Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe (PDP):

Z hlediska zájmů daných platným NPP a PDP (ustanovení § 24 a § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

II. Stanovisko z hlediska správce povodí:

Bez připomínek.

Souřadnice X = 990282, Y = 809255 byly ověřeny dle CEVT.

S realizací výše uvedené akce souhlasíme za předpokladu dodržení následujících připomínek:

III. Vyjádření z hlediska Povodí Ohře, státní podnik:

1. Plynovod kříží pozemek p. č. 51/1 v k. ú. Chomutov II, ke kterému máme právo hospodařit. Do vydání povolení stavby bude vyřešeno užívání výše uvedeného pozemku (popřípadě hmotného majetku), po dobu stavby a budoucí majetkoprávní vypořádání stavbou trvale dotčených pozemků (popřípadě hmotného majetku). S Povodí Ohře, státní podnik, závodem Chomutov, bude vyřešen způsob majetkoprávního vypořádání.
2. Začátek a konec stavebních prací budou oznámeny Povodí Ohře, státní podnik, provozu Chomutov.
3. Po kompletním ukončení prací bude přizván provozní pracovník ke kontrole provedené stavby, kde mu bude předána dokumentace skutečného provedení stavby (ve výškovém systému Bpv). Konečný stav bude naším pracovníkem protokolárně odsouhlasen.

Povodí Ohře, státní podnik, neodpovídá za škody způsobené vodou včetně škod způsobených ledovými jevy.

Předmětem vyjádření je rekonstrukce stávajícího NTL plynovodu na p. p. č. 51/1, 51/2, 1282/4 a 5091/2 v k. ú. Chomutov II. Plynovod kříží vrchem koryto Chomutovky v ř. km 32,739 dle SZÚ. Plynovod je zavěšen na nosné konstrukci pochozí lávky. Z důvodu rekonstrukce lávky je nutné provést i rekonstrukci plynovodu. Technické řešení zůstane zachováno. Výškově je plynovod umístěn min. 0,5 m nad $H_{100} = 367,50$ m n. m.

Povodí Ohře, státní podnik,

obecní úřad Ohře,
Pl. 68, 430 02 Ohře

tel. 439 330 111
fax 439 330 120

e-mail: poho@poho.cz
poho@poho.cz

IČO 43026604
DIČ CZ0580336

Bankovní spojení


Č. účtu: 04001000000012000000000000
ČS, a.s. (Čb) - úřad, účt. 44001200000

Podpis: _____
Místo: _____
Datum: _____

Investorem akce je Statutární město Chomutov.

HGR: 2131. ČHP: 1-13-03-1120-0-20. Vodní útvar povrchových vod: OHL_0670 - Chomutovka od pramene po tok Hačka.



Povodí Ohře, státní podnik 
Bězručova 4219 Chomutov 430 03
iČ. 70889968 DIČ. CZ70889968
web. www.poh.cz

Rozdělovník

POh, s. p., závod Chomutov

POh, s. p., provoz Chomutov

vlastní 02-33/7270 -809255 / -990282