




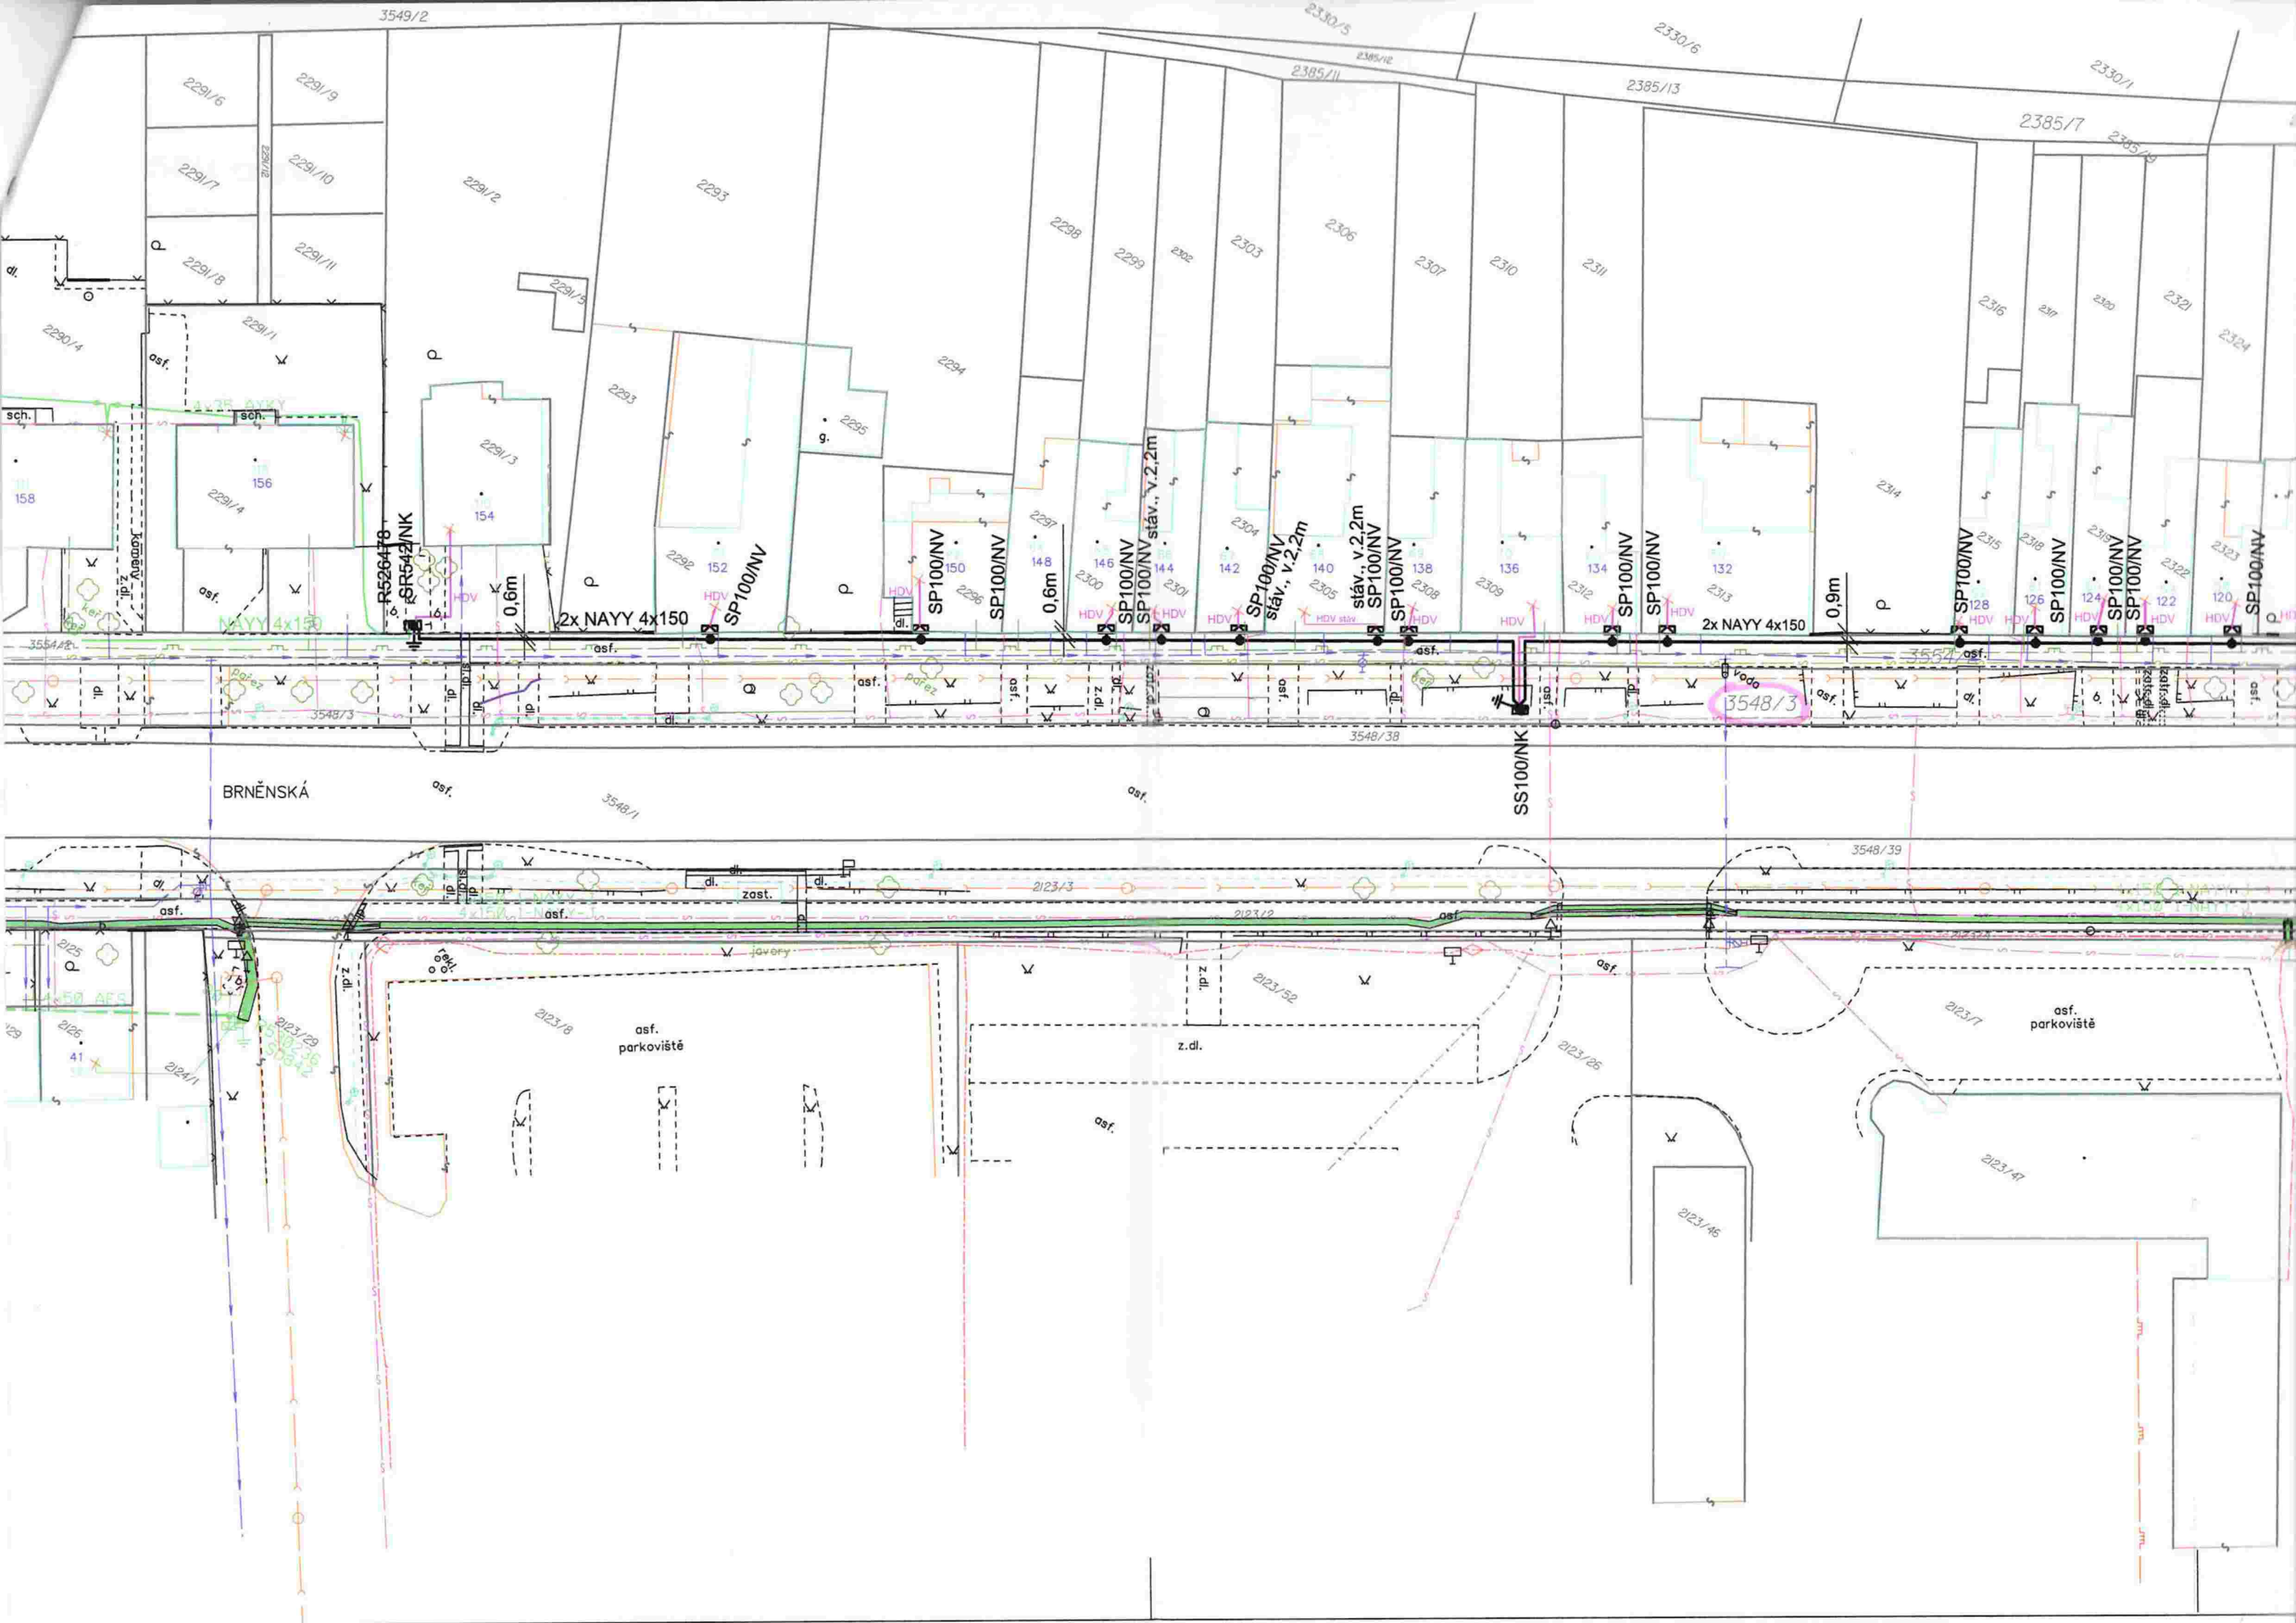

LEGENDA ROZVODŮ:

- | | |
|----|--------------------------------------|
| VN | VENKOVNÍ ROZVODY VN AIFe - STÁVAJÍCÍ |
| NN | KABELOVÉ ROZVODY NN - STÁVAJÍCÍ |
| NN | VENKOVNÍ ROZVODY NN AES - STÁVAJÍCÍ |
| NN | VENKOVNÍ ROZVODY NN AIFe - STÁVAJÍCÍ |
| | STÁVAJÍCÍ ROZVODY NN - HDV |
| | PODPĚRNÝ BOD - SLOUP - STÁVAJÍCÍ |
| | ROZPOJOVACÍ SKŘÍŇ NN - STÁVAJÍCÍ |
| | PŘÍPOJKOVÁ SKŘÍŇ NN - STÁVAJÍCÍ |
| | UZEMNĚNÍ - STÁVAJÍCÍ |
| VN | KABELOVÝ PŘÍVOD VN - NOVÝ |
| NN | PODPĚRNÝ BOD - SLOUP - NOVÝ |
| NN | KABELOVÉ ROZVODY NN - NOVÉ |
| | ROZPOJOVACÍ SKŘÍŇ NN - NOVÁ |
| | PŘÍPOJKOVÁ SKŘÍŇ NN - NOVÁ |
| | UZEMNĚNÍ - NOVÉ |

LEGENDA IS - STÁVAJÍCÍCH:

- | | |
|--|--|
| | STÁVAJÍCÍ VODOVOD |
| | STÁVAJÍCÍ KANALIZACE |
| | STÁVAJÍCÍ PLYNOVOD NTL |
| | STÁVAJÍCÍ TELEFON |
| | NEPROVOZOVANÁ TEL. SÍŤ |
| | AC VÝŠKOV - INTERNET MELNYK |
| | AC VÝŠKOV (MV 28009/2016/SÚ/Mo) |
| | VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ |
| | INFOS (MV 49227/2014/SÚ/Mo, MV 28600/2015/SÚ/Mo) |

POZNÁMKA:

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA NN
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM V DS VN A NN
- ZÁKLADNÍ OCHRANA - PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ V DS VN A NN DO 1000V A NAD 1000V AC

- OCHRANA PŘI PORUŠE - PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ V DS DO 1000V AC

VNĚJŠÍ VLVY

PROSTOR
- Z HLEDISKA VNĚJŠÍCH VLVŮ
- Z HLEDISKA ÚRAZU EL. PROUDEM

OCHRANNÉ PÁSMO EL. ZAŘÍZENÍ - DLE ZÁK. 458/2000 SB (*)
- EL. STANICE 22/0,4KV
- KABELU NN I VN 22KV
- SDL. VEDENÍ PROVOZOVATELE DS

3PEN AC, 50Hz, 400/230 V/ITN-C

: POLOHOU, ZÁBRANOU, PŘEKÁŽKAMI N. KRYTY, IZOLACÍ
- DLE PNE 33 0000-1/5, ČL. 3.2.2.1, 3.2.2.2, 3.2.2.3, 3.2.2.4

: IZOLACÍ, AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DLE PNE 33 0000-1/5, ČL. 3.3.2.1, 3.3.2.5
: STANOVUJE PNE 33 0000-2/4, TAB. Č.6 A Č.7

: VI - PROSTORY VENKOVNÍ
: NEBEZPEČNÝ

: 2M OKOLO STANICE - ZDĚNÉ A KOMP
: 1M PO OBOU STRANÁCH KABELU
: 1M PO OBOU STRANÁCH KABELU

2.část

1.část

