

LEGENDA:

- PŘÍVODNÍ/ZPĚTNÉ POTRUBÍ – CHLADIVO
- ODVOD KONDENZÁTU: PVC/pružná hadice VPr16mm
- STOUPAČKAI/KLESAČKAI POTRUBÍ


Ø9,5/Ø12,7 DIMENZE POTRUBÍ

MĚŘENÉ TRUBKY PRO VEDENÍ CHLADU

Označení v polích	Vnější průměr trubky	Tloušťka stěny trubky	Tloušťka izolace chlazení
D	D	t	t
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
1/4"	6,35	0,762	25
3/8"	9,53	0,813	25
1/2"	12,7	0,813	25
5/8"	15,88	0,889	25
3/4"	19,05	1,07	25
7/8"	22,3	1,14	25
1 1/8"	28,58	1,27	25
1 3/8"	34,93	1,40	25

Minimální vlastnosti tepelné izolace
 UT – souč.tep.vodivosti λ_b 0,043 W.m⁻¹.K⁻¹ (t 10°C)
 CH – souč.tep.vodivosti λ_b 0,038 W.m⁻¹.K⁻¹
 difúzní odpor vodní páry μ = 7000

Řešená část objektu:

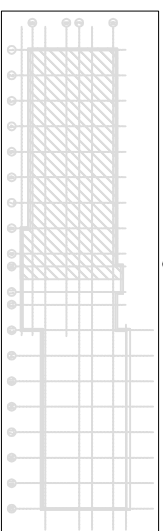

POZNÁMKY:

- POLOHA INSTALACÍ V PŮDORYSECH A ŠCHITÁCH JE POUZE ORIENTAČNÍ, POTRUBÍ SE BUDE MONTOVAT DLE KOORDINAČNÍCH VÝKRESŮ VŠECH PROFESÍ
- PRO MONTÁŽ INSTALACÍ SE PŘEDPOKLÁDÁ POUŽITÍ TPVÝCH ZÁVĚSOVÝCH SYSTÉMŮ S POLŽITIM ZANTOVÝCH TŮČÍ A KOVOVÝCH HMOŽDÍNEK, NAPŘ. SYSTÉM HILTI
- PŘED ZAHÁJENÍM MONTÁŽE JE TŘEBA PROVĚŘIT PROVĚDITELNOST ŘEŠENÍ A V PŘÍPADĚ KOLIZÍ ŘEŠIT TOTO NEPRŮDĚLNĚ S GP ZA ÚČASTI VŠECH PROFESÍ
- NEDILNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA
- SPADNĚNÍ POTRUBÍ BUDE PROVEDENO KE STOUPAČCE, MINIMÁLNÍ SPAD 0,3‰. KROMĚ PENŮKCH BODŮ, UCHYTENÍ KLIZNĚ.
- ROZVODY POTRUBÍ PŘED MONTÁŽÍ NUTNO KOORDINOVAT S OSTATNÍMI PROFESEMI, HLAVNĚ S ROZVODY VZDUCHOTECHNICKÉHO POTRUBÍ, VÝŠKOVÁ A PROSTOROVÁ KOORDINACE VŠECH ROZVODŮ BUDE PROVEDENA DLE KOORDINAČNÍCH VÝKRESŮ INSTALACÍ, KTERÉ BUDOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE OBJEKTU.



PRO Design TZB s.r.o.
 Jilovštská 71
 155 31 Praha 5 – Lipence
 IČO 06993257

PROJEKTANT

VYPRÁCOVAL

KONTROLOVAL

AKCE

Kanceláře Kaplanova

Praha

D.1.4.b Zařízení pro ochlazování staveb

OBSAH PŘÍLOHY

Půdorys 2.NP - část A

ČÍSLO ZAKÁZKY

1904

STUPEŇ DOKUMENTACE

DPS

MĚŘÍTKO

1:100

DATUM

ÚNOR 2019

POČET FORMÁTŮ

2 x A4

ČKAIT 0009025

ČÍSLO KOPIE

AUTORIZACE

pro.design.tzb@seznam.cz



01a

DOKUMENTACI LZE POUŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASÍ PROJEKTANTA