


číslo reg. (odběratel) :

číslo reg. (dodavatel) : D200/70500/00262/15/00

Smlouva

o dodávce pitné vody, odvádění odpadních vod a srážkových vod
uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany



2000066796

1. Dodavatel:

Obchodní firma: DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Těžba a úprava uranu
Sídlo: Stráž pod Ralskem, Pod Vinicí 84, PSČ 471 27
Jeho jménem jedná: Ing. Tomáš Rychtařík, vedoucí odštěpného závodu
IČ: 00002739
DIČ: CZ00002739, je plátcem DPH
Bankovní spojení: [redacted]

Zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 513

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy: [redacted]

Vlastníkem a provozovatelem vodovodu, kanalizace a ČOV pro veřejnou potřebu je DIAMO, státní podnik, Máchova 201, Stráž pod Ralskem. Dodavatel je provozovnou vlastníka a provozovatele vodovodu, kanalizace a ČOV pro veřejnou potřebu.

(dále jen „dodavatel“)

2. Odběratel:

Obchodní firma: LentiKat's a. s.
Sídlo: Stráž pod Ralskem, Pod Vinicí 83, PSČ 471 27
Jeho jménem jedná: Ing. Josef Trčka, předseda představenstva
IČ: 27447618
DIČ: CZ27447618, je plátcem DPH
Bankovní spojení: [redacted]

Zapsán v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2374

Osoba oprávněná k jednání ve věci předmětu této smlouvy: [redacted]

(dále jen „odběratel“)

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění smlouvy je dodávka pitné vody, odvádění odpadních a srážkových vod: (CZ-CPA: 36.00.11 pitná voda, CZ-CPA: 37.00.11 odvádění a čištění odpadních vod, CZ-CPA: 37.00 odvádění srážkových vod).
2. Smluvní strany se dohodly, že místem stavby nebo pozemku připojeným přípojkou na vodovod nebo kanalizaci (dále jen „Odběrné místo“) je vodoměr v suterénu budovy AB C (č. 1), vodoměr na chodbě přízemí budovy AB C (č. 2), vodoměr srážkových vod na chodbě suterénu AB C (č. 3) a revizní šachty odpadních a dešťových vod na páteřních stokách – viz. mapa.
3. Smluvní strany se dohodly, že množství dodané vody bude zjišťováno vodoměrem č. 1 v suterénu budovy AB C a vodoměrem č. 2 na chodbě v přízemí budovy AB C včetně spotřeby vody vypočtené dle směrných čísel roční spotřeby vody dle bodu 8 článku II této smlouvy.
4. Smluvní strany se dohodly, že množství odváděných odpadních vod bude zjišťováno jako množství vody dodané z vodovodu dle bodu 3 článku II této smlouvy s odečtením naměřeného množství srážkových vod na vodoměru č. 3.
5. Smluvní strany se dohodly, že množství srážkových vod odváděných v případě potřeby v maximálním množství 3 m³/hod z provozu Lentikať's do dešťové kanalizace zakončené RN CHÚ je stanoveno odečtem vodoměru č. 3.
6. Smluvní strany se dohodly, že:
 - a) limit množství dodávané vody vodoměr č. 1: 72 m³ za den;
 - b) limit množství dodávané vody vodoměr č. 2: 10 m³ za den;
 - c) limit množství srážkových vod vodoměr č. 3: 72 m³ za den;
 - d) množství určující kapacitu vodoměru č. 1: Qn 3,5 m³ za hodinu;
 - e) množství určující kapacitu vodoměru č. 2: Qn 2,5 m³ za hodinu;
 - f) množství určující kapacitu vodoměru č. 3: Qn 15 m³ za hodinu;

Přípustná míra množství a znečištění vypouštěné odpadní vody je stanovena v souladu s Kanalizačním řádem, není-li v této smlouvě uvedeno jinak. Bilance znečištění vypouštěných odpadních vod je dána součinem ročního množství odváděných odpadních vod a průměrné hodnoty přípustné míry znečištění.

7. Kvalita dodávané pitné vody ve vodovodu Lipka: obsah vápníku 40 mg l⁻¹, hořčíku 3 mg l⁻¹ a dusičnanů 2 mg l⁻¹.
8. Spotřeba vody pro zaměstnance v AB C využívající sociální zařízení s možností sprchování je určena v souladu s přílohou č. 12 k vyhlášce Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb. Tato spotřeba (tzv. směrné číslo roční spotřeby vody) činí 26 m³ na jednoho pracovníka v jedné směně za rok.
9. Odběratel se zavazuje, že se bude řídit kanalizačním řádem o. z. TÚU (PP-TÚU-18-02) a bude dodržovat přípustnou míru znečištění odpadních a srážkových vod dle přílohy 9.1 platného kanalizačního řádu, se kterým byl prokazatelně seznámen, což potvrzuje podpisem této smlouvy. Aktualizace bude prováděna elektronickou poštou.
10. Odpadní vody jsou odváděny a čištěny na ČOV CHÚ. Dešťové vody jsou odváděny dešťovou kanalizací zakončenou RN CHÚ do toku Ploučnice.
11. Odběratel se zavazuje, že zabrání vniknutí odpadů, nebezpečných a zvláště nebezpečných látek vzniklých jeho činnostmi do dešťové kanalizace zakončené RN CHÚ a dále zaústěné do Ploučnice.

III.

Podmínky dodávky vody z vodovodu a odvádění odpadních a srážkových vod kanalizací

1. Dodavatel se zavazuje za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou dodávat odběrateli ve sjednaném odběrném místě z vodovodu pitnou vodu v jakosti předepsané platnými právními předpisy a odvádět kanalizací odpadní a srážkové vody vzniklé nakládáním s takto dodanou vodou.
2. Odběratel se zavazuje platit dodavateli vodné a stočné včetně odvádění srážkových vod v souladu a za podmínek stanovených touto smlouvou.

IV.

Cena plnění

1. V souladu s výměrem MF v platném znění, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, se u ceny za pitnou vodu - vodné a u ceny za odvádění a čištění odpadních vod uplatňují věcně usměrňované ceny. Ceny mají jednosložkovou formu.
2. Cena za dodávku dle článku II. této smlouvy se sjednává ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., *o cenách*, v platném znění, dohodou smluvních stran takto:

pitná voda - vodné	44,70 Kč za 1 m ³ bez DPH
odvádění a čištění odpadních vod	29,80 Kč za 1 m ³ bez DPH
odvádění srážkových vod	16,40 Kč za 1 m ³ bez DPH
3. K uvedeným cenám bude připočteno DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění.
4. V případě, že dojde ke změně ceny, je dodavatel povinen tuto změnu oznámit odběrateli písemně nebo elektronicky z domény diamo.cz včetně elektronického podpisu, a to nejpozději do konce měsíce předcházejícího měsíci, od něhož bude změna ceny uplatněna, a to na e-mailovou adresu odběratele (Čl. I.).
5. V případě, že odběratel nebude se zvýšením ceny souhlasit, má právo od smlouvy odstoupit, a to písemným právním úkonem.

V.

Způsob fakturace a plateb

1. Smluvní strany se dohodly, že fakturace bude prováděna měsíčně, přičemž dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den v měsíci, za který se fakturuje.
2. Odběratel je povinen fakturu uhradit do 14 dnů od jejího vystavení.
3. V případě prodlení odběratele s úhradou fakturované částky vzniká dodavateli právo účtovat úrok z prodlení v zákonné výši a smluvní pokutu ve výši 0,1 % denně z dlužné částky za každý den prodlení s provedením úhrady. Dnem úhrady se rozumí připsání částky na účet dodavatele.

VI.

Doba platnosti

1. Tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která počíná běžet 1. dnem měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. Smlouvu lze také ukončit dohodou obou smluvních stran nebo odstoupením od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy.

2. V případě podstatného porušení smluvních závazků kteroukoliv ze stran je druhá smluvní strana oprávněna od této smlouvy odstoupit. Odstoupení od této smlouvy je účinné dnem doručení druhé smluvní straně, přičemž za doručenu se zásilka považuje i v případě, že je zaslána na sídlo účastníka uvedené v obchodním rejstříku a vrátí se jako nedoručená. Smluvní strany sjednaly, že nedodržení splatnosti daňového dokladu stanovené v čl. V., odst. 2, je vždy považováno za podstatné porušení smlouvy a je důvodem k odstoupení od smlouvy ze strany dodavatele.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a je účinná od 1. 1. 2016.

VII. Závěrečná ujednání


1. Touto smlouvou se ruší smlouva č. D200/46000/00125/15/00.
2. Tato smlouva může být měněna písemnou formou označenou jako číslované dodatky.
3. Odběratel bere na vědomí, že v případě porušení povinností daných touto smlouvou nebo zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích ve znění pozdějších předpisů, je dodavatel oprávněn přerušit nebo omezit dodávku vody.
4. Dodavatel je povinen oprávněné osobě odběratele neprodleně nahlásit poruchu v dodávce vody či odvádění a čištění odpadních vod nebo v odvádění srážkových vod.
5. Odběratel je povinen osobě dodavatele neodkladně nahlásit případné nedodržení příloh č. 9.1 kanalizačního řádu PP-TÚU-18-02.
6. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž po jednom obdrží každá strana.
7. Vzájemné vztahy smluvních stran, neupravené touto smlouvou, se řídí právním řádem České republiky.
8. Případný soudní spor bude veden u místně příslušného soudu.
9. Účastníci této smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetli, že souhlasí s jejím obsahem, že je srozumitelná a určitá a že nebyla ujednána v tísní či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy:




1. Mapa odběrných míst pitné vody a předávacích šachet splaškové a dešťové kanalizace.


Ve Stráži pod Ralskem dne 14.12. 2015

V Praze dne 16.12. 2015

Za DIAMO, státní podnik,


Za LentiKat's a.s.:



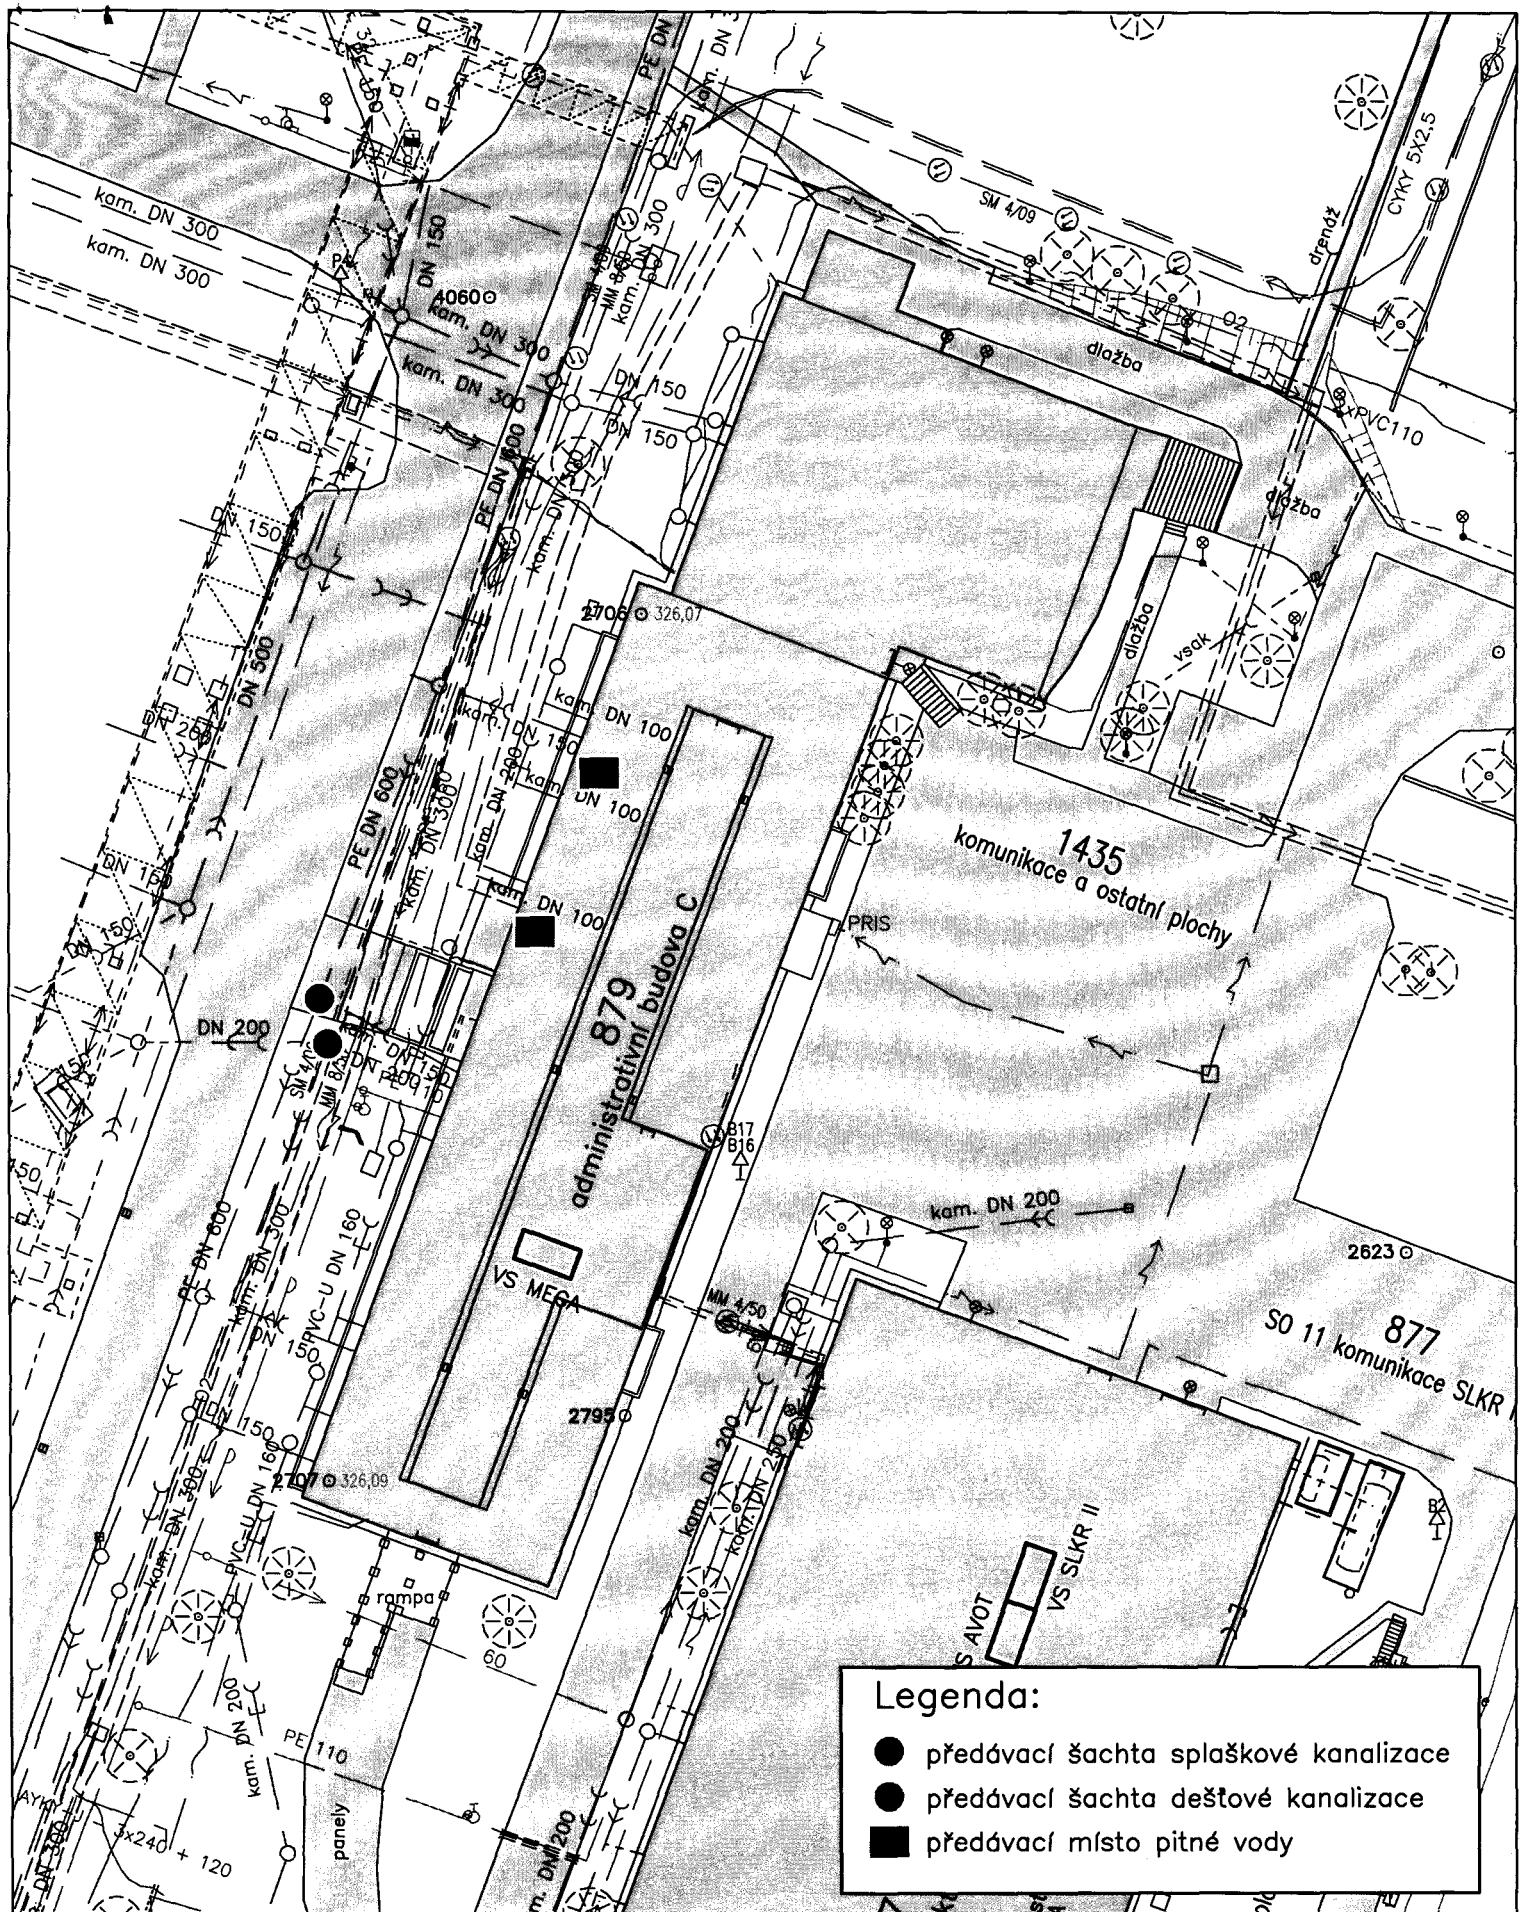

Legenda:

- předávací šachta splaškové kanalizace
- předávací šachta dešťové kanalizace
- předávací místo pitné vody



DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Těžba a úprava uranu
Stráž pod Ralskem

Kódové označení: D200/70500/00262/18
Vydání č.: -
Revize č.: - ze dne -

Číslo přílohy: 1	Název přílohy: Mapa odběrného místa pitné vody, předávacích šachet splaškové a dešťové kanalizace (Měřítko: 1 : 500)	Tisk: 2015-11-24, 10:45 hodin
Strana č. 5 z(e) 6	Cesta k souboru, název: U:\GEO\EN\FIDISK\Refmap\79 127\79 127.ref	