

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci

uzavřený dle § 1901 a § 1902 zákona č. 89/1989 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („občanský zákoník“)

(„Dodatek“)

Česká republika - Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy

se sídlem: Praha, Sokolská 62, 121 24

IČO: 708 86 288

bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 864/28, Praha 1, č. ú. 8107881/0710

zastoupený brig. gen. Ing. Romanem Hlinovským, ředitelem HZS hl. m. Prahy

(„HZS“)

a

PATROL group s.r.o.

se sídlem: Romana Havelky 4957/5b, 586 01 Jihlava

IČO: 469 81 233

DIČ: CZ46981233

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8188

zastoupená Jiřím Pospíšilem, jednatelem

(„PATROL“)

(HZS a PATROL dále společně jen jako „smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „smluvní strana“)

I.

OBEČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany mezi sebou dne 19. 8. 2019 uzavřely Smlouvu o spolupráci (dále jen „Smlouva“), ve které se dohodly na vybudování systému pultu centrální ochrany na území hl. m. Prahy a na vzájemných právech a povinnostech při řádném zajišťování služby dálkového přenosu mezi elektrickými požárními signalizacemi a pultem centrální ochrany umístěným na krajském operačním informačním středisku HZS.
2. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku ke Smlouvě, jak je uvedeno níže.

II.

ZMĚNA SMLOUVY

1. Znění čl. I Smlouvy se nahrazuje následujícím zněním:

„I.

Předmět smlouvy

1. „Společnost PATROL se zavazuje vybudovat systém pultu centralizované ochrany (dále jen „PCO“) pro připojení elektrických požárních signalizací (dále jen „EPS“), instalovaných v objektech na území hl. m. Prahy, zajistit služby provozu PCO a poskytovat třetím osobám (dále jen „uživatelům“) připojení jejich objektů do systému PCO. HZS se zavazuje umožnit společnosti PATROL brát užitky spojené s poskytováním připojení uživatelů do systému PCO. Smluvní strany se dohodly, že provozní riziko spojené s braním užitků vyplývajících z

poskytování připojení uživatele na PCO nese společnost PATROL, zejména riziko poptávky, neboť uživatelé služeb připojení na PCO prostřednictvím společnosti PATROL mají možnost efektivně zajišťovat požární ochranu svých objektů i jiným způsobem než přes připojení EPS na PCO s využitím služby společnosti PATROL. Společnosti PATROL není zaručena návratnost vynaložených investic nebo nákladů vzniklých při vybudování nebo poskytování služeb a dalších činností dle této smlouvy."

2. Z čl. II. Smlouvy se bez náhrady vypouští vymezení pojmu „Uživatel EPS“.
3. Vymezení pojmu „Uživatel“ obsažené v čl. II Smlouvy se nahrazuje následujícím zněním:
„Subjekt, který má se společností PATROL uzavřenu platnou Smlouvu o podmínkách poskytování služby připojení na PCO HZS hl. m. Prahy (viz příloha č. 2 této smlouvy) a s HZS uzavřenu platnou Smlouvu o podmínkách poskytování služby dálkového dozoru prostřednictvím PCO HZS hl. m. Prahy (viz příloha č. 3 této smlouvy).“
4. Znění čl. III odst. 5 Smlouvy v části označené jako „Společnost PATROL se zavazuje“ se nahrazuje následujícím zněním:
„5. zajišťovat bezplatné školení obsluhy systému PCO a pověřených pracovníků HZS,“
5. Znění čl. III odst. 8 Smlouvy v části označené jako „Společnost PATROL se zavazuje“ se nahrazuje následujícím zněním:
„8. po dobu trvání smlouvy disponovat potřebným oprávněním stanoveným zákonem pro zajištění činností dle smlouvy,“
6. Znění čl. III odst. 11 a 12 Smlouvy v části označené jako „Společnost PATROL se zavazuje“ se nahrazuje následujícím zněním:
„11. uzavírat samostatné smlouvy o připojení EPS do systému PCO s třetími stranami (uživateli), a to dle vzoru, který je přílohou č. 2 této smlouvy, informovat HZS o jejich uzavření, stejně jako o výpovědi z těchto smluv,
12. Bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 kalendářních dnů po oznámení výpovědi ze smlouvy s uživateli o poskytování služeb dálkového dozoru (vzor smlouvy viz příloha č. 3), předmětnou EPS odpojit od systému PCO HZS hl. m. Prahy,“
7. Znění čl. III odst. 4 Smlouvy v části označené jako „HZS se zavazuje“ se nahrazuje následujícím zněním:
„4. informovat písemně do třiceti (30) kalendářních dnů po dni účinnosti této smlouvy stávající uživatele využívající služby provozu PCO o dalším poskytovateli této služby – společnosti PATROL,“
8. Do čl. III Smlouvy v části označené jako „HZS se zavazuje“ se vkládá nový odst. 5, a to s následujícím zněním:
„5. uzavírat s třetími stranami (uživateli) samostatné smlouvy o poskytování služeb dálkového dozoru, a to dle vzoru, který je přílohou č. 3 této smlouvy, a o jejich uzavření informovat PATROL, stejně také PATROL neprodleně informovat o výpovědi z těchto smluv,“
9. Dosavadní odst. 5 až 7 čl. III Smlouvy v části označené jako „HZS se zavazuje“ se označují jako odst. 6 až 8.
10. Znění čl. VI Smlouvy se nahrazuje následujícím zněním:

„ VI.

Způsob financování

1. Společnost PATROL má na základě této smlouvy právo uzavírat svým jménem s uživateli smlouvy, ve znění odpovídajícím znění vzorové smlouvy, která je přílohou č. 2 této smlouvy. V těchto smlouvách bude sjednána odměna, která náleží společnosti PATROL za poskytování služby připojení na PCO. Tato odměna bude fakturována uživateli přímo ze strany PATROL a bude příjmem společnosti PATROL.

2. HZS na základě této smlouvy uzavírá s uživateli smlouvy, ve znění odpovídajícím znění vzorové smlouvy, která je přílohou č. 3 této smlouvy. V těchto smlouvách budou sjednány platby uživatelů ve prospěch HZS, představující úhradu nákladů HZS spojených s poskytováním dálkového dozoru nad objekty uživatelů ze strany HZS, jejichž výše je dána aktuálním ceníkem stanoveným Pokynem generálního ředitele HZS České republiky č. 40/2018 ze dne 17. 8. 2018, kterým se stanoví technické podmínky pro připojení EPS prostřednictvím zařízení dálkového přenosu na PCO (dále jen „Pokyn generálního ředitele HZS ČR“).

Konkrétně se jedná o platby mj. za:

- za zajišťování trvalé obsluhy PCO za každý jeden objekt s EPS připojený do systému PCO za kalendářní měsíc,
- za každý výjezd k připojeným objektům s EPS (a to i za plané výjezdy k připojeným objektům způsobené na straně jednotlivých objektů ve smyslu § 97 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů),
- za každý nově připojený objekt s EPS v daném kalendářním měsíci (jednorázově), přičemž nově připojeným objektem se rozumí objekt připojený nově na HZS, nikoliv objekt, který bude přepojován pouze z PCO provozovaného stávajícím dodavatelem,
- za změnu technických podmínek pro provedení EPS v daném kalendářním měsíci, jenž vyžaduje výkon státního požárního dozoru ve smyslu § 31 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů - za 1 připojený objekt s EPS. Jedná se např. o rozšíření EPS uživatele, které si vyžádá činnosti HZS spojené s konfigurací EPS, zkušebním provozem EPS, prohlídkou objektu, posouzení projektové dokumentace EPS a ověření stanovených požadavků apod., přičemž výsledkem činnosti HZS dle tohoto bodu musí být vždy závazné stanovisko HZS podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

3. Odměna PATROL za poskytování služeb dle čl. VI. odst. 1 této smlouvy bude sjednávána v souladu s obecně závaznými právními předpisy (zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů; předpisy regulující poskytování veřejné podpory, zejména zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů a čl. 107 Smlouvy o fungování Evropské unie).

4. Společnost PATROL je povinna vždy bez zbytečného odkladu informovat HZS o připojení nového objektu s EPS do systému PCO v režimu zkušebního provozu a o následném připojení nového objektu s EPS do systému PCO v režimu trvalého provozu, stejně jako o uzavření příslušných smluv společností PATROL s uživateli. Následně, vždy do 7 kalendářních dnů po skončení kalendářního měsíce, je společnost PATROL povinna zasílat HZS aktualizovaný přehled všech smluv PATROL s uživateli, včetně přehledu objektů s EPS připojených na základě těchto smluv na PCO.

5. Společnost PATROL je povinna vykonávat svou činnost dle této smlouvy s odbornou péčí, dbát zájmů HZS, postupovat ve shodě s pokyny HZS a sdělit HZS nezbytné údaje, které se dozvěděla v souvislosti s plněním svých povinností a které s tímto plněním souvisí.“

11. Ze seznamu příloh, uvedeném za posledním ustanovením Smlouvy, se vypouští „Příloha č. 2 – Oprávnění k uzavírání smluvních vztahů a k jednání s provozovateli systému EPS“, která tímto přestává být součástí Smlouvy.
12. Do seznamu příloh, uvedeném za posledním ustanovením Smlouvy, se připojují následující nové přílohy, které se podpisem tohoto Dodatku stávají nedílnou součástí Smlouvy:
„Příloha č. 2 – Vzor smlouvy o podmínkách poskytování služby připojení na PCO HZS hl. m. Prahy mezi PATROL group s.r.o. a provozovatelem EPS

Příloha č. 3 – Vzor smlouvy o podmínkách poskytování služby dálkového dozoru prostřednictvím PCO HZS hl. m. Prahy mezi Česká republika - Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy a provozovatelem EPS“.

13. Smluvní strany se dohodly, že text Smlouvy se ke dni účinnosti tohoto Dodatku nahrazuje v plném rozsahu textem Smlouvy se všemi přílohami ve znění tohoto Dodatku (tj. vč. nových příloh č. 2 a 3 Smlouvy, jak jsou specifikovány výše v odst. 12 tohoto čl. II), který je přílohou tohoto Dodatku a jeho nedílnou součástí.
14. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak, beze změny.

III.

ZMĚNA STÁVAJÍCÍCH SMLUV S UŽIVATELI

1. Již před účinností tohoto Dodatku byly mezi PATROL a Uživateli uzavřeny smlouvy o připojení EPS do systému PCO ve smyslu čl. III odst. 11 Smlouvy (v části označené jako „Společnost PATROL se zavazuje“) ve znění účinném před podpisem tohoto Dodatku.
2. Smluvní strany se dohodly, že smlouvy dle předchozího čl. III odst. 1 tohoto Dodatku budou do 3 měsíců od podpisu tohoto Dodatku s Uživateli přejednány (ať již ve formě nových smluv, nebo uzavřením odpovídajících dodatků) tak, aby plně odpovídaly smlouvám, které tvoří přílohy č. 2 a 3 Smlouvy ve znění tohoto Dodatku.

IV.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. PATROL se zavazuje systém PCO provozovat v souladu s Pokynem generálního ředitele HZS ČR.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti ke dni jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti nejpozději dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Veškerá vzájemná ujednání mezi smluvními stranami, ať ústní nebo písemná předcházející uzavření tohoto Dodatku a vztahující se zároveň k tomuto Dodatku, pokud se nestala součástí tohoto Dodatku, ztrácejí jeho uzavřením platnost a účinnost.
4. Tento Dodatek byl uzavřen v souladu s právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem.
5. Tento Dodatek lze měnit pouze na základě písemných dodatků podepsaných oprávněnými osobami.
6. Je-li nebo stane-li se jakékoli ustanovení tohoto Dodatku zdánlivým, neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení tohoto Dodatku. Strany se zavazují nahradit zdánlivé, neplatné nebo nevymahatelné ustanovení novým ustanovením, jehož znění bude odpovídat úmyslu vyjádřenému původním ustanovením a tímto Dodatkem jako celkem.
7. Tento Dodatek byl sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom z nich.
8. Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Příloha: Aktualizované znění smlouvy o spolupráci.

PODPISOVÁ STRANA:

Česká republika - Hasičský záchranný sbor PATROL group s.r.o.
hlavniho města Prahy

V Praze dne 28 -04- 2020



brig. gen. Ing. Roman Hlinovský ředitel

V Praze dne 28 -04- 2020



Jiří Pospíšil, jednatel



PŘÍLOHA DODATKU



Aktualizované znění smlouvy o spolupráci:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Česká republika - Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy,
se sídlem Praha, Sokolská 62, 121 24
zastoupený ředitelem brig. gen. Ing. Romanem Hlinovským,
IČO: 70886288
bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 864/28, Praha 1
číslo účtu: 8107881/0710
(dále jen „HZS“)
na straně jedné

a

společnost **PATROL group s.r.o.,**
se sídlem Jihlava, Romana Havelky 4957/5b, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 8188,
zastoupená jednatelem Jiřím Pospíšilem,
IČO: 46981233
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 1465356319/0800
(dále jen „společnost PATROL“)
na straně druhé,

(HZS a společnost PATROL společně dále jen „Smluvní strany“)

tuto

SMLOUVU O SPOLUPRÁCI

*dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „smlouva“)*

Smluvní strany se touto smlouvou dohodly na vybudování systému pultu centrální ochrany na území hl. m. Prahy a na právech a povinnostech smluvních stran při řádném zajišťování služby dálkového přenosu mezi elektrickými požárními signalizacemi a pultem centrální ochrany umístěným na krajském operačním a informačním středisku HZS.

I.

Předmět smlouvy

1. Společnost PATROL se zavazuje vybudovat systém pultu centralizované ochrany (dále jen „PCO“) pro připojení elektrických požárních signalizací (dále jen „EPS“), instalovaných v objektech na území hl. m. Prahy, zajistit služby provozu PCO a poskytovat třetím osobám (dále jen „uživatelům“) připojení jejich objektů do systému PCO. HZS se zavazuje umožnit společnosti PATROL brát užitky spojené s poskytováním připojení uživatelů do systému PCO. Smluvní strany se dohodly, že provozní riziko spojené s braním užitků vyplývajících z poskytování připojení uživatelů na PCO nese společnost PATROL, zejména riziko poptávky, neboť uživatelé služeb připojení na PCO prostřednictvím společnosti PATROL mají možnost efektivně zajišťovat požární ochranu svých objektů i jiným způsobem než přes připojení EPS na PCO s využitím služby společnosti PATROL. Společnosti PATROL není

zaručena návratnost vynaložených investic nebo nákladů vzniklých při vybudování nebo poskytování služeb a dalších činností dle této smlouvy.



2. Společnost PATROL se zavazuje získávat potencionální zájemce o poskytované služby připojení na PCO.
3. Společnost PATROL se zavazuje svým prostřednictvím umožnit uživatelům připojení na PCO, monitorovat systém EPS a zároveň provádět vyhodnocení poruchových stavů (vyhodnocení poplachových stavů při monitoringu EPS a případný požární zásah však provádí HZS).

II. Vymezení pojmů

Systém EPS

je definován normami ČSN EN 54 342710, projektován podle ČSN730875 jako soubor hlásičů požáru, kabelů, kabelových tras a ústředěn EPS. Systém nevyhovující ustanovení těchto norem a pozdějších předpisů nelze na PCO připojit

Provozovatel systému EPS

subjekt, kterému z požárně bezpečnostního řešení (PBR) vyplývá povinnost zajistit požární bezpečnost objektu systémem EPS

Služby provozu PCO

zajištění nepřetržitého přenosu stavových informací připojených systémů EPS a jejich vyhodnocování

Systém PCO

přijímací a vyhodnocovací zařízení vyhovující ČSN EN54-21, instalované a provozované společností PATROL na operačním středisku HZS a pracovišti dohledu PATROL v sídle PATROL

Spojař

integrováný systém provozovaný HZS přijímající informace ze systému PCO

Hlásič

zařízení, které reaguje předáním poplachové informace reagující na průvodní jevy hoření

Mimořádná událost

stav „Všeobecného poplachu“ připojeného systému EPS

Uživatel

Subjekt, který má se společností PATROL uzavřenu platnou Smlouvu o podmínkách poskytování služby připojení na PCO HZS hl. m. Prahy (viz příloha č. 2 této smlouvy) a s HZS uzavřenu platnou Smlouvu o podmínkách poskytování služby dálkového dozoru prostřednictvím PCO HZS hl. m. Prahy (viz příloha č. 3 této smlouvy)

Důvěrné informace

Veškeré informace, které se smluvní strany dozvěděly v rámci uzavírání a plnění této smlouvy a informace, které si sdělí nebo jinak vyplynou z plnění smlouvy, zejména informace, které se dozvěděly při plnění dle této smlouvy bez ohledu na formu informace či způsob jejího získání, a které se dozví v souvislosti se zpracováním dat.

Osobní údaje

základní identifikační údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, objekt a telefonní číslo



III.

Práva a povinnosti smluvních stran

Pro naplnění předmětu této smlouvy se smluvní strany dohodly takto:

Společnost PATROL se zavazuje:

1. vlastním nákladem a vlastními silami vybudovat v souladu s technickými a právními předpisy, systém PCO na HZS určené stanici, umožňující monitoring EPS instalované v objektech na území hl. m. Prahy,
 2. zajistit technické propojení systému PCO s používaným integrovaným záchranným systémem („IZS“) HZS ČR („Spojař“) a to včetně přenosu adres a poplachových stavů jednotlivých hlásičů (elementů) a napojených systémů EPS objektů,
 3. na základě požadavku HZS, vytvořit podmínky pro případnou obsluhu systému PCO přímo z HZS určených pracovišť operačních důstojníků HZS,
 4. zajišťovat pro systém PCO, který zůstává ve vlastnictví společnosti PATROL, servis do 24 hodin, pravidelné zkoušky, revize a potřebnou technickou dokumentaci, to vše v souladu s platnými technickými a právními předpisy,
 5. zajišťovat bezplatné školení obsluhy systému PCO a pověřených pracovníků HZS,
 6. na základě požadavku ze strany HZS zajistit sdílení informací EPS z HZS vybraných objektů, napojených na PCO Krajského operačního a informačního střediska („KOPIS“) Středočeského kraje se systémem PCO hl. m. Prahy, včetně adresného výstupu do Spojaře,
 7. provozovat systém PCO pouze homologovaný a typově schválený (homologovaný Českým telekomunikačním úřadem a typově schválený Ministerstvem vnitra - generálním ředitelstvím HZS ČR,
 8. po dobu trvání smlouvy disponovat potřebným oprávněním stanoveným zákonem pro zajištění činností dle smlouvy,
 9. po dobu trvání této smlouvy zajistit na své náklady pojištění systému PCO pro případ krádeže a poškození živlem nebo bleskem,
 10. připojovat do systému PCO zařízení EPS po vydání souhlasného stanoviska HZS a po splnění technických podmínek systému PCO požadovaných společností PATROL. Technické podmínky systému PCO požadované společností PATROL musejí být předem písemně schváleny HZS,
 11. uzavírat samostatné smlouvy o připojení EPS do systému PCO s třetími stranami (uživatelé), a to dle vzoru, který je přílohou č. 2 této smlouvy, informovat HZS o jejich uzavření, stejně jako o výpovědi z těchto smluv,
 12. Bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 kalendářních dnů po oznámení výpovědi ze smlouvy s uživateli o poskytování služeb dálkového dozoru (vzor smlouvy viz příloha č. 3), předmětnou EPS odpojit od systému PCO HZS hl. m. Prahy, zadávat do systému PCO potřebné údaje o připojených EPS, včetně přípravy potřebných dat pro informační systém „Spojař“ a zajistit s dodavatelem informačního systému Spojař ovladač pro přenos informace „Mimořádná událost“ (např. signál „Požár“) ze systému PCO do systému Spojař,
 13. nepřetržitě ve vlastním dohledovém centru monitorovat poruchová hlášení připojených EPS a neprodleně informovat odpovědné osoby provozovatele jednotlivých EPS o vzniklé poruše,
 14. nepřetržitě ve vlastním dohledovém centru monitorovat funkcionality jednotlivých částí systému PCO a veškerých použitých datových přenosových tras softwarem Zabbix, nebo podobným,
 15. průběžně zálohovat provoz systému v případě nefunkčnosti systému PCO u HZS. Zajistit v tomto režimu řádné vyhodnocení signálu „Mimořádná událost“ (např. signál „Požár“) ze systému PCO a neprodleně získané informace dohodnutým způsobem předat na pracoviště KOPIS HZS.
- v případě, že ze smluvního závazku uzavřeného mezi HZS a společností M connections s.r.o., který byl dne 30. 10. 2018 s tříletou výpovědní lhůtou vypovězen, bude ze strany M connectios s.r.o. požadována po HZS úhrada zůstatkové ceny, zavazuje se společnost PATROL vstoupit do tohoto smluvního vztahu a zůstatkovou cenu technologie společnosti M connections s.r.o. uhradit, avšak s maximální výší do 1.500.000,- Kč. Maximální výše zůstatkové ceny, kterou se společnost PATROL zavazuje za HZS uhradit, bude prokazatelně

stanovena na základě znaleckého posudku objednaného společností PATROL vypracovaného soudním znalcem z oboru ekonomie a na základě posouzení nezávislou advokátní/právní kanceláří.

HZS se zavazuje:

1. poskytnout společnosti PATROL požadovanou součinnost pro budování a provozování systému PCO, zejména po vzájemné dohodě umožnit montáž technologie ve svých předem odsouhlasených prostorách, např. operačních střediscích a dalších potřebných místech např. pro radiové spojení, o umístění těchto technologií bude s HZS uzavřen zvlášť smluvní vztah,
2. zajišťovat řádné vyhodnocení signálu „Mimořádná událost“ (např. signál „Požár“ ze systému PCO a provádět jeho obsluhu jakož i další nezbytné kroky,
3. zveřejnit do 14 kalendářních dnů po dni účinnosti této smlouvy na svých internetových stránkách v sekci „Služby pro veřejnost“ informace o společnosti PATROL jako dalším provozovateli PCO, a to ve stejném rozsahu, v jakém jsou na těchto internetových stránkách ke dni účinnosti této smlouvy zveřejněny informace o stávajícím dodavateli, společnosti M connections s.r.o., IČO: 26432595, se sídlem: Praha 8, Pomezní 1369/10 (dále jen „společnost M connections“), dále zde uveřejnit vzájemně předem odsouhlasené Všeobecné podmínky pro připojení na službu PCO Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy, jakožto dalšího provozovatele PCO na území hl. m. Prahy,
4. informovat písemně do třiceti (30) kalendářních dnů po dni účinnosti této smlouvy stávající uživatele využívající služby provozu PCO o dalším poskytovateli této služby – společnosti PATROL,
5. uzavírat s třetími stranami (uživatelé) samostatné smlouvy o poskytování služeb dálkového dozoru, a to dle vzoru, který je přílohou č. 3 této smlouvy, a o jejich uzavření informovat PATROL, stejně také PATROL neprodleně informovat o výpovědi z těchto smluv;
6. umožnit připojení jednotlivých provozovatelů systémů EPS - elektrické požární signalizace, instalovaných v objektech na území hl. m. Prahy, kteří splnili podmínky stanovené obecně závaznými právní předpisy, podmínky stanovené HZS a technické podmínky dané společností PATROL a odsouhlasené HZS do systému PCO,
7. průběžně zálohovat provoz systému - pro případ nefunkčnosti systému PCO u společnosti PATROL. HZS bude v tomto případě monitorovat poruchová hlášení připojených EPS a neprodleně je dohodnutým způsobem předá na dohledové centrum společnosti PATROL.
8. při zahájení provozu PCO založit a dále vést v písemné podobě v sídle HZS „Provozní knihu systému PCO“, kde zejména budou určeny osoby pověřené obsluhou PCO, servisem, oprávněním vstupovat do prostor, kde je umístěna technologie PCO, zadáváním potřebných dat, čas a datum poruchy, její odstranění apod. a předkládat záznamy k potvrzení společnosti PATROL.

IV.

Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu 5 let ode dne účinnosti této smlouvy.

V.

Ukončení smluvního vztahu

1. Tuto smlouvu lze ukončit následujícími způsoby:
 - a) dohodou,
 - b) odstoupením,
 - c) uplynutím doby, na kterou byla uzavřena,
 - d) výpovědí.
2. Návrh na ukončení smlouvy dohodou dle čl. V. odst. 1 písm. a) této smlouvy doručí smluvní strana prokazatelně druhé straně na adresu sídla uvedenou v této smlouvě. Smluvní strana, již byl návrh dohody doručen je povinna se k němu nejpozději do 30 dnů vyjádřit. Dohoda se



považuje za uzavřenou podpisem obou smluvních stran.

3. Odstoupením tuto smlouvu může kterákoli ze smluvních stran ukončit v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („Občanský zákoník“) v případě jejího porušení druhou Smluvní stranou poté, co Smluvní strana dotčená porušením povinnosti druhou Smluvní stranu na její porušení upozorní a vyzve ji ke zjednání nápravy v přiměřené lhůtě, která nebude kratší, než 60 kalendářních dnů, přičemž druhou Smluvní stranu upozorní, že v případě marného uplynutí lhůty hodlá odstoupit, a tato lhůta uplyne marně.
4. Účinnost odstoupení od smlouvy nastává uplynutím dvanácti měsíců od doručení odstoupení druhé Smluvní straně, přičemž HZS umožní nejpozději do 30 dnů od účinnosti odstoupení od této smlouvy, stejně jako v případě skončení této smlouvy uplynutím doby jejího trvání, odstranění zařízení PCO zbudované společností PATROL v předem vymezených prostorách HZS.
5. Ukončení smlouvy uplynutím doby, na kterou byla uzavřena, je upraveno v čl. IV. této smlouvy.
6. Výpověď lze smlouvu ukončit bez udání důvodu. V tomto případě je výpovědní doba 3 roky od prokazatelného doručení výpovědi na adresu sídla uvedenou v této smlouvě.
7. V případě ukončení smlouvy výpovědí se HZS zavazuje nejpozději do 30 dnů před uplynutím výpovědní doby umožnit společnosti PATROL odstranit zařízení PCO zbudované společností PATROL v předem vymezených prostorách HZS.
8. V případě ukončení smluvního vztahu způsoby uvedenými v čl. V. odst. 1 se Smluvní strany zavazují spolupracovat až do faktického ukončení smluvního vztahu takovým způsobem, aby byla zachována kontinuita v poskytování služeb PCO.

VI.

Způsob financování

1. Společnost PATROL má na základě této smlouvy právo uzavírat svým jménem s uživateli smlouvy, ve znění odpovídajícím znění vzorové smlouvy, která je přílohou č. 2 této smlouvy. V těchto smlouvách bude sjednána odměna, která náleží společnosti PATROL za poskytování služby připojení na PCO. Tato odměna bude fakturována uživateli přímo ze strany PATROL a bude příjmem společnosti PATROL.
2. HZS na základě této smlouvy uzavírá s uživateli smlouvy ve znění odpovídajícím znění vzorové smlouvy, která je přílohou č. 3 této smlouvy. V těchto smlouvách budou sjednány platby uživatelů ve prospěch HZS, představující úhradu nákladů HZS spojených s poskytováním dálkového dozoru nad objekty uživatelů ze strany HZS, jejichž výše je dána aktuálním ceníkem stanoveným Pokynem generálního ředitele HZS České republiky č. 40/2018 ze dne 17. 8. 2018, kterým se stanoví technické podmínky pro připojení EPS prostřednictvím zařízení dálkového přenosu na PCO (dále jen „Pokyn generálního ředitele HZS ČR“).

Konkrétně se jedná o platby mj. za:

- za zajišťování trvalé obsluhy PCO za každý jeden objekt s EPS připojený do systému PCO za kalendářní měsíc,
- za každý výjezd k připojeným objektům s EPS (a to i za plané výjezdy k připojeným objektům způsobené na straně jednotlivých objektů ve smyslu § 97 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů),
- za každý nově připojený objekt s EPS v daném kalendářním měsíci (jednorázově), přičemž nově připojeným objektem se rozumí objekt připojený nově na HZS, nikoliv objekt, který bude přepojován pouze z PCO provozovaného stávajícím dodavatelem,
- za změnu technických podmínek pro provedení EPS v daném kalendářním měsíci, jenž vyžaduje výkon státního požárního dozoru ve smyslu § 31 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů - za 1 připojený objekt



s EPS. Jedná se např. o rozšíření EPS uživatele, které si vyžádá činnosti HZS spojené s konfigurací EPS, zkušebním provozem EPS, prohlídkou objektu, posouzení projektové dokumentace EPS a ověření stanovených požadavků apod., přičemž výsledkem činnosti HZS dle tohoto bodu musí být vždy závazné stanovisko HZS podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

3. Odměna PATROL za poskytování služeb dle čl. VI. odst. 1 této smlouvy bude sjednávána v souladu s obecně závaznými právními předpisy (zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů; předpisy regulující poskytování veřejné podpory, zejména zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů a čl. 107 Smlouvy o fungování Evropské unie).
4. Společnost PATROL je povinna vždy bez zbytečného odkladu informovat HZS o připojení nového objektu s EPS do systému PCO v režimu zkušebního provozu a o následném připojení nového objektu s EPS do systému PCO v režimu trvalého provozu, stejně jako o uzavření příslušných smluv PATROL s uživateli. Následně, vždy do 7 kalendářních dnů po skončení kalendářního měsíce, je společnost PATROL povinna zasílat HZS aktualizovaný přehled všech smluv PATROL s uživateli, včetně přehledu objektů s EPS připojených na základě těchto smluv na PCO.
5. Společnost PATROL je povinna vykonávat svou činnost dle této smlouvy s odbornou péčí, dbát zájmů HZS, postupovat ve shodě s pokyny HZS a sdělit HZS nezbytné údaje, které se dozvěděla v souvislosti s plněním svých povinností a které s tímto plněním souvisí.

VII.

Důvěrné informace a ochrana osobních údajů

1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré informace, které se dozvěděly v rámci uzavírání a plnění této smlouvy, a informace, které si sdělí nebo jinak vyplynou z plnění smlouvy, zejména informace, které se dozvěděly při plnění dle této smlouvy bez ohledu na formu informace či způsob jejího získání, a které se dozví v souvislosti se zpracováním dat, se považují za důvěrné (dále jen „Důvěrné informace“).
2. Smluvní strany jsou povinny Důvěrné informace utajit, zachovávat o nich mlčenlivost, zdržet se jejich sdělování jakýmkoli třetím stranám a zajistit, aby k nim žádné třetí strany neměly přístup a aby třetím stranám nemohly žádným způsobem být poskytnuty.
3. Ustanovení článku II. odst. 2 této smlouvy se nevztahuje na případy, kdy:
 - a) zákon některé ze smluvních stran ukládá povinnost některou z Důvěrných informací poskytnout třetí straně;
 - b) Důvěrné informace druhé smluvní strany sdělí osobám, které mají ze zákona stanovenou povinnost mlčenlivosti, za předpokladu, že druhé Smluvní straně písemně oznámí, které třetí osobě byla Důvěrná informace zpřístupněna, a zaváže tuto třetí osobou stejnou povinností mlčenlivosti, jako mají samy;
 - c) se takové Důvěrné informace stanou veřejně známými či dostupnými jinak než porušením povinností vyplývajících z tohoto článku; nebo
 - d) druhá Smluvní strana dá ke zpřístupnění konkrétní Důvěrné informace souhlas.
4. Smluvní strany se zavazují nakládat s Důvěrnými informacemi jako s obchodním tajemstvím, zejména uchovávat je v tajnosti a učinit veškerá smluvní a technická opatření zabraňující jejich zneužití či prozrazení.
5. Smluvní strany se zavazují nakládat s databází obsahující osobní údaje odpovědných osob provozovatele jednotlivých EPS (dále jen „Subjekty údajů“), vedené z důvodu „Mimořádných událostí“, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů



a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“).

6. Pro účely vedení databáze dle čl. II. odst. 5 této smlouvy budou zpracovávány základní identifikační údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, objekt a telefonní číslo (dále jen „Osobní údaje“) v souladu se Zásadami pro zpracování DZP – HZS hl. m. Prahy (vzor uvedení údajů u objektů připojených na PCO HSZ hl. m. Prahy), které jsou Přílohou č. 1 této smlouvy.
7. Smluvní strany jsou při práci s Osobními údaji, zejména v rámci přístupu k Osobním údajům povinny postupovat s náležitou odbornou péčí tak, aby nezpůsobily nic, co by mohlo představovat porušení právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů.
8. Informační povinnost vůči Subjektům údajů dle čl. 13 Nařízení je povinen plnit uživatel, který je k této povinnosti zavázán ve smlouvě s uživatelem. Smluvní strany se zavazují plnit informační povinnost dle čl. 14 Nařízení zejména prostřednictvím webových stránek.
9. V případě uplatňování práv Subjektem údajů vyplývajících z článku 15 a násl. Nařízení vyřídí tuto žádost ta smluvní strana, vůči které je žádost adresována.
10. Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemně veškerou potřebnou součinnost a podklady pro zajištění bezproblémové a efektivní spolupráce v případě, že Subjekt údajů uplatní své právo, jehož výkon se může týkat obou smluvních stran, a to zejména v případě jednání s dozorovým úřadem nebo s jinými veřejnoprávními orgány.
11. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o každém případě ztráty či úniku Osobních údajů, neoprávněné manipulace s Osobními údaji nebo jiného porušení zabezpečení Osobních údajů, a to bez zbytečného odkladu. Strany jsou povinny být si maximálně nápomocny při řešení porušení zabezpečení Osobních údajů, resp. při přijímání opatření ke zmírnění možných nepříznivých dopadů a zabránění vzniku obdobných situací v budoucnu.
12. Smluvní strany se zavazují, že s přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům práce s Osobními údaji a přístupu k nim přijmou veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany Osobních údajů k vyloučení možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu třetích osob k Osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití. Tato povinnost platí i po ukončení práce s Osobními údaji a přístupu k nim, tj. i po skončení trvání této smlouvy.

VIII.

Ostatní ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že veškerý písemný styk týkající se smluvních ujednání, bude probíhat doručením k rukám statutárního orgánu společnosti PATROL a ředitele HZS na adresu uvedenou v této smlouvě a těmito také schvalován.
2. Tato smlouva se řídí a bude vykládána v souladu právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem. Strany se dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným ustanovením zákona, a to ani před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky.
3. Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci úpravy obsažené v ustanovení § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku na tuto smlouvu.
4. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití § 1978 odst. 2 občanského zákoníku, který stanoví, že marné uplynutí dodatečné lhůty má za následek odstoupení od této smlouvy bez dalšího.
5. Pro případ uzavírání této smlouvy smluvní strany vylučují použití § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, který stanoví, že smlouva je uzavřena i tehdy, kdy nedojde k úplné shodě projevů vůle smluvních stran.
6. Smluvní strany se dohodly, že v případě jakýchkoliv lhůt je za den považován kalendářní den.
7. V případě změn práv a povinností smluvních stran, jakékoliv změny právních předpisů nebo

vydání rozhodnutí orgánu veřejné moci, které mají/mohou mít odpad na práva a povinnosti smluvních stran dle této smlouvy nebo smluv s uživateli, zahájí smluvní strany v dobré víře vzájemná jednání o uzavření dodatku k této smlouvě anebo jednání o uzavření zvláštní smlouvy (např. o zpracování osobních údajů, zohlednění bezpečnosti informací apod.), přičemž smluvní strany se v takovém případě zavazují poskytnout si veškerou součinnost nezbytnou k formulaci obsahu takového dodatku, resp. smlouvy, a uzavřít takový dodatek, resp. smlouvu do šedesáti (60) dnů ode dne zaslání výzvy k uzavření takového dodatku či smlouvy kteroukoliv smluvní stranou. Uzavření jakéhokoliv dodatku ke smlouvě musí vždy proběhnout v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

IX.

Závěrečná ujednání

1. V případě, že dojde v době trvání této smlouvy ke změně právních předpisů upravujících podmínky činnosti a právního postavení HZS (např. technických nebo právních předpisů, interních aktů řízení apod.), zavazují se smluvní strany vyvinout veškeré úsilí tak, aby formou dodatku k této smlouvě byl dojednáán postup umožňující pokračování spolupráce ve smyslu této smlouvy, avšak v souladu s novými předpisy.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že pokud se kterékoliv ustanovení této smlouvy nebo s ní související ujednání ukáže být neplatným, zdánlivým či nevymahatelným nebo se neplatným, zdánlivým či nevymahatelným stane, tak tato skutečnost neovlivní platnost smlouvy jako celku. V takovém případě se obě smluvní strany zavazují nahradit neprodleně neplatné, zdánlivé či nevymahatelné ustanovení ustanovením platným; obdobně se zavazují postupovat v případě ostatních nedostatků smlouvy či souvisejících ujednání.
3. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě a smlouvě s uživatelem budou zpracovány pro účely vedení evidence smluv. Dále smluvní strany prohlašují, že skutečnosti, uvedené ve smlouvě s uživateli, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a případnému zveřejnění v registru smluv.
4. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, každá smluvní strana obdrží po dvou stejnopisech.
5. Strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Strany se dohodly, že smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru HZS.
6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Příloha č. 1 – Zásady pro zpracování DZP – HZS hl. m. Prahy

Příloha č. 2 – Vzor smlouvy o podmínkách poskytování služby připojení na PCO HZS hl. m. Prahy mezi PATROL group s.r.o. a zákazníkem

Příloha č. 3 – Vzor smlouvy o podmínkách poskytování služby dálkového dozoru prostřednictvím PCO HZS hl. m. Prahy mezi Česká republika - Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy a Provozovatelem EPS

V Praze dne 19. 8. 2019

Česká republika - Hasičský záchranný
sbor hlavního města Prahy
brig. gen. Ing. Roman Hlinovský, ředitel

V Praze dne 19. 8. 2019

PATROL group s.r.o.
Jiří Pospíšil, jednatel

PŘÍLOHA Č. 1



HZS hl. m. Prahy

Zásady pro zpracování DZP – HZS hl. m. Prahy

Praha, únor 2019



Obsah

Úvod	3
Základní informace.....	4
DZP pro připojení na pult centralizované ochrany.....	4
Složité podmínky pro zásah.....	5
DZP pro objekty, kterým zpracování vyplývá ze zákona o PO.....	5
Zpracování DZP	7
Příklady zpracování grafické části.....	13
Příklady tabulek s uvedením hlásičů EPS	21
Závěr.....	22

Úvod



Tento dokument je zpracován jako rozšíření informací pro odbornou veřejnost, právnické a podnikající fyzické osoby, které jsou povinny zpracovávat Dokumentaci zdolávání požárů (dále jen „DZP“) at' už tato povinnost vyplývá ze zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, (dále také „zákon o PO“), nebo ze smluvních podmínek pro připojení na pult centralizované ochrany (dále také „PCO“) Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy (dále jen „HZS hl. m. Prahy“). Obsah tohoto dokumentu doplňuje výše uvedené předpisy a upřesňuje požadavky pro zpracování DZP.

Dne 1. srpna 2017 nabyl účinnosti zákon č. 229/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, který ve své druhé části mění i zákon o požární ochraně. Tato změna tohoto zákona rozšířila výkon státního požárního dozoru definovaný § 31 zákona o požární ochraně o schvalování DZP. DZP upravuje zásady rychlého a účinného zdolání požáru a záchrany osob, zvířat a majetku. Cílem tohoto dokumentu je na základě praktických zkušeností sjednotit zásady pro zpracování a vedení této dokumentace, zvláště u těch objektů a provozovaných činností, kde požárně bezpečnostní zařízení, případně další zařízení jsou ve vzájemné systémové integritě. Na základě praktických zkušeností lze konstatovat, že se jedná zejména o tabulkový i grafický přehled rozmístění hlásičů zařízení elektrické požární signalizace, popřípadě dalších zařízení. Bez těchto přehledů nelze provádět zásahy efektivně. U těchto zásahů není rozhodující, jestli se jedná o objekt připojený na PCO HZS hl. m. Prahy neboli ne.

Dále uvedené zásady vychází ze smluvních podmínek a upřesňují zpracování DZP pro objekty připojené na PCO HZS hl. m. Prahy. Právnickým a podnikajícím fyzickým osobám, kterým zpracování DZP vyplývá ze zákona, je doporučeno postupovat obdobně.



Základní informace

DZP pro připojení na pult centralizované ochrany

Požadavky na instalaci zařízení EPS stanovuje ČSN 73 0875:2011 Požární bezpečnost staveb – Stanovení podmínek pro navrhování EPS v rámci požárně bezpečnostního řešení – čl. 4.2 Nutnost instalace zařízení EPS. Tento článek zcela striktně vymezuje situace, kdy musí být zařízení EPS instalováno, a to:

- podle požadavků právních předpisů (např. vyhláška 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb;
- podle požadavků technických norem pro příslušné objekty (např. ČSN 3 0802, ČSN 73 804, ČSN 73 0831, atd.);
- podle požadavků normy ČSN 73 0875 (viz dále čl. 4.2.2 ČSN 73 0875).

Výše uvedená norma v čl. 4.12 stanovuje požadavky na trvalou obsluhu EPS. V souladu s ustanovením tohoto článku musí být zajištěna trvalá přítomnost osob (trvalá obsluha) v místě hlavní ústředny nebo v místě s ovládacím a signalizačním panelem. Trvalá obsluha musí být zajištěna i s ohledem na všechny provozní podmínky a další požadované činnosti, úkony a úkoly obsluhy (například obsluha vrátnice, požadované prohlídky objektu, obchůzka atp.). Tyto a případné další pracovní úkoly a úkony, které by měli pracovníci trvalé obsluhy vykonávat, nesmí být na úkor nebo v rozporu s trvalou obsluhou zařízení EPS. Ve smyslu tohoto článku se předpokládá návrh trvalé obsluhy ve složení alespoň dvou proškolených osob. Pokud tato trvalá obsluha není zajištěna, musí být EPS vybavena zařízením dálkového přenosu. Jestliže je zařízení EPS instalováno z výše uvedených důvodů a není zajištěna trvalá obsluha, je dálkový přenos dat z ústředny EPS možný pouze na PCO příslušného Hasičského záchranného sboru, respektive při splnění podmínek příslušného Hasičského záchranného sboru. Na území hlavního města Prahy je dálkový přenos informací možný pouze na PCO HZS hl. m. Prahy. Jednou z podmínek, která musí být splněna pro připojení na PCO, je zpracování DZP podle Metodického návodu k vypracování DZP, autor Ing. Zdeněk Hanuška, ISBN 8090212107 (dále jen „MN DZP“) a podle Všeobecných podmínek pro připojení na službu PCO HZS hl. m. Prahy. Označení místností a prostorů na operativní kartě a na ústředně EPS musí odpovídat označení jednotlivých místností a prostorů v objektu a při každé změně musí být DZP aktualizována.

Metodický návod k vypracování DZP lze vyhledat na <http://www.hzscr.cz/clanek/metodika-zpracovani-dzp.aspx>.

Všeobecné podmínky pro připojení na službu PCO HZS hl. m. Prahy lze vyhledat na <http://www.hzscr.cz/clanek/sluzba-pco-hzs-hl-m-prahy-cenik-a-vsebecne-podminky.aspx>.



Složité podmínky pro zásah

DZP se zpracovává pro objekty a prostory, ve kterých jsou složité podmínky pro zásah nebo kde se provozují činnosti s vysokým požárním nebezpečím a v případě, že tak stanoví dokumentace požární ochrany zpracovaná na základě stanovení podmínek požární bezpečnosti (§ 30 vyhlášky o požární prevenci) i pro další provozované činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím.

Složité podmínky pro zásah jsou definovány § 18 vyhlášky o požární prevenci, ve kterém je stanoveno, že pro potřeby členění provozovaných činností podle míry požárního nebezpečí ve smyslu § 4 odst. 1 zákona o požární prevenci se za složité podmínky pro zásah považují činnosti, u kterých nejsou běžné podmínky pro zásah, a to za okolností, kdy jsou tyto činnosti provozovány:

- a) v dispozičně složitých a nepřehledných objektech, v nichž hrozí, zejména vzhledem k předpokladu silného zakouření, ztráta orientace osob (např. podzemní hromadné garáže, tunely nad 350 m délky, podzemní systémy hromadné dopravy osob),
- b) v prostorách a zařízeních, kde by vstup nebo činnost jednotky požární ochrany bez upozornění na zvláštní nebezpečí nebo postup hašení znamenal ohrožení zdraví a životů hasičů (např. výroba, skladování nebo prodej výbušnin, pyrotechnických výrobků, hořlavých nebo hoření podporujících plynů, výskyt radioaktivních látek nebo biologicky nebezpečného materiálu, rozvodny elektrického proudu, kabelové kanály a mosty, energocentra s náhradními zdroji a vnitřní elektrické stanice osazené olejem chlazenými transformátory o celkovém výkonu 1 MVA a vyšším),
- c) za podmínek, při nichž se vyskytují vybrané nebezpečné chemické látky a přípravky v množství stejném nebo větším, než je množství uvedené v příloze č. 1 zvláštního právního předpisu (zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky),
- d) v objektech a zařízeních provozů chemické výroby uvedených v příloze č. 2 vyhlášky o požární prevenci,
- e) v objektech a zařízeních administrativních, školských a zdravotnických provozů uvedených v příloze č. 2 vyhlášky o požární prevenci o 7 a více nadzemních podlažích, nebo o 4 a více nadzemních podlažích, pokud tyto objekty nemají zřízeny chráněné únikové cesty,
- f) ve stavbách pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, ve stavbách ubytovacích zařízení o 7 a více nadzemních podlažích nebo o 4 a více nadzemních podlažích, pokud tyto objekty nemají zřízeny chráněné únikové cesty,
- g) ve stavbách pro shromažďování většího počtu osob ve stavbách pro obchod.

Při zpracování DZP pro připojované subjekty musí být dodrženy požadavky uvedené v MN DZP. Pro právnické a podnikající fyzické osoby provozující činnosti, u kterých nejsou běžné podmínky pro zásah a kterým zpracování DZP vyplývá ze zákona, nebo je zpracování stanoveno dokumentací požární ochrany, se doporučuje postupovat podle tohoto dokumentu.

DZP je uložena u HZS hl. m. Prahy a u právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby na určeném, jednotce požární ochrany trvale přístupném místě.

DZP pro objekty, kterým zpracování vyplývá ze zákona o PO

Dle nové právní úpravy platné od 1. srpna 2017, § 6b zákona právnické osoby a podnikající fyzické osoby mohou provozovat činnost s vysokým požárním nebezpečím nebo činnost se zvýšeným požárním nebezpečím, u které nejsou běžné podmínky pro zásah, za podmínky, že orgán státního požárního dozoru schválí DZP. Činnosti s vysokým požárním nebezpečím jsou definovány § 4 odst. 3 zákona, činnosti, u kterých nejsou běžné podmínky pro zásah, jsou definovány § 4 odst. 2 písm. j) zákona v návaznosti na § 18 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb.

Dle § 6b odst. 8 se DZP zpracovává a je schvalována i v případě, že zpracování DZP stanoví



dokumentace požární ochrany (např. dle § 29 a § 30 vyhlášky o požární prevenci).

DZP může být zpracována formou operativního plánu zdolávání požárů nebo formou operativní karty zdolávání požárů. Obsah DZP je stanoven § 34 vyhlášky o požární prevenci.

Právnícká osoba a podnikající fyzická osoba předloží DZP zpracovanou osobou uvedenou v § 11 odst. 1 nebo 2 ve 2 vyhotoveních ke schválení orgánu státního požárního dozoru.

*Vzhledem k počtu hasičských stanic na území hl. m. Prahy se doporučuje, aby DZP bylo předáno také ve formátu *.pdf.*

Neshledá-li orgán státního požárního dozoru v DZP nedostatky, DZP schválí.

Zjistí-li orgán státního požárního dozoru, že předložená DZP vykazuje obsahové nedostatky, pro které ji nelze schválit, vrátí ji zpět předkladateli s uvedením zjištěných nedostatků a současně stanoví přiměřenou lhůtu pro opětovné předložení po odstranění zjištěných nedostatků. Řízení lze přerušit na dobu stanovenou pro odstranění nedostatků a opětovné předložení.

Neodstraní-li předkladatel nedostatky ve lhůtě stanovené podle odstavce výše, orgán státního požárního dozoru vydá rozhodnutí o neschválení DZP.

Dle § 40 vyhlášky o požární prevenci dokumentaci požární ochrany dle § 27 této vyhlášky zpracovává, popř. vede odborně způsobilá osoba v požární ochraně nebo technik požární ochrany (viz § 11 zákona o požární prevenci). Ke schválení musí být předloženo DZP v českém jazyce a ve dvou vyhotoveních.

Nová právní úprava zákona o požární ochraně též stanoví, že pokud dojde ke změně v provozované činnosti, která má vliv na obsah schválené DZP, právnícká osoba nebo podnikající fyzická osoba předloží orgánu státního požárního dozoru ke schválení novou DZP, a to před touto změnou. Do doby schválení předložené dokumentace nelze změny v provozované činnosti provést.

Z textu vyplývá, že DZP nelze předkládat dodatečně, protože by zasahující jednotka požární ochrany neměla potřebné aktuální informace, a v takovém případě by mohlo dojít k potížím při operačním či taktickém rozhodování velitele zásahu.



Zpracování DZP

Je na rozhodnutí zpracovatele DZP, jakou formu zpracování zvolí. Požadavky na obsah DZP pro obě formy zpracování jsou definovány § 34 vyhlášky o požární prevenci. Dále se dokument bude zabývat DZP zpracované formou operativní karty, neboť tato forma zpracování významně převládá. Dále jsou uvedeny příklady a jejich zařazení v rámci textové části v návaznosti na MNDZP.

Sloupce v následující tabulce jsou děleny podle důvodu zpracování DZP:

- a) zpracování DZP vyplývá ze zákona či dokumentace požární ochrany,
- b) zpracování DZP v návaznosti na připojení objektu na PCO HZS hl. m. Prahy.

DZP pro objekty připojené na PCO HZS hl. m. Prahy musí obsahovat také skutečnosti, které jsou důležité pro zásah jednotky PO.

Operativní karta je zjednodušenou formou operativního plánu a zpracovává se zpravidla v případech, kdy se složité podmínky pro zásah vyskytují v jednom stavebním objektu.

Operativní kartu tvoří:

a) textová část, která obsahuje:

- základní charakteristiky požární bezpečnosti stavby a technologií (bod 2.2.1a) MNDZP),
- konstrukční zvláštnosti objektu (bod 2.2.1a) MNDZP),
- popis únikových cest,
- umístění zařízení pro zásobování požární vodou,
- umístění a způsob ovládání dalších požárně bezpečnostních zařízení, míst uzávěrů vody, plynu, způsob vypnutí elektrického proudu, (bod 2.2.1a) MNDZP),
- stanovení požadavků na speciální hasební látky a postupy (bod 2.2.2 MNDZP),

b) grafická část, která obsahuje:

- plán objektu a podle potřeby také umístění okolních objektů (bod 2.3.1a), 2.3.2 MNDZP),
- zdroje vody pro hašení požárů (bod 2.2.1b) MNDZP),
- příjezdové komunikace (bod 2.2.1c) MNDZP),
- nástupní plochy pro požární techniku.

V tabulce jsou sloupce označeny podle výše uvedeného rozdělení takto:

- a) **DZP zpracované podle podmínek právních předpisů, bez připojení objektu na PCO HZS hl.m. Prahy,**
- b) **DZP zpracované v návaznosti na připojení objektu na PCO HZS hl.m. Prahy.**

Pro vyhotovení DZP platí požadavky uvedené v MNDZP, včetně doporučení a požadavků uvedených v následující tabulce.

Přehled doporučení a požadavků pro zpracování DZP		a) x doporučení	b) x požadavek
1	V textové části respektovat vzor zpracování základních údajů podle MN DZP. DZP musí mít jednotnou podobu a musí respektovat členění kapitol podle MN DZP. Jednotlivé kolonky musí být vyplněny. Například není-li do objektu zaveden zemní plyn, musí se toto výslovně uvést.	x	x
2	Do textové části se neuvádí vlastník objektu, ale provozovatel, zejména pokud má sídlo jinde, než je objekt, pro který se DZP zpracovává. Do hlavičky a na výkresy se uvádí celá adresa objektu, včetně příslušnosti k městské části.	x	x
3	Objekt připojený na PCO HZS hl. m. Prahy musí mít v záhlaví textové části DZP uvedeno ID PCO (sdělí příslušný smluvní poskytovatel Služby PCO HZS hl. m. Prahy). Údaj se uvede do samostatného pole pod pole "Stupeň		x
4	Pro objekt musí mít v záhlaví textové části DZP uvedena místně příslušná hasičská stanice HZS hl. m. Prahy (sdělí HZS hl. m. Prahy, kontakt Údaj se uvede do samostatného pole pod pole "Stupeň poplachu".	x	x
5	Pokud je objekt připojen na PCO HZS hl. m. Prahy, musí toto být uvedeno v Doporučení pro VZ.	x	x
6	Přenosné hasicí přístroje (dále také „PHP“), které nejsou určeny pro zásah jednotky PO, není nutné v DZP zakreslovat nebo z požárně bezpečnostního řešení (dále také „PBŘ“) přepisovat jejich rozmístění či typy a druhy. Toto se netýká zvláštních případů, například PHP pro hašení hořlavých kovů.	x	x
7	Pojízdné nebo přívěsné hasicí přístroje se v DZP zakreslí v místě jejich umístění.	x	x
8	DZP neslouží k výkladu funkce prvků požárně bezpečnostních zařízení (dále také „PBZ“), jako například CENTRAL a TOTAL STOP.	x	x
9	Pokud tlačítko CENTRAL a/nebo TOTAL STOP slouží pouze části objektu, musí být tato skutečnost uvedena v textové i grafické části. Vždy musí být zřejmé, jakým způsobem lze objekt uvést do beznapětového stavu, samozřejmě bez zařízení s vlastním napájecím zdrojem jako například nouzová svítidla, požární rolety, ústředna zařízení EPS, atd.	x	x
10	Je-li například bytový objekt s několika budovami a společným podzemním podlažím garáží a pro jednotlivé budovy jsou instalována tlačítka CENTRAL a/nebo TOTAL STOP, musí být v textové i grafické části DZP uvedeno, jak jsou tlačítka zapojena. Musí být zřejmé, zda všechna nebo které z tlačítek zajistí svoji funkci ve společném podlaží garáží nebo musí být zřejmá jejich vzájemná funkční závislost, nutnost sekvenčního spouštění a podobně.	x	x
11	Zkratky podle předpisů, jako stabilní hasicí zařízení (dále také „SHZ“), doplňkové hasicí zařízení (dále také „DHZ“) a polostabilní hasicí zařízení (dále také „PHZ“) není nutné vysvětlovat, musí však být uvedeno, o jaké hasivo se jedná. Například vodní DHZ sprinklerového typu, plynové SHZ, druh inertního plynu. Plnicí místa, která jsou uzavřena například dvířky, je nutné popsat v doporučení pro velitele zásahu (dále také „VZ“), včetně způsobu otevírání, přístupu, popřípadě klíče v klíčovém trezoru požární ochrany (dále také „KTPO“). Zkratka VZT se nemusí v legendě uvádět.	x	x
12	V případě potřeby se musí uvést odchylná funkce PBZ od běžných funkcí podle předpisů, a to textově a/nebo graficky formou vývojového schématu.	x	x
13	Pokud je v objektu instalováno zařízení EPS, musí být uvedena adresa (číslo) samočinných i tlačítkových hlásičů. Forma možného uvedení adres hlásičů je znázorněna v grafické části těchto zásad. Adresa hlásičů zařízení EPS je důležitá zejména při planém poplachu, při viditelném požáru je VZ nepotřebuje zjišťovat.	x	x

	Přílohu DZP musí v případech, kdy je v objektu instalováno zařízení EPS, vždy tvořit seznam hlásičů tohoto zařízení s uvedením prostoru, místnosti, kde je hlásič instalován. Popisy místností musí být identické ve všech částech DZP. Vyžaduje se tabulkové zpracování, v tabulce nebo přehledu musí být odstraněny nadbytečné údaje, například převzaté z projektu EPS. Viz „Příklady tabulek s uvedením hlásičů EPS“, uvedené dále. Tabulka se zpracovává ve dvou řešeních: 1. Podle stavební dispozice objektu nebo technologie. Tato forma slouží pro VZ pro přehled o hlásičích EPS v návaznosti na orientaci v objektu. 2. Podle systémového značení hlásičů EPS v pořadí značení vzestupně. Tato forma slouží pro vyhledání adresy hlásiče EPS při jejím zobrazení na ústředně EPS bez bližší specifikace instalace.	x	x
15	Pokud jsou v objektu pro PBZ stanovena pravidla jejich systémové integrity, musí být tento systém a vazby v DZP uvedeny, popřípadě musí být uvedena informace, jak si VZ vyžádá součinnost při zásahu.	x	x
16	Plynová detekce instalovaná pro hygienické účely, například v garážích, se musí takto uvést, aby byl zřejmý rozdíl plynové detekce pro vozidla na plynná paliva a podobně.	x	x
17	Seznam PBZ musí být uveden v textové části DZP, popřípadě ho lze uvést v grafické příloze formou vývojového schématu. Vždy musí být z formy zpracování zřejmé, jaká PBZ jsou instalována a jaké mají vazby. Součástí musí být také popis vypínání elektro, pokud to charakter objektu a elektro soustavy objektu vyžaduje.	x	x
18	V Doporučeních pro VZ neuvádět běžné zásady práce hasiče, jako například, že se v uzavřeném prostoru zasahuje v dýchací technice, nebo že v trafostanici se nesmí pro hašení do doby vypnutí a vyzkratování použít voda nebo pěna.	x	x
19	U skladů s tlakovými nádobami nebo u skladů s nebezpečnými látkami se uvádí počet nádob buď pro plnou kapacitu skladu, nebo počet nádob, které se skutečně ve skladu skladují. Pokud jsou známy druhy plynů nebo nebezpečných látek, je nutné je uvést jak chemickým názvem, tak případně i názvem obchodním, například: Corgon 18 - obsahuje 18 % obj. CO ₂ , 82 % obj. Ar. Zejména u směsí plynů s obchodním názvem lze jako přílohu DZP přiložit Bezpečnostní listy.	x	x
20	Použití výlezu na střechu, a podobně, musí být popsáno, kde je umístěn klíč od výlezu nebo ovládací tyč poklopu, žebřík, atd.	x	x
21	Prostory bez personálu, jako například tunely, trafostanice a podobně, je nutné uvést s odkazem na telefonní či jiné spojení s kvalifikovaným personálem.	x	x
22	V textové části v popisu objektu je nutné uvádět pouze podstatné a důležité údaje. Kopie nadbytečného obsahu popisu objektu a stavebních konstrukcí z textové části PBŘ s uvedením typu obvodových panelů zbytečně zvyšuje náročnost při užití DZP.	x	x
23	Prostory zvláštního významu (tajné, přísně tajné a podobně), musí být popsány s uvedením charakteru prostoru, popřípadě s uvedením kontaktu na provozovatele. U těchto prostorů je nutné uvést stanovený postup jednotky PO při zásahu.	x	x
24	Prostory, které jsou významně zabezpečeny tak, že nelze použít běžného postupu násilných vstupů, musí být popsány a musí být uveden charakter prostoru včetně případného kontaktu na provozovatele.	x	x
25	Prostory se zvířaty, která mohou ohrozit bezpečnost zasahujících hasičů (šelmy, hadi, psi, krokodýli a podobně), musí být popsány a musí být uvedeno charakteristické nebezpečí.	x	x
26	Prostory zvláštního charakteru, jako například výzkum s biologickými škůdci, aseptické prostory, dlouhodobě zapojené pece, velmi nízká teplota mrazáků s rozměry pro pohyb osob a podobně, musí být popsány s uvedením charakteru prostoru, popřípadě kontaktem na provozovatele.	x	x



27	V případě, že je na příjezdové komunikaci překážka a k jejímu překonání musí jednotka PO použít zvláštní postup, musí se tato skutečnost uvést do textové i grafické části, zejména do situace. Například závory před tunely, posuvná vrata vjezdu do areálu a podobně.	x	x
28	Jestliže je v objektu využito více generálních klíčů, musí se tato skutečnost v grafické části vyznačit a popsat v textové části. Dále je například možné zpracování v samostatném schématu, kde lze vyznačit dotčené plochy šrafovaně (shodně s barvou na klíči), nebo u jednotlivých dveří barevný bod shodný s barvou na klíči.	x	x
29	Při aktualizaci DZP se musí uvést datum aktualizace, aby bylo možné ověřit správnost DZP v objektu a u jednotky PO.	x	x
30	U lineárního teplotního hlásiče (kabelu) uvést do Doporučení pro VZ, zda vyhodnocovací jednotka zobrazuje vzdálenost od místa její instalace, na které detekuje požár a pokud ano, vyznačit toto do půdorysu místnosti, její umístění a směr, kterým je kabel instalován (odkud odečítat indikovanou vzdálenost). Pokud není instalována vyhodnocovací jednotka, nemusí se toto uvádět.	x	x
31	Do Doporučení VZ se musí uvést, zda jsou instalovány hlásiče zařízení EPS se skrytou montáží, například ve výtahových šachtách, nad podhledy, ve zdvojené podlaze, ve vzduchotechnickém (dále také „VZT“) potrubí a podobně.	x	x
32	V případě instalace samočinného hlásiče zařízení EPS ve VZT potrubí musí být uvedeno, ze které části objektu je vzduch příslušným potrubím nasáván nebo dodáván.	x	x
33	Pokud je součástí zařízení EPS také grafická nadstavba, musí se toto uvést do DZP, a to jak v Doporučení pro VZ, tak v grafické části, textem s odkazem na místo instalace.	x	x
34	Pokud se po resetu ústředny EPS samočinně nenastavují některá PBZ do své provozní, klidové polohy, musí se tato skutečnost uvést do Doporučení VZ. Jedná se například o požární klapky, posuvné či rolovací požární uzávěry, atd.	x	x
35	U objektů, kde jsou u zařízení pro zásobování požární vodou tlaková pásma, musí být uveden jejich popis s výškovými údaji.	x	x
36	Objekty bez adres (trafostanice, regulační stanice plynu, rozhledny, atd.) lze uvést souřadnice GPS. V situaci je nutné uvést okolní orientační body.	x	x
37	DZP se odevzdává v grafické i textové části vytištěné jednostranně.	x	x
38	Odevzdání DZP i v elektronické formě se požaduje ve formátu *.pdf, 300 x 300 dpi. Tato forma odevzdání usnadňuje archivaci a distribuci DZP u HZS hl. m. Prahy. Elektronická forma předání DZP se odevzdává v samostatných souborech: textová, grafická a EPS část (přehled hlásičů v tabulkách a grafickém znázornění).	x	x
39	Při zpracování DZP pro část objektu, musí být v textové části popsány a v grafické části vyznačeny informace o celém objektu.	x	x
40	Při předkládání DZP k HZS hl. m. Prahy se uvádí kontakt na zpracovatele pro řešení případných dotazů.	x	x
41	Při aktualizaci DZP se uvádí důvod aktualizace.	x	x
42	V případě aktualizace DZP se předá celá dokumentace, nikoliv pouze měněné části. To platí jak pro tištěnou formu, tak i elektronickou formu.	x	x
43	Aktuální DZP se po 1. srpnu 2017 HZS hl. m. Prahy se nemusí předkládat ke schválení.	x	x
44	Grafické značky podle MN DZP lze použít i v jiné barvě, než je uvedeno v MN DZP, a to zejména jsou-li jako černé nečitelné. Lze také užít popis značky textem. Vždy musí být uvedeny v takovém provedení, aby byly čitelné a splňovaly svůj informační účel. Nesmí být zaměnitelné.	x	x
45	V situaci musí být zřejmé, pro který objekt či seskupení objektů, je DZP zpracována.	x	x
46	Nástupní plochy a travnaté plochy se podle konkrétních podmínek doporučuje	x	x

	vyznačovat šrafovaně tak, aby sytost a jednotlivé plochy nebyly dominantní a opticky nezakrývaly informační hodnotu grafické části, zejména v situaci.		
	Zejména v grafické části jednotlivých podlaží se doporučuje odstranit barevné plochy a šrafy používané obvykle ve stavebních výkresech pro jednotlivé druhy materiálů pro provedení stavby.	X	X
48	Při významně rozdílných světlych výškách místností je nutné toto uvést uvedením polohové výšky podlahy nebo výškou h_s .	X	X
49	Při významně rozdílných výškách podlah v jedné místnosti je nutné uvést polohovou výšku h_p jednotlivých podlahových úrovní.	X	X
50	Výšku objektu h a h_c je nutné převzít z PBR. Výšky není nutné uvádět, pokud je zpracován řez objektem s vyznačením uvedených výšek.	X	X
51	Součástí grafické části musí být řez objektem s uvedením výškových poloh jednotlivých podlaží, nebo musí být polohová výška uvedena u výkresů jednotlivých podlaží.	X	X
52	Chráněné únikové cesty, které jsou současně cestami zásahovými, lze podbarvit (možno šrafovaně) žlutou barvou. Toto je nutné uvést do legendy.	X	X
53	Hranice požárních úseků musí být zakresleny. Oproti MN DZP lze užít červenou barvu, toto je nutné uvádět do legendy.	X	X
54	Pokud se vyznačuje oblast například s instalací plynové detekce, lze použít barevné šrafování s popisem nebo uvedením v legendě.	X	X
55	Do grafické části musí být zaznamenány prostory, kde jsou instalována PBZ jako například plynová detekce, zařízení pro odvětrání kouře a tepla (dále také „ZOKT“) atd.	X	X
56	V situaci DZP musí být vždy zakresleno umístění KTPO pro účely orientace jednotky PO při příjezdu.	X	X
57	V situaci musí být zaznačena svažítost příjezdových komunikací zejména tam, kde klesání nebo stoupání vozovky může mít vliv na ustavení podpěr výškové techniky.	X	X
58	V grafické části upřednostňovat popis místností do plánu těchto místností, oproti tabulkovému zpracování přehledu místností.	X	X
59	Popisy místností musí být v grafické části DZP čitelné a jednoznačné a musí se shodovat se skutečností, popisem místností v objektu a se seznamem hlásičů EPS. Pojem technická místnost nebo sklad či strojovna pro VZ nemá žádnou informační hodnotu. Musí být uvedeno například „Strojovna VZT“, „Strojovna výtahu“, „Sklad dřeva“, „Sklad reže“, atd. Značení místností se musí shodovat v celém DZP včetně seznamu a přehledu hlásičů EPS.	X	X
60	Pro typické místnosti, kterých je v podlaží nebo objektu významná převaha, lze s uvedením v legendě použít zkratku. Například v administrativní budově lze napsat K a v legendě uvést K – kancelář. V bytovém domě byty BJ – bytová jednotka.	X	X
61	Popis materiálů povrchu stěn, stropů a podlah se v DZP neuvádí, pokud k tomu není významný důvod.	X	X
62	Vstupy do kolektorů, kabelových kanálů, elektro rozvoden, měníren elektro a podobných prostorů, kam je vstup osob vázán jejich odbornou kvalifikací, musí být vyznačeny a popsány. Lze použít značku, která se uvede v legendě. Pokud je to potřebné, uvede se v textové části spojení na kvalifikovaný personál.	X	X
63	Jestliže se objekt, pro který je DZP zpracována, nachází v uzavřeném areálu, musí se jednoznačně vyznačit vstupy, které mají zámky kompatibilní s generálním klíčem HZS hl. m. Prahy. Toto platí zejména u historických objektů, které mají KTPO uvnitř objektu z důvodu památkové ochrany a tato skutečnost se musí uvést i do textové části.	X	X
64	Identická podlaží objektu lze ve výkresové části DZP zpracovat pouze na jednom plánu (typická podlaží), musí však být k dispozici řez objektem nebo na společném plánu těchto podlaží musí být tato podlaží uvedena, a to včetně výšky h_p .	X	X




65	Pro značení hlásičů EPS v grafické části se použije normové značení, popřípadě se značení uvede v legendě. Jedná se o značení hlásičů EPS tlačítkových, samočinných, lineárních (teplotních i optických), se skrytou montáží atd.	x	x
----	---	---	---

EPS	Elektrická požární signalizace
PBZ	Požárně bezpečnostní zařízení
PBŘ	Požárně bezpečnostní řešení
VZ	Velitel zásahu
PCO	Pult centralizované ochrany
KTPO	Klíčový trezor požární ochrany
HZS	Hasičský záchranný sbor
DZP	Dokumentace zdolávání požárů
MN DZP	Metodická návod pro zpracování dokumentace zdolávání požárů
VZT	Vzduchotechnické zařízení
GPS	Poziční systém (Global Positioning System)
PO	Požární ochrana
ZOKT	Zařízení pro odvětrání kouře a tepla
SHZ	Stabilní hasicí zařízení
DHZ	Doplňkové hasicí zařízení
PHZ	Polostabilní hasicí zařízení


Příklady zpracování grafické části


Vzor SITUACE areál s více objekty

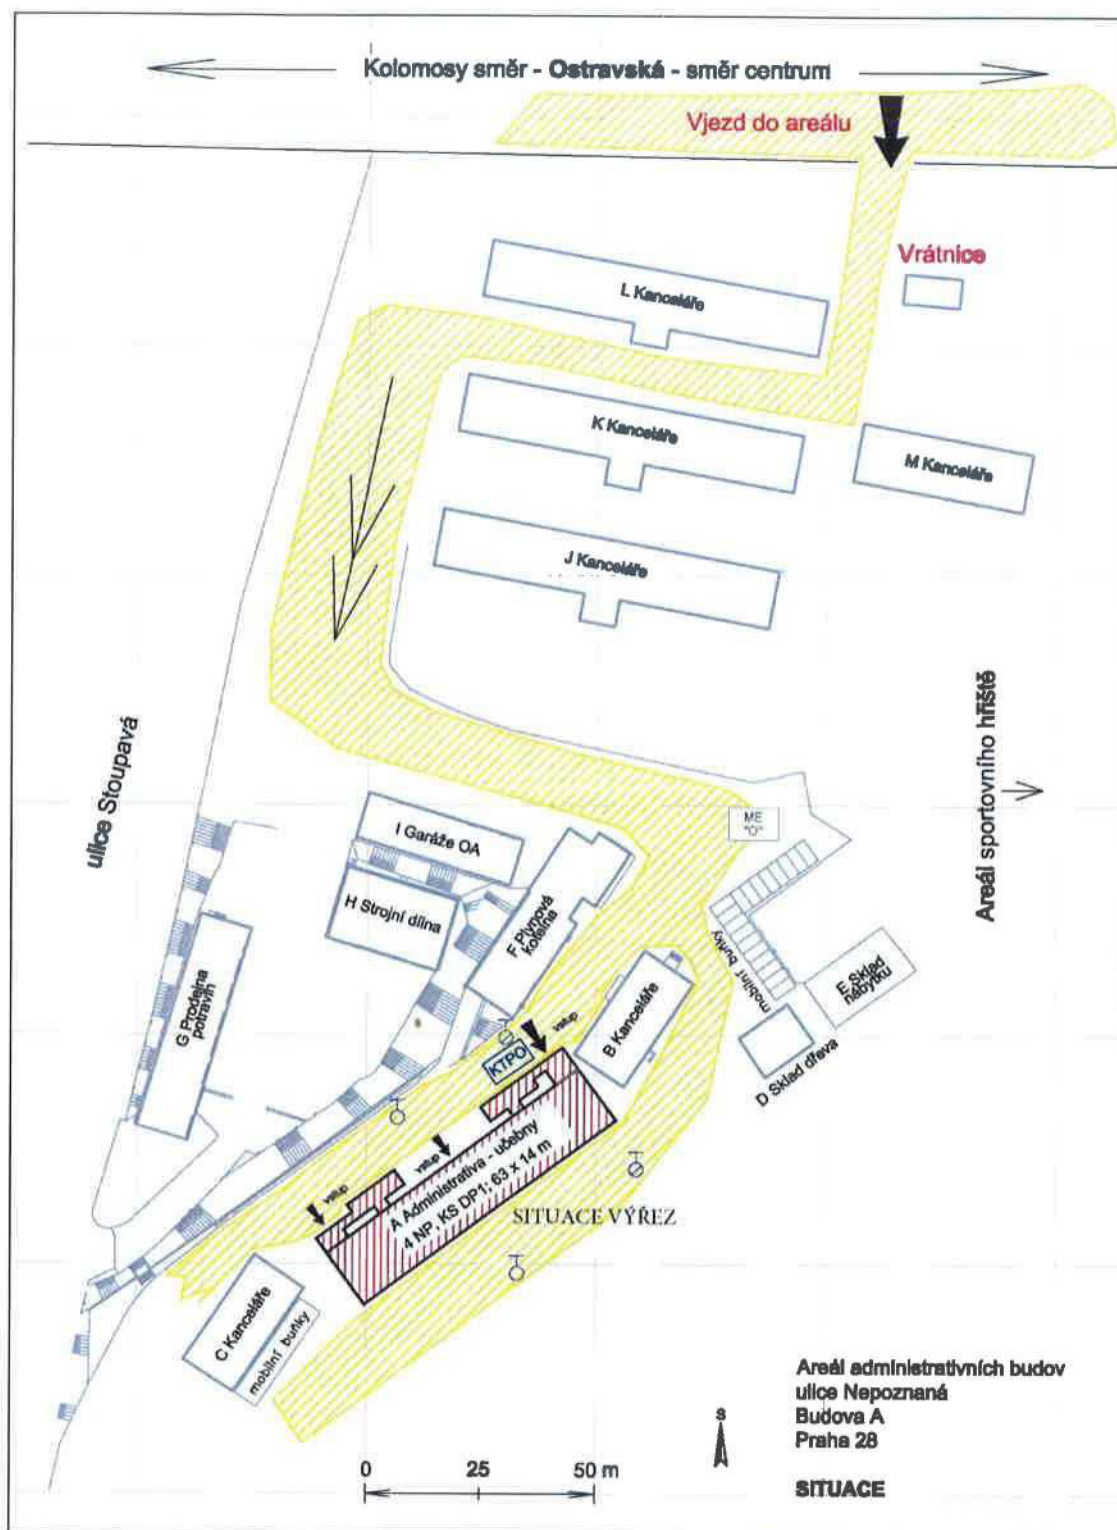







Vzor SITUACE areál s více objekty, výřez situace

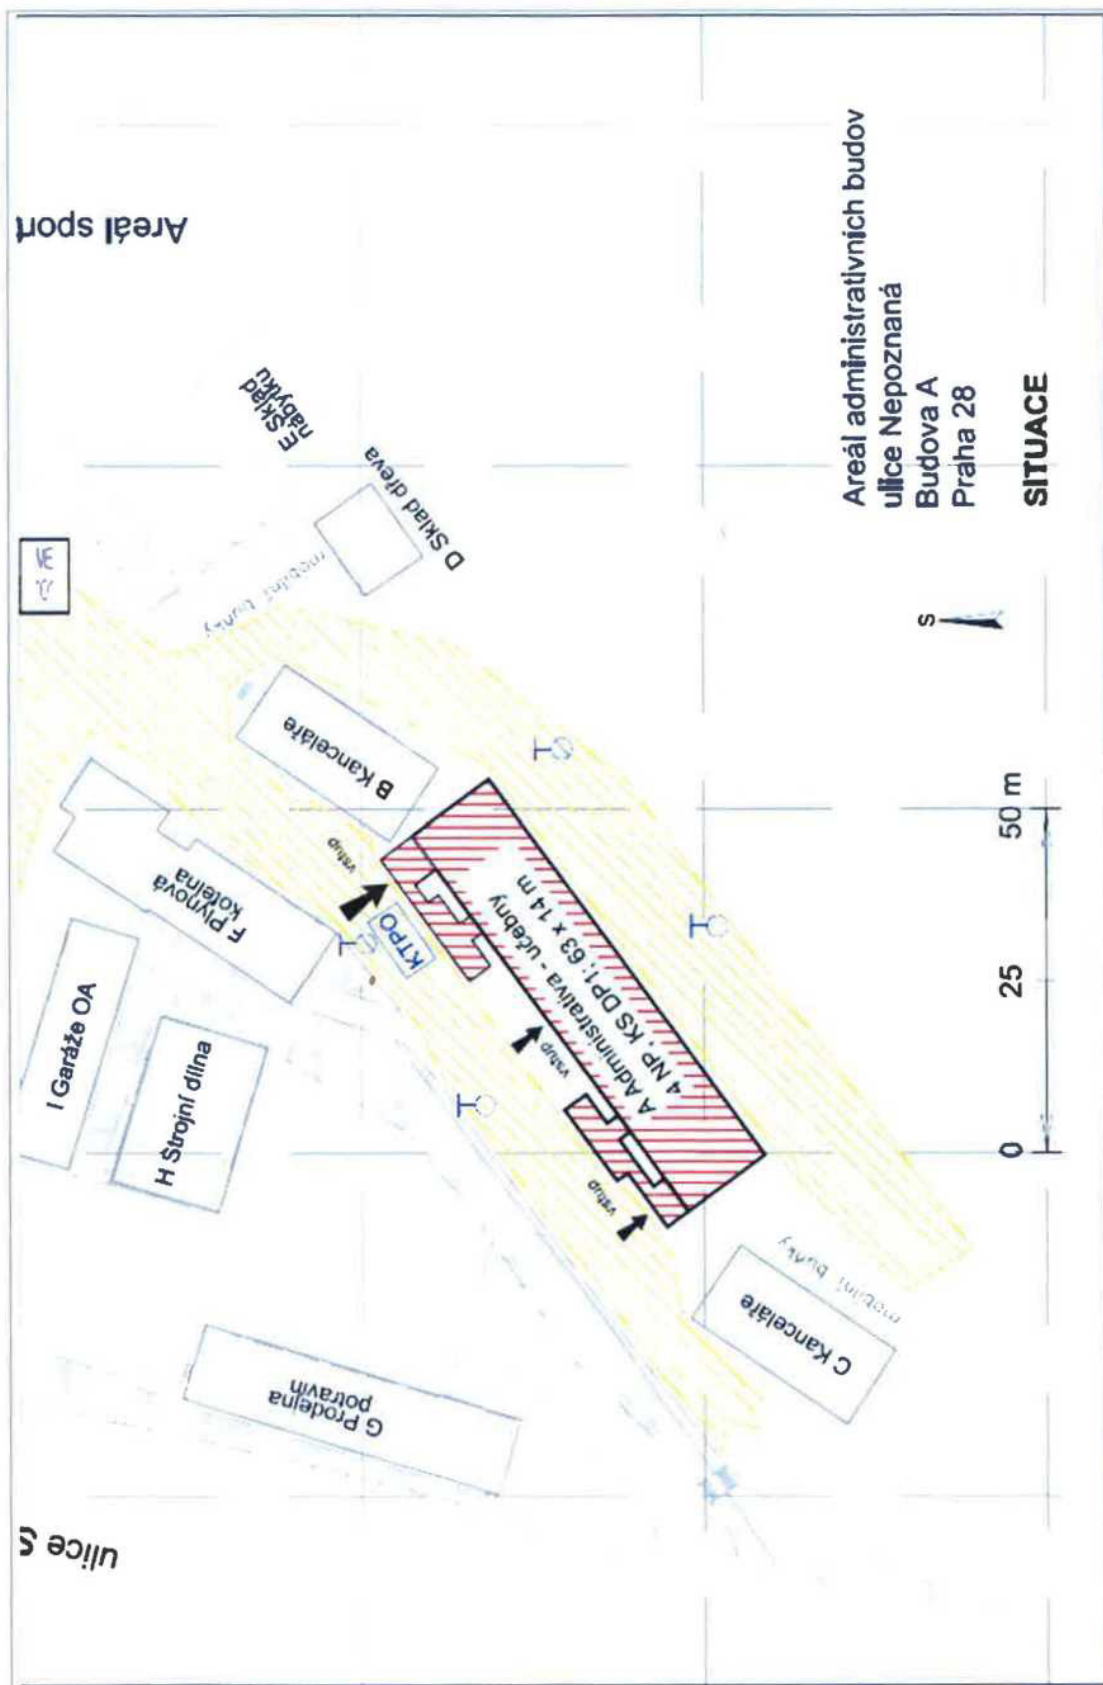


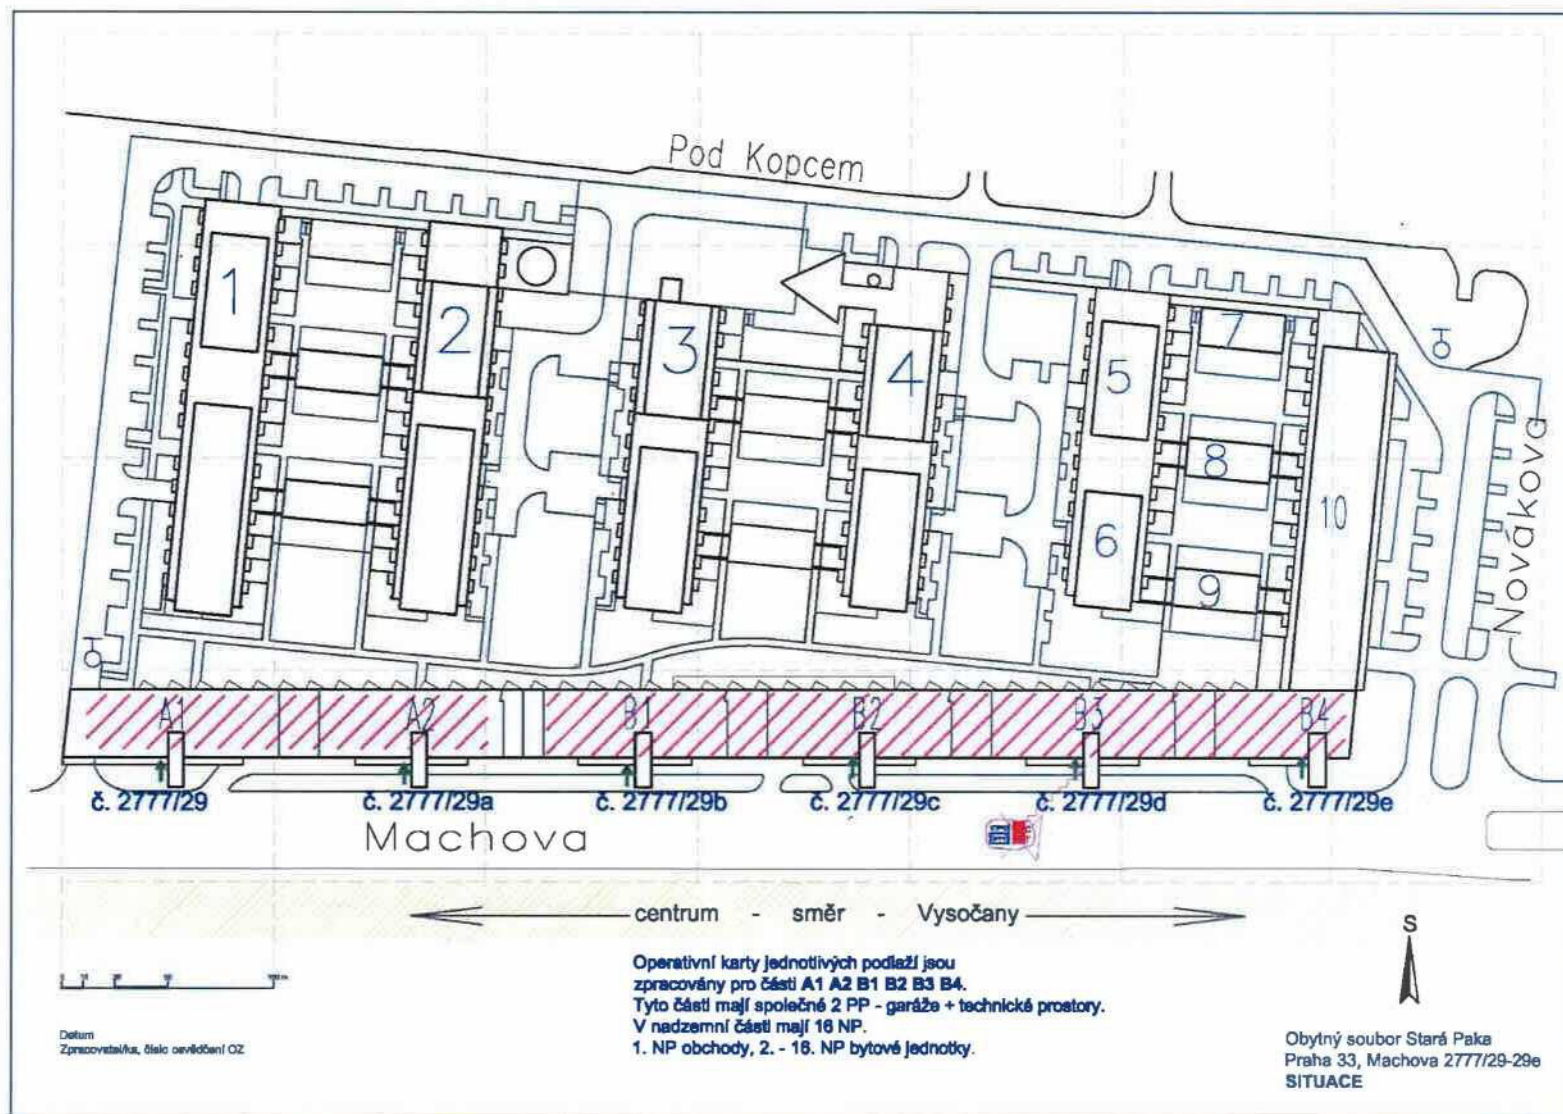

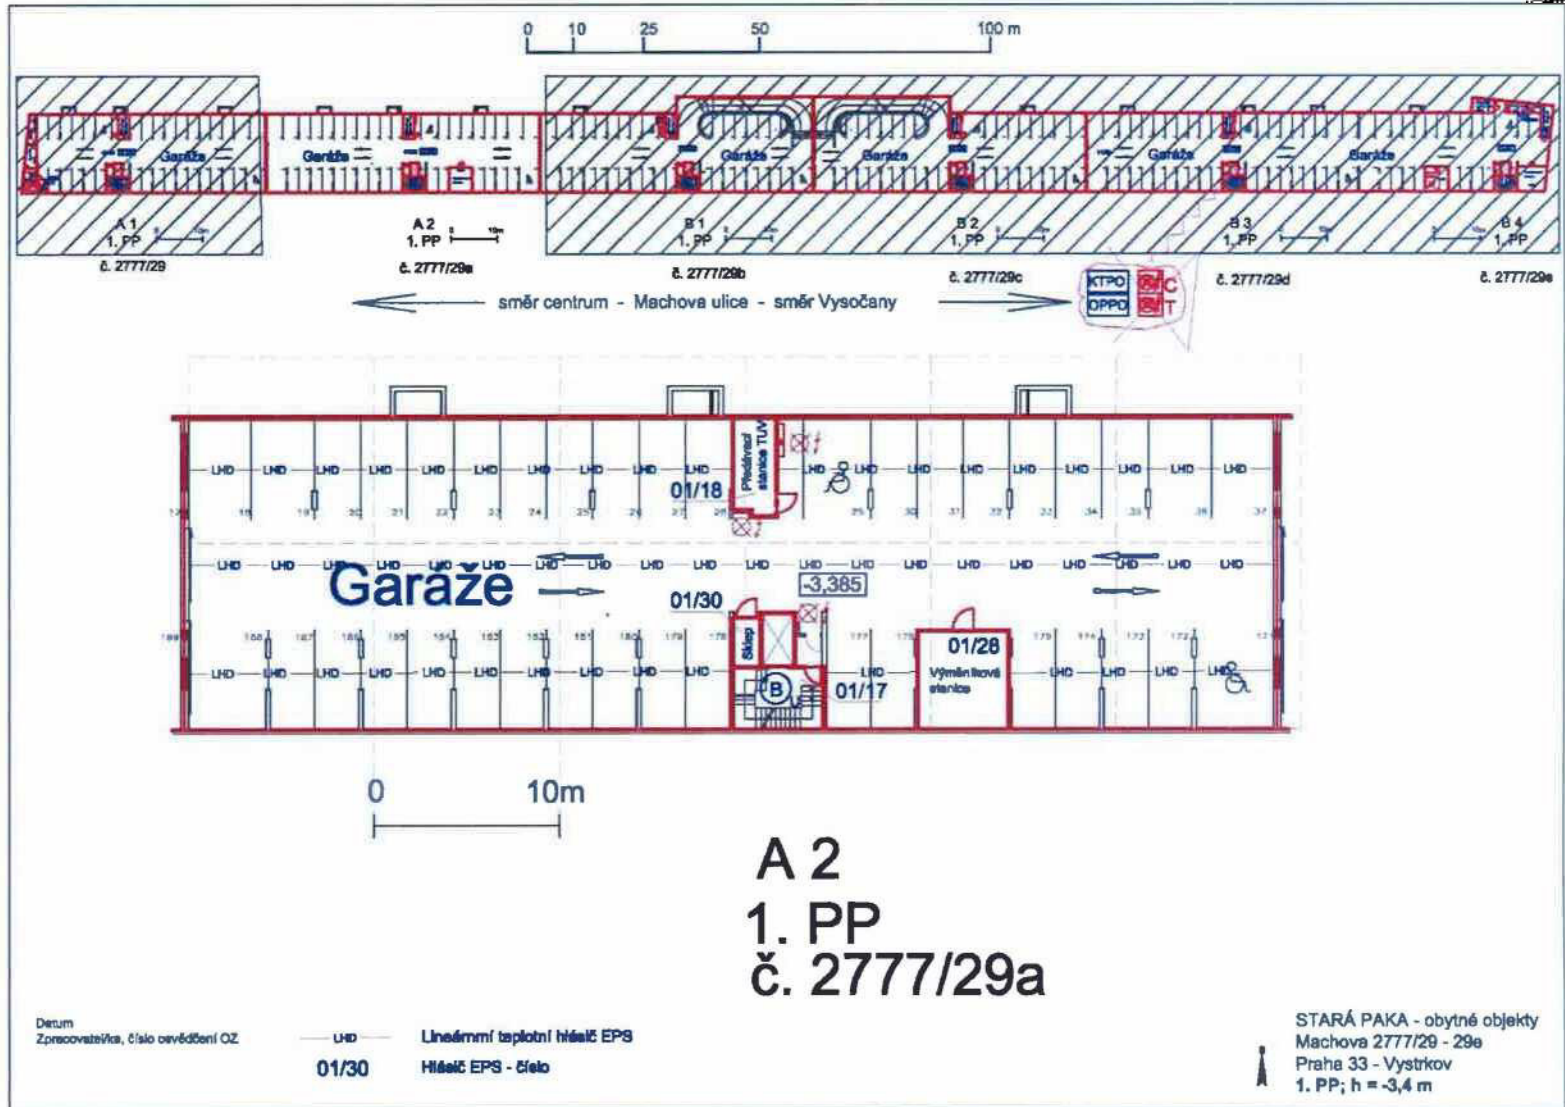





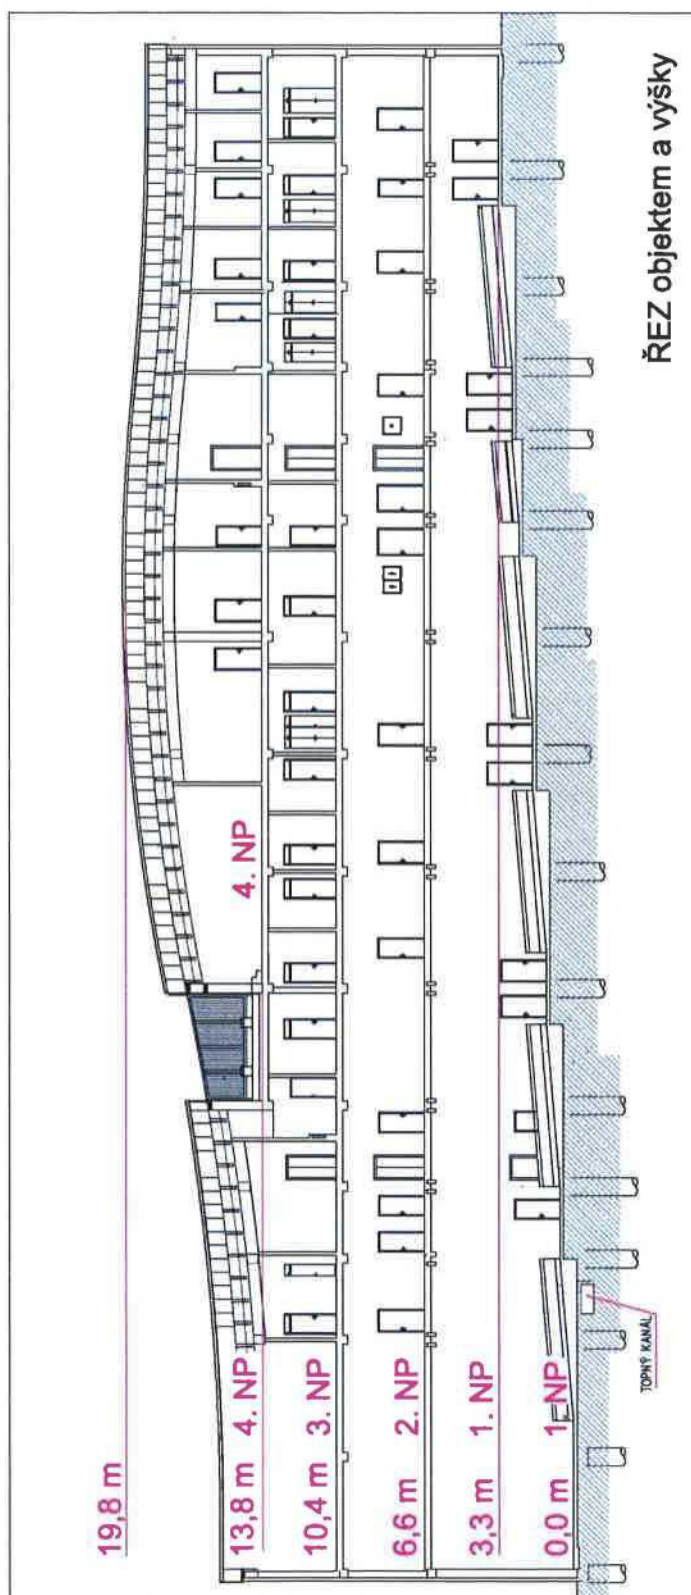



zor uvedení údajů u objektů připojených na PCO HZS hl. m. Prahy

Objekt: Bytový dům Horní 22 / 1234 Praha 1	OPERATIVNÍ KARTA	
	Stupeň poplachu I.	
Adresa: Horní 22 / 1234 Praha 1 Telefon kontaktní osoba: Například František Novák 123 456 789, správce Telefon: Například technologický velín	ID PCO XXXX	Hasičská stanice HSXX



Příklady tabulek s uvedením hlásičů EPS

(pro objekty připojené na PCO HZS hl. m. Prahy je zpracování tabulek požadováno)

1. Doporučuje se zpracovat přehlednou tabulku tak, aby byla možná identifikace každého hlásiče. Podle podmínek v místě je nutné specifikovat umístění hlásiče.

Objekt	Budova	Podlaží	Místnost	Typ hlásiče (S samočinný T tlačítkový LTH lineární teplotní hlásič)	Číslo hlásiče
Hotel	Hotel	1. NP	Sklad recepce	S	1.1/1
		1. NP	Sklad recepce	T	1.2/1
		1. NP	Kancelář	S	1.3/1
	Restaurace	2. NP	Sklad kuchyně	S	2.1/1
		2. NP	Varna	S	2.2/2
		2. NP	Kancelář	S	2.3/2
		2. NP	Chodba	T	2.4/2
		2. NP	Chodba	S	2.5/2
	Garáže	1. PP	Garáž – stání vozidel I - 15	LTH	-
		1. PP	Vstup ze schodiště	T	1.3/PP
		1. PP	Rampa vjezd	S	1.1/PP
			Rampa výjezd	S	1.2/PP
	Hotel	8. NP	Výtahová šachta, paralelní indikace je nad dveřmi výtahové šachty.	S	28.5-VS

2. Doporučuje se zpracovat přehlednou tabulku tak, aby byla možná identifikace každého hlásiče podle jeho adresy.

Číslo hlásiče	Objekt	Budova	Podlaží	Místnost	Typ hlásiče (S samočinný T tlačítkový LTH lineární teplotní hlásič)
001	Truhlárna	Sklad dřeva	1. NP	Hala 010	T

Závěr

Ve zvláště složitých případech je možná konzultace s pověřeným příslušníkem HZS hl. m. Prahy po předchozí dohodě. Dohodu lze vyžádat na adrese 

Konzultace lze zaměřit na upřesnění zpracování, neslouží jako poradenská činnost pro zpracovatele DZP. Smyslem konzultací je projednat splnění požadavků MN DZP a těchto doporučených zásad.

Praha 13. února 2019

Verze: 03 –02/2019

S M L O U V A

o podmínkách poskytování služby připojení na PCO HZS hl. m. Prahy

kterou uzavírají:

PATROL group s.r.o.

se sídlem: Romana Havelky 4957/5b, 586 01 Jihlava

IČO: 469 81 233

DIČ: CZ46981233

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8188

zastoupená , jednatelem

(„PATROL“)

a

se sídlem:

IČO:

DIČ: CZ

zapsána v obchodní rejstříku vedeném

zastoupená:

(„zákazník“)

I.

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je stanovení podmínek pro připojení objektového zařízení dálkového přenosu („ZDP“) k elektrické požární signalizaci („EPS“) zákazníka v objektu:

(„objekt“)

k zařízení pultu centralizované ochrany („PCO“) EPS provozovaného PATROL, umístěného a nepřetržitě obsluhovaného na krajském operačním a informačním středisku („KOPIS“) Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy („HZS“) a zajištění služby připojení PCO pro zákazníka.

II.

Místa plnění

Místa plnění předmětu této smlouvy jsou:

- a) objekt, kde se nachází ústředna EPS a objektové ZDP,
- b) KOPIS HZS, kde se nachází zařízení PCO,
- c) dohled PATROL, kde se nachází dozorové zařízení systému PCO.



III. Smluvní podmínky

1. Napojovaný objekt musí v souladu s ČSN EN 54-21 a pokyny generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky splňovat následující podmínky:
 - EPS musí být provozována v souladu s Požárně bezpečnostním řešením objektu a splňovat požadavky ČSN EN 54-12 ve znění pozdějších předpisů;
 - Oprávněnou osobou musí mít instalováno objektové ZDP kompatibilní s provozovaným systémem PCO u HZS a dodržovat podmínky rádiového provozu stanovené Českým telekomunikačním úřadem;
 - Dle vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů, musí mít smluvně zajištěno provádění periodických kontrol a zákonných revizí veškerých v objektu instalovaných požárně bezpečnostních zařízení, včetně instalovaného objektového ZDP, a to osobou s příslušným oprávněním;
 - Musí mít instalován klíčový trezor požární ochrany a v objektu zaveden systém generálního klíče pro přístup jednotky HZS do všech střežených prostor objektu;
 - Musí mít instalováno obslužné pole požární ochrany poblíž vstupu do objektu;
 - U vstupu do objektu musí mít instalováno informační tablo, nebo podružnou ústřednu EPS podávající jednotce HZS informace o místě požárního poplachu v objektu.
2. Na připojovanou EPS byl zpracován projekt ZDP a dále byl HZS vydán souhlas k připojení objektu na PCO.
3. Objekt je po instalaci ZDP a uzavření této smlouvy uveden do zkušebního provozu. Zkušební provoz probíhá na PCO dohledu PATROL. Po splnění HZS stanovených podmínek a uzavření smlouvy s HZS, je objekt uveden do trvalého provozu. Trvalý provoz probíhá na PCO KOPIS HZS.
4. Připojení EPS prostřednictvím ZDP na PCO nezbavuje zákazníka povinností stanovených právními předpisy a normativními požadavky.
5. PATROL nepřebírá hmotnou ani jinou odpovědnost za chráněný majetek zákazníka včetně EPS v objektu. PATROL neodpovídá za škody vzniklé technickou poruchou, selháním zařízení nebo přenosového prostředí.
6. Zákazník plně hradí škody způsobené jeho neodborným zásahem do objektového ZDP.
7. Odpovědnost za ostatní škody se řídí příslušnými právními předpisy.
8. Smluvní strany určují pro vzájemný styk tyto odpovědné osoby:

Zákazník:		tel.:
PATROL:	Ing. Niesyt Ivan	tel.: 602565656

9. Smluvní strany jsou oprávněny měnit odpovědné a jiné kontaktní osoby a jejich spojení s tím, že taková změna je účinná dnem následujícím po dni jejího doručení, není-li v oznámení uvedeno pozdější datum.
10. Zákazník se zavazuje že:
 - a) Zajistí, (pokud již nebylo realizováno stavbou) instalaci potřebného technického vybavení připojované EPS a ZDP v rozsahu schváleného projektu ZDP;
 - b) Zajistí na vlastní náklady dodávku elektrické energie pro provoz ZDP;
 - c) Zpracuje seznam osob určených k předávání informací v pracovní a mimopracovní době a seznámí tyto osoby, uvedené v příloze č. 1, se základními funkcemi ústředny EPS;

- d) Písemně vyrozumí PATROL o všech změnách týkajících se bezprostředně provozu připojeného objektu z hlediska požární bezpečnosti a ovlivňujících službu zařízení PCO;
- e) Bude udržovat EPS a příslušející část k rozhraní ZDP v provozuschopném stavu dle platných předpisů a zajišťovat jejich maximální spolehlivost, aby se v maximální míře předcházelo nežádoucím planým poplachům;
- f) Oznámí PATROL zahájení prací nebo zásahů do systému, které by mohly způsobit signál „POŽÁR“, a po ukončení prací a připojení objektu ke střežení provede funkční zkoušku ZDP;
- g) Včas informuje PATROL o předpokládaném i částečném vypnutí EPS za účelem její opravy, nebo revize a následně o jejím znovu uvedení do provozu;
- h) Bude provozovat systém EPS včetně objektového zařízení ZDP v souladu s touto smlouvou, platnými právními a technickými předpisy;
- i) Bude řádně hradit faktury oprávněně vystavené PATROL za služby poskytované v souladu s touto smlouvou;
- j) Po dobu zkušebního provozu zajistí trvalou obsluhu ústředny EPS v souladu s ČSN 73 0875 čl. 4.14.

11. PATROL se zavazuje že:

- a) Bude po dobu trvalého provozu zajišťovat pro HZS dostupnost služby PCO HZS hl. m. Prahy v integrovaném systému Hasičského záchranného sboru České republiky spojař;
- b) Bude aktualizovat nastavení integrovaného systému Hasičského záchranného sboru České republiky spojař podle změn nastavení připojovaných EPS;
- c) Bude aktualizovat údaje o střeženém objektu v databázi zařízení PCO; aktualizaci provede na základě podkladů o změnách objektu předaných PATROL zákazníkem (jedná se zejm. o změnu kontaktních osob, změny konfigurace EPS, změny názvů a rozsahu chráněných prostor apod.);
- d) Bude používat pouze homologovaná ZDP a PCO, odpovídající platným právním a technickým předpisům.

IV.

Cenové podmínky a úhrada služby


1. Zákazník zaplatí PATROL za technické připojení střeženého systému EPS objektu na PCO a zajišťování připojení ve zkušebním nebo trvalém provozu smluvní cenu ve výši **400 Kč bez DPH měsíčně („cena služby“)**.

Cena služby bude fakturována měsíčně zpětně na základě vystavené faktury – daňového dokladu. Variabilním symbolem je číslo faktury. Fakturu – daňový doklad vystaví PATROL vždy k poslednímu dni v měsíci. Doba splatnosti faktury činí 30 dní.

Na daňovém dokladu bude rovněž uvedeno číslo této smlouvy a výše uvedená splatnost.

Cena služby bude fakturována od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla tato smlouva uzavřena.

2. Smluvní strany se výslovně dohodly, že PATROL je oprávněn cenu služby podle smlouvy upravovat podle meziročního nárůstu indexu spotřebitelských cen vyhlášeného Českým statistickým úřadem za uplynulý kalendářní rok. Toto ujednání se týká i zjištěné deflace. K úpravě ceny za služby podle shora uvedeného ujednání dojde vždy od následujícího měsíce poté, co bude vyhlášen inflační index ČSÚ.

- 
3. Úrok z prodlení za nedodržení termínu splatnosti faktury činí 0,02 % z neuhrazené částky za každý den prodlení od ukončení data splatnosti faktury.
 4. Fakturační adresa zákazníka:
 5. Faktury musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů.

V.

Doba trvání a ukončení smluvního poměru

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
2. Každá ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu vypovědět, a to i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a počíná běžet 1. dnem měsíce, který následuje po dni doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. Výpověď se podává v písemné podobě druhé smluvní straně.
3. PATROL je oprávněn tuto smlouvu vypovědět mj. též v případě, že dojde k výpovědi Smlouvy o podmínkách poskytování služby dálkového dozoru prostřednictvím PCO HZS hl. m. Prahy uzavřené mezi HZS a zákazníkem, a to bez ohledu na to, která smluvní strana předmětnou smlouvu vypověděla.
4. Smlouvu lze kdykoliv ukončit písemnou dohodou obou smluvních stran.
5. Do 10 dnů od nabytí účinnosti výpovědi PATROL zajistí odpojení zákazníka od zařízení PCO.

VI.

Závěrečná ustanovení

1. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení smlouvy podepsané oběma smluvními stranami. Změny a dodatky k této smlouvě jsou platné, pokud budou uzavřeny v písemné podobě a podepsány oběma smluvními stranami. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení dodatku.
2. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o obsahu této smlouvy a o skutečnostech, se kterými se seznámily při naplňování předmětu činnosti dle této smlouvy, a to i po zániku této smlouvy. V souvislosti s plněním předmětu smlouvy a svých povinností dle smluvních podmínek, zpracovává PATROL též osobní údaje. Aktuální informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné na www.patrol.cz.
3. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemné dohodě, podle jejich svobodné a pravé vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami



PATROL:

V dne



Zákazník:

V dne

PATROL group s.r.o.

Zástupce: , *jednatel*

Zástupce:



PŘÍLOHA Č. 3

S M L O U V A

o podmínkách poskytování služby dálkového dozoru prostřednictvím PCO HZS hl. m. Prahy

kterou uzavírají:

Česká republika - Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy

se sídlem: Praha, Sokolská 62, 121 24

IČO: 708 86 288

bankovní spojení:

(„HZS“)

a

se sídlem:

IČO:

DIČ: CZ

zapsána v obchodní rejstříku vedeném

zastoupená:

(„Provozovatel EPS“)

I.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je stanovení podmínek poskytování služby dálkového dozoru HZS za využití pultu centralizované ochrany („PCO“), provozovaného společností PATROL group s.r.o., se sídlem Romana Havelky 4957/5b, 586 01 Jihlava, IČO: 469 81 233, zastoupenou jednatelem Jiřím Pospíšilem a Ing. Pavlem Volencem („PATROL“), a návazné zajišťování výjezdu techniky dle požární poplachového plánu HZS („**služba PCO HZS hl. m. Prahy**“).

II.

Místa plnění

Místa plnění předmětu této smlouvy jsou:

- a) („**objekt**“), kde se nachází ústředna elektrické požární signalizace („EPS“) a objektové zařízení dálkového přenosu („ZDP“) a
- b) Krajské operační a informační středisko („**KOPIS**“) HZS, kde se nachází zařízení PCO.

III.

Smluvní podmínky

- I. Ústředna připojené EPS v režimu „TRVALÝ PROVOZ“ nemusí být trvale obsluhována; musí však být trvale obsluhována alespoň dvěma proškolenými osobami provozovatele EPS po dobu zkoušky,



poruchy, výpadku, opravy, kontroly, servisu, revize a nuceného odstavení připojené EPS, ZDP nebo PCO.

Po dobu zkoušky, poruchy, výpadku, opravy, kontroly, servisu, revize a nuceného odstavení odpovídá:

- a) za provoz EPS: ;
 - b) za provoz ZDP: ; a
 - c) za provoz PCO: .
2. Provozovatel EPS splnil všeobecné a technické podmínky pro připojení na službu PCO HZS hl. m. Prahy.
 3. V bezprostřední blízkosti ústředny připojené EPS musí být uložena dokumentace vypracovaná podle čl. 4.6.5 písm. e) ČSN 73 0875, která umožní zasahující jednotce HZS, případně obsluze ústředny EPS neprodleně určit místo vzniku požáru, a to pouze z informací na displeji ústředny EPS, resp. na základě údajů přenášených ZDP.
 4. Dle vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů, musí mít Provozovatel EPS smluvně zajištěno provádění periodických kontrol a zákonných revizí veškerých v objektu instalovaných požárně bezpečnostních zařízení, včetně instalovaného objektového ZDP, a to osobou s příslušným oprávněním.
 5. Při přijetí stavu „VŠEOBECNÝ POPLACH“ zajistí obsluha KOPIS HZS neprodleně vyslání sil a prostředků k zásahu na střežený objekt dle požárního poplachového plánu kraje.
Předurčenými jednotkami HZS, které budou zasahovat podle požárního poplachového plánu kraje na signál „VŠEOBECNÝ POPLACH“ z ústředny připojené EPS v objektu připojené na PCO, jsou .
 6. Po každém vstupu předurčených jednotek HZS do střeženého objektu předá jednotka objekt před jeho uzavřením zástupci provozovatele připojené EPS. Předání objektu v případě bezeškodného průběhu provede do 30 minut od vyrozumění kontaktních osob objektu. Pokud není z jakéhokoliv důvodu možné střežený objekt takto předat, má právo objekt za sebou uzamknout a bez dalšího ho opustit.
 7. V případě mimoprovozního stavu klíčového trezoru požární ochrany je předurčená jednotka HZS oprávněna použít náhradní prostředky k překonání uzamčených vstupních dveří, přístupů k uzávěrům médií, dveří na zásahových cestách nebo uzamčených dveří do prostorů střežených připojenou EPS.
 8. Připojení EPS prostřednictvím ZDP na PCO nezavazuje Provozovatele EPS povinnostmi stanovených právními předpisy a normativními požadavky.
 9. Provozovatel EPS se zavazuje že:
 - a) Poskytne informace související s provedením hasebního zásahu – schématické plánky střežených prostor s vyznačením hlásičů, uzávěry plynu, vody a elektrické energie, množství a složení uložených nebezpečných látek apod.;
 - b) Zajistí, aby se alespoň jeden z pracovníků uvedených v příloze č. 1 dostavil do 30 minut do objektu, aby mohl být velitelem zásahu objekt předán;
 - c) Uloží na místo k tomu určené u OPPO dokumentaci zdolávání požáru;
 - d) V případě poruchy ZDP, EPS nebo PCO zajistí trvalou obsluhu ústředny EPS;
 - e) Zavede HZS odsouhlasený způsob odemykání vstupních dveří, přístupů k uzávěrům médií, dveří na zásahových cestách a dále do prostor vybavených hlásiči EPS (generální klíč);

- f) Umožní jednotkám HZS přístup do objektu za účelem provedení zásahu, případně kontroly objektu po ohlášení stavu „VŠEOBECNÝ POPLACH“, a to odblokováním klíčového trezoru požární ochrany a použitím generálního klíče, jenž je v klíčovém trezoru uložen. Hrozí-li nebezpečí z prodlení nebo v případě nefunkčnosti klíčového trezoru je jednotka HZS oprávněna použít násilný vstup do všech prostor střeženého objektu Provozovatele EPS a provést zásah. V těchto případech odpovědnost za případnou škodu nese PATROL, a to bez ohledu na to, zda ke škodě došlo při požárním zásahu či planém poplachu;

Z technických nebo organizačních důvodů není možný vstup předurčených jednotek HZS do těchto prostor objektu:

- g) Svým konáním nebude opakovaně vyvolávat plané poplachy či poruchové stavy a bude se řídit příslušnými pokyny pro obsluhu EPS; před zahájením činností na objektu, které mohou vyvolat stav poplach, nebo porucha EPS, učiní preventivní opatření k jejich zamezení;
- h) Bude řádně hradit oprávněně vystavené faktury za služby poskytované v souladu s touto smlouvou;
- i) Po celou dobu trvání této smlouvy bude mít uzavřené smlouvy se zřizovateli předurčených jednotek HZS jiné kategorie než „JPO I“ (viz příloha zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů).

IV.

Cenové podmínky a úhrada služby

1. Provozovatel EPS zaplatí HZS za služby dle této smlouvy smluvní cenu **3.135 Kč měsíčně** za trvalé střežení systému EPS napojeného objektu („**cena služby**“). Střežení je prováděno v režimu 24/7/365 operačním důstojníkem KOPIS. Jednotná platba pro HZS vychází ze sbírky interních aktů řízení generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky, částka 40/2018 („**pokyn GŘ č. 40/2018**“), která stanoví, že za účelem sjednocení výše úhrad za poskytování služeb souvisejících s připojením EPS na PCO umístěný na KOPIS hasičského záchranného sboru kraje, se vydává ceník těchto služeb. Jednotná úhrada se zavádí z důvodu unifikace a vychází ze zjištění kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu, která v minulosti shledala nesystémovou disproportionálnost v praxi úhrady nákladů. Ceník byl stanoven na základě odborného znaleckého posudku č. 25-01-2018/010.

Cena služby bude fakturována měsíčně, a to zpětně, na základě vystavené faktury. Variabilním symbolem je číslo faktury. Faktura bude vystavena vždy k poslednímu dni v měsíci. Doba splatnosti faktury činí 30 dní.

Na faktuře bude rovněž uvedeno číslo této smlouvy a výše uvedená splatnost.

Cena služby bude fakturována od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla tato smlouva uzavřena.

2. Provozovatel EPS zaplatí HZS jednorázovou platbu **21.591 Kč** za připojení EPS z objektu Provozovatele EPS prostřednictvím ZDP na zařízení PCO KOPIS (náklady HZS spojené s uvedením objektu do provozu dle jednotného ceníku služeb vydaným generálním ředitelem Hasičského záchranného sboru České republiky, pokyn částka 40/2018). Platba bude součástí první faktury vystavené dle této smlouvy.
3. Provozovatel EPS zaplatí HZS jednorázovou platbu **21.591 Kč** za změnu technických podmínek pro provedení EPS, jež vyžaduje výkon státního požárního dozoru ve smyslu § 31 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se např. o rozšíření EPS Provozovatele EPS, které si vyžádá činnosti HZS spojené s konfigurací EPS, zkušebním provozem EPS, prohlídkou objektu, posouzení projektové dokumentace EPS a ověření stanovených požadavků, přičemž výsledkem je závazné stanovisko podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Výše



uvedená změna technických podmínek pro provedení EPS bude předmětem dodatku k této smlouvě. Platba bude součástí první faktury, která bude vystavena po uzavření předmětného dodatku k této smlouvě.

4. V případě planého poplachu majícího příčinu na straně Provozovatele EPS se Provozovatel EPS zavazuje zaplatit za každý uskutečněný výjezd požární jednotky k hasebnímu zásahu částku dle jednotného ceníku služeb vydaného generálním ředitelem Hasičského záchranného sboru České republiky - pokyn částka 40/2018 ve výši **2.955 Kč**. Poplatek bude přičten k ceně služby fakturované HZS měsíčně k poslednímu dni v měsíci.
5. Veškeré ceny služeb HZS jsou platné k datu podpisu této smlouvy. Ceny služeb uvedené v předchozích odstavcích tohoto článku vychází z jednotného ceníku za poskytování služeb souvisejících s připojením EPS na PCO vydaného na základě pokynu GR č. 40/2018 a platného v době uzavření této smlouvy. V případě změny ceníku HZS písemně oznámí Provozovateli EPS změnu výše cen služeb sjednaných v této smlouvě a datum účinnosti této změny, a to nejpozději 30 dnů před účinností této změny. Nevyjádří-li se Provozovatel EPS ke změně cen nejpozději do data její avizované účinnosti, projevuje tím konkludentně svou vůli být změnou cen vázán (tj. o změně cen služeb nebude smluvními stranami uzavírán dodatek k této smlouvě). Nebude-li však provozovatel EPS se změnou cen služeb souhlasit, je oprávněn tuto smlouvu v souladu s čl. V. vypovědět. Po dobu výpovědní lhůty budou služby dle této smlouvy poskytovány za ceny původní, tj. schválené oběma smluvními stranami.
6. Úrok z prodlení za nedodržení termínu splatnosti faktury činí 0,02 % z neuhrazené částky za každý den prodlení od ukončení data splatnosti faktury.
7. Bez ohledu na ostatní ustanovení této smlouvy je Provozovatel EPS povinen uhradit HZS smluvní pokutu ve výši Kč pro každý případ porušení povinností stanovených v čl. III. odst. 9. Tato Smlouvy
8. Fakturační adresa Provozovatele EPS:

V.

Doba trvání a ukončení smluvního poměru

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
2. Každá ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu vypovědět, a to i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a počíná běžet 1. dnem měsíce, který následuje po dni doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. Výpověď se podává v písemné podobě druhé smluvní straně.
3. HZS je oprávněn tuto smlouvu vypovědět mj. též v případě, že dojde k výpovědi Smlouvy o podmínkách poskytování služby připojení na PCO HZS hl. m. Prahy uzavřené mezi PATROL a Provozovatelem EPS, a to bez ohledu na to, která smluvní strana předmětnou smlouvu vypověděla.
4. Smlouvu lze kdykoliv ukončit písemnou dohodou obou smluvních stran.

VI.

Závěrečná ustanovení

1. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení smlouvy podepsané oběma smluvními stranami. Jakékoliv změny nebo doplnění této smlouvy (zejm. z důvodu změny počtu objektů střežených EPS



Česká republika
Hasičský záchranný sbor
hlavního města Prahy
Sokolská 62, 121 24 Praha 2

- či jejich rozsahu) musí být učiněny ve formě písemných dodatků vlastnoručně podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení dodatku.
2. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o obsahu této smlouvy a o skutečnostech, se kterými se seznámily při naplňování předmětu činnosti dle této smlouvy, a to i po zániku této smlouvy. V souvislosti s plněním předmětu smlouvy a svých povinností dle smluvních podmínek, zpracovává PATROL jakožto zástupce HZS též osobní údaje. Aktuální informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné na www.patrol.cz.
 3. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemné dohodě, podle jejich svobodné a pravé vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za jednostranně nevýhodných podmínek.
 4. Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:
 - Příloha č. 1: Seznam a způsob vyrozumění osob určených Provozovatelem EPS k zajištění bezpečnosti objektu pro případ poruchy ZDP nebo PCO a vstupu jednotky HZS do objektu na základě hlášení požáru zařízením PCO.
 - Příloha č. 2: Delegační dopis k poskytování služeb HZS.
 5. Strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Strany se dohodly, že smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru HZS.
 6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
 7. Účinnost smlouvy tj. zahájení poskytování služby PCO HZS hl. m. Prahy je podmíněno vydáním stanoviska HZS: „Evidenční list objektu – připojení objektu prostřednictvím ZDP na pult centralizované ochrany HZS hl. m. Prahy“ (zahájení trvalého provozu).

HZS:

V dne

Provozovatel EPS:

V dne

**Česká republika - Hasičský záchranný sbor
hlavního města Prahy**

Zástupce:

Zástupce: