

DODATEK č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

Ze dne 28.1.2015 č.j. ZU/01815/2015

Č.j

Objednatel:

**Obec Komňa
Komňa 42
68771 Komňa**

Zdravotní ústav se sídlem v
Doruceno: 02.11.2018
ZU/33396/2018
listy: 1 přílohy:



zuso6e45ae19

IČ: 00207438
DIČ: CZ00207438
Bankovní spojení: KB Uherský Brod
Číslo účtu: 14824721/0100
Zastoupen: [redacted] starostka

Zhotovitel:

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

Partyzánské náměstí 2633/7
Moravská Ostrava
702 00 Ostrava
IČ: 71009396
DIČ: CZ71009396, plátce DPH
Bankovní spojení: ČNB Ostrava
Č. účtu: 3235761/0710
Zastoupen: Ing. Eduard Ježo, ředitel
Příspěvková organizace, nezapsaná v OR

I.

Doplňuje a mění se předmět smlouvy


Na základě změny legislativy je přidán krácený rozbor surové vody a rozbor upravené vody namísto monitorovacího rozboru surové vody a vyrobené vody. Dále se mění rozsah pesticidních látek v analýze pitné vody.

**III.
Cena Díla**

Práce budou účtovány v souladu se zákonem č. 526/90 Sb. o cenách. Ceny jsou uvedeny v cenové nabídce č. 032178 ze dne 16.10.2018, která je přílohou tohoto dodatku.


Ostatní ustanovení se nemění.

Komňa, dne 31 -10- 2018

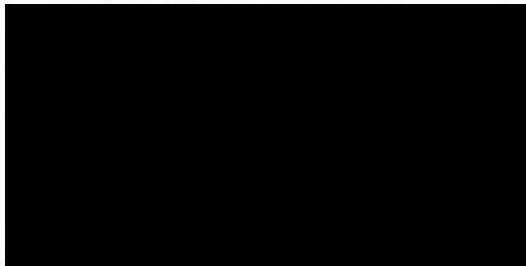


Starostka obce

V Ostravě, dne 5. 11. 2018

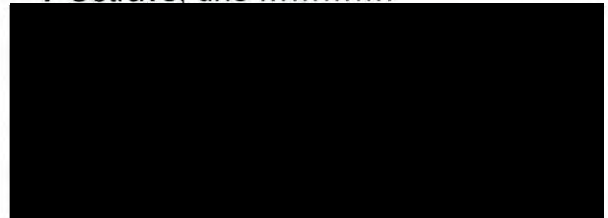


Ing. Eduard Ježo
ředitel ZÚ se sídlem v Ostravě





Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Vyřizuje.:
Mobil:
E-mail:

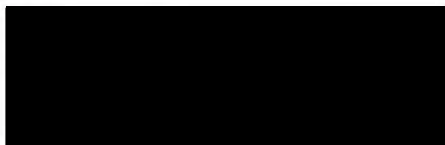


Souhlas s rozšířením rozsahu analyzování pesticidních látek, které jsou požadovány vyhl. č. 252/2004 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů

Vzhledem k nutnosti stanovování pesticidních látek a jejich metabolitů, které se pravděpodobně vyskytují v daném zdroji, provedl Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě po dohodě s Krajskou hygienickou stanicí Zlínského kraje, změnu v rozsahu parametrů. Původní seznam pesticidních látek, který je u Vás pravidelně analyzován, se rozšířil o další pesticidní látky a jejich metabolity, jež požaduje vyhláška č. 252/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel *Obec Komňů*, který má platnou smlouvu na dobu neurčitou souhlasí, že od 1.1.2018 budou při pravidelných odběrech úplných rozborů pitné vody odebírány a analyzovány pesticidní látky a metabolity v širším rozsahu, jež požaduje legislativa a KHS ZL. Rozsah analýz pesticidních látek a metabolitů je vytipován dle lokality a aktualizuje jej
....., Centrum hygienické laboratoří, odd. organických analýz.

Cena za rozsah analýzy pesticidních látek včetně jejich metabolitů je pro naše stálé zákazníky bez DPH.

V *Komňů*, dne, *31.10.2014*

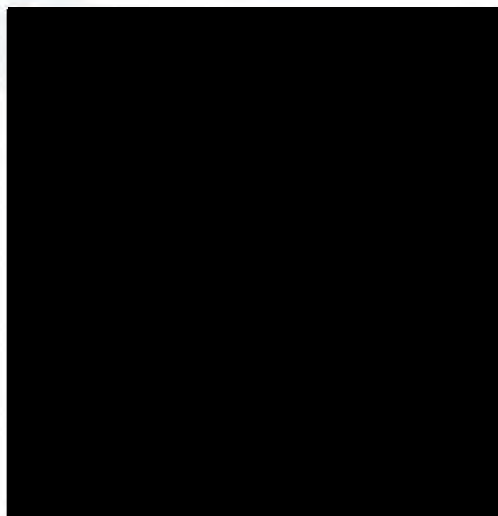

Za Zdravotní ústav převzala:

IČ: 71009396
DIČ: CZ71009396

Bankovní spojení: 3235761/0710
Datová schránka: pubj9r8

Tel.: 596 200 111
Fax: 596 118 661

www.zuova.cz
podatelna@zuova.cz