

**POZNÁMKA**


TYPY A DIMENZE VODIČŮ - VIZ VÝKRES E1  
 STAVAJÍCÍ ELEKTROINSTALACE BUDE ZACHOVÁNA, NOVÁ ČÁST ELEKTROINSTALACE / ZAS. OKRUHY PC / BUDE VEDENA POD OMTKOU.

KOMPLETACE V NORMÁLNÍCH PROSTÖRECH - IP 20, KOMPLETACE PRO PC - BAREVNÉ ODĚŠTÍ-POPISY KRYTLU/RÁMEČKU  
 DETAILNÍ UMÍSTĚNÍ NOVÝCH ZASUVKOVÝCH VÝVODŮ PRO PC V DOTČENÝCH PROSTÖRECH OBJEKTU JIČTNĚ  
 VÝSKY OSAZENÍ ZASUVKOVÝCH VÝVODŮ PC NUTNO KONZULTOVAT S UŽIVATELEM.

VŠECHNY VNITŘNÍ PROSTÖRY Z HLEDISKA VNĚŠNÍCH VLIVŮ VE SMYSLU ČSN 33 2000-5-51  
 VIZ PROTOKOL IV  
 VNĚŠNÍ PROSTÖRY Z HLEDISKA VNĚŠNÍCH VLIVŮ V ZHLEDEM K VLNŮV ADZ ZVLÁŠTĚ NEBEZPEČNĚ  
 ABB AC1, AD3, AE3, AF2, OSTATNÍ KRITÉRIA NORMÁLNÍ

RE  
 schodiště - bez ochrany  
 schodiště - bez ochrany  
 schodiště - bez ochrany

AUTORSKÁ NÁMĚTA	PROJEKTANT SPECIALISTA	
	Petr Dřoňho	02 624 10 063
	Wěžeň 18, 293 01 Most Blatná	
	m+775 30151 f+328730381 a+vaha@dror.cz	
KRAJ:	Liberecký	STAVEBNÍ ÚŘAD: Jasloměř a Pouchov
INVESTOR	Agentura ochrana přírody a krajiny ČR, Klapalova 1931/1, 148 00 PRAHA 11 Chodov	DATAE:
NÁZEV AKCE:	Úprava elektroinstalace v objektu AOPK ČR Regionální pracoviště Správa ČHKO Lužické Horv, Školní 12 471 2- Jablonce v Podjeředí	STUPEŇ
OBSAH VÝKRESU:		1:50
		ZAK. ČÍSLO
		FORMÁT
		ELEKTROINSTALACE
		PROFES
		ČÍSLO VÝKRESU
	<b>ELEKTROINSTALACE - DISPOZICE 1.NP.</b>	<b>D1.4.el</b>
		<b>2</b>

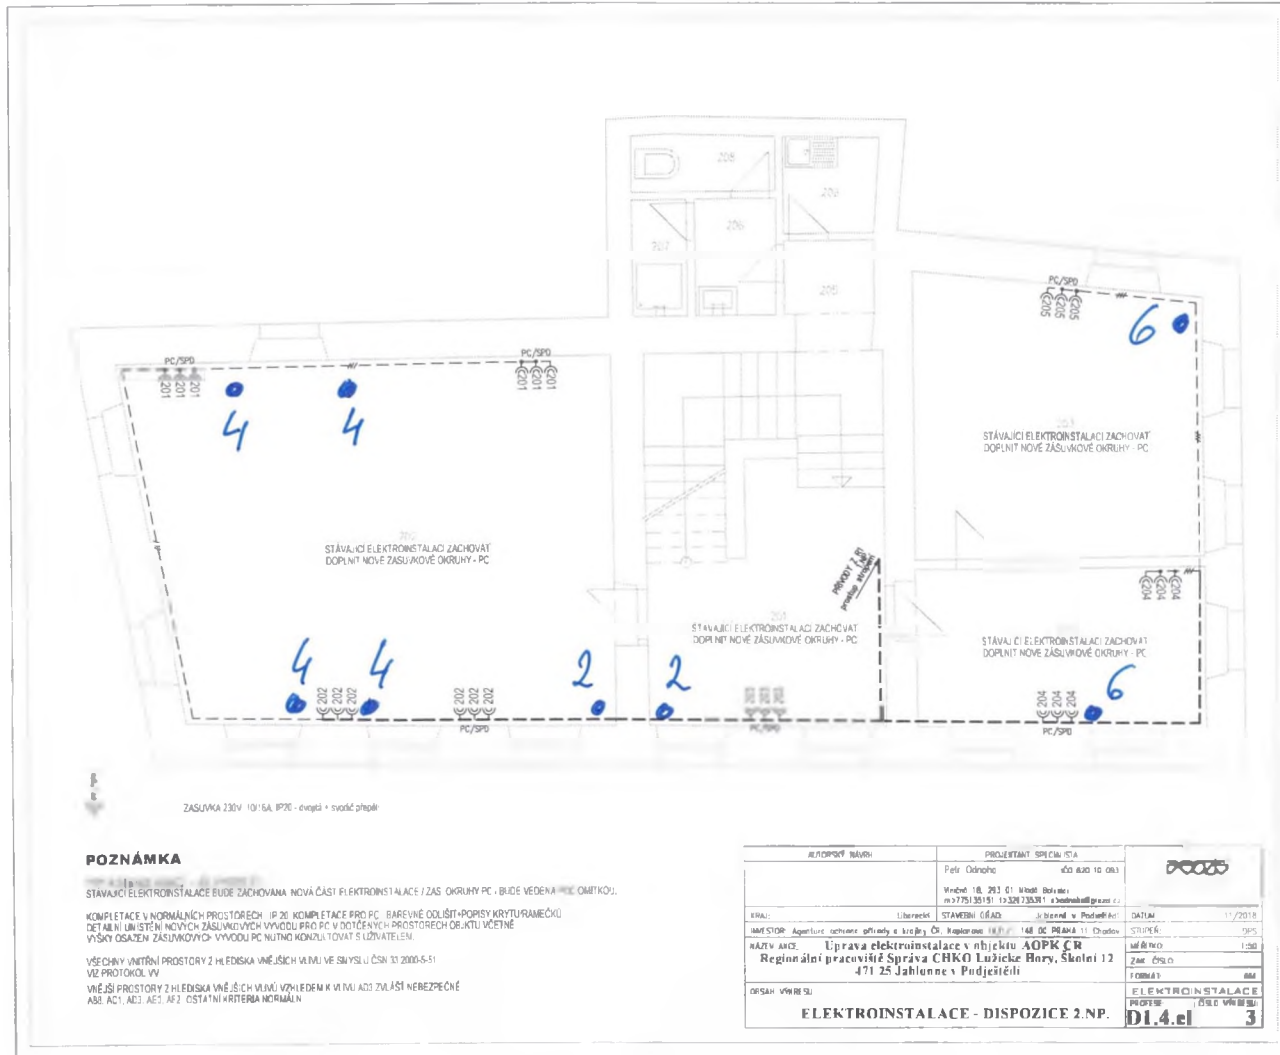

**POZNÁMKA**

STÁVAJÍCÍ ELEKTROINSTALACE BUDE ZACHOVÁNA NOVÁ ČÁST ELEKTROINSTALACE I ZÁS. OKRUHY PC - BUDE VEDENA VE SVÉ OBLASTI.

KOMPLETACE V NORMÁLNÍCH PROSTORĚCH - IP 20. KOMPLETACE PRO PC - BARVNĚ ODLIŠIT POKRYTÍ RÁMEČKOU. DETAILNÍ UMÍSTĚNÍ NOVÝCH ZÁSUVKOVÝCH VÝVODŮ PRO PC V OBLASTĚCH PROSTORĚCH OBLASTI VČETNĚ VŠECH OBLASTI ZÁSUVKOVÝCH VÝVODŮ PC NUTNO KONZULTOVAT S LÍDVAŤEM.

VŠECHNY VNITŘNÍ PROSTORY Z HLEDISKA VNĚJŠÍCH VÁLIVŮ VE SMYSLU ČSN 33 2000-6-51 VE PROSTORU IV.

VNĚJŠÍ PROSTORY Z HLEDISKA VNĚJŠÍCH VÁLIVŮ VE SMYSLU ČSN 33 2000-6-51 ZVLAŠTĚ NEBEZPEČNÉ AB3, AD1, AD2, AE1, AE2. OSTATNÍ KRITÉRIA NORMÁLNÍ.

AUTOPROJEKTOVATEL Petr Odnoha Vězeň 18, 283 01 Mladá Boleslav tel: 775130151   e: odnoha@seznam.cz	PROJEKTANT SPECIÁLNÍ STA. JUD. AUD. IČ. ORG. 
MÍSTO: Agence ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště 148 00 PRÁHE 11, Chodov NÁZEV AKCE: Úprava elektroinstalace v nbičce AOPK ČR Regionální pracoviště Správa CHKO Lužické hory, Štátní 12 471 25 Jablonná v Podještědí	STAVEBNÍ ÚŘAD: Liberecký úřad v Podještědí 148 00 PRÁHE 11, Chodov DATUM: 11/2018 STUPEŇ: DPS MĚŘITVO: 1:200 ZNAČENÍ:
OBSAH VÝKRESU: <b>ELEKTROINSTALACE - DISPOZICE 2.NP.</b>	FORMÁT: A4 ELEKTROINSTALACE PRŮVOD: 0100 VÝKRESU <b>D1.4.el 3</b>