



TSKRP008J9PY

**Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.**

Rásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

zastoupena: **Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva**  
Prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D, místopředsedou představenstva  
PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva  
Ing. Martinem Pípou, členem představenstva

Oprávnění zastupovat Objednatele jsou vždy dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Při podpisu této prováděcí smlouvy do 6 mil. Kč bez DPH je oprávněn zastupovat Objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti na základě pověření uděleného představenstvem Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku, Milan Zach, vedoucí oddělení přípravy a realizace oprav, Bc. Petra Pavlasová, technik oddělení přípravy a realizace oprav  
(dále jen „Objednatel“)

a

**INPROS PRAHA a.s.**

se sídlem: Ke Krči 735/28, 147 00 Praha 4 - Braník

IČ: 47114444

DIČ: CZ47114444

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha 4

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 20074

zastoupená: Ing. Tomášem Přitasilem na základě plné moci ze dne 20.10.2014

zastupující jako správce společnosti společníky a) INPROS PRAHA a.s., IČ: 47114444 a b) SILNICE GROUP a.s., IČ: 62242105, sdružené ve smyslu § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve Společnost „**Společnost pro údržbu komunikací**“

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku tuto

**smlouvu o dílo**

č. smlouvy Objednatele: *3/20/6000/028*

č. smlouvy Zhotovitele: 20064

**„Rekonstrukce SSZ, etapa Vinohradská – Starostrašnická, č. akce: 1000096/8, Praha 10“**

## Článek I. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, a to stavební práce dle zadání Objednatele v tomto rozsahu a členění:

Předmětem plnění jsou stavební úpravy, které jsou součástí obnovy stávajícího signalizačního zařízení na křižovatce SSZ 0.327, etapa Vinohradská - Starostrašnická. Jedná se o obnovu a úpravy stávajících pochozích ploch navazujících na přechody pro chodce z důvodu výměny a posunu stožárů SSZ a realizaci bezbariérových úprav pro nevidomé. U některých přechodů pro chodce dojde k posunutí, vč. úprav zasahujícího zábradlí, dále zde budou vytvořeny dělicí ostrůvky a rozšířeny a upraveny tramvajové zastávky.

Nedílnou součástí provedení díla a ceny za provedení díla je:

- realizace dopravně inženýrského opatření; projednání a zajištění dopravně inženýrského rozhodnutí v souladu s harmonogramem plnění veřejné zakázky a v souladu s požadavky příslušného silničního správního úřadu a to včetně naplnění stanovených podmínek, osazení provizorního dopravního značení a obnovy trvalého vodorovného dopravního značení;
- zajištění a umístění jednoho informačního panelu s údaji objednatel, dodavatel, a údaji o stavbě, a to v souladu s manuálem grafických a konstrukčních standardů pro tvorbu informačních panelů hl. m. Prahy;
- zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, odvozu odpadu a likvidace odpadu a zajištění skládky, střežení a ochrana staveniště;
- fotodokumentace o průběhu prací vč. fotodokumentace stavby před zahájením prací po předání staveniště;
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla;
- účast na pravidelných kontrolních dnech stavby;
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku;
- likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech;
- uvedení všech povrchů, které nejsou předmětem plnění, ale budou stavbou dotčené, do původního nebo dohodnutého stavu;
- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného;
- provedení přejímky stavby;
- zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.;
- průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky ve dvou vyhotoveních;
- zajištění (vyhotovení) a předání dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření dle metodického pokynu pro 2D dokumentaci skutečného provedení staveb, předání objednateli ve třech originálech + 1x na CD a na IPR;
- V případě potřeby uzavření smlouvy o dílo s PVK, a.s. na zajištění ochrany vodovodů a kanalizací při realizaci opravy vozovky. V případě poškození vodovodů a kanalizací je zhotovitel povinen uvést tyto vodovody a kanalizace na svůj náklad do původního stavu a provozovateli uhradit vzniklé škody. Výměna stávajících kanalizačních poklopů za nové bude provedena pouze při předání nových poklopů od PVK, a.s. (zhotovitel

provede výškovou úpravu poklopů). Objednatel nebude platit výměnu stávajících poklopů za nové, pokud jsou v majetku jiného subjektu.

2. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a Zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu za dílo podle této smlouvy.
3. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou k provádění běžné a souvislé údržby a oprav pozemních komunikací ze dne 1. 8. 2016 (dále jen „Rámcová smlouva“) a jejími přílohami. Práva a povinnosti výslovně neupravené v Rámcové smlouvě se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2014.

## **Článek II. Cena za dílo**

1. Za řádnou realizaci díla podle této smlouvy náleží Zhotoviteli cena za dílo ve výši:  
bez DPH: 3 164 747,96 Kč  
DPH: 664 597,07 Kč  
**včetně DPH: 3 829 345,03 Kč**
2. Cena za dílo je Zhotovitelem stanovena v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě. Objednatel uhradí cenu za dílo v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.

## **Článek III. Doba a místo plnění**

1. Smluvní strany sjednávají dobu provádění díla následujícím způsobem:  
zahájení prací: po uveřejnění smlouvy v registru smluv, ihned po vydání DIR  
ukončení prací: do 31.8.2020
2. Smluvní strany sjednávají místo provádění díla takto:  
Praha 10, křižovatka ulic Vinohradská - Starostrašnická
3. Objednatel se zavazuje předat místo provádění díla Zhotoviteli min. 1 den před zahájením prací a Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla bezodkladně po tomto převzetí.
4. O předání a převzetí místa provádění díla před zahájením prací, jakož i o předání výsledků provedených prací bude pořízen předávací protokol, který se stane nedílnou součástí stavebního (provozního) deníku vedeného Zhotovitelem v průběhu provádění díla. V případě zjištění vad a nedodělků na provedeném díle budou tyto zaznamenány v předávacím protokolu včetně stanovení lhůt pro jejich odstranění.

## **Článek IV. Podmínky provádění díla**

1. Smluvní strany sjednávají záruční dobu na provedené dílo v délce 60 měsíců.
2. Ostatní podmínky, za kterých bude dílo prováděno, jsou stanoveny v Rámcové smlouvě a jejích přílohách.
3. Zhotovitel zajistí informování o omezení provozu na příslušném úseku komunikace v souvislosti s jím prováděnými pracemi, a to formou informačních tabulí s uvedením počátku a konce trvání prací, které omezení provozu způsobují. Tyto Informativní tabule dle manuálu Komunikační strategie MHMP ze dne 18. 9. 2018 budou mít schválený rozměr a jednotný vzhled a budou umístěny na sloupku s reflexními červeno bílými prvky. Zhotovitel je povinen tyto tabule zajistit v dostatečném množství (minimálně dvě)

dle délky úseku a významu komunikace k informování veřejnosti o připravovaném dopravním omezení s dostatečným předstihem před zahájením prací (ideálně 7 dní předem). Přesné umístění tabulí bude součástí dopravně inženýrského opatření (DIO), které je součástí žádosti o dopravně inženýrské rozhodnutí (DIR). Po ukončení omezení provozu, nejpozději však v den předání díla, je zhotovitel povinen tyto tabule demontovat. V případě změny doby trvání prací je zhotovitel povinen zajistit aktualizaci na tabuli uváděných údajů, a to neprodleně od okamžiku, co bude změna doby trvání prací známa. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za dodržení veškerých zákonných postupů při umístění těchto informačních tabulí.

4. Objednatel požaduje, aby zhotovitel předložil k přejímacímu řízení stavby tyto doklady:

- originál SD
- výsledky prováděných zkoušek předepsaných v PD a příslušných ČSN či v technických předpisech objednatele (TP TSK).
- atesty použitých materiálů a prohlášení o shodě
- dokumentaci skutečného provedení díla v počtu 3 paré
- geometrické plány
- zaměření stavby jak v písemné podobě, tak v digitální formě na CD (1x pro IPR Praha - Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, Vyšehradská 57, Praha 2 a 1x pro TSK – odd. inf. rozvoje a GIS)
- doklad o předání geodet. zaměření na IPR Praha
- vyúčtování likvidace vybouraného materiálu
- hospodaření s odpady, doklad o likvidaci odpadů
- vyjádření správců inž. sítí

Kromě SD budou veškeré doklady předány ve 3 vyhotoveních.

Zhotovitel je povinen dodat případné další doklady, které bude v souvislosti s kolaudačním řízením (resp. předčasným užíváním) požadovat stavební úřad, Policie ČR, či jiný účastník kolaudačního řízení.

5. Zhotovitel je povinen se v období do 2 let od dokončení díla účastnit kontroly kvality realizovaného díla prováděné správcem komunikace (příslušným oblastním správcem objednatele) na základě jeho výzvy.
6. Budou-li při kontrole kvality díla dle odst. 5 zjištěny jakékoli závady či nedostatky, je zhotovitel povinen je odstranit na své náklady bez zbytečného odkladu.
7. Zhotovitel předá na oddělení 4160 dokumentaci skutečného provedení stavby, geodetické zaměření (papírově a digitálně) a potvrzení o předání na IPR. Doklad k potvrzení zhotovitel obdrží od TDI dané akce.
8. Zhotovitel je povinen s poslední fakturou zaslat vyplněnou tabulku aktivace HIM, která je nedílnou přílohou této smlouvy. V tabulce budou vyplněny pouze položky týkající se dané stavby v Kč s DPH.
9. Ostatní podmínky, za kterých bude dílo prováděno, jsou stanoveny v Rámcové smlouvě a jejích přílohách.

#### **Článek V. Závěrečná ustanovení**


1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.

3. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři a Zhotovitel jedno.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato dílčí smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES TSK) vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu.
6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této dílčí smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku, v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
7. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.


Příloha: Oceněný soupis prací  
Harmonogram prací  
Tabulka aktivace HIM

V Praze dne 5. 06. 2020

Za Objednatele: Technická správa  
komunikací hl. m. Prahy, a.s.




Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku,  
na základě pověření

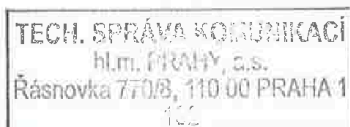

V Praze dne 5. 06. 2020

Za Zhotovitele: INPROS PRAHA a.s.

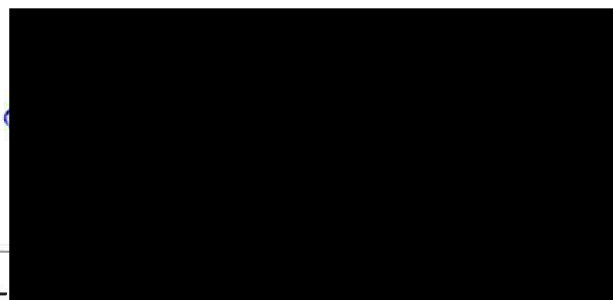

Ing. Tomáš Pitaš, na základě plné moci  
ze dne 20.10.2014  
INPROS PRAHA a.s.  
zastupující jako správce společnosti  
„Společnost pro údržbu komunikací“



INPROS PRAHA a.s.

IČ: 47114444  
Ke Krči 735/28  
147 00 Praha 4

-11-



| Celkem [Kč]                                                      |                                                                                                                                                                                                 |           |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Asfaltové práce</b>                                        |                                                                                                                                                                                                 | <b>TJ</b> |
| 101                                                              | ACO 8 tloušťky vrstvy 4cm                                                                                                                                                                       | m2        |
| 102                                                              | ACO 8 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy                                                                                                                                                       | m2        |
| 103                                                              | ACO 11 tloušťky vrstvy 4cm                                                                                                                                                                      | m2        |
| 104                                                              | ACO 11 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy                                                                                                                                                      | m2        |
| 105                                                              | ACL 16 tloušťky vrstvy 5 cm                                                                                                                                                                     | m2        |
| 131                                                              | Spojovací postřik asfaltovou emulzí v množství 0,2 kg/m2 - nové vrstvy                                                                                                                          | m2        |
| 132                                                              | Spojovací postřik asfaltovou emulzí v množství 0,5 kg/m2 - odřezované vrstvy                                                                                                                    | m2        |
| 134                                                              | Frézování trhlín, nástřiku adhezni nátěrovou hmotou, styčných a pracovních spar v asfaltovém krytu 10/25 a závluka za horka aplikovanou modifikovanou asfaltovou hmotou, včetně vyčištění rýhy. | bm        |
| 135                                                              | Frézování trhlín, nástřiku adhezni nátěrovou hmotou, styčných a pracovních spar v asfaltovém krytu 20/25 a závluka za horka aplikovanou modifikovanou asfaltovou hmotou, včetně vyčištění rýhy. | bm        |
| <b>2. Dlaždicové práce</b>                                       |                                                                                                                                                                                                 | <b>TJ</b> |
| 206                                                              | Kostka mozaiková vápencová - fezaná (tmavá, bílá, červená) rozměr 6/6/6 cm                                                                                                                      | m2        |
| 207                                                              | Dlažba z betonových dlažebních bloků dvouvrstvých tloušťky 6 cm                                                                                                                                 | m2        |
| 209                                                              | Dlažba z betonových dlažebních bloků dvouvrstvých pro umělé vodící linie tloušťky 6 cm                                                                                                          | m2        |
| 213                                                              | Obruba žulová přímá OP 3 25/20 hrubě opracovaná                                                                                                                                                 | bm        |
| 216                                                              | Obruba betonová 5/20/100                                                                                                                                                                        | bm        |
| 217                                                              | Mozaiková dlažba ze syntetického kamene pro umělé vodící linie tloušťky 4 cm                                                                                                                    | m2        |
| 219                                                              | Žulové desky - pro umělé vodící linie tloušťky 4 cm                                                                                                                                             | m2        |
| 251                                                              | Dlaždění z kostky velké do lože z kameniva                                                                                                                                                      | m2        |
| 256                                                              | Dlaždění z kostek mozaikových štípaných do drtě 4/8 mm. tloušťky 40 mm                                                                                                                          | m2        |
| 259                                                              | Pokládka žulových desek - pro umělé vodící linie do vápenocementové malty                                                                                                                       | m2        |
| 267                                                              | Pokládka betonových dlažebních bloků do lože z kameniva včetně vyplnění spar křemičitým pískem                                                                                                  | m2        |
| 270                                                              | Osazení obruby žulové OP 3 do lože z betonu třídy s opěrou a vlivu prostředí C 20/25 n XF3                                                                                                      | bm        |
| 273                                                              | Obruba betonová 5/20/100 do lože z betonu třídy a vlivu prostředí C 20/25 n XF3 s opěrou                                                                                                        | bm        |
| <b>3. Bourací a frézovací práce</b>                              |                                                                                                                                                                                                 | <b>TJ</b> |
| 301                                                              | Odstraňování asfaltových krytů do tloušťky vrstvy 4 cm včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného, očištění povrchu                                                            | m2        |
| 302                                                              | Odstraňování asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného, očištění povrchu                                                | m2        |
| 311                                                              | Odstranění nestmelených podkladních vrstev do tloušťky vrstvy 10 cm včetně naložení, odvozu na skládku, skládkovného                                                                            | m2        |
| 312                                                              | Odstranění nestmelených podkladních vrstev včetně naložení, odvozu na skládku, skládkovného za každých dalších 5 cm tloušťky vrstvy                                                             | m2        |
| 313                                                              | Odstranění vrstev ze směsi stmelených cementem v tloušťce vrstvy 10 cm včetně naložení, odvozu na skládku, skládkovného                                                                         | m2        |
| 315                                                              | Odstranění vrstvy z asfaltu v tloušťce vrstvy 10 cm včetně naložení, odvozu na skládku, skládkovného                                                                                            | m2        |
| 316                                                              | Odstranění vrstvy z asfaltu včetně naložení, odvozu na skládku, skládkovného za každých dalších 5 cm tloušťky vrstvy                                                                            | m2        |
| 316                                                              | Odstranění vrstvy z asfaltu včetně naložení, odvozu na skládku, skládkovného za každých dalších 5 cm tloušťky vrstvy                                                                            | m2        |
| 331                                                              | Řezání asfaltových krytů do tloušťky vrstvy 4 cm                                                                                                                                                | bm        |
| 332                                                              | Řezání asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy                                                                                                                                    | bm        |
| 332                                                              | Řezání asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy                                                                                                                                    | bm        |
| 332                                                              | Řezání asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy                                                                                                                                    | bm        |
| 332                                                              | Řezání asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy                                                                                                                                    | bm        |
| 332                                                              | Řezání asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy                                                                                                                                    | bm        |
| 332                                                              | Řezání asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy                                                                                                                                    | bm        |
| 333                                                              | Řezání asfaltových krytů tloušťky vrstvy 10 cm                                                                                                                                                  | bm        |
| 375                                                              | Rozebrání dlažby včetně očištění, rozřídění - dlažba z betonových dlažebních desek                                                                                                              | m2        |
| 378                                                              | Vytrhání obrub OP 3 včetně vybourání lože, naložení a odvozu sutě, skládkovné                                                                                                                   | bm        |
| <b>4. Zemní práce</b>                                            |                                                                                                                                                                                                 | <b>TJ</b> |
| 402                                                              | Hloubení rýhy pro obruby včetně naložení výkopku, odvozu na skládku, skládkovného                                                                                                               | bm        |
| 406                                                              | Úprava pláň se zhutněním v hornině do třídy 4                                                                                                                                                   | m2        |
| <b>6. Podkladní vrstvy - doprava, dodávka, pokládka, hutnění</b> |                                                                                                                                                                                                 | <b>TJ</b> |
| 603                                                              | Ze štěrku SD <sub>A</sub> tloušťky vrstvy 10 cm se zhutněním                                                                                                                                    | m2        |
| 604                                                              | Ze štěrku SD <sub>A</sub> za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhutněním                                                                                                                      | m2        |
| 604                                                              | Ze štěrku SD <sub>A</sub> za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhutněním                                                                                                                      | m2        |
| 604                                                              | Ze štěrku SD <sub>A</sub> za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhutněním                                                                                                                      | m2        |
| 604                                                              | Ze štěrku SD <sub>A</sub> za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhutněním                                                                                                                      | m2        |
| 604                                                              | Ze štěrku SD <sub>A</sub> za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhutněním                                                                                                                      | m2        |
| 615                                                              | Ze směsi stmelené hydraulickým pojivem třídy pevnosti C3/4 tloušťky vrstvy 10 cm se zhutněním                                                                                                   | m2        |
| <b>7. Odvodnění, armatury, krajnice, příkopy</b>                 |                                                                                                                                                                                                 | <b>TJ</b> |
| 701                                                              | Výšková úprava armatury šoupěte nebo hydrantu s použitím původní armatury                                                                                                                       | ks        |
| <b>9. Přidružené práce</b>                                       |                                                                                                                                                                                                 | <b>TJ</b> |
| 901                                                              | Dopravní značení vlastní (standardní značky) - pro m2 opravované plochy                                                                                                                         | m2        |
| 911                                                              | Vypracování návrhu a projednání dopravního inženýrského opatření, vyřízení souhlasného stanoviska DIR                                                                                           | hod       |
| 951                                                              | Zbroušení stávajícího VDZ                                                                                                                                                                       | m2        |
| 952                                                              | Dodávka a zřízení VDZ barvou včetně předznačení, ruční aplikace                                                                                                                                 | m2        |
| 954                                                              | Dodávka a zřízení VDZ dvousložkovým plastem včetně předznačení, ruční aplikace                                                                                                                  | m2        |
| 961                                                              | Demontáž antiparkovacích sloupků včetně naložení sutě, odvozu na skládku, skládkovného                                                                                                          | ks        |

|      |                                                                                                                                                                              |    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2075 | Montáž antiparkovacích sloupků do betonového lože včetně dodávky a dopravy betonového lože                                                                                   | ks |
| 2076 | Montáž litinového antiparkovacího sloupku běžného typu včetně nátěru a dopravy                                                                                               | ks |
| 2077 | Demontáž zábradlí běžného typu                                                                                                                                               | br |
| 2078 | Montáž zábradlí běžného typu do betonového lože včetně dodávky a dopravy betonového lože, včetně spojovacího materiálu a opravy nátěru                                       | br |
| 2079 | Montáž betonových svodidel s přesunem svodidel v místě                                                                                                                       | ho |
| 981  | Geodetické zaměření skutečného provedení stavby v digitální formě - pro SOUVISLÉ OPRAVY a opravy objektů odvodnění komunikací při hloubce nad 3 m (cena za 1 geodetický bod) | bo |
| 991  | Hodinová sazba (pro práce nespecifikované v ceníkových položkách) - vytýčení inženýrských sítí                                                                               | ho |
| 2084 | Montáž zábradlí dvoumadlového (v ceně přesun hmot, dopravné, sváření kyslík, plyn, výroba)                                                                                   | br |
| 2098 | Vyvrtní jamek pro sloupky v kameni, betonu, asfaltu a žule s použitím diamantového jádrového vrtání včetně odvozu a likvidace výkopku                                        | k  |
| 2100 | Trubka 48/3                                                                                                                                                                  | br |
| 2103 | koleno Ø 48                                                                                                                                                                  | k  |
| 2104 | koleno - spojka Ø 48                                                                                                                                                         | k  |

INPROS  
IS  
PRAHA

-11-