

LEGENDA SITUACE

stávající


- BUDDY - ZAMĚŘENÉ
- PLOTY A OPĚRNÉ ZDI - ZAMĚŘENÉ
- PŘEJÍZDOVÁ CESTA - ZAMĚŘENÉ
- KATASTRÁLNÍ HRANICE
- NADZEMNÍ KABEL VN
- ZEMNÍ KABEL NN
- KANALIZACE PODZEMNÍ
- VODOVOD PODZEMNÍ
- ROZPOJOVACÍ SKŘÍŇ
- SPOJKA
- ZEMNÍ PÁSEK FeZn 30/4
- ŠACHTA KRUHOVÁ
- VPUŠŤ
- ŠACHTA KRUHOVÁ
- KRUHOVÁ TRUBKA

Nové

- ZEMNÍ KABEL NN
- PŘÍPOJKOVÁ SKŘÍŇ
- SPOJKA

LEGENDA PRO ŘEZY:

- ZHUTNĚNÁ ZEMINA
- PROSĚVANÁ ZEMINA

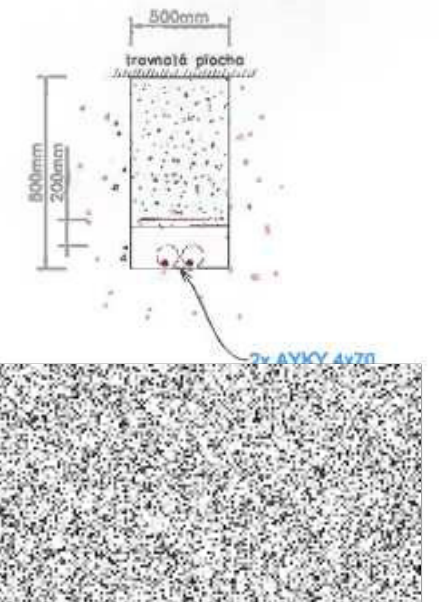

SOUHLASÍME SE STAVBOU

ZHOTOVITEL STAVBY BUDE PŘI JEJÍ VÝSTAVBĚ RESPEKTOVAT PODMÍNKY VLASTNÍKŮ JEDNOTLIVÝCH SÍTÍ A DOTČENÝCH NEMOVITOSTÍ UVEDENÉ VE VYJÁDRĚNÍCH ČI STANOVISCÍCH TĚCHTO SUBJEKTŮ. ZAKRESLENÍ JEDNOTLIVÝCH SÍTÍ JE POUZE INFORMATIVNÍ. PŘED ZAČETÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ ZAJISTĚTE VYTÝČENÍ VŠECH PODZEMNÍCH SÍTÍ. SOUBĚH A KŘÍŽENÍ PODZEMNÍCH SÍTÍ BUDOU RESPEKTOVAT ČSN 73 6005. PRO PRÁCI, PŘÍPADNĚ UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ DS V OCHRANNÝCH PÁSMECH JE TŘEBA ZAJISTIT SOUHLAS VLASTNÍKŮ ČI PROVOZOVATELŮ JEDNOTLIVÝCH ZAŘÍZENÍ.

Stavebník zařízení ochrany zařízení energetické společnosti v rozsahu daném zákonem č. 458/2000 Sb., příslušnými ČSN, PNE a příloženými podmínkami tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození. Klázení silových kabelů dle ČSN 33 2000-5-52, ed.2

Stavba bude akceptovat podmínky stanovené ČSN EN 50341-1 ed.2

El. stavba podle ČSN 33 3320 ed.2
Uzemnění podle ČSN 33 2000-5-54 ed.3
Napěťová soustava 3N+PE AC 50Hz 400/230V
Ochrana před nebezpečným dotykem dle ČSN 332000-4-41 ed.3
PNE 33 0000-1 automatickým odpojením od zdroje.

KATASTRÁLNÍ OZEMÍ	VYPRACOVAL	Ing.		DATUM	7.2.2020	INVESTOR  ČEZ Distribuce, a.s. IČ: 24729035 Telická 874/8, 405 02, Děčín IV-Podmokly
	KRESLIL	Ing.		STUPEŇ	DŮR	
	KONTROLOVAL			ČÍSLO STAVBY	IV-12-8018415	
 MORAVA IČ: 26809559 Teslova 873/2 702 00 Ostrava-Privoz	AKCE: Připojení pozemku k distribuční síti ČEZ Distribuce, a.s.				FORMÁT	A3
	Všetín, p.č.4780, NNk				ČÍSLO ZAKÁZKY	200389
	OBJEKT: Elektrické vedení NN				MĚŘITKO	1:200
	OBSAH:				ČÍSLO VÝKRESU	01
	situace montáže					