



Č.j. MUCII 56657/2020

Dodatek na dodávku tepla a TUV Smlouvy č. T007 ze dne 19.12.1995

číslo SM/3927/2020

DODAVATEL

TEREA Cheb s.r.o., IČO: 63507871, se sídlem, Májová 588/33, 350 02 Cheb
jednající prostřednictvím jednatelů, Ing. Steffena Thomase Zagermanna a Ing. Martina
Černíka
Zapsána u Krajského soud v Plzni – obchodní rejstřík, spisová značka C 6622,
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Cheb, č. ú. 781911359/0800

(dále jen „dodavatel“)

ODBĚRATEL

město Cheb, IČO: 253979, se sídlem, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb
jednající prostřednictvím starosty Mgr. Antonína Jalovce

(dále jen „odběratel“)

Výše uvedené smluvní stany ve smyslu ustanovení § 76 odst. 3) zákona č. 458/2000 Sb.
(energetický zákon) uzavírají tento

Dodatek

Změna odběrných míst:

Od 01.10.2020 (případně od uvedení předávací stanice v objektu do provozu) se rozšiřuje
seznam odběrných míst odběratelů tepla o odběrné místo Dlouhá 14, č.p. 515, Cheb.


- 1) Základní parametry dodávané a vrácené teplotnosné látky a další údaje jsou uvedeny
v příloze č.1 „Technické parametry odběrného místa“.
- 2) Dodávka tepelné energie je uskutečněna přechodem tepelné energie ve sjednaných
parametrech ze zařízení dodavatele do zařízení odběratele. Konkrétní místo plnění
předmětu smlouvy je specifikováno v příloze č. 1 „Technické parametry odběrného
místa“.
- 3) Na základě předpokladu vývoje nákladů a předpokládaného množství vyrobených
jednotek tepla pro vytápění a k jinému využití a k ohřevu teplé vody pro cenovou

lokalitu, se stanovuje v souladu s cenovým rozhodnutím ERÚ předběžná cena za každou skutečnou odebranou jednotku tepla od platnosti dodatku – **UT a TV 510 Kč/GJ bez DPH, tj. 1,8359 Kč/kWh bez DPH.**


- 4) Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, odběratel a dodavatel obdrží 2 výtisky.
- 5) Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že dodatek uzavřeli dobrovolně a vážně, určitě a srozumitelně podle své pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.
- 6) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu. Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Odběratel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.
- 7) Ostatní ustanovené předmětné smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti.

V Chebu dne 13. 7. 2020

Dodavatel:

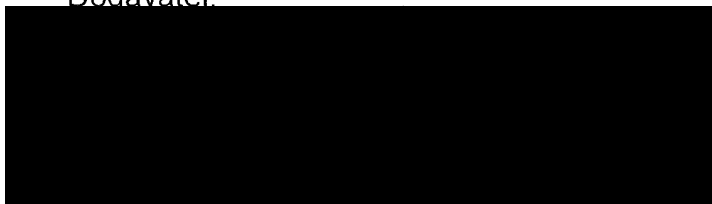


TEREZA Cheb s.r.o.
Ing. Steffen Thomas Zagermann - jednatel
Ing. Martin Černík - jednatel




Odběratel:

10. 07. 2020



město Cheb.
Mgr. Antonín Jalovec - starosta



**Příloha č. 1 ke smlouvě o dodávce tepelné energie č. T007 – k odběrnému místu:
Objekt Dlouhá 41, č.p 515, Cheb - Technické parametry odběrného místa**

1. dodavatel: TERE A Cheb s.r.o.
se sídlem: Májová 588/33, 350 02 Cheb
zastoupená: Ing. Steffen Zagermann a Ing. Martin Černík
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni spisová značka C 6622
IČO: 63507871
(dále jen „dodavatel“)

2. odběratel: město Cheb

se sídlem: náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb
zastoupena: Mgr. Antonín Jalovec - starosta
IČO: 00253979
(dále jen „odběratel“)

Odběrné místo (název, adresa): Dlouhá 515/41

Technická specifikace odběrného místa:

- místo předání: hlavní uzavírací armatury na vstupu teplovodní přípojky do objektu – pata
- úroveň předání: ze sekundárního rozvodu
- místo měření: suterén, objektu Dlouhá 515/41, Cheb
- způsob měření: stanovené měřidlo, elektronický kalorimetr

Teplonosné médium: teplá kotelní voda

Tlak: do 0,4 MPa

Tlaková diference: do 0,02 MPa

Výkon: 0,08 MW topení/ 0,05 MW tepla voda

Objemový průtok: 2,0 m³/hod

Teplota topné vody - teplotní křivka:


- průměrná teplota při venkovní teplotě -15 °C přívod 65 °C
- průměrná teplota při venkovní teplotě -5 °C přívod 60 °C
- průměrná teplota při venkovní teplotě +0 °C přívod 55 °C
- průměrná teplota při venkovní teplotě +10 °C přívod 45 °C

Tolerance teploty: do 10%

Odběrového diagramu – vytápění a tepla pro ohřev tepla voda:

Měsíc	Sjednané množství v GJ	Měsíc	Sjednané množství v GJ	Měsíc	Sjednané množství v GJ
Leden	46.72	Květen	14.24	Září	11.59
Únor	40.31	Červen	0.94	Říjen	25.90
Březen	36.49	Červenec	0.31	Listopad	34.84
Duben	24.61	Srpen	0.09	Prosinec	43.98
Vytápění celkem v GJ				280	
TV - sjednané množství v GJ/ měsíc			10,83	celkem	130
Celkem GJ					410,00

Znázornění odběru:

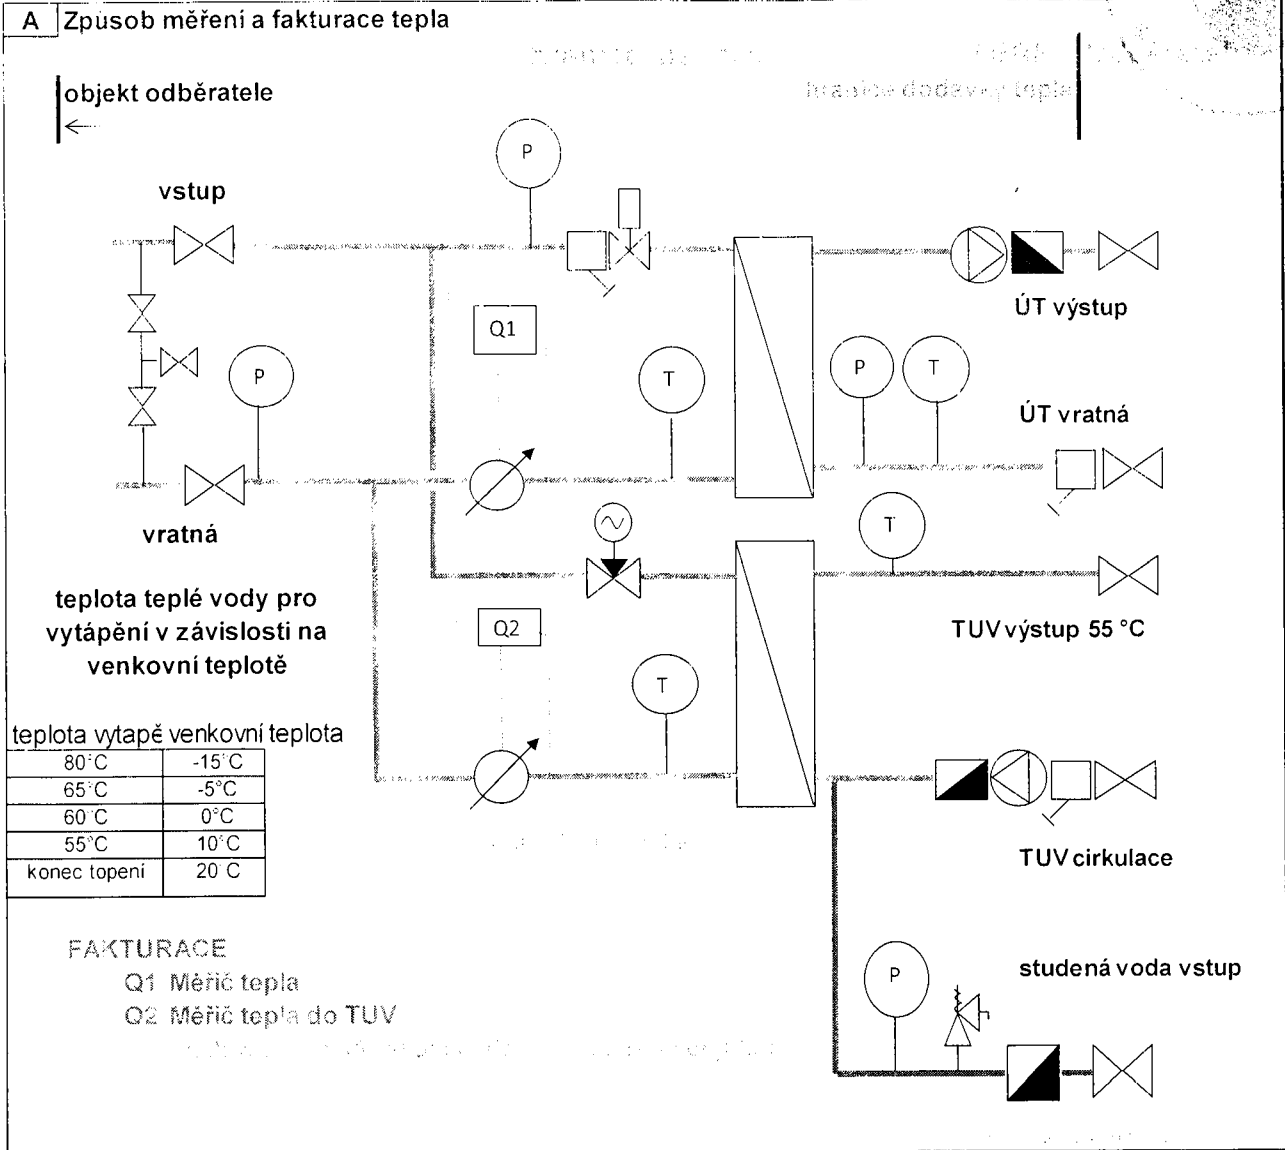

V Chebu dne

10. 07. 2020

V Chebu dne

10. 07. 2020

Dodavatel:

TEREA Cheb s.r.o.

TEREA Cheb s.r.o.
Steffen Thomas
Lagermann
JEKONATEL

Odběratel:

město Cheb

