

**OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a. s.**  
**Mořičovská 1210, Ostrov 363 01**

Zdravotnická záchranná služba  
Karlovarského kraje  
Ing. Petr Královec  
Závodní 390/98C  
360 06 Karlovy Vary

Váš e-mail / ze dne  
/13. 5. 2020

Naše značka  
200418/Pav

Vyřizuje / linka  
Pavelek/302

Místo odeslání / datum  
Ostrov /15. 5. 2020

**Vyjádření k zakresu IZS přístřešek – situování přístřešku na pozemku 1006/3 k. ú.  
Ostrov nad Ohří.**

Dobrý den,

k Vašemu požadavku o vydání vyjádření k vybudování přístřešku na pozemku 1006/3 k.ú.  
Ostrov nad Ohří sdělujeme následující:

1. S poslední variantou viz zakres SOUHLASÍME
2. V zájmovém území se, ale nacházejí inženýrské sítě a podzemní zařízení ve správě naší společnosti.
3. Při realizaci je nutné vyřešit, pokud by došlo k překrývání uzávěrů zámkovou dlažbou na rozvodech, aby byl trvale umožněn přístup k uzávěrům bez nutnosti dlažbu rozebírat.
4. Před zahájením prací je potřebné stávající inženýrské sítě a podzemní zařízení ve správě naší společnosti vytýčit, a to našim pracovníkem – p. Jiří Solař (tel. 602178973).
5. Zahájení prací a jejich rozsah budou nahlášeny v předstihu min. 14 dní našemu pracovníkovi - p. Jiří Solař (tel. 602178973).
6. V případě výkopových prací při souběhu a křížení se stávajícími inženýrskými sítěmi a podzemními zařízeními požadujeme respektovat ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
7. Při realizaci stavby nesmí dojít k výrazným změnám v krytí inženýrských sítí a podzemních zařízení ve správě naší společnosti.
8. Obnažené zařízení ve správě naší společnosti je nutné zabezpečit před poškozením. Před jeho záhozem vyzvat výše uvedeného pracovníka naší společnosti (viz ad 2.) ke kontrole, ze které bude proveden záznam potvrzený tímto pracovníkem.
9. Nad zařízením naší společnosti nesmí být umístěno složiště materiálu a zřizováno zařízení staveniště.
10. Vyjádření platí 12 měsíců od data vystavení.

S pozdravem

Ivan Pavelek  
člen představenstva

  
OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s.  
Mořičovská 1210 (5)  
363 38 Ostrov  
IČO: 49790498, DIČ: CZ49790498  
tel.: 353 610 342

TEL. 353 610 300  
FAX 353 610 315  
E-mail :


sekretariat@ostrovska-teplarenska.cz

BANKOVNÍ SPOJENÍ  
ČSOB a.s. Ostrov  
č.ú. 3523288/0300

IČO: 49790498

DIČ: CZ-49790498

OR - Krajský soud Plzeň,  
oddíl B, vložka 393  
den zápisu 1. 1. 1994

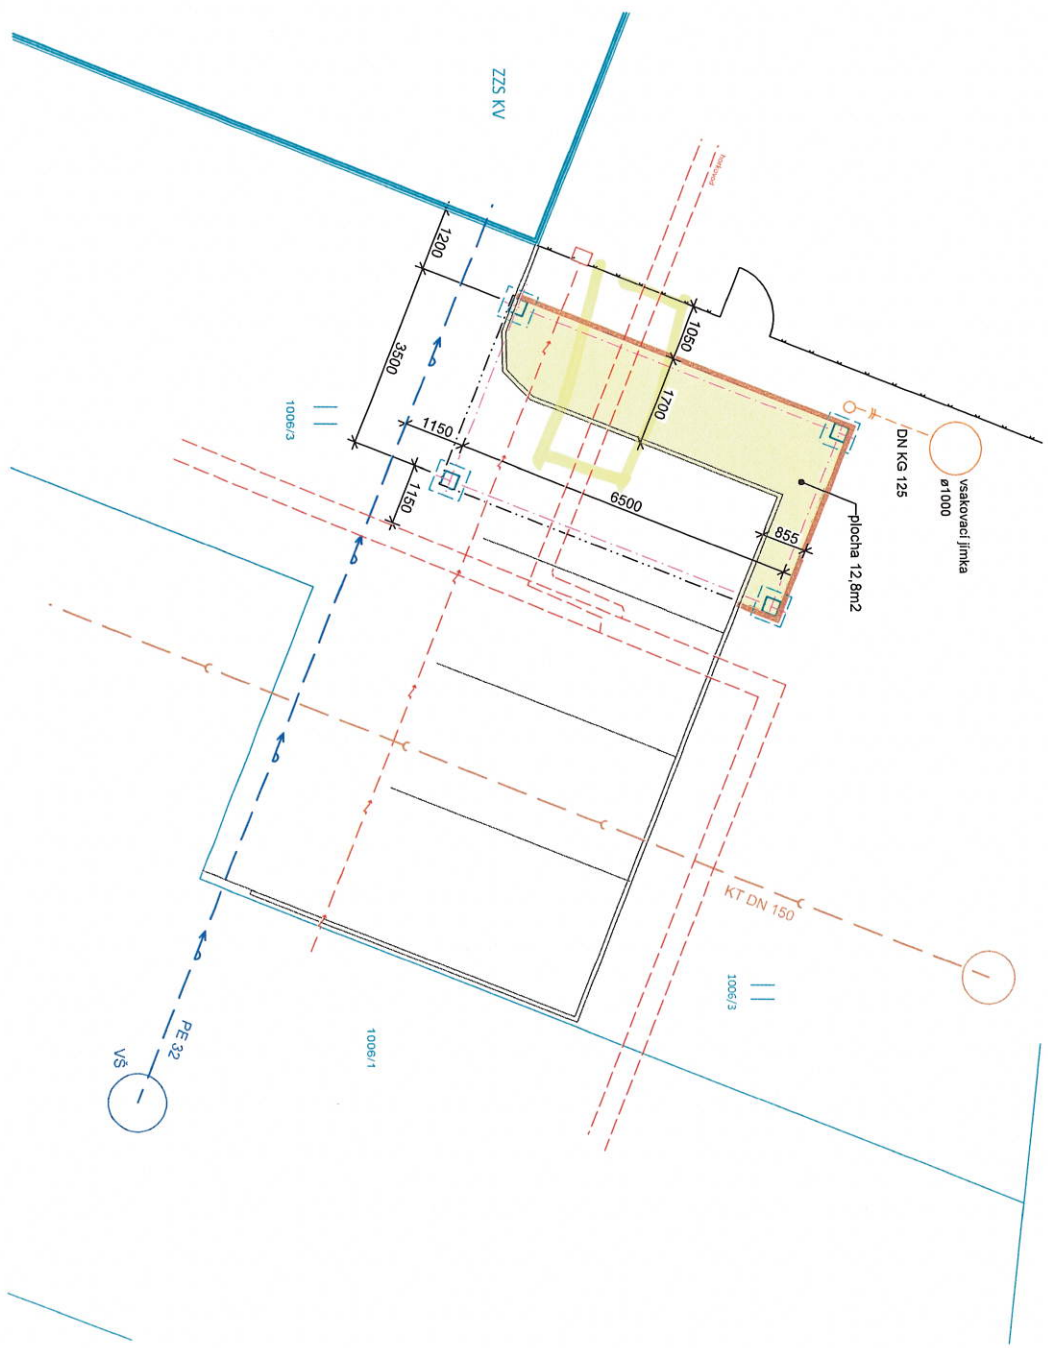

**Ostrovská tepleárenská, a.s.**  
 Primární a sekundární tepelné rozvody jsou informa-  
 tivně zakresleny dle stávající dokumentace OT, a.s.  
 Zařizování je nutno upřesnit vyčtením přímo na místě.  
 Toto vyjádření nenahrazuje stanovisko OT, a.s.,  
 ke stavebnímu řízení.  
 Ochranné pásmo činí 2,5 m na obě strany zařízení  
 - viz. zákon č. 458/2000 Sb. § 87.  
 Evidenční číslo vyjádření: \_\_\_\_\_  
 Datum: 15. 8. 20  
 Podpis: *[Signature]*

**Ostrovská tepleárenská, a.s.**  
 Mořčovská 1210 (5)  
 363 38 Ostrov  
 IČO: 49790498, DIČ: CZ49790498  
 Tel.: 353 610 342

- Legenda**
- Zámková dlažba návrh
  - Obrubník chodníkový
  - Stávající komunikace
  - Základy příštěšku
  - Horkovod
  - Dešťová kanalizace
  - Vodovod
  - Elektro

**IZS příštěšek**  
 - situování příštěšku