

**DÍLČÍ KUPNÍ SMLOUVA č. 5/2020**

k rámcové dohodě na dodávku klimatizačních jednotek ze dne 1.10.2019

Český rozhlas

zřízený zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu

nezapisuje se do obchodního rejstříku

se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2

zastoupený: [REDACTED]

IČ 45245053, DIČ CZ45245053

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú.: 1001040797/5500

(dále jen jako „kupující“)

a

DCI Czech a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21039

se sídlem Štěrbohoslká 1404/104, 102 00 Praha 10

zastoupená: Petr Kysučan, místopředseda představenstva

IČO 04501624, DIČ CZ04501624

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú.: 407131002/5500

(dále jen jako „prodávající“)

(dále společně jen jako „smluvní strany“)

uzavírají v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a v souladu s článkem II. rámcové dohody na dodávku **klimatizačních jednotek ze dne 1.10.2019** (dále jen „rámcová dohoda“) tuto dílčí kupní smlouvu (dále jen jako „smlouva“)

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je ze strany prodávajícího povinnost odevzdat kupujícímu věc, která je předmětem koupě a umožnit kupujícímu nabytí k ní vlastnické právo, a to **1 ks klimatizačního systému s přímým výparem chladiva požadovaného výkonu včetně chladiva** (dále jen „zboží“) **vč. jeho montáže a instalace**. Parametry provedení zboží jsou uvedeny níže v tomto odstavci smlouvy:
 - a) Vnější klimatizační jednotka (počet ks/značka/typ): 1 ks SAMSUNG AC071RXADKG/EU,
 - b) Umístění vnější klimatizační jednotky: na západní části střechy
 - c) Vnitřní klimatizační jednotka (počet ks/značka/typ): 1 ks SAMSUNG AC071RNCDKG/EU,
 - d) Umístění vnitřní/vnitřních klimatizačních jednotek: kontrola vysílání,
 - e) Chladicí výkon: 7,1 kW.
2. Předmětem této smlouvy ze strany kupujícího je povinnost zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.
3. Technický popis a další specifikace zboží vč. konkrétních požadovaných činností jsou uvedeny v příloze, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.
4. Součástí dodávky zboží je i příslušenství a doklady potřebné pro jeho řádné užívání.

II. Místo a doba plnění

1. Místem plnění a odevzdání zboží je ČRo Regina a ČRo Region, Středočeský kraj, Hybešova 10, Praha 8.
2. Prodávající se zavazuje odevzdat zboží v místě plnění na vlastní náklad nejpozději do **10 dní ode dne účinnosti této smlouvy**. Prodávající je povinen místo a dobu odevzdání zboží oznámit kupujícímu nejméně tři pracovní dny předem na e-mail uvedený v hlavičce této smlouvy.


III. Cena zboží a platební podmínky

1. Cena zboží je dána nabídkou prodávajícího a činí **65.115,- Kč** (slovy: šedestápěttisícstopatnáct korun českých) **bez DPH**. Zdanění proběhne v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Cena zboží a platební podmínky jsou sjednány v souladu s rámcovou dohodou.
2. Celková cena dle předchozího odstavce je konečná a zahrnuje veškeré další náklady prodávajícího související s odevzdáním zboží dle této smlouvy (např. doprava zboží do místa odevzdání, zabalení zboží).


IV. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
2. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Bude-li v této smlouvě použit jakýkoli pojem, aniž by byl smlouvou zvlášť definován, potom bude mít význam, který mu dává rámcová dohoda.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž kupující obdrží dva a prodávající jeden.
5. Pro případ sporu vzniklého mezi smluvními stranami se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, sjednává jako místně příslušný soud obecný soud podle sídla kupujícího.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je její:
Příloha: Cenová nabídka č. 5/2020 ze dne 11.08.2020;
Příloha: Specifikace zboží.


V Praze dne **13 -08- 2020**



V Praze dne

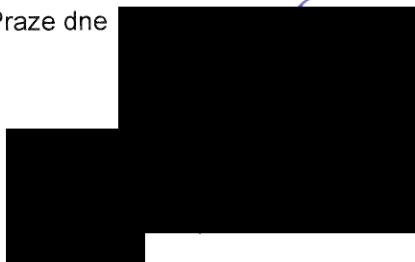

Věcný garant:



Příloha: Cenová nabídka č. 5/2020 ze dne 11.8.2020

Dodávka 1 ks klimatizačního systému s přímým výparem chladiva požadovaného výkonu včetně chladiva, montáže a instalace do serverovny v prostorách ČRo Regína a Region, Středočeský kraj, Hýbešova 10, Praha 8

Požadované zařízení	Počet a provedení vnitřní klimatizační jednotky/jednotek	Technická specifikace zařízení	Požadované záruční podmínky	Minimální požadované technické parametry zařízení		Specifikace jednotkové ceny	Nutno vyplnit - uveďte značku a typ vnější/vnitřní klimatizační jednotky (jednotek) nabízeného a naceňovaného zařízení	Nutno vyplnit - jednotková cena v Kč bez DPH	Předpokládaný počet odebraných klimatizačních sestav za dobu platnosti rámcové smlouvy	Celková cena v Kč bez DPH	Nutno vyplnit - zákonná sazba DPH v %	Částka DPH v Kč	Celková cena v Kč s DPH
				minimální jmenovitý chladicí výkon / kW	6,7 kW a více *								
2	split (1 + 1)	1 ks, provedení nástěnné	minimální délka záruční lhůty 48 měsíců v případě dodávky zařízení včetně dodávky nového Cu potrubí pro rozvod chladiva / minimální délka záruční lhůty 36 měsíců v případě dodávky zařízení s využitím stávajícího Cu potrubí pro rozvod chladiva;	délka potrubí mezi vnější a vnitřní jednotkou - zařízení použitelná pro délku potrubí mezi vnější a vnitřní jednotkou až	až 30 metrů (možno i více)	cena za vnější + vnitřní klimatizační jednotku v provedení nástěnném včetně chladiva, včetně dálkového ovladače a návodu (dle potřeb zadavatele může být pro konkrétní díl zakázku vyjmečně požadována dodávka pouze dálkového ovladače)	SAMSUNG AD071RXADKG-EU+AC071 RXADKG-EU		1		21		
Související činnosti, úkony a dodávky materiálu - specifikace činností, úkonů a dodávek - bude použito vždy dle potřeb zadavatele a dílčí zakázky s ohledem na stavební dispozice objektu a provozní potřeby zadavatele				EI, jistění		220-240 V/1 fáz/50 Hz							
12	kabelový ovladač s minimálně dvojitým kabelem kompatibilní s nabízenými jednotkami určenými výrobcem určenými pro komerční využití a nepřetžitý trvalý provoz, ovladač bude v provedení podsvíceným displejem					pausační cena za 1 ks kabelového ovladače s minimálně dvojitým kabelem a podsvíceným displejem			1		21		
13	konzole k uchycení vnější klimatizační jednotky na stěnu/fasadu v místě instalace					pausační cena za 1 ks konzole pro uchycení vnější klimatizační jednotky na stěnu/fasadu v místě instalace			1		21		
15	dodávka a instalace čerpadla na odvod kondenzátu ve standardu MiniBlue nebo Mini Orange nebo obdobná zařízení srovnatelných parametrů (pro odvod kondenzátu z vnitřní jednotky o chl. výkonu do 10 kW, záruční lhůta na čerpadlo 3 roky)					cena za dodávku a instalaci čerpadla na odvod kondenzátu v uvedeném standardu nebo obdobných čerpadel srovnatelných parametrů se zárukou 3 roky			1		21		
19	kompletní instalace zařízení, tj. jedné vnější a jedné až pěti vnitřních jednotek včetně chladiva, včetně dopojení na stávající rozvody chladiva, včetně na pojení na stávající potrubí pro odvod kondenzátu a čerpadlo pro odvod kondenzátu a komunikací kabeláže a na stávající jistič, včetně drobného instalačního materiálu, včetně uvedení do provozu a zaskolení obsluhy, včetně předání návodu k obsluze zařízení v českém jazyce, a to jak v tištěné, tak v elektronické podobě, včetně vystavení záručního listu s uvedením typu a výrobních čísel jednotek, délek záruční lhůty, druhu a množství chladiva, včetně dodání prohlášení o shodě / o vlastnostech, včetně zápisu o provedení tlakové zkoušky chladivového systému, včetně zápisu o provedení provozní zkoušky a zaradování systému, včetně dodání bezpečnostního listu chladiva					pausační cena za kompletní instalaci zařízení, tj. jedné vnější a jedné až pěti vnitřních jednotek včetně chladiva, včetně dopojení na stávající rozvody chladiva, včetně na pojení na stávající potrubí pro odvod kondenzátu a čerpadlo pro odvod kondenzátu, včetně dopojení na stávající napájecí a komunikační kabeláže a na stávající jistič, včetně drobného instalačního materiálu, včetně uvedení do provozu a zaskolení obsluhy, včetně předání návodu k obsluze zařízení v českém jazyce, a to jak v tištěné, tak v elektronické podobě, včetně vystavení záručního listu s uvedením typu a výrobních čísel jednotek, délek záruční lhůty, druhu a množství chladiva, včetně dodání prohlášení o shodě / o vlastnostech, včetně zápisu o provedení tlakové zkoušky chladivového systému, včetně zápisu o provedení provozní zkoušky a zaradování systému, včetně dodání bezpečnostního listu chladiva			1		21		
20	dodávka a zhotovení pině izolovaného Cu potrubí odpovídajícího průměru (Cu potrubí, izolace, montážní materiál) (předpoklad průměrné potřeby cca 25 metrů potrubí na jednu klimatizační sestavu)					cena za 1 m pině izolovaného Cu potrubí			12		21		
21	dodávka a instalace napájecí a komunikační kabeláže (předpoklad průměrné spotřeby cca 25 metrů napájecí a komunikační kabeláže na instalaci jedné klimatizační sestavy)					cena za 1 m napájecí či komunikační kabeláže			37		21		
22	realizace el. připojení z určeného rozvaděče, včetně instalace odpovídajícího jističe					pausační cena za realizaci el. připojení jedné klimatizační sestavy z určeného rozvaděče, včetně instalace odpovídajícího jističe			1		21		
23	výchozí revize el. připojení včetně vystavení dokladu o výchozí revizi el. připojení					pausační cena za výchozí revizi el. připojení včetně vystavení dokladu o výchozí revizi el. připojení			1		21		
25	dodávka a zhotovení odvodu kondenzátu - použití standardizované hadičky na odvod kondenzátu (předpoklad cca 15 metrů hadičky na jednu klimatizační sestavu v případě, že bude použito čerpadlo na odvod kondenzátu)					cena za 1 m hadičky na odvod kondenzátu			12		21		
26	dodávka a instalace plastových žlabů ke společnému zákrýmu vedení potrubí chladiva, komunikační kabeláže a odvodu kondenzátu v interiéru, případně na fasádě, včetně montáže (předpoklad je v průměru 10 metrů žlabu na jednu klimatizační sestavu). Jedná se o bytřovany plastový kanál včetně hroavok v bílé barvě, s stabilizátorem, odolný proti UV záření a rychlému stárnutí.					pausační cena za 1 m trasy plastového kanálu včetně hroavok			3		21		
27	dodávka a instalace krycích listů na přívod napájecí kabeláže nebo dodávka a instalace tuhých hrdlovacích trubek vyhovující zkoušce odolnosti proti šíření plamene na přívod napájecí kabeláže					pausační cena za 1 m krycí listy nebo tuhých hrdlovacích trubek vyhovující zkoušce odolnosti proti šíření plamene na přívod napájecí kabeláže			2		21		
29	zhotovení potřebných prostupů pro potrubí chladiva, napájecí a komunikační kabeláže a odvod kondenzátu, včetně jejich následného zednického zapravení - stěna o tloušťce od 25 cm do 75 cm (předpoklad cca 2 prostupy na klimatizační sestavu)					cena za zhotovení a zednické zapravení 1 ks prostupu - stěna o tloušťce 25 cm až 75 cm			2		21		
36	doprava (včetně vnitrostátní) - celková cena za dopravu související s kompletní dodávkou a instalací jedné klimatizační sestavy - do těchto míst plnění: ČRo Praha 2, ČRo Praha 8					pausační celková cena za dopravu související s kompletní dodávkou a instalací jedné klimatizační sestavy - do těchto míst plnění: ČRo Praha 2, ČRo Praha 8			1		21		
celkem										65115,00		13674,15	78789,15

Příloha – Specifikace zboží

Dodávka 1 ks klimatizačního systému pro kontrolu vysílání v objektu ČRo Regina a Region, Středočeský kraj, Hybešova 10, Praha 8

Stávající zařízení:

Klimatizační sestava MDV pro kontrolu vysílání je momentálně funkční, ale dochází k výpadkům zařízení a není známa příčina. Je objednána výměna ventilátoru vnitřní jednotky. Pokud se zařízení podaří opravit, tak bude zachováno jako záložní. Pokud se zařízení nepodaří opravit, tak bude ještě v průběhu září 2020 v rámci samostatné zakázky demontováno a nahrazeno druhou sestavou Samsung.

Bude dodáno zařízení:


Vnější klimatizační jednotka: 1 ks SAMSUNG AC071RXADKG/EU

Vnitřní klimatizační jednotka: 1 ks SAMSUNG AC071RNCCKG/EU


Kabelový ovladač 1 ks – s minimálně dvojžilným kabelem a v provedení s podsvíceným displejem

SESTAVA BUDE MÍT NASTAVENÝ AUTORESTART A BUDE NASTAVENA TRVALE POUZE NA CHLAZENÍ!

Umístění vnější jednotky: vnější jednotka bude umístěna na západní části střechy, v místě přístupném z půdy. Jednotka bude instalována na konzole kotvené do atikového zdiva vedle stávající vnější jednotky MDV. Na fotografiích je vidět místo pro instalaci vnější jednotky a stávající prostup s potrubím a kabeláží pro jednotku MDV.



Umístění vnitřní jednotky: na stěně v místnosti kontroly vysílání. Jednotka bude umístěna ve výšce cca 3,2 m na delší stěně místnosti, na kratší stěně místnosti nade dveřmi zůstane stávající klimatizace MDV.



Trasa - potrubí a kabeláž mezi jednotkami:

Délka trasy cca 12 metrů, počítáno s rezervou. Z místnosti kontroly vysílání bude potrubí s komunikační a napájecí kabeláží a trubičkou pro odvod kondenzátu vedeno do chodby nad podhled a odtud prostupem na střechu

Nové prostupy:

Bude nutno realizovat dva nové prostupy nebo rozšířit prostupy stávající.

Napájení a jištění vnější jednotky:

Napájecí bude řešeno z rozvaděče mimo místnost kontroly vysílání. Jistič bude dle údajů výrobce 20C, bude dodán a osazen do rozvaděče v rámci zakázky. Délka napájecí kabeláže (3x 4,0 mm²) je cca 10 m.

Napájení a komunikace mezi vnější a vnitřními jednotky:

Kabeláž bude realizována takto:

- 1/ nová napájecí kabeláž mezi vnější a vnitřní CYKY 3x1,5 mm² – cca 12 m,
- 2/ nová komunikační kabeláž JYTY 2x1mm² mezi vnější a vnitřní jednotkou – cca 12m.

Odvod kondenzátu: s čerpadlem na odvod kondenzátu, kondenzát bude veden hadičkou na střechu.

Omezení přístupu či provádění hlučných prací:

Případné další omezení se vztahuje na vrtání a hlučné práce - bude řešeno operativně dle potřeb vysílání (při písničce, v pauze).

Další požadavky k zakázce:

- CU potrubí: bude nataženo v celé trase nové,
- záruka při dodávce nového potrubí: 48 měsíců,
- požární ucpávky: nejsou požadovány,
- pokud nebude přímo u jednotlivých sestav uvedeno jinak, tak všechny prostupy pro potrubí, kabeláž je nutno zednický zapravit (sádra, tmel),

Požadavek na zalištování/zakrytí potrubí či kabeláže:

V místnosti kontroly vysílání budou rozvody (potrubí, kabeláž, hadička pro odvod kondenzátu) vedeny v liště, stejně jako komunikační kabel pro kabelový ovladač.

Dokumenty požadované v rámci zakázky:

- a/ záruční list s uvedením typu a výrobních čísel jednotek, délky záruční lhůty, druhu a množství chladiva,
- b/ prohlášení o vlastnostech/o shodě k dodaným zařízením i potrubím (oficiální prohlášení o vlastnostech/shodě, ne čestné prohlášení),
- c/ zápis o provedení tlakové zkoušky chladicího systému,
- d/ zápis o provedení provozní zkoušky a zaregulování systému,
- e/ bezpečnostní list chladiva,
- f/ návody k zařízení v ČJ v tištěné a el. podobě,
- g/ výchozí revize el. připojení.

