LEGENDA OSVĚTLENÍ:

- Napájecí rozvaděč pro svítidla
- Kabelový žlab pro uchycení svítidel – ocelopilechový 250x50
- Pozice čidla osvětlenosti
- Ovládací skříňka pro spínání osvětlení – pochůzkové osvětlení (1x tlačítko) – hlavní osvětlení (1x tlačítko) – osvětlení jednotlivých kolejí (14x tlačítko)
- Ovládací místo pro spínání osvětlení – pochůzkové osvětlení (1x tlačítko) – hlavní osvětlení (1x tlačítko)
- B1: Stropní/nástěnné LED svítidlo 32W, ϕ=3400lm, Tc=4000K, Ra>80, elektronický předřadník, IP20
- H1: Průmyslové prachotěsné LED svítidlo 99W, ϕ=14900lm, Tc=4000K, Ra>80, PMMA širokozářiví optika, třída II, IP65
- H3: Průmyslové prachotěsné LED svítidlo 99W, ϕ=14900lm, Tc=4000K, Ra>80, PMMA širokozářiví optika, třída II, IP65
- H4: Průmyslové prachotěsné LED svítidlo 87W, ϕ=12550lm, Tc=4000K, Ra>80, PMMA širokozářiví optika, třída II, IP65
- H5: Průmyslové prachotěsné LED svítidlo 72W, ϕ=8556lm, Tc=4000K, Ra>80, PMMA širokozářiví optika, třída II, IP65
- E1: Stropní vestavné LED svítidlo 33W, ϕ=3600lm, Tc=4000K, Ra>80, elektronický předřadník, IP40
- D1: Stropní vestavné LED svítidlo 36W, ϕ=4000lm, Tc=4000K, Ra>80, elektronický předřadník, IP40
- A2: Přisazené/závěsné LED svítidlo 44W, ϕ=6000lm, Tc=4000K, Ra>80, elektronický předřadník, IP66
- K1: Stropní přisazené LED svítidlo 40W, ϕ=4000lm, Tc=4000K, Ra>80, elektronický předřadník, IP20
- J1: Stropní vestavné LED svítidlo 16W, ϕ=1500lm, Tc=4000K, Ra>80, elektronický předřadník, IP44
- J2: Stropní vestavné LED svítidlo 24W, ϕ=2000lm, Tc=4000K, Ra>80, elektronický předřadník, IP44
- NI: Přisazené LED nouzové svítidlo, napájeno z CBNO, asymetrická optika, IP20
- NK: Přisazené LED nouzové svítidlo, napájeno z CBNO, asymetrická optika, IP65
- NL: Přisazené LED nouzové svítidlo, napájeno z CBNO, symetrická optika, IP65
- NE: Nástěnné LED nouzové svítidlo, napájeno z CBNO, asymetrická optika, IP65
- NC: Přisazené LED nouzové svítidlo, napájeno z CBNO, symetrická optika, piktogram, IP65
- ND: Přisazené LED nouzové svítidlo, napájeno z CBNO, symetrická optika, dvoustranný piktogram, IP65
- Jednopólový vypínač / vyšší krytí
- Sériový vypínač / vyšší krytí
- Tlačítkový spínač / vyšší krytí
- Schodišťový přepínač / vyšší krytí
- Dvojitý schodišťový přepínač / vyšší krytí
- Pohybové čidlo, úhel záběru 120°
- Pohybové čidlo, stropní montáž, záběr 360°

POZNÁMKY:
1. Proudová soustava a napětí: • 1NPE, 230V, 50Hz, TN-S
2. V případě většího počtu ovladačů v jednom místě budou umísťovány pod sebou do svislého vícerámečku.
3. Výška osazení ovladačů osvětlení: +1,1m nad čistou podlahou (střed přístroje, popř. vícerámečku).
4. Čidlo osvětlenosti bude umístěno tak, aby na ně nedopadalo přímé sluneční záření.

Legenda popisků svítidel hlavní osvětlovací soustavy: A/3/L1 – fáze, proudový okruh, typ svítidla

Legenda popisků nouzových svítidel: N1/3 – proudový okruh, typ svítidla

LEGENDA SILNOPROUDU:
- Napájecí vývod pro el. pohon VZT jednotky
- Napájecí vývod pro chladicí jednotku
- Napájecí vývod pro rekuperátor/temperovátor

Proudová soustava a napětí:
- 3NPE, 400/230V, 50Hz, TN-S

LEGENDA SILNOPROUDU:
- Zásuvka jednonásobná 230V/16A
- Zásuvka jednonásobná 230V/16A, vyšší krytí
- Zásuvka jednonásobná 230V/16A, s 3. stupněm ochrany proti přepětí
- Zásuvka jednonásobná 230V/16A, chráněná proti přepětí
- Zásuvka 400V/16A (400V/32A)
- Zásuvková skříň (1x 400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V/16A)
- Vývod jednofázový/trojfázový (všeobecně)
- Vývod jednofázový (trafo dodávkou technologie)
- Ovládání ventilátoru s doběhovým relé
- Trojpólový vypínač
- Napájecí vývod pro ventilátor
- Vývod pro el. pohon (všeobecně)
- Fancoil
- Tlačítko pro nouzové vypnutí elektroinstalace
- Požární tlačítko ZOTK
- Ochranné pospojení
- Rozvaděč silnoproudu (dodávka silnoproudu)
- Rozvaděč (dodávka technologie)
- Kabelová trasa silnoproudu – vedeno v kabelovém žlabu: – mřížovém (šířka x výška)
- Kabelová trasa silnoproudu – vedeno na kabelové lávce: – (šířka x výška)

Proudová soustava a napětí:
3PEN, 400/230V, 50Hz, TN-C
3NPE, 400/230V, 50Hz, TN-S

HRANICE PÚ
NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ
HASICÍ PŘÍSTROJ
TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ
SIRÉNA
OPPO
SMĚR ÚNIKU

LEGENDA:
- USTŘEDNA EPS NEBO SIGNÁLNÍ TABLO
- AUTOMATICKY POZARNI HLASIC
- TLACITKOVY POZARNI HLASIC
- HOUKAČKA
- NASÁVACÍ KOMORA – ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA TEPLOTNÍHO KABELU
- POTRUBÍ NASÁVACÍHO SYSTÉMU
- TEPLOTNÍ KABEL
- KABEL EPS (2x0,8) dle IEC 331

VÝPIS PROSTUPŮ DO NOSNÝCH KCÍ

SO PAB 04/1

OZN.	DRUH	KS	ROZMĚR_mm (d/š_š/h_š/v š/v/h)	
Pr1	PROSTUP STROPEM	1	150/500	PU
Pr2	PROSTUP STROPEM	2	200/400	PU
Pr3	PROSTUP STROPEM	5	ø150	PU
Pr4	PROSTUP STĚNOU	1	1800/1550	PU
Pr5	PROSTUP STĚNOU	1	650/450	PU
Pr6	PROSTUP STĚNOU	1	150/100	PU
Pr7	PROSTUP STĚNOU	1	150/150	PU
Pr8	PROSTUP STĚNOU	2	400/150	
Pr9	PROSTUP STĚNOU	1	600/500	
Pr10	NIKA VE STĚNĚ	1	300/500/150	
Pr11	PROSTUP STĚNOU	3	200/300	PU
Pr12	PROSTUP STĚNOU	1	1135/400	PU
Pr13	PROSTUP STĚNOU	2	550/520	PU
Pr14	PROSTUP STĚNOU	1	ø230	PU
Pr15	PROSTUP STĚNOU	1	200/100	PU
Pr16	PROSTUP STĚNOU	1	400/400	PU
Pr17	PROSTUP STROPEM	8	ø150	

POZNÁMKY k prostupům

1. provádění prostupů se řídí částí dokumentace stavebně konstrukční SO PAB 04/2 (ŽLB)
2. tabulka vypisuje pouze prostupy větší než 150x150mm
3. "PU"–požární ucpávka, označuje prostup požárně dělící konstrukcí, podrobně společná část dokumentace B.2 (PBŘ)
4. tato tabulka slouží především jako podklad pro výkaz výměr resp. kontrolní rozpočet dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ)
5. požární ucpávky do požárně dělících nenosných konstrukcí vykazují samostatně řešitelé TZB ve svých částech dokumentace SO PAB 10–xy

TABULKA MÍSTNOSTÍ PAB - Provozně-administrativní budova

ČÍSLO	NÁZEV	PLOCHA [m²]	SV [m]	SKLADBA PODLAH	NÁŠLAPNÁ VRSTVA	SKLADBA PODHLED	POVRCH STROPU	POVRCH STĚN	POZNÁMKA
VEŘEJNÉ PROSTORY A KOMUNIKACE									
01.1*	VSTUPNÍ VESTIBUL	43,03	8.50	P2	slinutá keramika **	PD1	pnutý podhled	stěrka pohledová	čistící zóna, zelená stěna
01.2	CHODBA	70,88	4,00	P2/P12	slinutá keramika **	PD2	lamelový podhled	omítka+malba / stěrka pohledová	
01.2a	CHODBA	6,26	4,00	P2/P12	slinutá keramika **	PD2	lamelový podhled	omítka +malba	zatepleno venkovní prostředí
02.2	CHODBA WC	5,25	3,00	P3	slinutá keramika ***	PD3	rastrový podhled	stěrka pohledová	
02.3	PŘEDSÍŇ	3,66	3.00	P3	slinutá keramika **	PD2	lamelový podhled	omítka + malba	
02.4	CHODBA	35,97	3,00	P2	slinutá keramika **	PD2	lamelový podhled	omítka + malba	
02.5	CHODBA	33,17	3.00	P2/P10	slinutá keramika **	PD3	rastrový podhled	omítka + malba	
02.6	CHODBA	21,62	3.00	P2	slinutá keramika **	PD3	rastrový podhled	omítka + malba	podlahové vpusti
03.1b	SCHODIŠTĚ	19,19	x	P2/P18	slinutá keramika **	x	stěrka pohledová	stěrka pohledová	pohledová stěrka na všech plochách schodiště
03.2a	SCHODIŠTĚ	23,25	x	P2	slinutá keramika **	x	stěrka pohledová	stěrka pohledová	pohledová stěrka na všech plochách schodiště
03.3b	SCHODIŠTĚ	7,28	x	x	pororošt	x	omítka + malba	omítka + malba	plechová clona
04.2	OSOBNÍ VÝTAH I.	4,55	x	x	slinutá keramika **	x	x	x	dlažba v kabině výtahu
05.1	OSOBNÍ VÝTAH II.	3,80	x	x	slinutá keramika **	x	x	x	dlažba v kabině výtahu
ADMINISTRATIVNÍ PROSTORY									
20.1	KANCELÁŘ	20,22	3.00	ZDVOJ. P20	povlaková krytina	PD3	rastrový podhled	omítka + malba	
20.2	KANCELÁŘ	16,49	3.00	ZDVOJ. P20	povlaková krytina	PD3	rastrový podhled	omítka + malba	
27*	RECEPCE	4,81	8,50	P2	slinutá keramika **	PD1	pnutý podhled	omítka + malba	pult ve vestibulu
28.1	ZÁZEMÍ RECEPCE – ŠATNA	2,68	3.00	P3	slinutá keramika * * *	PD3	rastrový podhled	omítka + malba	
28.2	ZÁZEMÍ RECEPCE – WC	1,76	3.00	P5	slinutá keramika * * *	PD3	rastrový podhled	omítka + malba	
29	SKLAD VENKOVNÍHO NÁBYTKU	3,45	4.50	P7a	povlaková krytina	PD3	rastrový podhled	omítka + malba	
PROVOZNÍ PROSTORY									
30.1	DÍLNA	28,46	4.50	P1	PU stěrka	PD5	omítka + malba	omítka + malba	
30.2	DÍLNA	17,57	4.50	P1	PU stěrka	PD5	omítka + malba	omítka + malba	
32.1	SKLAD	5,66	4.50	P7a	povlaková krytina	PD5	omítka + malba	omítka + malba	
32.2	SKLAD	90,59	4.50	P6	PU stěrka	PD5	omítka + malba	omítka + malba	
32.3	SKLAD	60,78	4.50	P6	PU stěrka	PD5	omítka + malba	omítka + malba	
33	VÝPRAVNA	19,72	3.00	ZDVOJ. P20	povlaková krytina	PD3	rastrový podhled	omítka + malba	
34	ČEKÁRNA ŘIDIČI	53,07	3.00	P3/P12	slinutá keramika **	PD2	lamelový podhled	omítka + malba	
38	OŠETŘOVNA	5,81	3.00	P7	povlaková krytina	PD3	rastrový podhled	omítka + malba	obklad umyvadlo
HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ									
40.0a	WC PŘEDSÍŇKA	1,79	3.00	P5	slinutá keramika * * *	PD3	rastrový podhled	slinutá keramika	obklad k podhledu
40.0b	WC MUŽI – KABINA	1,78	3.00	P5	slinutá keramika * * *	PD3	rastrový podhled	slinutá keramika	obklad k podhledu
40.0c	WC ŽENY – KABINA	1,59	3.00	P5	slinutá keramika * * *	PD3	rastrový podhled	slinutá keramika	obklad k podhledu
40.1a	WC MUŽI – UMÝV.+PISOÁRY	10,99	3.00	P5 P5a	slinutá keramika * * *	PD3	rastrový podhled	slinutá keramika	obklad k podhledu
40.1b	WC MUŽI – KABINA	1,66	3.00	P5	slinutá keramika * * *	PD3	rastrový podhled	slinutá keramika	obklad k podhledu
40.1c	WC MUŽI – KABINA	1,91	3.00	P5	slinutá keramika * * *	PD3	rastrový podhled	slinutá keramika	obklad k podhledu
40.2	WC BEZBARIÉROVÉ	3,98	3.00	P5	slinutá keramika * * *	PD3	rastrový podhled	slinutá keramika	obklad k podhledu
40.3a	WC ŽENY – UMÝVÁRNA	8,75	3.00	P5	slinutá keramika * * *	PD3	rastrový podhled	slinutá keramika	obklad k podhledu
40.3b	WC ŽENY – KABINA	1,54	3.00	P5	slinutá keramika * * *	PD3	rastrový podhled	slinutá keramika	obklad k podhledu
40.3c	WC ŽENY – KABINA	1,54	3.00	P5	slinutá keramika * * *	PD3	rastrový podhled	slinutá keramika	obklad k podhledu
41.1a	ŠATNA MUŽI – UMÝV+PISOÁR	17,56	3.00	P5	slinutá keramika * * *	PD4	rastrový podhled	slinutá keramika	obklad k podhledu vlhko
41.1b	ŠATNA MUŽI – KABINA WC	1,20	3.00	P5	slinutá keramika * * *	PD3	rastrový podhled	slinutá keramika	obklad k podhledu
42	ŠATNA MUŽI	39,97	3.00	P7	povlaková krytina	PD3	rastrový podhled	omítka + malba	
44.1	ÚKLID – JÍDELNA	2,06	3.00	P5	slinutá keramika ****	PD3	rastrový podhled	slinutá keramika	obklad k podhledu
44.2	ÚKLID	1,35	3.00	P5	slinutá keramika * * *	PD3	rastrový podhled	slinutá keramika	obklad k podhledu
45*	JÍDELNA	82,11	3,0/4,0	P2	slinutá keramika **	PD2/PD3	lamelový podhled/ rastrový podhled	omítka + malba	
46.1	ZÁZEMÍ JÍDELNY – PŘÍJEM	4,41	3.00	P3	slinutá keramika ****	PD3	rastrový podhled	slinutá keramika	obklad k podhledu
46.2	ZÁZEMÍ JÍDELNY – ŠATNA PERSONÁLU	4,03	3.00	P5	slinutá keramika ****	PD3	rastrový podhled	slinutá keramika	obklad k podhledu
46.3	ZÁZEMÍ JÍDELNY – HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ PERSONÁLU	3,11	3.00	P5	slinutá keramika ****	PD4	rastrový podhled	slinutá keramika	obklad k podhledu vlhko
46.4	ZÁZEMÍ JÍDELNY – UMÝVÁRNA NÁDOBÍ	6,69	3.00	P5 P5a	slinutá keramika ****	PD4	rastrový podhled	slinutá keramika	obklad k podhledu vlhko, vpust – spád
46.5	ZÁZEMÍ JÍDELNY	7,48	3.00	P5	slinutá keramika ****	PD4	rastrový podhled	slinutá keramika	obklad k podhledu vlhko
47	SKLAD JÍDELNY	6,43	3.00	P8	slinutá keramika ****	PD3	rastrový podhled	slinutá keramika	obklad k podhledu
48.1	KUCHYŇKA	5,49	3.00	P5	slinutá keramika **	PD2	lamelový podhled	omítka + malba	obklad za kk řešen v rámci vybavení interiéru
TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ									
50	MĚNÍRNA	145,42	4,50	P9	PU stěrka	PD5a	plechová clona	plechová clona omítka + malba	antistat. podlaha, zatah. háky, plechová clona
51.1	ROZVODNA VN ČEZ DISTRIB.	6,46	4,50	P9	PU stěrka	PD5a	plechová clona	plechová clona omítka + malba	antistatická podlaha, plechová clona
51.2	ROZVODNA VN DP	17,21	4,50	P9	PU stěrka	PD5a	plechová clona	plechová clona omítka + malba	antistatická podlaha, plechová clona
52.1	TRANSFORMÁTORY	6,71	4,50	P9	PU stěrka	PD5a	plechová clona	plechová clona omítka + malba	zatahovací háky, plechová clona
52.2	TRANSFORMÁTORY	13,68	4,50	P9	PU stěrka	PD5a	plechová clona	plechová clona omítka + malba	zatahovací háky, plechová clona
52.3	TRANSFORMÁTORY	13,47	4,50	P9	PU stěrka	PD5a	plechová clona	plechová clona omítka + malba	zatahovací háky, plechová clona
52.4	TRANSFORMÁTORY	13,68	4,50	P9	PU stěrka	PD5a	plechová clona	plechová clona omítka + malba	zatahovací háky, plechová clona
52.5	TRANSFORMÁTORY	10,84	4,50	P9	PU stěrka	PD5a	plechová clona	plechová clona omítka + malba	zatahovací háky, plechová clona
52.6	TRANSFORMÁTORY	10,92	4,50	P9	PU stěrka	PD5a	plechová clona	plechová clona omítka + malba	zatahovací háky, plechová clona
53	ROZVODNA NN	11,05	4,50	P9	PU stěrka	PD5a	plechová clona	plechová clona omítka + malba	antistatická podlaha, plechová clona
58.1a	INSTALAČNÍ JÁDRO IV.	1,17	x	x	x	x	x	x	x
58.2a	INSTALAČNÍ JÁDRO II.	1,64	x	x	x	x	x	x	x
59.2	ROZVADĚČE	5,40	4.50	P1	PU stěrka	PD5	omítka + malba	omítka + malba	
62.2	INSTALAČNÍ JÁDRO I.	4,29	x	x	x	x	x	x	pororoštová lávka údržby
CELKOVÁ PLOCHA		1088,34							

LEGENDA POVRCHŮ

ZNAČKA	MATERIÁL	SKLADBA
	OBKLADY KERAMICKÉ	Po1
	OBKLAD LAMINAM	Po2
	STĚRKA POHLEDOVÁ	Po3
	PLECHOVÁ CLONA	Po4
	OBKLAD LAMELY	Po5

POZNÁMKA k tabulce místností:
- místnosti (č.m.) označené "*" řešeny podrobně v části interiér
- u prostor s dlažbou uvažovat i sokl ze stejného materiálu
- slinutá keramika **, označení pro dlažbu ze slinuté keramiky v tl.8mm Š/V 600/600; výrobek ref. Sorrento Sand /matný/
- slinutá keramika ***, označení pro dlažbu ze slinuté keramiky v tl.10mm, Š/V 600/600mm; výrobek ref. DwellSmoke matt /matný/
- slinutá keramika ****, označení pro dlažbu ze slinuté keramiky v tl.10mm, Š/V 600/600mm; výrobky ref. DwellSmoke matt a Pearl matt
- vybavení prostor gastroprovozu je součástí projektu gastro
- šatní skříňky (PAB 42) a kuchyňská linka (PAB 48.1) jsou součástí dodávky interiéru

LEGENDA MATERIÁLŮ

ZNAČKA	MATERIÁL
	ŽELEZOBETONOVÉ NOSNÉ KONSTRUKCE
	ŽELEZOBETON
	BETON PROSTÝ
	BETON LEHČENÝ (VÝPLŇOVÝ)
	VÝPLŇOVÉ ZDIVO, POROBETON tl.100, 150, 200
	POROBETONOVÁ VYZDÍVKA P650
	PROTIHLUKOVÁ STĚNA ref. Inprocom, rec.plast, pohltivost A4
	PŘÍČKY tl. 150–100mm SDK (SDK konst., opláštění)
	PŘÍČKY SKLENĚNÉ
	POLYSTYREN EPS
	POLYSTYREN XPS
	POLYSTYREN PIR
	MINERÁLNÍ TEPELNÁ IZOLACE
	HYDROIZOLACE
	PŮVODNÍ TERÉN

LEGENDA ROZVODŮ:
- STUDENÁ VODA
- CIRKULACE
- TEPLÁ VODA
- POŽÁRNÍ VODA
- UŽITKOVÁ VODA

DIMENZE POUŽITÉHO POTRUBÍ:

OZNAČENÍ DIMENZE "DN" V PD JE UVAŽOVÁNO JAKO VNITŘNÍ PRŮMĚR VODOVODNÍHO POTRUBÍ.

TLOUŠŤKA NÁVLEKOVÉ IZOLACE NA VODOVODNÍM POTRUBÍ:

LEGENDA:
- U UMYVADLO
- Ui UMYVADLO INVALIDNÍ
- Um UMÝVÁTKO
- WC TOALETNÍ MÍSA ZÁVĚSNÁ
- WCi TOALETNÍ MÍSA ZÁVĚSNÁ INVALIDNÍ
- D DŘEZ DODÁVKA V RÁMCI KUCHYNĚ
- Sk SPRCHOVÝ KOUT
- Pi BIDET
- VL VÝLEVKA
- MN MYČKA NÁDOBÍ
- VP PODLAHOVÁ VPUSŤ – NEREZOVÁ MŘÍŽKA
- Kond. KONDENZÁT
- PV POJISTOVACÍ VENTIL
- Z ZÁSOBNÍK

- STOUPACÍ POTRUBÍ PROCHÁZEJÍCÍ (PŘES STROP A PODLAHU)
- STOUPACÍ POTRUBÍ KLESAJÍCÍ (PŘES PODLAHU)
- STOUPACÍ POTRUBÍ STOUPAJÍCÍ (PŘES STROP)
- POTRUBÍ VEDENÉ VE STĚNĚ, V PODLAZE
- POTRUBÍ ZAVĚŠENÉ POD STROPEM
- VÝŠKA SPODNÍ HRANY POTRUBÍ OD ±0,0
- VÝŠKA SPODNÍ HRANY POTRUBÍ V SOUŘADNÉM SYSTÉMU

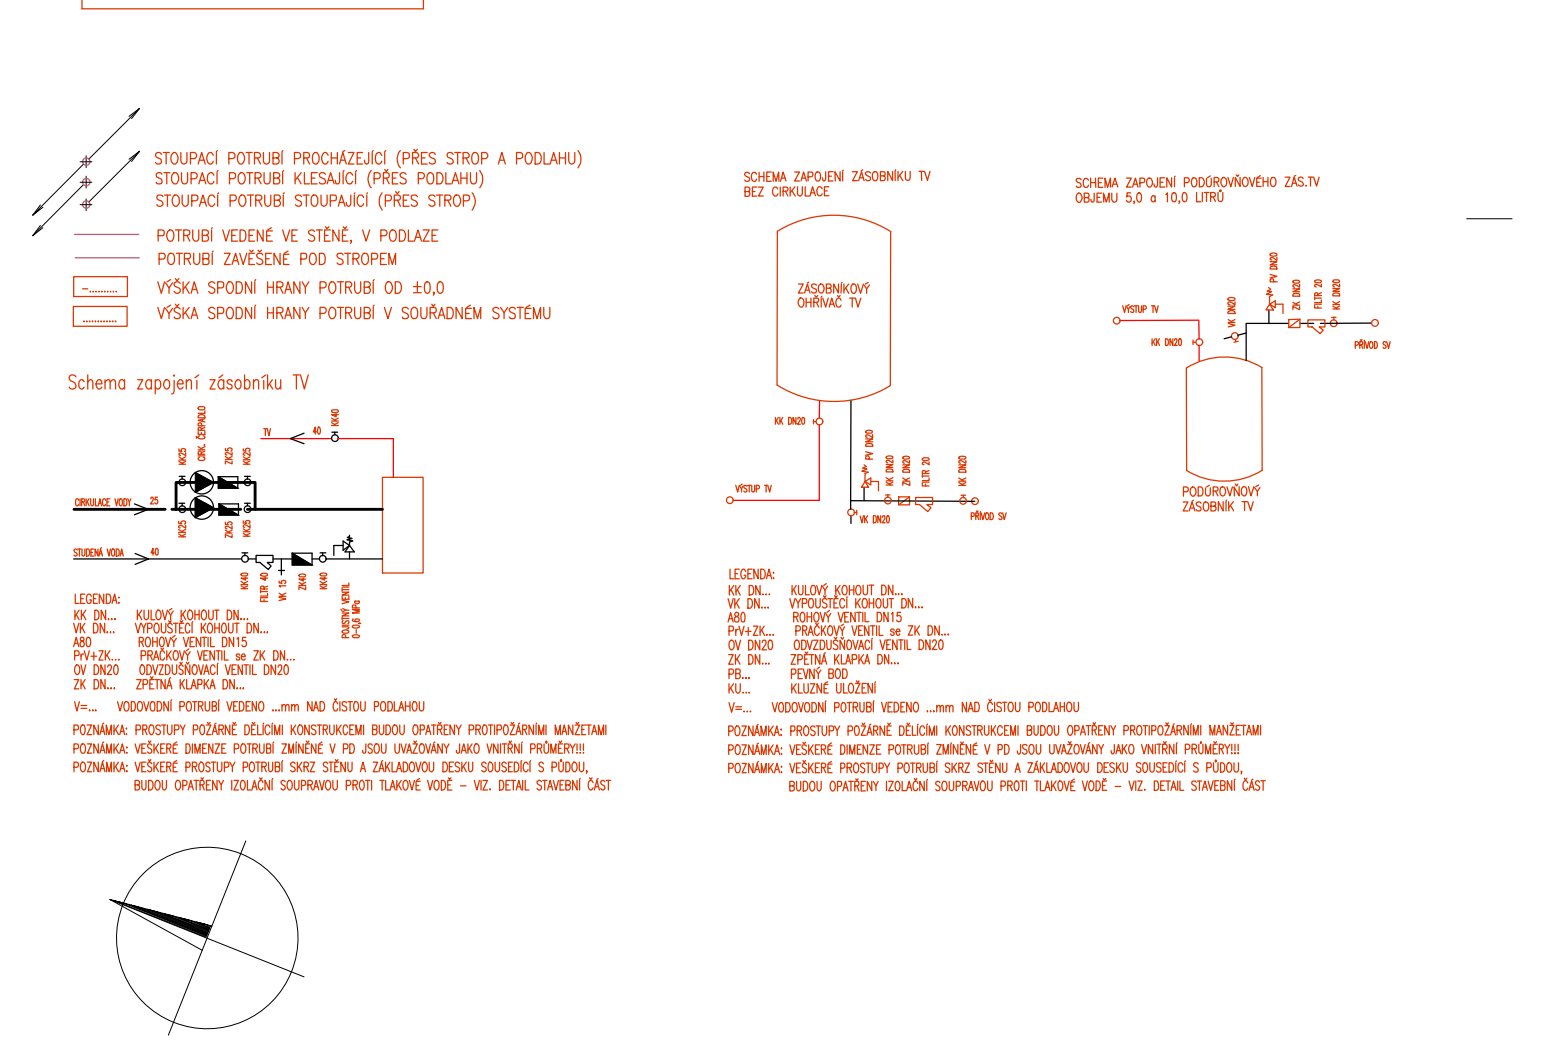



± 0,000 = 342,930

POLOHOVÝ SYSTÉM: JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

POZNÁMKA:
1. Tato dokumentace slouží jako podklad k zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele.
2. Nedílnou součástí stavebně-architektonického řešení je projekt interiéru!
3. Barevnost a pozice koncových prvků nutno koordinovat s projektem interiéru.
4. zobrazené profese PBŘ, VZT_CH, UT, ZTI, ESI, SLB, EZS, EPS

OBJEDNATEL: Plzeňské městské dopravní podniky PMDP	Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Denisovo nábřeží 920/12 301 00 Plzeň - Východní Předměstí
společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany", společník 1: METROPROJEKT Praha a.s. nám. I. P. Pavlova 2/1786 120 00 Praha 2 tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz	společník 2: MOTT MACDONALD Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. Národní 984/15 110 00 Praha 1 tel.: +420 221 412 800 www.mottmac.com
HIP: Ing. Jan Kočí, tel.: 296 154 401; Stupeň: DPS	Název a účel díla: REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY Plzeň, Slovanská alej 35
Zpracovatelský útvar: APS PROJEKT PRAHA, Mezilesní 1051/16, 142 00 Praha 4, Tel: 602 196 019, info@apsprojekt.cz www.apsprojekt.cz	Název části díla: C. Situační výkresy / C.5 Vnitřní koordinace / C.5.3 SOD III Provozně-administrativní budova (PAB) — C. / C.5 / C.5.3
Odpovědný projektant: Ing. Petr Dražan; Vypracoval: Ing. Petr Pavlík	Název přílohy: Provozně-administrativní budova — Půdorys 1.NP; Změna: -; Číslo příl.: 003
Skart. znak: V20/2039; Datum: 11/2019; Počet formátů: -; Měřítko: -	IČD: 19 7246 006 03 05 03

Souprava číslo: