LEGENDA OSVĚTLENÍ:

S1: Stolní LED svítidlo 56W, ϕ=5580lm, Tc=2700K, Ra>80, elektronický předřadník, IP20

B1: Stropní/nástěnné LED svítidlo 32W, ϕ=3400lm, Tc=4000K, Ra>80, elektronický předřadník, IP50

C1: Stropní vestavné LED svítidlo 32W, ϕ=3200lm, Tc=4000K, Ra>90, elektronický předřadník, IP40

C2: Stropní vestavné LED svítidlo 32W, ϕ=3600lm, Tc=4000K, Ra>80, elektronický předřadník, IP54

D1: Stropní vestavné LED svítidlo 36W, ϕ=4000lm, Tc=4000K, Ra>80, elektronický předřadník, IP40

E1: Stropní vestavné LED svítidlo 33W, ϕ=3600lm, Tc=4000K, Ra>80, elektronický předřadník, IP40

P1: Nástěnné přisazené LED svítidlo 8W, ϕ=1000lm, Tc=4000K, Ra>80, elektronický předřadník, IP40

W1: Přisazené/závěsné LED svítidlo 34W, ϕ=2800lm, Tc=4000K, Ra>80, elektronický předřadník, IP20

A1: Přisazené/závěsné LED svítidlo 28W, ϕ=3900lm, Tc=4000K, Ra>80, elektronický předřadník, IP66

W2: Přisazené/závěsné LED svítidlo 29W, ϕ=4000lm, Tc=4000K, Ra>80, elektronický předřadník, IP20

A2: Přisazené/závěsné LED svítidlo 44W, ϕ=6000lm, Tc=4000K, Ra>80, elektronický předřadník, IP66

K1: Stropní přisazené LED svítidlo 40W, ϕ=4000lm, Tc=4000K, Ra>80, elektronický předřadník, IP20

O1: Stropní závěsné LED svítidlo 5,9W, ϕ=246lm, Tc=2700K, Ra>80, elektronický předřadník, IP20

J1: Stropní vestavné LED svítidlo 16W, ϕ=1500lm, Tc=4000K, Ra>80, elektronický předřadník, IP44

J2: Stropní vestavné LED svítidlo 24W, ϕ=2000lm, Tc=4000K, Ra>80, elektronický předřadník, IP44

J5: Stropní přisazené LED svítidlo 23W, ϕ=2600lm, Tc=4000K, Ra>80, elektronický předřadník, IP20

Q1: Stropní přisazené LED svítidlo 23W, ϕ=3100lm, Tc=4000K, Ra>80, elektronický předřadník, IP40

R1: Podvěšená interiérové LED svítidlo 39W, ϕ=5940lm, Tc=4000K, Ra>80, průměr 900mm

NA: Přisazené LED nouzové svítidlo, napájeno z CBS, symetrická optika, IP65

NB: Přisazené LED nouzové svítidlo, napájeno z CBS, asymetrická optika, IP65

NG: Vestavné LED nouzové svítidlo, napájeno z CBS, symetrická optika, IP20

NH: Vestavné LED nouzové svítidlo, napájeno z CBS, asymetrická optika, IP20

NI: Přisazené LED nouzové svítidlo, napájeno z CBS, asymetrická optika, IP20

NK: Přisazené LED nouzové svítidlo, napájeno z CBS, asymetrická optika, IP20

NL: Přisazené LED nouzové svítidlo, napájeno z CBS, symetrická optika, IP65

NE: Nástěnné LED nouzové svítidlo, napájeno z CBS, asymetrická optika, IP65

NC: Přisazené LED nouzové svítidlo, napájeno z CBS, symetrická optika, piktogram, IP65

NF: vestavné LED nouzové svítidlo, napájeno z CBS, symetrická optika, piktogram, IP20

ND: Přisazené LED nouzové svítidlo, napájeno z CBS, symetrická optika, dvoustranný piktogram, IP65

NeK: Přisazené LED nouzové svítidlo, s vlastní baterií (měněrno), specifikace technických parametrů stejná jako u NO z CBS

LED pásek

Jednopólový vypínač / vyšší krytí

Sériový vypínač / vyšší krytí

Tlačítkový spínač / vyšší krytí

Schodišťový přepínač / vyšší krytí

Dvojitý schodišťový přepínač / vyšší krytí

Pohybové čidlo, úhel záběru 120°

Pohybové čidlo, stropní montáž, záběr 360°

POZNÁMKY:

1. Proudová soustava a napětí:
   - 3NPE, 400/230V, 50Hz, TN-S
2. V případě většího počtu cvičenců v jednom místě budou umísťovány pod sebou do svislého vícerámečku.
3. Výška osazení cvičenců osvětlení: +1,1m nad čistou podlahou (střed přístroje, popř. vícerámečku).
4. Finální pozice vičlenjných koncových prvků resp. dvířek či mřížek viz společná část dokumentace C.5 Vnitřní koordinace.

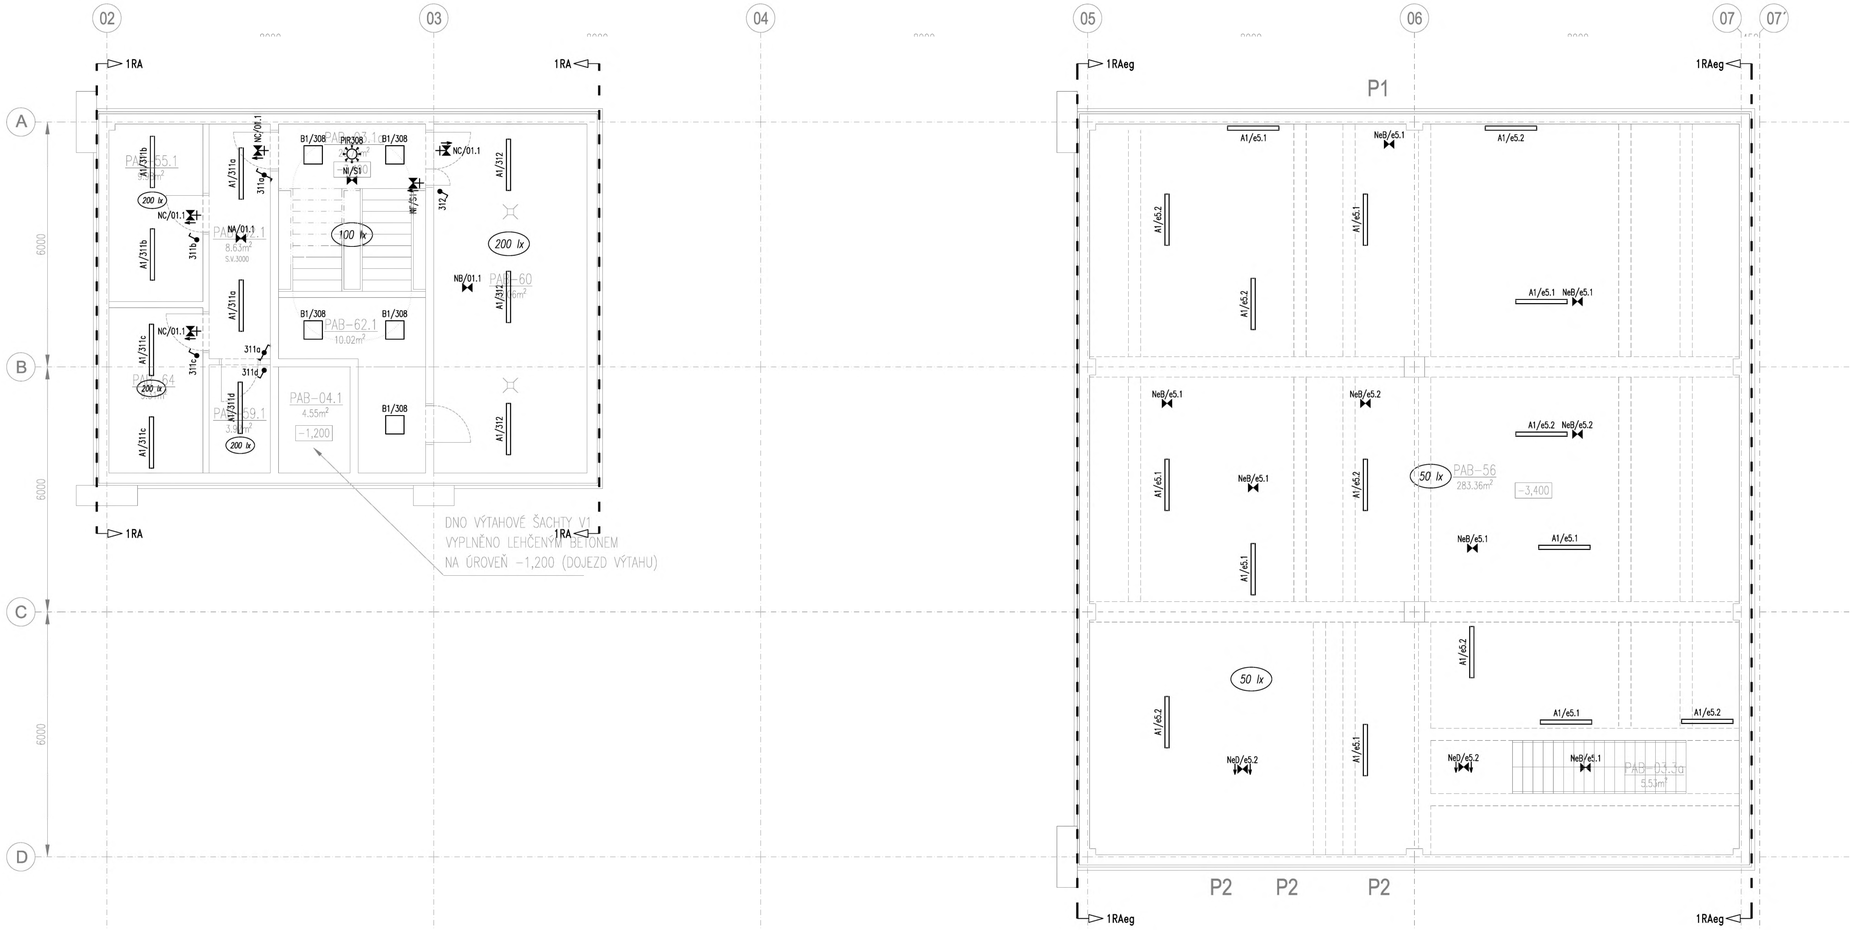

TABULKA MÍSTNOSTÍ PAB - Provozně-administrativní budova

číslo	název	podlaha	výška	plocha	obklad stěny	obklad výška	stropní konstr.	stropní výška	poznámka
CELKÝ PŘÍZEMÍ A VÝŠKOVÉ									
01	CHODBA	SUP	3,00	Pla	nosná zeď	x	ponechá v rozsahu	ponechá v rozsahu	
01/A	SCHODIŠTĚ	DLA	x	Pla	nosná zeď	x	ponechá v rozsahu	ponechá v rozsahu	
01/B	SCHODIŠTĚ	SUP	x	Pla	Vy zdiva	x	ponechá v rozsahu	ponechá v rozsahu	
01/1	SALÓN MUSEAE (Pláno)	TER	x	x	x	x	x	x	
TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ									
311	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	SUP	2,50	Pla	Vy zdiva	x	ponechá v rozsahu	ponechá v rozsahu	
311a	SKŘÍŇ VODA	DELTA	0,20-0,24	Pla	Vy zdiva	x	ponechá v rozsahu	ponechá v rozsahu	
311b	PŘÍPOJNÁ SKŘÍŇ	SUP	2,50	Pla	Vy zdiva	x	ponechá v rozsahu	ponechá v rozsahu	
311c	PŘÍPOJNÁ CHODBA	ELER	3,00	Pla	Vy zdiva	x	ponechá v rozsahu	ponechá v rozsahu	podhled nové
311d	ROZVODNÉ JÁMY	TERR	x	x	x	x	x	x	
311e	ROZVODNA	PLYT	2,50	Pla	Vy zdiva	x	ponechá v rozsahu	ponechá v rozsahu	
SOUČASTÍ OBJEKTU		DLA							

OBJEDNATEL:
Plzeňské městské dopravní podniky PMDP
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Denisovo nábřeží 920/12
301 00 Plzeň - Východní Předměstí

společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany", společník 1:
METROPROJEKT Praha a.s.
nám. I. P. Pavlova 2/1786
120 00 Praha 2
tel.: +420 296 154 105
www.metroprojekt.cz

společník 2:
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Národní 984/15
110 00 Praha 1
tel.: +420 221 412 800
www.mottmac.com

Soupravce části:

HIP: Ing. Jan Kočí
tel.: 296 154 401
Podpis:
Stupeň: DPS

Název a účel díla:
REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY
Plzeň, Slovanská alej 35

Zpracovatelský útvar:
S 71
tel.: +420 296 154 158
Vedoucí útvaru: Ing. Jan Kahuda
Podpis:

Název části díla:
E. Stavební část - stavební soubory
SOD III Provozně-administrativní budova (PAB)
E.2 TZB
E.2

Odpovědný projektant: Ing. Radek Procházka
Podpis:
Vypracoval: David Janura
Podpis:

Název přílohy:
SO PAB 10-04 Silnoproudé rozvody
SO PAB 10-05 Osvětlení
PŮDORYS 1.PP - světelné rozvody

Změna: -
Číslo příl.: 301

Staré číslo: V20/2039
Datum: 11/2019
Hlavní formát: 12x A4
Měřítko: 1:50
IČD: 19 7246 006 07 04 04-05