

Dodatek č. 11 **ke Smlouvě o dodávce tepelné energie**

č. 1/2002

uzavřené podle zákona č. 458/2000 Sb.,
o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích

mezi

1. Firmou **EKOLTES Hranice, a.s.**
sídlem **Hranice, Zborovská 606, 753 01 Hranice**
IČ **61974919**
DIČ **CZ61974919**
jednající: **Bc. Milan Vinkler, MSc.**
ředitel společnosti

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1190
bankovní spojení: číslo bankovního účtu **26100023020000000000**, peněžní ústav **Československá obchodní banka, a.s.**
telefon: **581 62 11 11**, fax: **581 62 11 12**
(dále jen „dodavatel“)

a

2. Firmou **Vlastníci bytových jednotek,**
v zast. EKOLTES Hranice, a.s.

sídlem **Pernštejnské nám. 1, 753 01 Hranice**
IČ **301311**
DIČ
jednající: **Milada Hilscherová, vedoucí "Provozu domu"**

telefon: **581 62 11 11**, fax: **581 62 11 12**, e-mail:

(dále jen „odběratel“)
(společně též „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku následující Dodatek č. 11

Tímto Dodatkem se mění :


I.

Příloha č. 2 – “Smlouvy o dodávce TE”, sjednané roční množství odběru tepelné energie r. 2006.

Příloha č. 3 – Kalkulace ceny tepelné energie na období **1. – 12. 2006**
Účinnost od 1.1. 2006 – v souvislosti se zvýšením cen zemního plynu : “Cenové rozhodnutí ERÚ č. 12/2005 ze dne 30. listopadu 2005 o cenách plynů”.


II.

Ostatní články smlouvy nejsou tímto Dodatkem dotčeny a zůstávají nadále v plném rozsahu v platnosti.

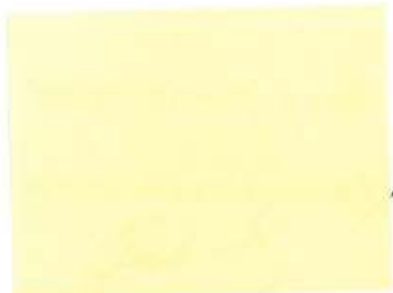

Milada Hilscherová
vedoucí “Provozu domů”

za odběratele

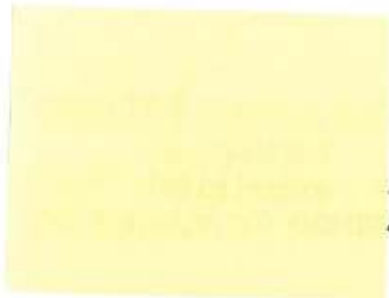

Bc. Milan Vinkler, MSc.
ředitel společnosti

za dodavatele

V Hranicích dne 21.12. 2005

Příloha číslo 2 smlouvy o dodávce TE

Číslo smlouvy : 1/2002

Dodavatel :
EKOLTES Hranice, a.s.**Odběratel :**
Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.**Parametry odběrného místa :**

Název : Jaselská 1611-13	Identifikační znak odběrného místa (kód) : 1611
Adresa : Jaselská č.p. 1611 č.o. , Hranice	PSČ 75301

Počet bytů v odběrném místě : 120

Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 6037,65 m² pro dodávky TUV : 6830,22 m²

Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeučtování nákladů na vodné a stočné.

Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO

Výrobní číslo vyhodnocovače : 4474736 datum instalace : 19.08.2003 typové označení : MULTICAL

Výrobní číslo průtokoměru : 4474736 datum instalace : 19.08.2003 typové označení : ULTRAFLOW

Umístění měřiče : V kotelně

Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 600,00 kW pro dodávky TUV : 240,00 kW

Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :

teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C teplota na zpátečce : 70,00 st. C

jmenovitý tlakový rozdíl : 0,02 MPa max. statický tlak v soustavě : 0,26 MPa

maximální průtok : 12 m³/h Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav**Časový průběh odběru tepelné energie :**

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitemní regulací.

Místo předání :

Jaselská 1611-13

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 2709,00 pro ohřev TUV : 1168,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
Účetní měsíc : 1	% pro ÚT	19,00 dodávky v GJ 514,71	% pro TUV	8,50 dodávky v GJ 99,28
Účetní měsíc : 2	% pro ÚT	16,00 dodávky v GJ 433,44	% pro TUV	7,70 dodávky v GJ 89,93
Účetní měsíc : 3	% pro ÚT	14,00 dodávky v GJ 379,26	% pro TUV	8,50 dodávky v GJ 99,28
Účetní měsíc : 4	% pro ÚT	9,00 dodávky v GJ 243,81	% pro TUV	8,20 dodávky v GJ 95,77
Účetní měsíc : 5	% pro ÚT	2,00 dodávky v GJ 54,18	% pro TUV	8,50 dodávky v GJ 99,28
Účetní měsíc : 6	% pro ÚT	0,00 dodávky v GJ 0,00	% pro TUV	8,20 dodávky v GJ 95,77
Účetní měsíc : 7	% pro ÚT	0,00 dodávky v GJ 0,00	% pro TUV	8,50 dodávky v GJ 99,28
Účetní měsíc : 8	% pro ÚT	0,00 dodávky v GJ 0,00	% pro TUV	8,50 dodávky v GJ 99,28
Účetní měsíc : 9	% pro ÚT	1,00 dodávky v GJ 27,09	% pro TUV	8,20 dodávky v GJ 95,77
Účetní měsíc : 10	% pro ÚT	8,00 dodávky v GJ 216,72	% pro TUV	8,50 dodávky v GJ 99,28
Účetní měsíc : 11	% pro ÚT	14,00 dodávky v GJ 379,26	% pro TUV	8,20 dodávky v GJ 95,77
Účetní měsíc : 12	% pro ÚT	17,00 dodávky v GJ 460,53	% pro TUV	8,50 dodávky v GJ 99,28

Příloha číslo 2 smlouvy o dodávce TE

Číslo smlouvy : 1/2002

Dodavatel :
EKOLTES Hranice, a.s.**Odběratel :**
Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.**Parametry odběrného místa :**

Název : 1.máje 1614 Identifikační znak odběrného místa (kód) : 1614
Adresa : 1.máje č.p. 1614 č.o. , Hranice PSČ 75301

Procento pro rozdělení dodávek ÚT u míst napojených na jedno společné, technologicky propojené odběrné místo : 15,4601 %

Počet bytů v odběrném místě : 9
Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 443,50 m² pro dodávky TUV : 518,84 m²
Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeučtování nákladů na vodné a stočné.

Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO

Výrobní číslo vyhodnocovače : 4474734 datum instalace : 19.08.2003 typové označení : MULTICAL
Výrobní číslo průtokoměru : 4474734 datum instalace : 19.08.2003 typové označení : ULTRAFLOW

Umístění měňče : v kotelně

Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 45,00 kW pro dodávky TUV : 18,00 kW

Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :

teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C teplota na zpátečce : 70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl : 0,01 MPa max. statický tlak v soustavě : 0,16 MPa
maximální průtok : 3 m³/h Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitemní regulací.

Místo předání :

1.máje 1614

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 322,00 pro ohřev TUV : 131,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	1	% pro ÚT	19,00	dodávky v GJ	61,18	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	11,13
Účetní měsíc :	2	% pro ÚT	16,00	dodávky v GJ	51,52	% pro TUV	7,70	dodávky v GJ	10,08
Účetní měsíc :	3	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	45,08	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	11,13
Účetní měsíc :	4	% pro ÚT	9,00	dodávky v GJ	28,98	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	10,74
Účetní měsíc :	5	% pro ÚT	2,00	dodávky v GJ	6,44	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	11,13
Účetní měsíc :	6	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	10,74
Účetní měsíc :	7	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	11,13
Účetní měsíc :	8	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	11,13
Účetní měsíc :	9	% pro ÚT	1,00	dodávky v GJ	3,22	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	10,74
Účetní měsíc :	10	% pro ÚT	8,00	dodávky v GJ	25,76	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	11,13
Účetní měsíc :	11	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	45,08	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	10,74
Účetní měsíc :	12	% pro ÚT	17,00	dodávky v GJ	54,74	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	11,13

Příloha číslo 2 smlouvy o dodávce TE**Dodavatel:**

EKOLTES Hranice, a.s.

Číslo smlouvy : 1/2002**Odběratel:**

Vlastníci bytových jednotek

v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :**Název : 1.máje 1623**

Adresa : 1.máje

č.p. 1623 č.o.

Identifikační znak odběrného místa (kód) :**1623**

, Hranice

PSČ 75301

Počet bytů v odběrném místě : **32**Podlahová plocha pro dodávky ÚT : **1908,86 m²**pro dodávky TUV : **2105,80 m²**

Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeučtování nákladů na vodné a stočné.

Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : **ANO**Výrobní číslo vyhodnocovače : **8280315** datum instalace : **10.08.2005**typové označení : **ISTA**Výrobní číslo průtokoměru : **3775346** datum instalace : **03.08.2005**typové označení : **ISTA WS**Umístění měřiče : **v domě 1623**Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : **160,00 kW**pro dodávky TUV : **64,00 kW****Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblasti venkovní teplotě) :**teplota na vstupu do objektu : **90,00 st C**

teplota na zpátečce :

70,00 st Cjmenovitý tlakový rozdíl : **0,02 MPa**

max. statický tlak v soustavě :

0,24 MPamaximální průtok : **10 m³/h**

Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitemní regulací.

Místo předání :

1.máje 1623

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 819,00 pro ohřev TUV : 399,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :		% pro ÚT		dodávky v GJ		% pro TUV		dodávky v GJ	
Účetní měsíc : 1		19,00	dodávky v GJ	155,61		8,50	dodávky v GJ	33,91	
Účetní měsíc : 2		16,00	dodávky v GJ	131,04		7,70	dodávky v GJ	30,72	
Účetní měsíc : 3		14,00	dodávky v GJ	114,66		8,50	dodávky v GJ	33,91	
Účetní měsíc : 4		9,00	dodávky v GJ	73,71		8,20	dodávky v GJ	32,71	
Účetní měsíc : 5		2,00	dodávky v GJ	16,38		8,50	dodávky v GJ	33,91	
Účetní měsíc : 6		0,00	dodávky v GJ	0,00		8,20	dodávky v GJ	32,71	
Účetní měsíc : 7		0,00	dodávky v GJ	0,00		8,50	dodávky v GJ	33,91	
Účetní měsíc : 8		0,00	dodávky v GJ	0,00		8,20	dodávky v GJ	32,71	
Účetní měsíc : 9		1,00	dodávky v GJ	8,19		8,50	dodávky v GJ	33,91	
Účetní měsíc : 10		8,00	dodávky v GJ	65,52		8,20	dodávky v GJ	32,71	
Účetní měsíc : 11		14,00	dodávky v GJ	114,66		8,50	dodávky v GJ	33,91	
Účetní měsíc : 12		17,00	dodávky v GJ	139,23		8,20	dodávky v GJ	32,71	
						8,50	dodávky v GJ	33,91	

Příloha číslo 2 smlouvy o dodávce TE

Číslo smlouvy : 1/2002

Dodavatel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.**Parametry odběrného místa :**

Název : 1.máje 1661-64	Identifikační znak odběrného místa (kód) :	1661
Adresa : 1.máje	č.p. 1661 č.o. , Hranice	PSČ 75301
Počet bytů v odběrném místě : 60		
Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 2786,97 m ²	pro dodávky TUV :	3103,05 m ²
Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeučtování nákladů na vodné a stočné.		
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO		
Výrobní číslo vyhodnocovače : 93040597	datum instalace : 18.08.2005	typové označení : SUPERCAL
Výrobní číslo průtokoměru : 92100540	datum instalace : 16.08.2005	typové označení : SONTEX WP
Umístění měřiče : v domě 1664		
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 300,00 kW	pro dodávky TUV :	120,00 kW
Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :		
teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C	teplota na zpátečce :	70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl : 0,02 MPa	max. statický tlak v soustavě :	0,24 MPa
maximální průtok : 16 m ³ /h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav	

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitemní regulací.

Místo předání :

1.máje 1661-64

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 1352,00 pro ohřev TUV : 565,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :		% pro ÚT	dodávky v GJ		% pro TUV	dodávky v GJ	
1		19,00	256,88		8,50	48,02	
2		16,00	216,32		7,70	43,50	
3		14,00	189,28		8,50	48,02	
4		9,00	121,68		8,20	46,33	
5		2,00	27,04		8,50	48,02	
6		0,00	0,00		8,20	46,33	
7		0,00	0,00		8,50	48,02	
8		0,00	0,00		8,50	48,02	
9		1,00	13,52		8,20	46,33	
10		8,00	108,16		8,50	48,02	
11		14,00	189,28		8,20	46,33	
12		17,00	229,84		8,50	48,02	

Příloha číslo 2 smlouvy o dodávce TE

Číslo smlouvy : 1/2002

Dodavatel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek

v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : 1.máje 1661-64/ne	Identifikační znak odběrného místa (kód) :	21661
Adresa : 1.máje	č.p. 1661 č.o. , Hranice	PSČ 75301
Počet bytů v odběrném místě : 0		
Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 570,71 m ² pro dodávky TUV : 496,77 m ²		
Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeúčtování nákladů na vodné a stočné.		
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO		
Výrobní číslo vyhodnocovače : 93021795	datum instalace : 18.08.2005	typové označení : SUPERCAL
Výrobní číslo průtokoměru : 92060283	datum instalace : 16.08.2005	typové označení : SONTEX MWZ
Umístění měniče : v domě 1664		
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 57,00 kW pro dodávky TUV : 23,00 kW		
Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :		
teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C	teplota na zpátečce : 70,00 st. C	
jmenovitý tlakový rozdíl : 0,02 MPa	max. statický tlak v soustavě : 0,24 MPa	
maximální průtok : 16 m ³ /h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav	

Časový průběh odběru teploty :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitemní regulací.

Místo předání :

1.máje 1661-64/nebyty

Sjednané roční množství odběru teploty pro dodávky do ÚT : 255,00 pro ohřev TUV : 40,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :		% pro ÚT		% pro TUV			
1	% pro ÚT	19,00	dodávky v GJ	48,45	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ
2	% pro ÚT	16,00	dodávky v GJ	40,80	% pro TUV	7,70	dodávky v GJ
3	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	35,70	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ
4	% pro ÚT	9,00	dodávky v GJ	22,95	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ
5	% pro ÚT	2,00	dodávky v GJ	5,10	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ
6	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ
7	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ
8	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ
9	% pro ÚT	1,00	dodávky v GJ	2,55	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ
10	% pro ÚT	8,00	dodávky v GJ	20,40	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ
11	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	35,70	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ
12	% pro ÚT	17,00	dodávky v GJ	43,35	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ

Příloha číslo 2 smlouvy o dodávce TE

Číslo smlouvy : 1/2002

Dodavatel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek

v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Rezkova 1667-68	Identifikační znak odběrného místa (kód) : 1667
Adresa : Rezkova	č.p. 1667 č.o. , Hranice PSČ 75301
Počet bytů v odběrném místě : 46 Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 2314,03 m ² pro dodávky TUV : 2695,46 m ² Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeučtování nákladů na vodné a stočné. Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO	
Výrobní číslo vyhodnocovače : 8280253 datum instalace : 10.08.2005 typové označení : ISTA Výrobní číslo průtokoměru : 3775350 datum instalace : 03.08.2005 typové označení : VVP 65 Umístění měniče : v domě 1667 Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 230,00 kW pro dodávky TUV : 92,00 kW	
<u>Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :</u>	
teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C	teplota na zpátečce : 70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl : 0,02 MPa	max. statický tlak v soustavě : 0,24 MPa
maximální průtok : 19 m ³ /h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitermní regulací.

Místo předání :

Rezkova 1667-68

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 1152,00 pro ohřev TUV : 594,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :		% pro ÚT		dodávky v GJ		% pro TUV		dodávky v GJ	
1		% pro ÚT	19,00	dodávky v GJ	218,88	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	50,49
2		% pro ÚT	16,00	dodávky v GJ	184,32	% pro TUV	7,70	dodávky v GJ	45,73
3		% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	161,28	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	50,49
4		% pro ÚT	9,00	dodávky v GJ	103,68	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	48,70
5		% pro ÚT	2,00	dodávky v GJ	23,04	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	50,49
6		% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	48,70
7		% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	50,49
8		% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	50,49
9		% pro ÚT	1,00	dodávky v GJ	11,52	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	48,70
10		% pro ÚT	8,00	dodávky v GJ	92,16	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	50,49
11		% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	161,28	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	48,70
12		% pro ÚT	17,00	dodávky v GJ	195,84	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	50,49

Příloha číslo 2 smlouvy o dodávce TE

Číslo smlouvy : 1/2002

Dodavatel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.**Parametry odběrného místa :**

Název : Rezkova 1669-70	Identifikační znak odběrného místa (kód) : 1669
Adresa : Rezkova č.p. 1669 č.o. , Hranice	PSČ 75301
Počet bytů v odběrném místě : 46 Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 2322,61 m ² pro dodávky TUV : 2695,96 m ² Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeučtování nákladů na vodné a stočné. Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO	
Výrobní číslo vyhodnocovače : 8280244 datum instalace : 10.08.2005 typové označení : ISTA Výrobní číslo průtokoměru : 3568562 datum instalace : 03.08.2005 typové označení : ISTA WS Umístění měřiče : v domě 1669 Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 230,00 kW pro dodávky TUV : 92,00 kW	
<u>Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :</u> teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C teplota na zpátečce : 70,00 st. C jmenovitý tlakový rozdíl : 0,02 MPa max. statický tlak v soustavě : 0,24 MPa maximální průtok : 15 m ³ /h Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav	

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitermní regulací.

Místo předání :

Rezkova 1669-70

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 1051,00 pro ohřev TUV : 550,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :		% pro ÚT		% pro TUV			
1	% pro ÚT	19,00	dodávky v GJ	199,69	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ 46,75
2	% pro ÚT	16,00	dodávky v GJ	168,16	% pro TUV	7,70	dodávky v GJ 42,35
3	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	147,14	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ 46,75
4	% pro ÚT	9,00	dodávky v GJ	94,59	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ 45,10
5	% pro ÚT	2,00	dodávky v GJ	21,02	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ 46,75
6	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ 45,10
7	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ 46,75
8	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ 46,75
9	% pro ÚT	1,00	dodávky v GJ	10,51	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ 45,10
10	% pro ÚT	8,00	dodávky v GJ	84,08	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ 46,75
11	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	147,14	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ 45,10
12	% pro ÚT	17,00	dodávky v GJ	178,67	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ 46,75

Příloha číslo 2 smlouvy o dodávce TE

Číslo smlouvy : 1/2002

Dodavatel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.**Parametry odběrného místa :**

Název : 1.máje 1723-24	Identifikační znak odběrného místa (kód) :	1723
Adresa : 1.máje	č.p. 1723 č.o. , Hranice	PSČ 75301
Procento pro rozdělení dodávek ÚT u míst napojených na jedno společné, technologicky propojené odběrné místo : 33,3334 %		
Počet bytů v odběrném místě : 48		
Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 2353,97 m² pro dodávky TUV : 2747,20 m²		
Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeučtování nákladů na vodné a stočné.		
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO		
Výrobní číslo vyhodnocovače : 3050352	datum instalace : 17.02.2003	typové označení : SUPERCAL
Výrobní číslo průtokoměru : 2762173	datum instalace : 27.08.2003	typové označení : COSMOS WP
...hístění měňče : v kotelně		
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 240,00 kW pro dodávky TUV : 96,00 kW		
<u>Základní parametry dodávané a vrácené teplonosné látky (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :</u>		
teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C	teplota na zpátečce : 70,00 st. C	
jmenovitý tlakový rozdíl : 0,02 MPa	max. statický tlak v soustavě : 0,24 MPa	
maximální průtok : 9 m³/h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav	

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitermní regulací.

Místo předání :

1.máje 1723-24

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 1184,00 pro ohřev TUV : 467,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :		% pro ÚT		dodávky v GJ		% pro TUV		dodávky v GJ	
1		% pro ÚT	19,00	dodávky v GJ	224,96	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	39,69
2		% pro ÚT	16,00	dodávky v GJ	189,44	% pro TUV	7,70	dodávky v GJ	35,95
3		% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	165,76	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	39,69
4		% pro ÚT	9,00	dodávky v GJ	106,56	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	38,29
5		% pro ÚT	2,00	dodávky v GJ	23,68	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	39,69
6		% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	38,29
7		% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	39,69
8		% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	39,69
9		% pro ÚT	1,00	dodávky v GJ	11,84	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	38,29
10		% pro ÚT	8,00	dodávky v GJ	94,72	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	39,69
11		% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	165,76	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	38,29
12		% pro ÚT	17,00	dodávky v GJ	201,28	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	39,69

Příloha číslo 2 smlouvy o dodávce TE

Číslo smlouvy : 1/2002

Dodavatel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek

v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : 1.máje 1725-26	Identifikační znak odběrného místa (kód) : 1725
Adresa : 1.máje	č.p. 1725 č.o. , Hranice PSČ 75301
Procento pro rozdělení dodávek ÚT u míst napojených na jedno společné, technologicky propojené odběrné místo : 33,3333 %	
Počet bytů v odběrném místě : 48	
Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 2353,97 m ²	pro dodávky TUV : 2747,20 m ²
Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeučtování nákladů na vodné a stočné.	
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO	
Výrobní číslo vyhodnocovače : 3050352	datum instalace : 17.02.2003
Výrobní číslo průtokoměru : 2762173	datum instalace : 27.08.2003
typové označení : SUPERCAL	
typové označení : COSMOS WP	
Umístění měřiče : v kotelně	
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 240,00 kW	pro dodávky TUV : 96,00 kW
<u>Základní parametry dodávané a vrácené teploty nosné látky (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :</u>	
teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C	teplota na zpátečce : 70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl : 0,02 MPa	max. statický tlak v soustavě : 0,24 MPa
maximální průtok : 9 m ³ /h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitermní regulací.

Místo předání :

1.máje 1725-26

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 1184,00 pro ohřev TUV : 502,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :		% pro ÚT		dodávky v GJ		% pro TUV		dodávky v GJ	
1		% pro ÚT	19,00	dodávky v GJ	224,96	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	42,67
2		% pro ÚT	16,00	dodávky v GJ	189,44	% pro TUV	7,70	dodávky v GJ	38,65
3		% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	165,76	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	42,67
4		% pro ÚT	9,00	dodávky v GJ	106,56	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	41,16
5		% pro ÚT	2,00	dodávky v GJ	23,68	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	42,67
6		% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	41,16
7		% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	42,67
8		% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	42,67
9		% pro ÚT	1,00	dodávky v GJ	11,84	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	41,16
10		% pro ÚT	8,00	dodávky v GJ	94,72	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	42,67
11		% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	165,76	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	41,16
12		% pro ÚT	17,00	dodávky v GJ	201,28	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	42,67

Příloha číslo 2 smlouvy o dodávce TE

Číslo smlouvy : 1/2002

Dodavatel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek

v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Na Hrázi 1730	Identifikační znak odběrného místa (kód) : 1730
Adresa : Na Hrázi č.p. 1730 č.o. , Hranice	PSČ 75301
Počet bytů v odběrném místě : 23 Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 1392,38 m ² pro dodávky TUV : 1547,82 m ² Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeúčtování nákladů na vodné a stočné.	
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO	
Výrobní číslo vyhodnocovače : 8385247 datum instalace : 18.08.2004 typové označení : ISTA Výrobní číslo průtokoměru : 3578436 datum instalace : 27.07.2004 typové označení : ISTA WS Umístění měřiče : v domě 1730 Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 115,00 kW pro dodávky TUV : 46,00 kW	
<u>Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :</u> teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C teplota na zpátečce : 70,00 st. C jmenovitý tlakový rozdíl : 0,02 MPa max. statický tlak v soustavě : 0,28 MPa maximální průtok : 6 m ³ /h Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav	

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitemní regulací.

Místo předání :

Na Hrázi 1730

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 587,00 pro ohřev TUV : 269,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :		% pro ÚT		% pro TUV			
1	% pro ÚT	19,00	dodávky v GJ	111,53	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ 22,86
2	% pro ÚT	16,00	dodávky v GJ	93,92	% pro TUV	7,70	dodávky v GJ 20,71
3	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	82,18	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ 22,86
4	% pro ÚT	9,00	dodávky v GJ	52,83	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ 22,05
5	% pro ÚT	2,00	dodávky v GJ	11,74	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ 22,86
6	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ 22,05
7	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ 22,86
8	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ 22,86
9	% pro ÚT	1,00	dodávky v GJ	5,87	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ 22,05
10	% pro ÚT	8,00	dodávky v GJ	46,96	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ 22,86
11	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	82,18	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ 22,05
12	% pro ÚT	17,00	dodávky v GJ	99,79	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ 22,86

Příloha číslo 2 smlouvy o dodávce TE

Číslo smlouvy : 1/2002

Dodavatel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek

v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Na Hrázi 1731	Identifikační znak odběrného místa (kód) : 1731
Adresa : Na Hrázi č.p. 1731 č.o. , Hranice	PSČ 75301
Počet bytů v odběrném místě : 23 Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 1392,04 m ² pro dodávky TUV : 1547,79 m ² Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeučtování nákladů na vodné a stočné. Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO	
Výrobní číslo vyhodnocovače : 8280297 datum instalace : 18.08.2004 typové označení : ISTA Výrobní číslo průtokoměru : 3578444 datum instalace : 27.07.2004 typové označení : ISTA WS Umístění měřiče : v domě 1731 Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 115,00 kW pro dodávky TUV : 46,00 kW	
Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) : teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C teplota na zpátečce : 70,00 st. C jmenovitý tlakový rozdíl : 0,02 MPa max. statický tlak v soustavě : 0,28 MPa maximální průtok : 4 m ³ /h Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav	

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitemní regulací.

Místo předání :

Na Hrázi 1731

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 585,00 pro ohřev TUV : 298,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :		% pro ÚT	dodávky v GJ		% pro TUV	dodávky v GJ	
1	% pro ÚT	19,00	dodávky v GJ	111,15	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ 25,33
2	% pro ÚT	16,00	dodávky v GJ	93,60	% pro TUV	7,70	dodávky v GJ 22,94
3	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	81,90	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ 25,33
4	% pro ÚT	9,00	dodávky v GJ	52,65	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ 24,43
5	% pro ÚT	2,00	dodávky v GJ	11,70	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ 25,33
6	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ 24,43
7	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ 25,33
8	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ 25,33
9	% pro ÚT	1,00	dodávky v GJ	5,85	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ 24,43
10	% pro ÚT	8,00	dodávky v GJ	46,80	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ 25,33
11	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	81,90	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ 24,43
12	% pro ÚT	17,00	dodávky v GJ	99,45	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ 25,33

Příloha číslo 2 smlouvy o dodávce TE

Číslo smlouvy : 1/2002

Dodavatel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek

v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Galašova 1744	Identifikační znak odběrného místa (kód) : 1744
Adresa : Galašova č.p. 1744 č.o. , Hranice	PSČ 75301
Počet bytů v odběrném místě : 23 Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 1185,46 m ² pro dodávky TUV : 1379,39 m ² Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeučtování nákladů na vodné a stočné. Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO	
Výrobní číslo vyhodnocovače : 93021452 datum instalace : 18.08.2005 typové označení : SUPERCAL Výrobní číslo průtokoměru : 98624129 datum instalace : 16.08.2005 typové označení : SONTEx MWZ Umístění měřiče : v domě 1744 Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 115,00 kW pro dodávky TUV : 46,00 kW	
<u>Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :</u> teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C teplota na zpátečce : 70,00 st. C jmenovitý tlakový rozdíl : 0,02 MPa max. statický tlak v soustavě : 0,28 MPa maximální průtok : 5 m ³ /h Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav	

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitemní regulací.

Místo předání :

Galašova 1744

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 695,00 pro ohřev TUV : 265,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :		% pro ÚT		dodávky v GJ		% pro TUV		dodávky v GJ	
1		% pro ÚT	19,00	dodávky v GJ	132,05	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	22,52
2		% pro ÚT	16,00	dodávky v GJ	111,20	% pro TUV	7,70	dodávky v GJ	20,40
3		% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	97,30	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	22,52
4		% pro ÚT	9,00	dodávky v GJ	62,55	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	21,73
5		% pro ÚT	2,00	dodávky v GJ	13,90	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	22,52
6		% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	21,73
7		% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	22,52
8		% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	22,52
9		% pro ÚT	1,00	dodávky v GJ	6,95	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	21,73
10		% pro ÚT	8,00	dodávky v GJ	55,60	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	22,52
11		% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	97,30	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	21,73
12		% pro ÚT	17,00	dodávky v GJ	118,15	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	22,52

Příloha číslo 2 smlouvy o dodávce TE

Číslo smlouvy : 1/2002

Dodavatel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek

v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Galašova 1745	Identifikační znak odběrného místa (kód) :	1745
Adresa : Galašova	č.p. 1745 č.o. , Hranice	PSČ 75301
Počet bytů v odběrném místě : 23 Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 1185,46 m ² pro dodávky TUV : 1379,39 m ² Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeučtování nákladů na vodné a stočné. Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO		
Výrobní číslo vyhodnocovače : 93021843 datum instalace : 18.08.2005 typové označení : SUPERCAL Výrobní číslo průtokoměru : 98624131 datum instalace : 16.08.2005 typové označení : SONTEX MWZ Umístění měřiče : v domě 1745 Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 115,00 kW pro dodávky TUV : 46,00 kW		
<u>Základní parametry dodávané a vrácené teplotnosné látky (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :</u> teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C teplota na zpátečce : 70,00 st. C jmenovitý tlakový rozdíl : 0,02 MPa max. statický tlak v soustavě : 0,28 MPa maximální průtok : 5 m ³ /h Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav		

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitermní regulací.

Místo předání :

Galašova 1745

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 637,00 pro ohřev TUV : 355,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :		% pro ÚT		% pro TUV	
1	% pro ÚT	19,00	dodávky v GJ	121,03	% pro TUV
2	% pro ÚT	16,00	dodávky v GJ	101,92	% pro TUV
3	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	89,18	% pro TUV
4	% pro ÚT	9,00	dodávky v GJ	57,33	% pro TUV
5	% pro ÚT	2,00	dodávky v GJ	12,74	% pro TUV
6	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV
7	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV
8	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV
9	% pro ÚT	1,00	dodávky v GJ	6,37	% pro TUV
10	% pro ÚT	8,00	dodávky v GJ	50,96	% pro TUV
11	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	89,18	% pro TUV
12	% pro ÚT	17,00	dodávky v GJ	108,29	% pro TUV

Příloha číslo 2 smlouvy o dodávce TE

Číslo smlouvy : 1/2002

Dodavatel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek

v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Nová 1811-13	Identifikační znak odběrného místa (kód) : 1811													
Adresa : Nová	č.p. 1811 č.o. , Hranice	PSČ 75301												
Počet bytů v odběrném místě : 69 Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 3316,19 m ² pro dodávky TUV : 3754,89 m ² Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeučtování nákladů na vodné a stočné. Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO														
Výrobní číslo vyhodnocovače : 93021326 datum instalace : 18.08.2005 typové označení : SUPERCAL Výrobní číslo průtokoměru : 92100523 datum instalace : 16.08.2005 typové označení : SONTEx WP Umístění měřiče : v domě 1813 Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 345,00 kW pro dodávky TUV : 138,00 kW														
<u>Základní parametry dodávané a vrácené teplosnosné látky (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :</u> <table border="0"> <tr> <td>teplota na vstupu do objektu :</td> <td>90,00 st. C</td> <td>teplota na zpátečce :</td> <td>70,00 st. C</td> </tr> <tr> <td>jmenovitý tlakový rozdíl :</td> <td>0,03 MPa</td> <td>max.statický tlak v soustavě :</td> <td>0,33 MPa</td> </tr> <tr> <td>maximální průtok :</td> <td>14 m³/h</td> <td colspan="2">Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav</td> </tr> </table>			teplota na vstupu do objektu :	90,00 st. C	teplota na zpátečce :	70,00 st. C	jmenovitý tlakový rozdíl :	0,03 MPa	max.statický tlak v soustavě :	0,33 MPa	maximální průtok :	14 m ³ /h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav	
teplota na vstupu do objektu :	90,00 st. C	teplota na zpátečce :	70,00 st. C											
jmenovitý tlakový rozdíl :	0,03 MPa	max.statický tlak v soustavě :	0,33 MPa											
maximální průtok :	14 m ³ /h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav												

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitemní regulací.

Místo předání :

Nová 1811-13

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 1200,00 pro ohřev TUV : 760,00**Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :**

Účetní měsíc :	1	% pro ÚT	19,00	dodávky v GJ	228,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	64,60
Účetní měsíc :	2	% pro ÚT	16,00	dodávky v GJ	192,00	% pro TUV	7,70	dodávky v GJ	58,52
Účetní měsíc :	3	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	168,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	64,60
Účetní měsíc :	4	% pro ÚT	9,00	dodávky v GJ	108,00	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	62,32
Účetní měsíc :	5	% pro ÚT	2,00	dodávky v GJ	24,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	64,60
Účetní měsíc :	6	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	62,32
Účetní měsíc :	7	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	64,60
Účetní měsíc :	8	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	64,60
Účetní měsíc :	9	% pro ÚT	1,00	dodávky v GJ	12,00	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	62,32
Účetní měsíc :	10	% pro ÚT	8,00	dodávky v GJ	96,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	64,60
Účetní měsíc :	11	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	168,00	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	62,32
Účetní měsíc :	12	% pro ÚT	17,00	dodávky v GJ	204,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	64,60

Příloha číslo 2 smlouvy o dodávce TE

Číslo smlouvy : 1/2002

Dodavatel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek

v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Nová 1814-16	Identifikační znak odběrného místa (kód) : 1814
Adresa : Nová č.p. 1814 č.o. , Hranice	PSČ 75301
Počet bytů v odběrném místě : 69 Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 3316,19 m ² pro dodávky TUV : 3754,89 m ² Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeučtování nákladů na vodné a stočné. Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO	
Výrobní číslo vyhodnocovače : 93021764 datum instalace : 18.08.2005 typové označení : SUPERCAL Výrobní číslo průtokoměru : 92100541 datum instalace : 16.08.2005 typové označení : SONTEx WP Místění měřiče : v domě 1816 Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 345,00 kW pro dodávky TUV : 138,00 kW	
Základní parametry dodávané a vrácené teploty látky (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) : teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C teplota na zpátečce : 70,00 st. C jmenovitý tlakový rozdíl : 0,03 MPa max. statický tlak v soustavě : 0,33 MPa maximální průtok : 13 m ³ /h Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav	

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitemní regulací.

Místo předání :

Nová 1814-16

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 1223,00 pro ohřev TUV : 766,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :		% pro ÚT		% pro TUV	
1	% pro ÚT	19,00	dodávky v GJ	232,37	% pro TUV
2	% pro ÚT	16,00	dodávky v GJ	195,68	% pro TUV
3	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	171,22	% pro TUV
4	% pro ÚT	9,00	dodávky v GJ	110,07	% pro TUV
5	% pro ÚT	2,00	dodávky v GJ	24,46	% pro TUV
6	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV
7	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV
8	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV
9	% pro ÚT	1,00	dodávky v GJ	12,23	% pro TUV
10	% pro ÚT	8,00	dodávky v GJ	97,84	% pro TUV
11	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	171,22	% pro TUV
12	% pro ÚT	17,00	dodávky v GJ	207,91	% pro TUV

Příloha číslo 2 smlouvy o dodávce TE

Číslo smlouvy : 1/2002

Dodavatel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.**Parametry odběrného místa :**

Název : Nová 1817-19	Identifikační znak odběrného místa (kód) :	1817
Adresa : Nová	č.p. 1817 č.o. , Hranice	PSČ 75301
Počet bytů v odběrném místě : 69 Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 3316,19 m ² pro dodávky TUV : 3754,89 m ² Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeúčtování nákladů na vodné a stočné. Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO		
Výrobní číslo vyhodnocovače : 93040633	datum instalace : 18.08.2005	typové označení : SUPERCAL
Výrobní číslo průtokoměru : 92120112	datum instalace : 16.08.2005	typové označení : SONTEX WP
Místění měřiče : v domě 1819		
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 345,00 kW	pro dodávky TUV : 138,00 kW	
<u>Základní parametry dodávané a vrácené teplonosné látky (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :</u>		
teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C	teplota na zpátečce : 70,00 st. C	
jmenovitý tlakový rozdíl : 0,03 MPa	max.statický tlak v soustavě : 0,33 MPa	
maximální průtok : 12 m ³ /h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav	

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitemní regulací.

Místo předání :

Nová 1817-19

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 1269,00 pro ohřev TUV : 770,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	1	% pro ÚT	19,00	dodávky v GJ	241,11	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	65,45
Účetní měsíc :	2	% pro ÚT	16,00	dodávky v GJ	203,04	% pro TUV	7,70	dodávky v GJ	59,29
Účetní měsíc :	3	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	177,66	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	65,45
Účetní měsíc :	4	% pro ÚT	9,00	dodávky v GJ	114,21	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	63,14
Účetní měsíc :	5	% pro ÚT	2,00	dodávky v GJ	25,38	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	65,45
Účetní měsíc :	6	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	63,14
Účetní měsíc :	7	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	65,45
Účetní měsíc :	8	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	65,45
Účetní měsíc :	9	% pro ÚT	1,00	dodávky v GJ	12,69	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	63,14
Účetní měsíc :	10	% pro ÚT	8,00	dodávky v GJ	101,52	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	65,45
Účetní měsíc :	11	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	177,66	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	63,14
Účetní měsíc :	12	% pro ÚT	17,00	dodávky v GJ	215,73	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	65,45

Příloha číslo 2 smlouvy o dodávce TE

Číslo smlouvy : 1/2002

Dodavatel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek

v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Nová 1823-24	Identifikační znak odběrného místa (kód) : 1823
Adresa : Nová	č.p. 1823 č.o. , Hranice PSČ 75301
Počet bytů v odběrném místě : 46 Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 2481,50 m ² pro dodávky TUV : 2837,54 m ² Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeučtování nákladů na vodné a stočné.	
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO	
Výrobní číslo vyhodnocovače : 97320137 datum instalace : 19.08.2005	typové označení : SUPERCAL
Výrobní číslo průtokoměru : 97330190 datum instalace : 16.08.2005	typové označení : SONTEx WP
Umístění měřiče : v domě 1823	
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 230,00 kW	pro dodávky TUV : 92,00 kW
<u>Základní parametry dodávané a vrácené teplosnosné látky (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :</u>	
teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C	teplota na zpátečce : 70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl : 0,03 MPa	max. statický tlak v soustavě : 0,33 MPa
maximální průtok : 9 m ³ /h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitermní regulací.

Místo předání :

Nová 1823-24

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 901,00 pro ohřev TUV : 754,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :		% pro ÚT		% pro TUV			
1	% pro ÚT	19,00	dodávky v GJ	171,19	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ 64,09
2	% pro ÚT	16,00	dodávky v GJ	144,16	% pro TUV	7,70	dodávky v GJ 58,05
3	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	126,14	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ 64,09
4	% pro ÚT	9,00	dodávky v GJ	81,09	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ 61,82
5	% pro ÚT	2,00	dodávky v GJ	18,02	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ 64,09
6	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ 61,82
7	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ 64,09
8	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ 64,09
9	% pro ÚT	1,00	dodávky v GJ	9,01	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ 61,82
10	% pro ÚT	8,00	dodávky v GJ	72,08	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ 64,09
11	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	126,14	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ 61,82
12	% pro ÚT	17,00	dodávky v GJ	153,17	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ 64,09

Příloha číslo 2 smlouvy o dodávce TE

Číslo smlouvy : 1/2002

Dodavatel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek

v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Nová 1825	Identifikační znak odběrného místa (kód) :	1825
Adresa : Nová	č.p. 1825 č.o.	, Hranice PSČ 75301
Počet bytů v odběrném místě : 32		
Podlahová plocha pro dodávky ÚT :	1729,31 m2	pro dodávky TUV : 2127,73 m2
Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeúčtování nákladů na vodné a stočné.		
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO		
Výrobní číslo vyhodnocovače :	97320161	datum instalace : 19.08.2005
Výrobní číslo průtokoměru :	97330188	datum instalace : 16.08.2005
Typové označení :		SUPERCAL
Typové označení :		SONTEX WP
Instalace měřiče : v domě 1825		
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT :	160,00 kW	pro dodávky TUV : 64,00 kW
<u>Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :</u>		
teplota na vstupu do objektu :	90,00 st. C	teplota na zpátečce : 70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl :	0,03 MPa	max. statický tlak v soustavě : 0,33 MPa
maximální průtok :	12 m3h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitemní regulací.

Místo předání :

Nová 1825

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 656,00 pro ohřev TUV : 469,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :		% pro ÚT		% pro TUV			
1	% pro ÚT	19,00	dodávky v GJ	124,64	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ 39,86
2	% pro ÚT	16,00	dodávky v GJ	104,96	% pro TUV	7,70	dodávky v GJ 36,11
3	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	91,84	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ 39,86
4	% pro ÚT	9,00	dodávky v GJ	59,04	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ 38,45
5	% pro ÚT	2,00	dodávky v GJ	13,12	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ 39,86
6	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ 38,45
7	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ 39,86
8	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ 39,86
9	% pro ÚT	1,00	dodávky v GJ	6,56	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ 38,45
10	% pro ÚT	8,00	dodávky v GJ	52,48	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ 39,86
11	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	91,84	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ 38,45
12	% pro ÚT	17,00	dodávky v GJ	111,52	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ 39,86

Příloha číslo 2 smlouvy o dodávce TE

Číslo smlouvy : 1/2002

Dodavatel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek

v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Nová 1826	Identifikační znak odběrného místa (kód) : 1826
Adresa : Nová	č.p. 1826 č.o. , Hranice PSČ 75301
Počet bytů v odběrném místě : 32 Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 1729,31 m ² pro dodávky TUV : 2127,73 m ² Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeúčtování nákladů na vodné a stočné. Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO	
Výrobní číslo vyhodnocovače : 97320138 datum instalace : 19.08.2005 Výrobní číslo průtokoměru : 97330181 datum instalace : 16.08.2005 Místění měřiče : v domě 1826	typové označení : SUPERCAL typové označení : SONTEX WPV
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 160,00 kW pro dodávky TUV : 64,00 kW	
<u>Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :</u> teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C teplota na zpátečce : 70,00 st. C jmenovitý tlakový rozdíl : 0,03 MPa max. statický tlak v soustavě : 0,33 MPa maximální průtok : 5 m ³ /h Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav	

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitemní regulací.

Místo předání :

Nová 1826

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 669,00 pro ohřev TUV : 557,00
Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :		% pro ÚT			% pro TUV			
1	% pro ÚT	19,00	dodávky v GJ	127,11	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	47,34
2	% pro ÚT	16,00	dodávky v GJ	107,04	% pro TUV	7,70	dodávky v GJ	42,88
3	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	93,66	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	47,34
4	% pro ÚT	9,00	dodávky v GJ	60,21	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	45,67
5	% pro ÚT	2,00	dodávky v GJ	13,38	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	47,34
6	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	45,67
7	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	47,34
8	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	47,34
9	% pro ÚT	1,00	dodávky v GJ	6,69	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	45,67
10	% pro ÚT	8,00	dodávky v GJ	53,52	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	47,34
11	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	93,66	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	45,67
12	% pro ÚT	17,00	dodávky v GJ	113,73	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	47,34

Příloha číslo 2 smlouvy o dodávce TE

Číslo smlouvy : 1/2002

Dodavatel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek

v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Nerudova 1721	Identifikační znak odběrného místa (kód) : 1721
Adresa : Nerudova	č.p. 1721 č.o. , Hranice PSČ 75301
Počet bytů v odběrném místě : 48 Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 1526,11 m ² pro dodávky TUV : 1636,32 m ² Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeučtování nákladů na vodné a stočné. Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO	
Výrobní číslo vyhodnocovače : 93021799 datum instalace : 18.08.2005 typové označení : SUPERCAL Výrobní číslo průtokoměru : 92120500 datum instalace : 16.08.2005 typové označení : SONTEX WP Místění měřiče : v domě 1721 Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 240,00 kW pro dodávky TUV : 96,00 kW	
<u>Základní parametry dodávané a vrácené teploty nosné látky (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :</u> teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C teplota na zpátečce : 70,00 st. C jmenovitý tlakový rozdíl : 0,01 MPa max. statický tlak v soustavě : 0,18 MPa maximální průtok : 5 m ³ /h Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav	

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitermní regulací.

Místo předání :

Nerudova 1721

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 698,00 pro ohřev TUV : 326,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	1	% pro ÚT	19,00	dodávky v GJ	132,62	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	27,71
Účetní měsíc :	2	% pro ÚT	16,00	dodávky v GJ	111,68	% pro TUV	7,70	dodávky v GJ	25,10
Účetní měsíc :	3	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	97,72	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	27,71
Účetní měsíc :	4	% pro ÚT	9,00	dodávky v GJ	62,82	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	26,73
Účetní měsíc :	5	% pro ÚT	2,00	dodávky v GJ	13,96	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	27,71
Účetní měsíc :	6	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	26,73
Účetní měsíc :	7	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	27,71
Účetní měsíc :	8	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	27,71
Účetní měsíc :	9	% pro ÚT	1,00	dodávky v GJ	6,98	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	26,73
Účetní měsíc :	10	% pro ÚT	8,00	dodávky v GJ	55,84	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	27,71
Účetní měsíc :	11	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	97,72	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	26,73
Účetní měsíc :	12	% pro ÚT	17,00	dodávky v GJ	118,66	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	27,71

Příloha číslo 2 smlouvy o dodávce TE

Číslo smlouvy : 1/2002

Dodavatel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.**Parametry odběrného místa :**

Název : Nerudova 1848	Identifikační znak odběrného místa (kód) :	1848
Adresa : Nerudova	č.p. 1848 č.o. , Hranice	PSČ 75301
Procento pro rozdělení dodávek ÚT u míst napojených na jedno společné, technologicky propojené odběrné místo : 97,6018 %		
Počet bytů v odběrném místě : 48		
Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 1765,91 m ²	pro dodávky TUV :	1746,16 m ²
Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeučtování nákladů na vodné a stočné.		
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO		
Výrobní číslo vyhodnocovače : 96023238	datum instalace : 13.08.2004	typové označení : SUPERCAL
Výrobní číslo průtokoměru : 95110989	datum instalace : 27.07.2004	typové označení : SONTEX WP
Místění měřiče : v domě 1848		
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 240,00 kW	pro dodávky TUV :	96,00 kW
<u>Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :</u>		
teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C	teplota na zpátečce :	70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl : 0,01 MPa	max. statický tlak v soustavě :	0,18 MPa
maximální průtok : 12 m ³ /h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav	

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitermní regulací.

Místo předání :

Nerudova 1848

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 657,00 pro ohřev TUV : 350,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :		% pro ÚT	dodávky v GJ		% pro TUV	dodávky v GJ	
1		19,00	124,83		8,50	29,75	
2		16,00	105,12		7,70	26,95	
3		14,00	91,98		8,50	29,75	
4		9,00	59,13		8,20	28,70	
5		2,00	13,14		8,50	29,75	
6		0,00	0,00		8,20	28,70	
7		0,00	0,00		8,50	29,75	
8		0,00	0,00		8,50	29,75	
9		1,00	6,57		8,20	28,70	
10		8,00	52,56		8,50	29,75	
11		14,00	91,98		8,20	28,70	
12		17,00	111,69		8,50	29,75	

Příloha číslo 2 smlouvy o dodávce TE

Číslo smlouvy : 1/2002

Dodavatel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek

v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Nerudova 1848/peč.	Identifikační znak odběrného místa (kód) :	21848
Adresa : Nerudova	č.p. 1848 č.o. , Hranice	PSČ 75301
Procento pro rozdělení dodávek ÚT u míst napojených na jedno společné, technologicky propojené odběrné místo : 2,3982 %		
Počet bytů v odběrném místě : 0		
Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 43,39 m ²	pro dodávky TUV : 44,05 m ²	
Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeúčtování nákladů na vodné a stočné.		
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO		
Výrobní číslo vyhodnocovače : 96023238	datum instalace : 13.08.2004	typové označení : SONTEX
Výrobní číslo průtokoměru : 95110989	datum instalace : 27.07.2004	typové označení : WP 50
histézie měřče : v domě 1848		
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 5,00 kW	pro dodávky TUV : 2,00 kW	
<u>Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :</u>		
teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C	teplota na zpátečce : 70,00 st. C	
jmenovitý tlakový rozdíl : 0,01 MPa	max. statický tlak v soustavě : 0,18 MPa	
maximální průtok : 12 m ³ /h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav	

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitemní regulací.

Místo předání :

Nerudova 1848/peč.

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 16,00 pro ohřev TUV : 3,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :		% pro ÚT		% pro TUV			
1	% pro ÚT	19,00	dodávky v GJ	3,04	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ
2	% pro ÚT	16,00	dodávky v GJ	2,56	% pro TUV	7,70	dodávky v GJ
3	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	2,24	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ
4	% pro ÚT	9,00	dodávky v GJ	1,44	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ
5	% pro ÚT	2,00	dodávky v GJ	0,32	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ
6	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ
7	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ
8	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ
9	% pro ÚT	1,00	dodávky v GJ	0,16	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ
10	% pro ÚT	8,00	dodávky v GJ	1,28	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ
11	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	2,24	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ
12	% pro ÚT	17,00	dodávky v GJ	2,72	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ

Příloha číslo 2 smlouvy o dodávce TE

Číslo smlouvy : 1/2002

Dodavatel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek

v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Kpt.Jaroše 1348-50	Identifikační znak odběrného místa (kód) :	1348
Adresa : kpt.Jaroše	č.p. 1348 č.o. , Hranice	PSČ 75301
Počet bytů v odběrném místě : 41 Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 2218,31 m ² pro dodávky TUV : 2366,52 m ² Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeúčtování nákladů na vodné a stočné. Dodávky tepelné energie jsou zabezpečovány prostřednictvím objektové předávací stanice (OPS). * Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO		
Výrobní číslo vyhodnocovače : 8280300	datum instalace : 15.08.2005	typové označení : ISTA
Výrobní číslo průtokoměru : 3568556	datum instalace : 15.08.2005	typové označení : WP 65
Histění měňče : Objektová předávací stanice v čp. 1349 Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 210,00 kW pro dodávky TUV : 84,00 kW		
Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :		
teplota na vstupu do objektu :	90,00 st. C	teplota na zpátečce :
jmenovitý tlakový rozdíl :	50,00 kPa	max. statický tlak v soustavě :
maximální průtok :	10000 l/h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitemní regulací.

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 994,00 pro ohřev TUV : 414,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :		% pro ÚT		% pro TUV			
1	% pro ÚT	19,00	dodávky v GJ	168,86	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ 35,19
2	% pro ÚT	16,00	dodávky v GJ	159,04	% pro TUV	7,70	dodávky v GJ 31,87
3	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	139,16	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ 35,19
4	% pro ÚT	9,00	dodávky v GJ	89,46	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ 33,94
5	% pro ÚT	2,00	dodávky v GJ	19,88	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ 35,19
6	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ 33,94
7	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ 35,19
8	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ 35,19
9	% pro ÚT	1,00	dodávky v GJ	9,94	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ 33,94
10	% pro ÚT	8,00	dodávky v GJ	79,52	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ 35,19
11	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	139,16	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ 33,94
12	% pro ÚT	17,00	dodávky v GJ	168,98	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ 35,19

* Dodávka tepla je uskutečňována prostřednictvím OPS - v údajích pro ÚT jsou u ploch a GJ zahrnuty i parametry a hodnoty pro dodávky TUV

Příloha číslo 2 smlouvy o dodávce TE

Číslo smlouvy : 1/2002

Dodavatel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek

v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Kpt.Jaroše 1351-53		Identifikační znak odběrného místa (kód) : 1351	
Adresa : kpt.Jaroše		č.p. 1351 č.o. , Hranice	PSČ 75301
Počet bytů v odběrném místě : 42 Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 2209,42 m ² pro dodávky TUV : 2361,38 m ² Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeúčtování nákladů na vodné a stočné. Dodávky tepelné energie jsou zabezpečovány prostřednictvím objektové předávací stanice (OPS). * Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO			
Výrobní číslo vyhodnocovače : 8371559		datum instalace : 15.08.2005	typové označení : ISTA
Výrobní číslo průtokoměru : 3555475		datum instalace : 15.08.2005	typové označení : WP 65
Místění měřiče : Objektová předávací stanice v čp. 1352			
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 210,00 kW		pro dodávky TUV : 84,00 kW	
Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :			
teplota na vstupu do objektu :	90,00 st. C	teplota na zpátečce :	70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl :	50,00 kPa	max.statický tlak v soustavě :	0,20 MPa
maximální průtok :	10000 l/h	Poznámka :	hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitemní regulací.

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 905,00 pro ohřev TUV : 366,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	1	% pro ÚT	19,00	dodávky v GJ	171,95	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	31,11
Účetní měsíc :	2	% pro ÚT	16,00	dodávky v GJ	144,80	% pro TUV	7,70	dodávky v GJ	28,18
Účetní měsíc :	3	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	126,70	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	31,11
Účetní měsíc :	4	% pro ÚT	9,00	dodávky v GJ	81,45	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	30,01
Účetní měsíc :	5	% pro ÚT	2,00	dodávky v GJ	18,10	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	31,11
Účetní měsíc :	6	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	30,01
Účetní měsíc :	7	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	31,11
Účetní měsíc :	8	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	31,11
Účetní měsíc :	9	% pro ÚT	1,00	dodávky v GJ	9,05	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	30,01
Účetní měsíc :	10	% pro ÚT	8,00	dodávky v GJ	72,40	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	31,11
Účetní měsíc :	11	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	126,70	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	30,01
Účetní měsíc :	12	% pro ÚT	17,00	dodávky v GJ	153,85	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	31,11

* Dodávka tepla je uskutečňována prostřednictvím OPS - v údajích pro ÚT jsou u ploch a GJ zahrnuty i parametry a hodnoty pro dodávky TUV

Příloha číslo 2 smlouvy o dodávce TE

Číslo smlouvy : 1/2002

Dodavatel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek

v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Kpt.Jaroše 1354-56	Identifikační znak odběrného místa (kód) :	1354
Adresa : kpt.Jaroše	č.p. 1354 č.o. , Hranice	PSČ 75301
Počet bytů v odběrném místě : 42 Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 2211,46 m ² pro dodávky TUV : 2362,56 m ² Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeúčtování nákladů na vodné a stočné. Dodávky tepelné energie jsou zabezpečovány prostřednictvím objektové předávací stanice (OPS). * Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO		
Výrobní číslo vyhodnocovače : 8280301	datum instalace : 15.08.2005	typové označení : ISTA
Výrobní číslo průtokoměru : 3568561	datum instalace : 15.08.2005	typové označení : WP 65
Místění měřiče : Objektová předávací stanice v čp. 1355		
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 210,00 kW	pro dodávky TUV : 84,00 kW	
Základní parametry dodávané a vrácené teplotnosné látky (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :		
teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C	teplota na zpátečce : 70,00 st. C	
jmenovitý tlakový rozdíl : 50,00 kPa	max.statický tlak v soustavě : 0,20 MPa	
maximální průtok : 10000 l/h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav	

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitemní regulací.

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 939,00 pro ohřev TUV : 333,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT		dodávky v GJ		% pro TUV		dodávky v GJ	
1		19,00	178,41		8,50	28,30		
2		16,00	150,24		7,70	25,64		
3		14,00	131,46		8,50	28,30		
4		9,00	84,51		8,20	27,30		
5		2,00	18,78		8,50	28,30		
6		0,00	0,00		8,20	27,30		
7		0,00	0,00		8,50	28,30		
8		0,00	0,00		8,50	28,30		
9		1,00	9,39		8,20	27,30		
10		8,00	75,12		8,50	28,30		
11		14,00	131,46		8,20	27,30		
12		17,00	159,63		8,50	28,30		

* Dodávka tepla je uskutečňována prostřednictvím OPS - v údajích pro ÚT jsou u ploch a GJ zahrnuty i parametry a hodnoty pro dodávky TUV

Dodavatel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek

v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Obránců míru 1357-59		Identifikační znak odběrného místa (kód) :		1357
Adresa : Obránců míru		č.p. 1357	č.o.	, Hranice
		PSČ 75301		
Počet bytů v odběrném místě : 42				
Podlahová plocha pro dodávky ÚT :		2217,11 m2	pro dodávky TUV :	2380,62 m2
Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeúčtování nákladů na vodné a stočné.				
Dodávky tepelné energie jsou zabezpečovány prostřednictvím objektové předávací stanice (OPS). *				
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO				
Výrobní číslo vyhodnocovače :		8280036	datum instalace :	15.08.2005
Výrobní číslo průtokoměru :		3568553	datum instalace :	15.08.2005
...hštění měřiče :		Objektová předávací stanice v čp. 1358		
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT :		210,00	kW	pro dodávky TUV : 84,00 kW
<u>Základní parametry dodávané a vrácené teploty nosné látky (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :</u>				
teplota na vstupu do objektu :		90,00	st. C	teplota na zpátečce : 70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl :		50,00	kPa	max.statický tlak v soustavě : 0,20 MPa
maximální průtok :		10000	l/h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitemní regulací.

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 898,00 pro ohřev TUV : 334,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :		% pro ÚT		% pro TUV			
1	% pro ÚT	19,00	dodávky v GJ	170,62	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ 28,39
2	% pro ÚT	16,00	dodávky v GJ	143,68	% pro TUV	7,70	dodávky v GJ 25,71
3	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	125,72	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ 28,39
4	% pro ÚT	9,00	dodávky v GJ	80,82	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ 27,38
5	% pro ÚT	2,00	dodávky v GJ	17,96	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ 28,39
6	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ 27,38
7	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ 28,39
8	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ 28,39
9	% pro ÚT	1,00	dodávky v GJ	8,98	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ 27,38
10	% pro ÚT	8,00	dodávky v GJ	71,84	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ 28,39
11	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	125,72	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ 27,38
12	% pro ÚT	17,00	dodávky v GJ	152,66	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ 28,39

* Dodávka tepla je uskutečňována prostřednictvím OPS - v údajích pro ÚT jsou u ploch a GJ zahrnuty i parametry a hodnoty pro dodávky TUV

Příloha číslo 2 smlouvy o dodávce TE

Číslo smlouvy : 1/2002

Dodavatel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek

v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Obránců míru 1363-65		Identifikační znak odběrného místa (kód) :		1363
Adresa : Obránců míru		č.p. 1363 č.o.	, Hranice	
		PSČ 75301		
Počet bytů v odběrném místě : 42 Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 2217,02 m² pro dodávky TUV : 2380,62 m² Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeúčtování nákladů na vodné a stočné. Dodávky tepelné energie jsou zabezpečovány prostřednictvím objektové předávací stanice (OPS). * Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO				
Výrobní číslo vyhodnocovače : 8371577 datum instalace : 15.08.2005 typové označení : ISTA Výrobní číslo průtokoměru : 3568877 datum instalace : 15.08.2005 typové označení : WP 65 histění měřiče : Objektová předávací stanice v čp. 1364 Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 210,00 kW pro dodávky TUV : 84,00 kW				
Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) : teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C teplota na zpátečce : 70,00 st. C jmenovitý tlakový rozdíl : 50,00 kPa max. statický tlak v soustavě : 0,20 MPa maximální průtok : 10000 l/h Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav				

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitemní regulací.

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 890,00 pro ohřev TUV : 297,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :		% pro ÚT		% pro TUV	
Účetní měsíc : 1	% pro ÚT	19,00	dodávky v GJ	169,10	% pro TUV
Účetní měsíc : 2	% pro ÚT	16,00	dodávky v GJ	142,40	% pro TUV
Účetní měsíc : 3	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	124,60	% pro TUV
Účetní měsíc : 4	% pro ÚT	9,00	dodávky v GJ	80,10	% pro TUV
Účetní měsíc : 5	% pro ÚT	2,00	dodávky v GJ	17,80	% pro TUV
Účetní měsíc : 6	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV
Účetní měsíc : 7	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV
Účetní měsíc : 8	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV
Účetní měsíc : 9	% pro ÚT	1,00	dodávky v GJ	8,90	% pro TUV
Účetní měsíc : 10	% pro ÚT	8,00	dodávky v GJ	71,20	% pro TUV
Účetní měsíc : 11	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	124,60	% pro TUV
Účetní měsíc : 12	% pro ÚT	17,00	dodávky v GJ	151,30	% pro TUV

* Dodávka tepla je uskutečňována prostřednictvím OPS - v údajích pro ÚT jsou u ploch a GJ zahrnuty i parametry a hodnoty pro dodávky TUV

Příloha číslo 2 smlouvy o dodávce TE

Číslo smlouvy : 1/2002

Dodavatel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.**Parametry odběrného místa :**

Název : Přátelství 1369-71		Identifikační znak odběrného místa (kód) :		1369
Adresa : Přátelství		č.p. 1369 č.o.	Hranice	
		PSČ 75301		
Počet bytů v odběrném místě : 42 Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 2200,04 m² pro dodávky TUV : 2366,43 m² Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeúčtování nákladů na vodné a stočné. Dodávky tepelné energie jsou zabezpečovány prostřednictvím objektové předávací stanice (OPS). * Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO				
Výrobní číslo vyhodnocovače : 8280027 datum instalace : 15.08.2005 typové označení : ISTA Výrobní číslo průtokoměru : 3568480 datum instalace : 15.08.2005 typové označení : WP 65 Nístení měřiče : Objektová předávací stanice v čp. 1370 Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 210,00 kW pro dodávky TUV : 84,00 kW				
Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) : teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C teplota na zpátečce : 70,00 st. C jmenovitý tlakový rozdíl : 50,00 kPa max. statický tlak v soustavě : 0,20 MPa maximální průtok : 10000 l/h Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav				

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitemní regulací.

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 926,00 pro ohřev TUV : 329,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :		% pro ÚT		dodávky v GJ		% pro TUV		dodávky v GJ	
Účetní měsíc :	1	% pro ÚT	19,00	dodávky v GJ	175,94	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	27,96
Účetní měsíc :	2	% pro ÚT	16,00	dodávky v GJ	148,16	% pro TUV	7,70	dodávky v GJ	25,33
Účetní měsíc :	3	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	129,64	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	27,96
Účetní měsíc :	4	% pro ÚT	9,00	dodávky v GJ	83,34	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	26,97
Účetní měsíc :	5	% pro ÚT	2,00	dodávky v GJ	18,52	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	27,96
Účetní měsíc :	6	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	26,97
Účetní měsíc :	7	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	27,96
Účetní měsíc :	8	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	27,96
Účetní měsíc :	9	% pro ÚT	1,00	dodávky v GJ	9,26	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	26,97
Účetní měsíc :	10	% pro ÚT	8,00	dodávky v GJ	74,08	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	27,96
Účetní měsíc :	11	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	129,64	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	26,97
Účetní měsíc :	12	% pro ÚT	17,00	dodávky v GJ	157,42	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	27,96

* Dodávka tepla je uskutečňována prostřednictvím OPS - v údajích pro ÚT jsou u ploch a GJ zahrnuty i parametry a hodnoty pro dodávky TUV

Příloha číslo 2 smlouvy o dodávce TE

Číslo smlouvy : 1/2002

Dodavatel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek

v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Obránců míru 1377-79		Identifikační znak odběrného místa (kód) :		1377
Adresa : Obránců míru		č.p. 1377 č.o.	, Hranice	
		PSČ 75301		
Počet bytů v odběrném místě : 42				
Podlahová plocha pro dodávky ÚT :		2220,76 m2	pro dodávky TUV :	2367,92 m2
Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeučtování nákladů na vodné a stočné.				
Dodávky tepelné energie jsou zabezpečovány prostřednictvím objektové předávací stanice (OPS). *				
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO				
Výrobní číslo vyhodnocovače :		8280316	datum instalace :	15.08.2005
Výrobní číslo průtokoměru :		3568565	datum instalace :	15.08.2005
nístění měřiče :		Objektová předávací stanice v čp. 1378		
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT :		210,00 kW	pro dodávky TUV :	84,00 kW
<u>Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :</u>				
teplota na vstupu do objektu :		90,00 st. C	teplota na zpátečce :	70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl :		50,00 kPa	max. statický tlak v soustavě :	0,20 MPa
maximální průtok :		10000 l/h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav	

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitemní regulací.

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 974,00 pro ohřev TUV : 323,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :		% pro ÚT		dodávky v GJ		% pro TUV		dodávky v GJ	
1		% pro ÚT	19,00	dodávky v GJ	185,06	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	27,45
2		% pro ÚT	16,00	dodávky v GJ	155,84	% pro TUV	7,70	dodávky v GJ	24,87
3		% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	136,36	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	27,45
4		% pro ÚT	9,00	dodávky v GJ	87,66	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	26,48
5		% pro ÚT	2,00	dodávky v GJ	19,48	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	27,45
6		% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	26,48
7		% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	27,45
8		% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	27,45
9		% pro ÚT	1,00	dodávky v GJ	9,74	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	26,48
10		% pro ÚT	8,00	dodávky v GJ	77,92	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	27,45
11		% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	136,36	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	26,48
12		% pro ÚT	17,00	dodávky v GJ	165,58	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	27,45

* Dodávka tepla je uskutečňována prostřednictvím OPS - v údajích pro ÚT jsou u ploch a GJ zahrnuty i parametry a hodnoty pro dodávky TUV

Dodavatel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek

v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Hromůvka 1882-84	Identifikační znak odběrného místa (kód) :	1882
Adresa : Hromůvka	č.p. 1882 č.o.	Hranice PSČ 75301
Počet bytů v odběrném místě : 39		
Podlahová plocha pro dodávky ÚT :	2087,08 m2	pro dodávky TUV : 2364,54 m2
Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeučtování nákladů na vodné a stočné.		
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO		
Výrobní číslo vyhodnocovače :	99510414	datum instalace : 16.08.2004
Výrobní číslo průtokoměru :	99031202	datum instalace : 16.08.2004
nístění měřiče : V domě čp. 1883		typové označení : SONTEX
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 195,00 kW		pro dodávky TUV : 78,00 kW
<u>Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :</u>		
teplota na vstupu do objektu :	90,00 st. C	teplota na zpátečce : 70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl :	44,00 kPa	max.statický tlak v soustavě : 0,40 MPa
maximální průtok :	10200 l/h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitemní regulací.

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 711,00 pro ohřev TUV : 605,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :		% pro ÚT		dodávky v GJ		% pro TUV		dodávky v GJ	
1		% pro ÚT	19,00	dodávky v GJ	135,09	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	51,42
2		% pro ÚT	16,00	dodávky v GJ	113,76	% pro TUV	7,70	dodávky v GJ	46,58
3		% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	99,54	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	51,42
4		% pro ÚT	9,00	dodávky v GJ	63,99	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	49,61
5		% pro ÚT	2,00	dodávky v GJ	14,22	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	51,42
6		% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	49,61
7		% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	51,42
8		% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	51,42
9		% pro ÚT	1,00	dodávky v GJ	7,11	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	49,61
10		% pro ÚT	8,00	dodávky v GJ	56,88	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	51,42
11		% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	99,54	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	49,61
12		% pro ÚT	17,00	dodávky v GJ	120,87	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	51,42

Příloha číslo 2 smlouvy o dodávce TE

Číslo smlouvy : 1/2002

Dodavatel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.**Parametry odběrného místa :**

Název : Hromůvka 1890-91	Identifikační znak odběrného místa (kód) : 1890
Adresa : Hromůvka č.p. 1890 č.o. , Hranice	PSČ 75301
Počet bytů v odběrném místě : 46	
Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 2481,88 m ²	pro dodávky TUV : 2837,57 m ²
Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeúčtování nákladů na vodné a stočné.	
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO	
Výrobní číslo vyhodnocovače : 120852	datum instalace : 16.08.2004
Výrobní číslo průtokoměru : 98032060	datum instalace : 16.08.2004
typové označení : SONTEX	
typové označení : WPX 715	
...nístění měřiče : V domě čp. 1890	
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 230,00 kW	pro dodávky TUV : 92,00 kW
Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :	
teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C	teplota na zpátečce : 70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl : 49,00 kPa	max. statický tlak v soustavě : 0,40 MPa
maximální průtok : 11600 l/h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Casový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitermní regulací.

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 768,00 pro ohřev TUV : 699,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :		% pro ÚT	dodávky v GJ		% pro TUV	dodávky v GJ	
Účetní měsíc : 1	% pro ÚT	19,00	dodávky v GJ	145,92	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ
Účetní měsíc : 2	% pro ÚT	16,00	dodávky v GJ	122,88	% pro TUV	7,70	dodávky v GJ
Účetní měsíc : 3	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	107,52	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ
Účetní měsíc : 4	% pro ÚT	9,00	dodávky v GJ	69,12	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ
Účetní měsíc : 5	% pro ÚT	2,00	dodávky v GJ	15,36	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ
Účetní měsíc : 6	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ
Účetní měsíc : 7	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ
Účetní měsíc : 8	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ
Účetní měsíc : 9	% pro ÚT	1,00	dodávky v GJ	7,68	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ
Účetní měsíc : 10	% pro ÚT	8,00	dodávky v GJ	61,44	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ
Účetní měsíc : 11	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	107,52	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ
Účetní měsíc : 12	% pro ÚT	17,00	dodávky v GJ	130,56	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ

Příloha číslo 2 smlouvy o dodávce TE

Číslo smlouvy : 1/2002

Dodavatel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek

v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Hromůvka 1892-93	Identifikační znak odběrného místa (kód) : 1892
Adresa : Hromůvka č.p. 1892 č.o. , Hranice	PSČ 75301
Počet bytů v odběrném místě : 46 Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 2481,88 m ² pro dodávky TUV : 2837,57 m ² Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeučtování nákladů na vodné a stočné. Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO	
Výrobní číslo vyhodnocovače : 120840 datum instalace : 16.08.2004 Výrobní číslo průtokoměru : 99032117 datum instalace : 16.08.2004 hístění měniče : V domě čp. 1892	typové označení : SONTEX typové označení : WPX 715
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 230,00 kW	pro dodávky TUV : 92,00 kW
<u>Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :</u>	
teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C	teplota na zpátečce : 70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl : 51,00 kPa	max. statický tlak v soustavě : 0,40 MPa
maximální průtok : 11600 l/h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitemní regulací.

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 863,00 pro ohřev TUV : 707,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :		% pro ÚT		dodávky v GJ		% pro TUV		dodávky v GJ	
Účetní měsíc : 1		% pro ÚT	19,00	dodávky v GJ	163,97	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	60,09
Účetní měsíc : 2		% pro ÚT	16,00	dodávky v GJ	138,08	% pro TUV	7,70	dodávky v GJ	54,43
Účetní měsíc : 3		% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	120,82	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	60,09
Účetní měsíc : 4		% pro ÚT	9,00	dodávky v GJ	77,67	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	57,97
Účetní měsíc : 5		% pro ÚT	2,00	dodávky v GJ	17,26	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	60,09
Účetní měsíc : 6		% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	57,97
Účetní měsíc : 7		% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	60,09
Účetní měsíc : 8		% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	60,09
Účetní měsíc : 9		% pro ÚT	1,00	dodávky v GJ	8,63	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	57,97
Účetní měsíc : 10		% pro ÚT	8,00	dodávky v GJ	69,04	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	60,09
Účetní měsíc : 11		% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	120,82	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	57,97
Účetní měsíc : 12		% pro ÚT	17,00	dodávky v GJ	146,71	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	60,09

Příloha číslo 2 smlouvy o dodávce TE

Číslo smlouvy : 1/2002

Dodavatel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek

v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Hromůvka 1894-96	Identifikační znak odběrného místa (kód) : 1894
Adresa : Hromůvka č.p. 1894 č.o. , Hranice	PSČ 75301
Počet bytů v odběrném místě : 51 Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 2828,40 m ² pro dodávky TUV : 3168,21 m ² Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeúčtování nákladů na vodné a stočné.	
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO	
Výrobní číslo vyhodnocovače : 120863 datum instalace : 16.08.2004 typové označení : SONTEX Výrobní číslo průtokoměru : 98032177 datum instalace : 16.08.2004 typové označení : WPX 715 hřtění měřiče : V domě čp. 1894	
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 255,00 kW pro dodávky TUV : 102,00 kW	
Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :	
teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C jmenovitý tlakový rozdíl : 53,00 kPa maximální průtok : 12800 l/h	teplota na zpátečce : 70,00 st. C max. statický tlak v soustavě : 0,40 MPa Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitermní regulací.

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 936,00 pro ohřev TUV : 788,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :		% pro ÚT	dodávky v GJ		% pro TUV	dodávky v GJ	
1	% pro ÚT	19,00	177,84	% pro TUV	8,50	66,98	
2	% pro ÚT	16,00	149,76	% pro TUV	7,70	60,67	
3	% pro ÚT	14,00	131,04	% pro TUV	8,50	66,98	
4	% pro ÚT	9,00	84,24	% pro TUV	8,20	64,61	
5	% pro ÚT	2,00	18,72	% pro TUV	8,50	66,98	
6	% pro ÚT	0,00	0,00	% pro TUV	8,20	64,61	
7	% pro ÚT	0,00	0,00	% pro TUV	8,50	66,98	
8	% pro ÚT	0,00	0,00	% pro TUV	8,50	66,98	
9	% pro ÚT	1,00	9,36	% pro TUV	8,20	64,61	
10	% pro ÚT	8,00	74,88	% pro TUV	8,50	66,98	
11	% pro ÚT	14,00	131,04	% pro TUV	8,20	64,61	
12	% pro ÚT	17,00	159,12	% pro TUV	8,50	66,98	

Dodavatel :
EKOLTES Hranice, a.s.
Odběratel :
Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.
Parametry odběrného místa :

Název : Vrchlického 1466/byt služ		Identifikační znak odběrného místa (kód) :		1466
Adresa : Vrchlického		č.p. 1466 č.o.	, Hranice	PSČ 75301
Procento pro rozdělení dodávek ÚT u míst napojených na jedno společně, technologicky propojené odběrné místo : 3,9640 %				
Počet bytů v odběrném místě : 1				
Podlahová plocha pro dodávky ÚT :		47,23 m2	pro dodávky TUV :	0,00 m2
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO				
Výrobní číslo vyhodnocovače :		2584264	datum instalace :	01.09.2005
Výrobní číslo průtokoměru :		2584264	datum instalace :	01.09.2005
hístění měřiče : V kotelně čp. 1466				
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT :		5,00 kW	pro dodávky TUV :	0,00 kW
<u>Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :</u>				
teplota na vstupu do objektu :		90,00 st. C	teplota na zpátečce :	70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl :		50,00 kPa	max. statický tlak v soustavě :	0,12 MPa
maximální průtok :		5100 l/h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav	

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitemní regulací.

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : **31,00 pro ohřev TUV : **0,00****
Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :		% pro ÚT		dodávky v GJ		% pro TUV		dodávky v GJ	
1	% pro ÚT	19,00	dodávky v GJ	5,89	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00	
2	% pro ÚT	16,00	dodávky v GJ	4,96	% pro TUV	7,70	dodávky v GJ	0,00	
3	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	4,34	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00	
4	% pro ÚT	9,00	dodávky v GJ	2,79	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	0,00	
5	% pro ÚT	2,00	dodávky v GJ	0,62	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00	
6	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	0,00	
7	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00	
8	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00	
9	% pro ÚT	1,00	dodávky v GJ	0,31	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	0,00	
10	% pro ÚT	8,00	dodávky v GJ	2,48	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00	
11	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	4,34	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	0,00	
12	% pro ÚT	17,00	dodávky v GJ	5,27	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00	

Příloha číslo 2 smlouvy o dodávce TE

Číslo smlouvy : 1/2002

Dodavatel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek

v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Vrchlického 1466/Sauna	Identifikační znak odběrného místa (kód) : 21466
Adresa : Vrchlického č.p. 1466 č.o. , Hranice	PSČ 75301
Procento pro rozdělení dodávek ÚT u míst napojených na jedno společné, technologicky propojené odběrné místo : 11,3859 %	
Počet bytů v odběrném místě : 0	
Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 135,66 m ²	pro dodávky TUV : 135,66 m ²
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO	
Výrobní číslo vyhodnocovače : 2584264 datum instalace : 01.09.2005	typové označení : KAMSTRUP
Výrobní číslo průtokoměru : 2584264 datum instalace : 01.09.2005	typové označení : KAMSTRUP
místění měřiče : V kotelně čp. 1466	
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 10,00 kW	pro dodávky TUV : 4,00 kW
<u>Základní parametry dodávané a vrácené teploty nosné látky (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :</u>	
teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C	teplota na zpátečce : 70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl : 50,00 kPa	max. statický tlak v soustavě : 0,12 MPa
maximální průtok : 5100 l/h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitemní regulací.

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 90,00 pro ohřev TUV : 77,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :		% pro ÚT		% pro TUV	
1	% pro ÚT	19,00	dodávky v GJ	17,10	% pro TUV
2	% pro ÚT	16,00	dodávky v GJ	14,40	% pro TUV
3	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	12,60	% pro TUV
4	% pro ÚT	9,00	dodávky v GJ	8,10	% pro TUV
5	% pro ÚT	2,00	dodávky v GJ	1,80	% pro TUV
6	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV
7	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV
8	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV
9	% pro ÚT	1,00	dodávky v GJ	0,90	% pro TUV
10	% pro ÚT	8,00	dodávky v GJ	7,20	% pro TUV
11	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	12,60	% pro TUV
12	% pro ÚT	17,00	dodávky v GJ	15,30	% pro TUV

Příloha číslo 2 smlouvy o dodávce TE

Číslo smlouvy : 1/2002

Dodavatel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek

v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Vrchlického 1466/byty	Identifikační znak odběrného místa (kód) : 91466	
Adresa : Vrchlického	č.p. 1466 č.o. , Hranice	PSČ 753 01
Procento pro rozdělení dodávek ÚT u míst napojených na jedno společné, technologicky propojené odběrné místo : 84,6501 %		
Počet bytů v odběrném místě : 51		
Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 1008,58 m ²	pro dodávky TUV : 769,70 m ²	
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO		
Výrobní číslo vyhodnocovače : 2584264	datum instalace : 01.09.2005	typové označení : KAMSTRUP
Výrobní číslo průtokoměru : 2584264	datum instalace : 01.09.2005	typové označení : KAMSTRUP
Ustavení měřiče : V kotelně č.p.1466		
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 125,00 kW	pro dodávky TUV : 60,00 kW	
<u>Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :</u>		
teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C	teplota na zpátečce : 70,00 st. C	
jmenovitý tlakový rozdíl : 50,00 kPa	max. statický tlak v soustavě : 0,12 MPa	
maximální průtok : 5100 l/h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav	

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitemní regulací.

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 668,00 pro ohřev TUV : 421,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :		% pro ÚT	dodávky v GJ		% pro TUV	dodávky v GJ	
1	% pro ÚT	19,00	dodávky v GJ	126,92	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ
2	% pro ÚT	16,00	dodávky v GJ	106,88	% pro TUV	7,70	dodávky v GJ
3	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	93,52	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ
4	% pro ÚT	9,00	dodávky v GJ	60,12	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ
5	% pro ÚT	2,00	dodávky v GJ	13,36	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ
6	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ
7	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ
8	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ
9	% pro ÚT	1,00	dodávky v GJ	6,68	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ
10	% pro ÚT	8,00	dodávky v GJ	53,44	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ
11	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	93,52	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ
12	% pro ÚT	17,00	dodávky v GJ	113,56	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ

Příloha číslo 2 smlouvy o dodávce TE

Číslo smlouvy : 1/2002

Dodavatel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek

v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Purgešova 1399	Identifikační znak odběrného místa (kód) :	1399
Adresa : Purgešova	č.p. 1399 č.o. , Hranice	PSČ 75301
Počet bytů v odběrném místě : 0		
Podlahová plocha pro dodávky ÚT :	1921,49 m2	pro dodávky TUV : 0,00 m2
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO		
Výrobní číslo vyhodnocovače :	2651150 datum instalace : 01.09.2005	typové označení : KAMSTRUP
Výrobní číslo průtokoměru :	2651150 datum instalace : 01.09.2005	typové označení : KAMSTRUP
hístění měřiče : V kotelně čp. 1399		
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT :	200,00 kW	pro dodávky TUV : 0,00 kW
<u>Základní parametry dodávané a vrácené teplotnosné látky (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :</u>		
teplota na vstupu do objektu :	90,00 st C	teplota na zpátečce : 70,00 st C
jmenovitý tlakový rozdíl :	50,00 kPa	max.statický tlak v soustavě : 0,12 MPa
maximální průtok :	5800 l/h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitemní regulací.

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : **831,00 pro ohřev TUV : **0,00****

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :								
1	% pro ÚT	19,00	dodávky v GJ	157,89	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00
2	% pro ÚT	16,00	dodávky v GJ	132,96	% pro TUV	7,70	dodávky v GJ	0,00
3	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	116,34	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00
4	% pro ÚT	9,00	dodávky v GJ	74,79	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	0,00
5	% pro ÚT	2,00	dodávky v GJ	16,62	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00
6	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	0,00
7	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00
8	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00
9	% pro ÚT	1,00	dodávky v GJ	8,31	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	0,00
10	% pro ÚT	8,00	dodávky v GJ	66,48	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00
11	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	116,34	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	0,00
12	% pro ÚT	17,00	dodávky v GJ	141,27	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00

Příloha číslo 2 smlouvy o dodávce TE

Číslo smlouvy : 1/2002

Dodavatel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek

v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Tovačovského	Identifikační znak odběrného místa (kód) : 2000	
Adresa : Tovačovského	č.p. 2000 č.o. , Hranice	PSČ 75301
Procento pro rozdělení dodávek ÚT u míst napojených na jedno společně, technologicky propojené odběrné místo : 60,9118 %		
Počet bytů v odběrném místě : 31		
Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 989,75 m ²	pro dodávky TUV : 1090,40 m ²	
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO		
Výrobní číslo vyhodnocovače : 0	datum instalace : . .	typové označení :
Výrobní číslo průtokoměru : 0	datum instalace : . .	typové označení :
nístění měřiče : Měřič tepla není naistalován.		
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 60,00 kW	pro dodávky TUV : 30,00 kW	
<u>Základní parametry dodávané a vrácené teplotnosné látky (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :</u>		
teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C	teplota na zpátečce : 70,00 st. C	
jmenovitý tlakový rozdíl : 50,00 kPa	max. statický tlak v soustavě : 0,10 MPa	
maximální průtok : 12000 l/h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav	

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitemní regulací.

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 431,00 pro ohřev TUV : 205,00**Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :**

Účetní měsíc :	1	% pro ÚT	19,00	dodávky v GJ	81,89	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	17,42
Účetní měsíc :	2	% pro ÚT	16,00	dodávky v GJ	68,96	% pro TUV	7,70	dodávky v GJ	15,78
Účetní měsíc :	3	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	60,34	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	17,42
Účetní měsíc :	4	% pro ÚT	9,00	dodávky v GJ	38,79	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	16,81
Účetní měsíc :	5	% pro ÚT	2,00	dodávky v GJ	8,62	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	17,42
Účetní měsíc :	6	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	16,81
Účetní měsíc :	7	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	17,42
Účetní měsíc :	8	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	17,42
Účetní měsíc :	9	% pro ÚT	1,00	dodávky v GJ	4,31	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	16,81
Účetní měsíc :	10	% pro ÚT	8,00	dodávky v GJ	34,48	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	17,42
Účetní měsíc :	11	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	60,34	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	16,81
Účetní měsíc :	12	% pro ÚT	17,00	dodávky v GJ	73,27	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	17,42

Říloha říslo 2 smlouvy o dodávce TE

Číslo smlouvy : 1/2002

Dodavatel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.**Parametry odběrného místa :**

Název : Tovačovského/NP	Identifikační znak odběrného místa (kód) :	22000
Adresa : Tovačovského	č.p. 2000 č.o.	Hranice PSČ 75301
Procento pro rozdělení dodávek ÚT u míst napojených na jedno společné, technologicky propojené odběrné místo : 15,5518 %		
Počet bytů v odběrném místě :	0	
Podlahová plocha pro dodávky ÚT :	252,70 m ²	pro dodávky TUV : 255,04 m ²
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO		
Výrobní číslo vyhodnocovače :	0	datum instalace : . . . typové označení :
Výrobní číslo průtokoměru :	0	datum instalace : . . . typové označení :
Nastavení měřiče : Měřič tepla není nainstalován.		
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT :	50,00 kW	pro dodávky TUV : 15,00 kW
Základní parametry dodávané a vrácené teplosnosné látky (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :		
teplota na vstupu do objektu :	90,00 st. C	teplota na zpátečce : 70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl :	50,00 kPa	max. statický tlak v soustavě : 0,10 MPa
maximální průtok :	12000 l/h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitemní regulací.

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 132,00 pro ohřev TUV : 38,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :		% pro ÚT		dodávky v GJ		% pro TUV		dodávky v GJ	
Účetní měsíc :	1	% pro ÚT	19,00	dodávky v GJ	25,08	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	3,23
Účetní měsíc :	2	% pro ÚT	16,00	dodávky v GJ	21,12	% pro TUV	7,70	dodávky v GJ	2,92
Účetní měsíc :	3	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	18,48	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	3,23
Účetní měsíc :	4	% pro ÚT	9,00	dodávky v GJ	11,88	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	3,11
Účetní měsíc :	5	% pro ÚT	2,00	dodávky v GJ	2,64	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	3,23
Účetní měsíc :	6	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	3,11
Účetní měsíc :	7	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	3,23
Účetní měsíc :	8	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	3,23
Účetní měsíc :	9	% pro ÚT	1,00	dodávky v GJ	1,32	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	3,11
Účetní měsíc :	10	% pro ÚT	8,00	dodávky v GJ	10,56	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	3,23
Účetní měsíc :	11	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	18,48	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	3,11
Účetní měsíc :	12	% pro ÚT	17,00	dodávky v GJ	22,44	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	3,23

Příloha číslo 2 smlouvy o dodávce TE

Číslo smlouvy : 1/2002

Dodavatel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek

v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Tovačovského/SP	Identifikační znak odběrného místa (kód) : 32000
Adresa : Tovačovského č.p. 2000 č.o. , Hranice	PSČ 75301
Procento pro rozdělení dodávek ÚT u míst napojených na jedno společné, technologicky propojené odběrné místo : 23,5364 %	
Počet bytů v odběrném místě : 0	
Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 382,44 m2	pro dodávky TUV : 0,00 m2
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO	
Výrobní číslo vyhodnocovače : 0	datum instalace : . . typové označení :
Výrobní číslo průtokoměru : 0	datum instalace : . . typové označení :
nístění měřiče : Měřič tepla není nainstalován.	
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 30,00 kW	pro dodávky TUV : 0,00 kW
<u>Základní parametry dodávané a vrácené teploty nosné látky (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :</u>	
teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C	teplota na zpátečce : 70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl : 50,00 kPa	max. statický tlak v soustavě : 0,10 MPa
maximální průtok : 12000 l/h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitemní regulací.

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 172,00 pro ohřev TUV : 0,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :		% pro ÚT		dodávky v GJ		% pro TUV		dodávky v GJ	
Účetní měsíc : 1		% pro ÚT	19,00	dodávky v GJ	32,68	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 2		% pro ÚT	16,00	dodávky v GJ	27,52	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 3		% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	24,08	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 4		% pro ÚT	9,00	dodávky v GJ	15,48	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 5		% pro ÚT	2,00	dodávky v GJ	3,44	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 6		% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 7		% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 8		% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 9		% pro ÚT	1,00	dodávky v GJ	1,72	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 10		% pro ÚT	8,00	dodávky v GJ	13,76	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 11		% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	24,08	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc : 12		% pro ÚT	17,00	dodávky v GJ	29,24	% pro TUV	0,00	dodávky v GJ	0,00

Příloha číslo 2 smlouvy o dodávce TE

Číslo smlouvy : 1/2002

Dodavatel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.**Parametry odběrného místa :**

Název : Struhlovsko 1536	Identifikační znak odběrného místa (kód) :		1536
Adresa : Struhlovsko	č.p. 1536 č.o.	Hranice	PSČ 75301
Procento pro rozdělení dodávek ÚT u míst napojených na jedno společné, technologicky propojené odběrné místo : 99,0056 %			
Počet bytů v odběrném místě :	48		
Podlahová plocha pro dodávky ÚT :	1394,81 m ²	pro dodávky TUV :	1522,80 m ²
Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeučtování nákladů na vodné a stočné.			
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO			
Výrobní číslo vyhodnocovače :	8280042	datum instalace :	03.09.2002
Výrobní číslo průtokoměru :	3568550	datum instalace :	03.09.2002
Místění měřiče : V kotelně čp. 1536		typové označení :	ISTA
		typové označení :	WP 65
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT :	96,00 kW	pro dodávky TUV :	48,00 kW
<u>Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :</u>			
teplota na vstupu do objektu :	90,00 st. C	teplota na zpátečce :	70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl :	50,00 kPa	max. statický tlak v soustavě :	0,12 MPa
maximální průtok :	11000 l/h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav	

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitermní regulací.

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 887,00 pro ohřev TUV : 360,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :		% pro ÚT	dodávky v GJ		% pro TUV	dodávky v GJ	
1	% pro ÚT	19,00	dodávky v GJ	168,53	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ
2	% pro ÚT	16,00	dodávky v GJ	141,92	% pro TUV	7,70	dodávky v GJ
3	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	124,18	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ
4	% pro ÚT	9,00	dodávky v GJ	79,83	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ
5	% pro ÚT	2,00	dodávky v GJ	17,74	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ
6	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ
7	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ
8	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ
9	% pro ÚT	1,00	dodávky v GJ	8,87	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ
10	% pro ÚT	8,00	dodávky v GJ	70,96	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ
11	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	124,18	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ
12	% pro ÚT	17,00	dodávky v GJ	150,79	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ

Příloha číslo 2 smlouvy o dodávce TE

Číslo smlouvy : 1/2002

Dodavatel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek

v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Struhlovsko 1536/skl	Identifikační znak odběrného místa (kód) :	21536
Adresa : Struhlovsko	č.p. 1536 č.o. , Hranice	PSČ 75301
Procento pro rozdělení dodávek ÚT u míst napojených na jedno společné, technologicky propojené odběrné místo : 0,9944 %		
Počet bytů v odběrném místě :	0	
Podlahová plocha pro dodávky ÚT :	14,01 m ²	pro dodávky TUV : 13,00 m ²
Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeučtování nákladů na vodné a stočné.		
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO		
Výrobní číslo vyhodnocovače :	8280042	datum instalace : 03.09.2002
Výrobní číslo průtokoměru :	3568550	datum instalace : 03.09.2002
typové označení : ISTA		
typové označení : WP 65		
histézní měřiče : V kotelně čp. 1536		
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT :	5,00 kW	pro dodávky TUV : 2,00 kW
<u>Základní parametry dodávané a vrácené teploty látky (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :</u>		
teplota na vstupu do objektu :	90,00 st. C	teplota na zpátečce : 70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl :	50,00 kPa	max. statický tlak v soustavě : 0,12 MPa
maximální průtok :	11000 l/h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitemní regulací.

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 9,00 pro ohřev TUV : 1,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :		% pro ÚT		dodávky v GJ		% pro TUV		dodávky v GJ	
Účetní měsíc : 1		% pro ÚT	19,00	dodávky v GJ	1,71	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,08
Účetní měsíc : 2		% pro ÚT	16,00	dodávky v GJ	1,44	% pro TUV	7,70	dodávky v GJ	0,07
Účetní měsíc : 3		% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	1,26	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,08
Účetní měsíc : 4		% pro ÚT	9,00	dodávky v GJ	0,81	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	0,08
Účetní měsíc : 5		% pro ÚT	2,00	dodávky v GJ	0,18	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,08
Účetní měsíc : 6		% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	0,08
Účetní měsíc : 7		% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,08
Účetní měsíc : 8		% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,08
Účetní měsíc : 9		% pro ÚT	1,00	dodávky v GJ	0,09	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	0,08
Účetní měsíc : 10		% pro ÚT	8,00	dodávky v GJ	0,72	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,08
Účetní měsíc : 11		% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	1,26	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	0,08
Účetní měsíc : 12		% pro ÚT	17,00	dodávky v GJ	1,53	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,08

Příloha smlouvy o dodávce TE

Číslo smlouvy : 1/2002

Dodavatel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek

v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Struhlovsko 1214	Identifikační znak odběrného místa (kód) :		1214
Adresa : Struhlovsko	č.p. 1214 č.o.	Hranice	PSČ 75301
Počet bytů v odběrném místě : 32			
Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 1817,88 m2		pro dodávky TUV : 2162,08 m2	
Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeúčtování nákladů na vodné a stočné.			
Dodávky tepelné energie jsou zabezpečovány prostřednictvím objektové předávací stanice (OPS). *			
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO			
Výrobní číslo vyhodnocovače : 93040610		datum instalace : 20.08.2005	typové označení : SONTEx
* Výrobní číslo průtokoměru : 92100652		datum instalace : 20.08.2005	typové označení : WPX
Umístění měřiče : Objektová předávací stanice v čp. 1214			
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 160,00 kW		pro dodávky TUV : 64,00 kW	
Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :			
teplota na vstupu do objektu :	90,00 st. C	teplota na zpátečce :	70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl :	50,00 kPa	max. statický tlak v soustavě :	0,28 MPa
maximální průtok :	8250 l/h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav	

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitermní regulací.

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 833,00 pro ohřev TUV : 296,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	1	% pro ÚT	19,00	dodávky v GJ	158,27	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	25,16
Účetní měsíc :	2	% pro ÚT	16,00	dodávky v GJ	133,28	% pro TUV	7,70	dodávky v GJ	22,79
Účetní měsíc :	3	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	116,62	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	25,16
Účetní měsíc :	4	% pro ÚT	9,00	dodávky v GJ	74,97	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	24,27
Účetní měsíc :	5	% pro ÚT	2,00	dodávky v GJ	16,66	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	25,16
Účetní měsíc :	6	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	24,27
Účetní měsíc :	7	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	25,16
Účetní měsíc :	8	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	25,16
Účetní měsíc :	9	% pro ÚT	1,00	dodávky v GJ	8,33	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	24,27
Účetní měsíc :	10	% pro ÚT	8,00	dodávky v GJ	66,64	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	25,16
Účetní měsíc :	11	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	116,62	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	24,27
Účetní měsíc :	12	% pro ÚT	17,00	dodávky v GJ	141,61	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	25,16

* Dodávka tepla je uskutečňována prostřednictvím OPS - v údajích pro ÚT jsou u ploch a GJ zahrnuty i parametry a hodnoty pro dodávky TUV

Příloha smlouvy o dodávce TE

Číslo smlouvy : 1/2002

Dodavatel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek

v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Struhlovsko 1215		Identifikační znak odběrného místa (kód) :		1215
Adresa : Struhlovsko		č.p. 1215 č.o.	, Hranice	
				PSČ 75301
Počet bytů v odběrném místě : 32				
Podlahová plocha pro dodávky ÚT :		1817,88 m2	pro dodávky TUV :	2162,08 m2
Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeučtování nákladů na vodné a stočné.				
Dodávky tepelné energie jsou zabezpečovány prostřednictvím objektové předávací stanice (OPS). *				
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO				
Výrobní číslo vyhodnocovače :		93040602	datum instalace :	20.08.2005
			typové označení :	SONTEX
Výrobní číslo průtokoměru :		92120520	datum instalace :	20.08.2005
			typové označení :	WPX
Umístění měřiče : Objektová předávací stanice v čp. 1215				
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT :		160,00	kW	pro dodávky TUV : 64,00 kW
<u>Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :</u>				
teplota na vstupu do objektu :		90,00	st. C	teplota na zpátečce : 70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl :		50,00	kPa	max. statický tlak v soustavě : 0,28 MPa
maximální průtok :		8250	l/h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitermní regulací.

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 872,00 pro ohřev TUV : 267,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	1	% pro ÚT	19,00	dodávky v GJ	165,68	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	22,69
Účetní měsíc :	2	% pro ÚT	16,00	dodávky v GJ	139,52	% pro TUV	7,70	dodávky v GJ	20,55
Účetní měsíc :	3	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	122,08	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	22,69
Účetní měsíc :	4	% pro ÚT	9,00	dodávky v GJ	78,48	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	21,89
Účetní měsíc :	5	% pro ÚT	2,00	dodávky v GJ	17,44	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	22,69
Účetní měsíc :	6	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	21,89
Účetní měsíc :	7	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	22,69
Účetní měsíc :	8	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	22,69
Účetní měsíc :	9	% pro ÚT	1,00	dodávky v GJ	8,72	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	21,89
Účetní měsíc :	10	% pro ÚT	8,00	dodávky v GJ	69,76	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	22,69
Účetní měsíc :	11	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	122,08	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	21,89
Účetní měsíc :	12	% pro ÚT	17,00	dodávky v GJ	148,24	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	22,69

* Dodávka tepla je uskutečňována prostřednictvím OPS - v údajích pro ÚT jsou u ploch a GJ zahrnuty i parametry a hodnoty pro dodávky TUV

Příloha smlouvy o dodávce TE

Číslo smlouvy : 1/2002

Dodavatel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Struhlovsko 1219	Identifikační znak odběrného místa (kód) :	1219
Adresa : Struhlovsko	č.p. 1219 č.o. , Hranice	PSČ 75301
Počet bytů v odběrném místě : 32		
Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 1817,88 m ² pro dodávky TUV : 2162,08 m ²		
Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeúčtování nákladů na vodné a stočné.		
Dodávky tepelné energie jsou zabezpečovány prostřednictvím objektové předávací stanice (OPS). *		
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO		
Výrobní číslo vyhodnocovače : 93040693	datum instalace : 04.06.2004	typové označení : SONTEX
Výrobní číslo průtokoměru : 99031259	datum instalace : 04.06.2004	typové označení : WPX
Umístění měřiče : Objektová předávací stanice v č.p. 1219		
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 160,00 kW pro dodávky TUV : 64,00 kW		
Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :		
teplota na vstupu do objektu :	90,00 st. C	teplota na zpátečce : 70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl :	50,00 kPa	max. statický tlak v soustavě : 0,28 MPa
maximální průtok :	8250 l/h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitemní regulací.

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 853,00 pro ohřev TUV : 296,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	1	% pro ÚT	19,00	dodávky v GJ	162,07	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	25,16
Účetní měsíc :	2	% pro ÚT	16,00	dodávky v GJ	136,48	% pro TUV	7,70	dodávky v GJ	22,79
Účetní měsíc :	3	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	119,42	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	25,16
Účetní měsíc :	4	% pro ÚT	9,00	dodávky v GJ	76,77	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	24,27
Účetní měsíc :	5	% pro ÚT	2,00	dodávky v GJ	17,06	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	25,16
Účetní měsíc :	6	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	24,27
Účetní měsíc :	7	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	25,16
Účetní měsíc :	8	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	25,16
Účetní měsíc :	9	% pro ÚT	1,00	dodávky v GJ	8,53	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	24,27
Účetní měsíc :	10	% pro ÚT	8,00	dodávky v GJ	68,24	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	25,16
Účetní měsíc :	11	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	119,42	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	24,27
Účetní měsíc :	12	% pro ÚT	17,00	dodávky v GJ	145,01	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	25,16

* Dodávka tepla je uskutečňována prostřednictvím OPS - v údajích pro ÚT jsou u ploch a GJ zahrnuty i parametry a hodnoty pro dodávky TUV

Příloha smlouvy o dodávce TE

Číslo smlouvy : 1/2002

Dodavatel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek

v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Struhlovsko 1412-13	Identifikační znak odběrného místa (kód) :		1412
Adresa : Struhlovsko	č.p. 1412 č.o.	, Hranice	PSČ 75301
Počet bytů v odběrném místě : 38			
Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 1913,90 m2		pro dodávky TUV : 2560,83 m2	
Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeučtování nákladů na vodné a stočné.			
Dodávky tepelné energie jsou zabezpečovány prostřednictvím objektové předávací stanice (OPS). *			
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO			
Výrobní číslo vyhodnocovače : 8280005		datum instalace : 20.08.2005	typové označení : ISTA
Výrobní číslo průtokoměru : 3568563		datum instalace : 20.08.2005	typové označení : WS-PF
Umístění měřiče : Objektová předávací stanice v čp. 1413			
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 190,00 kW		pro dodávky TUV : 76,00 kW	
Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :			
teplota na vstupu do objektu : 90,00 st. C		teplota na zpátečce : 70,00 st. C	
jmenovitý tlakový rozdíl : 50,00 kPa		max.statický tlak v soustavě : 0,28 MPa	
maximální průtok : 12250 l/h		Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav	

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitermní regulací.

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 687,00 pro ohřev TUV : 356,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	1	% pro ÚT	19,00	dodávky v GJ	130,53	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	30,26
Účetní měsíc :	2	% pro ÚT	16,00	dodávky v GJ	109,92	% pro TUV	7,70	dodávky v GJ	27,41
Účetní měsíc :	3	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	96,18	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	30,26
Účetní měsíc :	4	% pro ÚT	9,00	dodávky v GJ	61,83	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	29,19
Účetní měsíc :	5	% pro ÚT	2,00	dodávky v GJ	13,74	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	30,26
Účetní měsíc :	6	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	29,19
Účetní měsíc :	7	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	30,26
Účetní měsíc :	8	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	30,26
Účetní měsíc :	9	% pro ÚT	1,00	dodávky v GJ	6,87	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	29,19
Účetní měsíc :	10	% pro ÚT	8,00	dodávky v GJ	54,96	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	30,26
Účetní měsíc :	11	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	96,18	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	29,19
Účetní měsíc :	12	% pro ÚT	17,00	dodávky v GJ	116,79	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	30,26

* Dodávka tepla je uskutečňována prostřednictvím OPS - v údajích pro ÚT jsou u ploch a GJ zahrnuty i parametry a hodnoty pro dodávky TUV

Příloha smlouvy o dodávce TE

Číslo smlouvy : 1/2002

Dodavatel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek

v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Struhlovsko 1414-15		Identifikační znak odběrného místa (kód) :		1414
Adresa : Struhlovsko		č.p. 1414 č.o.	, Hranice	
		PSČ 75301		
Počet bytů v odběrném místě : 38				
Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 1913,90 m² pro dodávky TUV : 2174,98 m²				
Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeúčtování nákladů na vodné a stočné.				
Dodávky tepelné energie jsou zabezpečovány prostřednictvím objektové předávací stanice (OPS). *				
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO				
Výrobní číslo vyhodnocovače : 8385290 datum instalace : 20.08.2005 typové označení : ISTA				
Výrobní číslo průtokoměru : 3568559 datum instalace : 20.08.2005 typové označení : WS-PF				
Umístění měřiče : Objektová předávací stanice v čp. 1415				
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 190,00 kW pro dodávky TUV : 76,00 kW				
<u>Základní parametry dodávané a vrácené teploty nosné látky (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :</u>				
teplota na vstupu do objektu :		90,00 st. C	teplota na zpátečce :	
jmenovitý tlakový rozdíl :		50,00 kPa	max. statický tlak v soustavě :	
maximální průtok :		12250 l/h	0,28 MPa	
Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav				

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitermní regulací.

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 640,00 pro ohřev TUV : 379,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :		% pro ÚT	dodávky v GJ		% pro TUV	dodávky v GJ	
1	% pro ÚT	19,00	dodávky v GJ	121,60	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ
2	% pro ÚT	16,00	dodávky v GJ	102,40	% pro TUV	7,70	dodávky v GJ
3	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	89,60	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ
4	% pro ÚT	9,00	dodávky v GJ	57,60	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ
5	% pro ÚT	2,00	dodávky v GJ	12,80	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ
6	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ
7	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ
8	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ
9	% pro ÚT	1,00	dodávky v GJ	6,40	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ
10	% pro ÚT	8,00	dodávky v GJ	51,20	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ
11	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	89,60	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ
12	% pro ÚT	17,00	dodávky v GJ	108,80	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ

* Dodávka tepla je uskutečňována prostřednictvím OPS - v údajích pro ÚT jsou u ploch a GJ zahrnuty i parametry a hodnoty pro dodávky TUV

Příloha smlouvy o dodávce TE

Číslo smlouvy : 1/2002

Dodavatel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek

v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Čechova 183	Identifikační znak odběrného místa (kód) :	183
Adresa : Čechova	č.p. 183 č.o. , Hranice	PSČ 75301
Počet bytů v odběrném místě :	0	
Podlahová plocha pro dodávky ÚT :	921,49 m2	pro dodávky TUV : 0,00 m2
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO		
Výrobní číslo vyhodnocovače :	0	datum instalace : . . typové označení :
Výrobní číslo průtokoměru :	0	datum instalace : . . typové označení :
Umístění měřiče : Měřič tepla není instalován.		
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT :	120,00 kW	pro dodávky TUV : 0,00 kW
Základní parametry dodávané a vrácené teplotnosné látky (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :		
teplota na vstupu do objektu :	90,00 st. C	teplota na zpátečce : 70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl :	50,00 kPa	max statický tlak v soustavě : 0,15 MPa
maximální průtok :	5800 l/h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitermní regulací.

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 461,00 pro ohřev TUV : 0,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	1	% pro ÚT	19,00	dodávky v GJ	87,59	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	2	% pro ÚT	16,00	dodávky v GJ	73,76	% pro TUV	7,70	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	3	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	64,54	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	4	% pro ÚT	9,00	dodávky v GJ	41,49	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	5	% pro ÚT	2,00	dodávky v GJ	9,22	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	6	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	7	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	8	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	9	% pro ÚT	1,00	dodávky v GJ	4,61	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	10	% pro ÚT	8,00	dodávky v GJ	36,88	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	11	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	64,54	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	12	% pro ÚT	17,00	dodávky v GJ	78,37	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00

Příloha smlouvy o dodávce TE

Číslo smlouvy : 1/2002

Dodavatel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek

v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Bělotínská	Identifikační znak odběrného místa (kód) :	1297
Adresa : Bělotínská	č.p. 1297 č.o. , Hranice	PSČ 75301
Počet bytů v odběrném místě :	32	
Podlahová plocha pro dodávky ÚT :	972,40 m2	pro dodávky TUV : 0,00 m2
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO		
Výrobní číslo vyhodnocovače :	99010248	datum instalace : 22.06.2003
Typové označení :	SONTEX	
Typové označení :	WPX	
Umístění měřiče :	V domě čp. 1297	
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT :	96,00 kW	pro dodávky TUV : 0,00 kW
Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :		
teplota na vstupu do objektu :	90,00 st. C	teplota na zpátečce : 70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl :	50,00 kPa	max. statický tlak v soustavě : 0,18 MPa
maximální průtok :	2800 l/h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitemní regulací.

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 572,00 pro ohřev TUV : 0,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	1	% pro ÚT	19,00	dodávky v GJ	108,68	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	2	% pro ÚT	16,00	dodávky v GJ	91,52	% pro TUV	7,70	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	3	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	80,08	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	4	% pro ÚT	9,00	dodávky v GJ	51,48	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	5	% pro ÚT	2,00	dodávky v GJ	11,44	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	6	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	7	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	8	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	9	% pro ÚT	1,00	dodávky v GJ	5,72	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	10	% pro ÚT	8,00	dodávky v GJ	45,76	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	11	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	80,08	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	12	% pro ÚT	17,00	dodávky v GJ	97,24	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00

Příloha smlouvy o dodávce TE

Číslo smlouvy : 1/2002

Dodavatel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek

v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Bělotínská/Obchod		Identifikační znak odběrného místa (kód) : 11297	
Adresa : Bělotínská	č.p. 1297 č.o.	Hranice	PSČ 75301
Počet bytů v odběrném místě : 0 Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 250,26 m² pro dodávky TUV : 0,00 m²			
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO			
Výrobní číslo vyhodnocovače : 98380561		datum instalace : 22.06.2003	typové označení : SONTEX
Výrobní číslo průtokoměru : 99060273		datum instalace : 22.06.2003	typové označení : WPX
Umístění měřiče : V domě čp.1297			
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 30,00 kW		pro dodávky TUV : 0,00 kW	
<u>Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :</u>			
teplota na vstupu do objektu :	90,00 st. C	teplota na zpátečce :	70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl :	50,00 kPa	max. statický tlak v soustavě :	0,18 MPa
maximální průtok :	1200 l/h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav	

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitermní regulací.

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 131,00 pro ohřev TUV : 0,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	1	% pro ÚT	19,00	dodávky v GJ	24,89	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	2	% pro ÚT	16,00	dodávky v GJ	20,96	% pro TUV	7,70	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	3	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	18,34	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	4	% pro ÚT	9,00	dodávky v GJ	11,79	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	5	% pro ÚT	2,00	dodávky v GJ	2,62	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	6	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	7	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	8	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	9	% pro ÚT	1,00	dodávky v GJ	1,31	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	10	% pro ÚT	8,00	dodávky v GJ	10,48	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	11	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	18,34	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	12	% pro ÚT	17,00	dodávky v GJ	22,27	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00

Příloha smlouvy o dodávce TE

Číslo smlouvy : 1/2002

Dodavatel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek

v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Bělotínská/Majerský	Identifikační znak odběrného místa (kód) :	21297
Adresa : Bělotínská	č.p. 1297 č.o. , Hranice	PSČ 75301
Počet bytů v odběrném místě :	0	
Podlahová plocha pro dodávky ÚT :	191,36 m ²	pro dodávky TUV : 0,00 m ²
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO		
Výrobní číslo vyhodnocovače :	98380572	datum instalace : 22.06.2003
Typové označení :	SONTEX	
Číslo průtokoměru :	99060275	datum instalace : 22.06.2003
Typové označení :	WPX	
Umístění měřiče : V domě č.p.1297		
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT :	30,00 kW	pro dodávky TUV : 0,00 kW
Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :		
teplota na vstupu do objektu :	90,00 st. C	teplota na zpátečce : 70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl :	50,00 kPa	max. statický tlak v soustavě : 0,18 MPa
maximální průtok :	900 l/h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitemní regulací.

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 71,00 pro ohřev TUV : 0,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	1	% pro ÚT	19,00	dodávky v GJ	13,49	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	2	% pro ÚT	16,00	dodávky v GJ	11,36	% pro TUV	7,70	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	3	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	9,94	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	4	% pro ÚT	9,00	dodávky v GJ	6,39	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	5	% pro ÚT	2,00	dodávky v GJ	1,42	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	6	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	7	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	8	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	9	% pro ÚT	1,00	dodávky v GJ	0,71	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	10	% pro ÚT	8,00	dodávky v GJ	5,68	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	11	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	9,94	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	12	% pro ÚT	17,00	dodávky v GJ	12,07	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00

Příloha smlouvy o dodávce TE

Číslo smlouvy : 1/2002

Dodavatel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek

v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Bělotínská	Identifikační znak odběrného místa (kód) :		31297
Adresa : Bělotínská	č.p. 1297 č.o.	, Hranice	PSČ 75301
Počet bytů v odběrném místě : 0 Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 115,94 m²			
		pro dodávky TUV :	0,00 m²
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO			
Výrobní číslo vyhodnocovače : 98130730		datum instalace : 22.06.2003	typové označení : SONTEx
Výrobní číslo průtokoměru : 99060238		datum instalace : 22.06.2003	typové označení : WPX
Umístění měřiče : V domě čp. 1297			
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 20,00 kW		pro dodávky TUV :	0,00 kW
Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :			
teplota na vstupu do objektu :	90,00 st. C	teplota na zpátečce :	70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl :	50,00 kPa	max. statický tlak v soustavě :	0,18 MPa
maximální průtok :	600 l/h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav	

Časový průběh odběru teploty :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitemní regulací.

Sjednané roční množství odběru teploty pro dodávky do ÚT : 27,00 pro ohřev TUV : 0,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	1	% pro ÚT	19,00	dodávky v GJ	5,13	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	2	% pro ÚT	16,00	dodávky v GJ	4,32	% pro TUV	7,70	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	3	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	3,78	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	4	% pro ÚT	9,00	dodávky v GJ	2,43	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	5	% pro ÚT	2,00	dodávky v GJ	0,54	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	6	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	7	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	8	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	9	% pro ÚT	1,00	dodávky v GJ	0,27	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	10	% pro ÚT	8,00	dodávky v GJ	2,16	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	11	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	3,78	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	0,00
Účetní měsíc :	12	% pro ÚT	17,00	dodávky v GJ	4,59	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	0,00

Příloha smlouvy o dodávce TE

Číslo smlouvy : 1/2002

Dodavatel :

EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :

Vlastníci bytových jednotek
v zastoupení EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Na Náspech	Identifikační znak odběrného místa (kód) :	50
Adresa : Na Náspech	č.p. 50 č.o. , Hranice	PSČ 75301
Počet bytů v odběrném místě :	9	
Podlahová plocha pro dodávky ÚT :	351,92 m ²	pro dodávky TUV : 420,50 m ²
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO		
Výrobní číslo vyhodnocovače :	0	datum instalace : . . typové označení :
Výrobní číslo průtokoměru :	0	datum instalace : . . typové označení :
Umístění měřiče : Měřič tepla není nainstalován.		
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT :	45,00 kW	pro dodávky TUV : 18,00 kW
Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :		
teplota na vstupu do objektu :	90,00 st. C	teplota na zpátečce : 70,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl :	50,00 kPa	maximální tlak v soustavě : 0,20 MPa
maximální průtok :	600 l/h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitermní regulací.

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 230,00 pro ohřev TUV : 43,00

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :		% pro ÚT		dodávky v GJ		% pro TUV		dodávky v GJ	
1	% pro ÚT	18,00	dodávky v GJ	43,70	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	3,65	
2	% pro ÚT	16,00	dodávky v GJ	36,80	% pro TUV	7,70	dodávky v GJ	3,31	
3	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	32,20	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	3,65	
4	% pro ÚT	9,00	dodávky v GJ	20,70	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	3,52	
5	% pro ÚT	2,00	dodávky v GJ	4,60	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	3,65	
6	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	3,52	
7	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	3,65	
8	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	3,65	
9	% pro ÚT	1,00	dodávky v GJ	2,30	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	3,52	
10	% pro ÚT	8,00	dodávky v GJ	18,40	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	3,65	
11	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	32,20	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	3,52	
12	% pro ÚT	17,00	dodávky v GJ	39,10	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	3,65	

Zborovská 606

753 01 HRANICE

IČ : 61974919

DIČ : CZ61974919

Kalkulovaná cena tepelné energie

Platnost kalkulované ceny od 1. 1. 2006

Kód a název zdroje		101 průměrná	
Výroba TE na zdroji - ÚT	97 807,00 GJ	70,3617 %	Prodej TE - vstup do objektu 93 210,00 GJ
Výroba TE na zdroji - TUV	41 199,00 GJ	29,6383 %	Prodej TE - předávací stanice 41 199,00 GJ
Výroba TE celkem	139 006,00 GJ	100,0000 %	Prodej TE celkem 134 409,00 GJ

I popis jednotlivých kalkulovaných nákladů			
daň z nemovitosti	██████████	Kč	
elektřina	██████████	Kč	
poplatek za exhalace	██████████	Kč	
vlastní údržba	██████████	Kč	
materiál	██████████	Kč	
Mzda hrubá	██████████	Kč	
nájemné	██████████	Kč	
odpisy	██████████	Kč	
odvody	██████████	Kč	
opravy	██████████	Kč	
ostatní	██████████	Kč	
palivo	██████████	Kč	
revize	██████████	Kč	
správní režie	██████████	Kč	
telefony	██████████	Kč	
technologická voda	██████████	Kč	
výrobní režie	██████████	Kč	
zisk	██████████	Kč	
Kalkulované náklady celkem :	██████████	Kč	průměrná cena ██████████ Kč/GJ
Z toho náklady na dodávku ÚT :	██████████	Kč	jednotková cena - ÚT ██████████ Kč/GJ
			jednotková cena - ÚT s DPH ██████████ Kč/GJ
náklady na dodávku TUV :	██████████	Kč	jednotková cena - TUV ██████████ Kč/GJ
			jednotková cena - TUV s DPH ██████████ Kč/GJ

Zpracoval(a) : Novák R., Foltýnková K.

Telefon : ██████████

Cenová doložka

Tato „Cenová doložka“ se vztahuje na odběrná místa v cenové lokalitě města Hranice, PSČ 753 01


Při dodávce tepelné energie pro odběrná místa a dodávková množství, sjednaná touto „Cenovou doložkou“ budou uplatněny ceny za dodávku tepelné energie.

Průměrná kalkulovaná cena tepelné energie : ~~469,00~~ Kč/GJ bez DPH
: ~~492,40~~ Kč/GJ s DPH

Cenová doložka :


Cenová doložka pro rok 2006

- a) *Uvedené ceny tepla jsou ceny předběžné*
- b) *V předběžných cenách jsou zahrnuty náklady na palivo v cenách platných k 1.1. 2006. V případě změny cen paliva v průběhu roku budou předběžné ceny úměrně tomu změněny, odběratelé s nimi budou seznámeni, promítnuty do fakturace dodávky tepla za příslušný měsíc a následující měsíce.*
- c) *Předběžné ceny jsou stanoveny za předpokladu celkové dodávky pro všechny odběratele za rok 2006. V případě, že po skončení roku 2006 bude skutečné množství dodávek tepla odchylné, budou ceny tepla úměrně tomu změněny.*
- d) *Vyrovnání předběžných cen na ceny reálné (definitivní), vypočtené podle výše uvedených zásad, bude provedeno do 28.2. 2007.*

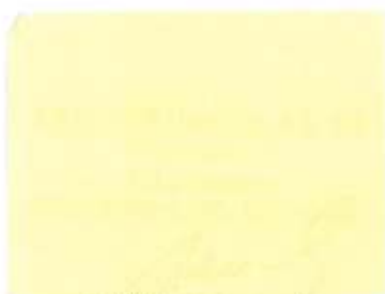

Miláda Hilscherová
vedoucí Provozu domů

za odběratele

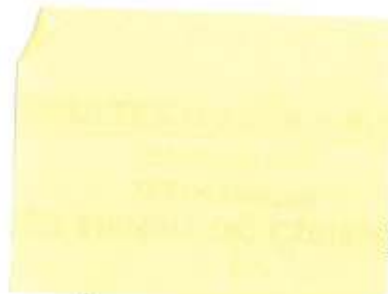

Bc. Milan Vinkler, MSc.
ředitel společnosti

za dodavatele

V Hranicích 10.1.2006