

## Příloha č. 1      Technické parametry odběrného místa

ke smlouvě:	<b>T07/2020</b>
topná sezona	2020/2021

### Odběratel :

jméno / název	Společenství vlastníků domu č.p.1051,1052 v Přešticích
adresa:	
ulice	Třída 1. máje
čp.	1052
obec	Přeštice
PSČ	334 01


### Technické parametry :

Teplonosná látka	teplá voda (70°/50°)	
Tlak	6 ÚT/9 TUV	bar
Výkon	110 kW ÚT/140 kW TUV	kW
Teplota (při -15 °C)	70 ÚT/55 TUV	°C
topné období	ve smyslu vyhlášky	
Teplota teplé vody	ve smyslu vyhlášky	°C
Dodávka TUV je zajištěna:	od: 6	hodin
	do: 22	hodin

### Odběrné místo:

	byty
odběrné místo	Přeštice
kotelna	-
výměňíková stanice	DPS - 24
odběrné místo	DPS 24, suterén
umístění měřidla otop	v DPS 24, suterén
umístění měřidla TUV	v DPS 24, suterén
typ odběru	byty
počet b.j./prodejen	24

### Teplotní diagram dodávané topné vody

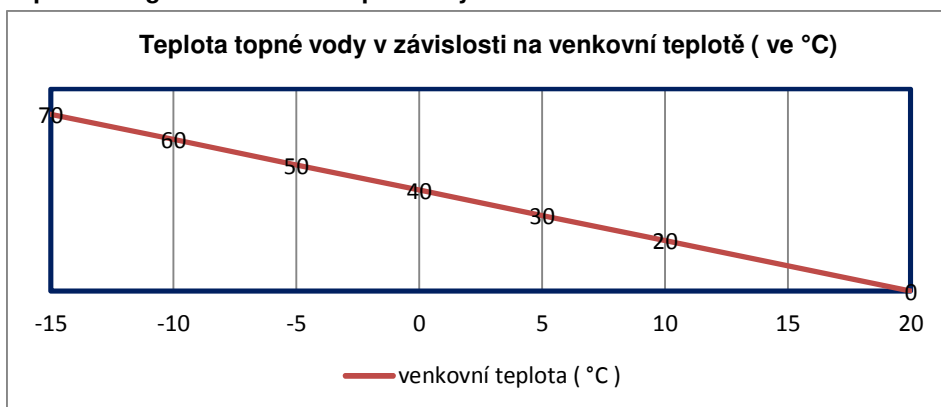

Dodavatel zajistí teplotu teplonosné látky v topném období s ohledem na výši venkovní teploty  
Noční útlum v topném období je sjednán od 22 hodin do 6 hodin.

V Přešticích dne 30.09.2020

.....  
odběratel :  
Společenství vlastníků domu č.p.  
1051,1052 v Přešticích

.....  
dodavatel :  
B+T Přeštice s.r.o.