


Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje				
LVIDIČNICE SMLUV				
HMSK	SML	poř. číslo	rok	dobu plnění
Lv. číslo v SSD				

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ
o připojení elektrické požární signalizace objektu na pult centralizované ochrany
ke smlouvě č. 356/2020 (č. provozovatele PCO)

Smluvní strany:

Provozovatel elektrické požární signalizace (dále jen „provozovatel EPS“):

Industrial area NP s.r.o.

Zastoupená: 
Sídlo: Lihovarská 689/40a, 718 00 Ostrava - Kunčičky
Fakturační adresa: Lihovarská 689/40a, 718 00 Ostrava - Kunčičky.
IČO: 64088731 DIČ: CZ64088731
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. C 13858
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 115-7205160237/0100
ID datové schránky: rzt3bdz

a

Provozovatel pultu centralizované ochrany (dále jen „provozovatel PCO“):

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Zastoupený brig. gen. Ing. Vladimírem Vlčkem, Ph.D., MBA, ředitelem IIZS
Moravskoslezského kraje
Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava - Zábřeh
IČO: 70884561 DIČ: CZ70884561 (není plátcem DPH)
Bankovní spojení: ČNB Ostrava
Číslo účtu: 1933881/0710 (pro účely příjmů s předčíslem 19-1933881/0710)
ID datové schránky: spdaive

(společně také označeny jen jako „smluvní strany“)

I.

- Smluvní strany uzavřely dne 31.08.2020 smlouvu o připojení elektrické požární signalizace objektu na pult centralizované ochrany (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je připojení elektrické požární signalizace instalované v objektu či objektech provozovatele EPS.
- Smluvní strany uzavírají tento dodatek v návaznosti na zřízení EPS v novém objektu **Průmyslová zóna Nad Porubkou SO 04, ul. Nad Porubkou, Ostrava** a v souvislosti s požadavkem na připojení EPS na PCO Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje.

II.

- V návaznosti na připojení EPS nového objektu se příloha č. 1 smlouvy doplňuje o objekt s poř. č. 2. Aktuální znění přílohy č. 1 je přílohou tohoto dodatku.
- Smluvní strany se dohodly, že dnem nabytí účinnosti tohoto dodatku bude u nově připojeného objektu poř. č. 2 zahájen čtrnáctidenní „TESTOVACÍ PROVOZ“ přenosu požárně-taktických informací z EPS prostřednictvím zařízení dálkového přenosu (dále jen „ZDP“) na PCO. V případě signalizace „VŠEOBECNÝ POPLACH“ na PCO v průběhu testovacího provozu nebudou vysílány žádné jednotky PO. Po čtrnácti dnech testovacího provozu bude smluvními stranami provedeno jeho vyhodnocení a HZS MSK vyhotoví písemný záznam o vyhodnocení testovacího provozu. Testovací provoz bude ukončen



v případě vyhodnocení provozu bez závad, v opačném případě bude testovací provoz prodloužen o dalších čtrnáct dnu. Písemný záznam o vyhodnocení testovacího provozu HZS MSK zašle bezodkladně provozovateli EPS na e-mail: [REDACTED]

3. Dnem následujícím po ukončení testovacího provozu bude zahájen „TRVALÝ PROVOZ“ přenosu požárně-taktických informací z EPS prostřednictvím ZDP na PCO.
4. U nově připojeného objektu poř. č. 2 v příloze č. 1 tohoto dodatku je provozovatel EPS povinen zaplatit HZS MSK jednorázový poplatek za připojení EPS objektu na PCO ve výši **24.653,- Kč**. Poplatek za připojení EPS na PCO bude uhrazen na základě faktury, vystavené HZS MSK po nabytí účinnosti tohoto dodatku.
5. Za nově připojený objekt poř. č. 2 v příloze č. 1 tohoto dodatku je provozovatel EPS povinen platit HZS MSK měsíční poplatky za připojení EPS prostřednictvím ZDP na PCO ve výši **3.219,- Kč** za každý započatý kalendářní měsíc připojení, a to za podmínek stanovených ve smlouvě.
6. Smluvní strany se rovněž dohodly na aktualizaci přílohy seznamu kontaktních osob provozovatele EPS. Aktuální znění je přílohou tohoto dodatku.

III.

1. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž smluvní strany souhlasí s jejím uveřejněním v plném rozsahu. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí provozovatel PCO.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotovením s platností originálu, každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti pro objekt poř. č. 2 v příloze tohoto dodatku dnem vydání souhlasného závazného stanoviska HZS MSK k užívání stavby (zkušebnímu provozu, předčasnému užívání části stavby, změně užívání stavby) nebo vydáním sdělení HZS MSK potvrzujícím splnění organizačně technických podmínek pro připojení EPS objektu s poř. č. 2 prostřednictvím ZDP na PCO, nejdříve však dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.
4. Smluvní strany uzavírají tento dodatek podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou použity pouze pro účely plnění tohoto dodatku a při uveřejnění dodatku budou anonymizovány.

Ostrava, dne 30.10.2020



jednatel

Ostrava, dne 3.11.2020

.....
za
brig. gen. In D., MBA
HZS M je

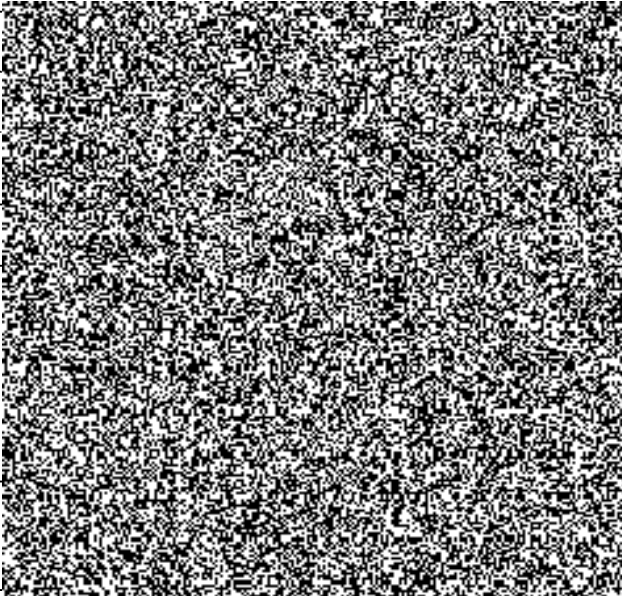
Hasičský záchranný sbor
Moravskoslezského kraje
Výškovická 40
700 30 Ostrava - Zábřeh



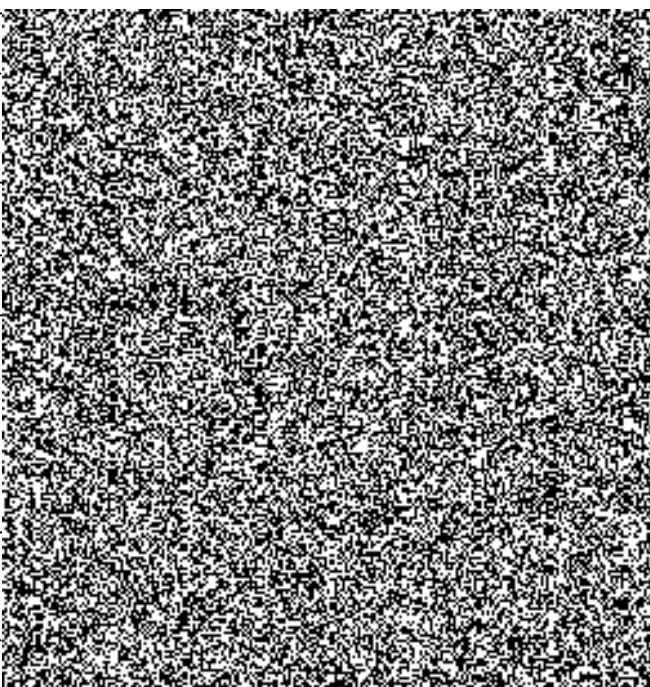
Priloha č. 1 ke smlouvě o připojení elektrické požární signalizace objektu na pult centralizované ochrany

Seznam objektů střežených EPS

Objekt poř. č. 1

Název objektu	
Adresa objektu	
Provozovatel ZDP	
Odpovědná osoba provozovatele ZDP	
Předurčené jednotky PO	
Vymezení prostor, do kterých není technicky nebo organizačně možný vstup zasahující jednotky PO	

Objekt poř. č. 2

Název objektu	
Adresa objektu	
Provozovatel ZDP	
Odpovědná osoba provozovatele ZDP	
Předurčené jednotky PO	
Vymezení prostor, do kterých není technicky nebo organizačně možný vstup zasahující jednotky PO	

SEZNAM

kontaktních osob provozovatele EPS

