

# Změnový list č. 07

Stavba: ISŠTE SOKOLOV – REVITALIZACE OBJEKTU SO706 SOKOLOV

Datum vydání požadavku:

6.11.2020

Adresa objednatele:  
**Karlovarský kraj**  
**Závodní 353/88**  
**360 21 Karlovy Vary**

Název části stavby dotčené změnou  
 (včetně čísla SO):

**ZÁSUVKY A VODOVOD PRO PŘIPOJENÍ PRODEJNÍCH AUTOMATŮ**


**Popis změny, technického řešení:**

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Projektová dokumentace neřešila.

**Nové řešení:**

Na základě požadavku provozovatele budou doplněny zásuvky a vodovodní přípojka pro připojení prodejních automatů. Prodejní automaty budou umístěny v m.č. 1.01 vpravo vedle dveří do m.č. 1.03.

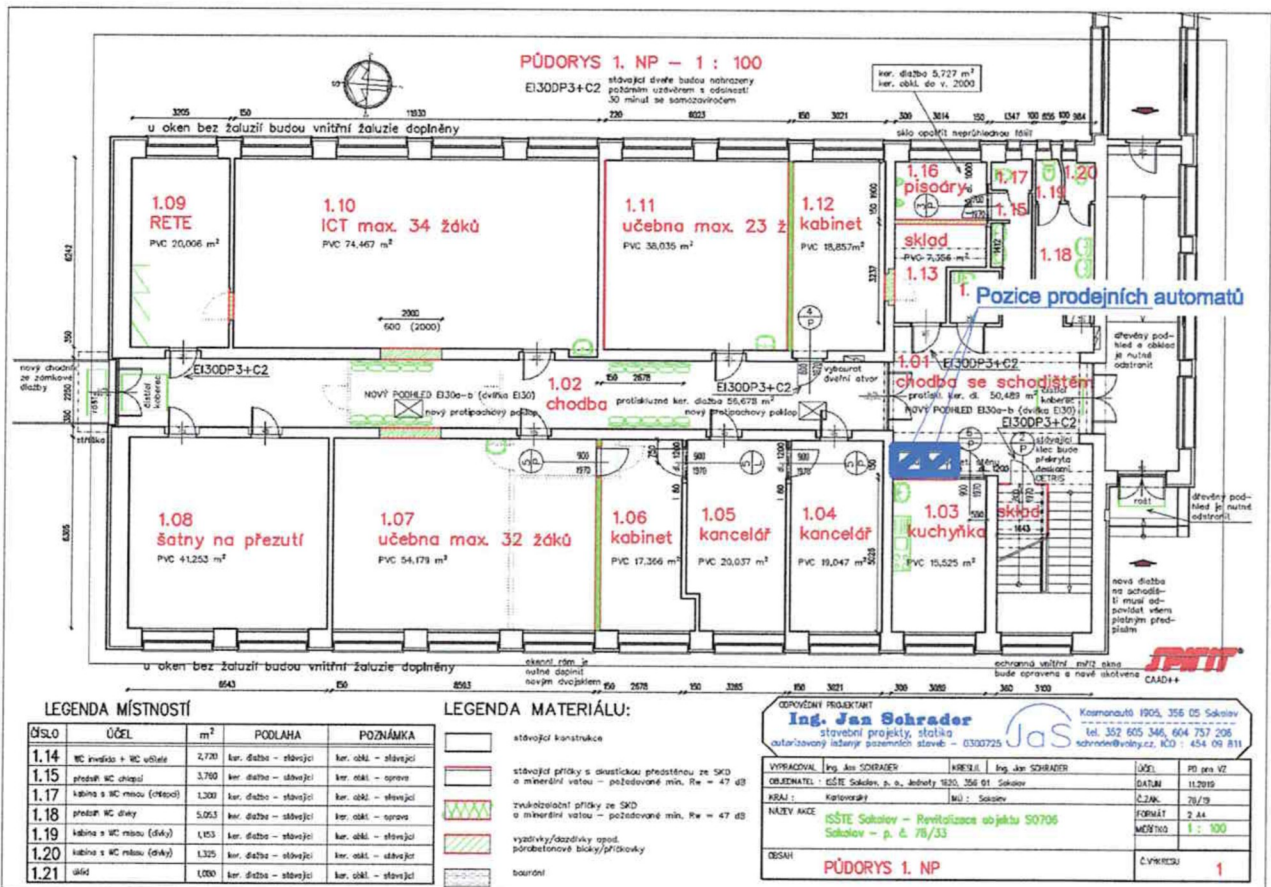

**Zdůvodnění změny:**

Z provozních důvodů na základě požadavku budoucího uživatele.

**Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:**

Nemá vliv na zpracování změny PD. Změna bude zakreslena do PD skutečného provedení.

**Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:**

Nemá vliv na termín.

Zvýšení kvality provozu.

Cena díla se zvyšuje o **4 681,78,- Kč bez DPH.**

# Změnový list č. 07



Stavba: ISŠTE SOKOLOV – REVITALIZACE OBJEKTU SO706 SOKOLOV

## Vyjádření zhotovitele stavby:

*bez připomínek*

Datum:

*11. 11. 2020*


	SUAS – stavební, s.r.o. stavbyvedoucí	
---	--	---

## Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

*Souhlasím*

Datum:


*11. 11. 20*

Ing. Jan Schrader	Schrader s.r.o. jednatel	
-------------------	-----------------------------	--

## Vyjádření technického dozoru stavebníka:

Datum:

*9. 11. 2020*




Ing. Roman Havlan	Karlovarský kraj technický dozor stavebníka	
-------------------	--	---

## Vyjádření objednatele:

*bez připomínek*

Datum:

*10. 11. 2020*



	Karlovarský kraj vedoucí odboru investic	
	Karlovarský kraj oddělení přípravy a realizace investic odbor investic	

## Vyjádření Město Sokolov:

*Souhlasím*

Datum:

*11. 11. 2020*

	Město Sokolov vedoucí odboru rozvoje	
---	---	--

Přílohy: položkový rozpočet

**Příloha: Položkový rozpočet - Změnového listu č. 07**

**Název stavby:** ISŠTE SOKOLOV – REVITALIZACE OBJEKTU SO706 SOKOLOV  
Karlovarský kraj  
Závodní 358/88, 360 06 Karlovy Vary  
**Objednatel:** IČ: 70891168  
DIČ: CZ70891168  
SUAS – stavební, s.r.o.  
**Zhotovitel:** Jednoty 1628, 356 01 Sokolov  
IČ: 61779539  
DIČ: CZ 61779539

CP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-------------	---------------------	----	----------	--------------	-------------------

<b>Celkem</b>						
<b>Vícepráce</b>						
<b>Méněpráce</b>						

<b>Změnový list č. 07 - Zásuvky a vodovod pro připojení prodejních automatů</b>						
	722176112	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 16 do 20 mm	m			
	28614101	trubka vícevrstvá pro vodu a topení PP-RCT S 3,2 D 20mm	m			
	722181251	Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m			
	722220152	Armatury s jedním závitem plastové PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 1/2	kus			
	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m			
	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t			
	743411111	KP68	ks			

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-------------	---------------------	----	----------	--------------	-------------------

	744441100	cyky 3x2,5	m			
	722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2" PN 10 s jedním závitem	kus			
	EL - 1	Doplnění rozvaděče RMS1	kpl			
	EL 2	Ostatní pomocné práce - sekání, řezání, vrtání, podružný materiál	kpl			