


1011

1012

1013

1014

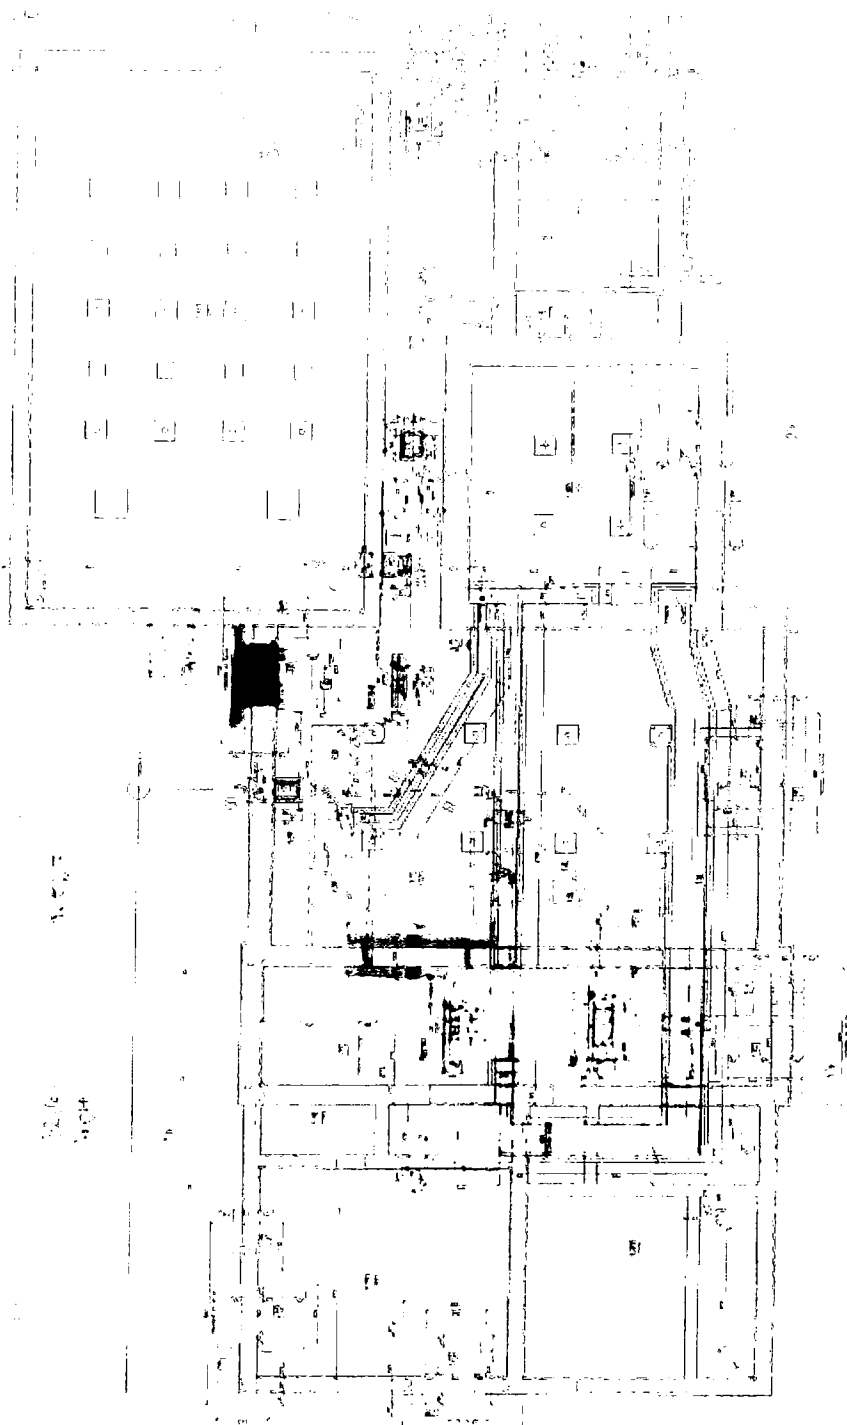

### VÝPOČET VÝMĚR

Plocha EKV (č. 1)	m <sup>2</sup>	17,80	v č. 3
Stožkové p-tno	m <sup>2</sup>	17,80	v č. 3
Stoky areálové kanalizace (výpočet viz. situace)	m	209,00	v č. 3
Výkopy uvnitř objektu OM5	m <sup>3</sup>	210,00	v č. 3
Voda OM5	m <sup>3</sup>	20,16	v č. 2
Základy pro otočné stěny OS7 část	m <sup>3</sup>	14,87	v č. 3
Výtahová jámka	m <sup>3</sup>	19,00	v č. 3
Podzemní ŽB jámka	m <sup>3</sup>	17,39	v č. 3
IS kanály uvnitř obj. B	m <sup>3</sup>	36,64	v č. 3
Vnitřní ležatá kanalizace v obj. B	m <sup>3</sup>	15,85	v č. 3
Úprava otvoru P2 a P3	m <sup>3</sup>	4,50	v č. 3
<b>Celkem</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>677,92</b>	



JKV TEST s.r.o.  
 Technická zkušebna JKV TEST s.r.o.  
 Nová 14, 25. 748 00, Dobruška (ČR)



Zkušební laboratoř č. 1294  
 středková ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2017

1. úroveň  
 1. úroveň  
 1. úroveň

# Protokol č. 2199/20

O STANOVENÍ OBJEMOVÉ HMOTNOSTI ZEMIN (MUKOVNOSTI) V TĚLESNĚ  
 MEMBRÁNOVÝCH OBECNOSTĚM

Číslo: 2199/20, Datum: 30.07.2020

Objednatel: Zínstava s.r.o., Bartošova 5532, 760 01, Zlín  
 Stavba, objekt: Galerie Pláto, Ostrava  
 Konstrukce: Rostlá zemina, objekt „E“  
 Zkušební zařízení: Půdní objemový denzilometr TEST SERVICE 10.1 litr, č. 177  
 Datum odběru vzorků: XXXXXXXXXX  
 Datum zkoušky: 30.07.2020  
 Teplota vrstvy: polojasno, 25 °C  
 Popis vrstvy: jílovitá zemina v úrovni pláče  
 Počet příloh: 0

Zkouška číslo	1		2		3			
	A	B	A	B	A	B	A	B
Staničení	C							
Materiál	jílovitá zemina		jílovitá zemina		jílovitá zemina			
Objem vzorku /cm <sup>3</sup> (288,813x rozdíl čtení)	1212	1505	1109	1125	1050	1210		
Hmotnost vlhká /g/	2432	3010	2127	2258	2070	2354		
Hmotnost suchá /g/	2000	2471	1763	1836	1752	1872		
Vlhkost /%/	21,6	21,8	20,7	23,0	18,2	19,4		
Objemová hmotnost /kgm <sup>-3</sup> /	1650	1640	1590	1630	1670	1630		
Vlhkost /%/	21,7		21,8		18,8			
Objemová hmotnost /kgm <sup>-3</sup> / (suchá)	1650		1610		1650			
Relativní uichlost I <sub>p</sub> (údaj k protokolu č. ...)	----		----		----			
Míra zhuštění D <sub>p</sub> /%/ (údaj k protokolu ...)	----		----		----			
Objemová hmotnost vlhká /kgm <sup>-3</sup> /	2000		1960		1960			




Výsledky zkoušky se týkají pouze předmětu zkoušky. Bez písemného souhlasu zkušebny se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Netříděný odpad



Vyseparovaná kontaminovaná zemina

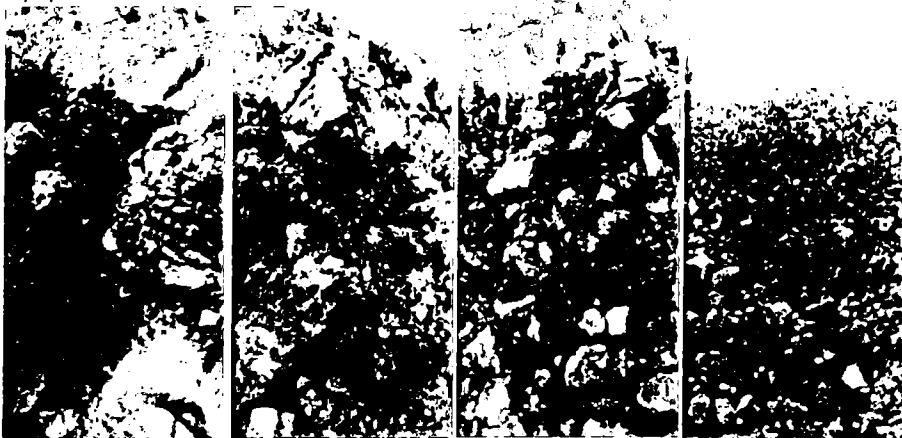

Vytříděné cihly



Vytříděné betonové kusy

