

Technické parametry odběrného místa

příloha č.1

smlouva :	č. T08 ze dne 29.12.2020
topná sezona	2021

Odběratel :


jméno / název	ZŠ a MŠ Skočice
adresa:	
ulice	Skočice
čp	98
obec	Skočice
PSC	334 01

Teplonosná látka	teplá voda (70°/50°)	
Tlak	0,2	MPa
Výkon	98	kW
Teplota (při -15 °C)	70	°C
topné období	ve smyslu vyhlášky	
Teplota teplé vody	ve smyslu vyhlášky	
Dodávka TUV:	není zajišťována	

Odběrné místo:

	ZŠ a MŠ Skočice
odběrné místo	výstup z kotelny školy
kotelna	K14, Skočice 98
výměníková stanice	-
umístění měřidla otop	
umístění měřidla TUV	
typ odběru	ZŠ a MŠ

Teplotní diagram dodávané topné vody

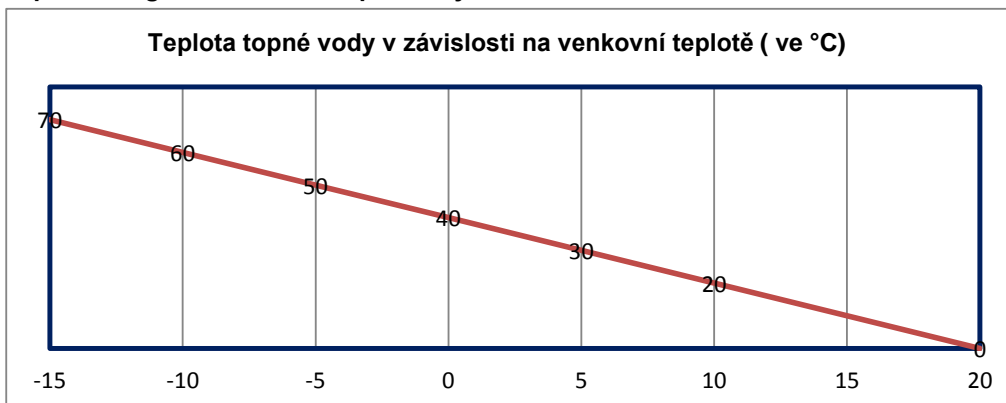

Dodavatel se zavazuje zajistit teplotu teplonosné látky v topném období s ohledem na výši venkovní teploty
Noční útlum v topném období je sjednán od 16 hodin do 06 hodin

V Přešticích

dne 29 .12. 2020

odběratel : ZŠ a MŠ Skočice

dodavatel : B+T Přeštice s.r.o.