

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ
o připojení elektrické požární signalizace objektu na pult centralizované ochrany
ke smlouvě č. 377/2019 (č. provozovatele PCO)

Smluvní strany:

Provozovatel elektrické požární signalizace (dále jen „provozovatel EPS“):

Statutární město Ostrava

Zastoupené:

Sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

Fakturační adresa: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava - Moravská Ostrava

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451

Bankovní spojení: Česká spořitelna, číslo účtu: 27-1649297309/0800

ID datové schránky: 5zubv7w

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje				
EVIDENCE SMLOUV				
HMSR	SRČL	poř. číslo	rok	dobu účinnosti
Ev. číslo v SÚD				

a

Provozovatel pultu centralizované ochrany (dále jen „provozovatel PCO“):

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Zastoupený brig. gen. Ing. Vladimírem Vlčkem, Ph.D., MBA, ředitelem HZS Moravskoslezského kraje

Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava - Zábřeh

IČO: 70884561

DIČ: CZ70884561 (není plátcem DPH)

Bankovní spojení: ČNB Ostrava

Číslo účtu: 1933881/0710 (pro účely příjmů s předčíslem 19-1933881/0710)

ID datové schránky: spdaive

(společně také označeny jen jako „smluvní strany“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 24.09.2019 smlouvu o připojení elektrické požární signalizace objektu na pult centralizované ochrany (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je připojení elektrické požární signalizace instalované v objektech provozovatele EPS.
2. Smluvní strany uzavírají tento dodatek v návaznosti na zřízení EPS v novém objektu **Rekreační ozdravné zařízení ROZ, Pstružovská ev. č. 164, Frýdlant nad Ostravicí** a v souvislosti s požadavkem na připojení EPS na PCO Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje.

II.

1. V návaznosti na připojení EPS nového objektu se příloha č. 1 smlouvy doplňuje o objekt s poř. č. 7. Aktuální znění přílohy č. 1 je přílohou tohoto dodatku.
2. Smluvní strany se dohodly, že dnem nabytí účinnosti tohoto dodatku bude u nově připojeného objektu poř. č. 7 zahájen čtrnáctidenní „TESTOVACÍ PROVOZ“ přenosu požárně-taktických informací z EPS prostřednictvím zařízení dálkového přenosu (dále jen „ZDP“) na PCO. V případě signalizace „VŠEOBECNÝ POPLACH“ na PCO v průběhu testovacího provozu nebudou vysílány žádné jednotky PO. Po čtrnácti dnech testovacího provozu bude smluvními stranami provedeno jeho vyhodnocení a HZS MSK vyhotoví písemný záznam o vyhodnocení testovacího provozu. Testovací provoz bude ukončen v případě vyhodnocení provozu bez závad, v opačném případě bude testovací provoz



prodloužen o dalších čtrnáct dnů. Písemný záznam o vyhodnocení testovacího provozu IIZS MSK zašle bezodkladně provozovateli EPS na e-mail: [REDAKCE]


3. Dnem následujícím po ukončení testovacího provozu bude zahájen „TRVALÝ PROVOZ“ přenosu požárně-taktických informací z EPS prostřednictvím ZDP na PCO.
4. U nově připojeného objektu poř. č. 7 v příloze č. 1 tohoto dodatku je provozovatel EPS povinen zaplatit IIZS MSK jednorázový poplatek za připojení EPS objektu na PCO ve výši **24.653,- Kč**. Poplatek za připojení EPS na PCO bude uhrazen na základě faktury, vystavené HZS MSK po nabytí účinnosti tohoto dodatku.
5. Za nově připojený objekt poř. č. 7 v příloze č. 1 tohoto dodatku je provozovatel EPS povinen platit HZS MSK měsíční poplatky za připojení EPS prostřednictvím ZDP na PCO ve výši **3.135,- Kč** za každý započatý kalendářní měsíc připojení, a to za podmínek stanovených ve smlouvě.
6. Smluvní strany se rovněž dohodly na aktualizaci přílohy seznamu kontaktních osob provozovatele EPS. Aktuální znění je přílohou tohoto dodatku.

III.

1. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž smluvní strany souhlasí s jejím uveřejněním v plném rozsahu. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí provozovatel PCO.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotovením s platností originálu, každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti pro objekt poř. č. 7 v příloze tohoto dodatku dnem vydání souhlasného závazného stanoviska IIZS MSK k užívání stavby (zkušebnímu provozu, předčasnému užívání části stavby, změně užívání stavby) nebo vydáním sdělení HZS MSK potvrzujícím splnění organizačně technických podmínek pro připojení EPS objektu s poř. č. 7 prostřednictvím ZDP na PCO, nejdříve však dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.
4. Smluvní strany uzavírají tento dodatek podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou použity pouze pro účely plnění tohoto dodatku a při uveřejnění dodatku budou anonymizovány.
5. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města svým usnesením č. 05636/RM1822/83 ze dne 5.1.2021.

- 7 -01- 2021

Ostrava, dne

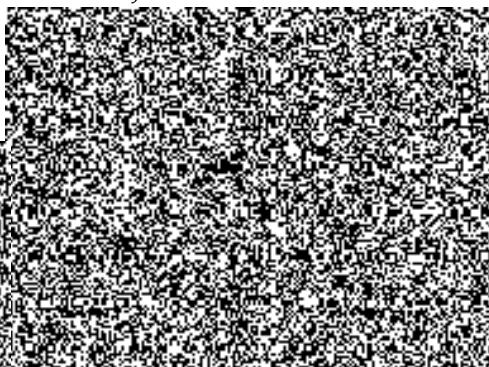

Ostrava, dne 5.1.2021

.....
za prov
brig. gen. Ing. Vladimír D., MBA


HZS Moravsko-slezská je


.....


Moravsko-slezská kraj
Výškovice 26 40


700 59 Ostrava - Zábřeh

Příloha č. 1 ke smlouvě o připojení elektrické požární signalizace objektu na pult centralizované ochrany

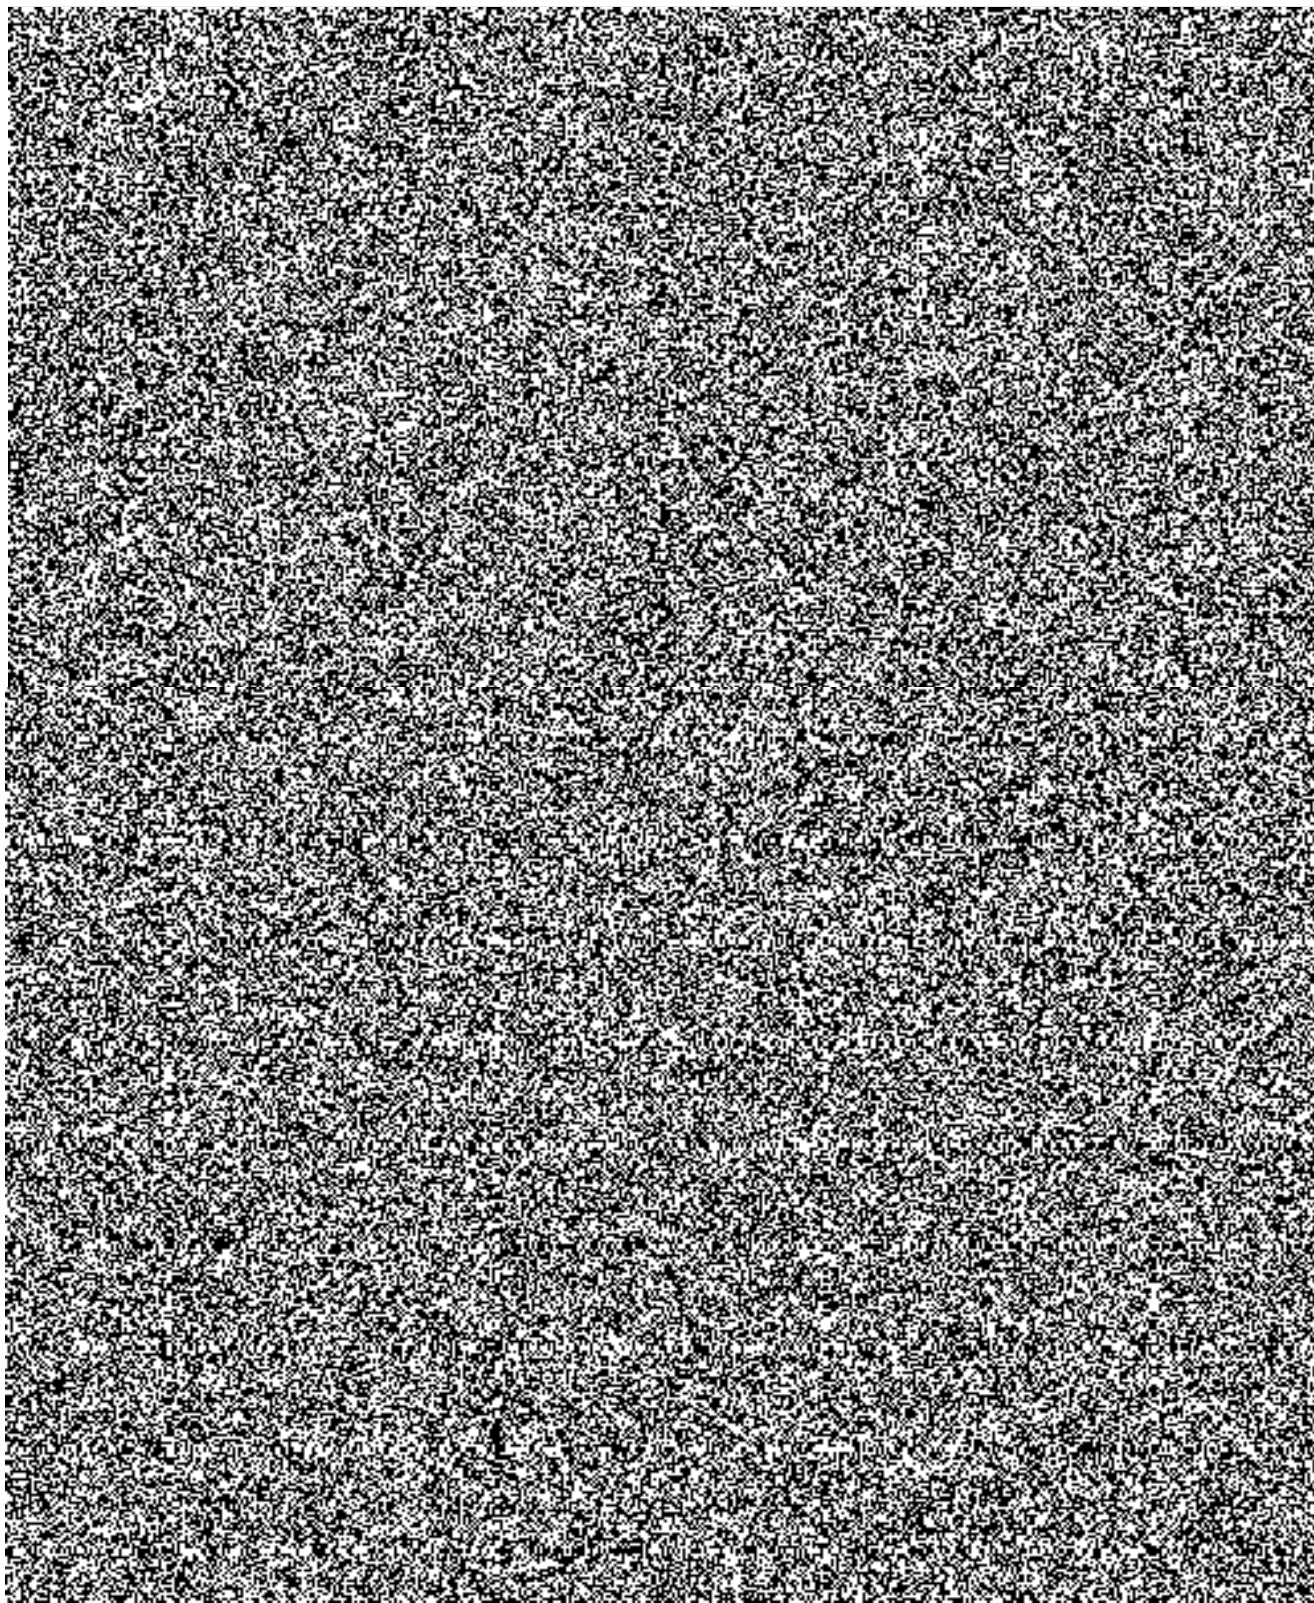

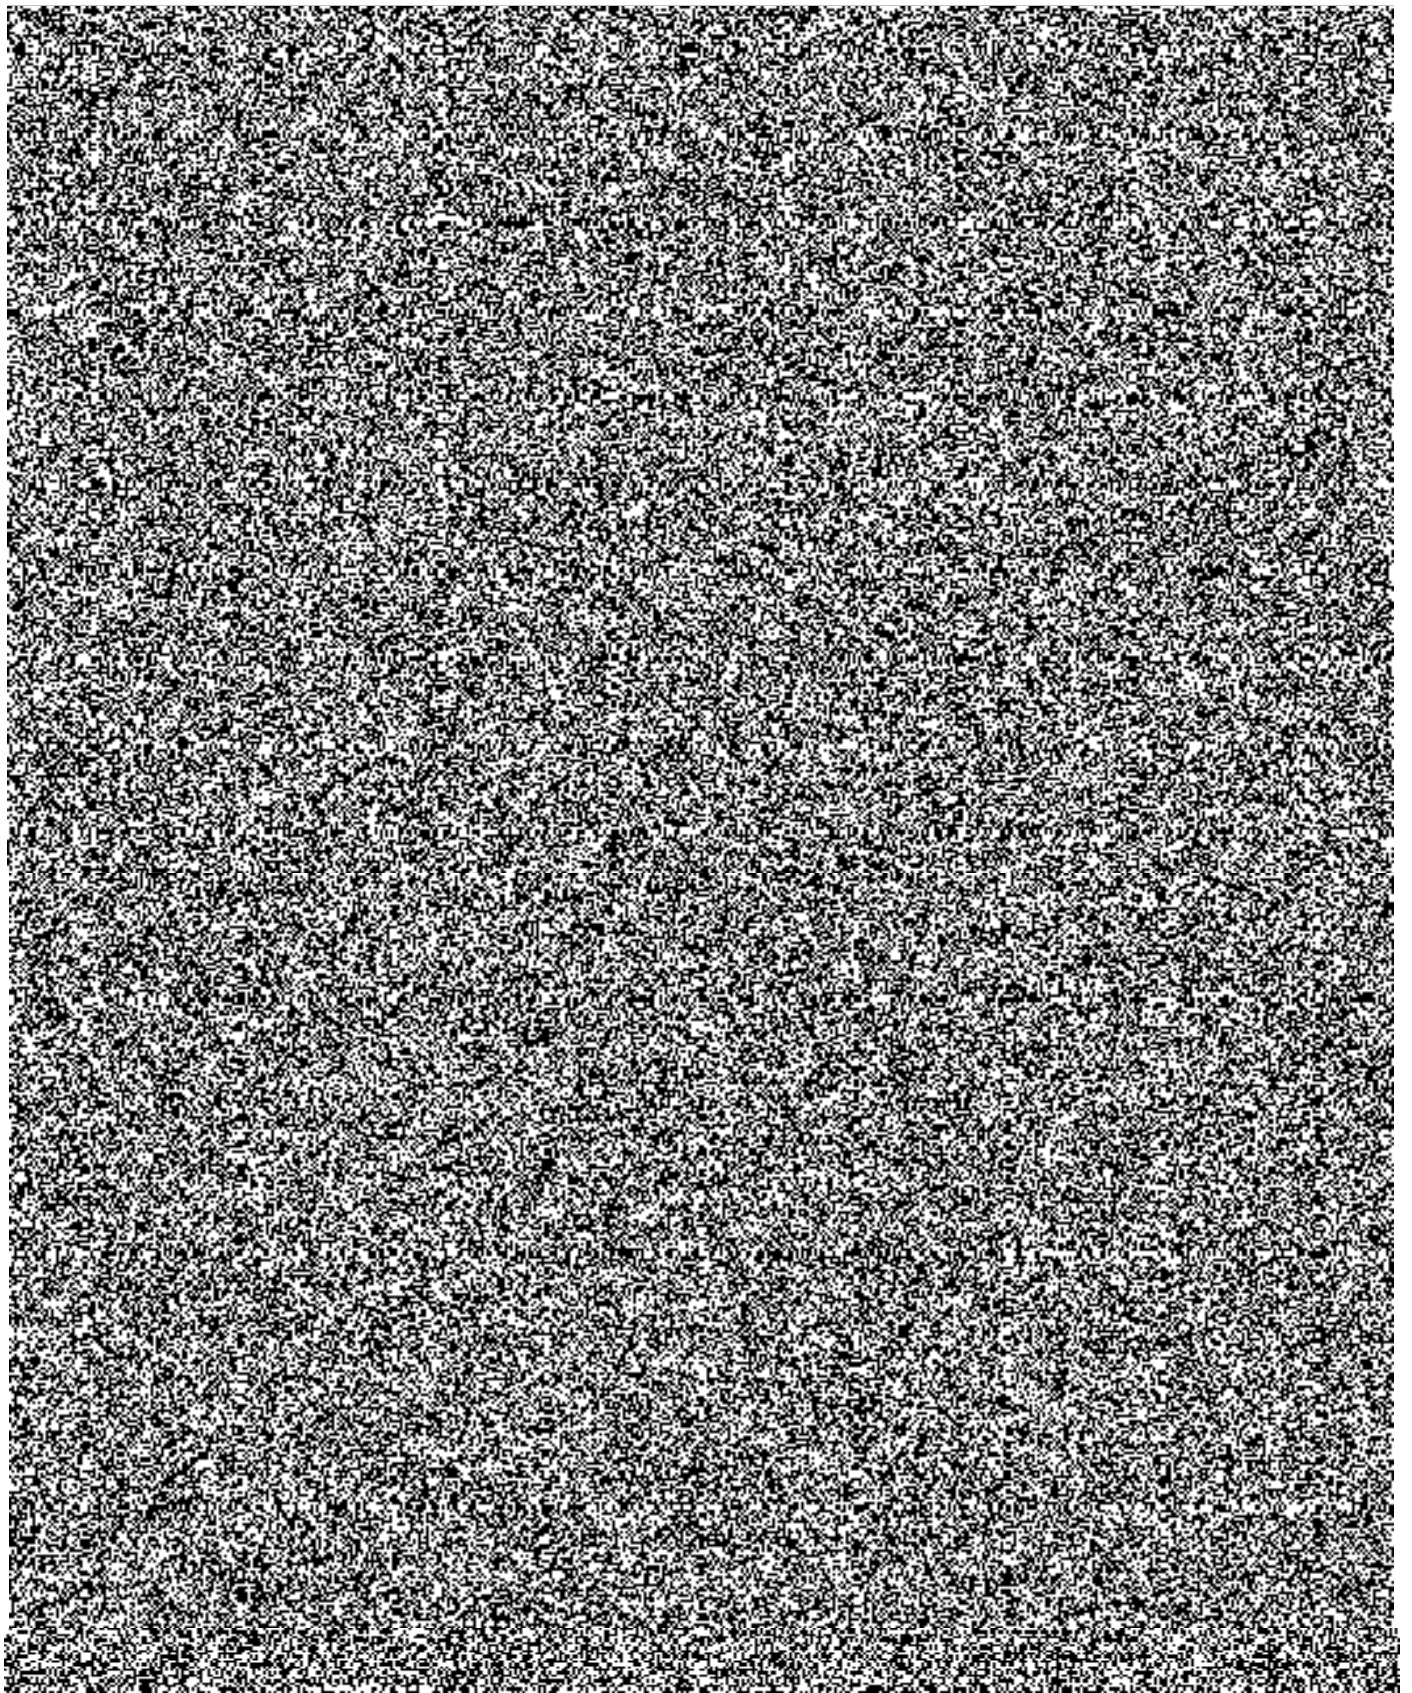

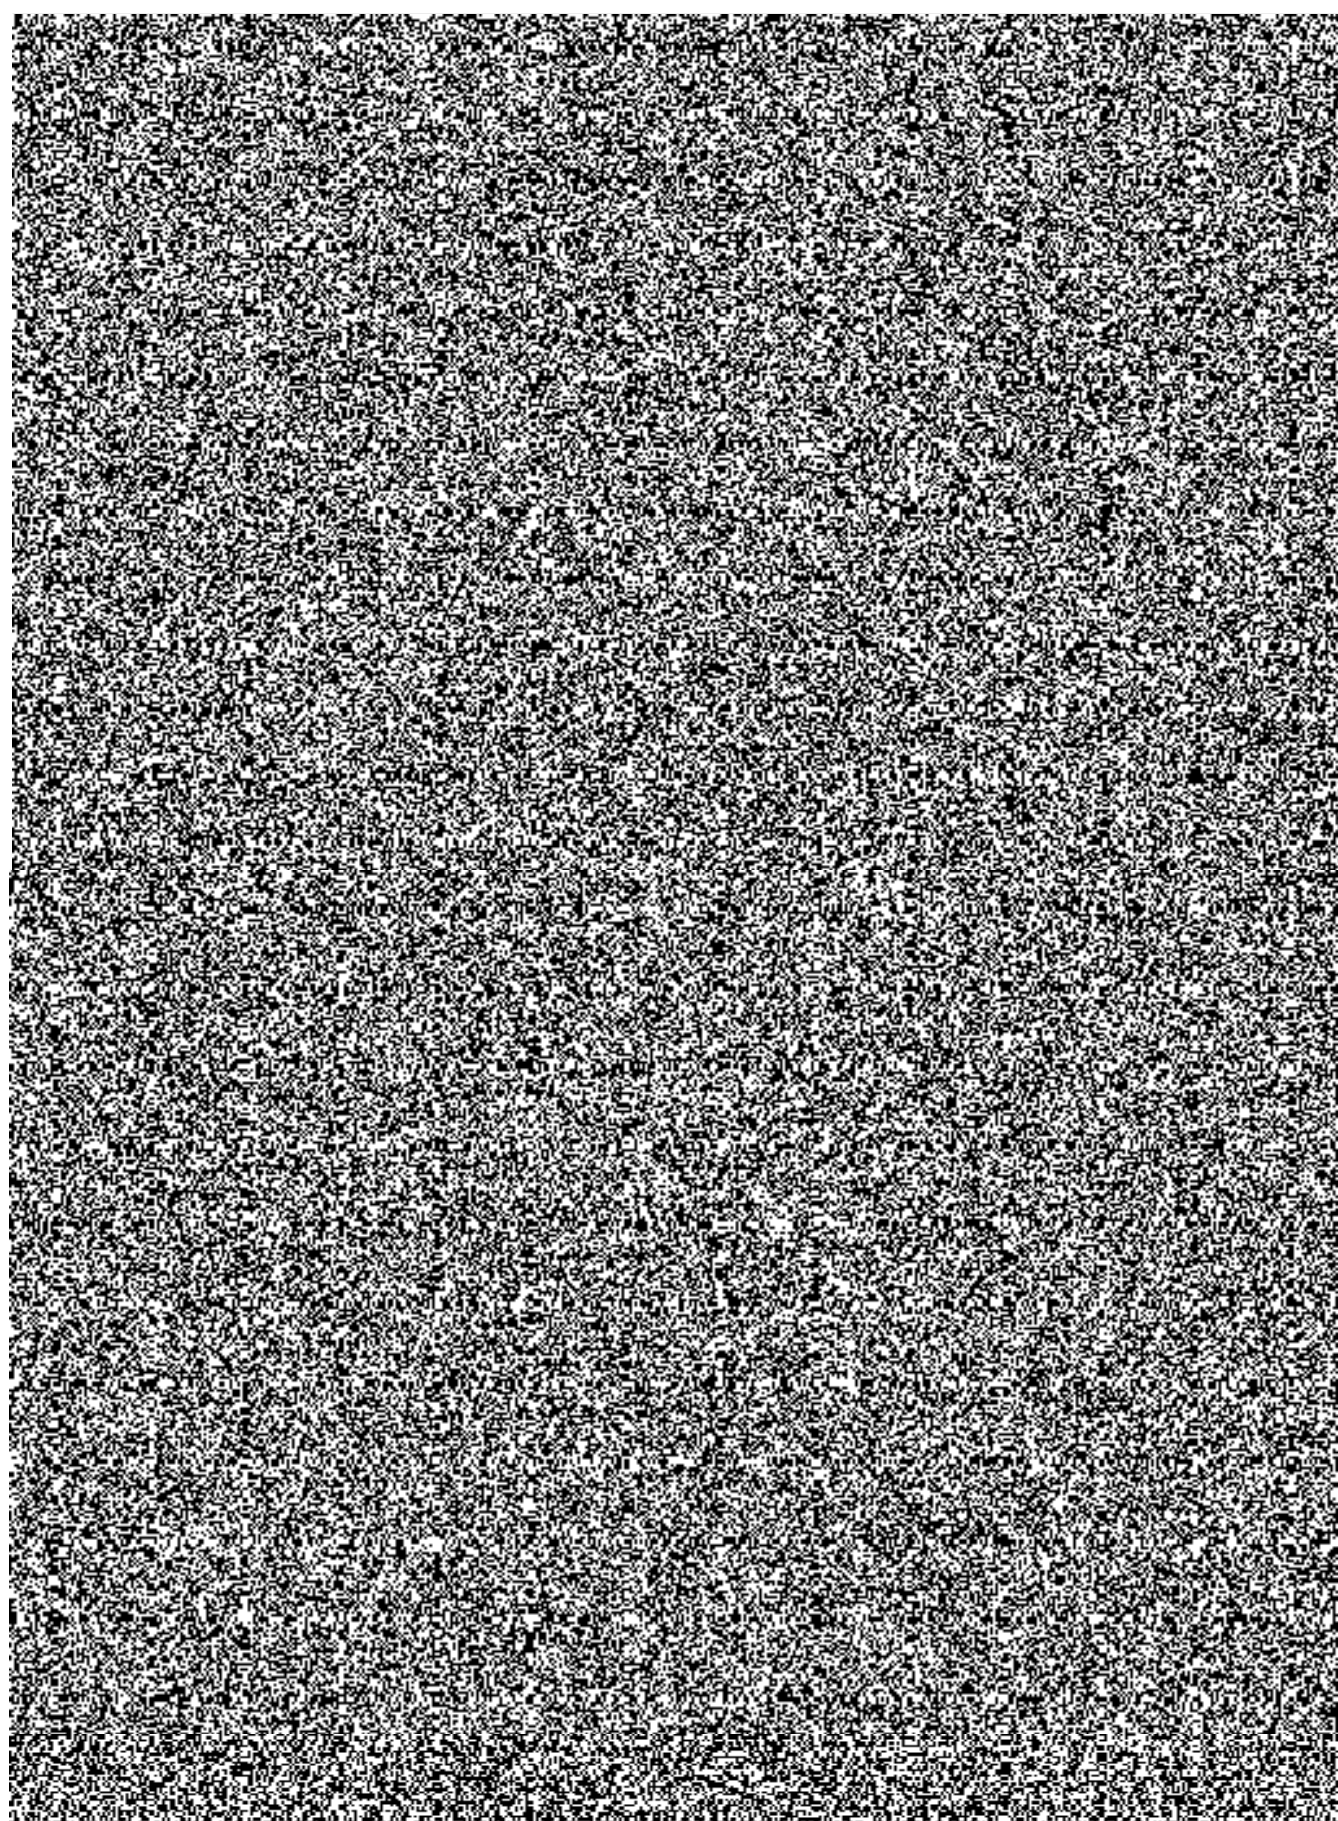

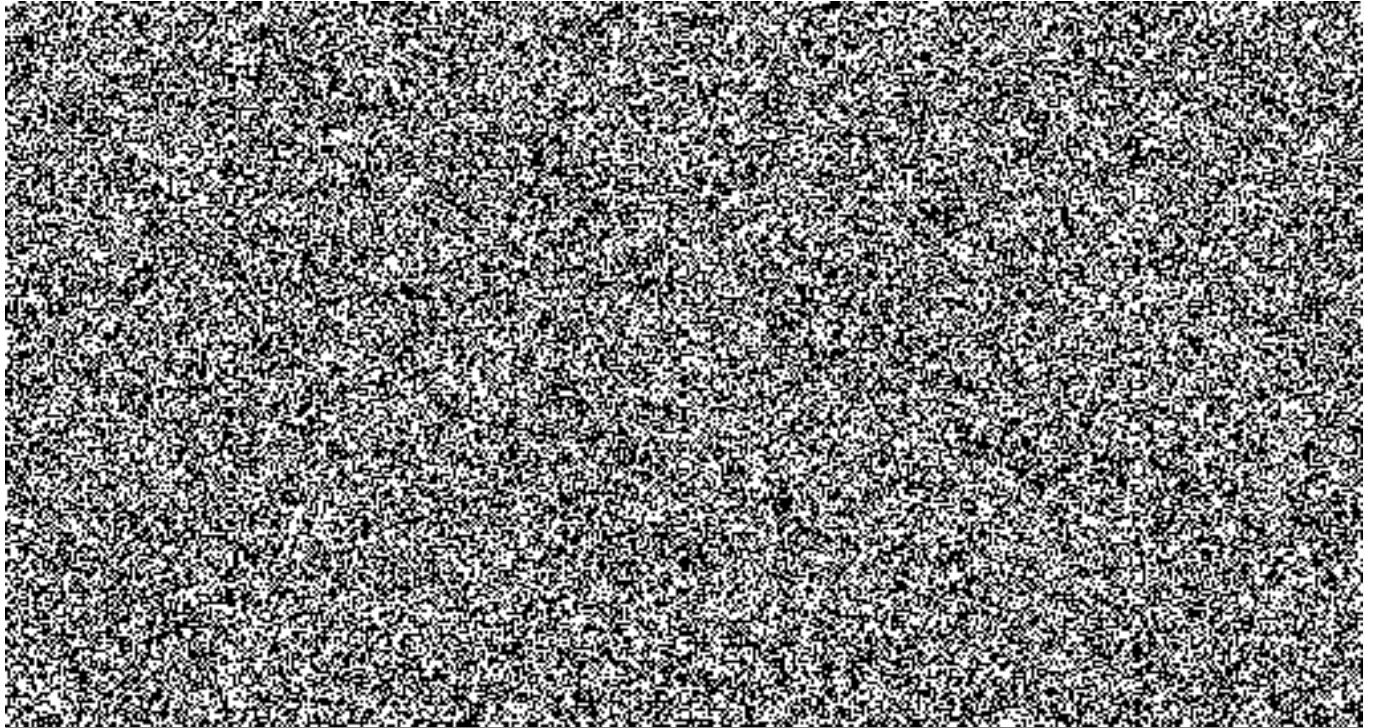

SEZNAM

kontaktních osob provozovatele EPS

