

PŘELOŽKA STĚ PLYNOVODU IPE 63x5,8, délka 64m

PROPOJ NA STÁVAJÍCÍ PLYNOVOD IPE 63x5,8
PŘI STLAČENÍ STÁVAJÍCÍHO PLYNOVODU
PROPOJ POMOCÍ ELEKTROSPJJKY PE 63
OPRAVA OPRAVÁRENSKOU ELEKTROVAROVKOU
OCHOZ PO DOBU PROPOJE PE 40
STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ ODPLYNIT A ZASLEPIT


P1-P4 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK NA PŘEKLÁDANÝ
PLYNOVOD IPE 63x6,8, NAPOJENÍ NAVRTÁVKOU
POMOCÍ NAVRTÁVJÍCÍHO PŘÍPOJKOVÉHO T-KUSU
PROPOJ POMOCÍ ELEKTROSPJJKY PE32

PROPOJ NA STÁVAJÍCÍ PLYNOVOD IPE 63x5,8
PŘI STLAČENÍ STÁVAJÍCÍHO PLYNOVODU
PROPOJ POMOCÍ ELEKTROSPJJKY PE 63/32
OPRAVA OPRAVÁRENSKOU ELEKTROVAROVKOU
OCHOZ PO DOBU PROPOJE PE 40
STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ ODPLYNIT A ZASLEPIT

1518/1

15

150

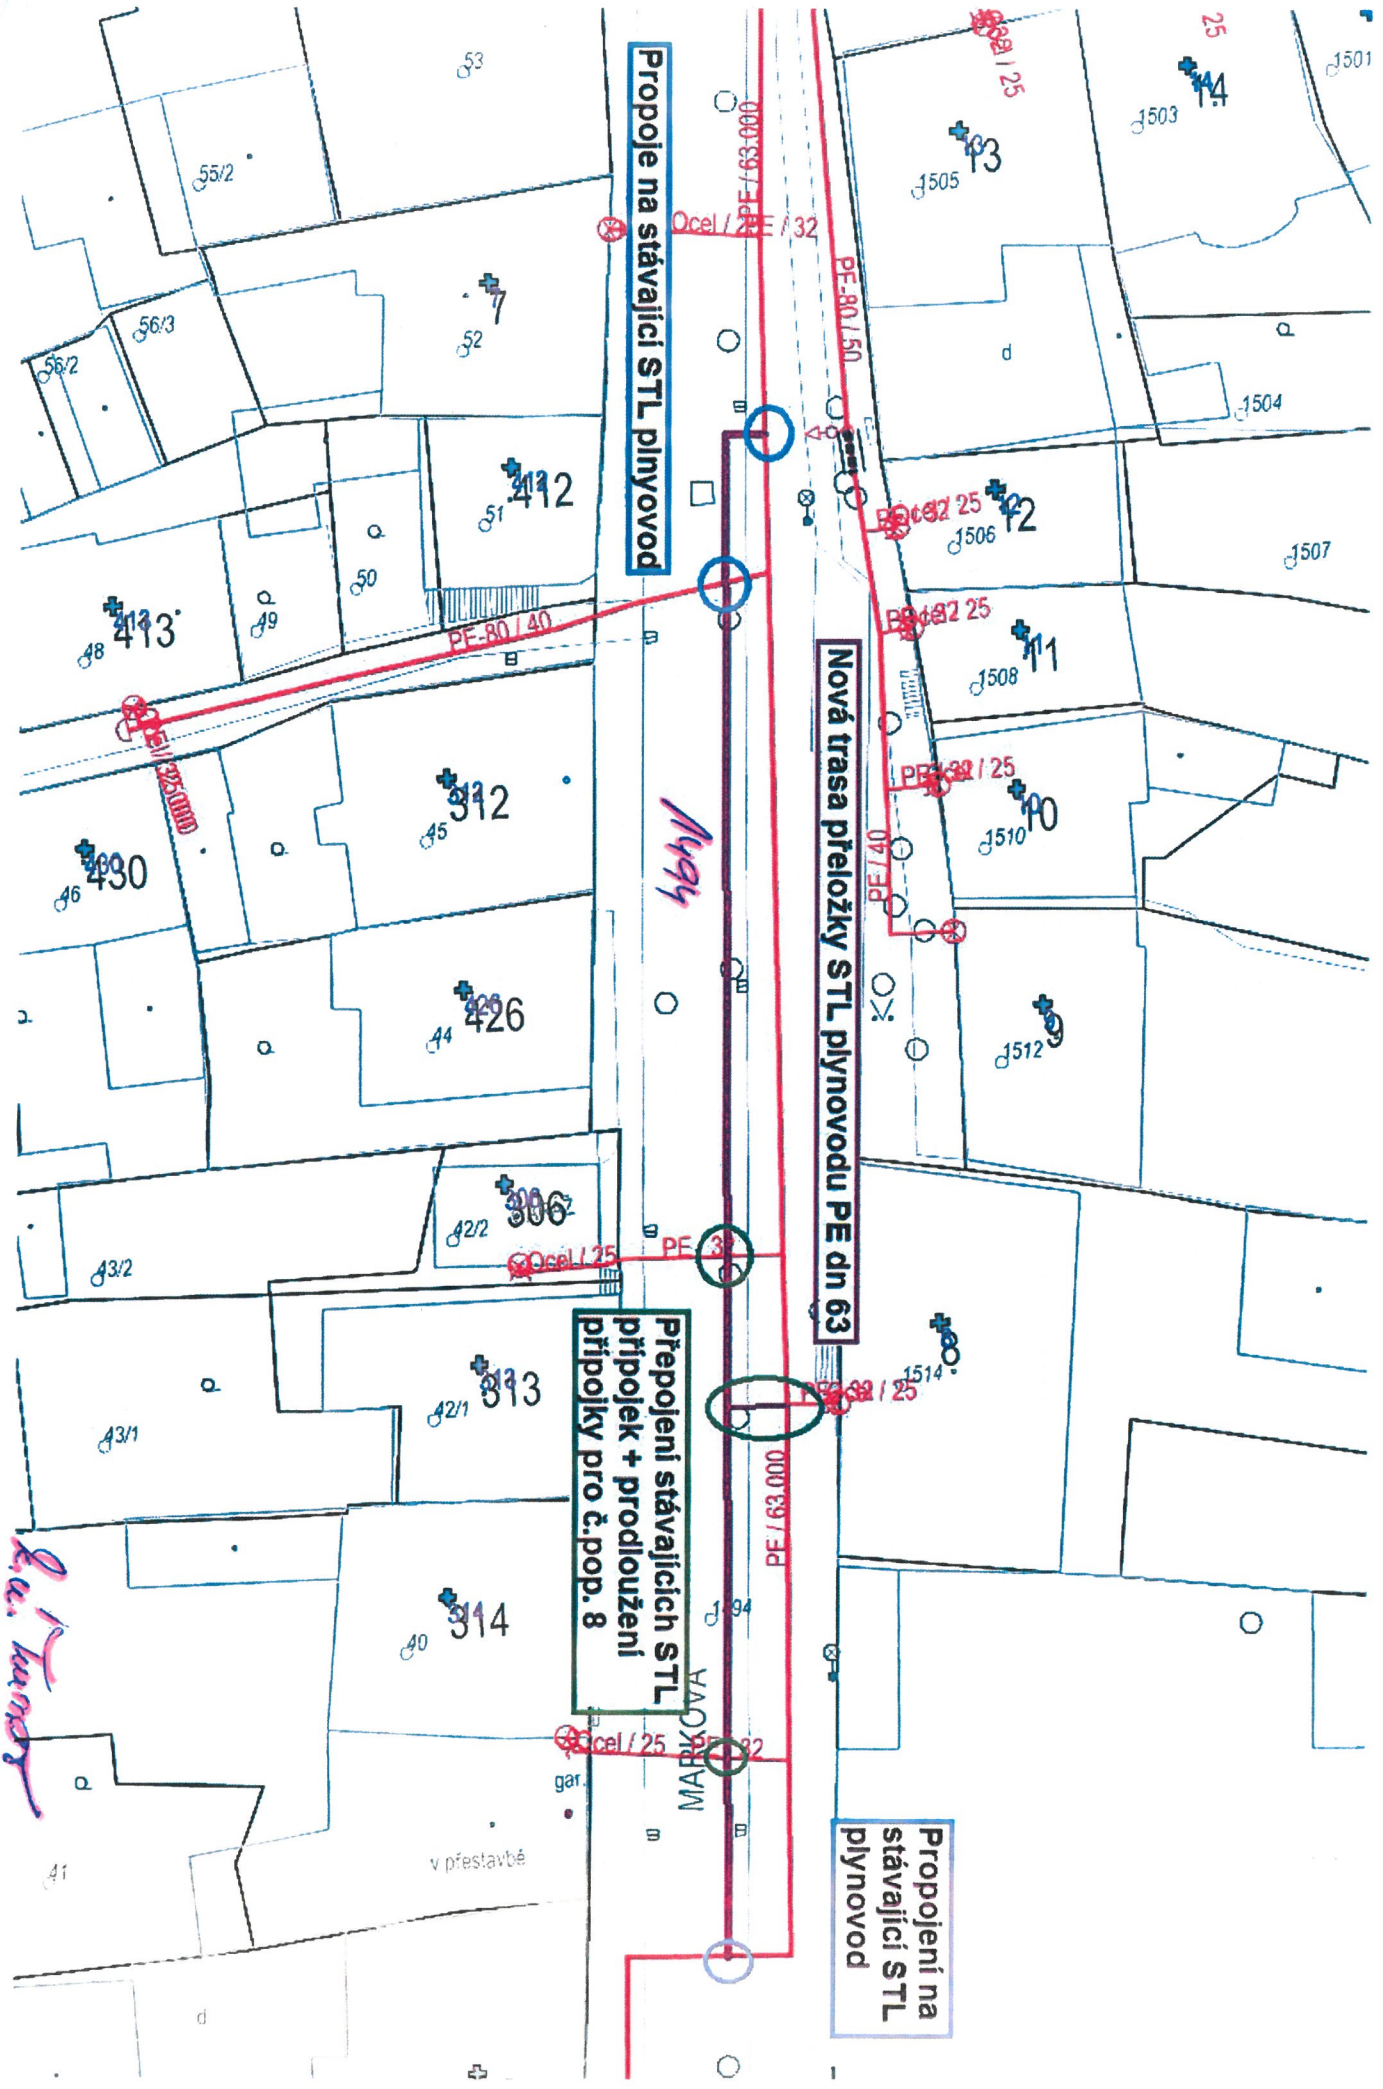

Propoje na stávající STL plynovod

Nová trasa přeložky STL plynovodu PE dn 63

Připojení stávajících STL přípojek + prodloužení přípojek pro č.pop. 8

Propojení na stávající STL plynovod

1494

č. 1494

v přestavbě

gar.

MARKOVÁ

P.2 Přehled stavbou dotčených pozemků

Název stavby : Přeložka STL plynovodu a přípojek v ul. Markova, Turnov

Č. stavby : 8800087822

Zpracovatel :

Reg.č.		Katastrální území	Číselný kód katastrálního území	Obec	Okres	Druh číselování (Zde se uvede číselný kód 1 - stavební parcela 2 - pozemková parcela)	Parcelní číslo pozemku dle KN p.č. *1	Parcelní číslo pozemku dle ZE (PK, GP, EN) *2	Díl parcely u pozemku ve ZE *4	Typ parcely (zde se uvede typ - KN nebo ZE)	Původ parcely ZE (PK, GP, EN, aj.)	LV č.	Výměra pozemku (m2) *3	Délka průniku PZ *5	Plocha průniku PZ *6	Plátce DPH *7	Poznámka
poř.č.	č. smlouvy (SOSB VB)																
1		Turnov	771601	Turnov	Semily	2	1494			KN		10001	2426	1		ano	

Tabulku řadit dle toku plynu

Komentáře:

- *1 Doplnovat pouze parcely evidované dle KN
- *2 Doplnovat pouze parcely evidované dle ZE (PK, GP, EN, aj.)
- *3 Vyplnovat údaj uvedený v katastru nemovitostí
- *4 Vyplnit číslo dílu parcely evidované dle ZE (1 až nekonečno)
- *5 Do políčka **Délka průniku PZ** se vyplní, pokud je pozemek dotčen plynárenským zařízením vždy hodnotu **1**
- *6 Do políčka **Plocha průniku PZ** se vyplní, pokud je pozemek **dotčen pouze ochranným pásmem vždy hodnotu 1**, Když je pozemek dotčen plynárenským zařízením, nebude vyplněno políčko Plocha průniku PZ.
- *7 Do políčka Plátce DPH se vyplní text **Ano**, a to pouze u plátců DPH zbytek políček v tomto sloupci zůstane prázdný.