

**ÚVN**ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocnice Praha

Příloha č. 2 – Technická specifikace nabízeného plnění

název firmy: EuroClean s.r.o.
se sídlem: Lidická 1348, Roztoky 252 63
zastoupen: Ing. Jaromírem Šnajdrem
IČ: 26141477
DIČ: CZ26141477

Generátory OXCL

Technické požadavky na 3ks o výkonu 25 m³ /hod

Minimální technické požadavky	Ano/Ne	Komentář
Automatický vyvíječ oxidu chloričitého	Ano	
Volně stojící kompaktní zařízení	Ano	
Zásobníky chemie umístěny přímo ve vyvíječi v bezpečnostních jímkách	Ano	
Snadná obsluha a manipulace, možnost jednoduše přenést zařízení do jiného prostoru	Ano	
Dávkování chemikálií do studené vody	Ano	
Výkon u zařízení (A,B,C)min. 25 m ³ /hod.	Ano	
<i>Při zvýšení odběru upravené vody možný upgrade zařízení na vyšší výkon</i>	Ano	
Vizuální kontrola výroby chlordioxidu	Ano	
Ukazatel stavu chemikálií	Ano	
Ukazatel průtoku	Ano	
Filtr na pohlcování par	Ano	
Filtr na pohlcování pevných částic	Ano	
Vodoměr na přívodu studené vody	Ano	
Vstup pro odběr kontrolních vzorků	Ano	
Max. plocha základny zařízení 1000 x 700 mm , max. výška zařízení 1900 mm	Ano	
Dodání zařízení na místo určení včetně doplnění rozvodů a kompletní instalace do systému, el. připojení	Ano	

**ÚVN**ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocnice Praha1
Příloha č. 2 – Technická specifikace nabízeného plnění

a následné uvedení do provozu.		
Předložení kompletní dokumentace k zařízení, prohlášení o shodě.	Ano	
Předložení platných certifikátů k zařízení dle platných legislativních norem.	Ano	
Předložení návodu k obsluze, provozního a havarijního řádu a proškolení obsluhy.	Ano	

Technické požadavky na zařízení k dezinfekci vody dávkováním roztoku oxidu chloričitého 1 ks o výkonu 10 m³

Minimální technické požadavky	Ano/Ne	Komentář
Automatický vyvíječ oxidu chloričitého	Ano	
Volně stojící kompaktní zařízení	Ano	
Zásobníky chemie umístěny přímo ve vyvíječi v bezpečnostních jímkách	Ano	
Snadná obsluha a manipulace, možnost jednoduše přenést zařízení do jiného prostoru	Ano	
Dávkování chemikálií do studené vody	Ano	
Výkon u zařízení (D) min. 10m ³ /hod	Ano	
<i>Při zvýšení odběru upravené vody možný upgrade zařízení na vyšší výkon</i>	Ano	
Vizuální kontrola výroby chlordioxidu	Ano	
Ukazatel stavu chemikálií	Ano	
Ukazatel průtoku	Ano	
Filtr na pohlcování par	Ano	
Filtr na pohlcování pevných částic	Ano	
Vodoměr na přívodu studené vody	Ano	

**ÚVN**ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocnice Praha

Příloha č. 2 – Technická specifikace nabízeného plnění

Vstup pro odběr kontrolních vzorků	Ano	
Max. plocha základny zařízení 1000 x 700 mm, max. výška zařízení 1900 mm	Ano	
Dodání zařízení na místo určení včetně doplnění rozvodů a kompletní instalace do systému, el. připojení a následné uvedení do provozu.	Ano	
Předložení kompletní dokumentace k zařízení prohlášení o shodě.	Ano	
Předložení platných certifikátů k zařízení dle platných legislativních norem.	Ano	
Předložení návodu k obsluze, provozního a havarijního řádu a proškolení obsluhy.	Ano	

V Rožtokách 26.1.2017

Datum , místo
razítko a podpis

ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE

Vojenská fakultní nemocnice Praha
U Vojenské nemocnice 1200
169 02 Praha 6

V Roztokách 23.1.2017

Cenová nabídka na generátor ClO₂

Obecný princip

Dezinfekci rozvodů teplé vody zajistí automatický vyvíječ oxidu chloričitého (ClO₂, chlordioxid).


Oxid chloričitý je dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví 293/2006 sb. a vyhlášky 409/2005 sb., paragraf 14, bod „i“, schválený způsob dezinfekce jak pitné, tak teplé vody.

Vyvíječ EuroClean OXCL automaticky připravuje roztok chlordioxidu z kyseliny chlorovodíkové a z chloritanu sodného. Roztok je dávkován do studené vody na základě údajů z vodoměru, v koncentraci 0,2 až 0,8 mg/l.

Dávkování chlordioxidu v uvedené koncentraci bezpečně zajistí dezinfekci rozvodů, všude tam, kde teplá voda cirkuluje.

Zaručujeme, že při použití této technologie, bude voda na pravidelně používaných výtocích teplé vody z hlediska mikrobiologie splňovat požadavky vyhlášky 293/2006 sb., kterou se stanovují hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.

Popis generátoru ClO₂ OXCL blue

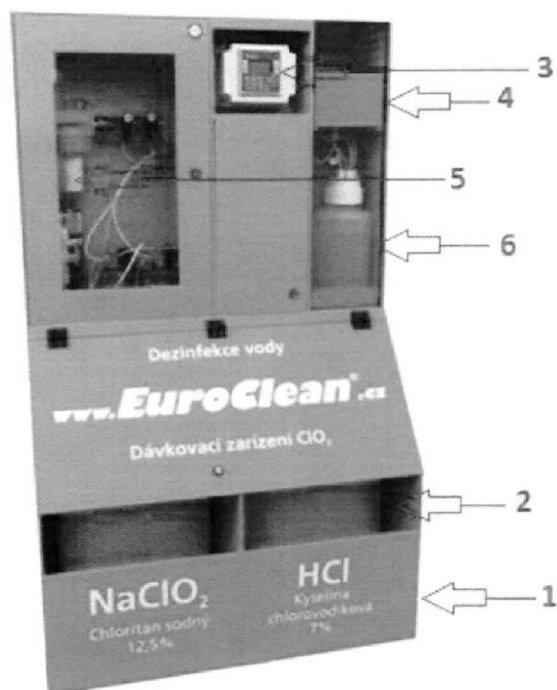

- 1- Volně stojící kompaktní zařízení
- 2- Zásobníky chemie jsou umístěny přímo v generátoru a v bezpečnostních záchytných vanách.
- 3- PC ukazatel stavu chemikálií a průtoku
- 4- Filtr na pohlcování par
- 5- Filtr pevných částic
- 6- Vizuální kontrola výroby ClO₂

Specifikace generátorů OXCL blue 01 a 02

- Volně stojící kompaktní zařízení
- Zásobníky chemikálií jsou umístěny v záchytných vanách, které jsou součástí zařízení.
- Snadná obsluha a manipulace, zařízení je vybaveno madly, které umožňují přenos zařízení.
- Při zvýšení odběru upravované TV možnost upgrade na vyšší výkon
- Vizuální kontrola výroby ClO₂ v reaktoru
- PC, které ukazuje stav chemikálií a průtoku
- Filtr s aktivním uhlím na pohlcování par
- Filtr na pohlcování pevných částic
- Vodoměr na přívodu vody
- Rozměr 935 x 482 x 1551mm (š x h x v)

Cena zařízení A

Cena generátoru EuroClean OXCL blue 02

Do průtoku 25m³/h

Uvedená cena je bez DPH.

Uvedená cena obsahuje úpravu místa připojení včetně impulsního vodoměru DN 50, nastavení a spuštění dávkování a první náplně pro cca měsíc provozu. Cena je včetně zcela bezplatné, dvouleté záruky na místě instalace.

Cena zařízení B

Cena generátoru EuroClean OXCL blue 02

Do průtoku 25m³/h

Uvedená cena je bez DPH.

Uvedená cena obsahuje úpravu místa připojení včetně impulsního vodoměru DN 80, nastavení a spuštění dávkování a první náplně pro cca měsíc provozu. Cena je včetně zcela bezplatné, dvouleté záruky na místě instalace.

Cena zařízení C

Cena generátoru EuroClean OXCL blue 02

Do průtoku 25m³/h

Uvedená cena je bez DPH.

Uvedená cena obsahuje úpravu místa připojení včetně impulsního vodoměru DN 80, nastavení a spuštění dávkování a první náplně pro cca měsíc provozu. Cena je včetně zcela bezplatné, dvouleté záruky na místě instalace

Cena zařízení D

Cena generátoru EuroClean OXCL blue 01

Do průtoku 10m³/h

Uvedená cena je bez DPH.

Uvedená cena obsahuje úpravu místa připojení včetně impulsního vodoměru DN 25, nastavení a spuštění dávkování a první náplně pro cca měsíc provozu. Cena je včetně zcela bezplatné, dvouleté záruky na místě instalace

Termín dodání skladem.

Záruka 24 měsíců

Cena chemikálií zařízení A, B, C, D za 24 měsíců

Cena

Uvedená cena je bez DPH.



Cena za údržbu a provoz zařízení A, B, C, D za 24 měsíců

Cena

Uvedená cena je bez DPH.



Uvedená cena obsahuje kontrolu zařízení včetně kalibrace, kontrolu funkčnosti zařízení, Doplnění chemikálií a dopravu.

Celková cena

Uvedená cena je bez DPH.

1.039.564,- Kč

Reference EuroClean OXCL – vyvíječ chlordioxidu

Nemocnice

- Nemocnice Milosrdných sester Boromejských Praha
- Ústřední Vojenská Nemocnice Praha
- Českobudějovická s.r.o. poliklinika Antala Staška Praha
- Fakultní nemocnice Plzeň
- Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně, p.o.
- Oblastní nemocnice Kolín
- Nemocnice Český Krumlov a.s.
- Nemocnice Tábor, a.s.
- Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov a.s. nemocnice střeďočeského kraje
- Oblastní nemocnice Trutnov a.s.
- Nemocnice Jablonec nad Nisou p.o.
- Nemocnice Náchod
- Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
- Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice nad Labem s.r.o.
- Orlicko-ústecká nemocnice, a.s.
- Nemocnice Kadaň s.r.o
- Nemocnice Turnov
- Nemocnice Podolí
- Krajská zdravotní nemocnice Ústí nad Labem
- Nemocnice Rumburk
- Nemocnice Opava
- Nemocnice Pardubice
- Oblastní Nemocnice Kladno a.s.
- Nemocnice Most


Instituce

- Pražský Hrad
- Letiště Václava Havla
- Pražská teplárenská a.s.
- Výzkumný ústav jaderných technologií v Řeži
- Koleje vysokých škol v Ústí nad Labem
- Koleje Univerzity Karlovy
- Pivovar Platan
- Pivovar Nová Paka
- Hotel Hilton
- Vinium Velké Pavlovice
- Orea Hotel
- Hotel Olympik
- Interhotel Bohemia Ústí nad Labem
- Titbit
- Jaroměřická mlékárna
- Pribyna Příbram
- Domov důchodců Vlašim
- Domov důchodců Kutná Hora
- Věznice Ruzyně
- Lonza Biotech Kouřim
- AquaTruck Nupaky
- Rubena Náchod
- RWE Energo, s.r.o
- Elektrárny Opatovice
- Lázně Bohdaneč a.s.
- Teplárna Sokolov
- Pivovar Černá Hora
- International School of Prague
- Teplárna Strakonice
- Vojenská a lázeňská rekreační zařízení Teplice
- Státní lázně Jánské Lázně
- Pivovar Jihlava
- Hotel Beránek Náchod
- Golf resort Kunětická Hora
- SVJ Děčín
- Domov Seniorů Ústí nad Orlicí
- Vinařství Ludwig
- Teplárna Příbram
- Sportovní centrum University Karlovy
- Aquatest Barrandov

Zahraničí

- 269 instalací v nemocnicích a teplárenských společnostech v Polsku

Pavel Hofre

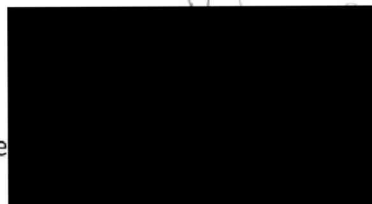

EuroClean[®] ^①
s.r.o.
Lidická 1348, 252 63 Roztoky
IČ: 26141477

PRŮLOHA č. 2

Nabízený přístroj	Cena přístroje včetně instalace a připojení do systému	
	Cena za 1 přístroj bez DPH	Cena za 1 přístroj včetně DPH
Zařízení A		
Zařízení B		
Zařízení C		
Zařízení D		
Cena celkem		

Příloha č. 3 - Cenová nabídka

CHEMIE

zařízení	spotřeba na den	chemie název	cena za měrnou jednotku bez DPH	cena za 1 rok bez DPH	cena za 2 roky bez DPH
A					
B					
C					
D					
cena celkem bez DPH					

PAUŠÁL ZA ÚDRŽBU

Zařízení	Měsíc (bez DPH)	Měsíc (včetně DPH)	24 měsíců (bez DPH)	24 měsíců (včetně DPH)
A				
B				
C				
D				
Cena celkem				

Celková cena bez DPH	Celková cena včetně DPH
1.039.564,- Kč	1.257.872,- Kč