

**DÍLČÍ KUPNÍ SMLOUVA č. 2/2021**

k rámcové dohodě na dodávku klimatizačních jednotek ze dne 1.10.2019

**Český rozhlas**

zřízený zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu

nezapisuje se do obchodního rejstříku

se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2

zastoupený:

IČ 45245053, DIČ CZ45245053

bankovní spojení:

(dále jen jako „kupující“)

a

**DCI Czech a.s.**

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21039

se sídlem Štěrbohoslká 1404/104, 102 00 Praha 10

zastoupená:

IČO 04501624, DIČ CZ04501624

bankovní spojení:

(dále jen jako „prodávající“)

(dále společně jen jako „smluvní strany“)

uzavírají v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a v souladu s článkem II. rámcové dohody na dodávku **klimatizačních jednotek ze dne 1.10.2019** (dále jen „rámcová dohoda“) tuto dílčí kupní smlouvu (dále jen jako „smlouva“)

**I. Předmět smlouvy**

1. Předmětem této smlouvy je ze strany prodávajícího povinnost odevzdat kupujícímu věc, která je předmětem koupě a umožnit kupujícímu nabýt k ní vlastnické právo, a to **1 ks klimatizačního systému s přímým výparem chladiva požadovaného výkonu včetně chladiva** (dále jen „zboží“) **vč. jeho montáže a instalace**. Parametry provedení zboží jsou uvedeny níže v tomto odstavci smlouvy:
  - a) Vnější klimatizační jednotka (počet ks/značka/typ): 1 ks SAMSUNG AC071RXADKG/EU
  - b) Umístění vnější klimatizační jednotky: na fasádě objektu nad vstupními dveřmi ze dvora
  - c) Vnitřní klimatizační jednotka (počet ks/značka/typ): 1 ks SAMSUNG AC071RNADKG/EU
  - d) Umístění vnitřní klimatizační jednotky: el. rozvodna
  - e) Chladicí výkon: 7,1 kW
2. Předmětem této smlouvy ze strany kupujícího je povinnost zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.
3. Technický popis a další specifikace zboží vč. konkrétních požadovaných činností jsou uvedeny v příloze, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.
4. Součástí dodávky zboží je i příslušenství a doklady potřebné pro jeho řádné užívání.

## II. Místo a doba plnění

1. Místem plnění a odevzdání zboží je objekt ČRo České Budějovice, U Tří lvů 1, 370 01 České Budějovice.
2. Prodávající se zavazuje odevzdat zboží v místě plnění na vlastní náklad nejpozději do **35 dní ode dne účinnosti této smlouvy**. Prodávající je povinen místo a dobu odevzdání zboží oznámit kupujícímu nejméně tři pracovní dny předem na e-mail uvedený v hlavičce této smlouvy.

## III. Cena zboží a platební podmínky

1. Cena zboží je dána nabídkou prodávajícího a činí **64.937,- Kč** (slovy: šedesátčtyřtisícdevětsetřicet sedm korun českých) **bez DPH**. Zdanění proběhne v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Cena zboží a platební podmínky jsou sjednány v souladu s rámcovou dohodou.
2. Celková cena dle předchozího odstavce je konečná a zahrnuje veškeré další náklady prodávajícího související s odevzdáním zboží dle této smlouvy (např. doprava zboží do místa odevzdání, zabalení zboží).

## IV. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
2. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Bude-li v této smlouvě použit jakýkoli pojem, aniž by byl smlouvou zvlášť definován, potom bude mít význam, který mu dává rámcová dohoda.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž kupující obdrží dva a prodávající jeden.
5. Pro případ sporu vzniklého mezi smluvními stranami se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, sjednává jako místně příslušný soud obecný soud podle sídla kupujícího.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je její:  
Příloha: Cenová nabídka č. 2/2021 ze dne 16.3.2021;  
Příloha: Specifikace zboží.

V Praze dne

V Praze dne

**Příloha: Cenová nabídka č. 2/2021 ze dne 16.3.2021**

Dodávka 1 ks klimatizačního systému s přímým výparem chladiva požadovaného výkonu včetně chladiva, montáže a instalace pro el. rozvodnu v objektu ČRo České Budějovice, U Tří lvů 1, 370 01 České Budějovice.

Požadované zařízení	Počet a provedení vnitřní klimatizační jednotky/jednotek	Technická specifikace zařízení	Požadované záruční podmínky	Minimální požadované technické parametry zařízení		Specifikace jednotkové ceny	Nutno vyplnit - uvěřte tržku a typ vnější/vnitřní klimatizační jednotky (jednotek) nabízeného a naceňovaného zařízení	Nutno vyplnit - jednotková cena v Kč bez DPH	Předpokládány počet odebraných klimatizačních sestav za dobu platnosti rámcové smlouvy	Celková cena v Kč bez DPH	Nutno vyplnit - zákonná sazba DPH v %	Částka DPH v Kč	Celková cena v Kč s DPH	
1	split (1 + 1)	1 ks, provedení nástěnné	Zařízení s technologií inverter, chladivo R 32 nebo R 410A, vnitřní klimatizační jednotka nástěnná, zařízení výrobcem určené pro komerční využití a nepřetržitý trvalý celoroční provoz (za předpokladu zajištění ochrany proti větru), zařízení s možností použití kompatibilního nástěnného kabelového ovladače s minimálně dvojitým kabelem	minimální délka záruční lhůty 48 měsíců v případě dodávky zařízení včetně dodávky nového Cu potrubí pro rozvod chladiva / minimální délka záruční lhůty 36 měsíců v případě dodávky zařízení s využitím stávajícího Cu potrubí pro rozvod chladiva;	minimální jmenovitý chladicí výkon /kW	5 kW a více	cena za vnější + vnitřní klimatizační jednotku v provedení nástěnné včetně kabelového ovladače a návodu (dle potřeb zadavatele může být pro konkrétní díl zakázky vyjimečně požadována dodávka pouze dálkového ovladače)	SAMSUNG ACQ71RXADKGEU+ACQ71RNADKGEU						
					minimální rozměr venkovních lepiot pro chlazení	minimální rozměr / -15°C až +46 °C								
					délka potrubí mezi vnější a vnitřní jednotkou - zařízení použitelné pro délku potrubí mezi vnější a vnitřní jednotkou až	až 30 metrů (možno i více)								
					převýšení mezi vnější a vnitřní jednotkou - zařízení použitelné pro převýšení mezi vnější a vnitřní jednotkou až	až 30 metrů (možno i více)								
					hodnota SEER (minimální požadovaná hodnota celoroční účinnosti pro chlazení)	6,10 a více								
				El. jistiění	220-240 V/1 faze/50 Hz									
Související činnosti, úkony a dodávky materiálu - specifikace činnosti, úkonů a dodávek - bude použito vždy dle potřeb zadavatele a dílčí zakázky s ohledem na stavební dispozice objektu a provozní potřeby zadavatele							Specifikace jednotkové ceny		Nutno vyplnit - jednotková cena v Kč bez DPH	Předpokládány počet sa/úkonů za dobu platnosti rámcové dohody	Celková cena v Kč bez DPH	Nutno vyplnit - zákonná sazba DPH v %	Částka DPH v Kč	Celková cena v Kč s DPH
12	kabelový ovladač s minimálně dvojitým kabelem kompatibilní s nabízenými jednotkami určenými výrobcem určenými pro komerční využití a nepřetržitý trvalý celoroční provoz, ovladač bude v provedení s podsvíceným displejem					pausační cena za 1 ks kabelového ovladače s minimálně dvojitým kabelem a podsvíceným displejem								
13	konzole k uchycení vnější klimatizační jednotky na stěnu/fasádu v místě instalace					pausační cena za 1 ks konzole pro uchycení vnější klimatizační jednotky na stěnu/fasádu v místě instalace								
16	odsátí chladiva z původního systému, odpojení původních jednotek od chladících rozvodů, napájecí a komunikační kabeláže, odvod kondenzátu, demontáž jedné vnější a jedné až pěti vnitřních jednotek, demontáž potrubí chladiva, zápis a ukončení evidenční knihy zařízení s chladivem k demontovanému zařízení					pausační cena za odsátí chladiva z původního systému, odpojení původních jednotek od chladících rozvodů, napájecí a komunikační kabeláže, odvod kondenzátu, demontáž jedné vnější a jedné až pěti vnitřních jednotek, demontáž potrubí chladiva, zápis a ukončení evidenční knihy zařízení s chladivem k demontovanému zařízení								
17	ekologická likvidace chladiva odsátého z původního zařízení (současný průměr cca 1,6 kg na 1 ks stávajících zařízení, zařízení předpokládáná k obnově mají zpravidla větší množství chladiva než je tento průměr)					ekologická likvidace chladiva - jednotková cena za ekologickou likvidaci 1 kg chladiva								
18	ekologická likvidace demontovaného původního zařízení, tj. jedné vnější a jedné až pěti vnitřních klimatizačních jednotek (předpoklad průměrné hmotnosti vyřazených sestav 1x vnější, 1x vnitřní jednotka cca 60 kg/sestavu) - bude použito v případě obnovy klimatizačních sestav					ekologická likvidace zařízení - cena za 1 kg likvidovaného zařízení								
19	kompletní instalace zařízení, tj. jedné vnější a jedné až pěti vnitřních jednotek včetně chladiva, včetně dopojení na stávající rozvody chladiva, včetně na pojení na stávající potrubí pro odvod kondenzátu a čerpadlo pro odvod kondenzátu, včetně dopojení na stávající napájecí a komunikační kabeláž a na stávající jistič, včetně drobného instalačního materiálu, včetně uvedení do provozu a zaškolení obsluhy, včetně předání návodu k obsluze zařízení v českém jazyce, a to jak v tištěné, tak v elektronické podobě, včetně vystavení záručního listu s uvedením typu a výrobních čísel jednotek, délky záruční lhůty, druhu a množství chladiva, včetně dodání prohlášení o shodě / o vlastnostech, včetně zápisu o provedení itačkové zkoušky chladicího systému, včetně zápisu o provedení provozní zkoušky a zaregulování systému, včetně dodání bezpečnostního listu chladiva					pausační cena za kompletní instalaci zařízení, tj. jedné vnější a jedné až pěti vnitřních jednotek včetně chladiva, včetně dopojení na stávající rozvody chladiva, včetně na pojení na stávající potrubí pro odvod kondenzátu a čerpadlo pro odvod kondenzátu, včetně dopojení na stávající napájecí a komunikační kabeláž a na stávající jistič, včetně drobného instalačního materiálu, včetně uvedení do provozu a zaškolení obsluhy, včetně předání návodu k obsluze zařízení v českém jazyce, a to jak v tištěné, tak v elektronické podobě, včetně vystavení záručního listu s uvedením typu a výrobních čísel jednotek, délky záruční lhůty, druhu a množství chladiva, včetně dodání prohlášení o shodě / o vlastnostech, včetně zápisu o provedení itačkové zkoušky chladicího systému, včetně zápisu o provedení provozní zkoušky a zaregulování systému, včetně dodání bezpečnostního listu chladiva								
20	dodávka a zhotovení plně izolovaného Cu potrubí odpovídajícího průměru (Cu potrubí, izolace, montážní materiál) (předpoklad průměrné potřeby cca 25 metrů potrubí na jednu klimatizační sestavu)					cena za 1 m plně izolovaného Cu potrubí								
21	dodávka a instalace napájecí a komunikační kabeláže (předpoklad průměrné potřeby cca 25 metrů napájecí a komunikační kabeláže na instalaci jedné klimatizační sestavy)					cena za 1 m napájecí či komunikační kabeláže								
26	dodávka a instalace plastových žlabů ke společnému zakrytému vedení potrubí chladiva, komunikační kabeláže a odvodu kondenzátu v interiéru, případně na fasádě, včetně montáže (předpoklad je v průměru 10 metrů žlabu na jednu klimatizační sestavu). Jedná se o typizovaný plastový kanál včetně tvarovek v bílé barvě, s stálobarevným, odolným proti UV záření a rychlému stárnutí.					pausační cena za 1 m trasy plastového kanálu včetně tvarovek								
27	dodávka a instalace krycích listů na přívod napájecí kabeláže nebo dodávka a instalace tuhých hrdlových trubky vyhovující zkoušce odolnosti proti šíření plamene na přívod napájecí kabeláže (pouze v případě potřeby, předpoklad cca 5 metrů na klimatizační sestavu).					pausační cena za 1 m krycí listy nebo tuhé hrdlové trubky vyhovující zkoušce odolnosti proti šíření plamene na přívod napájecí kabeláže								
37	doprava (včetně vnitřní přepravy) - celková cena za dopravu související s kompletní dodávkou a instalací jedné klimatizační sestavy - do těchto míst plnění: ČRo České Budějovice, ČRo Pízeň, ČRo Karlovy Vary.					pausační celková cena za dopravu související s kompletní dodávkou a instalací jedné klimatizační sestavy - do těchto míst plnění: ČRo České Budějovice, ČRo Pízeň, ČRo Karlovy Vary								
								celkem	64937,00		13636,77	78573,77		

## Příloha – Specifikace zboží

### Dodávka 1 ks klimatizačního systému pro el. rozvodnu v objektu ČRo České Budějovice, U Tří lvů 1

#### Stávající zařízení:

Klimatizační sestava MDV s vnější jednotkou MSTCCU18HRFN1-QRD0GW, výrobní číslo 010192001030, a s vnitřní nástěnnou jednotkou MDV MSTCCU-18HRFN1-QRD0GW výrobní číslo 01019204019. Chladivo bude staženo do vnější jednotky, klimatizační sestava bude demontována a odvezena k ekologické likvidaci.


#### Bude dodáno zařízení:

Vnější klimatizační jednotka: 1 ks SAMSUNG AC071RXADKG/EU


Vnitřní klimatizační jednotka: 1 ks SAMSUNG AC071RNCDKG/EU

**Kabelový ovladač 1 ks** – s minimálně dvojžilným kabelem a v provedení s podsvíceným displejem


**SESTAVA BUDE MÍT NASTAVENÝ AUTORESTART A BUDE NASTAVENA TRVALE POUZE NA CHLAZENÍ!**



Pozice stávající vnější jednotky. Nová jednotka bude umístěna v tomto pohledu vlevo, co nejvíce k rohu, aby se zvětšila vzdálenost mezi vnitřní a vnější jednotkou. Po fasádě budou potrubí a kabeláž vedeny v plastové liště bílé barvy, délka cca 2 m.

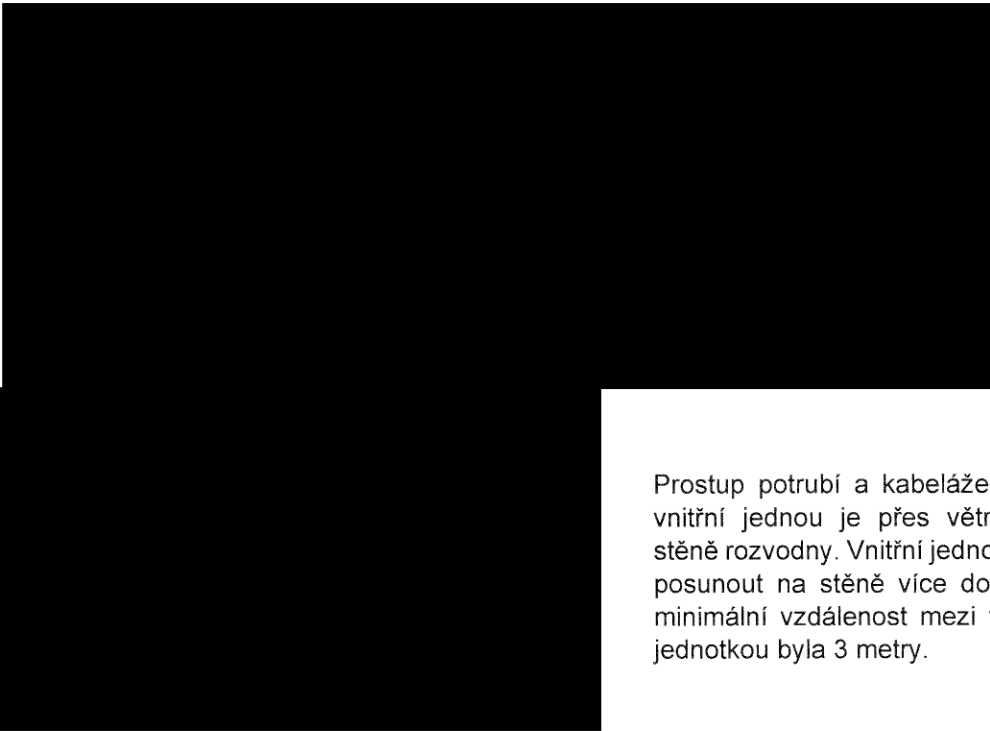

Prostup potrubí a kabeláže mezi vnější a vnitřní jednotkou je přes větrací mřížku ve stěně rozvodny. Vnitřní jednotku bude nutno posunout na stěně více doprava tak, aby minimální vzdálenost mezi vnitřní a vnější jednotkou byla 3 metry.



Ke kabelovému ovladači bude komunikační kabel veden od vnitřní jednotky v horní stávající liště a v nové kolmé liště.

**Napájení a jištění vnější jednotky:**

Napájecí bude řešeno z rozvaděče v el. rozvodně. Výměnu jističe dle požadavku výrobce a zapojení napájecího kabelu do rozvaděče si zajistí údržba ČRo.

**Odvod kondenzátu:** bez čerpadla, do spádu, nutno napojit na stávající potrubí.

**Další požadavky k zakázce:**

- prodávající zajistí, aby před vrtáním (konzole, lišta na fasádě, vnitřní nástěnná jednotka, lišta ke kabelovému ovladači, kabelový ovladač) provedl pomocí vhodného detektoru ověření, že v místě vrtání nejsou vedeny rozvody el. instalace a další rozvody, a tím předešel jejich případnému poškození,
- CU potrubí bude nataženo v celé trase nové, záruka při dodávce nového potrubí 48 měsíců,

**Dokumenty požadované v rámci zakázky:**

- a/ záruční list s uvedením typu a výrobních čísel jednotek, délky záruční lhůty, druhu a množství chladiva,
- b/ prohlášení o vlastnostech/o shodě k dodaným zařízením i potrubím (oficiální prohlášení o vlastnostech/shodě, ne čestné prohlášení),
- c/ zápis o provedení tlakové zkoušky chladicího systému,
- d/ zápis o provedení provozní zkoušky a zaregulování systému,
- e/ bezpečnostní list chladiva,
- f/ doklad o ekologické likvidaci vyřazené klimatizační jednotky,
- g/ doklad o ekologické likvidaci chladiva, resp. o odevzdání chladiva k ekologické likvidaci,
- f/ návody k zařízení v ČJ v tištěné a el. podobě,