



Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

1. Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

se sídlem: **Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou**

zastoupen: **Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní představenstva**

IČ: **43383513** DIČ: **CZ43383513**

Reg. pod č. j. 8/93 OkÚ, Žďár nad Sázavou (dále jen *SVK Žďársko*)

jako vlastník stávajících staveb vodovodů a kanalizací v zájmovém území připravované stavby
„Nové Město na Moravě - ul. Zahradní, stavební úpravy VO“

2. Město Nové Město na Moravě

se sídlem: **Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě**

zastoupeno: **panem Michalem Šmardou, starostou města**

IČ: **00294900**

jako investor stavby „Nové Město na Moravě - ul. Zahradní, stavební úpravy VO“

3. VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

se sídlem: **Soběšická 820/156, 638 01 Brno**

přistupující k dohodě – z titulu provozovatele a správce majetku SVK Žďársko

zastoupena: **Ing. Karlem Fuchsem, ředitelem divize Žďár nad Sázavou,**

VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s.

Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou,

IČ: **49455842** DIČ: **CZ 49455842** (dále jen *VAS*)

Společnost je zapsána v OR odd. B, vložka 1181, vedeném Krajským soudem v Brně

ve smyslu platného zákona 274/2001 Sb. tuto

DOHODU o prostorovém uspořádání staveb

I.

1. **SVK Žďársko** je vlastníkem stávajících staveb **vodovodu a kanalizace** (dále jen „staveb vodních děl“) v městě a kat. území Nové Město na Moravě, v lokalitě ul. Zahradní, tj. v zájmovém území připravované stavby „Nové Město na Moravě - ul. Zahradní, stavební úpravy VO“. Provozovatelem těchto „staveb vodních děl“ je VAS.
2. **Město Nové Město na Moravě** je zadavatelem projektové dokumentace a investorem stavby „Nové Město na Moravě - ul. Zahradní, stavební úpravy VO“, jež mj. řeší umístění nových zemních kabelových rozvodů vč. příslušenství v lokalitě ul. Zahradní v kat. území Nové Město na Moravě, (dále jen „veřejného osvětlení“) i do ochranného pásma stávajícího vodovodu a stávající kanalizace.
3. V zájmovém území se také mohou nacházet potrubí vodovodních a kanalizačních přípojek, tyto přípojky jsou však dle příslušných zákonných ustanovení ve vlastnictví majitelů nemovitostí, jež jsou těmito přípojkami na vodovod a kanalizaci napojeny.
4. Vzájemná prostorová poloha „staveb vodních děl“ a „veřejného osvětlení“ je vyznačena ve výkresu z projektové dokumentace „Nové Město na Moravě - ul. Zahradní, stavební úpravy VO“, který je přílohou této „Dohody o prostorovém uspořádání staveb“.

5. Vzhledem k tomu, že investor stavby „veřejného osvětlení“, z důvodu již existujících „staveb vodních děl“, nemůže dodržet zákonem stanovené ochranné pásmo těchto staveb vodních děl (dle zák. 274/2001 Sb., § 23, odst. 3, v platném znění, u vodovodů a u kanalizace do ø 500mm činí ochranné pásmo 1,5m na každou stranu od vnějšího lince stěny potrubí, u vodovodů a u kanalizace nad ø 500mm činí ochranné pásmo 2,5m na každou stranu od vnějšího lince stěny potrubí), požádal SVK Žďársko, jako vlastníka tohoto zařízení a VAS, jako jeho provozovatele, o udělení souhlasu s prostorovým uspořádáním staveb (dle zák. 274/2001 Sb., §23, odst. 5, v platném znění, a to souhlasu dle ust. § 23, odst. 5, písm. „a“) a „d“).

II.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se účastníci dohodli na následujícím:

SVK Žďársko a VAS s prostorovým uspořádáním staveb, dle zák. 274/2001 Sb., § 23, odst. 5, písm. „a“) a „d“), souhlasí za těchto podmínek:

1. Podmínkou realizace stavby „veřejného osvětlení“ v ochranném pásmu „staveb vodních děl“, je dodržení alespoň minimální vzdálenosti „veřejného osvětlení“ dle schválené projektové dokumentace od stávající „staveb vodních děl“ (od vnějšího lince potrubí ve smyslu zákona 274/2001 Sb. v platném znění).
2. V případě potřeby provádění jakýchkoliv stavebních prací a prací, souvisejících s údržbou či opravou „veřejného osvětlení“ dle této „Dohody o prostorovém uspořádání staveb“, v ochranném pásmu „staveb vodních děl“ - tj. v úsecích vyznačených v situaci dle projektu „veřejného osvětlení“, jež je přílohou této „Dohody o prostorovém uspořádání staveb“, si Město Nové Město na Moravě předem vyžádá souhlas SVK Žďársko a bude respektovat podmínky, které pro provádění těchto prací v zájmu ochrany „staveb vodních děl“ SVK Žďársko stanoví.
3. Město Nové Město na Moravě se zavazuje, že uhradí veškeré škody a újmy, které případně v souvislosti s prováděním prací při vybudování „veřejného osvětlení“ v ochranném pásmu „staveb vodních děl“ vzniknou SVK Žďársko a rovněž případné škody a újmy, které případně vzniknou VAS při vybudování „veřejného osvětlení“ z důvodu přerušení či vadné dodávky pitné vody nebo přerušení či vadného odvádění odpadních vod.
4. V případě potřeby provádění jakýchkoliv stavebních prací, souvisejících s údržbou či opravou „staveb vodních děl“, je SVK Žďársko oprávněn tyto práce provést sám, či prostřednictvím VAS. Je přitom povinen postupovat tak, aby zabezpečil „veřejné osvětlení“, umístěné v ochranném pásmu „staveb vodních děl“ před poškozením v rozsahu platných stavebních předpisů a norem. Případné vícenáklady na zabezpečení „veřejného osvětlení“, (tj. rozdíl mezi běžnou cenou nákladů opravy, srovnatelnou s obdobnými opravami a jejím navýšením z důvodu ochrany veřejného osvětlení, což je například ochranné pažení výkopu, umístění ochranného krytu kabelů apod., jejichž navýšení posoudí kvalifikovaný odborník), se Město Nové Město na Moravě zavazuje uhradit.
5. Pokud přes veškerou péči a dodržení technologických postupů dojde při údržbě a opravách „staveb vodních děl“ k poškození „veřejného osvětlení“, umístěného v ochranném pásmu „staveb vodních děl“, zavazuje se uhradit náklady na uvedení „veřejného osvětlení“ do řádného technického stavu Město Nové Město na Moravě.
6. Pro rozhodnutí správního orgánu ke zhotovení stavby „veřejného osvětlení“ dále platí ostatní podmínky vyjádření VAS čj. ZR/3885/2020-Še, jenž je přílohou této dohody a jenž je povinen investor dodržet.

III.

Po uzavření této „Dohody o prostorovém uspořádání staveb“ SVK Žďársko a VAS nemají námitky k rozhodnutí správního orgánu pro realizaci stavby:

„Nové Město na Moravě - ul. Zahradní, stavební úpravy VO“

IV.

„Dohoda o prostorovém uspořádání staveb“ je vyhotovena na základě žádosti Města Nové Město na Moravě, za účelem naplnění zákona č. 274/2001 Sb., § 23, odst. 5, písm. „a)“ a „d“).

Tato „Dohoda o prostorovém uspořádání staveb“ je platná dnem podpisu smluvními stranami a účinná je dnem podpisu smluvními stranami.

Tato „Dohoda o prostorovém uspořádání staveb“ byla uzavřena v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její schůzi č. 55, konané dne 11.06. 2018 pod bodem č. 38/55/RM/2018.

Uzavření této „Dohody o prostorovém uspořádání staveb“ je realizováno v rámci práv a povinností, vyplývajících ze Stanov a ostatních předpisů SVK Žďársko. „Dohoda o prostorovém uspořádání staveb“ byla schválena předsednictvem SVK Žďársko dne 22.10.2020.

Strany této dohody shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této dohodě nemá charakter obchodního tajemství, jež by požadovalo zvláštní ochrany.

Městu svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracovávání osobních údajů v souvislosti s uzavřením této dohody.

SVK Žďársko a VAS podpisem této dohody souhlasí s uveřejněním celého textu této dohody v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ("zákon o registru smluv").


Tato dohoda nepodléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že dohodu dobrovolně, nad rámec zákona o registru smluv, uveřejní město Nové Město na Moravě nejpozději do 30 dnů od uzavření dohody. Pro uveřejnění opravy platí ustanovení tohoto článku o uveřejnění obdobně.

Smluvní strany souhlasí se zněním této „Dohody o prostorovém uspořádání staveb“. Prohlašují, že si ji řádně přečetly a podepsaly podle jejich svobodné vůle, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují podpisy svých oprávněných zástupců. Smluvní strany jsou si rovněž vědomy právních důsledků plynoucích z této „Dohody o prostorovém uspořádání staveb“.

„Dohoda o prostorovém uspořádání staveb“ je vyhotovena ve 3 stejnopisech po 4 stranách pro každé paré s přílohami uvedenými v čl. I. a čl. II. této dohody.



Jedno paré „Dohody o prostorovém uspořádání staveb“ je učeno pro SVK Žďársko, 1 paré pro Město Nové Město na Moravě a 1 paré pro VAS.

Žďár nad Sázavou
Dne: 3. 02. 2021




Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
v zastoupení předsedkyně předsednictva
Ing. Dagmar Zvěřinovou

Nové Město na Moravě
Dne: 22. 03. 2021



Město Nové Město na Moravě
v zastoupení starostou města
panem Michalem Šmardou

Žďár nad Sázavou
Dne: 18. 02. 2021



VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST a.s.
v zastoupení ředitelem divize Žďár n. S.
Ing. Karlem Fuchsem



PK Elektro, s. r. o.
Hádecká 180/21
614 00 BRNO

Váš dopis č. j.
Číslo jednací ZR/3885/2020-Še
Vyřizuje Šemrinc Jiří
Tel. +420 566 651 146
Žďár nad Sázavou 30. 9. 2020

Vyjádření VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s., divize Žďár nad Sázavou (dále jen VAS) k projektové dokumentaci k územnímu řízení na akci: „NMNM Zahradní, stavební úpravy VO“, p. č. 3912/4, 3935/5, 2016/1, 1995/2, 3915/1, 3914/1, 1946, 3912/19, 3037/63, 1960/2, 1926, 1899/1, 3037/9, 1960/1, 1981/2, k. ú. Nové Město na Moravě

Investor: Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

Předložená projektová dokumentace zpracovaná projektantem p. Ondřejem Černým, zakázkové číslo 280792018 (datum 11/2018) řeší stavební úpravy VO. Stávající rozvaděč UAVO na p.b.č.149 na parc.č. 3912/19 bude demontován a nahrazen novým (v provedení kompaktní pilíř), který bude umístěn v travnatém pásu vedle komunikace - u oplocení na parc. č. 1899/1 - ulice Na Výsluní. Z nového UAVO bude vyvedeno nové kabelové vedení NAYY-J 4x16 pro napojení stávajícího VO na parc. č. 1899/1 - ulice Na Výsluní. Z nového UAVO bude vyvedeno také nové kabelové vedení NAYY-J 4x16 pro napojení stávajícího VO na ulicích Lesní a Bělisko, které povede v komunikaci v parc. č. 3912/4, 3912/19 a 1899/1. Nové kabelové vedení bude ukončeno na p.b.č. 263 na parc. č. 1960/1 - ulice Bělisko a na stávajícím stožáru VO na parc. č. 1960/2 - ulice Lesní. Do stávajícího stožáru VO na parc. č. 1960/2 - ulice Lesní bude také přivedeno kabelové vedení CYKY-J 3x4 pro napájení kamerového systému. Na stávající vedení VO (řeší projekt obnovy komunikace) na parc. č. 3912/4 - ulice Lesní bude umístěna nová pojistková skříň SS100/NKE1P, ve které dojde k odbočení kabelového vedení NAYY-J 4x16 pro osvětlení ulice Zahradní. Nové kabelové vedení bude řešeno překopem asfaltové komunikace na parc. č. 3912/4 a 3912/19 a dále bude situováno v travnatém pásu podél komunikace na parc. č. 1981/2, 1926 a 3037/10 a bude ukončeno ve stávajícím svítidle na parc.č. 3037/9. Na parc. č. 1946 bude umístěna pojistková skříň SS100/NKE1P ve které dojde k odbočení kabelového vedení NAYY-J 4x16 pro možnost propojení se stávajícím svítidlem na parc. č. 1995/2 - ulice Polní. Na parc. č. 1926 - ulice Zahradní bude umístěna pojistková skříň SS100/NKE1P ve které dojde k odbočení kabelového vedení NAYY-J 4x16 pro možnost zasmyčkování do stávajícího svítidla na konci ulice Na Výsluní. Svítidla budou QAC-1 (1x30W) na stožáru SB6 s výložníkem VK60-30060-1 a budou umístěna na parc.č. 1946 a 1926. Na ulici Bělisko dojde ke zrušení venkovního propojení napájení VO obou stran ulice a bude nahrazeno novým kabelovým vedením NAYY-J 4x16. Kabelové vedení povede z p.b.č. 153 na parc. č. 3914/1, protlakem pod tokem Bobrůvka ID:10100048 na parc. č. 3935/5 a protlakem pod asfaltovou komunikací na parc. č. 2016/1 a 3915/1. Kabelové vedení bude ukončeno na stávajícím p.b.č. 167 na parc. č. 3915/1 (dále jen stavba).

1. Vyjádření k technickému řešení projektu

Dle předloženého technického řešení je stavba v některých místech umístěna mimo jiné i v ochranném pásmu stávajícího vodovodu a kanalizace v majetku SVK Žďársko a ve správě VAS.

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Divize Žďár nad Sázavou
Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou
Bankovní spojení: 1806751/0100
Telefon: +420 566 651 111, e-mail: divize@vaszr.cz

SÍDLO SPOLEČNOSTI:
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
IČ: 49455842, DIČ: CZ49455842
Společnost je zaregistrována v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1181

www.vodarenska.cz

Ochranné pásmo stávajícího zařízení ve správě VAS je definováno pro:

- vodovod a kanalizaci dle zákona č. 274/2001 Sb. § 23, odst. (3) v platném znění, tj.:

ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m, b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m, c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdáleností podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m

- vodovodní přípojky dle ČSN 75 5411, článek 4.4 – 1,5 m od vnějšího líce potrubí na obě strany
- kanalizační přípojky dle ČSN 75 6101, článek 6.1.13 – 0,75 m od osy potrubí na obě strany.

K udělení souhlasu k pracím v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace ve smyslu zákona č. 274/2001 Sb. (zákon o vodovodech a kanalizacích) § 23, odst. (5) v platném znění je příslušný vlastník vodovodu a kanalizace – SVK Žďársko, jedná se o souhlas formou „Dohody o prostorovém uspořádání stavby“.

Na základě výše uvedeného požaduje VAS, aby výše uvedený investor uzavřel s SVK Žďársko „Dohodu o prostorovém uspořádání stavby“. Kontaktní osoba z SVK Žďársko - p. Vojta – telefon: 777 615 211, e-mail: vojta@svkzdarsko.cz.

S navrženým řešením v rozsahu dle předložené projektové dokumentace VAS

souhlasí za předpokladu dodržení níže uvedených podmínek VAS k realizaci stavby.

VAS upozorňuje, že v souladu s ustanovením § 159 odst. (1) - (3) zák. č. 183/2006 Sb. v platném znění projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a následně i bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení včetně vlivů na životní prostředí. Je povinen dbát právních předpisů a obecných požadavků na výstavbu vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru a působit v součinnosti s příslušnými dotčenými orgány.

2. Vyjádření k realizaci stavby a uvedení stavby do provozu

2.1. Realizace stavby „NMNM Zahradní, stavební úpravy VO“

2.1.1. Upozorňujeme na věcnou a časovou koordinaci stavby se stavbou „Nové Město na Moravě - vodovod a kanalizace ul. Lesní“ – investor SVK Žďársko.

2.1.2. Před zahájením realizace stavby požadujeme nejprve provést vytýčení trasy stávajícího zařízení ve správě VAS.

Vytýčení vodovodu ve správě VAS Vám na objednávku zajistí útvar dispečinku VAS (telefon: 566 651 159, 724 102 777).

Vytýčení kanalizace ve správě VAS Vám na objednávku zajistí mistr provozu VaK Nové Město na Moravě, pan Fila (telefon: 566 618 768, 602 142 624).

Za vytýčení vodovodních a kanalizačních přípojek nacházejících se v zájmovém území stavby je v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. § 3, odst. (3) v platném znění zodpovědný jejich majitel – majitel pozemku či stavby připojené na vodovod a kanalizaci, neprokáže-li se opak.

V místech, kde bude navržená stavba umístěna v ochranném pásmu stávajícího vodovodu a kanalizace ve správě VAS včetně vodovodních a kanalizačních přípojek, požaduje VAS přesnost stávajícího vodovodu a kanalizace ve správě VAS včetně vodovodních a kanalizačních přípojek určit zemními sondami na náklady výše uvedeného investora, a to za přítomnosti níže uvedeného odpovědného pracovníka VAS (viz níže bod č. 2.1.5.).

2.1.3. V souběhu požadujeme dodržet minimální vzdálenost stavby od:

- vodovodu ve správě VAS v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. § 23, odst. (3) v platném znění – 1,5 m
- kanalizace ve správě VAS v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. § 23, odst. (3) v platném znění – 1,5 až 2,5 m (dle DN a hloubky uložení potrubí kanalizační stoky)

- ☐ vodovodních přípojek v souladu s ČSN 75 5411, článek 4.4 – 1,5 m
- ☐ kanalizačních přípojek v souladu s ČSN 75 6101, článek 6.1.13 – 0,75 m.

V případě, že v ochranném pásmu stávajícího vodovodu a kanalizace ve správě VAS včetně vodovodních a kanalizačních přípojek budou prováděny protlaky požadujeme, aby v místě navržené startovací / cílové jámy protlaku v ochranném pásmu stávajícího vodovodu a kanalizace ve správě VAS investor učinil taková opatření, aby nedošlo k poškození stávajícího vodovodu a kanalizace ve správě VAS. Před zásypem startovací a cílové jámy protlaku požadujeme přizvat odpovědného pracovníka VAS (viz níže bod č. 2.1.5.) k převzetí potrubí vodovodu a kanalizace ve správě VAS (a to pokud dojde v rámci provádění zemních prací startovací a cílové jámy protlaku k obnažení potrubí vodovodu a kanalizace).

VAS souhlasí s případným umístěním stavby v ochranném pásmu stávajícího vodovodu a kanalizace ve správě VAS včetně vodovodních a kanalizačních přípojek za těchto podmínek:

- minimální vzdálenost vnějšího líce navržené stavby (*chráničky kabelového rozvodu*) od vnějšího líce stávajícího vytyčeného potrubí vodovodu a kanalizace ve správě VAS, stávajícího vytyčeného potrubí vodovodních a kanalizačních přípojek požaduje VAS v souladu s předloženou projektovou dokumentací – zastavovací situací č. výkresu C.3, VAS však upozorňuje, že tato vzdálenost musí být minimálně v souladu s ČSN 73 6005, tj. od vodovodu včetně přípojek 0,4 m a od kanalizace včetně přípojek 0,5 m. Stavba musí být v celé délce uložena do chráničky;
- minimální vzdálenost vnějšího líce navržené stavby (*základové patky stožáru VO*) od vnějšího líce stávajícího vytyčeného potrubí vodovodu a kanalizace ve správě VAS, stávajícího vytyčeného potrubí vodovodních a kanalizačních přípojek požaduje VAS v souladu s předloženou projektovou dokumentací – zastavovací situací č. výkresu C.3, VAS však upozorňuje, že tato vzdálenost musí být minimálně v souladu s ČSN 73 6005, tj. od vodovodu včetně přípojek 0,4 m a od kanalizace včetně přípojek 0,5 m. Stavba (*základová patka stožáru VO*) musí být uložena minimálně 0,2 m pod úroveň uložení vytyčeného potrubí vodovodu a kanalizace ve správě VAS, stávajícího vytyčeného potrubí vodovodních a kanalizačních přípojek.

2.1.4. Při křížení požadujeme dodržet:

- ☐ úhel křížení stavby s vodovodem a s kanalizací ve správě VAS, s vodovodními a kanalizačními přípojkami v rozmezí 90 - 60°
- ☐ minimální svislou vzdálenost v souladu s ČSN 73 6005
- ☐ optický kabel uložit do chráničky.

V případě, že v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace ve správě VAS včetně vodovodních a kanalizačních přípojek budou prováděny protlaky, požadujeme, aby kontrola křížení stavby s vodovodem a kanalizací ve správě VAS byla odpovědným pracovníkem VAS provedena v okamžiku zahájení prací na protlaku. V případě, že mistr provozu VaK Nové Město na Moravě, p. Fila nebude přizván k provádění protlaku v místě křížení stavby:

- s vodovodem ve správě VAS včetně přípojek, požaduje VAS na náklady výše uvedeného investora provést zemní sondy dotčeného úseku vodovodu ve správě VAS včetně přípojek
- s kanalizací, ve správě VAS včetně přípojek požaduje VAS na náklady výše uvedeného investora provést kontrolní monitoring (*průmyslovou kamerou*) dotčeného úseku kanalizace včetně přípojek.

2.1.5. Ke kontrole výše uvedených podmínek požadujeme přizvat:

- ☐ vodovod a kanalizace ve správě VAS, vodovodní a kanalizační přípojky (na veřejném prostranství) – mistra provozu VaK Nové Město na Moravě, pana Filu.

O vlastní kontrole musí být sepsán zápis – **příloha č. 1.**

2.1.6. Případné škody na zařízení ve správě VAS způsobené stavbou „NMNM Zahradní, stavební úpravy VO“ hradí investor. Případné přeložky zařízení ve správě VAS vyvolané stavbou „NMNM Zahradní, stavební úpravy VO“ dle zákona č. 274/2001 Sb. § 24 v platném znění a dle zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění hradí investor.

2.1.7. Kladné stanovisko VAS pro uvedení stavby do užívání vyhotoví VAS až po předložení dokladu uvedeného v bodě 2.1.5. a dále po předložení níže uvedeného geodetického zaměření stavby.

Doklady uvedené v bodě č. 2.1.7. prosím předávejte:

- ☐ osobně na VAS v úředních dnech (pondělí od 7:00 až 11:00 hod, 12:00 až 15:00 hod, středa od 7:00 až 11:00 hod, 12:00 až 17:00 hod) – Ing. Jiřímu Šemrincovi
- ☐ osobně na VAS mimo úřední dny na podatelnu VAS – dveře č. 18
- ☐ zasláním elektronicky na e-mailovou adresu: semrinec@vaszr.cz
- ☐ zasláním na adresu - VAS, Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou

3. Vyjádření pro stavební úřad k vydání rozhodnutí o umístění stavby

S vydáním rozhodnutí o umístění stavby na stavbu „NMNM Zahradní, stavební úpravy VO“ VAS

souhlasí za předpokladu dodržení následujících podmínek:

s ohledem na to, že stavba zasahuje do ochranného pásma vodovodu a kanalizace v majetku SVK Žďársko, je možno vydat požadované rozhodnutí jen na základě písemného souhlasu vlastníka tohoto vodovodu a kanalizace ve smyslu § 23 odst. (5) zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb. v platném znění. Kontaktní osoba z SVK Žďársko - p. Vojta – telefon: 777 615 211, e-mail: vojta@svkzdarsko.cz.

Rozhodnutí o umístění stavby bude dále obsahovat seznam dokladů nutných pro uvedení stavby do užívání, a to zejména:

1. geodetické zaměření stavby v listinné podobě i v prostředí MicroStation (v souřadném systému S-JTSK, data ve formátu dgn)
2. stanovisko VAS o provedené kontrole a převzetí dokladů prokazujících splnění podmínek ochrany zařízení ve správě VAS dotčených stavbou.

Toto vyjádření vydává VAS v zastoupení SVK Žďársko podle čl. VI, odst. 7., písmeno b) a c) Smlouvy o nájmu, provozování a správě vodovodů a kanalizací uzavřené mezi výše uvedenými stranami dne 31. 12. 2013.

Platnost vyjádření je 1 rok ode dne vydání.

Ing. Karel Fuchs
ředitel divize

Příloha



Příloha k bodu vyjádření VAS č. 2.1.5

Na vědomí

SVK Žďársko – p. Vojta + podklady zaslány na e-mail dne 29. 9. 2020

VAS, provoz VaK Nové Město na Moravě + situace v SW EVK

VAS, TÚ – Ing. Šemrinc + podklady zaslány na e-mail dne 29. 9. 2020

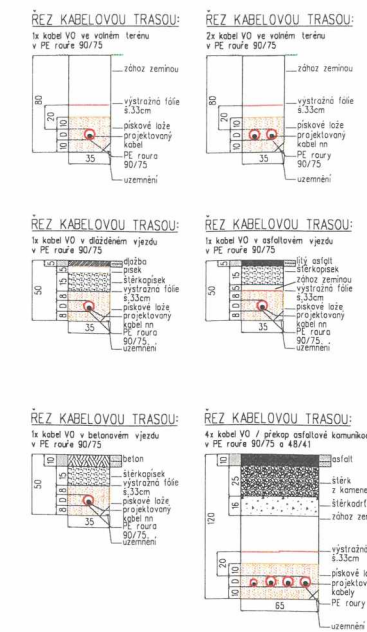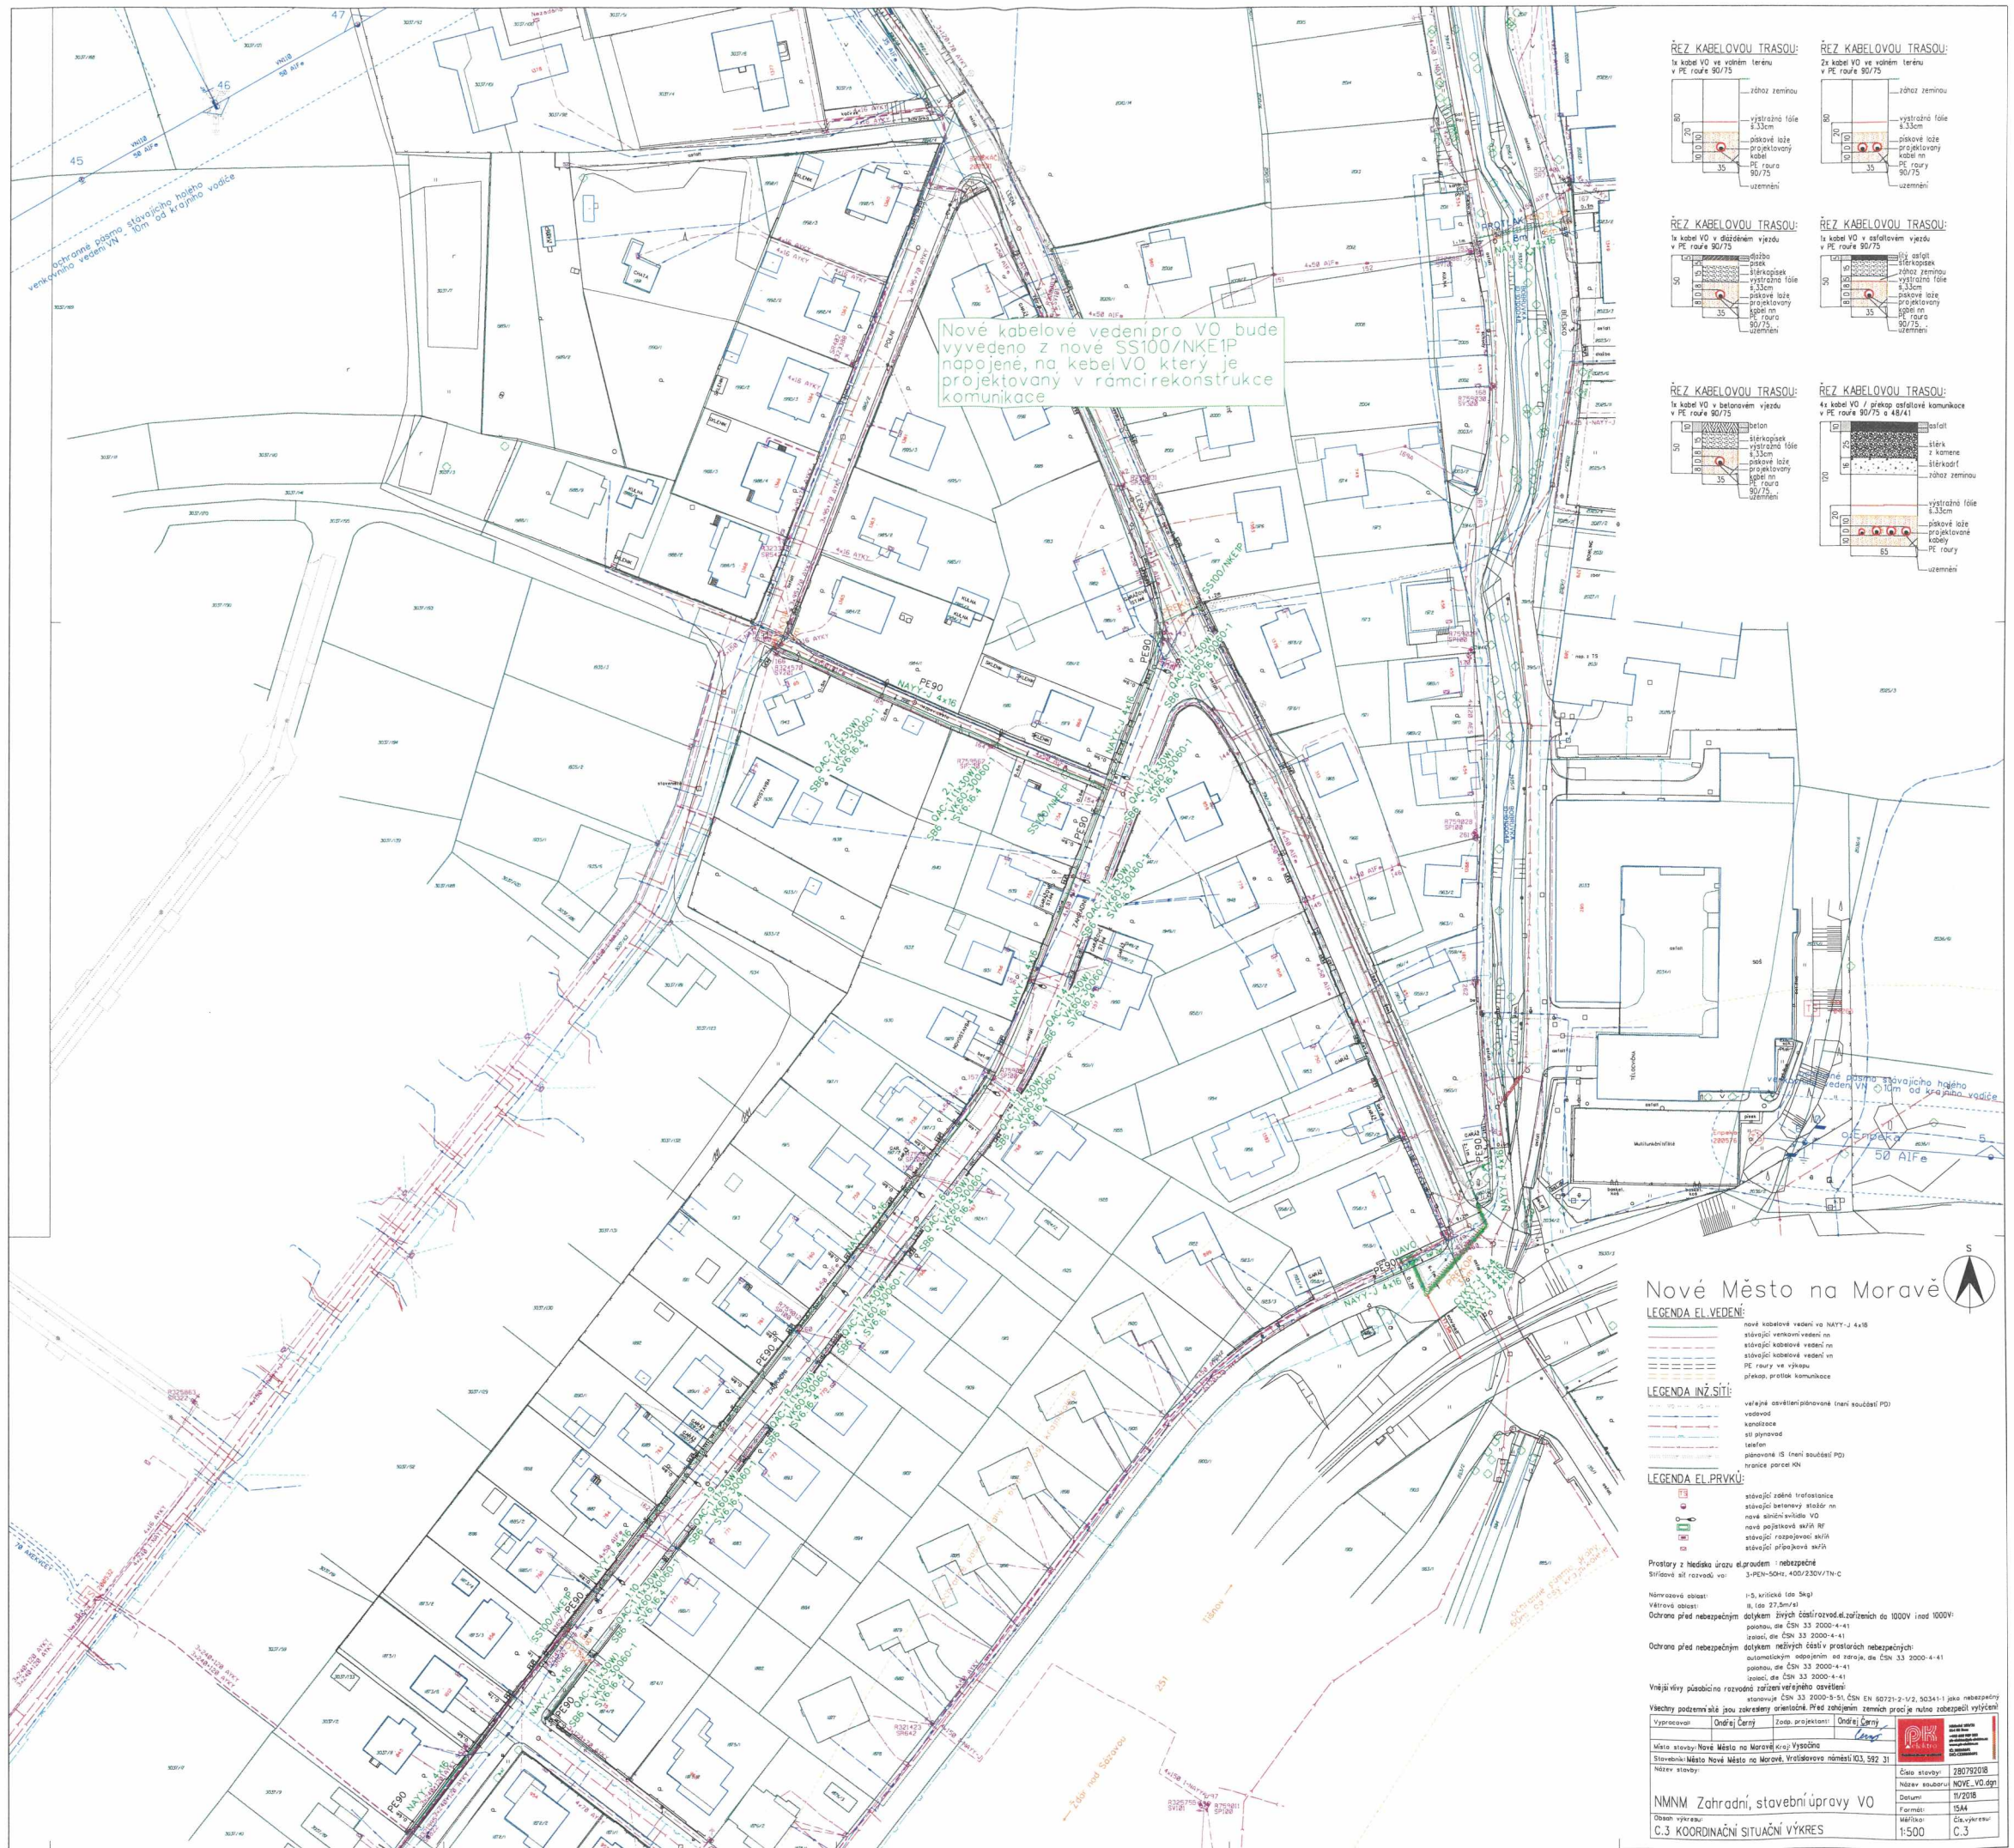

Nové Město na Moravě

LEGENDA EL. VEDENÍ:

- nové kabelové vedení vo NATEY-J 4x16
- stávající venkovní vedení nn
- stávající kabelové vedení nn
- stávající kabelové vedení m
- PE rouře ve výkopu
- překop, protlak komunikace

LEGENDA INŽ. SÍTÍ:

- veřejné osvětlení plánované (není součástí PG)
- veřejné osvětlení
- kanalizace
- stl plynová
- teplem
- plánované IS (není součástí PG)
- hranice parcel KN

LEGENDA EL. PRVKŮ:

- stávající zděná trafostanice
- stávající betonový stĺbár nn
- nové stĺbárky VO
- nové pojistkové skříně RF
- stávající rozpojovací skříně
- stávající přípojné skříně

Prostory z hlediska úrovně stropu: nebezpečné
Břídící síť rozváděcí vo: 3xPEVN-SQW; 400/230V/1N-C

Návrhové údaje:
- 5, krátká lta Sep
- lta 27,2m
Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí rozváděč. zařízení do 1000V i nad 1000V:
působou, de ČSN 33 2000-4-41
izolací, de ČSN 33 2000-4-41

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí v prostorách nebezpečných:
automatickým odpojením od zdroje, de ČSN 33 2000-4-41
působou, de ČSN 33 2000-4-41
izolací, de ČSN 33 2000-4-41

Vnější vlivy působící na rozvod: nebezpečné osvětlení:
stanovuje ČSN 33 2000-3-51, ČSN EN 50721-2-1/2, 50361-1 jako nebezpečný
Všechny podzemní kabely jsou zakopány orientací. Před zabudováním zemních prvků je nutno zabezpečit výhled

Výpracoval: Ondřej Černý **Zatím projednáno:** Ondřej Černý

Místo stavby: Nové Město na Moravě, k.ú. Vydrošovice
Stavební Město: Nové Město na Moravě, Vřeláckova náměstí 103, 582 31
Název stavby:

NMNM Zahradní, stavební úpravy VO
Dobrá výstavba:
C.3 KOORDINAČNÍ SITUACNÍ VÝKRES

Číslo stavby: 28079208
Název souboru: NOVE_VO.dgn
Datum: 11/2016
Formát: 1584
Mřížka: Číslo výkresu
1:500
C.3