

Změnový list č. 28

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ ČÁSTI OBJEKTU KOMENSKÉHO
759, SOKOLOV

Datum vydání požadavku:

15.3.2021

Adresa objednatele:
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

ZTI - M.Č. -1.24 A -1.25

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Projektová dokumentace neřešila.

Popis stávajícího stavu:


Projektová dokumentace předpokládala napojení nových rozvodů stoupacího potrubí kanalizace na stávající horizontální rozvod vedený pod podlahou.

Pro napojení rozvodů vody se předpokládalo využití stávajícího stoupacího potrubí.

Popis nového řešení:

S ohledem na nevyhovující technický stav stávající ležaté kanalizace bylo rozhodnuto realizovat nové rozvody.

S ohledem na nevyhovující dimenze stoupacího vedení vody oproti předpokladům v projektové dokumentaci, bude nutno vyměnit stávající stoupací potrubí studené a teplé vody včetně cirkulace.

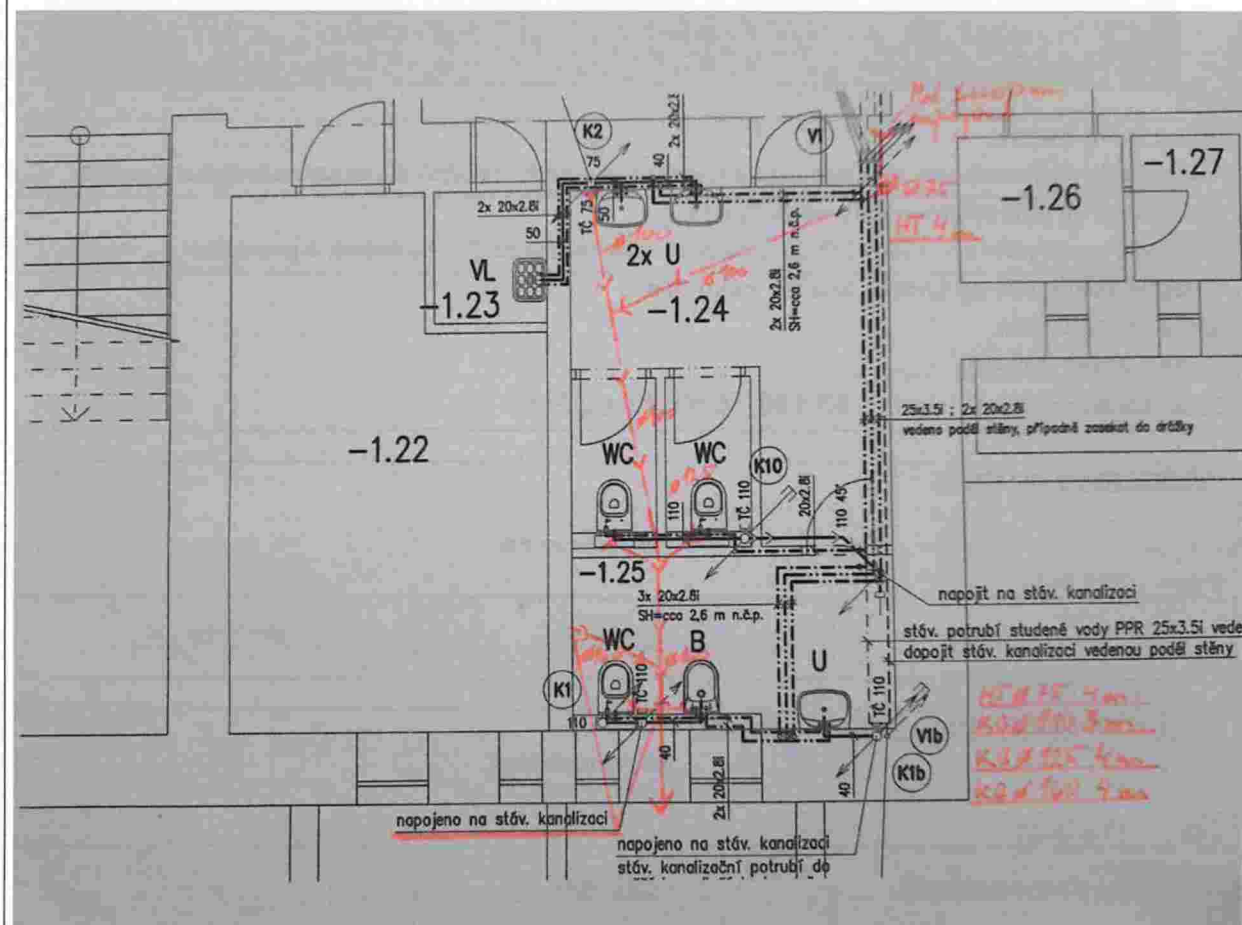

**Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ ČÁSTI OBJEKTU KOMENSKÉHO
759, SOKOLOV**



Nevyhovující technický stav stávající ležaté kanalizace a nedostatečné dimenze vodovodního potrubí.

Nemá vliv na zpracování změny PD. Změna bude zakreslena do PD skutečného provedení.

Nemá vliv na termín.

Zvýšení kvality provozu.

Cena díla se snižuje o

33 198,76 Kč bez DPH.

Bez připomínek.

Datum: 15.3.2021

Lukáš Havel

prokurista

Bez připomínek.

Datum: 15.3.2021

Ing. Karel Drahekoupil

projektant

Změnový list č. 28

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ ČÁSTI OBJEKTU KOMENSKÉHO
759, SOKOLOV

<u>Vyjádření technického dozoru stavebníka:</u>		
Bez připomínek.		
Datum: 15.3.2021		
Ing. Roman Havlan	technický dozor stavebníka	
<u>Vyjádření Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace:</u>		
Bez připomínek.		
Datum: 15.3.2021		
Mgr. Ilona Medunová	ředitelka školy	
	správce budov	
<u>Vyjádření Vyšší policejní škola a střední policejní školu MV v Praze:</u>		
Datum: 15.3.2021		
	zástupkyně ředitele pro ekonomický úsek	
	vedoucí odboru středního policejního vzdělávání Sokolov	
<u>Vyjádření objednatele:</u>		
Datum: 15.3.2021		
	Karlovarský kraj vedoucí odboru investic	
	Karlovarský kraj oddělení přípravy a realizace investic	

Přílohy: položkový rozpočet

Příloha: Položkový rozpočet - Změnového listu č. 28

Název stavby:

STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ ČÁSTI OBJEKTU KOMENSKÉHO 759, SOKOLOV

Objednatel:

Karlovarský kraj
Závodní 358/88, 360 06 Karlovy Vary
IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168

Zhotovitel:

ZISTAV s.r.o.
U Hřiště 301/14, 360 17 Karlovy Vary
IČO: 26316803
DIČ: CZ26316803

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

	Celkem					33 198,76
	Vícepráce					
	Méněpráce					

	Změnový list č. 28 - ZTI - m.č. -24 a -1.25					
	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	1,68		
	58331200	šterkopisek netříděný zásypový	t	3,36		
	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	0,84		
	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,84		
	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,02		
	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	5,27		
	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	6,00		
	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	4,00		
	721173403	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160	m	4,00		
	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	10,00		
	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	8,00		
	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,14		

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-------------	---------------------	----	----------	--------------	-------------------

998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,14			
7221319R1	Potrubí PPR propojení potrubí DN 20/20	kus	1,00			
7221319R2	Potrubí PPR propojení potrubí DN 20/25	kus	1,00			
7221319R8	Potrubí PPR propojení potrubí DN 32/32	kus	1,00			
722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32x4,4 mm	m	4,00			
722175002	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfuze D 20x2,8 mm	m	12,00			
722175003	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfuze D 25x3,5 mm	m	8,50			
722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl do 9 mm DN do 45 mm	m	4,00			
722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl do 13 mm DN do 22 mm	m	12,00			
722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl do 13 mm DN do 45 mm	m	8,50			
722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 50	m	24,50			
722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	24,50			
998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t	0,03			
998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	0,03			
721110963	Potrubí kameninové propojení potrubí DN 150	kus	2,00			
2861152R1	D+M přechod kanalizační PVC litina-plast DN 160	kus	2,00			
722170804	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 50	m	24,50			